
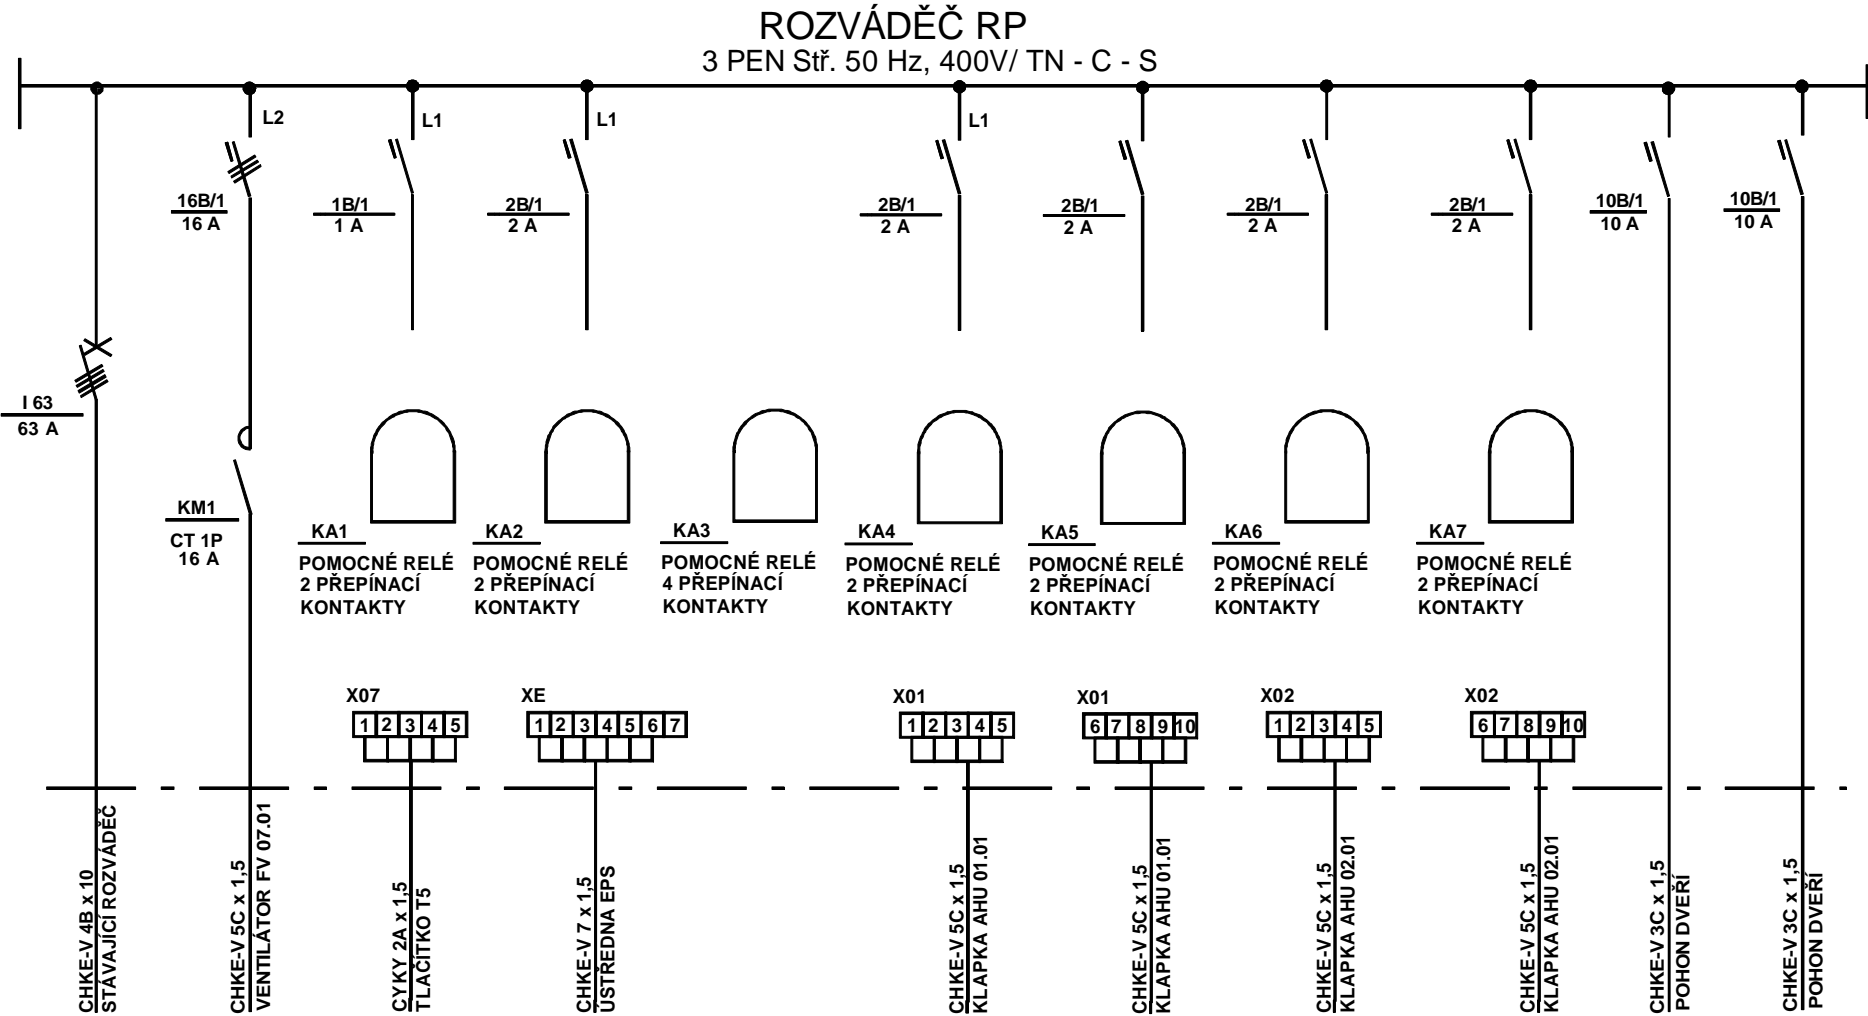


OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORU A KLAPEK

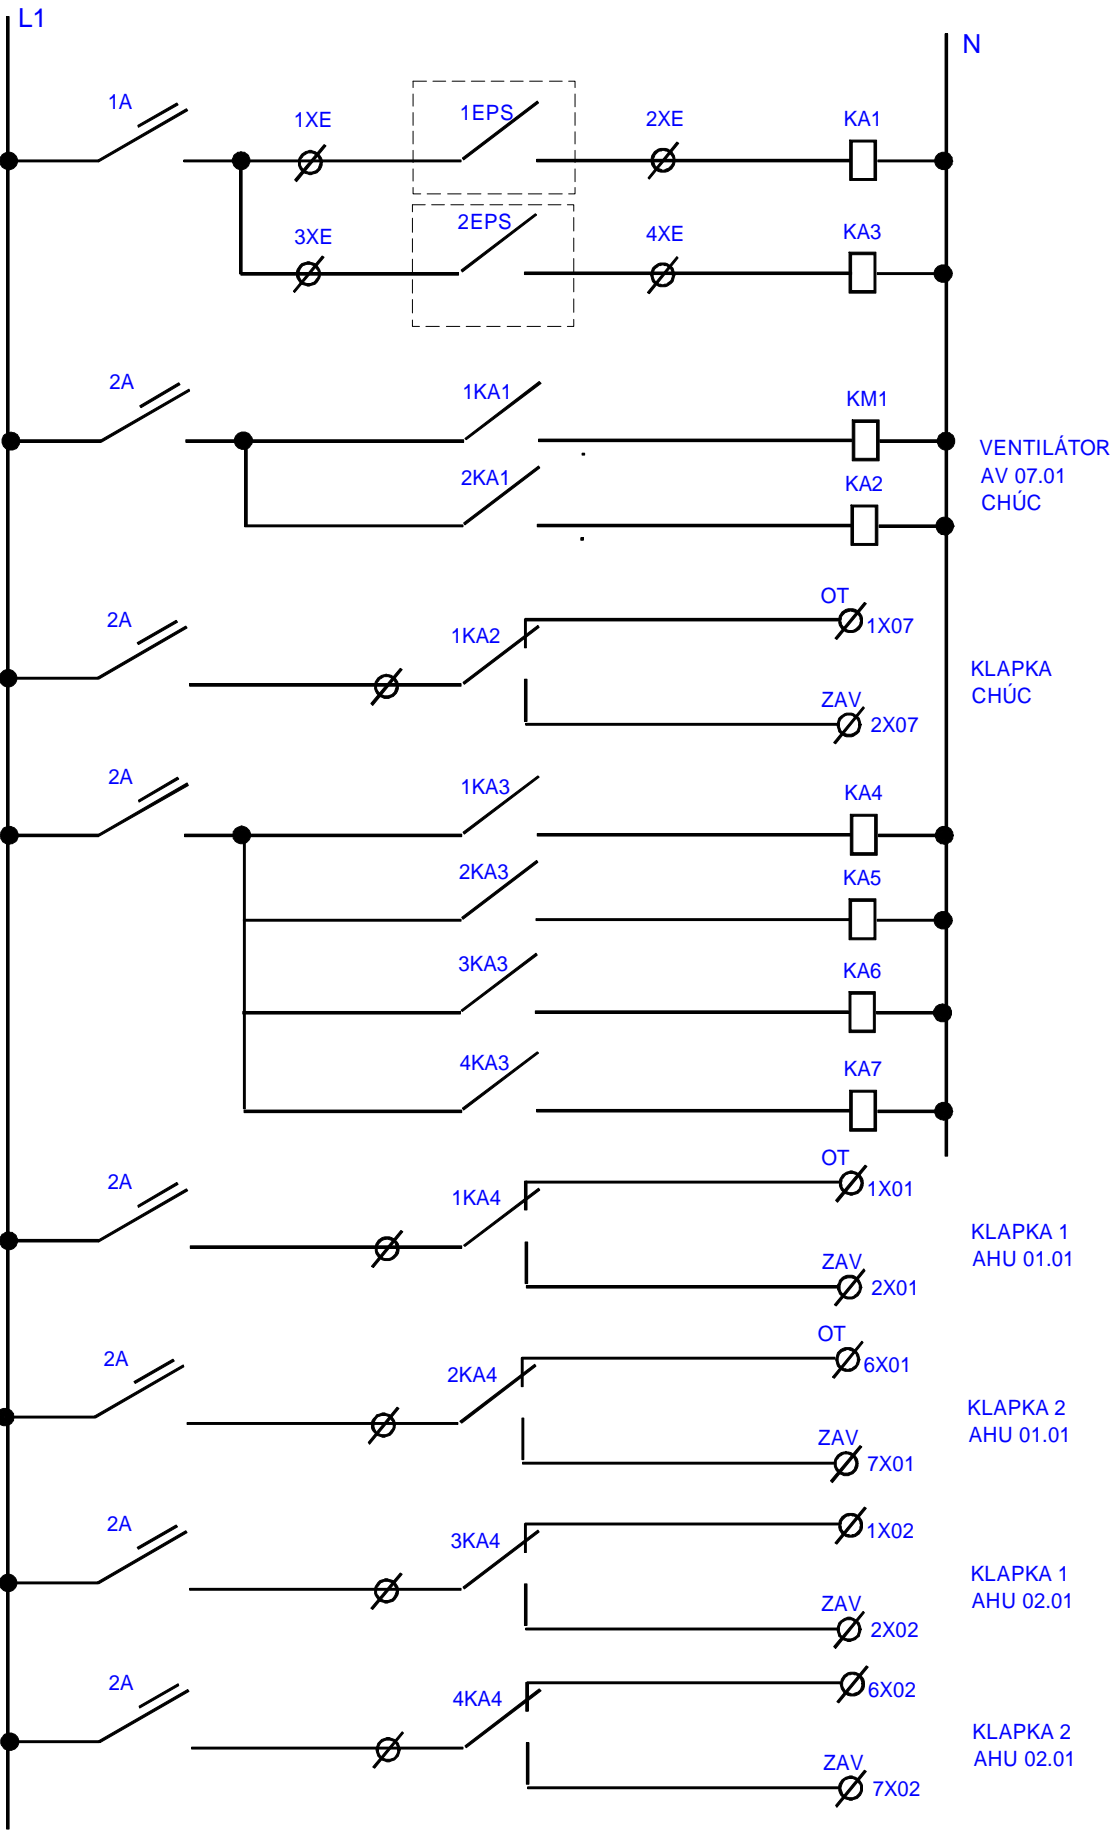

OCELPLECHOVÝ ROZVÁDĚČ NÁSTĚNNÝ

P 600 x 1200 x 200 mm

PŘÍVOD HOREM, VÝVODY HOREM

KRYTÍ IP 40/20

ROZVÁDĚČ BUDE V PROVEDENÍ EI 45 DP1

projektoval		kreslil		odp.projektant		ved.projektant		ING. FRIEDL - PROJKA Gregorova 2424 397 01 Písek tel.: 777 295 295						
ing. FRIEDL				ing. FRIEDL		Ing. arch.PROKOP								
				IČO: 43811027										
St.Ú		Č. BUDĚJOVICE		MÚ (Ob.ú.)		Č. BUDĚJOVICE								
Investor : NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s., B. NĚMCOVÉ 585/54, ČESKÉ BUDĚJOVICE 7, 370 01														
<div>PŘÍSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ GASTRONOMICKÉHO PROVOZU NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE D.1.4 TPS - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE</div>									datum		08/2022		form.: 2x A4	
									účel:		DSP			
									měřítko:					
									zak. číslo:		12-2022			
obsah výkresu									číslo výkr.:		číslo paré:			
ROZVÁDĚČ RP									D1.4.14					