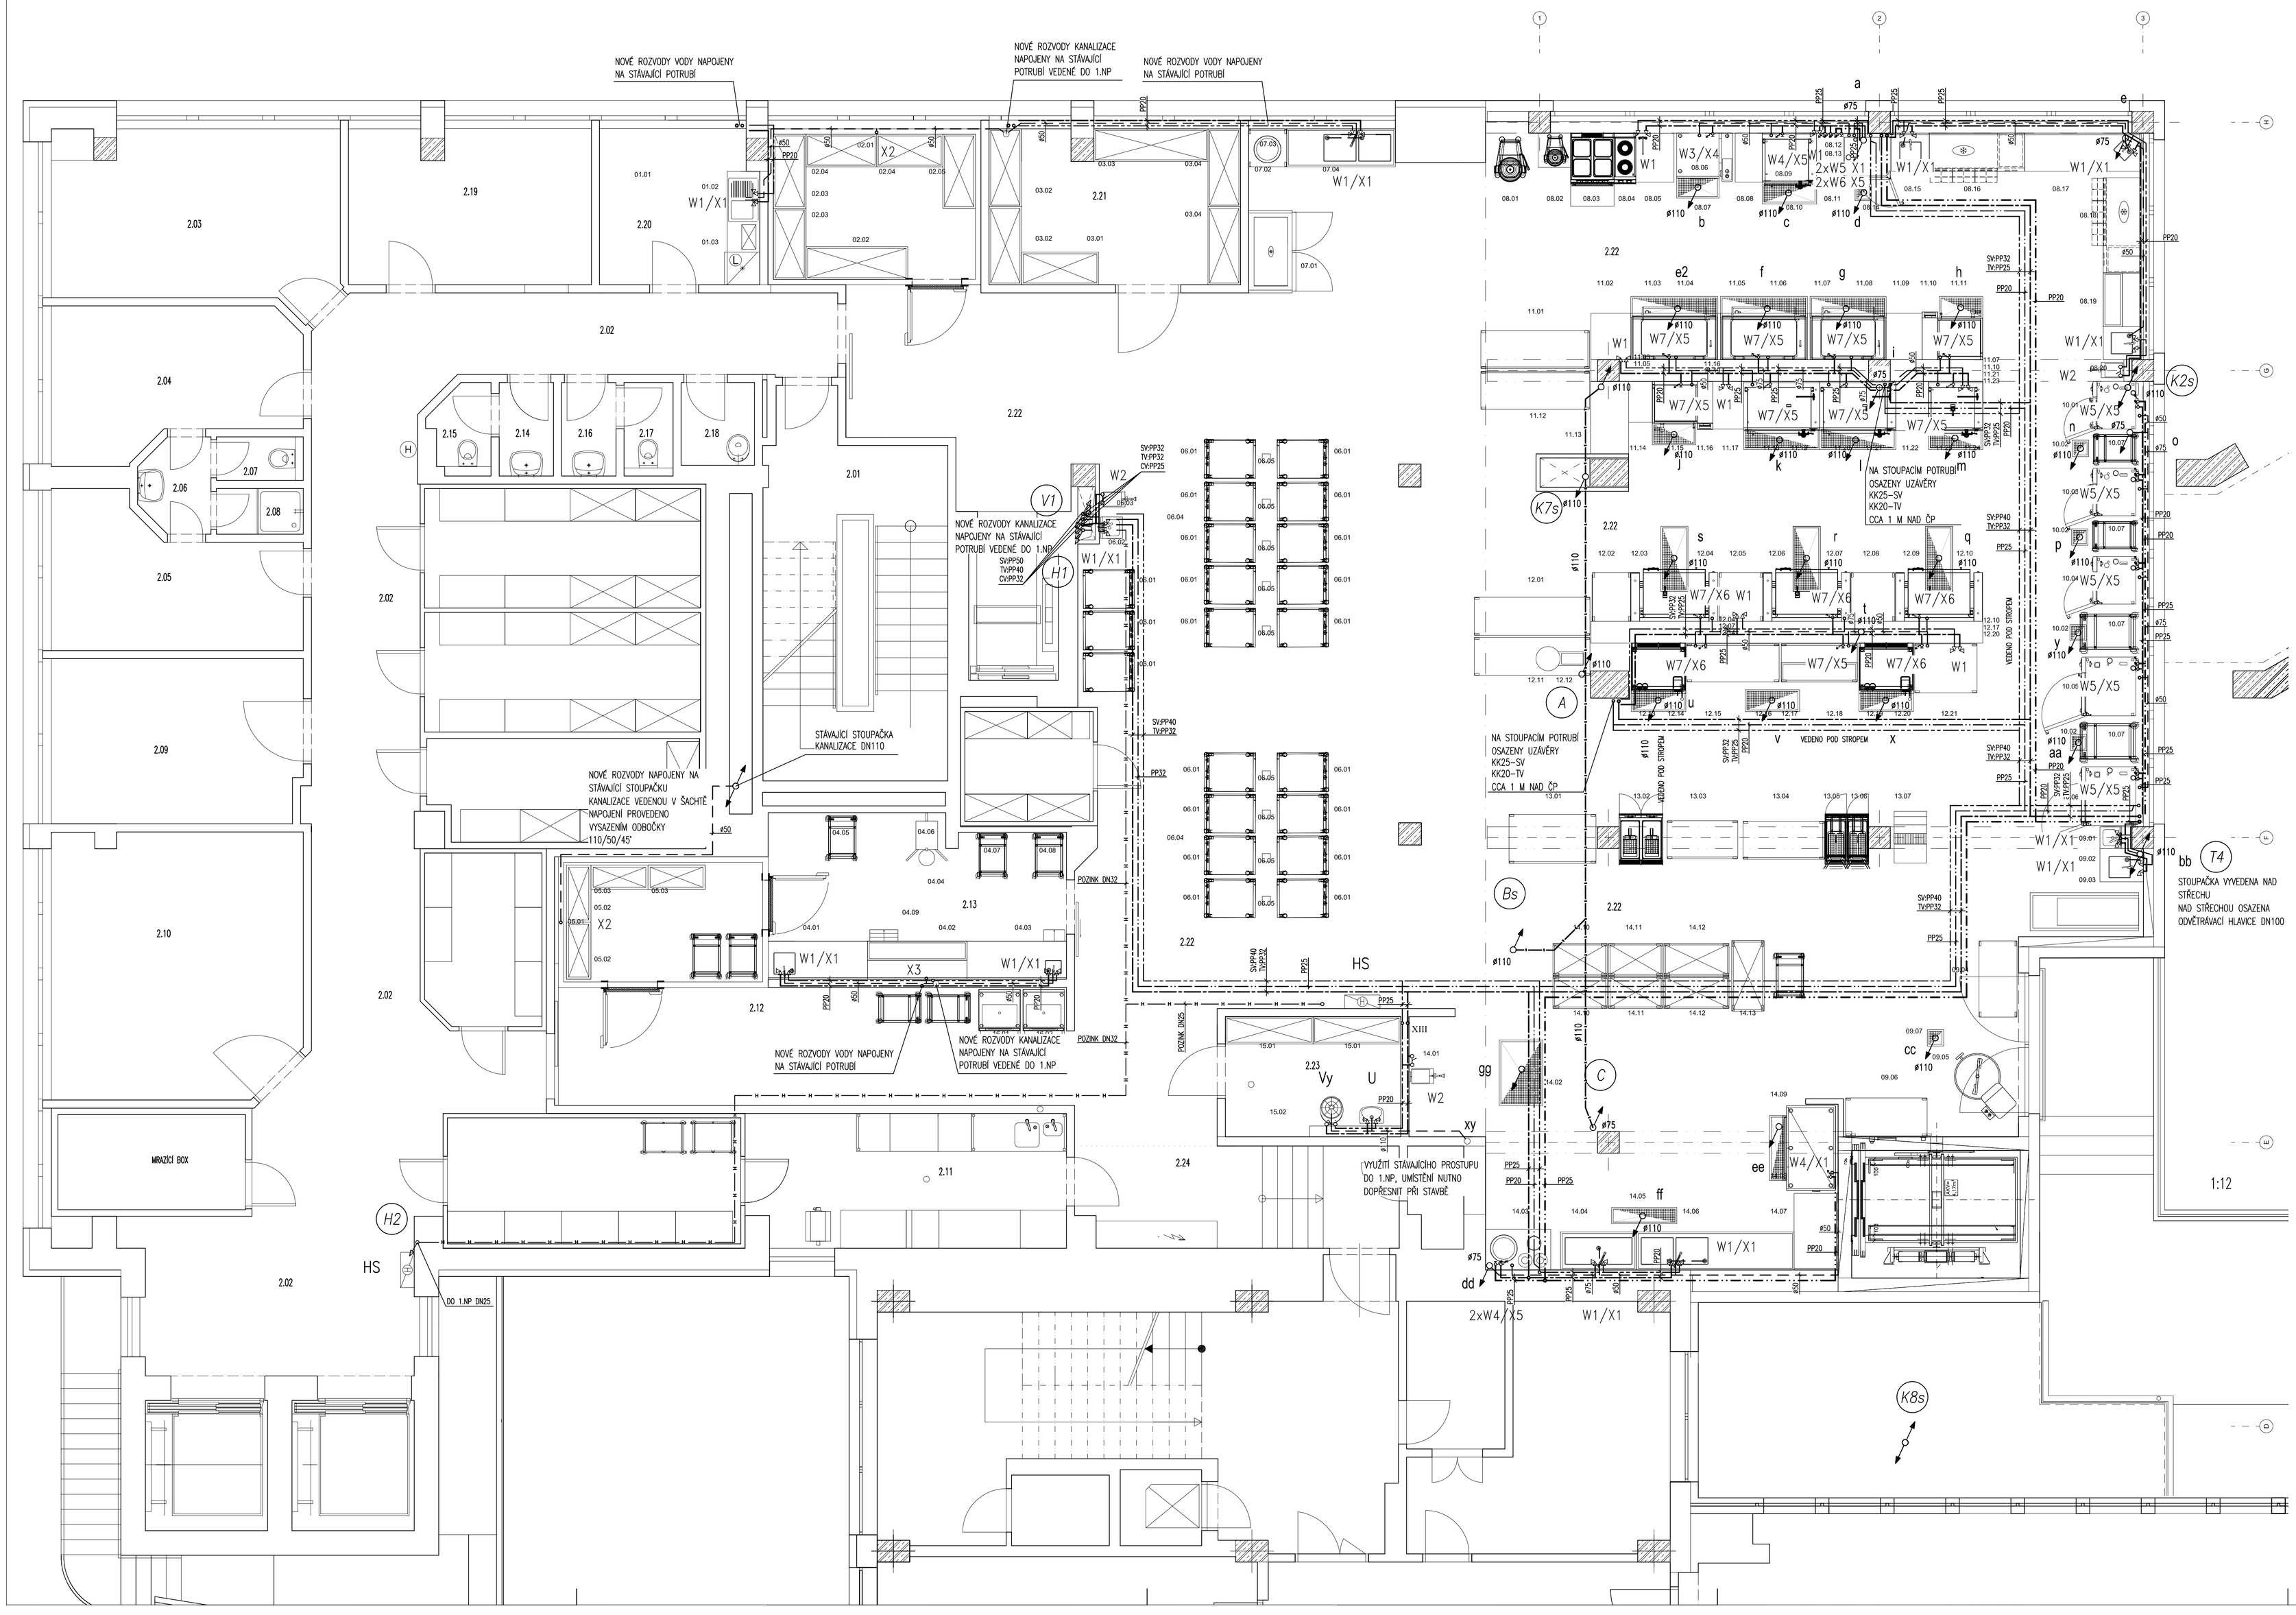

POZNÁMKY:

POZN.1 STOUPAČKA KANALIZACE SVEDENA DO 1.PP ZDE VEDENA POD STROPEM A NAPOJENA DO NEJBLIŽŠÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

POZN.2 ROZVODY VODOVODU NAPOJENY NA NEJBLIŽŠÍ ROZVODY VEDENÉ POD STROPEM V 1.PP

VÝŠKOVÉ A SMĚROVÉ POLOHY ROZVODŮ ZTI MUSÍ BÝT NAMONTOVÁNY PO KOORDINACI S OSTATNÍMI PROFESEMI!

– VŠECHNY PROSTUPY PLASTOVÉHO POTRUBÍ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCÍ PRO DIMENZE DN100 A VĚTŠÍ BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETOU, OSTATNÍ PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCÍ BUDOU VYPLNĚNY PROTIPOŽÁRNÍM TMELEM!

LEGENDA ZTI

- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- CIRKULACE
- POŽÁRNÍ VODA
- UPRAVENÁ VODA GASTRO
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE GRAVITAČNÍ
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VEDENÁ POD STROPEM
- TUKOVÁ KANALIZACE NAVRHOVANÁ
- TUKOVÁ KANALIZACE STÁVAJÍCÍ
- TUKOVÁ KANALIZACE STÁVAJÍCÍ – DEMONTOVANÁ
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- HS HYDRANTOVÝ SYSTÉM D25 S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ 30 m
- Vx STOUPAČKA VODOVODU
- Hx STOUPAČKA POŽÁRNÍHO VODOVODU
- Kx STOUPAČKA KANALIZACE S INDEXEM "s" VYVEDENÁ NAD STŘECHU
- Tx STOUPAČKA TUKOVÉ KANALIZACE

LEGENDA ZP

U/Um – UMYVADLO/UMÝVÁTKO + stojánková umyvadlová baterie + sifon DN40 + 2 x připojovací hadičky 2 x rohový ventil

Kz – KLOZET závěsný + klozetové sedátko s poklopem + ovládací tlačítko splachovací podomítkové souprava na stěnu s ovládáním zepředu s rohovým ventilem

Sp – SPRCHOVÝ KOUT – vanička + zástěna + nástěnná sprchová baterie s ruční sprchou + sifon DN50

Pi – PISOÁR s automatickým splachováním – radarový splachovač, s integrovaným zdrojem 230 V AC + zápachová uzávěrka pisoárová DN50

Vy – VÝLEVKA závěsná + ovládací tlačítko + instalační předstěna do SDK s ovládáním zepředu + nástěnná baterie s dlouhým ramínkem

PARAMETRY PŘÍPOJNÝCH BODŮ GASTRO

VODOVOD

W1 1x SV, 1x TUV, rohový ventil 3/8" se stikem a zpětnými klapkami, v=500 mm;
W2 nástěnná baterie páková rozteč 150 mm, v=1200 mm;
W3 SV, kulový kohout pračkový 3/4", v=350 mm
W4 SV, kulový kohout pračkový 3/4", v=500 mm
W5 1xSV, kulový kohout pračkový 3/4", 1x upravená voda, kulový kohout pračkový 3/4", v=500 mm
W6 1xSV, kulový kohout pračkový 3/4", 1x upravená voda, kulový kohout pračkový 3/4", v=400 mm
W7 SV, kulový kohout pračkový 3/4", umístění dopřesněno při realizaci

KANALIZACE

X1 odpad 50 mm, v = 450 mm
X2 odpad 40 mm, v = 1600 mm
X3 odpad 40 mm, v = 2100 mm
X4 odpad 50 mm, v = 350 mm
X5 odpad 50 mm, v = 0 mm
X6 odpad 50 mm, v = 200 mm

SO 01–STÁVAJÍCÍ OBJEKT STRAVOVACÍHO PAVILONU
SO 02–STÁVAJÍCÍ OBJEKT PAVILONU "C"
SO 03–PŘÍSTAVBA STRAVOVACÍHO TRAKTU
SO 04–PŘÍSTAVBA STOMATOLOGIE

±0,000 = Stávající podlaha v 1.NP objektu SO 01
souřadnicový systém: S-JTSK / výškový systém BPV

Hlavní architekt: Ing. arch. P. Prokop	Hlavní projektant: Ing. arch. P. Prokop, Ing. V. Daněk	Zodpovědný projektant: Ing Romana Pouzarová	Projektoval: Ing Romana Pouzarová	ARKUS5 s.r.o. K. Vesce 1675, České Budějovice 370 03
Investor: NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s. B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice				
Místo stavby: Parc. č.: 1247/1, 1247/12, k.ú.: České Budějovice 7			Formát:	10xA4
Stupeň projektu: Dokumentace provedení stavby			Datum:	10/2022
Název akce: PŘÍSTAVBA PAVILONŮ "C" a T14–STRAVOVACÍ A ODDĚLENÍ OČOCH			Měřítko:	1:50
Název výkresu: D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE S001, S003 – PŮDORYS 2.NP			Č. zakázky:	R 01/2022
			Č. kopie:	Č. přílohy: D.1.4.1.07