PŮDORYS 1.NP – NOVÝ STAV

M 1:50

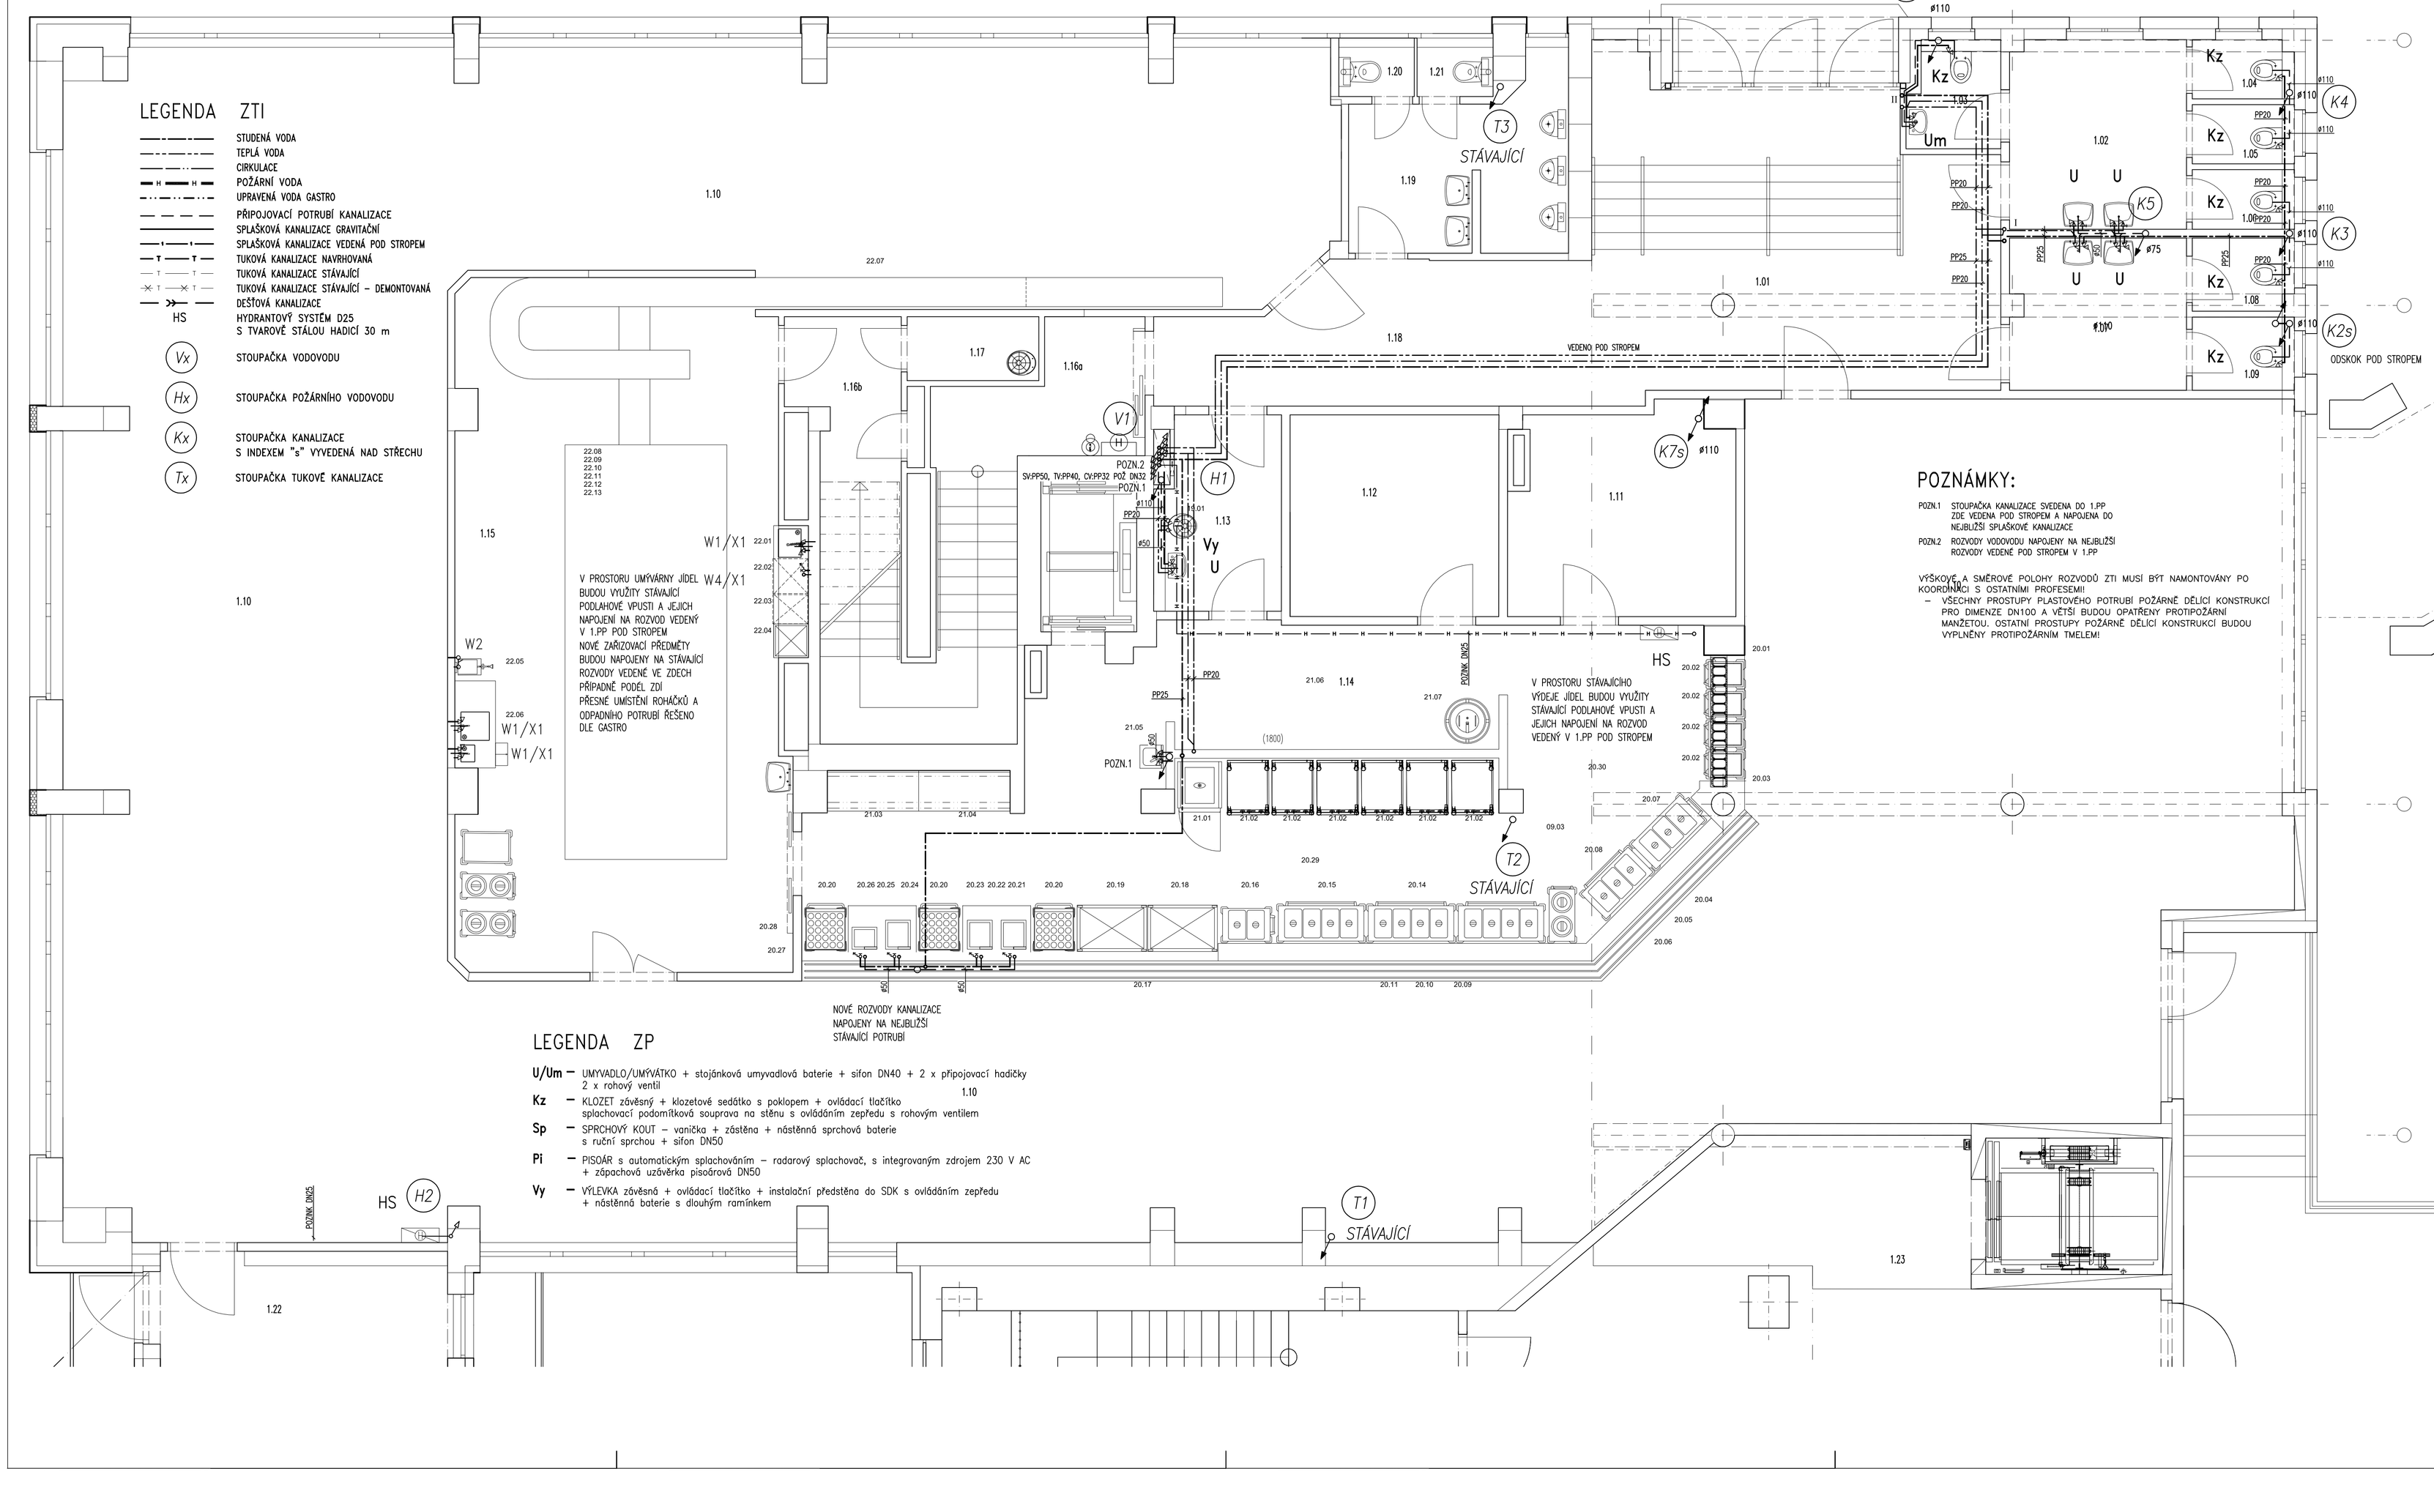

POZNÁMKY:

POZN.1 STOUPAČKA KANALIZACE SVEDENA DO 1.PP ZDE VEDENA POD STROPEM A NAPOJENA DO NEJBLIŽŠÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

POZN.2 ROZVODY VODOVODU NAPOJENY NA NEJBLIŽŠÍ ROZVODY VEDENÉ POD STROPEM V 1.PP

VÝŠKOVÉ A SMĚROVÉ POLOHY ROZVODŮ ZTI MUSÍ BÝT NAMONTOVÁNY PO KOORDINACI S OSTATNÍMI PROFESEMI!

– VŠECHNY PROSTUPY PLASTOVÉHO POTRUBÍ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCÍ PRO DIMENZE DN100 A VĚTŠÍ BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETOU. OSTATNÍ PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCÍ BUDOU VYPLNĚNY PROTIPOŽÁRNÍM TMELEM!

LEGENDA ZP

U/Um – UMYVADLO/UMÝVÁTKO + stojánková umyvadlová baterie + sifon DN40 + 2 x připojovací hadičky 2 x rohový ventil

Kz – KLOZET závěsný + klozetové sedátko s poklopem + ovládací tlačítko splachovací podomítková souprava na stěnu s ovládáním zepředu s rohovým ventilem

Sp – SPRCHOVÝ KOUT – vanička + zástěna + nástěnná sprchová baterie s ruční sprchou + sifon DN50

Pi – PISOÁR s automatickým splachováním – radarový splachovač, s integrovaným zdrojem 230 V AC + zápachová uzávěrka pisoárová DN50

Vy – VÝLEVKA závěsná + ovládací tlačítko + instalační předstěna do SDK s ovládáním zepředu + nástěnná baterie s dlouhým ramínkem

PŮDORYS 1.NP – STÁVAJÍCÍ STAV – VÝŘEZ – DEMONTÁŽE

M 1:100

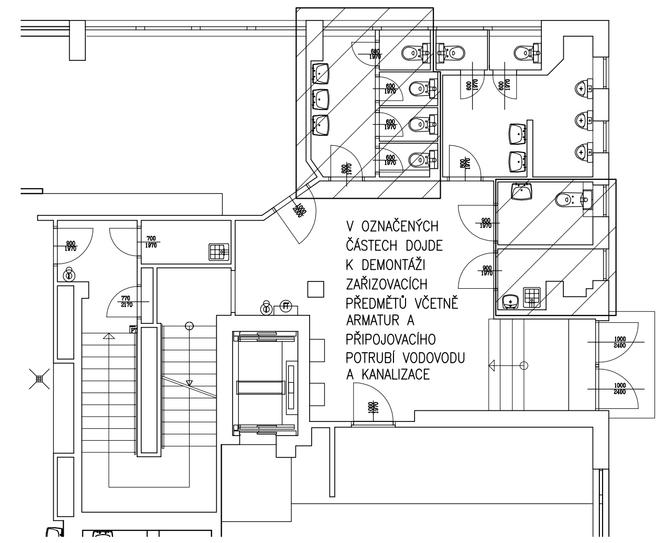

PARAMETRY PŘÍPOJNÝCH BODŮ GASTRO

VODOVOD

W1 1x SV, 1x TUV, rohový ventil 3/8" se sítkem a zpětnými klapkami, v=500 mm;
W2 nástěnná baterie páková rozteč 150 mm, v=1200 mm;
W3 SV, kulový kohout pračkový 3/4", v=350 mm
W4 SV, kulový kohout pračkový 3/4", v=500 mm
W5 1x3V, kulový kohout pračkový 3/4", 1x upravená voda, kulový kohout pračkový 3/4", v=500 mm
W6 1x3V, kulový kohout pračkový 3/4", 1x upravená voda, kulový kohout pračkový 3/4", v=400 mm
W7 SV, kulový kohout pračkový 3/4", umístění dopřesněno při realizaci

KANALIZACE

X1 odpad 50 mm, v = 450 mm
X2 odpad 40 mm, v = 1600 mm
X3 odpad 40 mm, v = 2100 mm
X4 odpad 50 mm, v = 350 mm
X5 odpad 50 mm, v = 0 mm
X6 odpad 50 mm, v = 200 mm

SO 01–STÁVAJÍCÍ OBJEKT STRAVOVACÍHO PAVILONU
SO 02–STÁVAJÍCÍ OBJEKT PAVILONU "C"
SO 03–PŘÍSTAVBA STRAVOVACÍHO TRAKTU
SO 04–PŘÍSTAVBA STOMATOLOGIE

±0,000 = Stávající podlaha v 1.NP objektu SO 01
souřadnicový systém: S-JTSK / výškový systém BPV

Hlavní architekt	Hlavní projektant	Zodpovědný projektant	Projektoval	ARKUS5 s.r.o. K. Weise 1675, České Budějovice 370 03
Ing. arch. P. Prokop	Ing. arch. P. Prokop Ing. V. Daněk	Ing Romana Pouzarová	Ing Romana Pouzarová	
Investor	NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s. B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice			
Místo stavby	Parc. č.: 1247/1, 1247/12, k.ú.: České Budějovice 7			Formát 16xA4
Stupeň projektu	Dokumentace provedení stavby			Datum 10/2022
Název akce	PŘÍSTAVBA PAVILONŮ "C" a T14–STRAVOVACÍ A ODDĚLENÍ ÚČOCH			Měřítko 1:50, 1:100
				Č. zakázky R-01/2022
Název výkresu	D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SO01, SO03 – PŮDORYS 1.NP			Č. kopie Č. přílohy D.1.4.1.05a