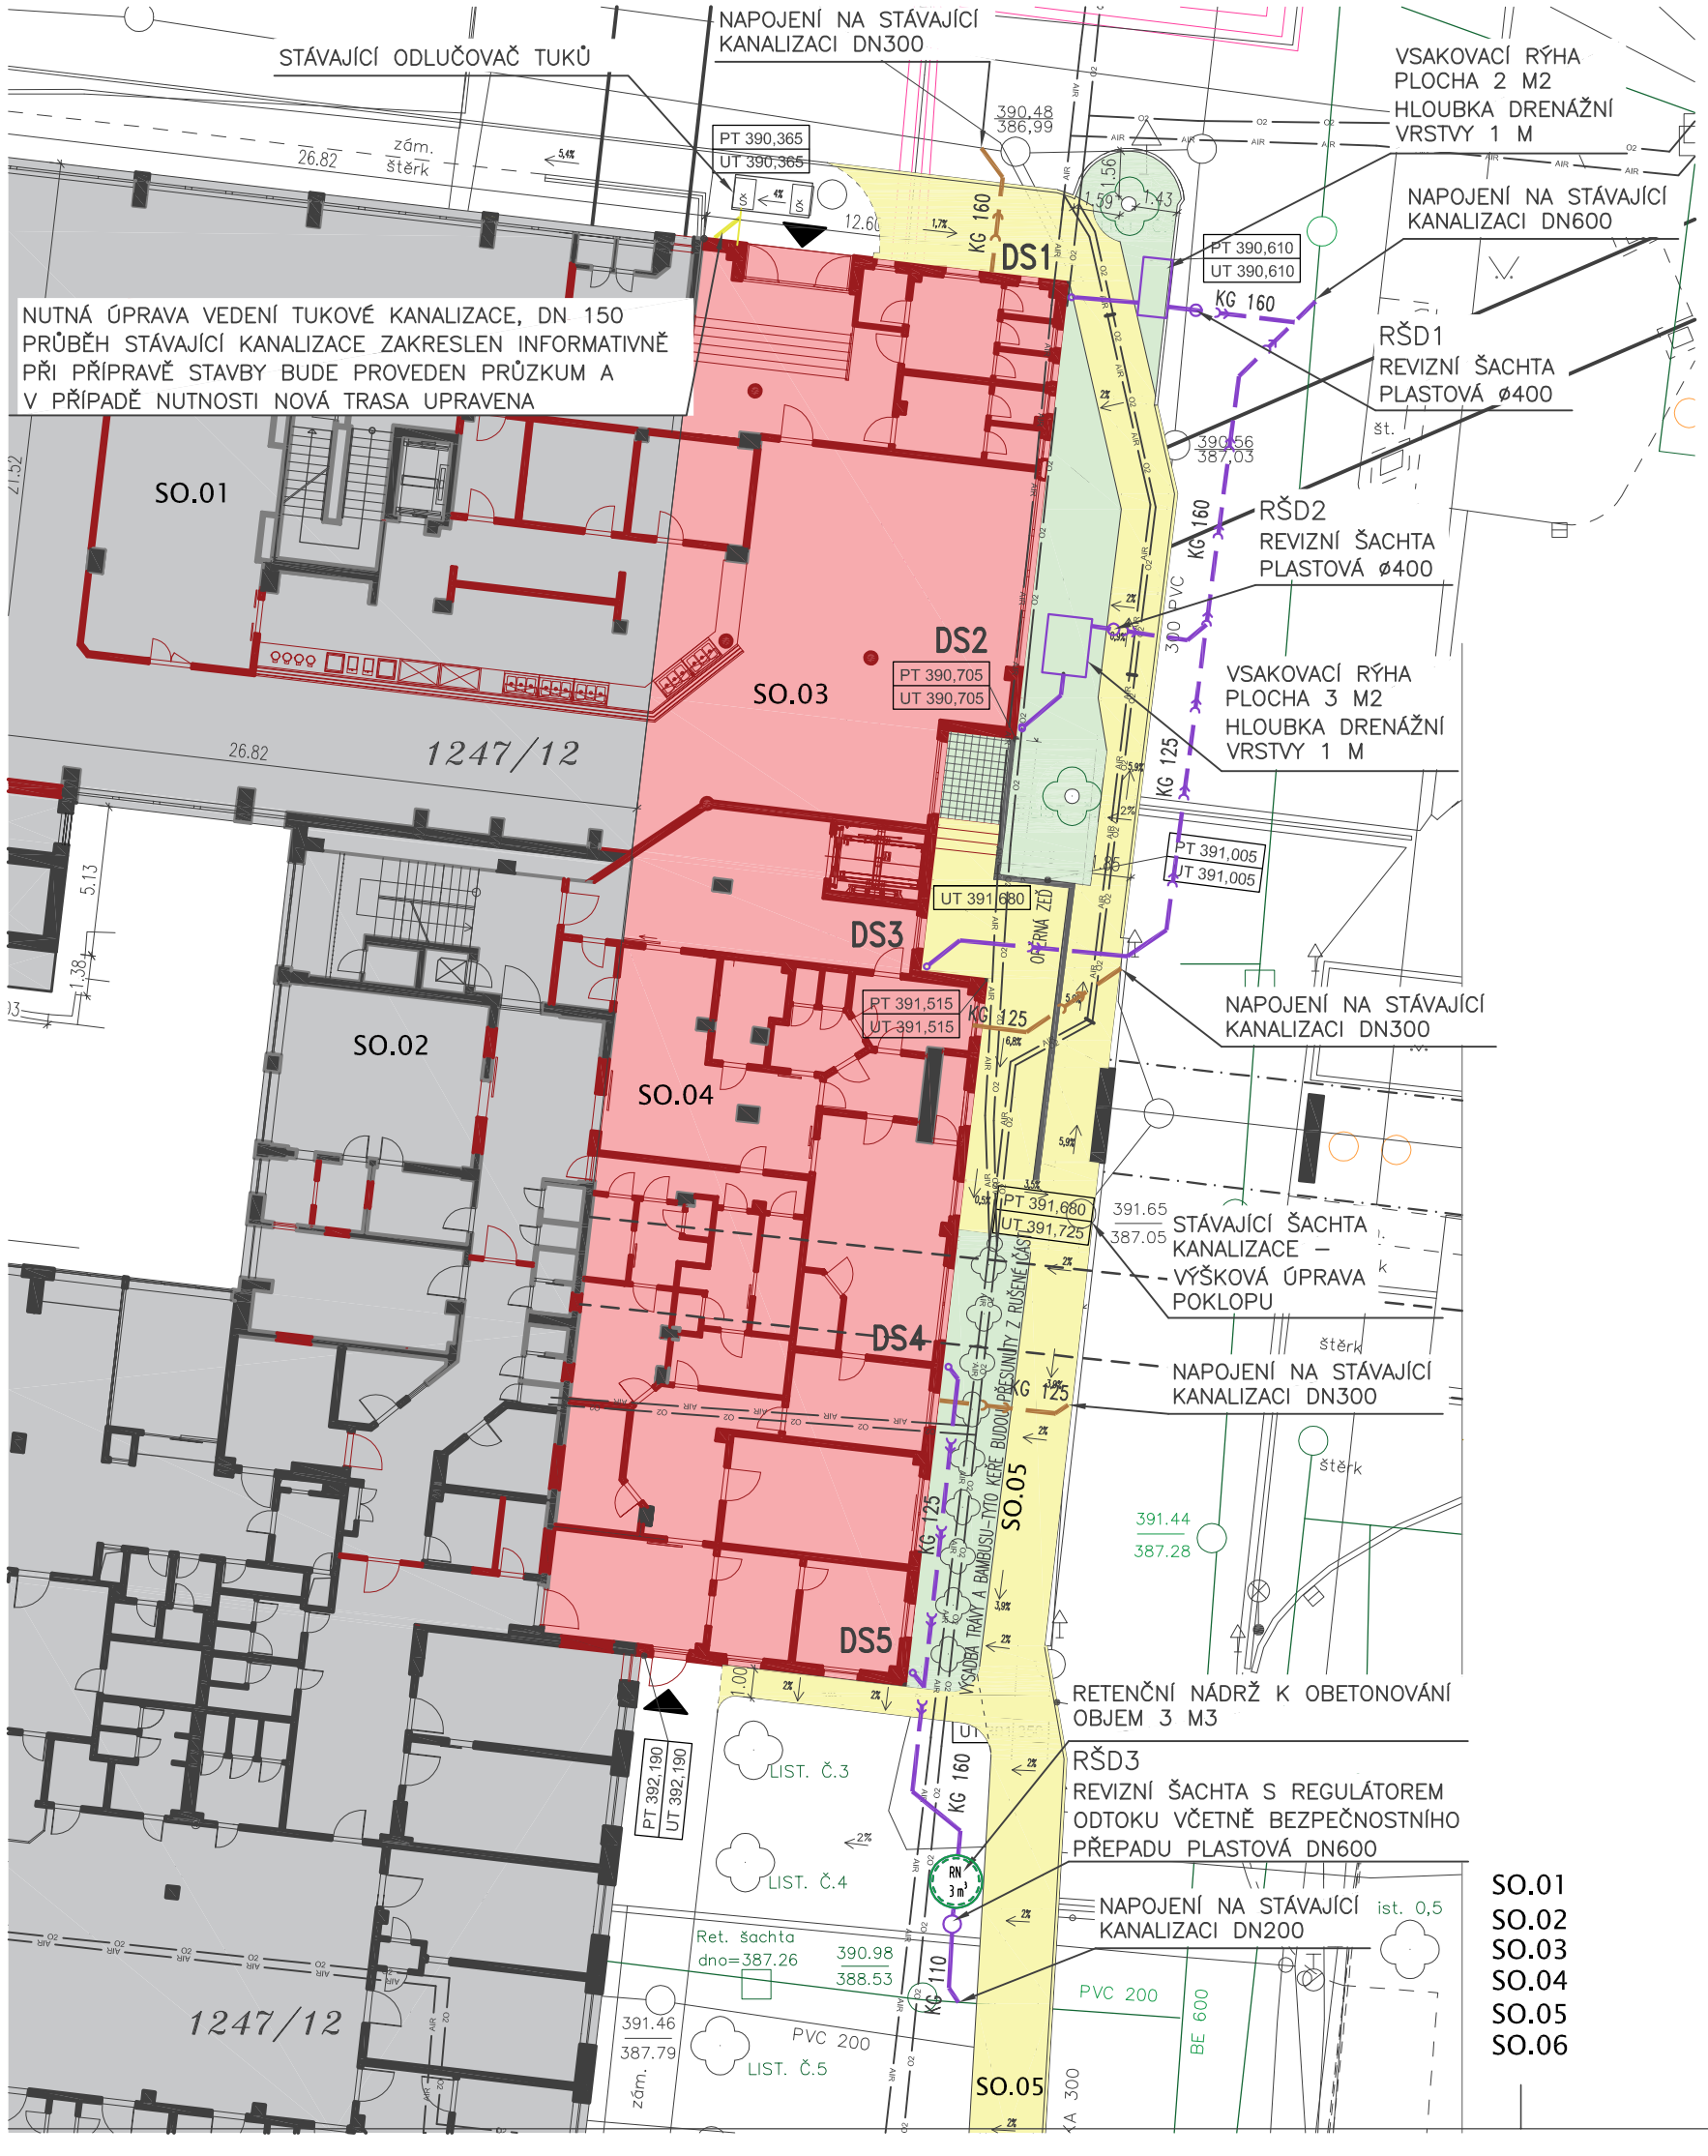

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ :

STÁVAJÍCÍ:

- ROZVOD DIESEL 400V
- LAMPA, LAMPA NA OBJEKTU, EL.ROZVADĚČ
- VEDENÍ 22 KV
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- OVLÁDACÍ KABELY DIESLU
- VEDENÍ KYSLÍKU
- VEDENÍ KYSLÍKU – DEMONTÁŽ
- PLYNOVÉ ŠOUPĚ, HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU
- ROZVOD SÍŤ NN 400V
- TELEFONNÍ VEDENÍ
- TEPLOVODNÍ KANÁL
- VODOVOD
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- VEDENÍ VZDUCHU
- VEDENÍ VZDUCHU – DEMONTÁŽ

NOVĚ NAVRŽENÉ:

- NOVĚ NAVRŽENÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- NOVĚ NAVRŽENÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- NOVĚ NAVRŽENÁ TUKOVÁ KANALIZACE
- VEDENÍ KYSLÍKU
- VEDENÍ VZDUCHU

POZNÁMKY:

- ZÁKRESY PODZEMNÍCH SÍTÍ JSOU ORIENTAČNÍ, NEMOHOU SLOUŽIT JAKO VYTYČOVACÍ SCHEMA.
- PŘI PROVÁDĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO DBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI V BLÍZKOSTI VEDENÍ INŽ. SÍTÍ, ABY NEDOŠLO K JEJICH PORUŠENÍ.
- VEŠKERÉ SÍTĚ VEDENÉ POD KUMUNIKACEMI A ZPEVNĚNÝMI PLOCHAMI BUDOU VEDENY V CHRÁNIČKÁCH DLE POŽADAVKU JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ SÍTÍ.
- VEŠKERÉ POZEMKY A OBJEKTY DOTČENÉ A VYUŽÍVANÉ STAVBOU BUDOU NÁSLEDNĚ UVEDENY DO PŮVODNÍHO STAVU.
- PŘED ZAPOČETÍM STAVBY BUDE PROVEDENO GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ POZEMKU A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ VČETNĚ JEJICH HLOUBEK ULOŽENÍ A DIMENZÍ POTRUBÍ. VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NUTNO VYTÝČIT NA MÍSTĚ PŘESNOU POLOHU STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ. POSTUP PRACÍ NUTNO KOORDINOVAT VE SPOLUPRÁCI S JEJICH SPRÁVCI.
- NUTNO ZAJISTIT ČERPÁNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD A SPODNÍCH VOD Z VÝKOPŮ V PRŮBĚHU STAVBY, TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ČERPÁNÍ PROVEDE DODAVATEL STAVBY .

SO 01–STÁVAJÍCÍ OBJEKT STRAVOVACÍHO PAVILONU
SO 02–STÁVAJÍCÍ OBJEKT PAVILONU "C"
SO 03–PŘÍSTAVBA STRAVOVACÍHO TRAKTU
SO 04–PŘÍSTAVBA STOMATOLOGIE



±0,000 = Stávající podlaha v 1.NP objektu SO 01
souřadnicový systém: S–JTSK / výškový systém BPV

Hlavní architekt	Hlavní projektant	Zodpovědný projektant	Projektoval	ARKUS5 s.r.o. K. Weise 1675, České Budějovice 370 03	
Ing. arch. P. Prokop	Ing. arch. P. Prokop Ing. V. Daněk	Ing. Romana Pouzarová	Ing. Romana Pouzarová		
Investor	NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s. B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice				
Místo stavby	Parc. č.: 1247/1, 1247/12, k.ú.: České Budějovice 7			Formát	2xA4
Stupeň projektu	Dokumentace provedení stavby			Datum	10/2022
Název akce	PŘÍSTAVBA PAVILONŮ "C" a T14–STRAVOVACÍ A ODDĚLENÍ ÚČOCH			Měřítko	1:250
				Č. zakázky	R.01/2022
Název výkresu	D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SITUACE			Č. kopie	Č. přílohy D.1.4.1.02