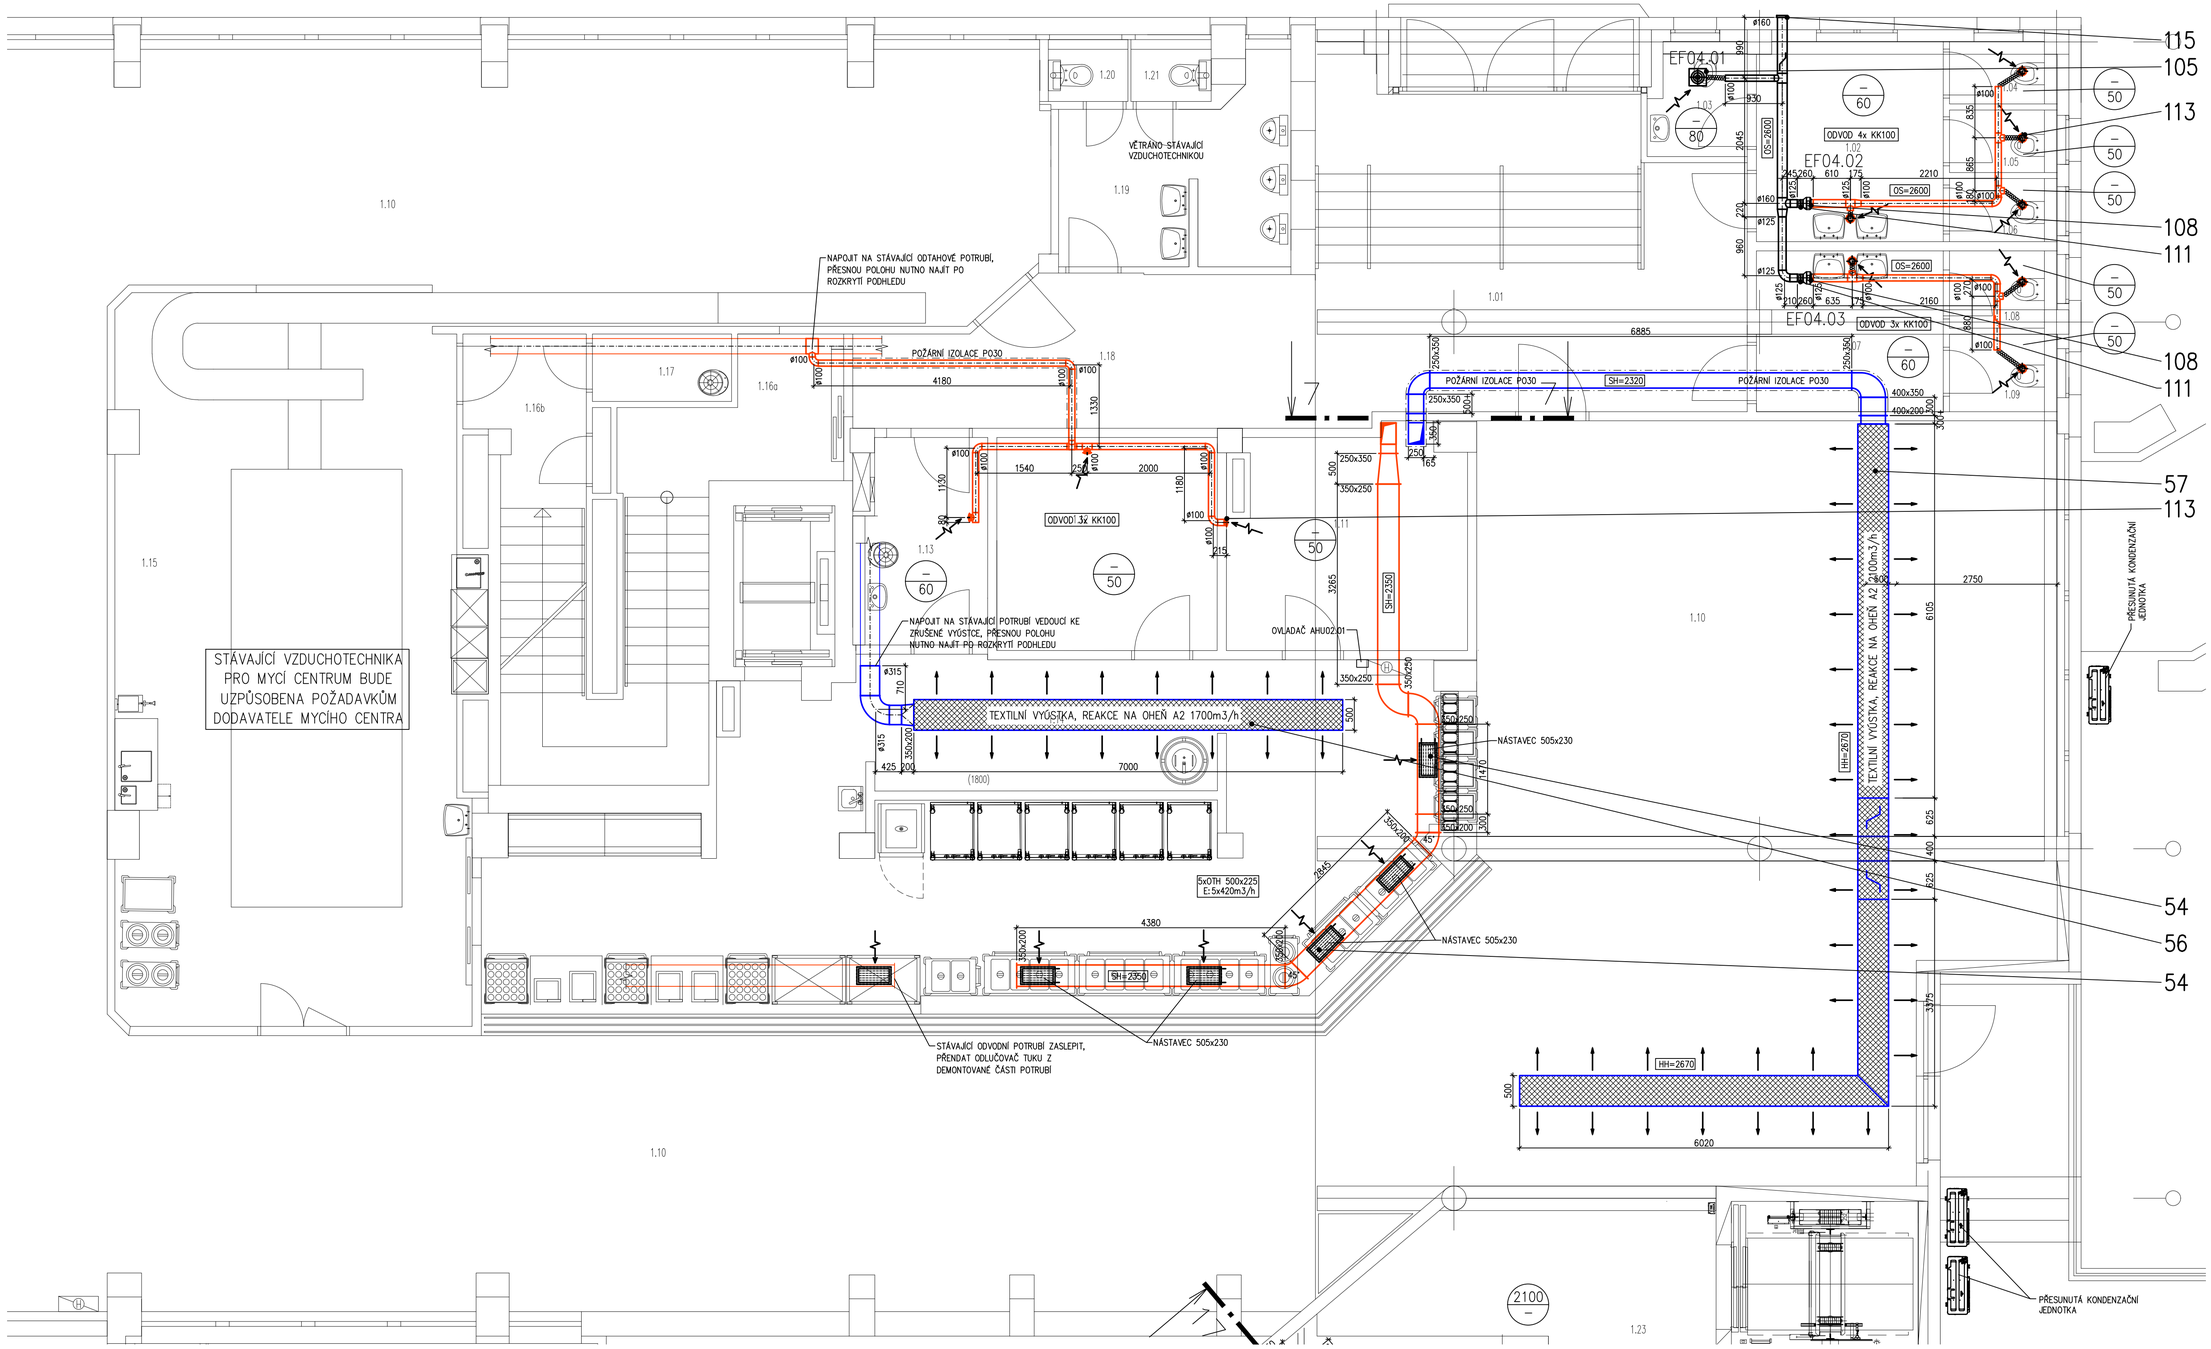

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

	Č.M.	MÍSTNOST	PLOCHA m2
FILTR Č.1-PACIENTI	1.01	VSTUPNÍ HALA	39,40
	1.02	PŘEDSÍŇ WC-ŽENY	8,60
	1.03	WC-ŽENY	2,90
	1.04	WC-ŽENY	1,75
	1.05	WC-ŽENY	1,80
	1.06	WC-ŽENY	1,80
	1.07	PŘEDSÍŇ WC-PERSONÁL	7,90
	1.08	WC-PERSONÁL	2,25
	1.09	WC-PERSONÁL	2,30
	1.10	JÍDELNA	408,25
	1.11	PŘÍRUČNÍ SKLAD	13,65
	1.12	SKLAD. INVENTÁŘ	12,50
	1.13	ÚKLIDOVÁ KOMORA	7,55
	1.14	ZÁZEMÍ VÝDEJE JÍDEL	62,05
	1.15	UMÝVÁRNA STOLNÍHO NÁDOBÍ	68,00
	1.16a	SCHODIŠTOVÝ PROSTOR	20,65
	1.16b	POD SCHODY	4,80
	1.17	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,50
	1.18	CHODBA	28,30
	1.19	PŘEDSÍŇ WC, PISOÁRY-MUŽI	10,75
	1.20	WC-MUŽI	1,10
	1.21	WC-MUŽI	1,10
	1.22	VÝTAH. PROSTOR	9,70
	1.23	CHODBA/VSTUPNÍ HALA	42,05
	1.24	ŠATNA PACIENTI	9,70
	1.25	FILTR PACIENTI-PŘEDSÍŇ WC	5,25
	1.26	FILTR PACIENTI-WC	1,10
	1.27	FILTR PACIENTI-WC	1,10
	1.28	FILTR PACIENTI	9,40
	1.29	SPISOVNA/SKLAD	7,30
	1.30	CHODBA/PŘÍJEM	34,65
	1.31	SKLAD Š. PRÁDLA+ODPADY	4,40
	1.32	SCHODIŠTOVÝ PROSTOR	31,80
	1.33	PŘEDSÁLÍ	26,60
	1.34	OPERAČNÍ SÁL	38,90
	1.35	UMÝVÁRNA 1	3,80
	1.36	UMÝVÁRNA 2	7,75
	1.37	AMBULANCE	24,40
	1.38	CHODBA	27,00
	1.39	CHODBA	8,70
FILTR Č.2+ZAMĚSTNANCI	1.40	FILTR ŽENY-PŘESÍŇ/ŠATNA	4,50
	1.41	FILTR ŽENY-KOUPELNA	5,25
	1.42	FILTR ŽENY-WC	1,15
	1.43	FILTR ŽENY-ŠATNA	12,20
FILTR Č.3-ZAMĚSTNANCI	1.44	FILTR MUŽI-PŘESÍŇ/ŠATNA	5,70
	1.45	FILTR MUŽI-KOUPELNA	5,95
	1.46	FILTR MUŽI-WC	1,20
	1.47	FILTR MUŽI-ŠATNA	7,10
	1.48	DOSPÁVACÍ POKOJ	34,50
	1.49	ÚKLID. MÍSTNOST/WC	3,50
	1.50	DENNÍ MÍSTNOST	14,05
	1.51	SKLAD-ODPADY	9,60
	1.52	CHODBA/ČEKÁRNA	16,90
	1.53	ZUBNÍ AMBULANCE	24,30
	1.54	KANCELÁŘ-VRCHNÍ SESTRA	12,00
	1.55	RECEPCE	4,80
	1.56	CHODBA	17,70
	1.57	CHODBA	41,40
	1.58	ÚKLID. MÍSTNOST	3,75
	1.59	SKLAD	5,60
	1.59	SKLAD	5,60
	1.60	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,65

LEGENDA

- KRUHOVÉ POZINKOVANÉ VINUTÉ POTRUBÍ SPIRO ODVODNÍ VZDUCH
- KRUHOVÉ POZINKOVANÉ VINUTÉ POTRUBÍ SPIRO PŘÍVODNÍ VZDUCH
- KRUHOVÉ POZINKOVANÉ VINUTÉ POTRUBÍ SPIRO ČERSTVÍ VZDUCH
- KRUHOVÉ POZINKOVANÉ VINUTÉ POTRUBÍ SPIRO ODPADNÍ VZDUCH
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ ČTYŘHRANNÉ Z POZINKOVANÉHO PLECHU
- TEPELNÁ IZOLACE
- POŽÁRNÍ IZOLACE
- POŽÁRNÍ KLAPKA
- PŘÍVOD/ODVOD VZDUCHU – AIR INLET/OUTLET

EF04.01	ODTAHOVÝ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR DN100 80m3/h, 100Pa, 0,03kW, 230V, S DOBĚHEM
EF04.02	ODTAHOVÝ POTRUBNÍ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR DN125 210m3/h, 200Pa, 0,06kW, 230V
EF04.03	ODTAHOVÝ POTRUBNÍ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR DN125 160m3/h, 260Pa, 0,06kW, 230V, S DOBĚHEM

POZNÁMKA

- UCHYCENÍ POTRUBÍ BUDE REALIZOVÁNO DLE PŘEDPISŮ VÝROBCE POTRUBÍ A IZOLACE
- RÁDIUSY NA POTRUBÍ UVAŽOVÁNY 100, 150MM

POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE

STAVEBNÍ
- ZHOTOVENÍ PROSTUPŮ PRO OSAZENÍ VZT A JEJICH ZAČIŠTĚNÍ PO MONTÁŽI
- KOORDINACE UMÍSTĚNÍ VZDUCHOTECHNICKÝCH VYÚSTEK A OSVĚTLOVACÍCH TĚLES

ELEKTRO/ MĚŘENÍ A REGULACE
- VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTEKY NA PŘÍVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE
- UZEMNĚNÍ ZAŘÍZENÍ, OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM A ATMOSFÉRICKOU ELEKTŘINOU, PŘEKLENUTÍ PRUŽNÝCH VLOŽEK
- PROKABELOVÁNÍ MEZI REGULÁTOREM A OVLADAČEM

ZDRAVOTECHNIKA
- ODVOD KONDENZÁTU OD ODTAHOVÉHO POTRUBÍ, REKUPERAČNÍ JEDNOTKY

Vypracoval: Ing. Michal Albrecht	Odpovědný projektant: Ing. Michal Albrecht	Vedoucí projektant: Ing. arch. P. Prokop	ALBI PROJEKT s.r.o Projektová kancelář TZB Neklanova 375, 397 01 Písek Tel. : 777 580 081 E-MAIL: albrecht.tzb@seznam.cz IČO: 281 18 499
Stáj: České Budějovice			
Investor: NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice			
Akce: **PŘÍSTAVBA PAVILONŮ "C" a T14-STRAVOVACÍ A ODDĚLENÍ ÚČOCH** **Parc. č.: 1247/1, 1247/12, k.ú.: České Budějovice 7** D.1.4.3-Vzduchotechnika			Datum: 08/2022 · Měřítko: 1:50 Zakázkové číslo: 001v/2022 · Stupeň PD: DPS Paré č. · Formát: 8xA4
Obsah: **PŮDORYS 1NP - ČÁST 1**			Č. výkresu: 02