




DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)

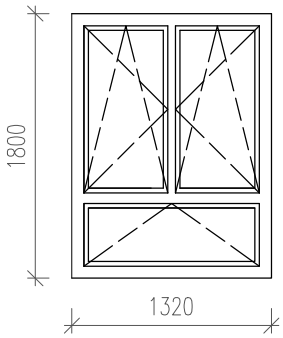
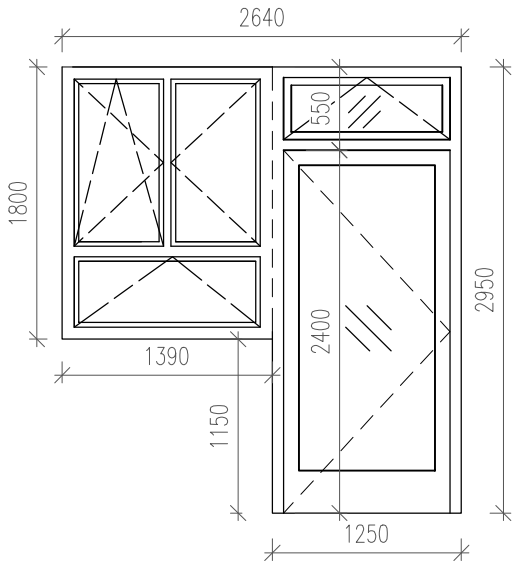
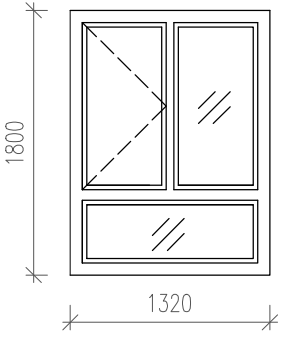
**PŘÍSTAVBA PAVILONŮ „C“ a T14 -
STRAVOVACÍ A ODDĚLENÍ ÚČOCH**

**č. p. 1247/1 a 1247/12,
k.ú. České Budějovice 7**

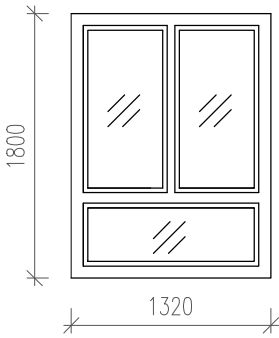
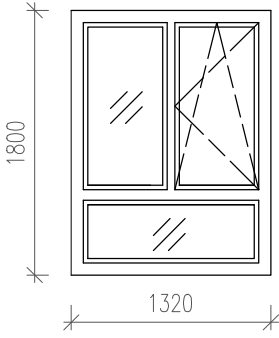
VÝKAZ OKEN

11/2022

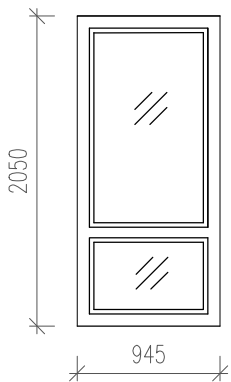
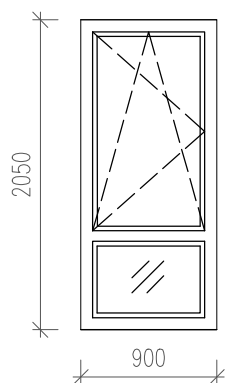
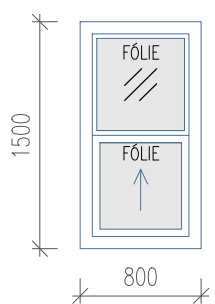
OZNAČ. NA VÝKR.	POPIS	VYOBRAZENÍ ROZMĚR	POČET KUSŮ	
01	PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A VYKLÁPĚCÍ S MIKROVENTILACÍ IZOLAČNÍ DVOJSKLO ($U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$; $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$) STAVEBNÍ HLOUBKA min. 70 mm PROFILY MUSÍ SPLŇOVAT TŘ. A DLE ČSN-EN 12608 PLASTOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK PODKLADNÍ PROFIL $U_p \leq 1 \text{ W/m}^2\text{K}$ BARVA BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM, KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ SOUČÁSTÍ DODÁVKY – VNITŘNÍ PARAPET			
			1. NP	2
			2. NP	0
			3. NP	0
		800 x 1250 mm	CELKEM	2
02	PLASTOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, JEDNO KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A VYKLÁPĚCÍ IZOLAČNÍ DVOJSKLO ($U_g = 1,16 \text{ W/m}^2\text{K}$; $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$) STAVEBNÍ HLOUBKA min. 70 mm PROFILY MUSÍ SPLŇOVAT TŘ. A DLE ČSN-EN 12608 PLASTOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK PODKLADNÍ PROFIL $U_p \leq 1 \text{ W/m}^2\text{K}$ BARVA BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM, KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ SOUČÁSTÍ DODÁVKY – VNITŘNÍ PARAPET			
			1. NP	1
			2. NP	0
			3. NP	0
		1320 x 1250 mm	CELKEM	1
03	PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A VYKLÁPĚCÍ S MIKROVENTILACÍ BARVA BÍLÁ TENTO PRVEK BUDE DEMONTOVÁN A NÁSLEDNĚ POUŽIT JAKO VÝPLŇ PRO TENTO NOVÝ STAVEBNÍ OTVOR			
			1. NP	4
			2. NP	0
			3. NP	0
		800 x 1250 mm	CELKEM	4

OZNAČ. NA VÝKR.	POPIS	VYOBRAZENÍ ROZMĚR	POČET KUSŮ	
04	PLASTOVÉ OKNO S TŘEMI ZASKLENÝMI ČÁSTMI PRAVÁ HORNÍ A LEVÁ HORNÍ ČÁST JE OTEVÍRAVÁ A VYKLÁPĚCÍ S MIKROVENTILACÍ, SPODNÍ ČÁST POUZE VYKLÁPĚCÍ BARVA BÍLÁ TENTO PRVEK BUDE DEMONTOVÁN A NÁSLEDNĚ POUŽIT JAKO VÝPLŇ PRO TENTO NOVÝ STAVEBNÍ OTVOR		1. NP	11
			2. NP	3
			3. NP	5
		1320 x 1800 mm	CELKEM	19
05	SESTAVA PLASTOVÉHO OKNA A DVEŘÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ OKNO S TŘEMI ZASKLENÝMI ČÁSTMI PRAVÁ HORNÍ A LEVÁ HORNÍ ČÁST JE OTEVÍRAVÁ A VYKLÁPĚCÍ S MIKROVENTILACÍ, SPODNÍ ČÁST POUZE VYKLÁPĚCÍ IZOLAČNÍ DVOJSKLO ($U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$; $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$) STAVEBNÍ HLOUBKA min. 70 mm PROFILY MUSÍ SPLŇOVAT TR. A DLE ČSN-EN 12608 PLASTOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK PODKLADNÍ PROFIL $U_p \leq 1 \text{ W/m}^2\text{K}$ BARVA BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM, KOVÁNÍ: CELOOVBODOVÉ, DVEŘE: MADLO (MADLO Z MÍST. Č. 1.10), NEREZ ZÁMEK: ZASLEPENÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA, REVERZNÍ ELEKTRICKÝ ZÁMEK SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA – VNITŘNÍ PARAPET NADSVĚTLÍK–OTEVÍRÁNÍ RUČNÍM PÁKOVÝM MECHANIZMEM		1. NP	1
			2. NP	0
			3. NP	0
		2640 x 2950 mm	CELKEM	1
06	HLINÍKOVÉ, PROTIPOŽÁRNÍ OKNO S TŘEMI ZASKLENÝMI ČÁSTMI LEVÁ HORNÍ ČÁST JE OTEVÍRAVÁ SPODNÍ ČÁST A PRAVÁ HORNÍ JE PEVNĚ ZASKLENÁ HODNOTA POŽÁRNÍ ODOLNOSTI: LEVÁ HORNÍ ČÁST EI-C 30 DP1 PRAVÁ HORNÍ A SPODNÍ ČÁST EI 30 DP1 IZOLAČNÍ POŽÁRNÍ DVOJSKLO EI30 ($U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$; $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$) AL TŘÍKOMOROVÝ POŽÁRNÍ SYSTÉM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM STAVEBNÍ HLOUBKA min. 70 mm DLE ČSN EN 14600 + ČSN EN 13501-2+A1 – EI30 BARVA BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM, KOVÁNÍ CELOOVBODOVÉ SOUČÁSTÍ DODÁVKY – VNITŘNÍ PARAPET		Poznámka: HODNOTA POŽÁRNÍ ODOLNOSTI: LEVÁ HORNÍ ČÁST EI-C 30 DP1 PRAVÁ HORNÍ A SPODNÍ ČÁST EI 30 DP1(OKNO+RÁM)	
			1. NP	1
			2. NP	0
			3. NP	0
		1320 x 1800 mm	CELKEM	1

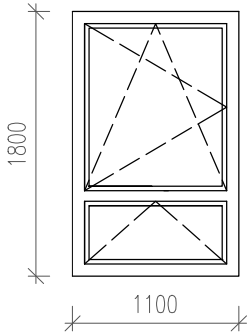
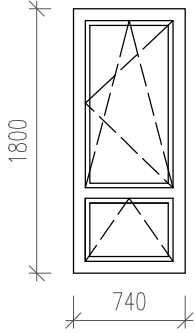
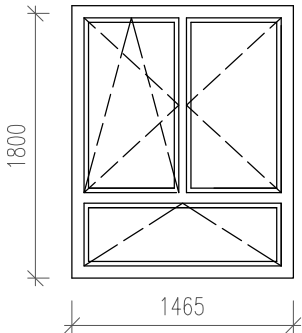
POZNÁMKA: SCHÉMATICKÉ NÁKRESY NENAHAZUJÍ DODAVATELSKOU A VÝROBNÍ DOKUMENTACI – PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT PŘI REALIZACI STAVBY – VÝROBKY JSOU KRESLENY PŘI POHLEDU ZVENKU !

OZNAČ. NA VÝKR.	POPIS	VYOBRAZENÍ ROZMĚR	POČET KUSŮ	
07	HLINÍKOVÉ, PROTIPOŽÁRNÍ OKNO S TŘEMI ZASKLENÝMI ČÁSTMI VŠECHNY ČÁSTI JSOU PEVNĚ ZASKLENÁ HODNOTA POŽÁRNÍ ODOLNOSTI: EI 30 DP1 IZOLAČNÍ POŽÁRNÍ DVOJSKLO EI30 ($U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$; $U_W = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$) AL TŘÍKOMOROVÝ POŽÁRNÍ SYSTÉM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM STAVEBNÍ HLOUBKA min. 70 mm DLE ČSN EN 14600 + ČSN EN 13501-2+A1 - EI30 BARVA BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM, KOVÁNÍ CELOOVBODOVÉ SOUČÁSTÍ DODÁVKY – VNITŘNÍ PARAPET		Poznámka: EI 30 DP1 (OKNO+RÁM)	
			1. NP	2
			2. NP	0
			3. NP	0
		1320 x 1800 mm	CELKEM 2	
08	NEOBSAZENO			
09	HLINÍKOVÉ, PROTIPOŽÁRNÍ OKNO S TŘEMI ZASKLENÝMI ČÁSTMI LEVÁ HORNÍ ČÁST A SPODNÍ ČÁST JE PEVNĚ ZASKLENÁ PRAVÁ HORNÍ JE OTEVÍRAVÁ A VYKLÁPĚCÍ S MIKROVENTILACÍ HODNOTA POŽÁRNÍ ODOLNOSTI: LEVÁ HORNÍ ČÁST EI 30 DP1 SPODNÍ ČÁST EI 30 DP1 IZOLAČNÍ POŽÁRNÍ DVOJSKLO EI30 ($U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$; $U_W = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$) AL TŘÍKOMOROVÝ POŽÁRNÍ SYSTÉM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM STAVEBNÍ HLOUBKA min. 70 mm DLE ČSN EN 14600 + ČSN EN 13501-2+A1 - EI30 BARVA BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM, KOVÁNÍ CELOOVBODOVÉ SOUČÁSTÍ DODÁVKY – VNITŘNÍ PARAPET		Poznámka: HODNOTA POŽÁRNÍ ODOLNOSTI: LEVÁ HORNÍ ČÁST EI 30 DP1 A SPODNÍ ČÁST EI 30 DP1 (OKNO+RÁM)	
			1. NP	1
			2. NP	0
			3. NP	0
		1320 x 1800 mm	CELKEM 1	

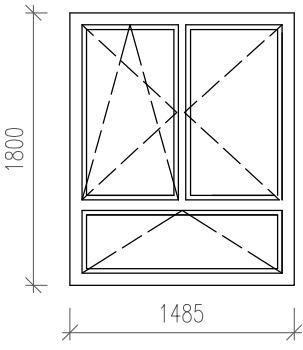
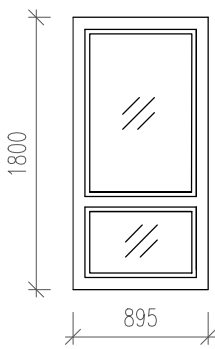
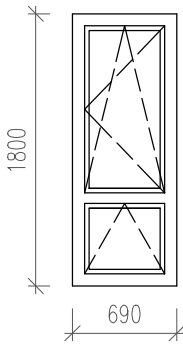
POZNÁMKA: SCHÉMATICKÉ NÁKRESY NENAHAZUJÍ DODAVATELSKOU A VÝROBNÍ DOKUMENTACI – PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT PŘI REALIZACI STAVBY – VÝROBKY JSOU KRESLENY PŘI POHLEDU ZVENKU !

OZNAČ. NA VÝKR.	POPIS	VYOBRAZENÍ ROZMĚR	POČET KUSŮ	
010	HLINÍKOVÉ, PROTIPOŽÁRNÍ OKNO SE DVĚMI ZASKLENÝMI ČÁSTMI OBĚ ČÁSTI JSOU PEVNĚ ZASKLENÁ HODNOTA POŽÁRNÍ ODOLNOSTI: EI 30 DP1 IZOLAČNÍ POŽÁRNÍ DVOJSKLO EI30 ($U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$; $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$) AL TŘÍKOMOROVÝ POŽÁRNÍ SYSTÉM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM STAVEBNÍ HLOUBKA min. 70 mm DLE ČSN EN 14600 + ČSN EN 13501-2+A1 - EI30 BARVA BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM, KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ SOUČÁSTÍ DODÁVKY – VNITŘNÍ PARAPET		Poznámka: EI 30 DP1 (OKNO+RÁM)	
			1. NP	1
			2. NP	0
			3. NP	0
		945 x 2050 mm	CELKEM	1
011	HLINÍKOVÉ, PROTIPOŽÁRNÍ OKNO SE DVĚMI ZASKLENÝMI ČÁSTMI SPODNÍ ČÁST JE PEVNĚ ZASKLENÁ HORNÍ ČÁST JE OTEVÍRAVÁ A VYKLÁPĚCÍ S MIKROVENTILACÍ HODNOTA POŽÁRNÍ ODOLNOSTI: SPODNÍ ČÁST EI 30 DP1 ($U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$; $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$) AL TŘÍKOMOROVÝ POŽÁRNÍ SYSTÉM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM STAVEBNÍ HLOUBKA min. 70 mm DLE ČSN EN 14600 + ČSN EN 13501-2+A1 - EI30 BARVA BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM, KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ SOUČÁSTÍ DODÁVKY – VNITŘNÍ PARAPET		Poznámka: HODNOTA POŽÁRNÍ ODOLNOSTI: SPODNÍ ČÁST EI 30 DP1 (OKNO+RÁM)	
			1. NP	1
			2. NP	0
			3. NP	0
		900 x 2950 mm	CELKEM	1
012	PLASTOVÉ, PŘEDÁVACÍ OKNO SE DVĚMI ZASKLENÝMI ČÁSTMI HORNÍ ČÁST PEVNĚ ZASKLENÁ SPODNÍ ČÁST JE VÝSUVNÁ SMĚREM NAHORU PROSKLENÍ ZAKRYTO PRŮSVITNOU, MATNOU FÓLIÍ (0,82m²) STAVEBNÍ HLOUBKA min. 70 mm PROFILY MUSÍ SPLŇOVAT TŘ. A DLE ČSN-EN 12608 PLASTOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK PODKLADNÍ PROFIL $U_{p \leq 1} \text{ W/m}^2\text{K}$ BARVA BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM, KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ SOUČÁSTÍ DODÁVKY – VNITŘNÍ PARAPET		Poznámka:	
			1. NP	1
			2. NP	0
			3. NP	0
		800 x 1500 mm	CELKEM	1

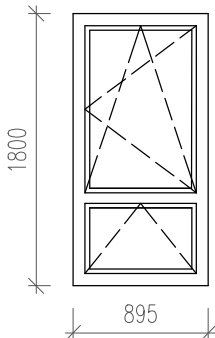
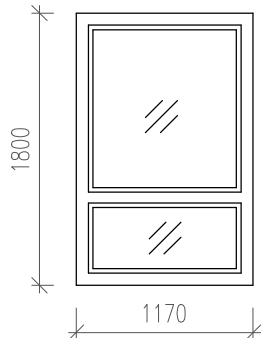
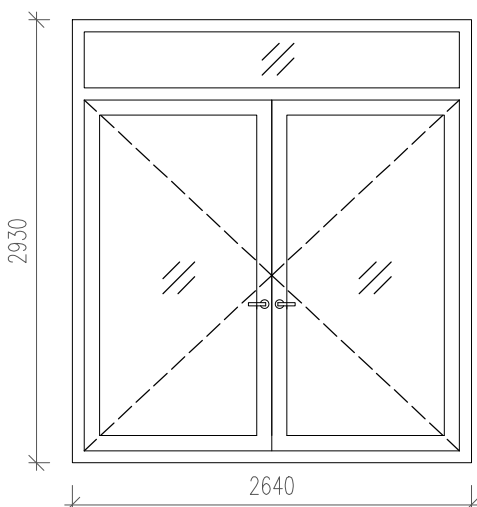
POZNÁMKA: SCHÉMATICKÉ NÁKRESY NENAHAZUJÍ DODAVATELSKOU A VÝROBNÍ DOKUMENTACI – PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT PŘI REALIZACI STAVBY – VÝROBKY JSOU KRESLENY PŘI POHLEDU ZVENKU !

OZNAČ. NA VÝKR.	POPIS	VYOBRAZENÍ ROZMĚR	POČET KUSŮ	
013	PLASTOVÉ OKNO SE DVĚMI ZASKLENÝMI ČÁSTMI HORNÍ ČÁST JE OTEVÍRAVÁ A VYKLÁPĚCÍ S MIKROVENTILACÍ, SPODNÍ ČÁST POUZE VYKLÁPĚCÍ IZOLAČNÍ DVOJSKLO ($U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$; $U_W = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$) STAVEBNÍ HLOUBKA min. 70 mm PROFILY MUSÍ SPLŇOVAT TŘ. A DLE ČSN-EN 12608 PLASTOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK PODKLADNÍ PROFIL $U_p \leq 1 \text{ W/m}^2\text{K}$ BARVA BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM, KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ SOUČÁSTÍ DODÁVKY – VNITŘNÍ PARAPET			
			1. NP	1
			2. NP	0
			3. NP	0
		1100 x 1800 mm	CELKEM 1	
014	PLASTOVÉ OKNO SE DVĚMI ZASKLENÝMI ČÁSTMI HORNÍ ČÁST JE OTEVÍRAVÁ A VYKLÁPĚCÍ S MIKROVENTILACÍ, SPODNÍ ČÁST POUZE VYKLÁPĚCÍ IZOLAČNÍ DVOJSKLO ($U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$; $U_W = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$) STAVEBNÍ HLOUBKA min. 70 mm PROFILY MUSÍ SPLŇOVAT TŘ. A DLE ČSN-EN 12608 PLASTOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK PODKLADNÍ PROFIL $U_p \leq 1 \text{ W/m}^2\text{K}$ BARVA BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM, KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ SOUČÁSTÍ DODÁVKY – VNITŘNÍ PARAPET			
			1. NP	1
			2. NP	0
			3. NP	0
		740 x 1800 mm	CELKEM 1	
015	PLASTOVÉ OKNO S TŘEMI ZASKLENÝMI ČÁSTMI LEVÁ HORNÍ ČÁST JE OTEVÍRAVÁ A VYKLÁPĚCÍ S MIKROVENTILACÍ, PRAVÁ HORNÍ ČÁST JE OTEVÍRAVÁ A SPODNÍ ČÁST POUZE VYKLÁPĚCÍ IZOLAČNÍ DVOJSKLO ($U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$; $U_W = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$) STAVEBNÍ HLOUBKA min. 70 mm PROFILY MUSÍ SPLŇOVAT TŘ. A DLE ČSN-EN 12608 PLASTOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK PODKLADNÍ PROFIL $U_p \leq 1 \text{ W/m}^2\text{K}$ BARVA BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM, KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ SOUČÁSTÍ DODÁVKY – VNITŘNÍ PARAPET			
			1. NP	0
			2. NP	4
			3. NP	0
		1465 x 1800 mm	CELKEM 4	

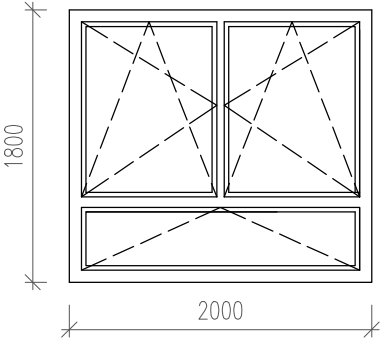
POZNÁMKA: SCHÉMATICKÉ NÁKRESY NENAHAZUJÍ DODAVATELSKOU A VÝROBNÍ DOKUMENTACI – PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT PŘI REALIZACI STAVBY – VÝROBKY JSOU KRESLENY PŘI POHLEDU ZVENKU !

OZNAČ. NA VÝKR.	POPIS	VYOBRAZENÍ ROZMĚR	POČET KUSŮ	
016	PLASTOVÉ OKNO S TŘEMI ZASKLENÝMI ČÁSTMI LEVÁ HORNÍ ČÁST JE OTEVÍRAVÁ A VYKLÁPĚČÍ S MIKROVENTILACÍ, PRAVÁ HORNÍ ČÁST JE OTEVÍRAVÁ A SPODNÍ ČÁST POUZE VYKLÁPĚČÍ IZOLAČNÍ DVOJSKLO ($U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$; $U_W = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$) STAVEBNÍ HLOUBKA min. 70 mm PROFILY MUSÍ SPLŇOVAT TŘ. A DLE ČSN-EN 12608 PLASTOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK PODKLADNÍ PROFIL $U_{p \leq 1} \text{ W/m}^2\text{K}$ BARVA BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM, KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ SOUČASTÍ DODÁVKY – VNITŘNÍ PARAPET			
			1. NP	0
			2. NP	3
			3. NP	0
		1485 x 1800 mm	CELKEM 3	
017	PLASTOVÉ OKNO SE DVEŘMI ZASKLENÝMI ČÁSTMI OBĚ ČÁSTI JSOU PEVNĚ ZASKLENÁ IZOLAČNÍ DVOJSKLO ($U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$; $U_W = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$) STAVEBNÍ HLOUBKA min. 70 mm PROFILY MUSÍ SPLŇOVAT TŘ. A DLE ČSN-EN 12608 PLASTOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK PODKLADNÍ PROFIL $U_{p \leq 1} \text{ W/m}^2\text{K}$ BARVA BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM, KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ SOUČASTÍ DODÁVKY – VNITŘNÍ PARAPET			
			1. NP	0
			2. NP	3
			3. NP	0
		895 x 1800 mm	CELKEM 3	
018	PLASTOVÉ OKNO SE DVEŘMI ZASKLENÝMI ČÁSTMI HORNÍ ČÁST JE OTEVÍRAVÁ A VYKLÁPĚČÍ S MIKROVENTILACÍ, SPODNÍ ČÁST POUZE VYKLÁPĚČÍ IZOLAČNÍ DVOJSKLO ($U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$; $U_W = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$) STAVEBNÍ HLOUBKA min. 70 mm PROFILY MUSÍ SPLŇOVAT TŘ. A DLE ČSN-EN 12608 PLASTOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK PODKLADNÍ PROFIL $U_{p \leq 1} \text{ W/m}^2\text{K}$ BARVA BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM, KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ SOUČASTÍ DODÁVKY – VNITŘNÍ PARAPET			
			1. NP	0
			2. NP	2
			3. NP	0
		690 x 1800 mm	CELKEM 2	

POZNÁMKA: SCHÉMATICKÉ NÁKRESY NENAHAZUJÍ DODAVATELSKOU A VÝROBNÍ DOKUMENTACI – PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT PŘI REALIZACI STAVBY – VÝROBKY JSOU KRESLENY PŘI POHLEDU ZVENKU !

OZNAČ. NA VÝKR.	POPIS	VYOBRAZENÍ ROZMĚR	POČET KUSŮ	
019	PLASTOVÉ OKNO SE DVEŘMI ZASKLENÝMI ČÁSTMI HORNÍ ČÁST JE OTEVÍRAVÁ A VYKLÁPĚCÍ S MIKROVENTILACÍ, SPODNÍ ČÁST POUZE VYKLÁPĚCÍ IZOLAČNÍ DVOJSKLO ($U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$; $U_W = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$) STAVEBNÍ HLOUBKA min. 70 mm PROFILY MUSÍ SPLŇOVAT TŘ. A DLE ČSN-EN 12608 PLASTOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK PODKLADNÍ PROFIL $U_{p \leq 1} \text{ W/m}^2\text{K}$ BARVA BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM, KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ SOUČÁSTÍ DODÁVKY – VNITŘNÍ PARAPET			
			1. NP	0
			2. NP	2
			3. NP	0
		895 x 1800 mm	CELKEM	2
020	PLASTOVÉ OKNO SE DVEŘMI ZASKLENÝMI ČÁSTMI OBĚ ČÁSTI JSOU PEVNĚ ZASKLENÁ IZOLAČNÍ DVOJSKLO ($U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$; $U_W = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$) STAVEBNÍ HLOUBKA min. 70 mm PROFILY MUSÍ SPLŇOVAT TŘ. A DLE ČSN-EN 12608 PLASTOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK PODKLADNÍ PROFIL $U_{p \leq 1} \text{ W/m}^2\text{K}$ BARVA BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM, KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ SOUČÁSTÍ DODÁVKY – VNITŘNÍ PARAPET			
			1. NP	0
			2. NP	2
			3. NP	0
		1170 x 1800 mm	CELKEM	2
021	PLASTOVÁ BALKONOVÁ STĚNA S DVOJKŘÍDLÍMI DVEŘMI A NADSVĚTLÍKEM DVEŘE OTEVÍRAVÉ, NADSVĚTLÍK PEVNĚ ZASKLENÝ IZOLAČNÍ DVOJSKLO ($U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$; $U_W = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$) STAVEBNÍ HLOUBKA min. 70 mm PROFILY MUSÍ SPLŇOVAT TŘ. A DLE ČSN-EN 12608 PLASTOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK PODKLADNÍ PROFIL $U_{p \leq 1} \text{ W/m}^2\text{K}$ BARVA BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM, KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ			
			1. NP	0
			2. NP	1
			3. NP	0
		2640 x 2930 mm	CELKEM	1

POZNÁMKA: SCHÉMATICKÉ NÁKRESY NENAHAZUJÍ DODAVATELSKOU A VÝROBNÍ DOKUMENTACI – PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT PŘI REALIZACI STAVBY – VÝROBKY JSOU KRESLENY PŘI POHLEDU ZVENKU !

OZNAČ. NA VÝKR.	POPIS	VYOBRAZENÍ ROZMĚR	POČET KUSŮ	
022	PLASTOVÉ OKNO S TŘEMI ZASKLENÝMI ČÁSTMI LEVÁ HORNÍ A PRAVÁ HORNÍ ČÁST JE OTEVÍRAVÁ A VYKLÁPĚCÍ S MIKROVENTILACÍ, SPODNÍ ČÁST POUZE VYKLÁPĚCÍ IZOLAČNÍ DVOJSKLO ($U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$; $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$) STAVEBNÍ HLOUBKA min. 70 mm PROFILY MUSÍ SPLŇOVAT TŘ. A DLE ČSN-EN 12608 PLASTOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK PODKLADNÍ PROFIL $U_p \leq 1 \text{ W/m}^2\text{K}$ BARVA BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM, KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ SOUČÁSTÍ DODÁVKY – VNITŘNÍ PARAPET			
			1. NP	0
			2. NP	0
			3. NP	1
		2000 x 1800 mm	CELKEM	1

POZNÁMKA: SCHÉMATICKÉ NÁKRESY NENAHAZUJÍ DODAVATELSKOU A VÝROBNÍ DOKUMENTACI – PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT PŘI REALIZACI STAVBY –
VÝROBKY JSOU KRESLENY PŘI POHLEDU ZVENKU !