

Váš dopis značky:
Ze dne: 20.4.2022

Naše č. j.: KHSJC 21300/2022/EPID.CB
Spisová značka: S-KHSJC 11013/2022

Vyřizuje: Matoušková, MUDr. Beníšková,
Spitzenbergerová, Domanská
Tel. číslo: 387 712 211

Datum: 14.7.2022

Nemocnice České Budějovice a.s.
B. Němcové 585/54
370 01 České Budějovice

ID datové schránky: nv6fc5q

Závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na stavbu „Přístavba pavilonů „C“ a „T14“- Stravovací a ÚČOCH“ v Nemocnici České Budějovice a.s. na par. č. 1247/1 a 1247/12 v k. ú. České Budějovice 7

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (dále jen „KHS Jč. kraje“), jako dotčený orgán státní správy, podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) ve spojení s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, vydává k předložené projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na výše uvedenou stavbu, po přezkoumání z hlediska předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, a to zákona č. 258/2000 Sb., nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve spojení s nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, dále vyhlášky č. 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, vše ve znění pozdějších předpisů, toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

s projektovou dokumentací pro společné územní a stavební řízení na stavbu „Přístavba pavilonů „C“ a „T14“- Stravovací a ÚČOCH“ v Nemocnici České Budějovice a.s. na par. č. 1247/1 a 1247/12 v k. ú. České Budějovice 7, předloženou orgánu ochrany veřejného zdraví dne 20.4.2022 žadatelem Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice a doplněnou dne 8.7.2022 žadatelem a dne 24.6.2022 a 12.7.2022 společností ARKUS5 s.r.o., K. Weise 1675, 370 04 České Budějovice na základě plné moci ze dne 22.6.2022, jako s podkladem pro společné územní a stavební řízení

s e s o u h l a s í .

Souhlas je vázán na splnění těchto podmínek:

- 1. KHS Jč. kraje požaduje respektovat závěry a doporučení zpracovatele předložené akustické studie.**
- 2. KHS Jč. kraje požaduje stanovit pro stavbu „Přístavba pavilonů „C“ a T14 – stravovací a oddělení ÚČOCH“ Nemocnice České Budějovice, a.s., zkušební provoz.**
- 3. KHS Jč. kraje požaduje v průběhu zkušební provozu přímým měřením prokázat, že hluk ze souběhu stávajícího hlukového zatížení, které se šíří z provozu objektů nejbližších řešenému záměru, a hluku šířícího se z veškerých nově navrhovaných zdrojů hluku**

spojených s provozem záměru stavbu „Přístavba pavilonů „C“ a T14 – stravovací a oddělení ÚČOCH“ - Nemocnice České Budějovice, a.s., nepřekračuje v nejbližších akusticky chráněných prostorech, definovaných v §30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., hygienické limity hluku pro dobu denní i noční, stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „nařízení vlády č. 272/2011 Sb.“).

4. V případě, že z výsledků měření vyplyne, že hygienické limity hluku nejsou dodrženy, musí být navržena a realizována následná protihluková opatření, která dodržení hygienických limitů hluku zajistí a jejich účinnost musí být znovu ověřena výsledky měření hluku.

Termín: k užívání stavby

5. Před uvedením stavby do provozu budou na KHS Jč. kraje předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou, které byly použity pro vybudování nových rozvodů vody.
6. Před uvedením stavby do provozu bude na KHS Jč. kraje předložen kontrolní rozbor vzorku pitné vody v rozsahu kráceného rozboru provedeného akreditovanou laboratoří, držitelem autorizace nebo držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře, který doloží, že jsou splněny požadavky na jakost pitné vody pro veřejné zásobování.
7. KHS Jč. kraje požaduje v rámci zkušebního provozu k ověření účinnosti větrání kuchyně vzduchotechnickým zařízením doložit výsledky měření, které prokáží dodržení přípustných hodnot mikroklimatických podmínek pro daný typ práce na trvalých pracovištích kuchyně (minimálně u mytí nádobí a dalších 2 největších zdrojů tepla) dle § 2 odst. 1 písm. b) zák. č. 309/2006 Sb. a § 41 - § 42 NV č. 361/2007 Sb., ve znění pozd. Předpisů.

Termín: do vydání závazného stanoviska k užívání stavby

Odůvodnění:

Žadatel podal na KHS Jč. kraje dne 20.4.2022 žádost o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na výše uvedenou stavbu. Přílohou žádosti byla projektová dokumentace. Pro zjištěné nedostatky byla žadateli zaslána výzva (č.j. KHSJC 14006/2022/EPID.CB ze dne 17.5.2022) k odstranění vad žádosti ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení. Lhůta k odstranění vad byla na základě žádosti žadatele ze dne 14.6.2022 prodloužena do 15.7.2022 (dokumentem č.j. KHSJC 17896/2022/EPID.CB ze dne 16.6.2022).

Odstranění vad bylo doloženo doplněním projektové dokumentace o požadované náležitosti včetně plné moci, a to dne 24.6.2022 (na KHS Jčk zaevidováno pod č.j. KHSJC 19437/2022) a 12.7.2022 (zaevidováno pod č.j. KHSJC 21054/2022/EPID.CB) společností ARKUS5 s.r.o., K. Weise 1675, 370 04 České Budějovice a Stanoviskem žadatele (Nemocnice České Budějovice, a.s.) k závěrům hlukové studie ze dne 8.7.2022 (zaevidováno pod č.j. KHSJC 20691/2022/EPID.CB). Vady žádosti bylo doplněním odstraněny.

Zpracovatel PD: ARKUS5 s.r.o., K. Weise 1675, 370 04 České Budějovice - Ing. Arch Petr Prokop
ČKA 02850, předloženo paré č. 4

Investor: Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice

Místo stavby: par. č. 1247/1 a 1247/12 v k.ú České Budějovice 7

Předložená projektová dokumentace řeší přístavbu ke stávajícím objektům - pavilonu „C“ a pavilonu T14 (objekt stravovací a oddělení ÚČOCH) - v areálu Nemocnice České Budějovice a.s. za účelem rozšíření stomatology (v 1. NP pavilonu „C“) a stravovacího objektu, včetně přesunu sanitárního zařízení.

V části stávajících objektů budou provedeny úpravy v interiérech a dispoziční změny, které souvisí s napojením přístavby a s rozšířením stávajících provozů.

Přístavba bude umístěna podél východní části objektů a bude s nimi stavebně i funkčně propojena. Přístavba k pavilonu „C“ je navržena jako jednopodlažní s propojením v 1. NP. Přístavba ke stravovacímu pavilonu T14 je navržena jako třípodlažní a je propojena se stávajícím objektem v každém patře. Prostory pavilonu „C“ (1.NP) a T14 stravovacího a oddělení ÚČOCH (3.NP) budou propojeny novým výtahem, který je umístěn ve východní části přístavby. Prostory pavilonu T14 budou propojeny novým výtahem umístěným v jihozápadní části stávajícího objektu, poblíž nového únikového schodiště. Výtah propojí stávající prostory 1.PP, 1.NP a 2.NP pavilonu T14.

Přístavba pavilonu „C“ (s navazujícími prostory)

Účel užívání stavby - v 1. NP rozšíření stomatology + hygienické filtry

Dispoziční uspořádání: 1. NP

1.23 chodba/vstupní hala, 1.24 šatna pacienti; filtr pacienti (1.25 filtr pacienti-předsín WC s 2 umyvadly, 1.26 filtr pacienti-WC, 1.27 filtr pacienti-WC, 1.28 filtr pacienti), 1.29 spisovna/sklad (bezokenní - není trvalým pracovištěm), 1.30 chodba/příjem, 1.31 sklad šp. prádla+odpady, 1.32 schodišťový prostor, 1.33 předsálí (umyvadlo, dřez), 1.34 operační sál, 1.35 umývárna 1 (2 dřezy), 1.36 umývárna 2 (2 umyvadla), 1.37 ambulance (umyvadlo, dřez), 1.38 chodba, 1.39 chodba, filtr zaměstnanci ženy (1.40 filtr-předsín/šatna, 1.41 filtr-umývárna (umyvadlo, sprcha), 1.42 filtr- kabina WC, 1.43 filtr-šatna), filtr zaměstnanci muži (1.44 filtr-předsín/šatna, 1.45 filtr-umývárna (umyvadlo, sprcha), 1.46 filtr-kabina WC, 1.47 filtr-šatna), 1.48 dospávací pokoj (umyvadlo dřez), 1.49 WC pacienti, 1.50 denní místnost (umyvadlo, dřez), 1.51 sklad-odpady, 1.52 chodba/čekárna, 1.53 zubní ambulance (umyvadlo, dřez), 1.54 kancelář-vrchní sestra, 1.55 recepce, 1.56 chodba, 1.57 čekárna, 1.58 úklid. Místnost (umyvadlo, výlevka), 1.59 sklad, 1.59 sklad, 1.60 úklidová místnost (umyvadlo, výlevka)

Z projektové dokumentace a doplněných údajů vyplývá, že operační sál splňuje požadavky na operační sály vyplývající z části I. bodu 22 přílohy č. 4 k vyhlášce č. 92/2012 Sb. Jedná se o původně stávající zákrokový sál, ke kterému byly v nově navržené přístavbě SO 04 zřízeny hygienické filtry. Podlahová plocha operačního sálu je 38,90 m², podlahy, stropy a stěny jsou snadno čistitelné, omyvatelné a dezinfikovatelné, podlaha je s antistatickou úpravou. Na operačním sále je stávající klimatizace s třístupňovou filtrací (HEPA filtr). Operační sál má instalovány vývody elektřiny a médií (vzduch, kyslík) a je připojen na stávající náhradní zdroj el. energie (dieselagregát). Při operačním sále jsou zřízeny umývárny, prostor pro podávání anestezie a prostor pro skladování sterilního materiálu.

Šatna pacientů (m.č. 1.24) bude využívána pouze pro odložení bund a kabátů, proto není oddělena podle pohlaví. Povrchy podlah v celém zdravotnickém provozu jsou omyvatelné, čistitelné a dezinfikovatelné.

Přístavba stravovacího objektu (s navazujícími prostory)

Účel užívání stavby – v 1. NP rozšíření prostoru stávající jídelny + přesunutí hygienické zázemí; ve 2. NP je rozšíření, zvětšení prostoru kuchyně; ve 3. NP nově navržené šatny pro personál Nemocnice Č. Budějovice, které jsou přesunuty z pavilonu „C“.

Provozní řešení zůstává nezměněné. Maximální kapacita kuchyně zůstane stávající, cca 2000 jídel. Nedojde ani ke změně počtu pracovníků. V 1. PP stavební úpravy neprováděny.

Dispoziční uspořádání včetně vybavení:

1. NP – 1.01 vstup; 1.02 předsín (3 umyvadla) + 4 kabiny WC ženy; 1.07 předsín (2 umyvadla) + 2 kabiny WC zaměstnanci; 1.19 předsín (2 umyvadla) + 3 pisoáry + 2 kabiny WC muži; 1.18 chodba; 1.10 prostor jídelny s místy k sezení; 1.11 příruční sklad; 1.12 sklad inventář; 1.13 úklidová komora (výlevka, umyvadlo); 1.14 zázemí výdeje jídel (dřez) s rozčleněnými úseky/teplá jídla, saláty, nápoje; 1.15 umývárna stolního nádobí se sběrným pasem na odkládání použitého nádobí (umyvadlo, 1.automat na podnosy, 2.automat na stolní nádobí s automatickým mytím příborů, 3.zařízení na likvidaci biologického odpadu); 1.16a schodišťový prostor; 1.16b pod schody; 1.17 úklidová komora (výlevka).

2. NP – 1.01 schodišťový prostor; 1.02 chodba; 1.03 kancelář, nutriční terapeut; 1.04 kancelář, vedoucí provozu; 1.05 kancelář, hlavní kuchař a nutriční terapeut; 1.06 předsín (umyvadlo) + 1.07 kabina WC zaměstnanci + 1.08 sprchový kout; 1.09 kancelář skladní; 1.10 sklad potravin; mrazicí box; 2x výtah; mrazicí box-maso; 1.11 klimatizovaná přípravná masa (umyvadlo, dřez); 1.12 chodba; chladicí box příprav. Maso; chladicí box studená kuchyně; 1.13 klimatizovaná místnost studená kuchyně (umyvadlo, dřez); mrazicí box; 2x chladicí box; 1.19 kancelář, nutriční terapeut; 1.20 denní místnost (dřez); 1.14 předsín (umyvadlo) + 1.15 kabina WC ženy; 1.16 předsín (umyvadlo) + 1.17 WC muži; 1.18 úklidová komora (výlevka); mrazicí box; 1.21 sklad potravin; 1.22 kuchyně s rozčleněnými úseky (umyvadlo, dřez); výtah; chladicí box denní sklad; 1.23 úklidová komora; 1.24 schodišťový prostor.

3. NP – 3.01 spojovací chodba; 3.02 stávající spojovací chodba pavilonu „C“; 3.03 stávající spojovací chodba pavilonu „Z“; 3.04 úklidová místnost (umyvadlo, výlevka); 3.05 strojovna VZT; 3.06 šatna ženy; 3.07 umývárna-ženy – 3 umyvadla + 3 sprchové kouty + 3 kabiny WC ženy; 3.11 šatna muži; 3.12 umývárna-muži – 2 umyvadla + 2 sprchové kouty + 1 pisoár + 2 kabiny WC muži.

Zdravotní instalace budou s přívodem tekoucí teplé a studené vody. Splaškové odpadní vody budou z objektů odvedeny novými kanalizačními přípojkami, které budou napojeny na stávající kanalizační řad nemocnice. Velikost lapolu je vyhovující. Stěny exponované znečištění a povrchy podlah budou snadno čistitelné. Větrání bude řízené kombinované s přirozeným větráním okny. Místnosti bez oken, budou větrány nuceně. Dále je navrženo větrání kuchyně pomocí rekuperace. Jednotka bude umístěna ve strojovně vzduchotechniky v 3. NP.

Potravinářský provoz bude vybaven a uspořádán odpovídajícím způsobem, tak aby umožňoval uplatnění správné hygienické praxe. Na všech stupních zásobování, přípravy a distribuce, musí být potraviny chráněny proti jakékoli kontaminaci, která by mohla způsobit, že potraviny nebudou vhodné pro lidskou spotřebu.

Sanitární zařízení pro zaměstnance se v části stravovacího zařízení v 1. NP po přesunu nenavyšují, neboť nedojde k nárůstu kapacity zaměstnanců.

Šatny pro zaměstnance se do 3. NP přesunují z uvolněných prostor stávajících šaten pavilonu „C“ s tím, že PD garantuje jejich dostatečnou kapacitu pro třísměnný provoz (17 ks šatních skříňek – muži, obsazenost ve směně je 5, dále 32 ks šatních skříňek – ženy, obsazenost ve směně 10).

V sanitárních zařízeních pro zaměstnance bude výše obkladu stěn do výše min. 1, 8 m.

Denní místnost (m. č. 1.20 v 2. NP) – bude využívána pro možnost jídla, je vybavena umyvadlem, dřezem, zařízením pro uchování a ohřev jídel.

Úklidové místnosti jsou vybaveny výlevkou.

Osvětlení: přirozené (okny) a umělé (svítidla - výpočet doloženo, že umělé osvětlení na trvalých pracovištích kancelář vrchní sestry 1.2, recepce 1.55, kuchyně 1.22, zubní ambulance 1.53, bude splňovat požadavky na zajištění osvětlenosti dle normy ČSN EN 124 64-1 Osvětlení pracovišť

Větrání: přirozené (okny), kombinované s nuceným větráním (VZT zařízením). Bezokenní místnosti budou větrány nuceně, větrání kuchyně bude pomocí rekuperace, jejíž jednotka bude umístěna ve strojovně VZT ve 3. NP.

VZT:

Zařízení 01 – Větrání kuchyně

Zařízení slouží pro odvod vzduchu z prostoru přístavby varny – přívod a úpravu větracího vzduchu zajistí AHU01.01 – kompaktní větrací jednotka v podlahovém provedení. Rekuperátor – jednotka bude umístěna ve strojovně VZT ve 3. NP. Čerstvý vzduch bude nasáván přes protidešťovou žaluzii na fasádě objektu, odpadní potrubí bude vyvedeno na fasádu. Chlazení a ohřev vzduchu ve VZT jednotce - zdroje tepla a chladu 2 kondenzační jednotky. Venkovní jednotka bude osazena na střeše objektu.

Zařízení 02 – Větrání jídelny

Zajištěno stávajícím VZT zařízením.

Zařízení 03 – Větrání šaten 1NP

Bude zajištěno rekuperační VZT jednotkou AHU03.01 – jednotka bude ve skladu odpadů č. 151. Čerstvý vzduch před žaluzií nad střechou objektu, rovněž odpadní potrubí

Zařízení 04 – Větrání sociálních zařízení

Bude řešeno samostatnými radiálními ventilátory

Zařízení 05 – Větrání skladů

Zajištěno samostatnými radiálními ventilátory

Vytápění: centrální, napojení na stávající teplovod

Napojení na technickou infrastrukturu: zásobování vodou zajištěno napojením na stávající rozvody vody v objektu pavilonu „C“ a T14. Splaškové vody budou odvedeny novými přípojkami do stávajícího kanalizačního řádu Nemocnice České Budějovice. Objekty jsou napojeny na EI.

Dle zpracovatele PD se nebude v rámci předmětných stavebních a bouracích prací vyskytovat materiál s obsahem azbestu.

Součástí předložené PD je **Hluková studie č. AK – 2022171-B posouzení hladiny hluku z nových stacionárních zdrojů hluku** k projektu Novostavba přístavba pavilonů „C“ a T14 – stravovací a oddělení ÚČOCH, Nemocnice České Budějovice, a.s., kterou zpracovala společnost AKUSTE, s.r.o., Čechova 281/18, 370 01 České Budějovice, IČ 11859016, Ing. Pavel Stejskal, dne 23.6.2022.

Pro vyhodnocení hluku byly použity protokoly z měření v řešené lokalitě:

Protokol o zkoušce č. 84225/2017, SZÚ, Ing. Opekar, 20.7.2017

Protokol o zkoušce č. L183.A/18013225, Studio D – akustika s.r.o., Ing. Jana Stehlíková, Bc. Pavel Turek, 6.7.2018.

- Validační měření hladiny hluku stávajícího stavu, pro něž byly využity výše uvedené protokoly z měření

Byly použity měřící body:

MM1 - na střeše pavilonu Z, 5 m od zdroje hluku - centrální chladicí jednotky, výška mikrofону 1,5 ($\pm 0,1$) m nad střechou, mikrofon směřován proti zdroji hluku

Provoz centrálního zdroje chladu - naměřeno $L_{Aeq,T} = 49,9$ dB

MB_7 – S strana fasády, ve vzdálenosti 1,0 ($\pm 0,02$) m před středem 2 x klimatizační jednotky (mimo proud vzduchu), ve výšce 4,5 ($\pm 0,2$) m nad úrovní chodníku, osa mikrofону směřována proti 2 x klimatizační jednotce

Provoz 2 x klimatizační jednotky - naměřeno $L_{Aeq,T} = 58,6$ dB

MB_8 – V strana fasády, ve vzdálenosti 1,0 ($\pm 0,02$) m před středem mřížky vedoucí do technické místnosti se VZT jednotkou pro IO, ve výšce 1,8 ($\pm 0,2$) m nad úrovní povrchu ploché střechy, osa mikrofону směřována proti větrací mřížce

Provoz technické místnosti se VZT jednotkou pro IO - naměřeno $L_{Aeq,T} = 47,9$ dB

MB_9 – V strana fasády, ve vzdálenosti 1,0 ($\pm 0,02$) m před středem sání VZT jednotky pro IO (mimo proud vzduchu), ve výšce 1,8 ($\pm 0,2$) m nad úrovní povrchu ploché střechy, osa mikrofону směřována proti sání VZT jednotky

Provoz sání VZT jednotky pro IO - naměřeno $L_{Aeq,T} = 49,4$ dB

MB_11 – na střeše objektu, pochůzkou okolo 1x klimatizační jednotky ve vzdálenosti 1,0 ($\pm 0,02$) m, ve výšce 1,5 ($\pm 0,2$) m nad úrovní povrchu ploché střechy, osa mikrofону směřována proti klimatizačním jednotkám

Provoz 2x klimatizační jednotky - naměřeno $L_{Aeq,T} = 60,8$ dB

- Chráněné venkovní prostory staveb (CHVePS):

ÚČOCH - p.č. 1247/1 - plánovaný záměr – přístavba pavilonu C a T14 - částečně CHVePS

C – p.č.1247/12, 1274/14 – Budova C – Chirurgie, Neurologie, Kardiologie, Onkologie,.. – CHVePS

D – p.č. 1247/22 – budova D – Dětské – CHVePS

E – p.č. 1267 – Budova E – Infekce – CHVePS

CH + CH2 – p.č. 1246 – Budova CH Traumatologie – CHVePS + Budova CH2 – Úrazové – CHVePS

K – p.č. 1270 – Budova K Porodnice – CHVePS

Z – p.č. 1284 – Budova Z – Gynekologie - CHVePS

- Řešené zdroje hluku:

Na str. 19 – 21 HS jsou uvedeny informace o umístění řešených zdrojů hluku (VZT jednotky, chladicí jednotky, ventilátory, apod.), na str. 22 HS akustické parametry nových stacionárních zdrojů hluku (zařízení č. 1 – Větrání kuchyně - VZT jednotka, zařízení č. 2 – Chlazení venkovní KLM jednotka, Zařízení č. 3 Větrání sociálních zařízení – 1 diagonální potrubní ventilátor a 3 malé radiální ventilátory)

Uvažovaná protihluková opatření stacionárních zdrojů hluku:

- Veškeré stacionární zdroje včetně dílčích komponentů budou pružně odděleny od všech konstrukcí pro zabránění přenosu vibrací (řešení provedení bude navrženo výrobcem a před realizací bude konzultováno (dále viz str. 22 bod 5.5.2 HS).
- Veškeré stacionární zdroje nesmí vykazovat tónovou složku.
- Budou použita protihluková opatření uvedená v souhrnné tabulce výše, a další.

Další stacionární zdroje hluku (šířící hluk do exteriéru resp. do interiéru) – v případě instalace dalších zdrojů hluku do exteriéru je třeba navrhnout a zvolit takové, aby v součinnosti s již uvažovanými zdroji resp. akusticky ošetřit vnitřní zdroje hluku tak, aby byly dodrženy limity hluku stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb.

- Byla posuzována vzduchová neprůzvučnost obvodového pláště:

VZT strojovna – navržený obvodový plášť (stěny) ve VZT strojovně je nevyhovující z hlediska vážené laboratorní vzduchové neprůzvučnosti, proto je nutno konstrukci nahradit jiným materiálem (viz str. 23 HS); skladba střechy je limitně vyhovující, pro větší rezervu je nutno utlumit zdroj hluku či zvýšit dimenzi stěny na 200 mm.

Kuchyně a související prostory - navržený obvodový plášť (stěny) v kuchyni a jídelně je nevyhovující z hlediska vážené laboratorní vzduchové neprůzvučnosti, proto je nutno konstrukci nahradit jiným materiálem (viz str. 24 HS); skladba střechy je vyhovující.

Veškerá okna a dveře v hlučných prostorech musí být během provozu zavřena; prostor je odvětrán pomocí VZT, tudíž není nutné otevírat okna pro zajištění přístupu vzduchu.

Akustický model byl na základě provedeného měření hladiny hluku validován, dále byla vypočtena ekvivalentní hladina akustického tlaku $A_{L_{Aeq,T}}$ uvažovaných zdrojů hluku v několika vybraných výpočtových bodech, jež vystihují kritická místa v nejbližších akusticky chráněných prostorech:

Hladiny hluku $L_{Aeq,T}$ naměřené/průměrné/vypočtené (dB) rozdíl $\Delta L_{Aeq,T}$ (dB)

MM1, h = 1,5 m	49,9 / 50,0	+ 0,1
MB_7, h = 4,5 m	58,6 / 59,4	+ 0,8
MB_8, h = 1,8 m	47,9 / 47,9	± 0
MB_9, h = 1,8 m	49,4 / 49,5	+ 0,1
MB_11, h = 1,5 m	60,8 / 61,6	+ 0,8

- Byla vypočtena hladina hluku $L_{Aeq,8h}/L_{Aeq,1h}$ (dB) pro dobu denní/noční budoucí přístavby ÚČOCH, 2 m od předpokládaného okna do chráněné místnosti jednotlivých pavilonů – stávající stav ve výpočtových bodech:

C1- C9	v intervalu 27,1 – 38,9/ 24,2 – 38,6
CH1 – CH4	v intervalu 29,1 – 41,6/ 28,6- 33,5
E1 – E5	v intervalu 25,7 – 40,1/19,4 – 36,8
Z1 – Z6	v intervalu 16,9 – 38,2/16,2 – 38,2

- Byla vypočtena hladina hluku $L_{Aeq,8h}/L_{Aeq,1h}$ (dB) - 2 m od předpokládaného okna do chráněné místnosti jednotlivých pavilonů – po výstavbě ÚČOCH ve výpočtových bodech:

C1- C9	v intervalu 26,6 – 35,9/ 20,1 – 34,7
CH1 – CH4	v intervalu 31,6 – 42,3/ 24,6- 34,0
E1 – E5	v intervalu 28,4 – 40,2/21,2 – 35,6
Z1 – Z6	v intervalu 17,2 – 38,0/15,5 – 37,7

- Byly vyhodnoceny výše uvedené vypočtené hodnoty $L_{Aeq,8h}/L_{Aeq,1h}$ (dB) v porovnání s limity hluku stanovenými nařízením vlády č. 272/2011 Sb. pro dobu denní i noční pro stávající i nový stav:
- Byl stanoven rozdíl vypočtených hladin hluku ze stávajícího stavu a nového stavu $\Delta L_{Aeq,8h}/\Delta L_{Aeq,1h}$

Zpracovatel HS k tomu uvádí, že k překročení limitů hluku dochází již ve stávajícím stavu – v době noční ve VBC1, VBC2,h = 22,0 a 25,5 m, VBC3,h = 22,0 m, VBE1, h= 8,0 m, VBZ1, h= 15,0 m, VBZ2, h = 15,0 m, VBZ3, h= 15,0 m, VBZ4, h= 7,0 a 15,0 m, kdy se na tomto překračování dominantním způsobem podílí provoz VZT jednotky IO (MB_8 a MB_9) a centrální zdroj chladu na střeše pavilonu C (MB_11 a MM1), po odstranění 2xKJ na severní fasádě pavilonu C (MB_7) dojde ke snížení hladiny hluku v těchto bodech; překročení limitů hluku v době noční za nového stavu: VBE1,h= 8,0 m a VBZ1, VBZ3 a VBZ4 vždy ve výšce 15,0 m.

Navržená protihluková opatření viz str. 50, 54 HS, posouzení vzduchové neprůzvučnosti viz str. 52 HS. Závěrem zpracovatel předložené akustické studie konstatuje, že za podmínek uvedených v dokumentu bude hluk z posuzovaných zdrojů splňovat hygienické limity hluku stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb. pro akusticky chráněné prostory definované § 30 zákona č.258/2000 Sb.

Dle vyjádření zástupce stavebníka ze dne 8.7.2022 bude realizací předmětné stavby dosaženo snížení hladin hluku v nočních hodinách oproti stávajícímu stavu, přičemž ani případné navýšení hladin hluku v době denní nezpůsobí překročení hygienických limitů hluku stanovených pro dobu denní.

V době noční nebudou dle AS dodrženy hygienické limity hluku ve 3 VB (Z1, Z3 a Z4) ve výšce 15 m a ve VBE1 ve výšce 8,0 m, třebaže i u těchto VB dochází ke snížení noční hlukové zátěže. U VBZ1, Z3 i E1 se nejedná o místa s chráněným venkovním prostorem staveb - Z1 ve výšce 15 m je umístěna jídelna, Z3 – schodišťový prostor a E1 - kanceláře. VBZ4 je lůžkový pokoj s CHVePS, noční hluková zátěž se v tomto VB snižuje oproti stávajícímu stavu. S ohledem na dobu provozu stacionárních zdrojů hluku zástupce investora navrhuje provést po realizaci stavby měření a dle výsledků měření případnou realizaci protihlukových opatření – nucené větrání tohoto lůžkového pokoje, výměna výplní oken za trojskla s vyšší zvukovou neprůzvučností

Dále zástupce investora konstatuje, že budou dodrženy veškeré závěry předložené hlukové studie týkající se stavebních konstrukcí, při realizaci stavby budou respektovány a stavební konstrukce budou splňovat určenou vzduchovou neprůzvučnost.

Předložená PD řeší hluk ze stavební činnosti.

Řešený záměr je dle zpracovatele PD v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.

S ohledem na výše skutečnosti uvedené v předložené akustické studii a s ohledem na vyjádření zástupce stavebníka byly KHS Jč. kraje uloženy podmínky č. 1 až č.4 pro zajištění ochrany veřejného zdraví před nepříznivými účinky hluku v souladu s požadavky § 30 zákona č. 258/2000 Sb. a nařízením vlády č. 272/2011 Sb.

K ověření splnění požadavků na jakost pitné vody pro veřejné zásobování (provedení dezinfekce a proplachu potrubí) a zdravotní nezávadnosti výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou byly uloženy podmínky č.5 a 6 vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb., vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody a vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Výše stanovená podmínka č. 7 vyplývá z § 2 odst. 1 písm. b) zák. č. 309/2006 Sb. a § 41 - § 42 NV č. 361/2007 Sb., ve znění pozd. předp., a byla stanovena k ověření účinnosti větrání trvalých pracovišť kuchyně vzhledem ke zdrojům tepla z technologických zdrojů.

Podle § 2 zák. č. 309/2006 Sb., ve kterém jsou uvedeny požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, musí být pracoviště prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska ochrany zdraví při práci odpovídaly hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště, v posuzovaném případě se jedná o zajištění stanovených mikroklimatických

podmínek na pracovišti kuchyně (teplota, rychlost proudění a vlhkost vzduchu) v zájmu optimalizace zátěže teplem z technologických zdrojů.

KHS Jč kraje posoudila předloženou projektovou dokumentaci v mezích kompetencí daných zákonem č. 258/2000 Sb., v části týkající se ochrany veřejného zdraví.

KHS Jč. kraje posoudila předloženou projektovou dokumentaci z hlediska ochrany veřejného zdraví v oblasti § 3 a § 5 zákona č. 258/2000 Sb. a z hlediska požadavků na ochranu před hlukem v souladu s § 30 zákona č. 258/2000 Sb. a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. Ve věci nebyl shledán rozpor s § 3, 5 a 30 zákona č. 258/2000 Sb.

Dále byla posouzena v souladu s platnými předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví, a to § 2 zák. č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve spojení s nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, dále z hlediska požadavků vyhlášky č. 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, vše ve znění pozdějších předpisů, a z hlediska požadavků vyplývajících ze zákona č. 258/2000 S. a z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky citovaných předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví lze konstatovat, že nebyl shledán rozpor. Za předpokladu splnění výše stanovených podmínek lze s předloženým záměrem souhlasit.

OTISK RAZÍTKA

Bc. Dagmar Matoušková
rada - oddělení protiepidemické CB



Magistrát města České Budějovice

Odbor ochrany životního prostředí
nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1

Magistrát města České Budějovice
odbor ochrany životního prostředí
nám. Přemysla Otakara II. č.1/1
České Budějovice
370 92

Nemocnice České Budějovice a.s.
B. Němcové 585/54
370 01 České Budějovice

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
OOZP/4702/2022 Do	Bc. Eva Dolejší	386801124	dolejsie@c-budejovice.cz	9.5.2022

Stanovisko Odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice

Akce: Přístavba pavilonů "C" a "T14" - stravovací a ÚČOCH v Nemocnici České Budějovice a.s., par.č. 1247/1, 1247/12, k.ú. České Budějovice 7 - vydání společného územního a stavebního rozhodnutí

Ev. číslo: 681

Žadatel: Nemocnice České Budějovice a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice

Doručeno: 20.4.2022

1. oddělení vodního hospodářství

- z hlediska vodního hospodářství dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění:

S navrženou likvidací srážkových vod nesouhlasíme, neboť podle ust. § 5 vodního zákona se musí srážkové vody vsakovat nebo zadržovat před jejich vypouštěním.

Jinak bez připomínek.

Vyřizuje/telefon: Ing. Snížková/386801110

2. oddělení ochrany přírody a krajiny

- z hlediska ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

Do koordinačního výkresu požadujeme zakreslit skutečnou okapovou linii korun 2 stávajících lip, které jsou v bezprostřední blízkosti přístavby a dále zákres vzdálenosti od stavby a všech nových inž.sítí. Upozorňujeme, že vedení kyslíku a dešť.kanalizace musí být umístěna pouze za okapovou linii koruny – pokud tak není, musí být upraveno v situaci. Pokud nelze dodržet vzdálenosti, musí být využit pouze řízený protlak.

Podle STZ kap. B.1 j) vyplývá, že vzdálenost stavby od okapové linie korun bude rozšířená o 1,5 m (bude zákres v situaci). V tomto rozsahu pásma nebude umístěno zařízení staveniště, manipulační plochy, mezideponie, skládka vytěžené zeminy či stav. materiálu nebude umístěna v prostoru VKP. Plocha bude ohraničena plotem. Stavební práce musí být postupovány v souladu s ust. normy ČSN 83 9061.

Do koordinačního zákresu požadujeme zákres skutečné plochy pod stromy, které požadujeme zvětšit do maximálně možné míry.

V situaci bude zakreslena plocha pro zařízení staveniště a parkování stavební techniky.

Na stavbě musí být přítomen ekologický dozor (arborista), který bude dohlížet na soulad s požadavky na ochranu dřevin.



Orgán ochrany přírody bude přizván k předání staveniště a ke kontrolním dnům.

V STZ se uvádí, že kácení dřevin „bez požadavku“, což je zavádějící informace, neboť dochází ke kácení části plochy s keři (borovice) a trávou/ bambusem u nadzemní spojovací chodby. Tato část bude zrušena kompletně. Dále se nachází u vstupu do jídelny 2 ks mladých listnatých dřevin, každá z jedné strany, o nichž není v textu ani zmínka – zda budou káceny či přesazeny. Všechny tyto skutečnosti o odstranění (počet, druh, typ kácení či přesadby) musí být ve zprávě doplněno.

Dále s ohledem na odstraňované porosty bude v PD konkrétněji řešena i nová výsadba na nových nezpevněných plochách.

S ohledem na zábor nezpevněných ploch, odstranění zapojených porostů a rozšíření budovy a zpevněných ploch, které sebou přináší nadměrné přehřívání zpevněné plochy, nepropustnost povrchů, rychlý odtok vody z plochy atd., je předložená projektová dokumentace ve věci kompenzačních opatření nedostatečná. V souvislosti s globální změnou klimatu, která se projevuje velkými teplotními výkyvy, střídáním záplav a sucha, úbytku rostlin a živočichů, je žádoucí tlumit dopady na životní prostředí a vytvoření takových podmínek, které přispějí k udržení klima v alespoň trochu snesitelnější podobě. Orgán ochrany přírody je dle zákona povinen postupovat dle ust. § 1 zákona – obecná ochrana krajiny a přírodních hodnot a estetických kvalit přírody a přispění k jejich aktivní obnově. Dále je povinen vycházet rovněž z ust. § 2 zákona, ochrana živé a neživé části přírody, zachování a obnova biologické rozmanitosti na úrovni ekosystémů a druhů, ovlivňováním vodního režimu hospodaření v krajině, účast na ochraně půdního fondu. Stejně tak i dle § 5 odst. 3 jsou fyzické i právnické osoby povinny při provádění stavebních prací (a dalších) postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

Kompenzační opatření by měla být tvořena: jiná forma zpevněných ploch pro lepší vsak dešť. vody, výsadba porostů (porostní skladba), rozšíření nezpevněných ploch, možnost např. zelené střechy apod.

Do doby vypořádání všech výše uvedených připomínek se nelze k záměru dostatečně vyjádřit.

Vyřizuje/telefon: Ing. Melmerová/386801106

3. oddělení ochrany lesa a zemědělského půdního fondu

- z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon):

Záměr se netýká pozemků náležejících do ZPF.

Vyřizuje/telefon: Ing. Doušek/386801127

- z hlediska lesního hospodářství dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících:

Záměr se nedotýká zájmů hájených zákonem o lesích.

Vyřizuje/telefon: Ing. Maršík, DiS./386801119

4. oddělení ochrany ovzduší a odpadů:

- z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění:

Dle předložené PD jsou potřeby tepla pro přístavbu pavilonů řešeny napojením na stávající teplovod – bez připomínek.

Vyřizuje/telefon: Z. Vonešová/386801123

- z hlediska nakládání s odpady dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.:

K výše uvedené akci se kladně vyjadřujeme –Každý původce odpadů je povinen mít předání běžně vznikajícího komunálního odpadu a stavebního a demoličního odpadu zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem (§15); prioritou je předcházení vzniku odpadu, opětovné použití a recyklace, jiné využití (§3), povinností je třídění odpadů (§13).

Nekontaminovaná zemina a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti může být použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen;
Ostatní odpad lze využít k terénním úpravám v režimu zasypávání pouze pokud bude vydáno povolení krajského úřadu dle §10 zákona o odpadech pro „Zařízení“ s výjimkou využití odpadní zeminy a kamení podle přílohy č. 4 téhož zákona;
Vyřizuje/telefon: Ing. Janouch/386801120


Součástí tohoto stanoviska je situační výkres opatřený razítkem odboru, podpisem a číslem jednacím.

Toto stanovisko nenahrazuje rozhodnutí, jež mají být ve věci vydána podle zvláštních právních předpisů (např. zákon o vodách, o lesích, o ochraně přírody a krajiny, o ochraně zemědělského půdního fondu, o odpadech apod.).

v.r. 

Ing. Svatopluk Mika
vedoucí odboru ochrany životního prostředí

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
odbor ochrany životního prostředí
1

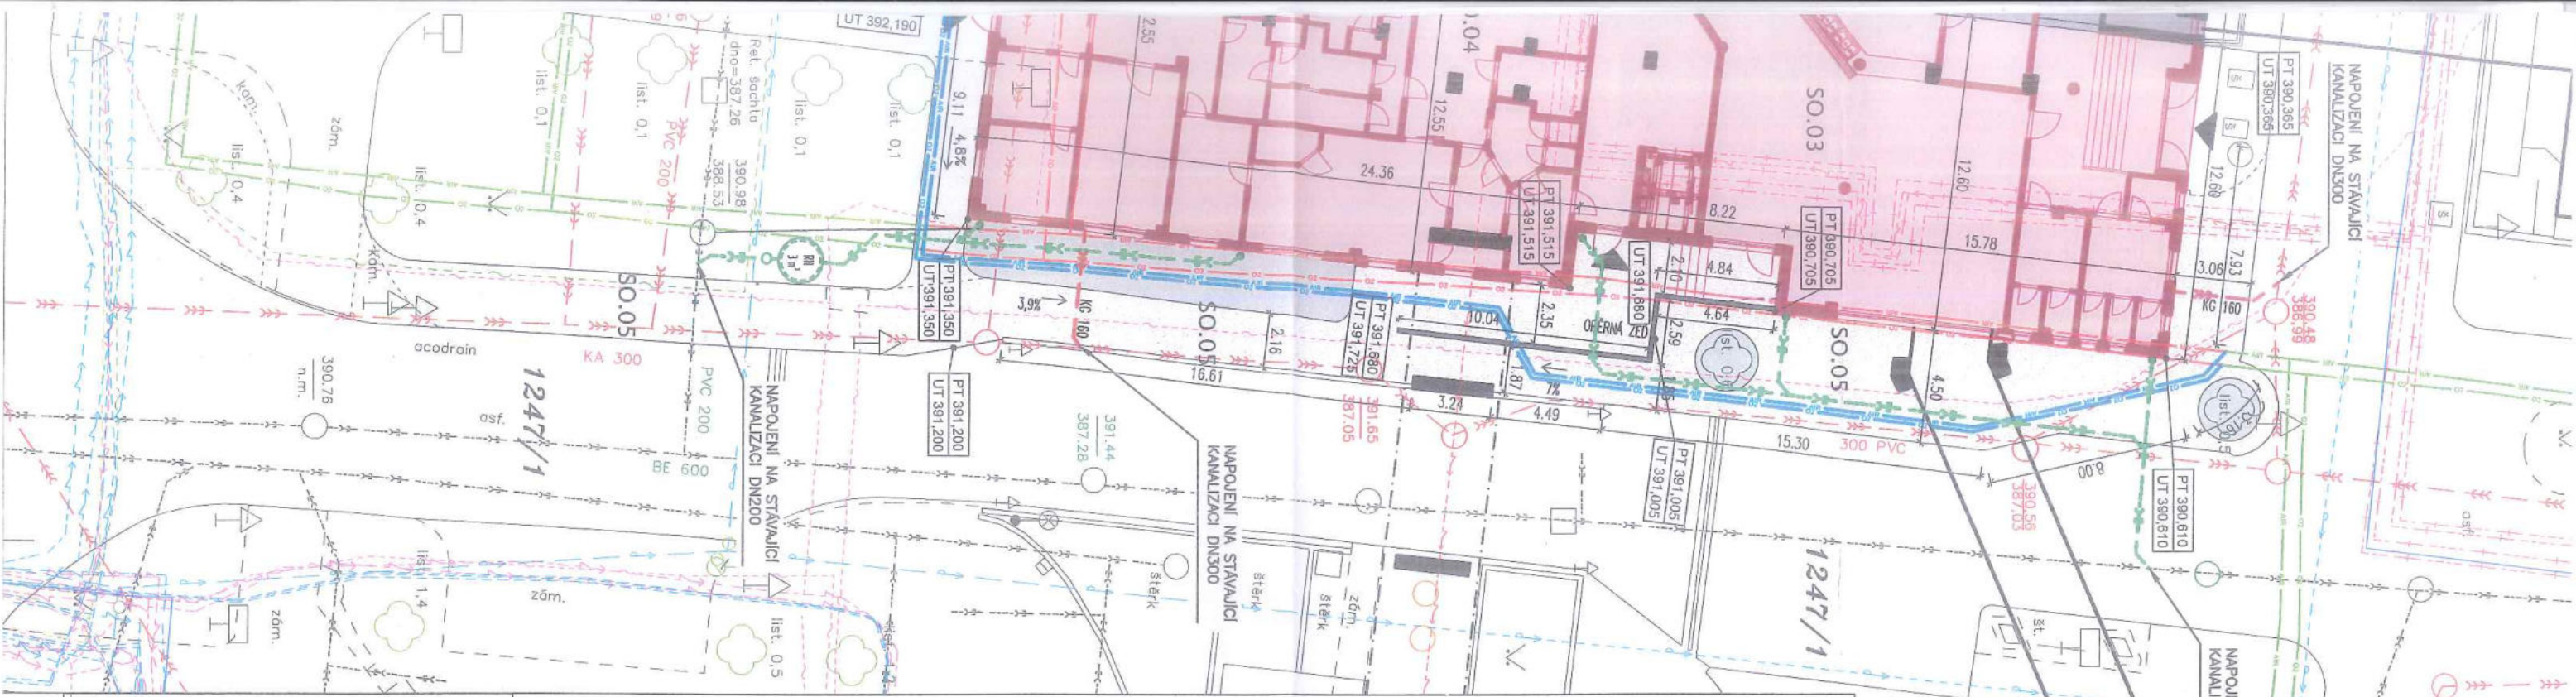

LEGENDA:
HRANICE A ZNAČENÍ:

STAV
MARI
1247/12 číslo pozemku dle katastrální mapy (DMA)
RM
PLOCHY:
NAPOLNĚNÉ VSTUPY DO PŘÍSTAVBY OBJEKTU
REKONSTRUKCE S REGULÁTOREM ODTOKU VČETNĚ BEZPEČNOSTNÍHO PŘEKYŽU PLASTOVÁ DN 400

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

STAVAJÍCÍ:
ROZVOD DESKEL 400V
LAMP, LAMP NA OBJEKTU, EL.ROZVODČE
VEDEN 22 IV
KANALIZACE SPÁŠKOVÁ
KANALIZACE DEŠŤOVÁ
OVLÁDÁNÍ KABELOVÝ DESLU
VEDEN KVSILKU
VEDEN KVSILKU - DEKONTAŽ
ROZVOD SÍŤ NN 400V
TELEFONNÍ VEDENÍ
TEPLOVODNÍ KANAL
VODOVOD
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
VEDENÍ VZDUCHU
VEDENÍ VZDUCHU - DEKONTAŽ
NOVÉ NÁVRŽENÉ:
NOVÉ NÁVRŽENÉ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
VEDENÍ KVSILKU
NOVÉ NÁVRŽENÉ SPÁŠKOVÁ KANALIZACE
VEDENÍ VZDUCHU

POZNÁMKY:

- ZÁKRESY PODZEMNÍCH SÍTÍ JSOU ORIENTOVÁNÍ, NEJEDNÁ O SLOUŽITÍ JAKO VÝKONOVÝ SCHÉMA.
- PŘI PROVÁZENÍ VÝKONOVÝCH PRACÍ NUTNO DBAT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI V BLÍZKOSTI VEDENÍ INŽ. SÍTÍ, ABY NEDOŠLO K JEJICH PORUŠENÍ.
- VESKÉ SÍŤE VEDENÉ POD KANALIZACÍ A ZPĚVNĚNÍ PLOCHAMI BUDOU VEDENY V HRANICKÝCH DLE POŽADAVKŮ JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ SÍTÍ.
- VESKÉ ROZVEDENÍ A OBJEKTY DOTČNÉ A VYVÝZNÁVĚ STANOVÍ BUDOU NÁSLEDNĚ UVEDENY DO PŮVODNÍHO STAVU.
- PŘED ZAČETÍM STAVBY BUDĚ PROVÁZENÍ GEODETICKÉ ZABĚHLENÍ POZEMKU A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ VČETNĚ JEJICH HLUBEK, ULOŽENÍ A DIMENZÍ POTRUBÍ, VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ.
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NUTNO VYTVOŘIT NA MÍSTĚ PŘESNOU PLOCHU STAVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, POSTUP PRACÍ NUTNO KOORDINOVAT VE SPOLUPRÁCI S JEJICH SPRÁVCÍ.
- NUTNO ZAJISTIT ČERPNÁ SPRÁVKOVÝCH VOD A SPRÁVKOVÝ VOD Z VÝKOPU V PRŮBĚHU STAVBY, TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ČERPNÁI PROVEDE DODAVATEL STAVBY.

STAVEBNÍ OBJEKTY:

SO.01 STAVAJÍCÍ OBJEKT T14-STRAVOVACÍ A ODDĚLENÍ ÚČOCH
SO.02 STAVAJÍCÍ OBJEKT PAVILON "C"
SO.03 PŘÍSTAVBA STRAVOVACÍHO TRAKTU
SO.04 PŘÍSTAVBA STRAVOVACÍHO
SO.05 ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
SO.06 DOMOVNÍ ROZVODY A NAPOLNĚNÍ NA STAVAJÍCÍ VODOVOD OBJEKTU
SO.07 DOMOVNÍ ROZVODY A NAPOLNĚNÍ NA STAVAJÍCÍ KANALIZACI OBJEKTU
SO.08 DOMOVNÍ ROZVODY E A NAPOLNĚNÍ NA STAVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACI OBJEKTU
SO.09 DOMOVNÍ ROZVODY A NAPOLNĚNÍ NA STAVAJÍCÍ ÚT, RADIÁTORY
SO.10 DOMOVNÍ ROZVODY VZDUCHOVÝCH SÍTÍ
SO.11 SYSTÉM PŘÍSTAVBY ČESKÉ BUDĚJOVICE
MAJSTRATSKÉ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor ochrany životního prostředí

±0,000 = 391,65 m.n.m.
soutružnicový systém: S-JTSK / výškový systém BPV

č.j.

10-05-2022

4702/12



Hlavní architekt	Hlavní projektant	Zodpovědný projektant	Projektovatel
Ing. arch. P. Prokop	Ing. arch. P. Prokop	Ing. arch. P. Prokop	Radek Bláho
Ing. V. Daněk			
Investor	MEMORIE ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s. B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice		
Místo stavby	Parc. č.: 1247/1, 1247/12, k.ú.: České Budějovice 7		
Stupeň projektu	Sloučené územní a stavební řízení (DUR+DSP)		
Název akce	PŘÍSTAVBA PAVILONU "C" A T14-STRAVOVACÍ A ODDĚLENÍ ÚČOCH		
Název výkresu	KOORDINAČNÍ SITUÁČNÍ VÝKRES		
	Formát	4xA4	
	Datum	04/2022	
	Měřítko	1:250	
	Č. zakázky	R.02/2022	
	Č. kopie	3	Č. výkresu
			C3



Magistrát města České Budějovice

Odbor ochrany životního prostředí
nám. Přemysla Otakara II, č. 1/1



digit. In podepsal:
Mika Svatopluk Ing.
03.06.2022 12:13
cert: PostSignum Qualified CA 4
sn: 1 57 D 5F

Magistrát města České Budějovice
odbor ochrany životního prostředí
nám. Přemysla Otakara II., č.1/1
370 92 České Budějovice

Dle rozdělovníku

Internet: <http://www.c-budejovice.cz>

Značka:
OOZP 6251/2022 Sn

Vyřizuje:
Ing.Snížková

E-mail:
snizkovaj@c-budejovice.cz

tel:
38 6801110

Datum:
3.6.2022

Věc: Vyjádření k Vaší žádosti týkající se přístavby pavilonů C a T 14 – pozemky p.č. 1247/1, 1247/12 k.ú. České Budějovice 7 pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
- původní vyjádření OOZP 4702/2022 Do
- doplnění vyjádření z hlediska vodního hospodářství.

Na zdejší odbor byla doručena doplněná projektová dokumentace, ze které je zřejmé, že likvidace srážkových vod ze střech bude řešena svedením do retenčních nádrží umístěných vedle objektu a dále pak přepadem do areálové kanalizace. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou řešeny spádem do okolní zeleně.

S tímto řešením souhlasíme a nemáme žádné připomínky.

Ing. Svatopluk M i k a
vedoucí odboru ochrany životního prostředí

zašle se: Arkus5 s.r.o., K.Weise 1675, České Budějovice

na vědomí: MM- OOŽP- zde – vyjádření č.j. OOZP 4702/2022 Do



Magistrát města České Budějovice

Odbor ochrany životního prostředí

nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1

Magistrát města České Budějovice
odbor ochrany životního prostředí
nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1
370 92 České Budějovice

Internet: <http://www.c-budejovice.cz>

Arkus5 s.r.o.
K. Weise 1675
370 04 České Budějovice

Spis. zn. OOZP/6251/2022 Mel	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
Č.j. OOZP/6251/2022/V Mel	Ing. K. Melmerová	386 801 106	melmerovak@c-budejovice.cz	10.6.2022

Věc: Vyjádření k doplněné projektové dokumentaci „Přístavba pavilonů „C“ a T14 – stravovací a oddělení ÚČOCH“ (souhrnné vyjádření č.j. OOZP/4702/2022 Do).

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice jako orgán státní správy ve smyslu ust. § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, příslušný rozhodovat jako orgán ochrany přírody podle ust. § 65 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), podává vyjádření na základě žádosti ze dne 30.6.2022:

Upravená dokumentace byla doplněna o nakládání se stávajícími dotčenými porosty – 2 ks mladé výsadby dřevin a dále vybrané rostliny a keře vhodných pro přesadbu, budou přesazeny na jiné místo v areálu nemocnice ve spolupráci se zahradním architektem. Zbylé porosty, které jsou o snížené vitalitě a nemožnosti přesazení (např. bambus, borovice), budou pokáceny. Jedná se o porosty podlimitních rozměrů nevyžadující povolení výj. kácení.

Dále byl navržen a rozšířen travnatý pás před objektem SO.03 a v místě únikové cesty z objektu SO.03 je navržena vegetační dlažba z důvodu udržení vsakovací plochy v okolí 2 ks lip č. 1 a 2. Trasa kyslíku a vzduchu budou vedeny v místě okapové linie lip řízeným protlakem, kde startovací jámy budou za okapovou linií korun. Před objektem SO.04 je navržen úzký pás pro trvalkovou výsadbu.

Dešťové vody ze střechy objektu SO.03 budou svedeny do 2 vsaků umístěných v navrženém travnaté ploše v blízkosti lip z důvodu zlepšení přístupu dešťové vody ke stromům. Vsaky budou mít objem 2 a 3 m³ a jsou s přepadem do dešťové kanalizace. Toto řešení je přijatelné i z pohledu vodoprávního orgánu (orgán ochrany přírody toto řešení s ním konzultoval). Dešť. vody ze střechy objektu SO.04 jsou řešeny beze změny v původním návrhu (svedeny do retenční nádrže vedle objektu a dále s přepadem do kanalizace areálu nemocnice). Dešťové vody ze zpevněných ploch (chodníky) budou řešeny spádem do okolní zeleně.

V rámci stavebních úprav dochází k zúžení chodníku na jižní straně přístavby na 1 m šíře s ručním způsobem provedení. Chodník ze zámkové dlažby na severní straně přístavby u lípy bude proveden výhradně ručním výkopem a bude v minimálně možné tl. 6 cm do lože 4 cm. Též budou zvoleny užší obrubníky do zmenšeného betonového lože. Celková konstrukce chodníku musí zasahovat do max. hl. 20 cm.

Vzrostlé dřeviny především zralé lípy budou v průběhu stavebních prací řádně ochráněny dle normy ČSN 83 9061, tj. obednění kmenů (plůtek ve vzdálenosti 1,5 m od konce okapové linie korun), zamezení skladování stav. materiálu a vytěžené zeminy a pojezdy stavební mechanizací v kořenovém

prostoru, nepřerušení kořenů o průměru větším než 2 cm, případná poranění budou bezodkladně ošetřena. Případné zasahující větve do prostoru stavby budou buď vyvázány do koruny či odborně upraveny řezem specializovaným arboristou. Zařízení staveniště nebude umístěno na nezpevněných plochách.

Orgán ochrany přírody bude přizván k předání staveniště a ke kontrolním dnům. V průběhu stavby bude přítomen ekologický dozor (zkušený arborista).

S předloženým záměrem souhlasíme. Nedílnou součástí vyjádření je orazítkováná situace stavby pro rozhodující správní orgán.

Ing. Svatopluk M i k a
vedoucí odboru ochrany životního prostředí

Na vědomí:

- MM České Budějovice, OOZP, E. Dolejší – zde –
- MM České Budějovice, Stavební úřad – zde -


MO SEKCE MAJETKOVÁ

zastoupená Bc. Martinem PŘIBYLEM

OdOÚZ / OOÚZSOD

Souhlasí
s realizací stavby dle přiložené dokumentace.
Toto stanovisko platí po dobu dvou let.

Sp. zn.: B0780/2022-123-02-AR
dne: 2.9.-07-2022

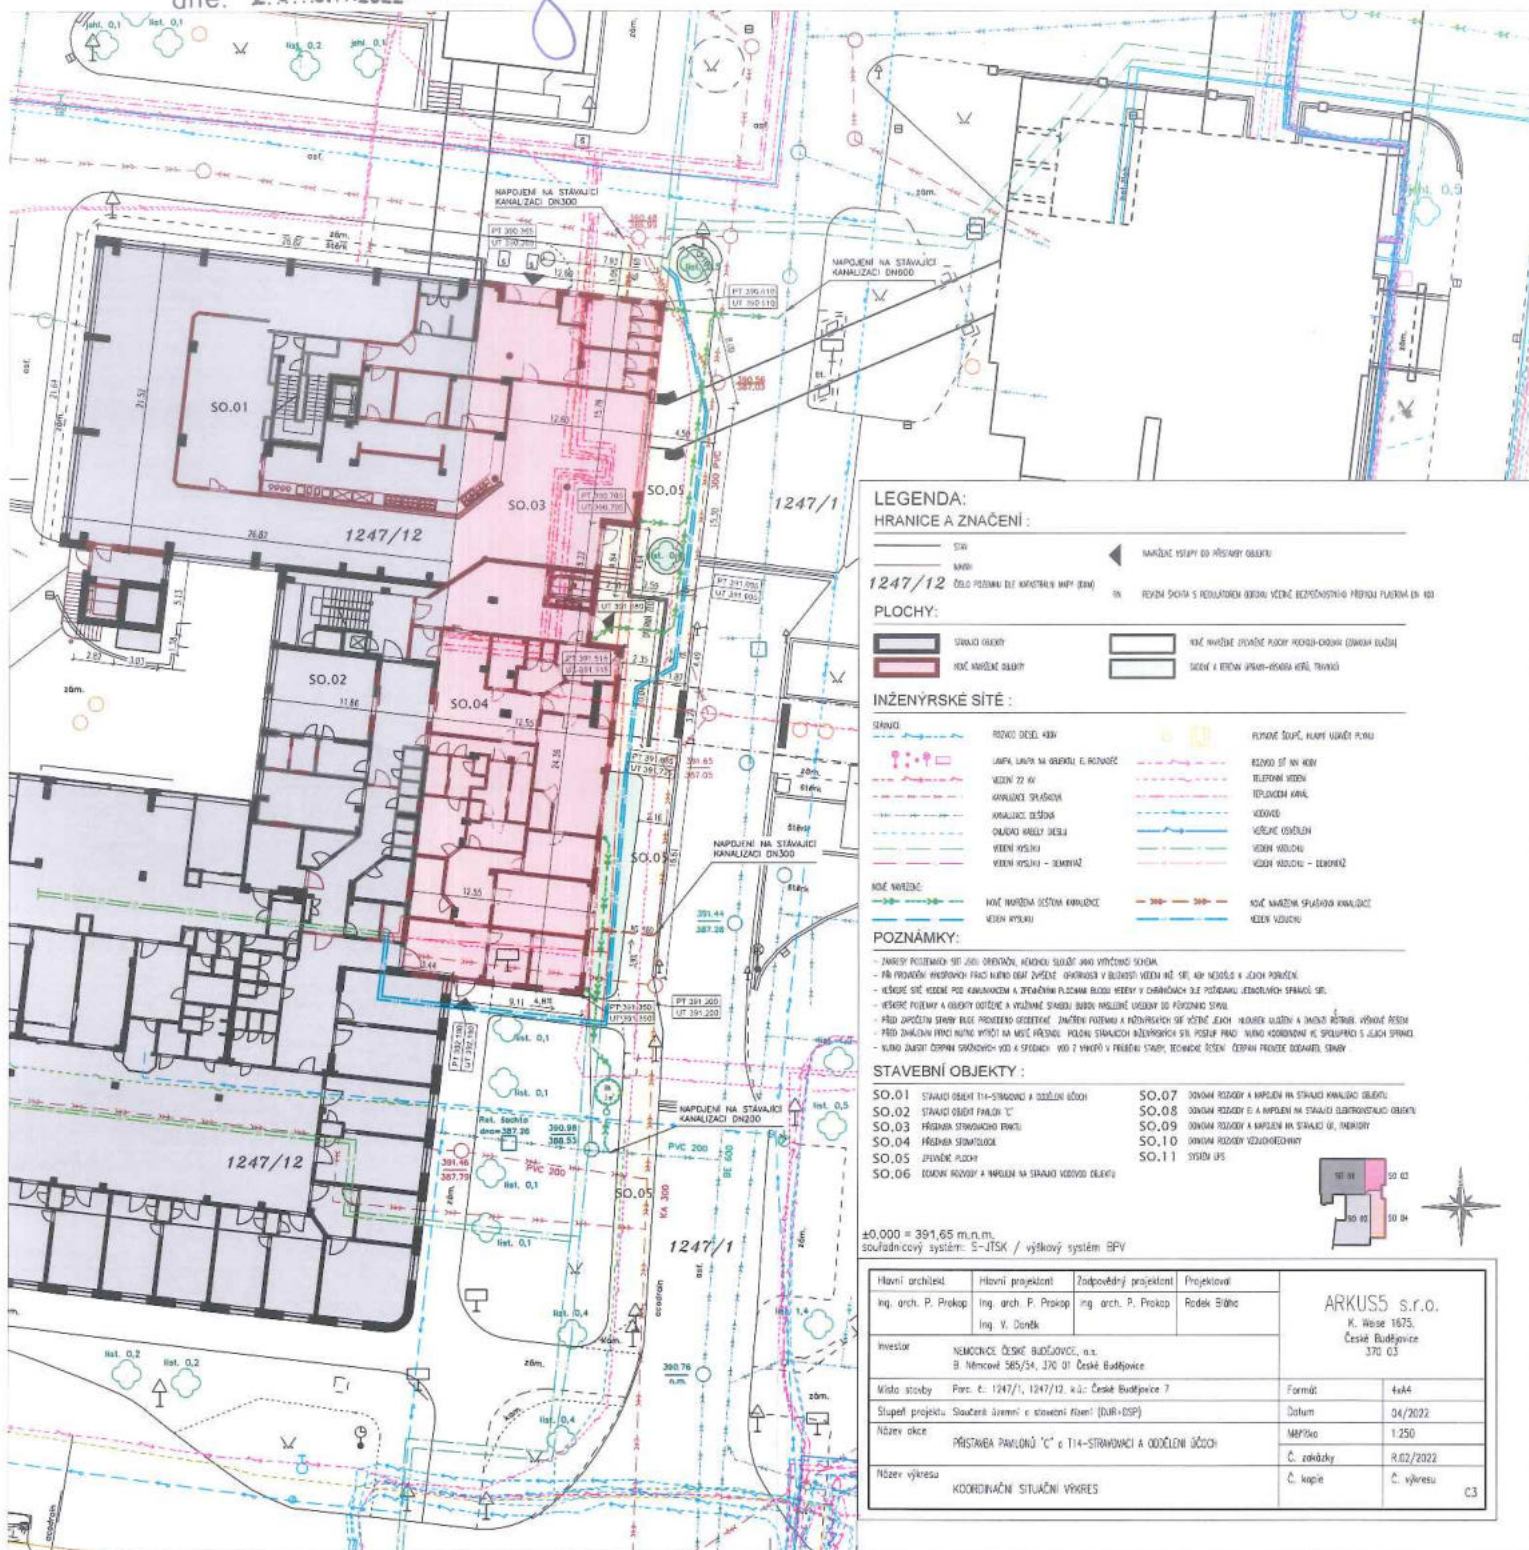

Oblastní inspektorát práce
pro Jihočeský kraj a Vysočinu

Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 585/54
370 01 České Budějovice

Váš dopis ze dne
28.4.2022

Naše č.j.:
12845/5.42/22-2

Naše sp. zn
V5-2022-125

Vyřizuje/kontakt:
Mgr. Pavel Šturma / 950 179 544

České Budějovice
11.5.2022

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby

Podle § 5 odst. 1 písm. h) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše nadepsaný OIP projektovou dokumentaci stavby:

název: Přístavba pavilonů "C" a T14 - stravovací oddělní ÚČOCH.

místo: p.č. 1247/1 a 1247/12, České Budějovice

zadavatel: Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice, IČ: 26068877

projektant: ARKUS5 s.r.o., Kubatova 1240/6, 370 04 České Budějovice, IČ: 01526570

předložena výše nadepsanému OIP dne 28.4.2022

Po posouzení projektové dokumentace stavby oblastní inspektorát práce konstatuje:

Nebyly zjištěny závady z oblasti bezpečnosti práce a technických zařízení.

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení.

Zadavatel stavby posoudí, zda se na stavbu vztahují požadavky § 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Současně upozorňujeme na skutečnost, že tímto vyjádřením nejsou dotčeny Vaše povinnosti dané příslušnými ustanoveními zákoníku práce a souvisejícími předpisy z hlediska bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.


Pokud žádáte navrácení projektové dokumentace, můžete si ji vyzvednout v sídle OIP v Českých Budějovicích, případně v regionální pobočce Jihlava (dle místa podání) v čase od 8:00 – 14:00 hodin po dobu maximálně 1 měsíce od tohoto vyjádření.

Mgr.
Stanislav
Vávra

Digitálně podepsal
Mgr. Stanislav Vávra
Datum: 2022.05.11
13:27:44 +02'00'

Mgr. Stanislav Vávra
vedoucí oddělení inspekce

Příloha: Předložená projektová dokumentace stavby



HZSCX008F9KZ

**Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje****Krajské ředitelství**

Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3

Č. j.: HSCB- 1143-7/2022 KŘ
Datum: 27. 9. 2022
Vyřizuje: kpt. Ing. Jaroslav Soukup
kpt. Ing. Filip Mráček
Tel.: 950 230 223, 950 230 232
E-mail: prevence@jck.izscr.cz
Počet stran: 3
Počet příloh: 1/dokumentace

Adresát:
ARKUS5 s.r.o.
K. Weise 1675
370 04 České Budějovice

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO
DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY****Název stavby:**

Přístavba pavilonů C a T14 - Stravovací a ÚČOCH

Místo stavby:

B. Němcové 585/54, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

k. ú.: České Budějovice 7, parc. č. 1247/1, 1247/12

Stavebník:

Nemocnice České Budějovice, a.s., IČO 26068877,

B. Němcové 585/54, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

Předložená dokumentace:

dokumentace pro vydání společného povolení

vypracoval: *Ing. arch. Petr Prokop, ČKA 02850*datum: *červenec 2022*

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje (dále jen „HZS JČK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 1. 9. 2022. Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:

HZS JČK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení:
název: *Přístavba pavilonů "C" a T14 - stravovací a oddělení ÚČOCH Nemocnice České Budějovice*
vypracoval: *Radek Příhoda, ČKAIT 0101616*
datum: *červenec 2022*
- Architektonicko-stavební řešení:
název: *Přístavba pavilonů "C" a T14 - stravovací a oddělení ÚČOCH*
vypracoval: *Ing. arch. Petr Prokop, ČKA 02850*
datum: *červenec 2022*
- Vzduchotechnika:
název: *Přístavba pavilonů "C" a T14 - stravovací a oddělení ÚČOCH*
vypracoval: *Ing. Michal Albrecht, ČKAIT - 0101921*
datum: *červenec 2022*
- Technika prostředí stavby – odvod kouře a tepla - ZOKT:
název: *Přístavba pavilonů "C" a T14 - stravovací a oddělení ÚČOCH*
vypracoval: *Ing. Jozef Svoboda, ČKAIT - 0010597*
datum: *červenec 2022*
- Elektrická požární signalizace:
název: *Přístavba pavilonů "C" a T14 - stravovací a oddělení ÚČOCH*
vypracoval: *Ing. Jiří Průša, ČKAIT – 0101698*
datum: *červenec 2022*
- Mediciální plyny:
název: *Přístavba pavilonů "C" a T14 - stravovací a oddělení ÚČOCH*
vypracoval: *Ing. Zdeněk Kvapil, ČKAIT – 0500330*
datum: *červenec 2022*
- Silnoproudá elektrotechnika:
název: *Přístavba pavilonů "C" a T14 - stravovací a oddělení ÚČOCH*
vypracoval: *Ing. Václav Friedel, ČKAIT – 0101295*
datum: *červenec 2022*

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS JČK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany pro umístění stavby dle ustanovení § 2 odst. 1 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

HZS JČK posouzením výše uvedené projektové dokumentace dospěl na základě § 39 odst. 1 zákona o požární ochraně v návaznosti na vyhlášku č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb

z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva k závěru, že se jedná o stavbu kategorie III, která představuje vysoké nebezpečí.

Upozornění:

Tímto stanoviskem pozbývá platnosti závazné stanovisko nesouhlasné, které Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje vydal pod č. j.: HSCB-1143-3/2022 KŘ dne 27.5.2022 a dále závazné stanovisko nesouhlasné vedené pod č. j.: HSCB-1143-5/2022 KŘ ze dne 29.8.2022.



v. z. plk. Ing. Jaromír Horálek

plk. Ing. Jana Neškodná
náměstkyně ředitele HZS Jihočeského kraje
pro prevenci a CNP
úřední osoba

Radek Bláha

K. Weise č.p. 1675

370 04 České Budějovice 3

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
28.07.2022

NAŠE ZNAČKA
2022/0418

VYŘIZUJE / LINKA
Vorbisová/3373

ČESKÉ BUDĚJOVICE
23.8.2022

AKCE: Přístavba pavilonů C a T14 - stravovací a oddělení ÚČOCH (Vyjádření k projektové dokumentaci – stavební řízení)

Teplárna České Budějovice, a.s. souhlasí s projektovou dokumentací bez připomínek.

- **Teplárna České Budějovice, a.s. má zájmovém území sítě pro zásobování tepelnou energií.** Před výkopem požádejte o vytýčení našich sítí (tepelné sítě a kabel DSMO – Jan Kapin tel. 702 088 791). Objednávku na vytýčení zašlete na adresu kapin@teplarna-cb.cz
Do objednávky uveďte prosím číslo vyjádření.
Nedílnou součástí kolaudačního řízení bude doložení zápisu ze stavebního deníku o provedené kontrole nepoškození zařízení TČB. Nebude-li toto písemně doloženo, požaduje TČB znovu otevření výkopu, zkontrolování a vyhotovení písemného zápisu a zajištění případné opravy.
- **Teplárna České Budějovice, a.s. areál Nemocnice České Budějovice zásobuje tepelnou energií ze soustavy ZTE a v daném odběrném místě má dostatečnou kapacitu pro navýšení odběru tepelné energie.**
- **Teplovodní rozvod , který zásobuje předmětný objekt, není v majetku Teplárny České Budějovice, a.s.**

Bližší informace Vám rádi poskytnou: za Obchodní úsek Ing. Eva Krejsová (389 003 326) a za úsek Údržby rozvodů tepla Ing. Jan Dunda (602 459 906).

Platnost tohoto vyjádření je 6 měsíců.

S pozdravem

Ing. Jan Dunda


Vedoucí údržby rozvodů tepla

004
 **TEPLÁRNA**
ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s.

Příloha: Mapový list (je součástí tohoto vyjádření a podklad k vytýčení)

Společnost Teplárna České Budějovice, a.s. je zapsána u Krajského soudu v Českých Budějovicích

oddíl B, vložka 637

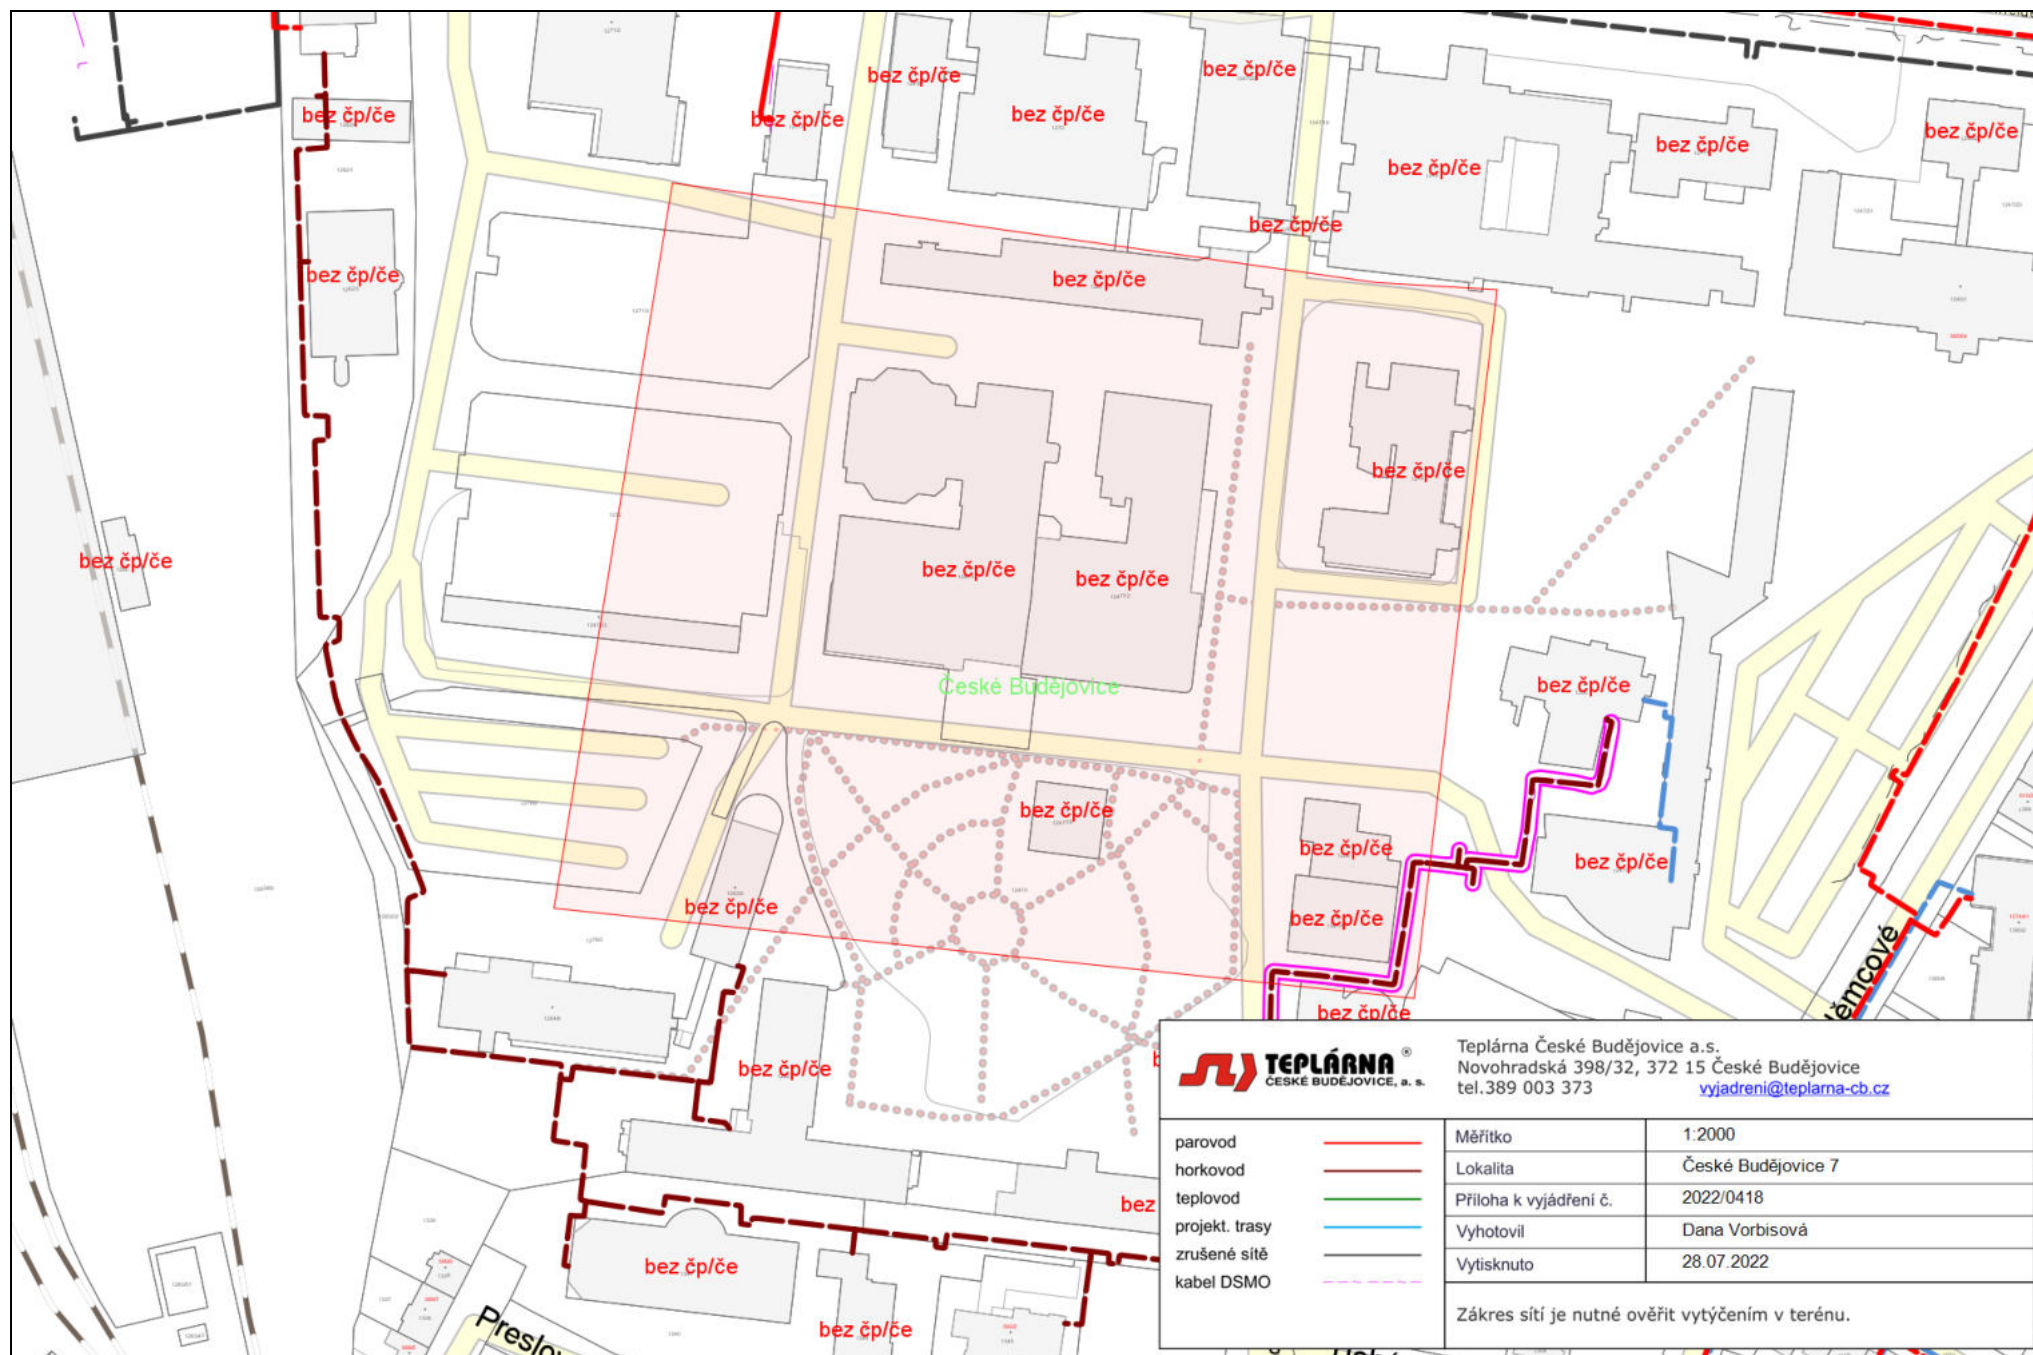

Váš dopis ze dne: 26.07.2022

Naše značka: O22070184615
Vyřizuje: Martina Šimečková
Tel.: tel.: +420 387 761 425
E-mail: martina.simeckova@cevak.cz
Datum: 28.07.2022

ARKUS5 s.r.o.
K. Welse 1675
370 04 České Budějovice

České Budějovice 7 parc. č. 1247/1, 1247/12, Přístavba pavilonů „C“ a T14 – stravovací a oddělení ÚČOCH (zákres sítí)

Investor: Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice

V příloze jsou orientačně zakresleny vodohospodářské sítě pro veřejnou potřebu, které v zájmovém území provozuje společnost ČEVAK a.s. V situaci nemusí být zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky. Jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

V průběhu provádění přípravných prací respektujte následující podmínky:

- Z předložené žádosti není patrný záměr investora. Proto je nutné předložit projektovou dokumentaci, ve které bude jednoznačně znázorněné prostorové uspořádání plánovaných vedení a staveb s vodohospodářskými sítěmi. Součástí řešení bude okótovaný výkres.
- Před zpracováním projektové dokumentace bude na místě provedeno vytyčení sítí. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – Ivo Psohlavec, tel. 602 491 312, ivo.psohlavec@cevak.cz, vytyčení kanalizace – Martin Vrba, tel. 606 733 651, martin.vrba@cevak.cz. Vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem.
- Pokud máte zájem o výdej digitálních dat vodohospodářských sítí, obraťte se na pracovníky společnosti ČEVAK a.s. – Petr Hlinka, tel. 387 761 418, petr.hlinka@cevak.cz. Příslušní pracovníci Vám na základě tohoto vyjádření poskytnou výdej dat v digitální podobě.
- Na základě zákona č. 274/2001 Sb. § 23 je v ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky (VH sítě) zakázáno provádět zemní práce, stavby, umisťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k VH sítím, nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, vysazovat trvalé porosty, provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu, provádět terénní úpravy, bez písemného souhlasu vlastníka VH sítí nebo provozovatele.
- Pro konečné řešení trasy požadujeme min. boční odstup od sítí v naší správě 1,5 m. Tam, kde není možné dodržet ochranné pásmo, požadujeme dodržet minimální odstup 0,6m od líce potrubí a řešit zvýšenou ochranu navrženého vedení uložením do chráničky spolu s výstražnou fólií. Navržené vedení bude opatřeno výstražnou fólií a uloženo v PE chráničce také v místech křížení vedení s vodohospodářskou sítí, popřípadě vodovodními nebo kanalizačními přípojkami.
- V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné navrhované řešení předložit k odsouhlasení. Křížení je nutno řešit kolmá.
- Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 6005.
- Další stupeň projektové dokumentace požadujeme předložit k vyjádření.


Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání a nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení, ohlášení stavby popř. stavební povolení.

S pozdravem

Ing. Jiří Lipold
technický ředitel

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657 (12)

Přílohy: Mapa_O22070184615.pdf

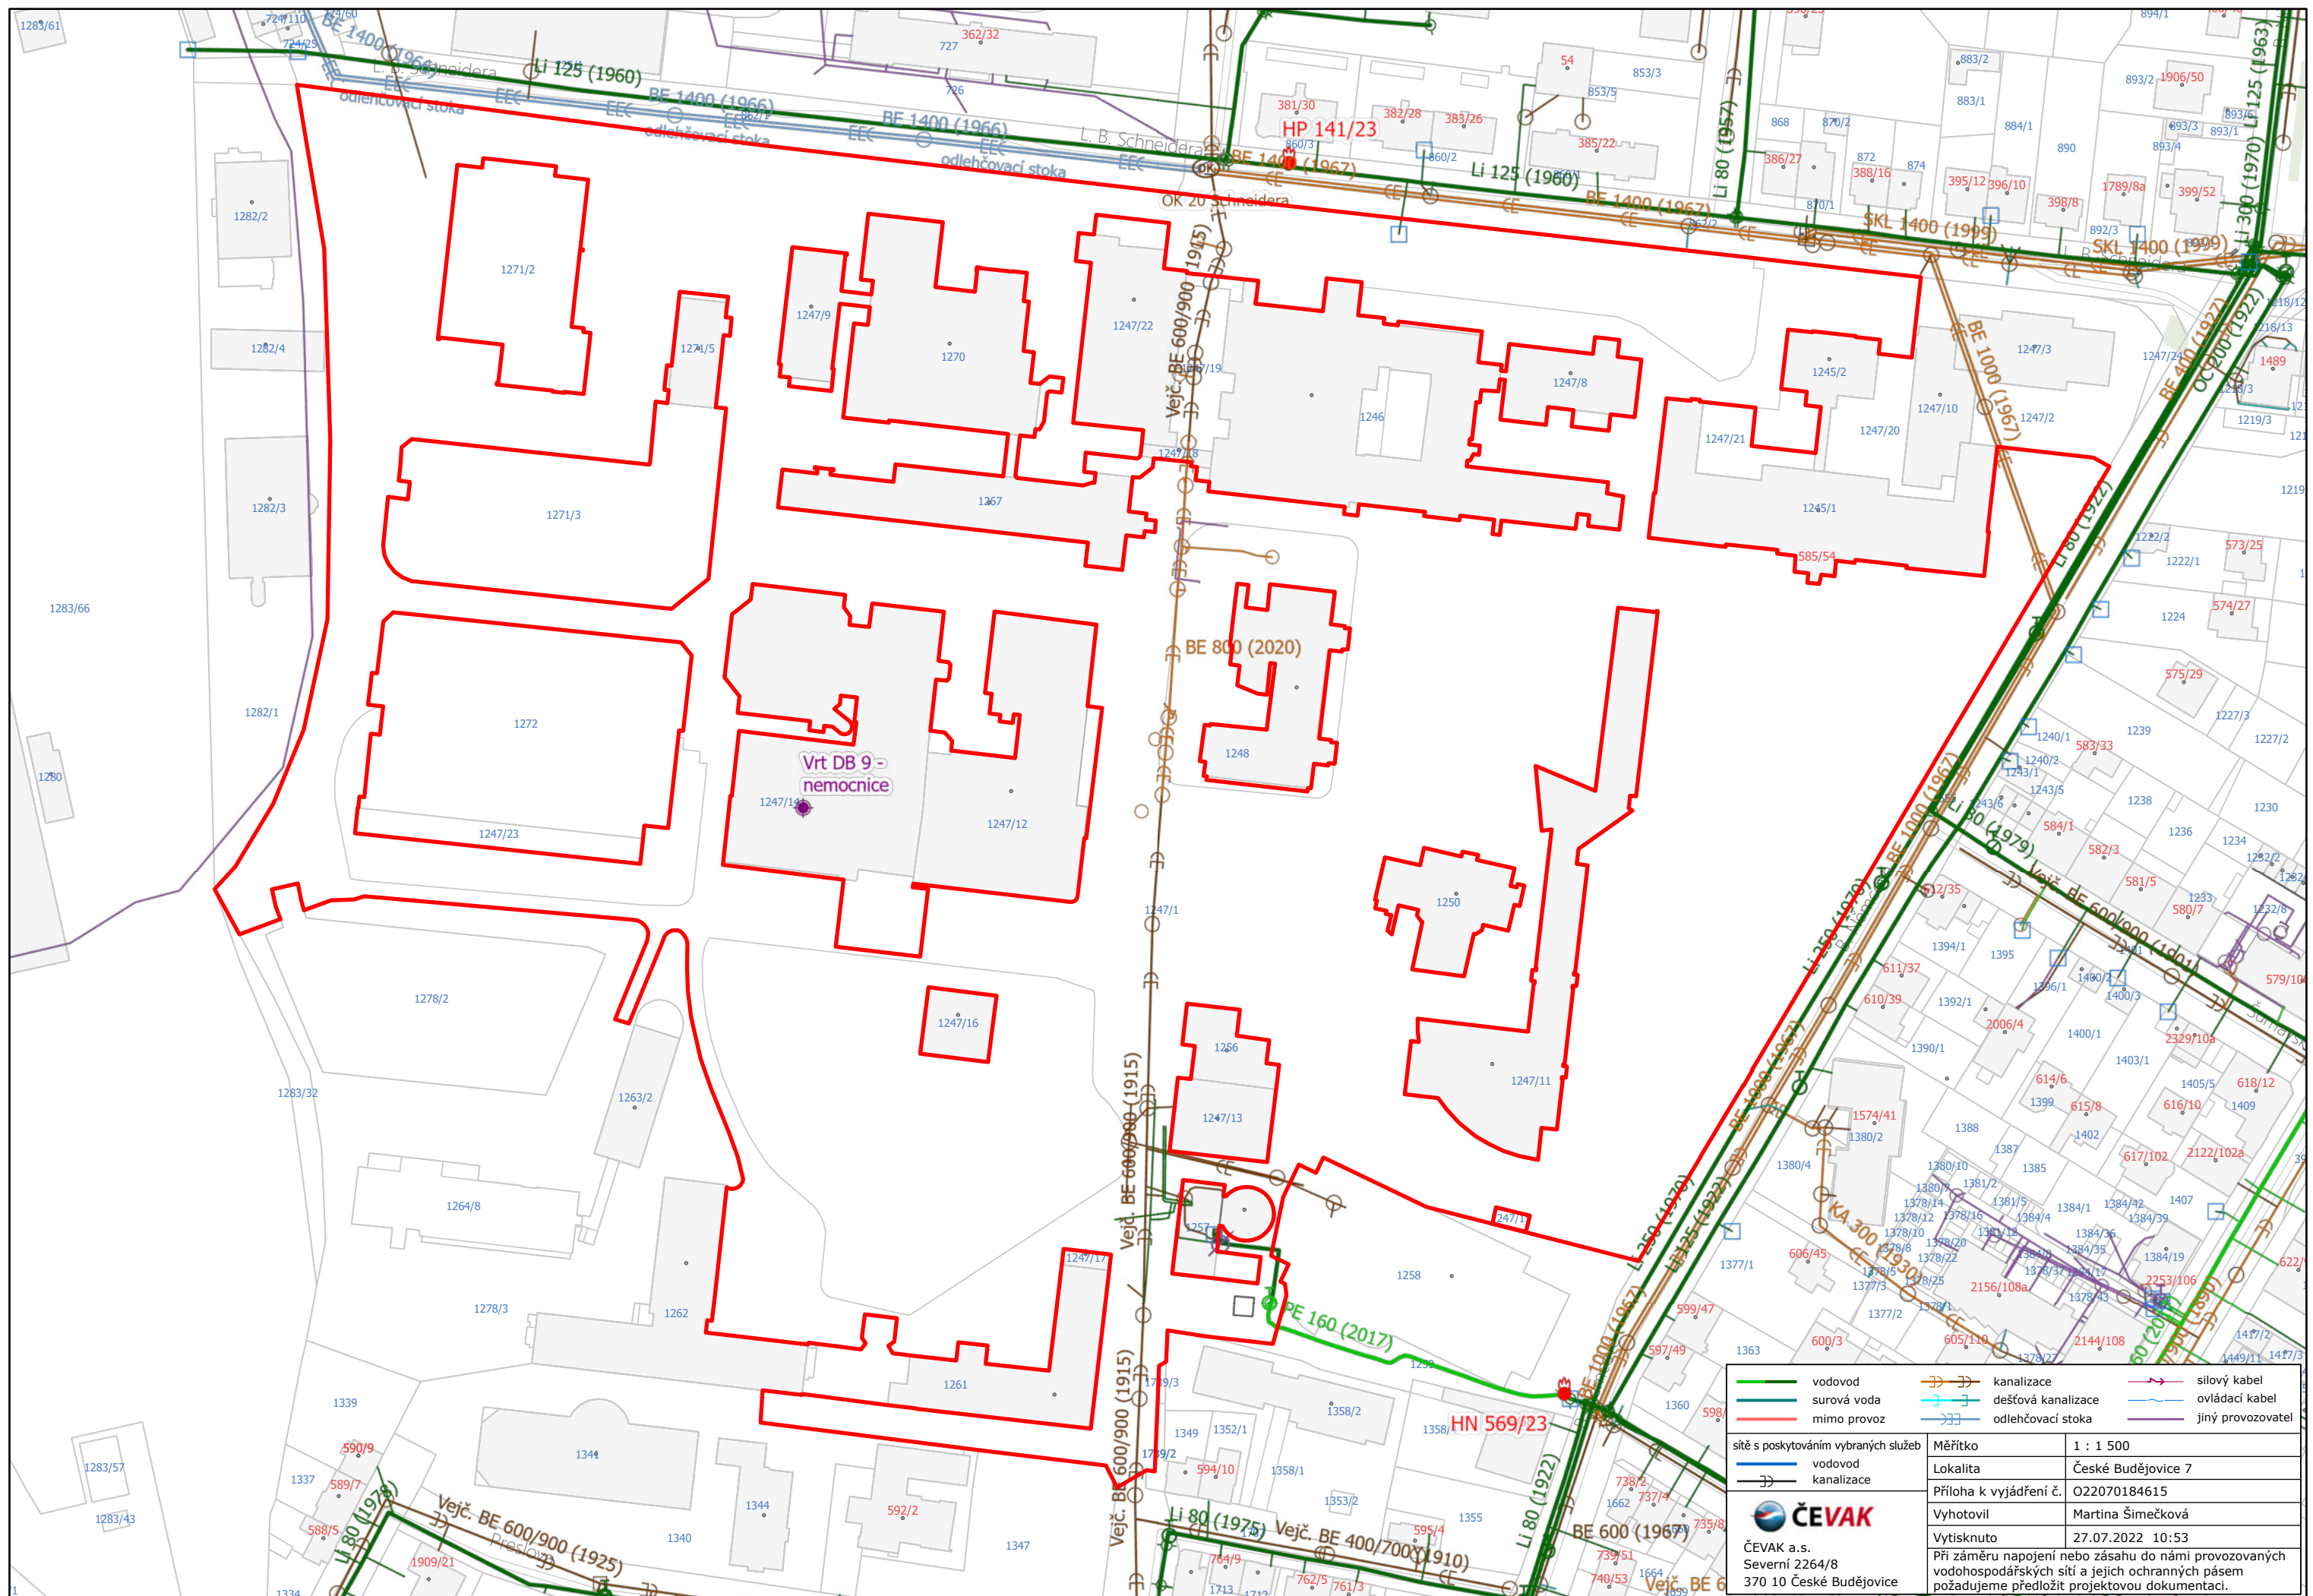



EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Bláha Radek
K. Weise 1675
37004 České Budějovice

České Budějovice, 28.04.2022

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví EG.D, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti**

Investor stavby: Nemocnice České Budějovice, a.s.
Název stavby: Přístavba pavilonů C a T14 – stravovací a oddělení
ÚČOCH
Místo stavby: KÚ České Budějovice 7 (622486), žadatelem vyznačené
zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení
distribuční soustavy, vlastněném a provozovaném společností EG.D, a.s.,
a není vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení VN

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy je
investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy
v energetických odvětvích, v platném znění.

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční
soustavy uděluje EG.D, a.s. (dále jen EGD). S podáním žádosti o souhlas,
prosím, předložte projektovou dokumentaci stavby s podrobným zákresem a
okótováním umístění stavby v ochranném pásmu. Žádost můžete podat
elektronicky na www.egd.cz – **Souhlas s činností a stavbou v ochranném
pásmu**. Kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto
vyjádření.

Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných
prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste
povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit
veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na

EG.D, a.s.

Poskytování informací k
sítím
Křižíkova 1697
370 01 České Budějovice
www.egd.cz

Hana Havelková
T +420-38786-3225
hana.havelkova@egd.cz

Naše značka
H18585-26181430

Sídlo společnosti:
Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddílu B, vložce 8477
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců EGD. **Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Zdeněk Čermák**, tel.: 38610-8133, mail: zdenek.cermak@egd.cz.
2. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
3. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1, PNE 33 3302 a PNE 33 0000-6, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení NN:

Minimální dovolené vzdálenosti	Holé vodiče	Izolované vodiče
Nad budovami		
Nad neschůdnými částmi (sklon > 15°), vzdorující ohni	0,5 m	0,3 m
Nad schůdnými částmi (sklon ≤ 15°), vzdorující ohni	4 m	3 m
Na budovách		
K budovám a jejich částem nebo vybavením	0,2 m	0,1 m
Kolem zedních oken		
Před oknem (pouze stávající vedení)	2 m	1 m
Nad oknem	0,2 m	0,2 m
Vedle okna	0,5 m	0,5 m
Pod oknem	1 m	1 m
Kolem střešních oken		
Před oknem	3 m	2 m
Nad oknem	1 m	1 m
Vedle okna	1 m	1 m
Pod oknem	1 m	1 m

4. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
5. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Nonstop linky EGD **800 22 55 77**.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN:

Regionální správa, Pavel Fux, tel.: 38786-4114, mail: pavel.fux@egd.cz

Vyjádření má platnost do 27.04.2024.

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené situaci s informativním zákresem sítí.

Do přiložené a námi orazítované situace jsme **informativně** zakreslili:

- červeně plně podzemní vedení VN
- červeně čárkovaně nadzemní vedení VN
- polygon s černým obrysem podzemní chránička
- fialově plně zrušené podzemní vedení

Při vytyčení trasy zařízení a ke všem dalším, souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.

Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa či změnu příkonu, můžete podat žádost elektronicky na www.egd.cz.

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.



EG.D, a.s.

Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

001

Příloha: Orazítovaná situace s informativním zákresem sítí

This is a detailed cadastral map of a residential area in Berlin. The map shows various building footprints, each labeled with a unique lot number (e.g., 12408, 1270, 124722, 124719, 1248, 124718, 124717, 124716, 124715, 124714, 124713, 124712, 124711, 124710, 124709, 124708, 124707, 124706, 124705, 124704, 124703, 124702, 124701, 124700, 124699, 124698, 124697, 124696, 124695, 124694, 124693, 124692, 124691, 124690, 124689, 124688, 124687, 124686, 124685, 124684, 124683, 124682, 124681, 124680, 124679, 124678, 124677, 124676, 124675, 124674, 124673, 124672, 124671, 124670, 124669, 124668, 124667, 124666, 124665, 124664, 124663, 124662, 124661, 124660, 124659, 124658, 124657, 124656, 124655, 124654, 124653, 124652, 124651, 124650, 124649, 124648, 124647, 124646, 124645, 124644, 124643, 124642, 124641, 124640, 124639, 124638, 124637, 124636, 124635, 124634, 124633, 124632, 124631, 124630, 124629, 124628, 124627, 124626, 124625, 124624, 124623, 124622, 124621, 124620, 124619, 124618, 124617, 124616, 124615, 124614, 124613, 124612, 124611, 124610, 124609, 124608, 124607, 124606, 124605, 124604, 124603, 124602, 124601, 124600, 124599, 124598, 124597, 124596, 124595, 124594, 124593, 124592, 124591, 124590, 124589, 124588, 124587, 124586, 124585, 124584, 124583, 124582, 124581, 124580, 124579, 124578, 124577, 124576, 124575, 124574, 124573, 124572, 124571, 124570, 124569, 124568, 124567, 124566, 124565, 124564, 124563, 124562, 124561, 124560, 124559, 124558, 124557, 124556, 124555, 124554, 124553, 124552, 124551, 124550, 124549, 124548, 124547, 124546, 124545, 124544, 124543, 124542, 124541, 124540, 124539, 124538, 124537, 124536, 124535, 124534, 124533, 124532, 124531, 124530, 124529, 124528, 124527, 124526, 124525, 124524, 124523, 124522, 124521, 124520, 124519, 124518, 124517, 124516, 124515, 124514, 124513, 124512, 124511, 124510, 124509, 124508, 124507, 124506, 124505, 124504, 124503, 124502, 124501, 124500, 124499, 124498, 124497, 124496, 124495, 124494, 124493, 124492, 124491, 124490, 124489, 124488, 124487, 124486, 124485, 124484, 124483, 124482, 124481, 124480, 124479, 124478, 124477, 124476, 124475, 124474, 124473, 124472, 124471, 124470, 124469, 124468, 124467, 124466, 124465, 124464, 124463, 124462, 124461, 124460, 124459, 124458, 124457, 124456, 124455, 124454, 124453, 124452, 124451, 124450, 124449, 124448, 124447, 124446, 124445, 124444, 124443, 124442, 124441, 124440, 124439, 124438, 124437, 124436, 124435, 124434, 124433, 124432, 124431, 124430, 124429, 124428, 124427, 124426, 124425, 124424, 124423, 124422, 124421, 124420, 124419, 124418, 124417, 124416, 124415, 124414, 124413, 124412, 124411, 124410, 124409, 124408, 124407, 124406, 124405, 124404, 124403, 124402, 124401, 124400, 124399, 124398, 124397, 124396, 124395, 124394, 124393, 124392, 124391, 124390, 124389, 124388, 124387, 124386, 124385, 124384, 124383, 124382, 124381, 124380, 124379, 124378, 124377, 124376, 124375, 124374, 124373, 124372, 124371, 124370, 124369, 124368, 124367, 124366, 124365, 124364, 124363, 124362, 124361, 124360, 124359, 124358, 124357, 124356, 124355, 124354, 124353, 124352, 124351, 124350, 124349, 124348, 124347, 124346, 124345, 124344, 124343, 124342, 124341, 124340, 124339, 124338, 124337, 124336, 124335, 124334, 124333, 124332, 124331, 124330, 124329, 124328, 124327, 124326, 124325, 124324, 124323, 124322, 124321, 124320, 124319, 124318, 124317, 124316, 124315, 124314, 124313, 124312, 124311, 124310, 124309, 124308, 124307, 124306, 124305, 124304, 124303, 124302, 124301, 124300, 124299, 124298, 124297, 124296, 124295, 124294, 124293, 124292, 124291, 124290, 124289, 124288, 124287, 124286, 124285, 124284, 124283, 124282, 124281, 124280, 124279, 124278, 124277, 124276, 124275, 124274, 124273, 124272, 124271, 124270, 124269, 124268, 124267, 124266, 124265, 124264, 124263, 124262, 124261, 124260, 124259, 124258, 124257, 124256, 124255, 124254, 124253, 124252, 124251, 124250, 124249, 124248, 124247, 124246, 124245, 124244, 124243, 124242, 124241, 124240, 124239, 124238, 124237, 124236, 124235, 124234, 124233, 124232, 124231, 124230, 124229, 124228, 124227, 124226, 124225, 124224, 124223, 124222, 12

eg.d

EG.D, a.s.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno



EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Bláha Radek
K. Weise 1675
37004 České Budějovice

České Budějovice 27.04.2022

Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn) ve vlastnictví EG.D, a.s.

Investor stavby: Nemocnice České Budějovice, a.s.
Název stavby: Přístavba pavilonů C a T14 – stravovací a oddělení ÚČOCH
Místo stavby: KÚ České Budějovice 7 (622486), žadatelem vyznačené zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím zařízení distribuční soustavy plynu, vlastněném a provozovaném společností EG.D, a.s., a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území se nenachází žádné plynárenské zařízení ve vlastnictví EG.D, a.s.

Vyjádření má platnost do 27.04.2024.

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.

001

EG.D, a.s.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem sítí

EG.D, a.s.

Poskytování informací k sítím
Křížíkova 1697
370 01 České Budějovice
www.egd.cz

Hana Havelková
T +420-38786-3225
hana.havelkova@egd.cz

Naše značka
H18585-26181430

Číslo žádosti: 26181430

Sídlo společnosti:
Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddílu B, vložce 8477
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

Informativní zákres sítí **plynu** k žádosti 26181430



Datum 27.04.2022

eg.d

001

EG.D, a.s.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Vyjádření“)

A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 630378/22

Číslo žádosti: 0122 473 591 („Žádost“)

Název akce („ Stavba “)	Přístavba pavilonů ?C? a T14 ? stravovací a oddělení ÚČOCH	
Důvod vydání Vyjádření („ Důvod vyjádření “)	Stavební řízení	
Žadatel	Bláha Radek, kontaktní osoba: Bláha Radek, K. Weise 1675, České Budějovice, 37004	
Stavebník	Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, České Budějovice, 37001	
Zájmové území	Okres	České Budějovice
	Obec	České Budějovice
	Kat. území / č. parcely	České Budějovice 7
Platnost Vyjádření	28. 4. 2024 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „**SEK**“) společnosti a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- (II) Společnost CETIN a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Číslo jednací: 630378/22

Číslo žádosti: 0122 473 591

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 28. 4. 2022.



CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

102

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.**1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Karel Vondruš, tel.: 602 109 718, e-mail: karel.vondrus@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 28. 4. 2022 pod č.j. 630378/22;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentaci zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveníště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a zpracovat POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtní a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK,

kteřá je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počinaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 630378/22

Číslo žádosti: 0122 473 591

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *CETIN a.s.* se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

CETIN a.s. - středisko Čechy jih

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238461858, obslužná doba 8 - 14 hod, Ing. Vok Zdrahal, mobil: 776264550, 607056278; e-mail: vok.zdrahal@cetin.cz

Jan Koc

se sídlem: Protivín, Maletice 37, PSČ 39811

IČ: 76621278

DIČ: CZ500912233

kontakt: Jan Koc, mobil: 602 574 682, e-mail: jan.koc@iol.cz

Montela s.r.o.

se sídlem: Kněžskodvorská 535/25 , 370 04 České Budějovice

IČ: 14503026

DIČ: CZ 14503026

kontakt: Jana Krásná, tel.: 387020611, mobil: 602167642, e-mail: vytyceni@montela.cz

SITEL, spol. s r.o.

se sídlem: Baarova 957/15 Praha 4, PSČ 140 00, oblastní provozovna - Tábor , Dražická 55,390 03 Tábor-Náchod

IČ: 44797320

DIČ: CZ44797320

kontakt: Magdalena Čedíková, tel: 267 198 554, mobil: 724 748 833, e-mail: mcedikova@sitel.cz

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s.

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10

IČ: 25740253

DIČ: CZ25740253


kontakt: Michal Nun, mobil: 601 378 578, vytyceni@temo.cz

The image is an aerial photograph of a residential neighborhood. A green dashed line outlines a specific plot of land, labeled 'P1' in the center. The plot is irregularly shaped, with a large rectangular section on the left and a smaller, more complex section on the right. The surrounding area contains numerous other buildings, streets, and green spaces. A scale bar at the bottom right indicates a distance of 0 to 50 meters. The map is oriented with North at the top.

----- hranice zájmového území k vyjádření


CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1

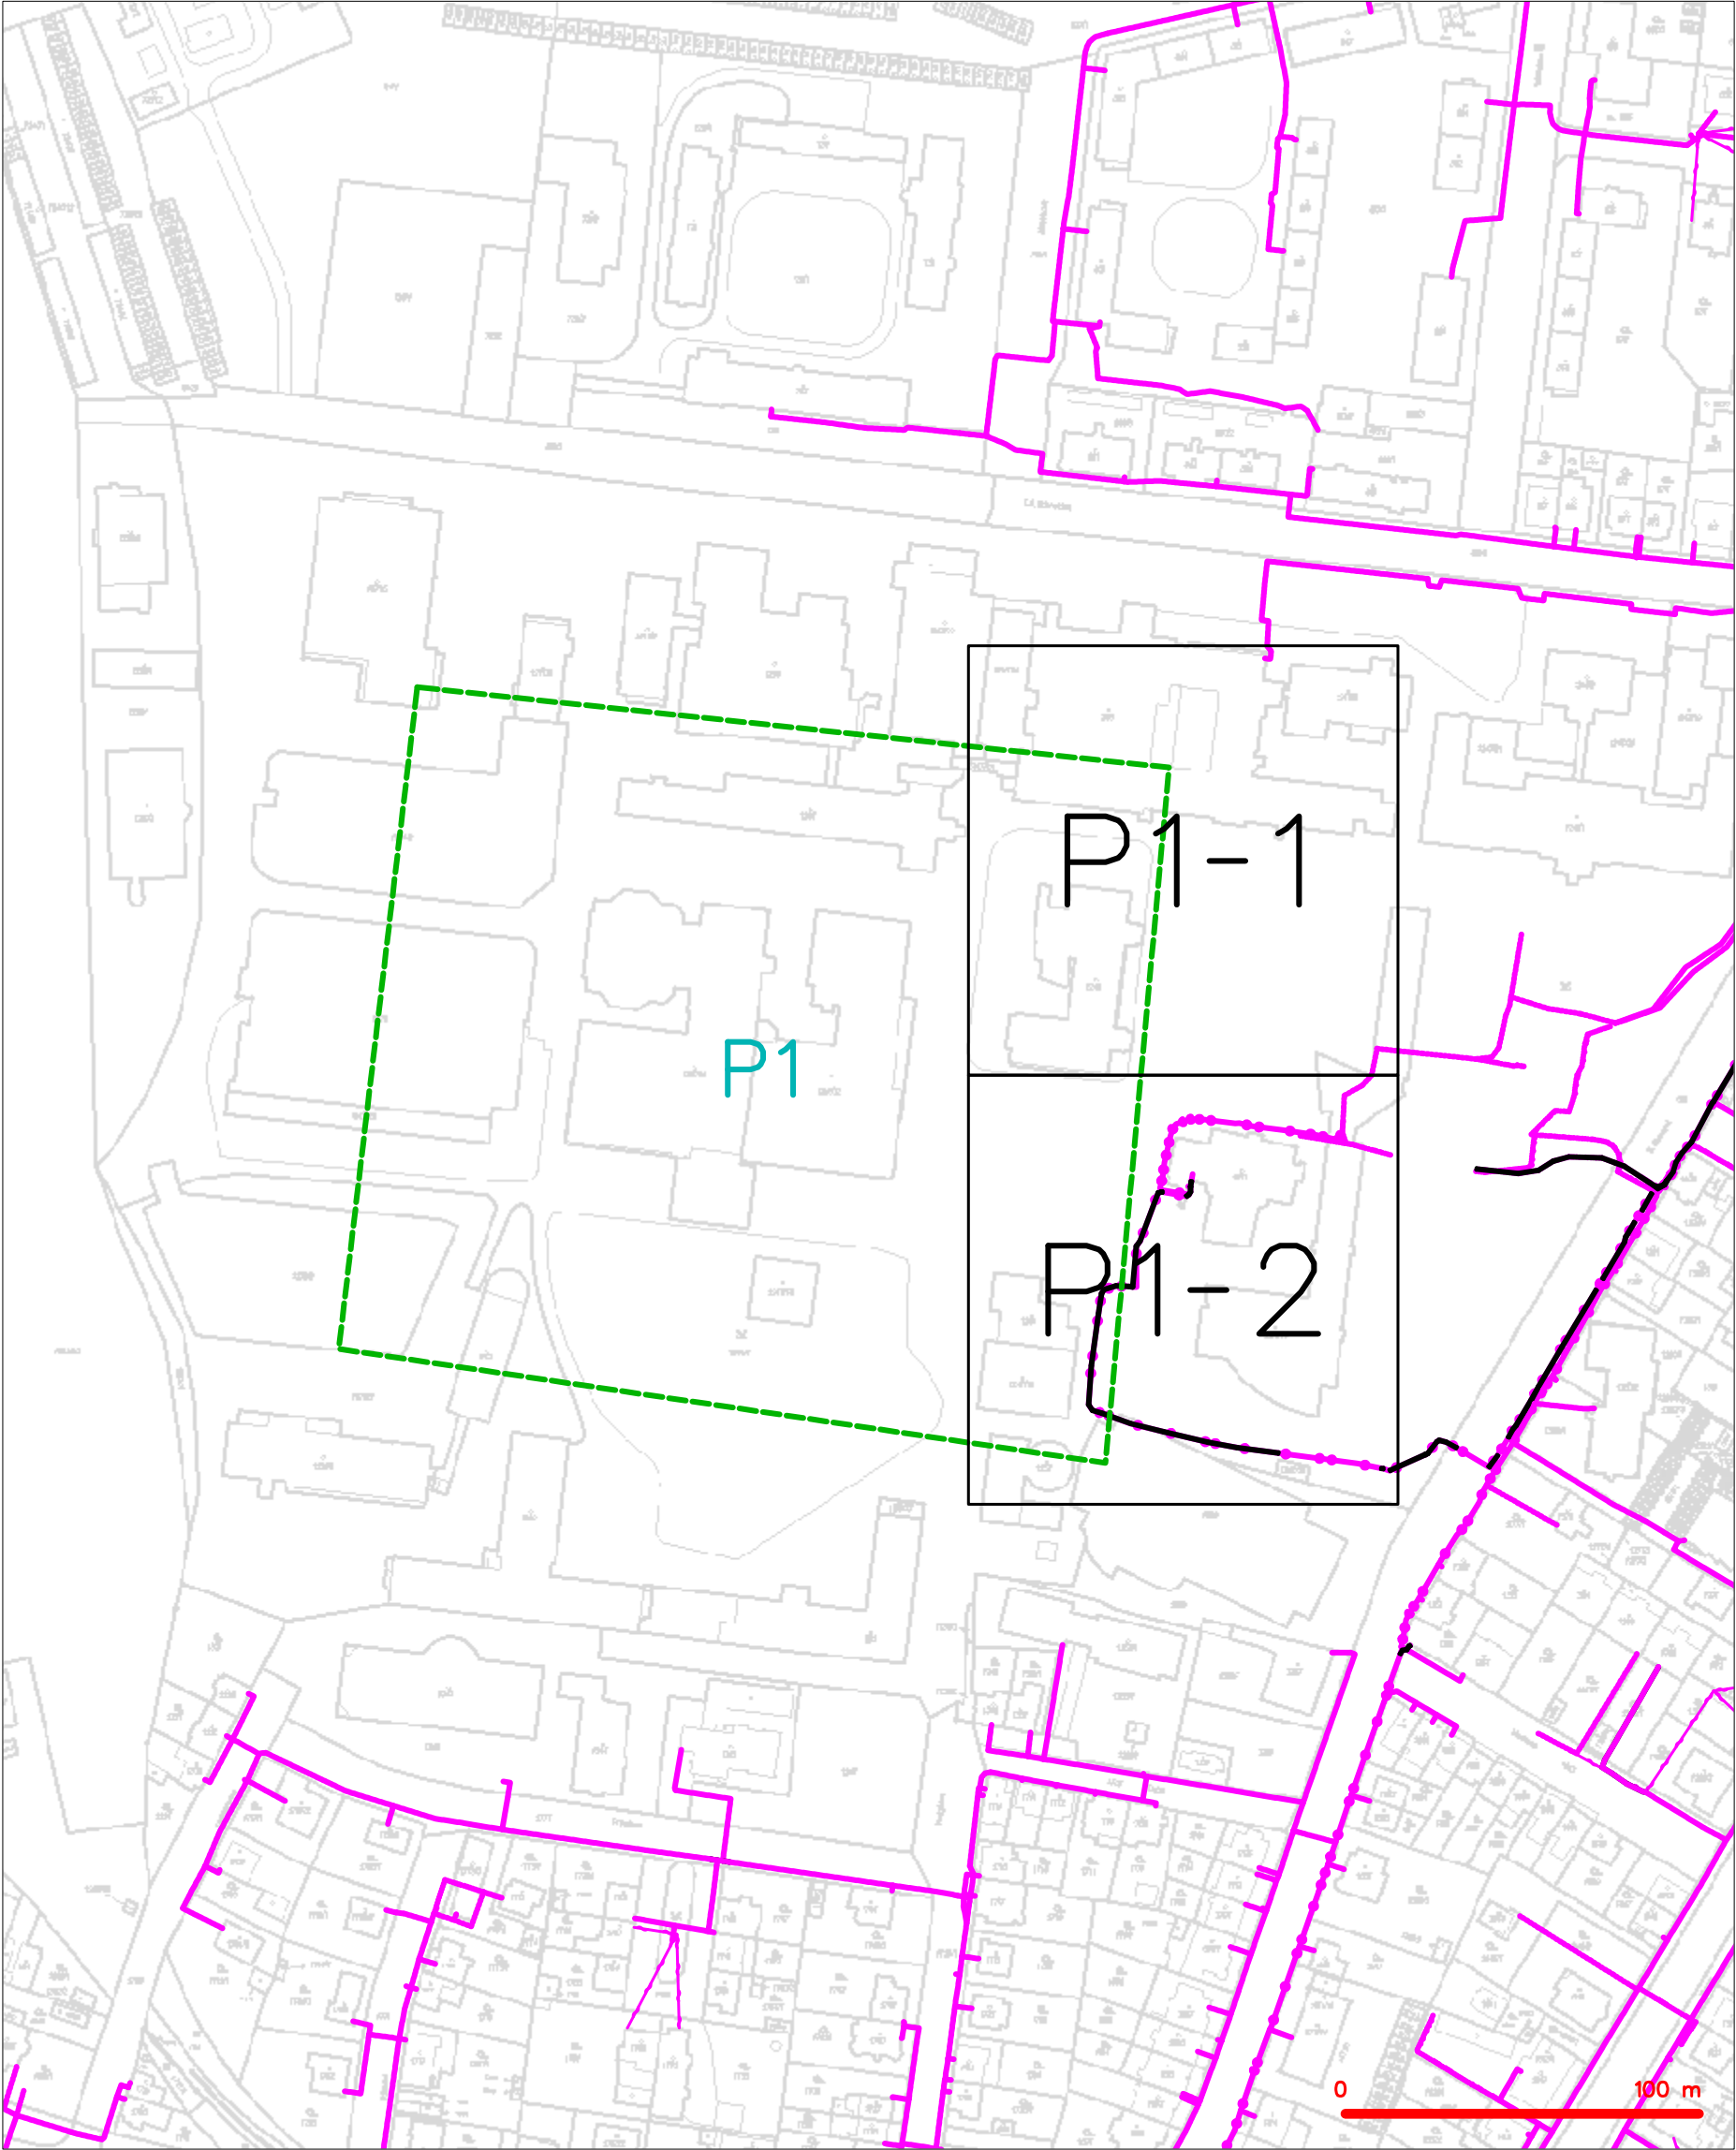


LEGENDA	
	hranice zájmového území k vyjádření
	NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN
	zaměřený průběh metalického kabelu
	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	nezaměřený průběh metalického kabelu
	nadzemní síť cizí
	nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
	nadzemní síť
	neprovazované síť
	podzemní síť cizí
	sítě s NV
	kojektor, kabelovod

[illegible]

	hranice zájmového území k vyjádření		nezaměření průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN		radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
	zaměřený průběh metalického kabelu		podzemní síť
	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu		neprovazované síť
	nezaměřený průběh metalického kabelu		podzemní síť cizí
	podzemní síť cizí		síť s NV

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2

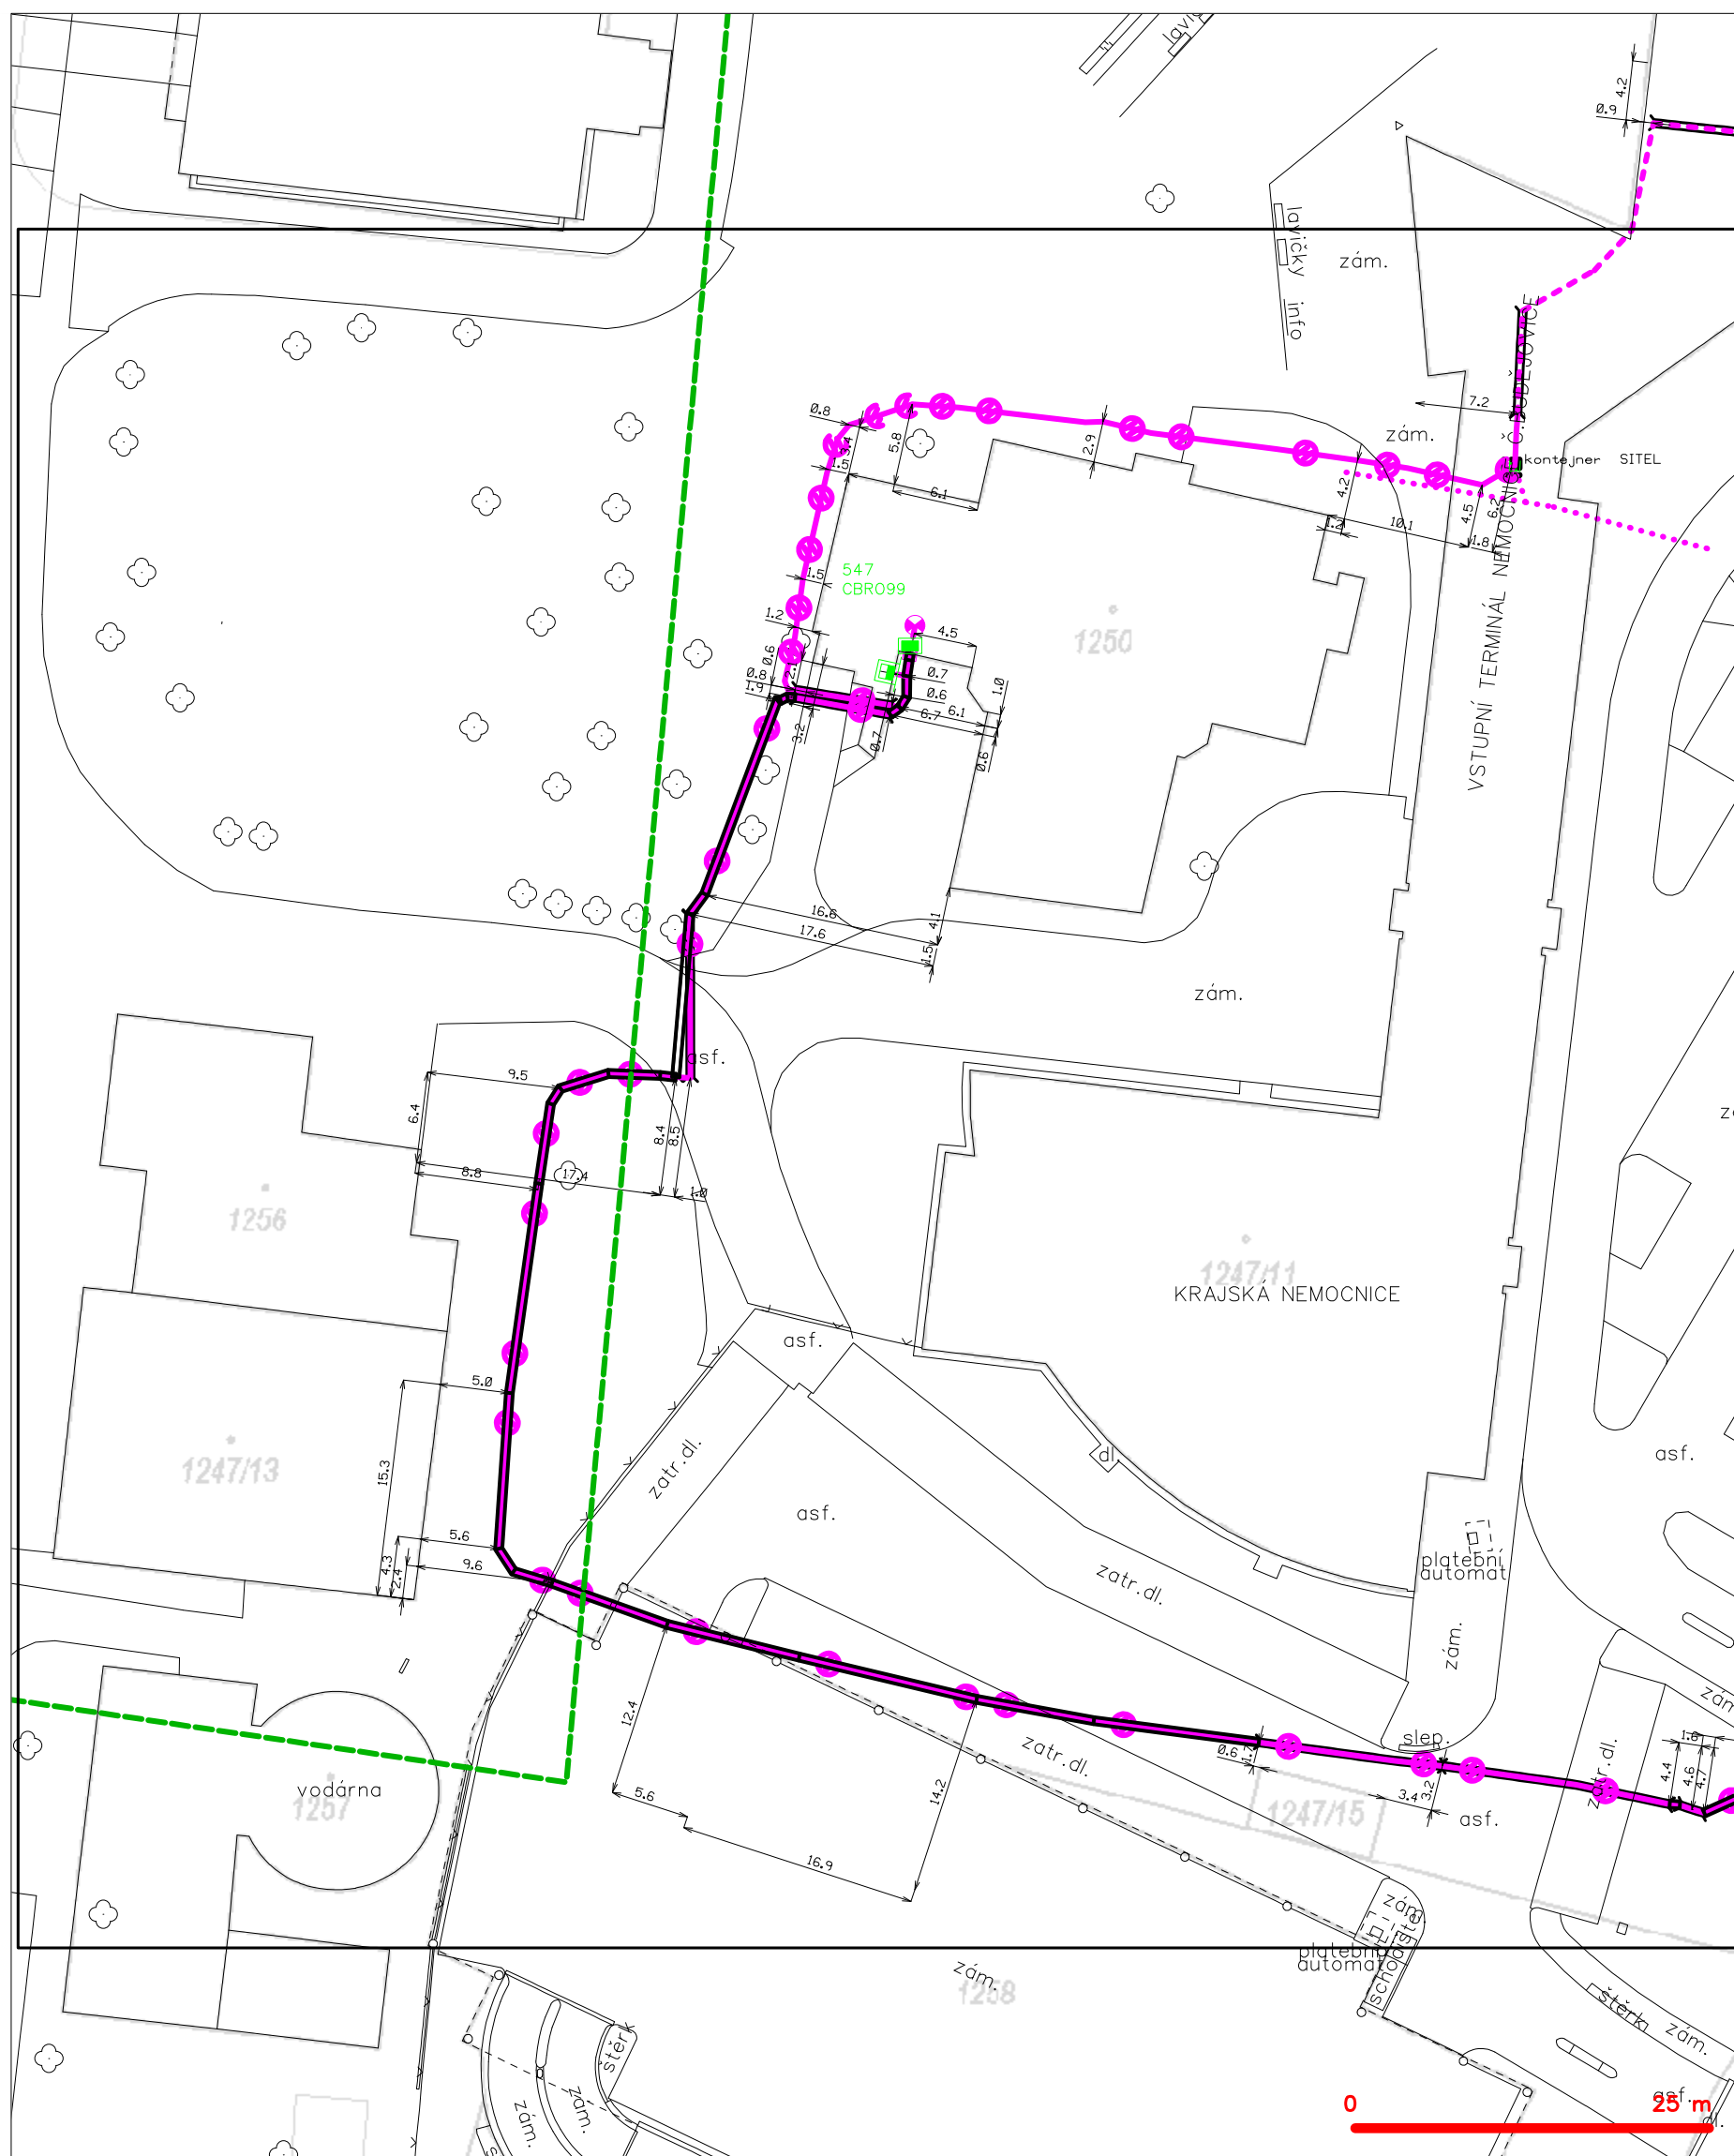

LEGENDA

	hranice zájmového území k vyjádření		nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	NN přípojka, území s NN přípojkou CETIV		radiové síťe, ochranné pásmo radiové síťe
	zaměřený průběh metalického kabelu		podzemní síťe
	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu		neprorazované síťe
	nezaměřený průběh metalického kabelu		podzemní síťe cizí
	nadměrná síťe cizí		síťe s NN
			kolektor, kabelovod



Dopravní podnik
města České Budějovice, a. s.

p. Bláha Radek

blaha.arkus5@seznam.cz

Váš dopis značky/ ze dne
2022366858 / 27.4.2022

Naše značka
70/2022/4440/1140

Vyřizuje/ linka
Lýsek / 387 719 222

České Budějovice
20.5.2022

Vyjádření k existenci sítí a zařízení ve správě Dopravního podniku města České Budějovice, a. s.

Pro akci: „Přístavba pavilonů „C“ a T14 – stravovací a oddělení ÚČOCH“

Stupeň projektové dokumentace: spojené územní a stavební řízení

Ve **Vámi vyznačeném** zájmovém území (na základě žádosti ze dne 27.4.2022) se **nenachází** žádné podzemní nebo nadzemní sítě ve vlastnictví nebo správě Dopravního podniku města České Budějovice, a. s.

Pokud by mělo dojít k jakémukoli omezení městské hromadné dopravy nebo zastávkového prostoru je třeba toto konzultovat s oddělením strategie a řízení dopravy (Ing. Filip; tel.: **387 719 256**, příp. 387 719 255).

Příloha:
1x situace

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
Novohradská 738/40
370 33 České Budějovice
IČO: 25166115 DIČ: CZ25166115



15


.....
Bc. Marek Kartusek
manažer útvaru technických služeb

Dopravní podnik města
České Budějovice, a.s.
Novohradská 738/40,
370 33 České Budějovice

Telefon: 844 844 807
Facebook: dpmcbas
www.dpmcb.cz

Zápis v OR - spis. zn.: B 868
vedená u Krajského soudu
v Českých Budějovicích

IČ: 25166115
DIČ: CZ25166115
č.ú.: 6503-231/0100
Dat. schránka: inndrmj

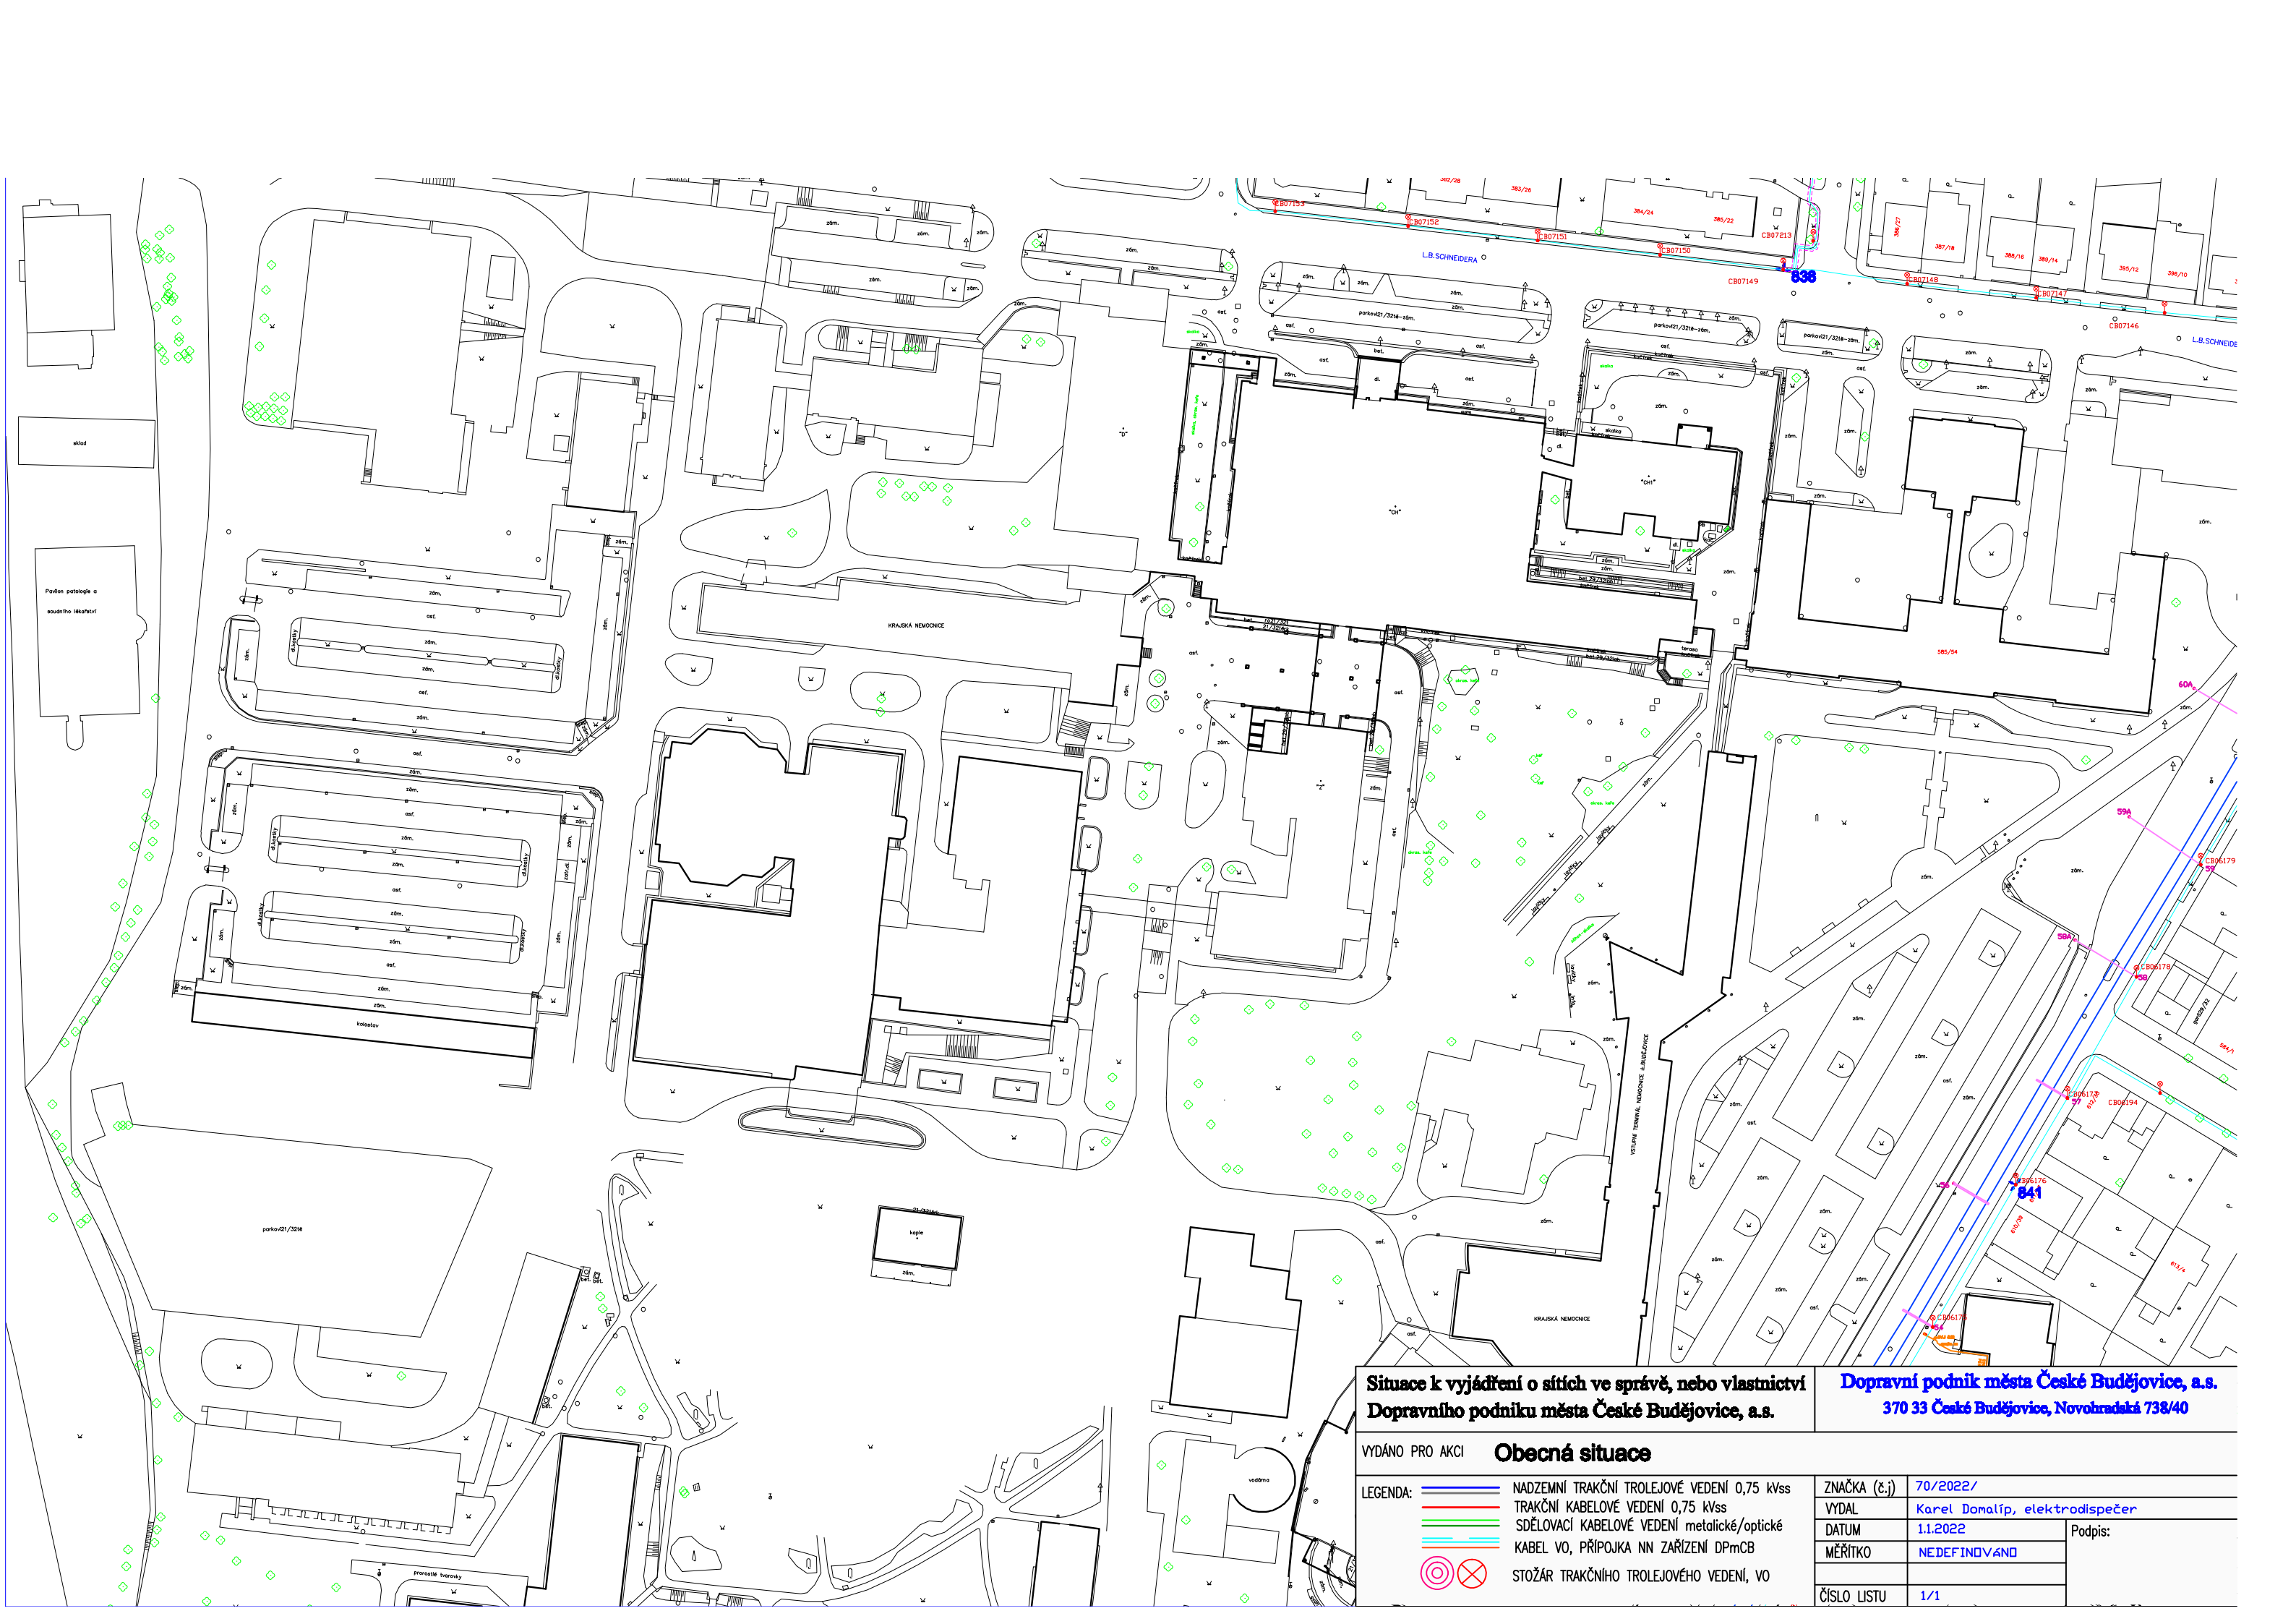

Situace k vyjádření o sítích ve správě, nebo vlastnictví
Dopravního podniku města České Budějovice, a.s.

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
370 33 České Budějovice, Novohradská 738/40

VDÁNO PRO AKCI

Obecná situace

- LEGENDA:
- NADZEMNÍ TRAKČNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ 0,75 KVSS
 - TRAKČNÍ KABELOVÉ VEDENÍ 0,75 KVSS
 - SDĚLOVACÍ KABELOVÉ VEDENÍ metalické/optické
 - KABEL VO, PŘÍPOJKA NN ZAŘÍZENÍ DPmCB
 - STOŽÁR TRAKČNÍHO TROLEJOVÉHO VEDENÍ, VO

ZNAČKA (č.j)	70/2022/
VYDAL	Karel Domalíp, elektrodřepeč
DATUM	1.1.2022
MĚŘITKO	NEDEFINOVANO
ČÍSLO LISTU	1/1

Podpis:

BEZ MÍTI

Evid. č. žádosti: 2022366858

Pořadové číslo polygonu: 1

Katastrální území: České Budějovice 7 (České Budějovice) 622486

Popis polygonu:

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

Novohradská 738/40
370 33 České Budějovice
IČO: 25166115 DIČ: CZ25166115



Chrup
20/5/22

Polygon 1 - Detail



**Radek Bláha
K. Weise 1675
370 04 České Budějovice**

Váš dopis zn. 2022366858
ze dne 27.04.2022
Číslo jednací 1202210106
Datum 12.5.2022

Vyřizuje Jiří Cipín
telefon +420 972 544 417
e-mail Jiri.Cipin@cdt.cz

Věc: **Souhrnné stanovisko k existenci sítí elektronických komunikací v majetku a/nebo ve správě ČD - Telematika a.s. ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení.**

Název stavby: **Nemocnice České Budějovice - Přístavba pavilonů "C" a T14 - stravovací a oddělení ÚČOCH**


V zájmovém území určeném a vyznačeném žadatelem **se nenachází** prostředky sítí elektronických komunikací v majetku a správě ČD - Telematika a.s. a zájmové území nezasahuje do ochranného pásma těchto sítí. Ochranné pásmo sítí elektronických komunikací určuje §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území vyznačené žadatelem včetně důvodu stanoveného žadatelem.

Vyjádření pozbývá platnosti dne 12.5.2024

ČD - Telematika a.s.
Pernerova 2819/2a
130 00 Praha 3

Žádost o vyjádření k existenci SEK je možné podávat elektronicky na vyjadreni.cdt.cz.

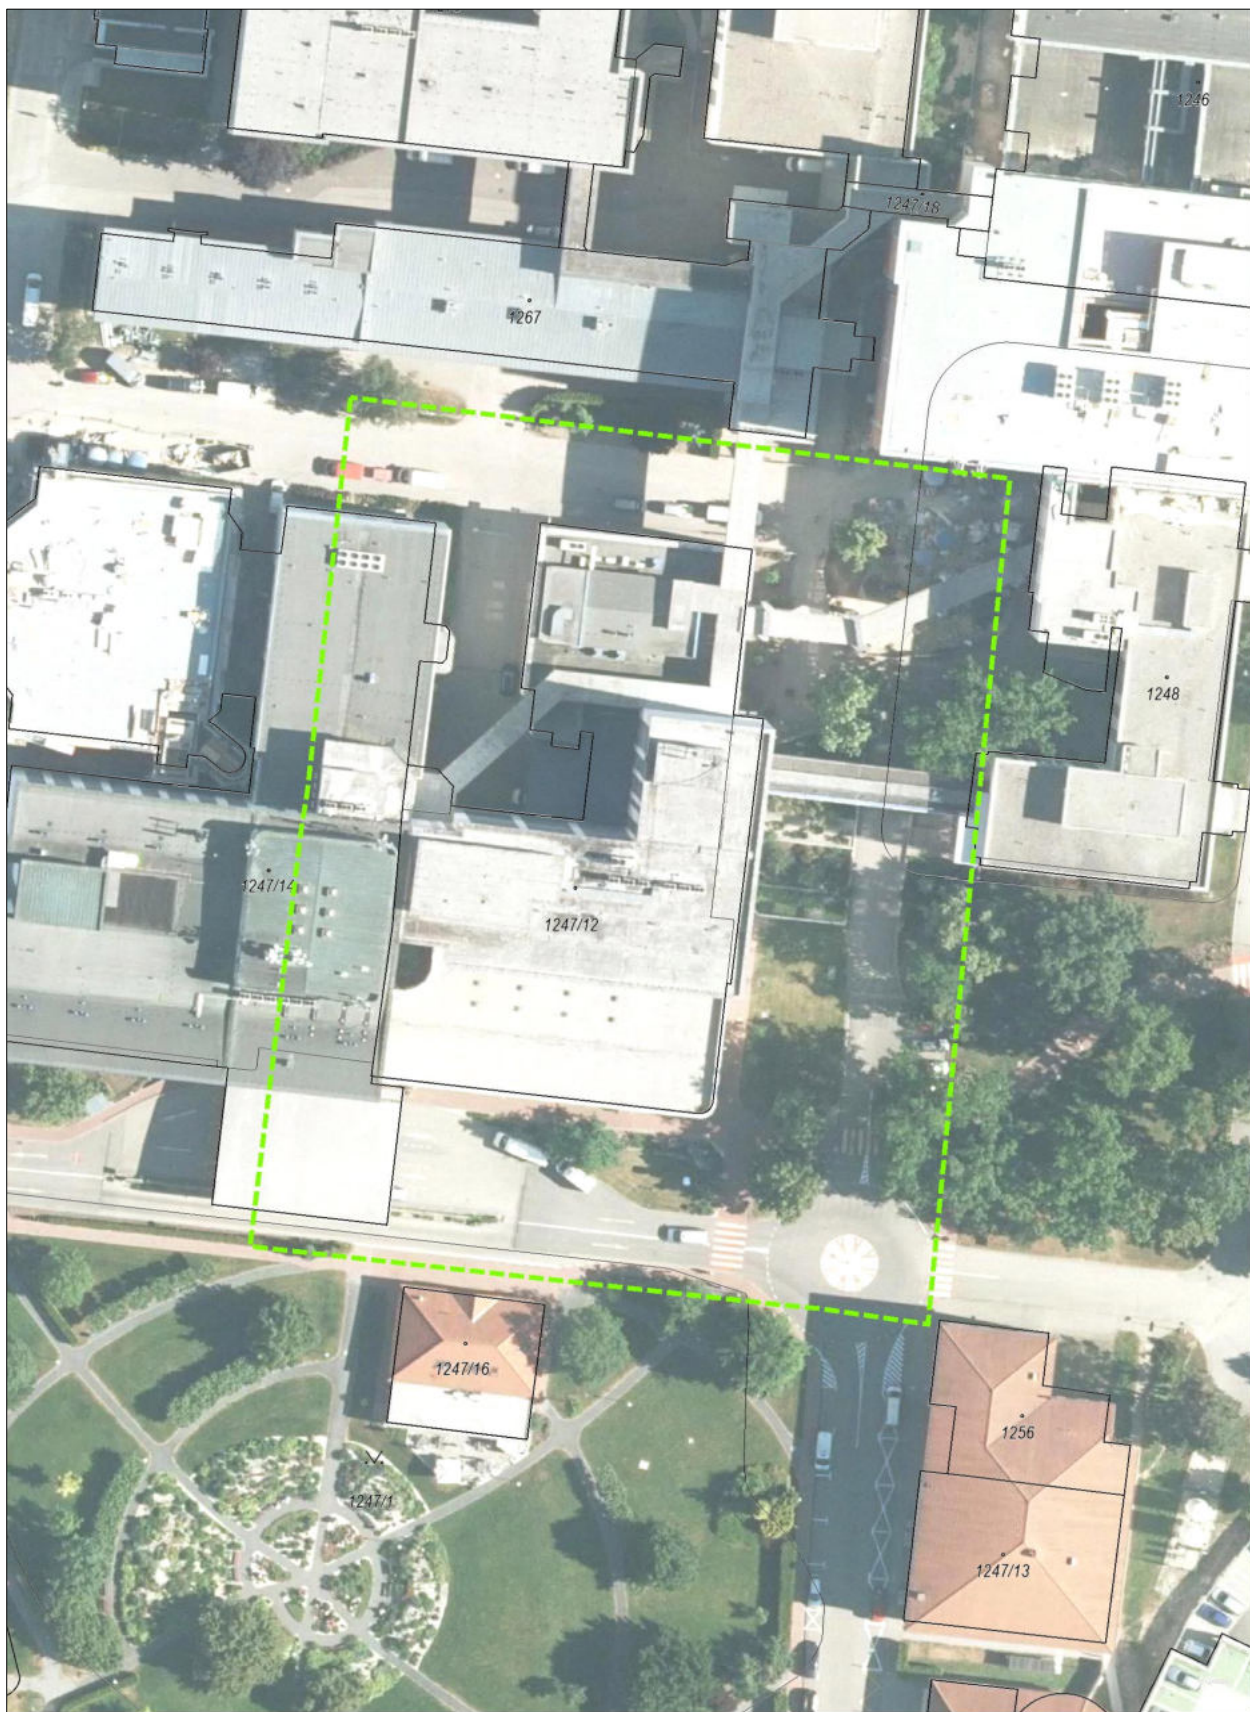

**Radek Bláha
K. Weise 1675
370 04 České Budějovice**

Váš dopis zn. 2022366858
ze dne 27.04.2022
Číslo jednací 1202210106
Datum 12.5.2022

Vyřizuje Jiří Cipín
telefon +420 972 544 417
e-mail Jiri.Cipin@cdt.cz

Věc: **Souhrnné stanovisko k existenci sítí elektronických komunikací v majetku a/nebo ve správě ČD - Telematika a.s. ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení.**

Název stavby: **Nemocnice České Budějovice - Přístavba pavilonů "C" a T14 - stravovací a oddělení ÚČOCH**


V zájmovém území určeném a vyznačeném žadatelem **se nenachází** prostředky sítí elektronických komunikací v majetku a správě ČD - Telematika a.s. a zájmové území nezasahuje do ochranného pásma těchto sítí. Ochranné pásmo sítí elektronických komunikací určuje §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území vyznačené žadatelem včetně důvodu stanoveného žadatelem.

Vyjádření pozbývá platnosti dne 12.5.2024

ČD - Telematika a.s.
Pernerova 2819/2a
130 00 Praha 3

Žádost o vyjádření k existenci SEK je možné podávat elektronicky na vyjadreni.cdt.cz.

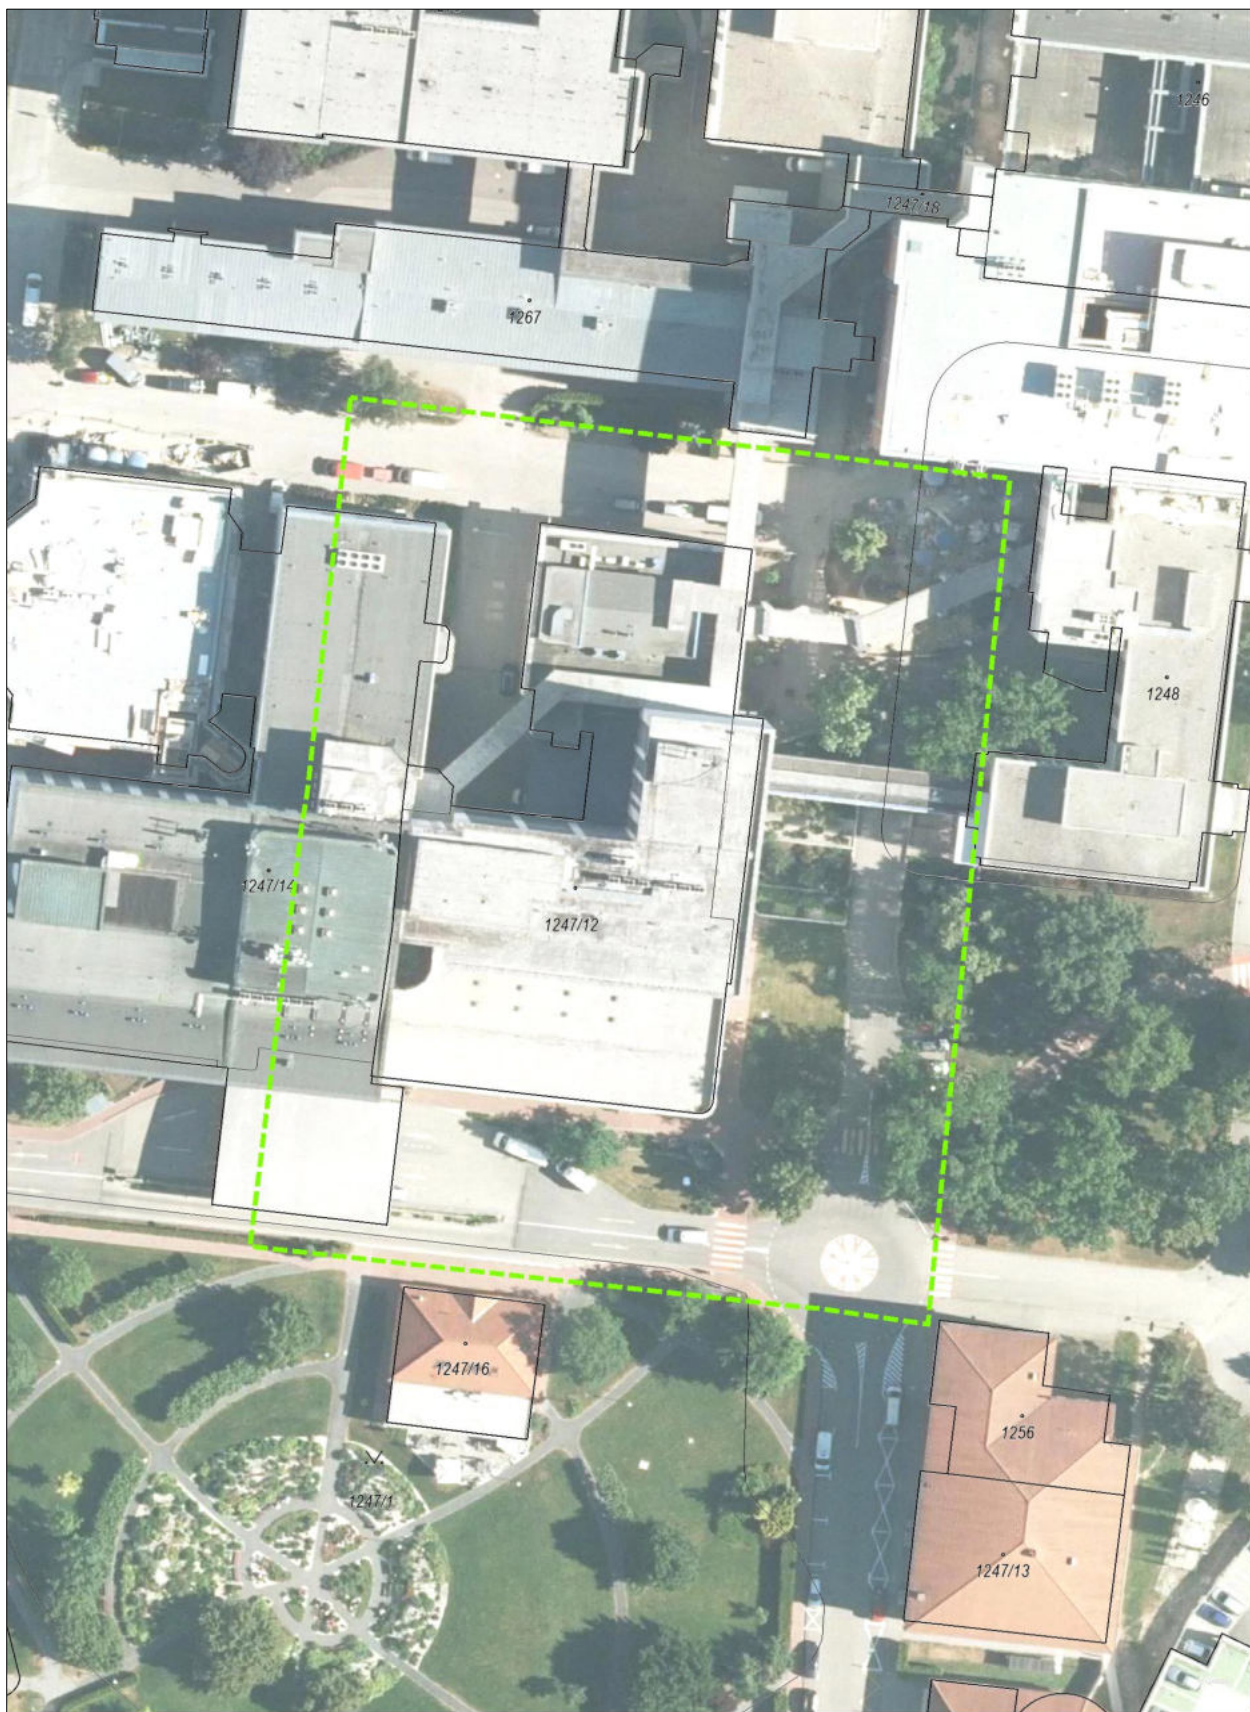

Nemocnice České Budějovice, a.s.

B. Němcové 585 /54

37001 České Budějovice

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Místo odeslání / dne
0000109606 / 27.04.2022	UPTS/OS/303822/2022	Václav Kučera	Praha / 29.04.2022

Věc: Vyjádření k existenci podzemních a nadzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.

Účel: Spojené územní a stavební řízení

Akce: Přístavba pavilonů „C“ a T14 – stravovací a oddělení ÚČOCH

1. V současné době prochází v blízkosti Vámi řešeného objektu paprsky radioreléových spojů elektronické komunikační sítě ve správě Českých Radiokomunikací, a.s. (viz. přehledná situace). Obecně platí, že koridory radioreléových spojů **nesmí být** částečně ani krátkodobě narušeny konstrukcí stavebních objektů, konstrukcí použité stavební techniky nebo tělesy přenášených stavebních břemen!

Podmínky pro případ kolize s vedením SEK Českých Radiokomunikací, a.s.:

- a) Stavebník **je povinen ihned kontaktovat** pracovníky odd. Ochrany sítí Českých Radiokomunikací, a.s., pokud ve fázi zpracování projektové dokumentace stavby nebo v pozdějších fázích stavebního řízení zjistí, že stavebními objekty nebo použitou stavební technikou **hrozí** i jen krátkodobé či částečné narušení tras podzemních nebo nadzemních vedení veřejné komunikační sítě ve správě Českých Radiokomunikací, a.s.
- b) V případě nutnosti přeložení vedení Českých Radiokomunikací, a.s. hradí nezbytně nutné náklady za vyvolanou úpravu sítě stavebník, jehož stavba nebo stavební technika danou přeložku vyvolala.
- c) Stavebník **je povinen** nejpozději 3 měsíce před zahájením výstavby kolizního objektu nebo umístěním kolizní stavební techniky uzavřít se společností České Radiokomunikace, a.s. "Dohodu o přeložení kolizního vedení Českých Radiokomunikací, a.s."

2. Vámi řešenou lokalitou neprochází podzemní vedení sítí elektronických komunikací Českých Radiokomunikací, a.s.

Za předpokladu splnění výše uvedených požadavků s umístěním / realizací stavby souhlasíme.

Pozn.:

Rušení elektronických komunikačních zařízení a sítí je považováno za porušení právní odpovědnosti dle §100-101 zákona č. 127/2005Sb, o elektronických komunikacích a o změně souvisejících právních předpisů v platném znění.

S pozdravem

Za správnost:


České Radiokomunikace a.s.
Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6
(53)

Simona Hulíková
Specialista ochrany sítě

Příloha: Daňový doklad , 1x Situace CRA

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení, tj. do 29.04.2023

PIN: 4219

Úhradu částky za vyjádření proveďte na účet Českých Radiokomunikací, a.s. Číslo účtu Českých Radiokomunikací, a.s. vč. variabilního symbolu naleznete na přiloženém Zjednodušeném daňovém dokladu.

Žádost č. j. UPTS/OS/303822/2022

Zájmové území




Poznámka: Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko **NELZE** uplatnit pro umístění a provoz větrných elektráren.



29. 4. 2022 14:04:00

Paprsky dotčené zájmovým území stavby:			Souřadnice WGS-84			
Paprska č.	Spodní hrana OP paprsku (Bpv)	Poloměr OP [m]	Bod A		Bod B	
			Zeměpisná délka	Zeměpisná šířka	Zeměpisná délka	Zeměpisná šířka
1	cca 510-518 m n.m.	r = 12	141652.59	485202.16	143017.43	485851.55
2	cca 446-455 m n.m.	r = 6	141652.59	485202.16	142859.3	485811.33
3	cca 551-560 m n.m.	r = 8	141652.59	485202.16	143100.69	485910.06
4	cca 404-410 m n.m.	r = 2	141652.59	485202.16	142805.86	485734.79
Pozn:			1. Žadatel o vyjádření se převzetím stanoviska zavazuje, že námi poskytnuté informace a data o průběhu našich sítí nebude neoprávněně rozšiřovat či předávat třetím osobám bez souhlasu spol. České Radiokomunikace, a.s.			
			2. Odchylna zaměření GPS souřadnic koncových bodů: +/- 9m			
			3. Souřadnice čtete dle vzoru - např. 142232.89 čtete jako 14°22' 32.98			



© ČÚZK

Žadatel: Radek Bláha K. Weise 1675 37004 České Budějovice		
Dopis ze dne:	Vyřizuje:	V Liberci dne:
27.4.2022	Michaela Kladivová, tel: 488 577 578	10.6.2022
Věc	vyjádření k existenci sítí: k. ú. České Budějovice	

Dobrý den,
jako telekomunikační operátor veřejné pevné sítě elektronických komunikací v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vydáváme pro: Radek Bláha k danému dni **souhlasné** stanovisko s Vaší stavbou.
Naše síť nebrání stavbě dle Vašeho projektu.

na akci: Přístavba pavilonů „C“ a T14 – stravovací a oddělení ÚČOCH

S pozdravem



Michaela Kladivová
referent pobočky

Coprosys a.s.
Na Kopci 239
537 05 Chrudim

Tel: 488 577 578
E-mail: mkladivova@coprosys.cz

Platnost vyjádření je stanovena na dobu 2 let ode dne vystavení.



Starnet
televize a internet

Radek Bláha
K. Weise 1675
370 04 České Budějovice

NAŠE Č. J.
2022366858

VYŘIZUJE
Iveta Bíchová

ČESKÉ BUDĚJOVICE
22.05.2022

Na základě Vaší žádosti o vyjádření k akci: **Přístavba pavilonů „C“ a T14 – stravovací a oddělení ÚČOCH** v k.ú. České Budějovice 7 ze dne 27. 04. 2022 Vám sdělujeme, že v uvedených lokalitách (předložená dokumentace s vyznačeným zájmovým územím)

NEDOJDE

ke střetu s našimi datovými sítěmi a nemáme k ní žádné připomínky.

Toto vyjádření je platné po dobu 6 měsíců od vystavení provozovatelem POV.

S pozdravem



Iveta Bíchová
Optické sítě
vyjadreni@starnet.cz

STARNET, s.r.o.

Provozovna

Ant. Barcala 1446/26a
370 05 České Budějovice

Sídlo:

Žižkova 226/3
370 01 České Budějovice

IČ: 26041561
DIČ: CZ26041561


2700098394/2010 (Fio banka, a.s.)
1816363001/5500 (Raiffeisenbank a.s.)

Zelená linka: 800 555 025

Fakturace: 387 201 160

Technická podpora: 380 427 437

e-mail: internet@starnet.cz
www: www.starnet.cz



Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

Radek Bláha

K. Weise 1675

CZ – 370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE

České Budějovice, 28. 04. 2022

Věc: **vyjádření k existenci sítí**

Stavba:

Přístavba pavilonů „C“ a T14 – Nemocnice České Budějovice

K Vámi předložené žádosti o vyjádření k technické infrastruktuře Vám sdělujeme:

Ve vyznačeném zájmovém území stavby se

n e n a c h á z í

sítě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (vedení optického kabelu) ani zde nesledujeme žádné další zájmy univerzity.

S pozdravem

Ing. Lumír Luštický
Vedoucí odboru investic

Ing.
Lumír
Luštický

Digitálně
podepsal Ing.
Lumír Luštický
Datum:
2022.04.28
11:05:28 +02'00'



Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Číslo jednací: E22980/22

Bláha Radek
K. Weise č.p.1675
37004 České Budějovice

V Praze dne: 27.4.2022

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: Přístavba pavilonů „C“ a T14 – stravovací a oddělení ÚČOCH

Stupeň: Prověření existence sítě Spojené územní a stavební řízení

V dané lokalitě se nachází technická infrastruktura (TI) společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s. (TMCZ)**, která je nezbytná pro provoz elektronického zařízení veřejné telekomunikační sítě.

Dle předložené dokumentace dojde ke kolizi s TI typu:

Druh TI	TI v kolizi	Příloha
Optické trasy	Ano	V případě kolize postupujte podle instrukcí v příloze č.3
Mikrovlnné (MW) spoje	Ano	V případě kolize postupujte podle instrukcí v příloze č.4
Elektropřipojky (vedení NN)	Ne	V případě kolize postupujte podle instrukcí v příloze č.5
Základnové stanice	Ne	V případě kolize postupujte podle instrukcí v příloze č.6
Body sítě	Ne	V případě kolize postupujte podle instrukcí v příloze č.6

Při splnění podmínek uvedených v přílohách podle druhu kolize s TI souhlasí společnost T-Mobile Czech Republic a.s. s výstavbou v zájmovém území.

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právních povinností podle zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

V případě, že stavebník poškodí TI v majetku nebo správě TMCZ, vzniká TMCZ právo na náhradu škody.

Toto stanovisko má platnost 1 rok a nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko na: <https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/>

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomáškovy 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

Ochrana sítí
Technologický úsek



Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E22980/22**
Název stavby / akce: **Přístavba pavilonů „C“ a T14 – stravovací a oddělení ÚČOCH**
Datum podání žádosti: **27.4.2022**
Důvod žádosti: **Prověření existence sítě**
Popis jiného důvodu žádosti: **Spojené územní a stavební řízení**
Poznámka:

Žadatel

Firma / organizace:
IČ
DIČ
Kontaktní osoba: **Bláha Radek**
Adresa: **K. Weise č.p.1675**
Město / obec: **České Budějovice**
PSČ: **37004**
Stát:
E-mail: **blaha.arkus5@seznam.cz**
Telefonní číslo: **+420723770270**

Stavebník

Firma / organizace: **Nemocnice České Budějovice, a.s.**
Kontaktní osoba: **Ing. Brožová Jaroslava**
Adresa: **B. Němcové 585/54**
Město / obec: **České Budějovice**
PSČ: **37001**
Stát:
E-mail: **brozova.jaroslava@nemcb.cz**
Telefonní číslo: **+420721059317**

Stavba

Výška nad terénem (metry): **12 m**
Projektant:
Druh stavby: **Ostatní**
Hodnota projektu:
Měsíc zahájení stavby:
Měsíc ukončení stavby:


Odeslání stanoviska

E-mail: **blaha.arkus5@seznam.cz**

Příloha č. 2

Situační plánek podzemních sítí

Zájmová oblast zadaná žadatelem

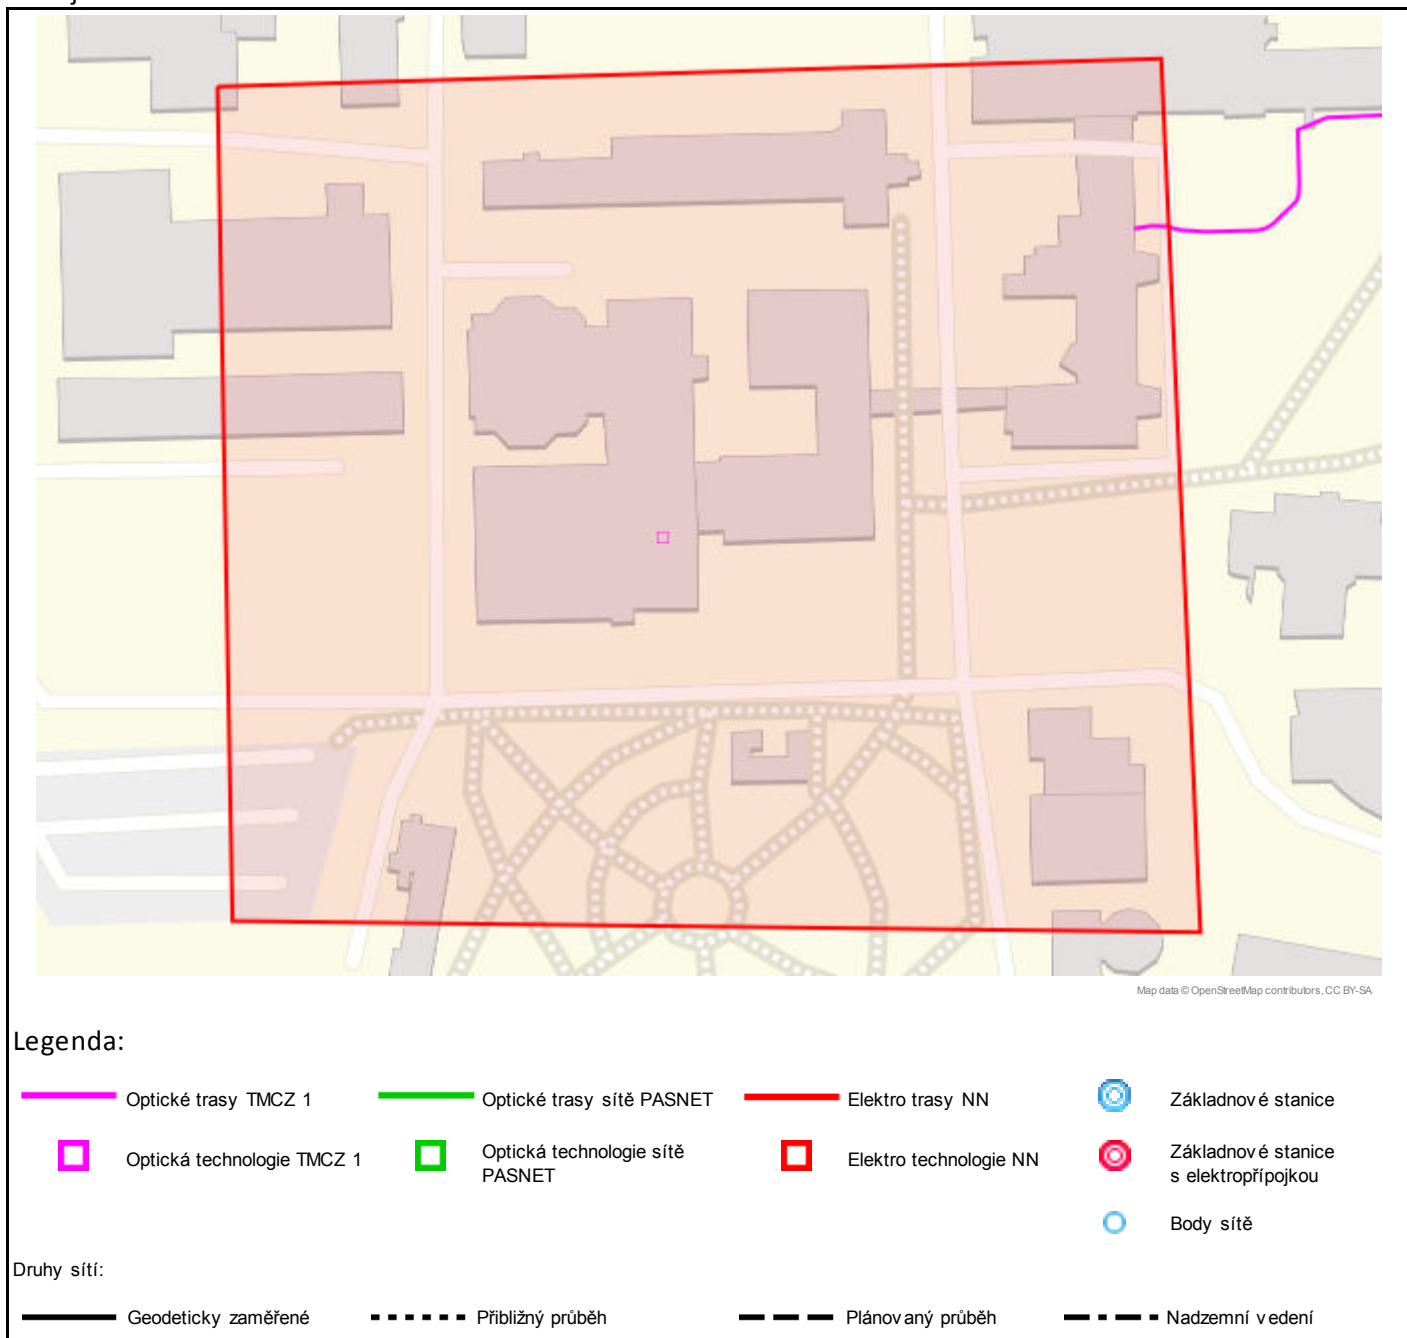


Jestliže zaměření kabelové trasy v příloze není, tak v elektronické podobě neexistuje a bude nutné vytýčení na náklady investora.

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.

Situační plánek mikrovlnných (MW) spojů

Zájmová oblast zadaná žadatelem

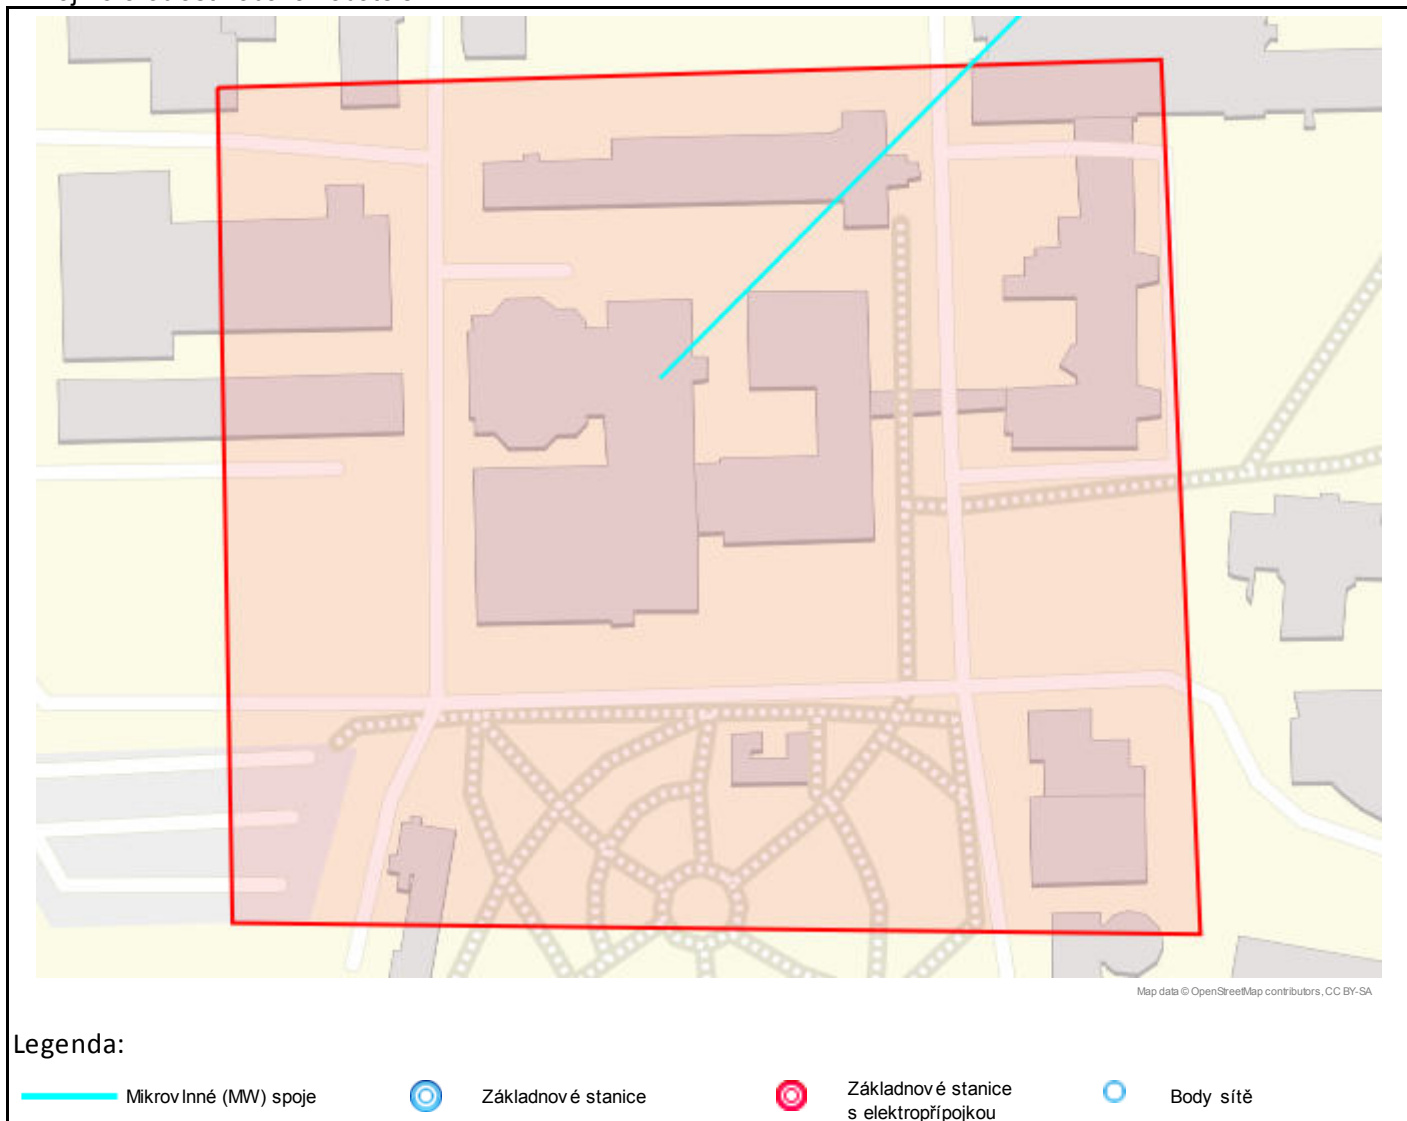

Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-756724.47 -1167581.91,-756511.75 -1167604.66,-756529.74 -1167801.51,-756746.7 -1167769.23,-756724.47 -1167581.91))

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.

Příloha č.3

Podmínky řešení kolizí s optickou trasou

Tuto přílohu použijte pouze v případě kolize s optickou sítí.
Vaše žádost je v kolizi s optickou sítí pokud je v tabulce na první straně tohoto dokumentu uvedeno "Ano" na řádku "Optické trasy".

V dotčeném území stavby se nachází technická infrastruktura (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (TMCZ) - optické trasy.

S ohledem na výstavbu nad stávající trasou a v ochranném pásmu požadujeme splnění následujících podmínek:

- Pro řešení níže uvedeného, kontaktujte kontaktního pracovníka.

Stavebník je dále povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození TI stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- písemné vyznění o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem,
- před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase),
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.),
- řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, odcizení
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací,
- nad trasou TI dodržování zákazu skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup k TI (včetně např. trvalých parkovišť apod.),
- bez souhlasu majitele, správce nesnižoval, ani nezvyšoval krytí nad kabelovými trasami,
- při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
- ohlášení ukončení stavby na kontaktního pracovníka TMCZ a jeho pozvání ke všem úkonům v řízení o povolení užívání stavby, aby prováděné práce respektovaly podmínky zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek.

Pokud v příloze stanoviska není vygenerován soubor ve formátu *.dgn a dle „Legendy“ v příloze č.2 jde o plánovanou trasu, požadujeme koordinaci.

Kontaktujte Area Koordinátora pro danou oblast: Karel Tesař, 739 224 947, karel.tesar@t-mobile.cz

Kontakt v případě kolize s optickými trasami:

- servisní partner TMCZ, firma **S COM s.r.o. - Ing.Trnka 603 256 144**, e-mail: jaroslav.trnka@scm.cz, nebo **Michal Čejka 777 587 204**, e-mail: michal.cejka@scm.cz, v jejichž odpovědnosti je kompletní řešení dotčení optických sítí pro TMCZ, a to vč. zajištění vypracování všech požadovaných stupňů PD, zajištění a schválení PD na TMCZ, geodetické zaměření, vytyčení, fotodokumentace a dohled nad realizací stavby.

Společnost TMCZ vytyčení sítí nezajišťuje, se žádostí o vytyčení se obraťte na našeho servisního partnera.

Při poškození HDPE trubek, kabelu volejte dispečink T-Mobile 225 256 666, 603 603 550.

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.



Příloha č.4

Podmínky řešení kolizí s MW spoji

Tuto přílohu použijte pouze v případě kolize s MW spoji.

Vaše žádost je v kolizi s MW spoji pokud je v tabulce na první straně tohoto dokumentu uvedeno "Ano" na řádku "Mikrovlonné (MW) spoje".

Na základě doloženého zákresu dojde ke kolizi s MW spoji.

V dané lokalitě provozuje společnost T-Mobile Czech Republic a.s. MW spoj(e), které jsou nezbytné pro funkci veřejné telekomunikační sítě. Fresnelova zóna MW spojů je ve výškových hladinách **od:**

m.n.m..

V případě, že výšku neuvádíme nebo se jedná o kolizní stav, požadujeme předložení „Koordinační situace“ s uvedením výškových parametrů stavby k posouzení, tyto podklady zašlete na e-mail:

petr.dundacek@t-mobile.cz

V případě, že budou instalovány jeřáby, požadujeme předložit ZOV k posouzení.

Nedojde-li při realizaci uvedené akce k dosažení výšky uvedených MW spojů (včetně činnosti stavebních strojů) s výstavbou souhlasíme.

V případě dosažení výšky uvedených MW spojů, s realizací stavby souhlasíme za podmínky uzavření „Smlouvy o úhradě vynaložených nákladů“. Na základě této smlouvy budou dotčené MW spoje přeloženy na náklady investora. V případě potřeby uzavření smlouvy, doplňte údaje o investorovi, místu stavby a vyplněné zašlete na e-mail:

ochranasiti@t-mobile.cz

Smlouva bude podepsána, před vydáním stavebního povolení, mezi investorem akce a společností T-Mobile Czech Republic a.s..

V souvislosti se zněním § 100 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, upozorňujeme stavebníka, že za rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a sítí nebo provozování rádiových služeb, je považováno i rušení způsobené stíněním nebo odrazy elektromagnetických vln stavbami nebo činnostmi stavebních strojů. Náklady na odstranění rušení stavbami nese vlastník dotčené stavby, náklady na odstranění rušení činnostmi souvisejícími s prováděním stavby nese stavebník. Dále bychom chtěli upozornit na znění §118 a násl. zákona o elektronických komunikacích, kde za porušení výše uvedených činností, v ochranném pásmu komunikačních vedení, je možno uložit pokutu až do výše 2 mil. Kč.

Kontakt v případě kolize s MW spoji :

- Petr Dundáček: petr.dundacek@t-mobile.cz

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.

Příloha č.5

Podmínky řešení kolizí s elektropřípojkou**Tuto přílohu použijte pouze v případě kolize s elektropřípojkou.**

Vaše žádost je v kolizi s elektropřípojkou pokud je v tabulce na první straně tohoto dokumentu uvedeno "Ano" na řádku "Elektropřípojky (vedení NN)".

V dotčeném území stavby se nachází kabelová trasa elektropřípojky k základnové stanici (ZS) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (TMCZ).

S ohledem na výstavbu nad stávající trasou a v jejím ochranném pásmu požadujeme splnění následujících podmínek:

- Pro řešení níže uvedeného, kontaktujte kontaktního pracovníka.

Stavebník je dále povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození vedení elektropřípojky a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- písemné vyznění o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem,
- před zahájením zemních prací vytyčení trasy elektropřípojky,
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého kabelového vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.),
- řádné zabezpečení odkrytého podzemního kab. vedení (zařízení) proti poškození, odcizení
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací
- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům (včetně, např. trvalých parkovišť apod.)
- bez souhlasu majitele, správce nesnižovat, ani nezvyšovat krytí nad kabelovou trasou,
- při křížení, příp. souběžích podzemních kab. vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
- ohlášení ukončení stavby na servisního partnera TMCZ a jeho pozvání ke všem úkonům v řízení o povolení užívání stavby, aby prováděné práce respektovaly podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích a zákona 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek.

V případě, že stavebník poškodí TI v majetku nebo správě TMCZ vzniká TMCZ právo na náhradu škody.

Při splnění výše uvedených podmínek TMCZ souhlasí s výstavbou v zájmovém území.

Kontakt v případě kolize s elektropřípojkou:

- servisní partner TMCZ, firma **S COM s.r.o. - Ing.Trnka 603 256 144**, e-mail: jaroslav.trnka@scom.cz, nebo **Michal Čejka 777 587 204**, e-mail: michal.cejka@scom.cz, v jejichž odpovědnosti je kompletní řešení dotčení kabelů NN, a to vč. zajištění vypracování všech požadovaných stupňů PD, zajištění a schválení PD na TMCZ, geodetické zaměření, vytyčení, fotodokumentace a dohled nad realizací stavby.

Společnost TMCZ vytyčení sítí nezajišťuje, se žádostí o vytyčení se obraťte na našeho servisního partnera.

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.



Příloha č.6

Podmínky řešení kolizí se základnovou stanicí nebo bodem sítě

Tuto přílohu použijte pouze v případě kolize se základnovou stanicí nebo bodem sítě.

Vaše žádost je v kolizi se základnovou stanicí pokud je v tabulce na první straně tohoto dokumentu uvedeno "Ano" na řádku "Základnové stanice".

Vaše žádost je v kolizi s bodem sítě pokud je v tabulce na první straně tohoto dokumentu uvedeno "Ano" na řádku "Body sítě".

V dotčeném území je instalována základnová stanice nebo bod sítě (ZS) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (TMCZ) vč. konstrukcí, technologie, napájení a rozvodů.

Seznam dotčených základových stanic a bodů sítě:

S realizací akce souhlasíme za podmínky dodržení níže uvedených pravidel:

1. Zásah do konstrukcí ZS, přesuny kabeláže, technologie, přístup k ZS atp. :

- minimálně 1 měsíc před realizací oznamte zahájení uvedené akce, na e-mailovou adresu:

jana.matejkova@external.t-mobile.cz

RAN_wystavba@t-mobile.cz

2. Výpadek napájení

- 14 dnů před plánovaným výpadkem napájení ZS nahlašte na e-mailovou adresu:

jana.matejkova@external.t-mobile.cz

ez@t-mobile.cz

V žádném případě nesmí být prováděna žádná manipulace s technologií a konstrukcemi ZS, bez předchozího projednání a odsouhlasení zástupcem společnosti T-Mobile CZ a.s..

V souvislosti se zněním § 100 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, upozorňujeme stavebníka, že za rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a sítí nebo provozování rádiových služeb, je považováno i rušení způsobené stíněním nebo odrazy elektromagnetických vln stavbami nebo činnostmi stavebních strojů. Náklady na odstranění rušení stavbami nese vlastník dotčené stavby, náklady na odstranění rušení činnostmi souvisejícími s prováděním stavby nese stavebník. Dále bychom chtěli upozornit na znění §118 a násl. zákona o elektronických komunikacích, kde za porušení výše uvedených činností, v ochranném pásmu komunikačních vedení, je možno uložit pokutu až do výše 2 mil. Kč.

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.

Příloha č.7

Popis DGN výkresů s průběhy tras optických vedení a elektropřípojky (vedení NN)

V případě kolize s trasou vedení optické sítě nebo trasou elektropřípojky (vedení NN) jsou součástí e-mailu obsahujícího toto stanovisko soubory DGN výkresů s průběhem tras vedení.

V případě kolize s trasou optické sítě je zaslán soubor "Opticke trasy vedeni <číslo žádosti>.dgn" ("<číslo žádosti>" je nahrazeno skutečným číslem žádosti).

V případě kolize s trasou elektropřípojky (vedení NN) je zaslán soubor "Elektro trasy vedeni NN <číslo žádosti>.dgn" ("<číslo žádosti>" je nahrazeno skutečným číslem žádosti).

Soubory DGN výkresů jsou vytvářeny pouze v případě kolize s průběhem trasy (čáry). V případě kolize pouze s bodovým objektem sítě nejsou výkresy generovány (odesílány).

Struktura DGN výkresů:

Přesnost	Číslo vrstvy
Geodeticky zaměřeno	1
Z dokumentace	2
Přibližný průběh	3
Plánováno (ve výstavbě)	4

Druh trasy	Styl čáry
Trasa vedení podzemní, v chráničce/žlabu	0
Trasa vedení v kabelovodu, v kolektoru, v metru, ...	3
Trasa vedení nadzemní, vedení na konstrukci	7

- Výkres ve formátu DGN V7.
- Kresba umístěna ve třetím kvadrantu v normální orientaci, přičemž souřadnice y, x v S-JTSK jsou v reálných souřadnicích výkresu MicroStationu stejné souřadnice se zápornými znaménky (y v JTSK = -x v souřadnicích výkresu, x v JTSK = -y v souřadnicích výkresu).



**Bláha Radek
K. Weise 1675
370 04 České Budějovice**

V Praze, 27.4.2022

Naše zn.: **MW9910198615419939**

Věc: vyjádření k žádosti k akci **"Přístavba pavilonů „C“ a T14 – stravovací a oddělení ÚČOCH"**

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „Vodafone“), se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 a společnost Vantage Towers, s.r.o. se sídlem Závěšova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 330005, IČO: 09056009, DIČ: CZ09056009 zastoupená Vodafone na základě plné moci Vám sděluje, že dle Vámi podané žádosti ze dne **27.4.2022**, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření,

souhlasí s realizací projektu.

Ve Vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 12 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání. Vyjádření je platné pouze v rámci předmětného projektu a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. Po skončení platnosti si musíte podat novou žádost na adrese <https://www.zadostovyjadeni.cz/vodafone/>.

S pozdravem

v.z. Nora Hlásenská
Vodafone Czech Republic a. s.
náměstí Junkových 2808/2
150 00 Praha 5

Tel.: 775012847
E-mail: nora.hlasenska1@vodafone.com



Seznam příloh/přiložených souborů:
Zadost_MW9910198615419939.pdf

Žadatel:

Radek Bláha
K. Weise 1675
37004 České Budějovice

Evid. číslo žádosti: 2022366858
Evid. číslo subjektu: 0010126538

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
Dolní ul. 1
372 14 České Budějovice

Žádám Vás o vyjádření k technické infrastruktuře z důvodu:
Spojené územní a stavební řízení

Název akce:

Přístavba pavilonů „C“ a T14 – stravovací a oddělení ÚČOCH

Výška stavby (m): 12

Údaje o stavebníkovi:

Nemocnice České Budějovice, a.s.
Jaroslava Brožová Ing.
B. Němcové 585/54
37001 České Budějovice

Přílohy (názvy souborů příloh):

a.b. - zpráva (DUR+DSP).pdf, C3_Koordinační_situace.pdf

Vybraný způsob doručení vyjádření: e-mailem

Žádost vytvořena: 27.04.2022

S pozdravem

Radek Bláha

Telefon: | Mobil: +420723770270 | E-mail: blaha.arkus5@seznam.cz

V ŽÁDMOVÉM ÚZEMÍ JE NENACHAŽÍ KABELOVÉ TRASY NIK V NAŠÍ SPRÁVĚ.

Tukunova / 27.4.2022

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
Dolní 1, 372 14 České Budějovice
IČO 256 80 595, m.: 723 806 182
provozovna Č. Budějovice



Statutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
Odbor informačních a komunikačních technologií
nám. Přemysla Otakara II. 1/1



digit. in. podepsal:
K. David Mgr.
29.07.2022 9:30
cert: PostSignum Qualified CA 4
sn: 1 53 BE D

Magistrát města České Budějovice
Mgr. David Kříž
odbor informačních a komunikačních technologií
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

Vážený pan
Radek Bláha
Arkus5, s.r.o.
K. Weise 5
370 04 České Budějovice

Internet: <http://www.c-budejovice.cz>

Značka:
OICT/529/2022

Vyřizuje:
Ing. P. Panoch

Tel.:
386 802 602

E-mail:
panochp@c-budejovice.cz

Datum:
27.07.2022

Vyjádření k existenci sítí k navrhované akci: „Přístavba pavilonů „C“ a T14 – stravovací a oddělení ÚČOCH“

Evidenční číslo žádosti: 2022366858

Evidenční číslo správce: 0000147453

Sdělujeme Vám, že v zájmovém území uvedené stavby se nenacházejí žádné sítě, přípojky ani zařízení v naší správě, které by mohly být stavbou dotčeny.

Toto vyjádření se týká výhradně optických sítí, které má ve správě odbor informačních a komunikačních technologií Magistrátu města České Budějovice.

S pozdravem

Mgr. David Kříž v. r.
vedoucí odboru informačních a komunikačních technologií
podepsáno elektronicky



JIHOČESKÝ VODÁRENSKÝ SVAZ

S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice
tel.: + 420 386 102 430, fax: + 420 386 102 439
www.jvs.cz, e-mail: info@jvs.cz

Bláha Radek
K. Weise č.p. 1675
České Budějovice 3
370 04

Vaše značka:

Naše značka:
2022/2066

Vyřizuje:
Andrea Chalupová
724 909 851

České Budějovice:
23.08.2022

Věc: Přístavba pavilonů "C" a T14 - stravovací a oddělení ÚČOCH

Lokalita: Kú: České Budějovice 7, parc. č. 1247/12, 1247/13, 1247/14, 1247/16, 1247/18, 1248, 1256, 1267

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme, že Vámi uvedené zájmové území se nachází **mimo ochranná a technickobezpečnostní pásma inženýrských sítí** v majetku Jihočeského vodárenského svazu (JVS).

Upozorňujeme, že se v zájmovém území nacházejí sítě ve správě ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, pokud budete mít zájem o stanovisko této společnosti můžete využít vyjadřovací portál na stránkách www.cevak.cz

Toto vyjádření společnosti JVS má platnost 2 roky ode dne vydání.


S pozdravem

Chalupová Andrea
referent vyjadřovací činnosti

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (18)
370 01 České Budějovice
IČ 490 21 117 DIČ CZ49021117

Přílohy: Situace (Měřítko 1 : 2000)

Pro urychlení vyřízení vaší jakékoliv žádosti o vyjádření využijte prosím náš webový portál na adrese <http://vyjadreni.jvs.cz/>

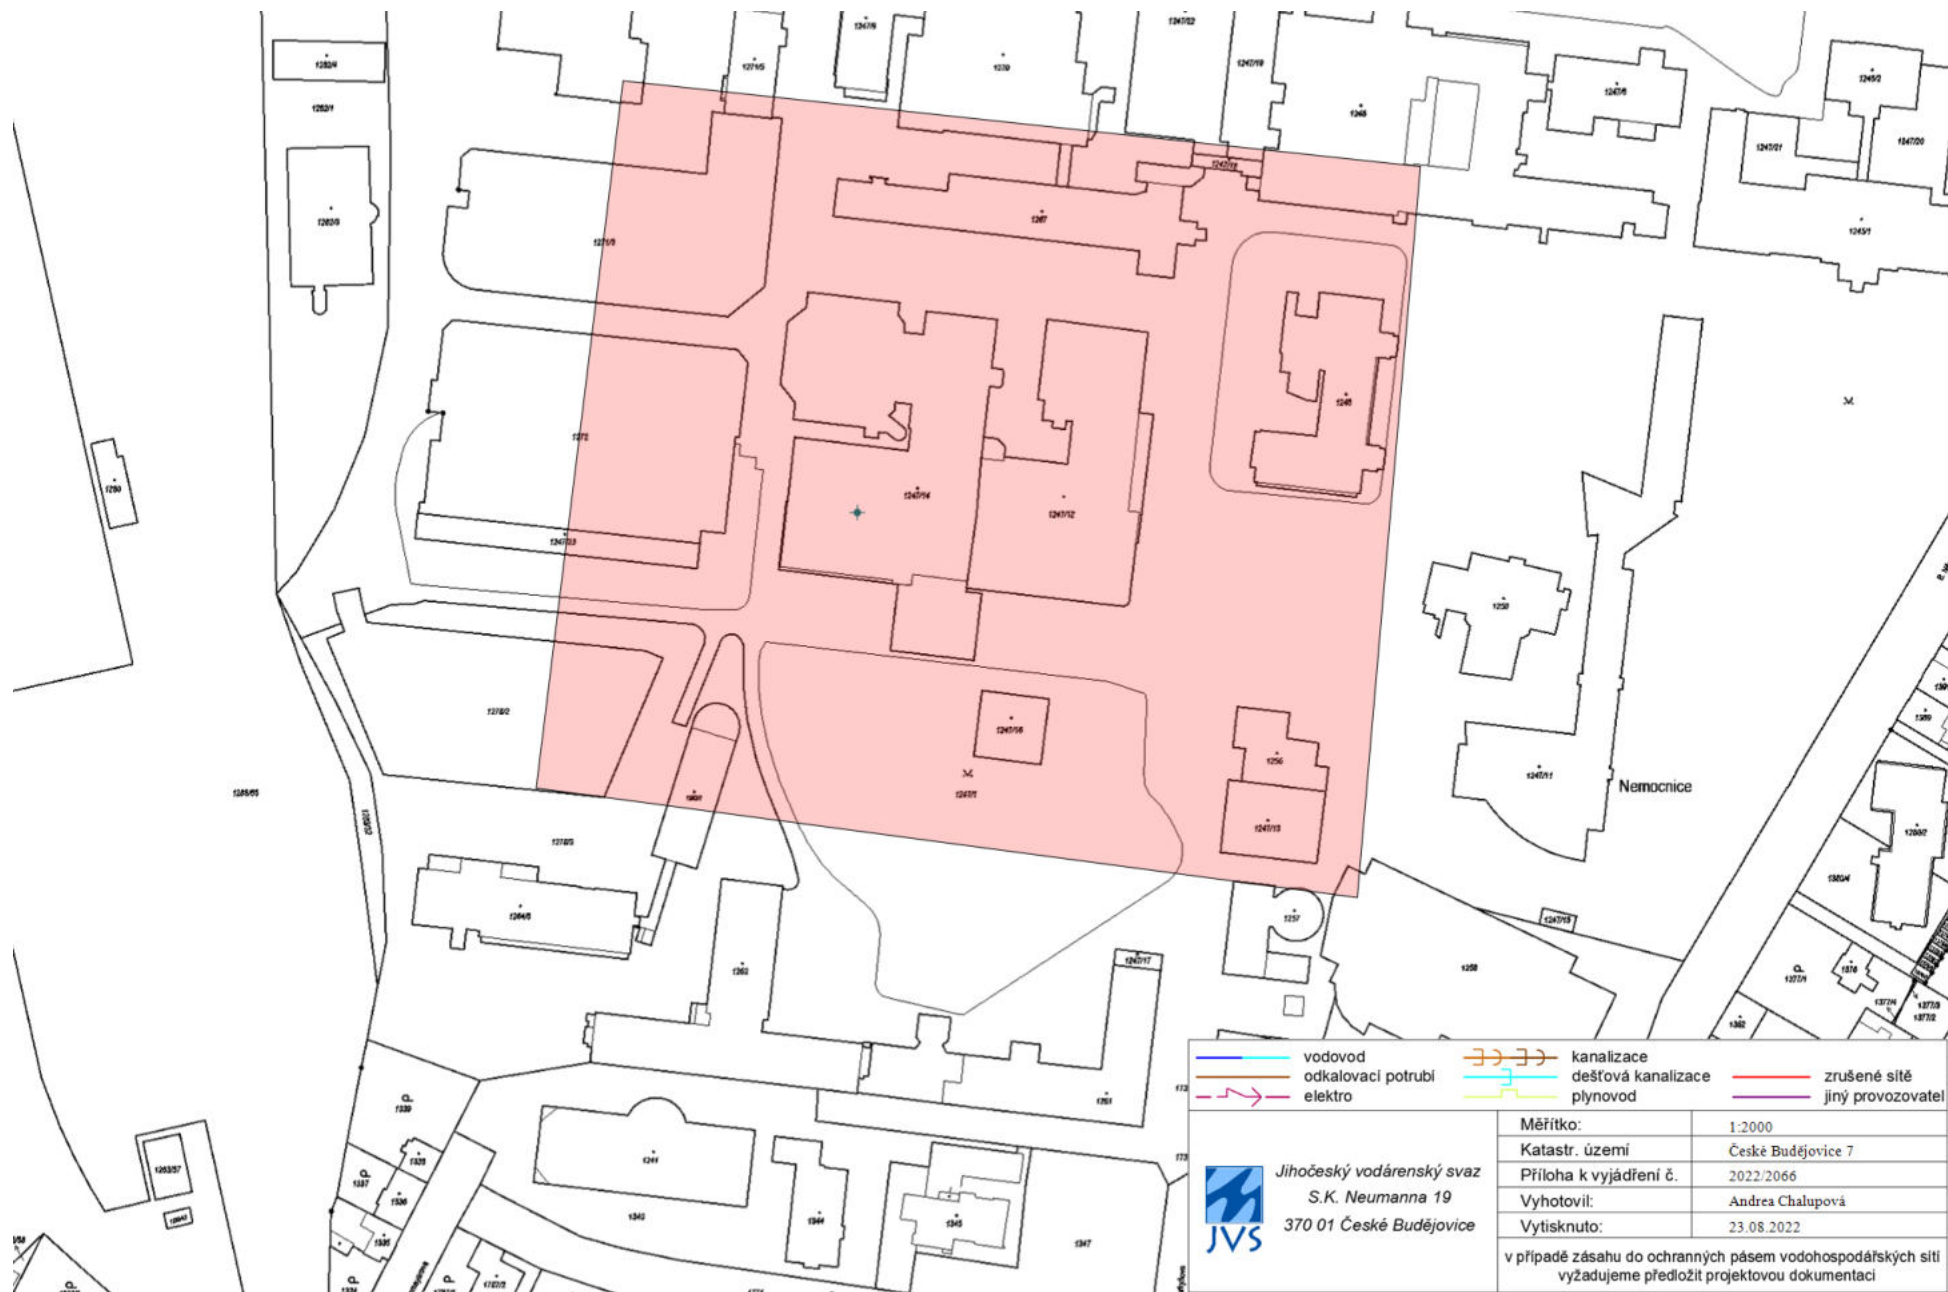

	vodovod		kanalizace		zrušené sítě
	odkalovací potrubí		dešťová kanalizace		jiny provozovatel
	elektro		plynovod		

 Jihočeský vodárenský svaz S.K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice	Měřítko:	1:2000
	Katastr. území	České Budějovice 7
	Příloha k vyjádření č.	2022/2066
	Vyhotovil:	Andrea Chalupová
	Vytisknuto:	23.08.2022

v případě zásahu do ochranných pásem vodohospodářských sítí vyžadujeme předložit projektovou dokumentaci