
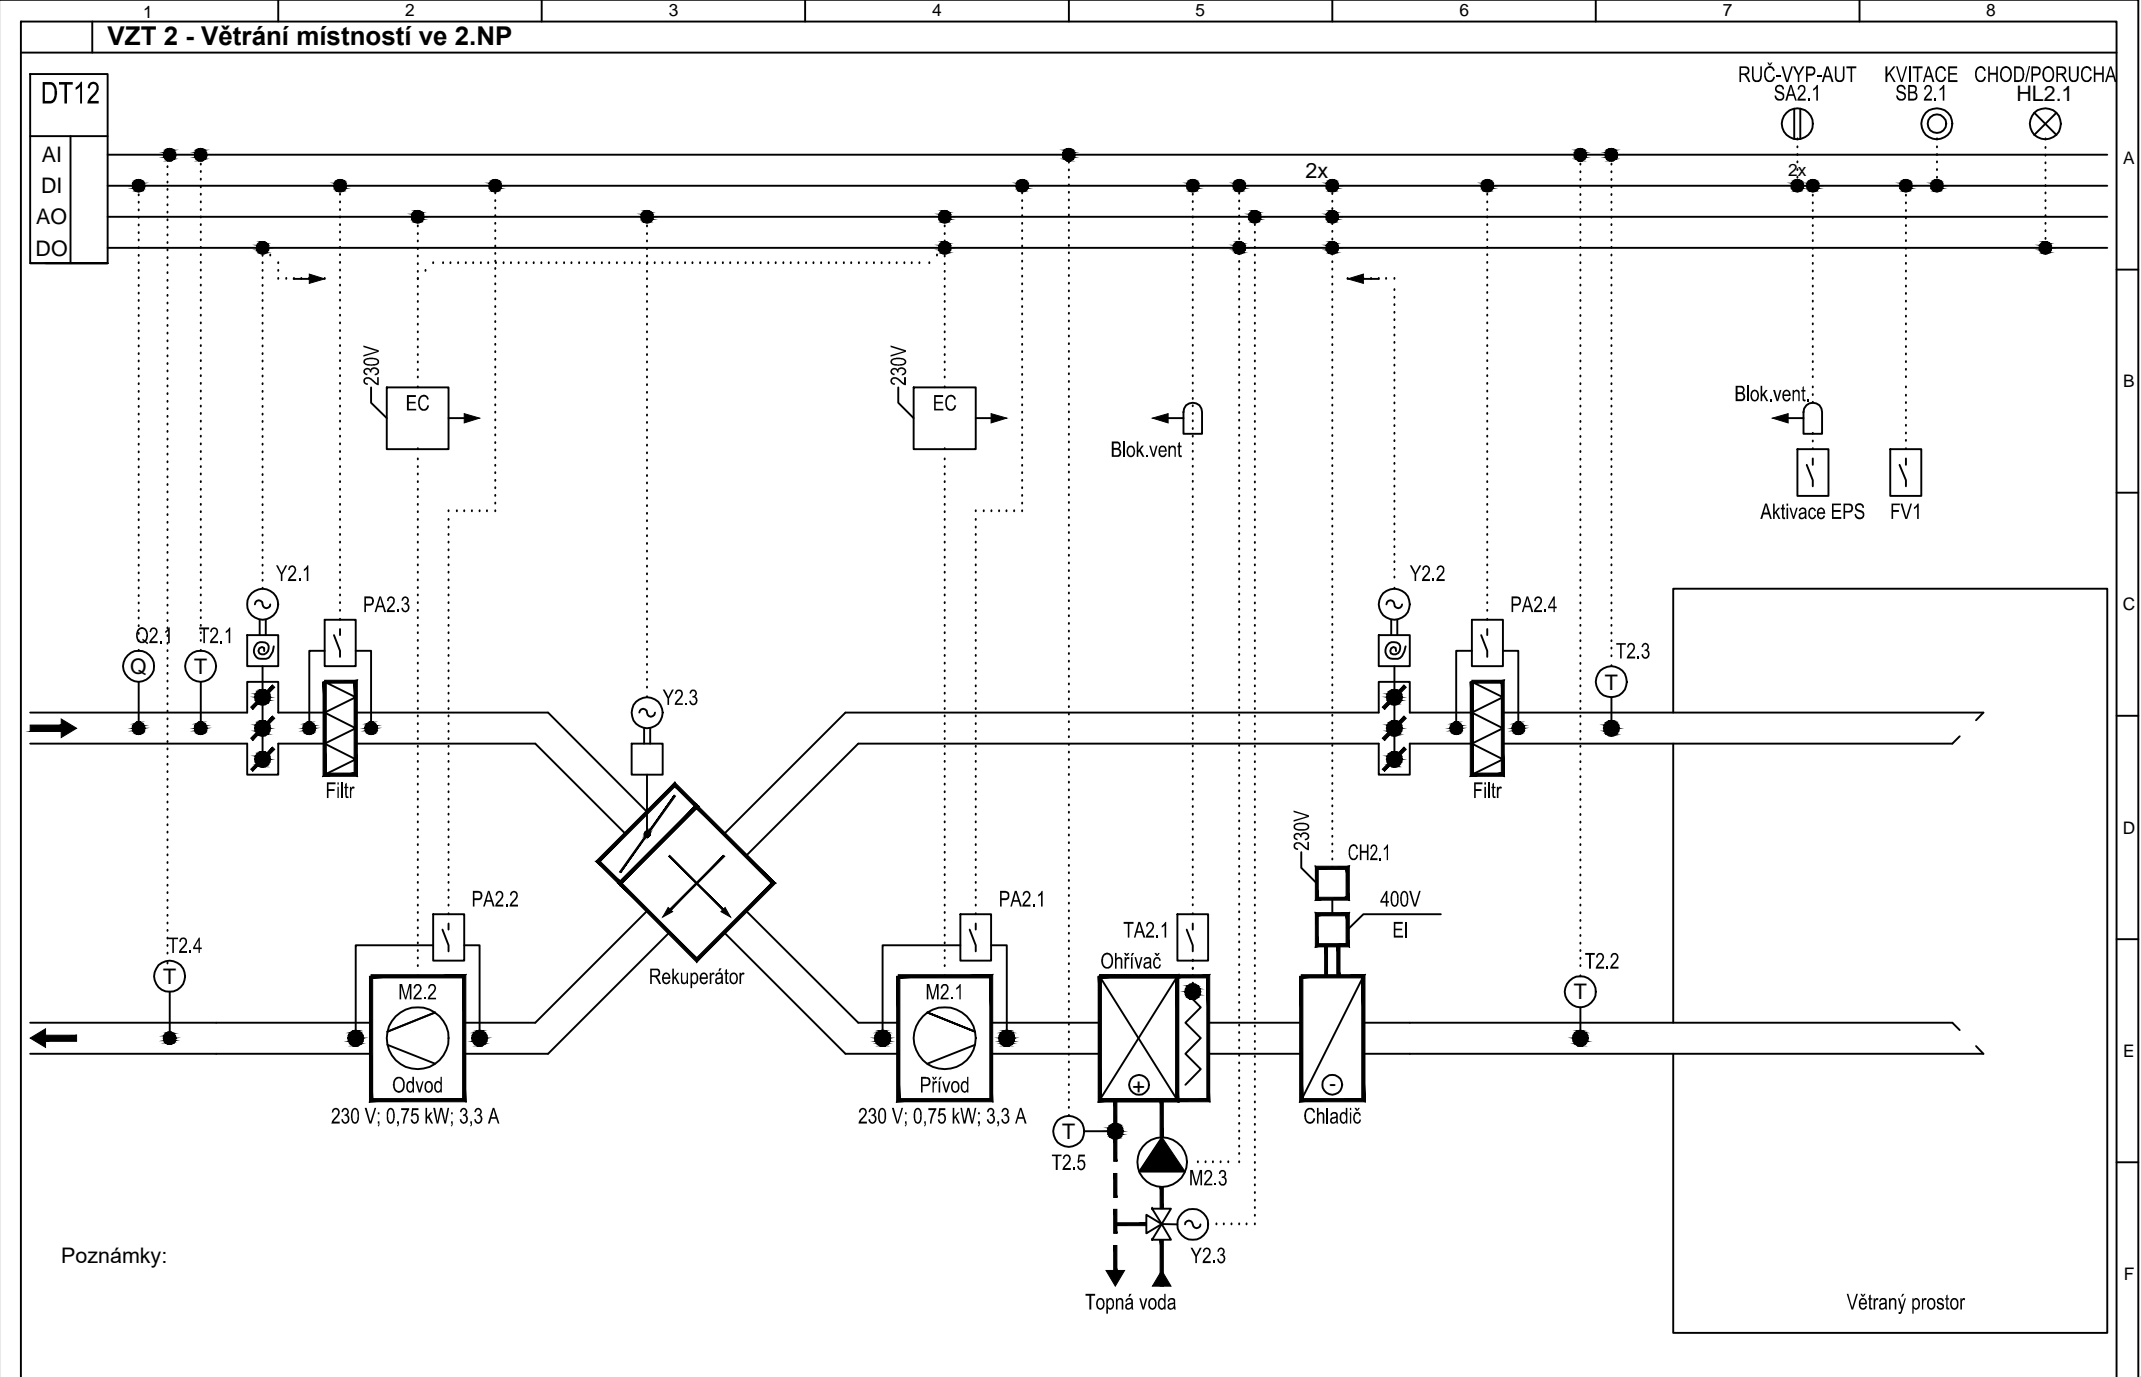


[illegible]


ZMĚNA	DATUM	POPIS ZMĚNY	JMÉNO

ARCHITEKT PROJEKTU	VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ODPOVĚDNÝ VEDOUCÍ	<div> <b>MĚŘENÍ A REGULACE</b> Karolíny Světlé 2556 370 04 České Budějovice tel: +420 387 007 811 e-mail: ces@ces-cb.cz</div>	
	Ing. Petr Pelikán	Ing. Petr Pelikán	Josef Šanda		
	<i>Pelikán</i>	<i>Pelikán</i>			
MÍSTO STAVBY	Nemocnice Tábor, a.s., Kpt.Jaroše 10				
INVESTOR	Nemocnice Tábor, a.s., Kpt.Jaroše 10, 390 03 Tábor				
NÁZEV AKCE	VĚTRÁNÍ ZÁPADNÍHO KŘÍDLA Budova B – Pavilon operačních oborů			DOKUMENTACE	DPS
				DATUM	9/2022
				POČET FORMÁTŮ	7
STAVEBNÍ OBJEKT				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	222.44
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	
DÍLČÍ ČÁST	Měření a regulace			MĚŘÍTKO ---	KOPIE ČÍSLO
NÁZEV VÝKRESU				Schéma MaR	
				ČÍSLO VÝKRESU 3	





ČES s r.o. K. Světlé 2556 Č. Budějovice	Stavba - objekt: VĚTRÁNÍ ZÁPADNÍHO KŘÍDLA Budova B - Pavilon operačních oborů Měření a regulace	Investor: Nemocnice Tábor, a.s., Kpt.Jaroše 10	Vypracoval: Ing. P. Pelikán	Stupeň PD: DPS	Datum: 9/2022	Rozvaděč: DT12	
		Název výkresu: VZT 2 - Větrání místností ve 2.NP	Odpovědný projektant: Ing. P. Pelikán	Odpovědný vedoucí: Josef Šanda	C. zakázky: 222.44	Změna:	List: 2

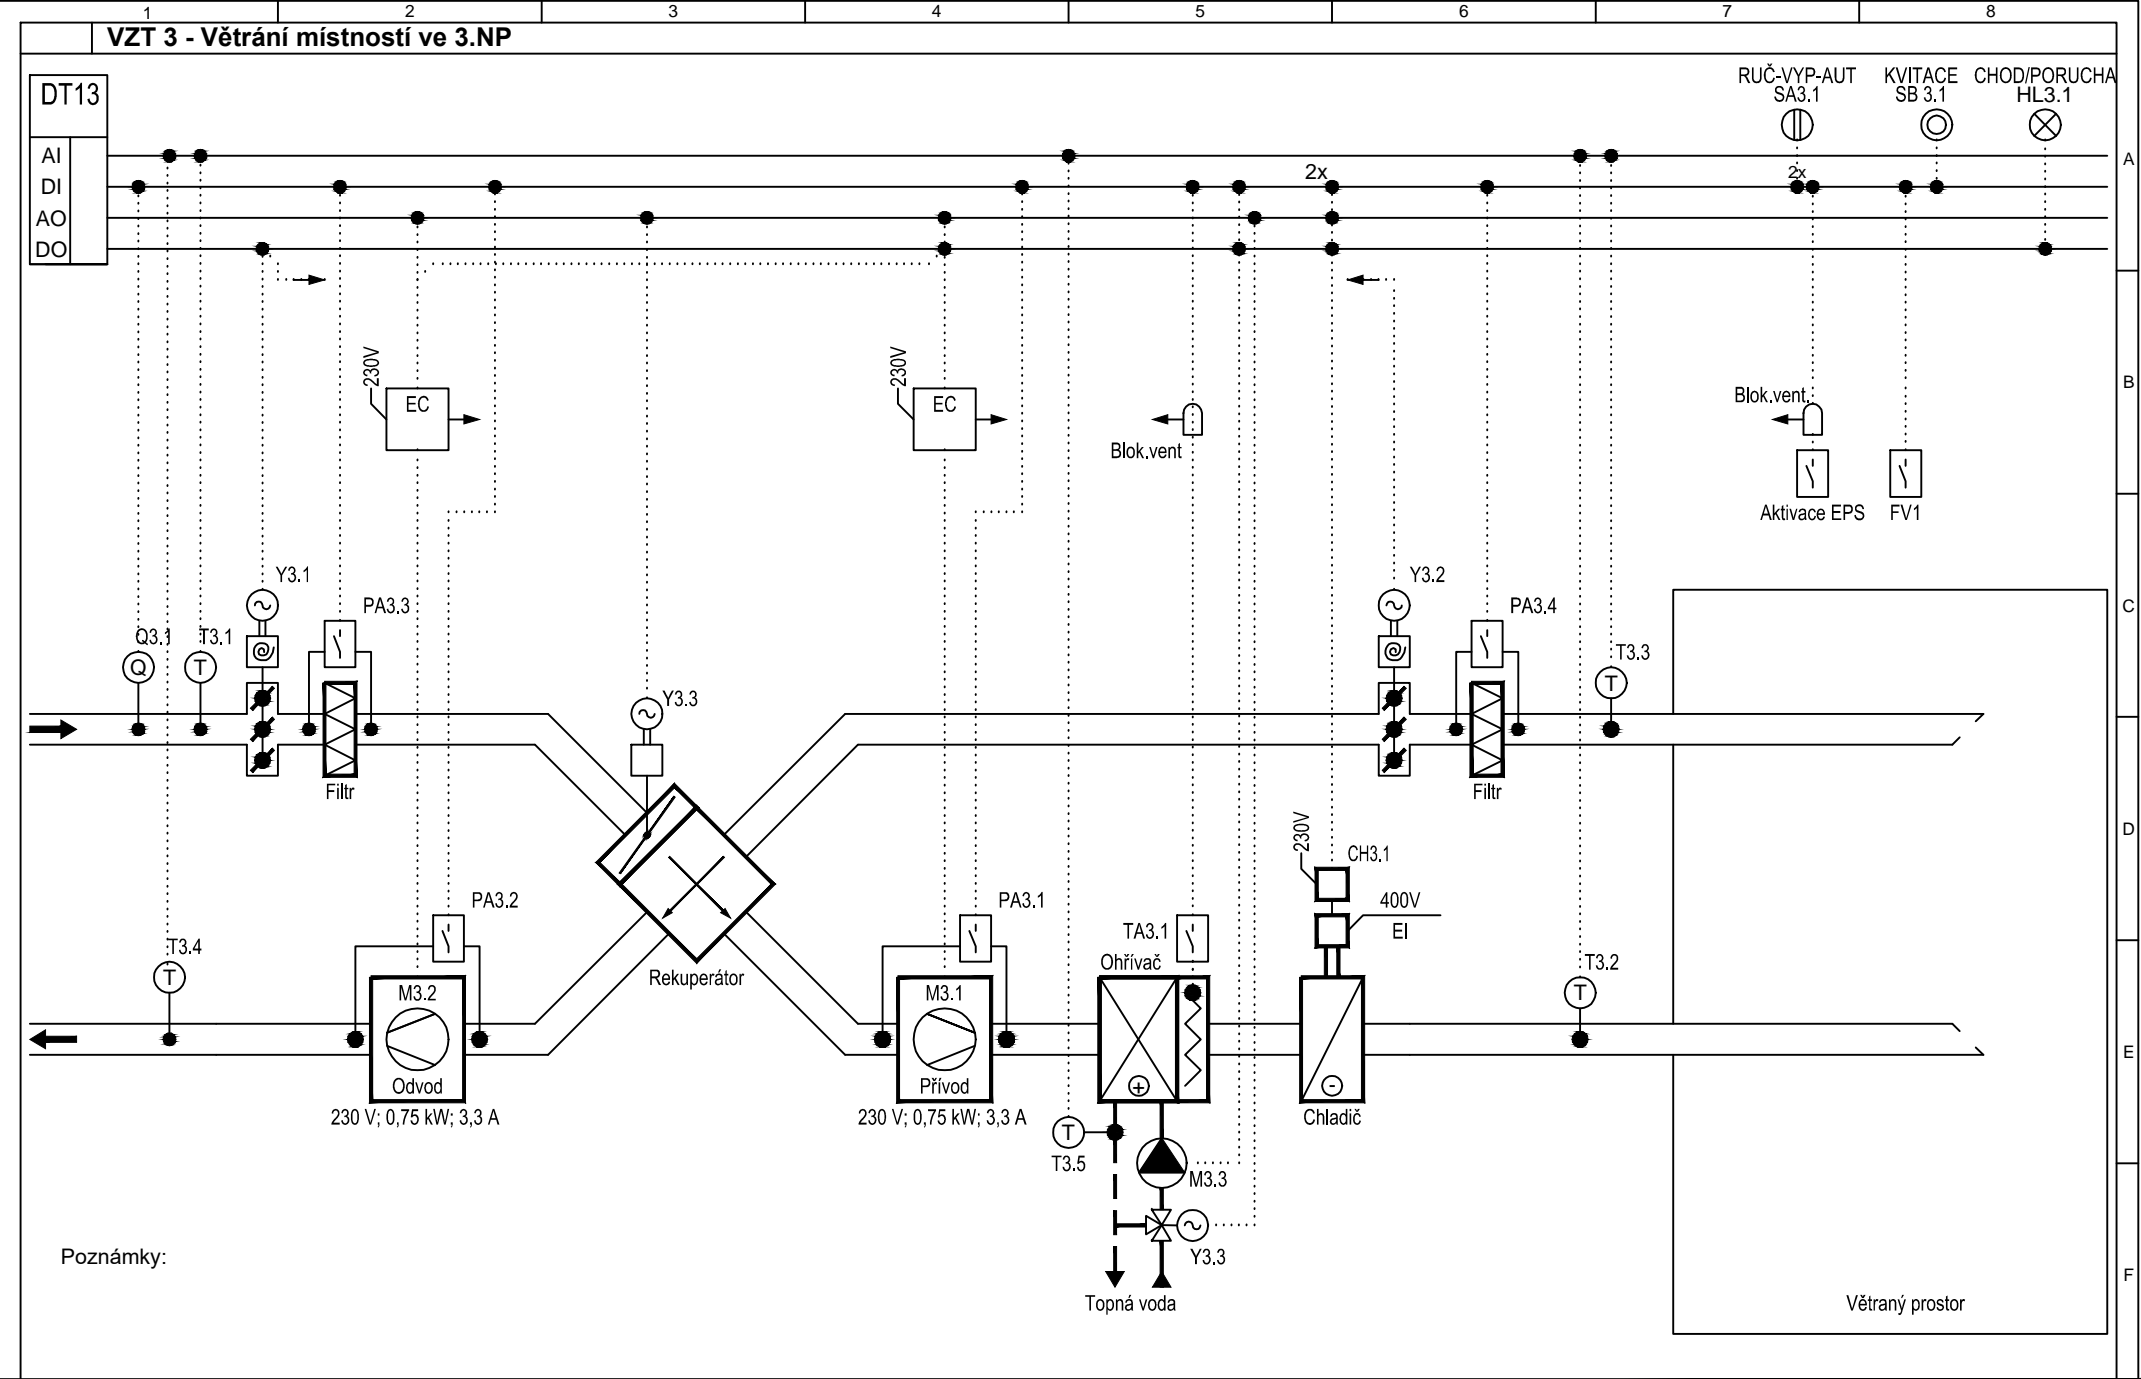


ČES s r.o. K. Světlé 2556 Č. Budějovice	Stavba - objekt: VĚTRÁNÍ ZÁPADNÍHO KŘÍDLA Budova B - Pavilon operačních oborů Měření a regulace	Investor: Nemocnice Tábor, a.s., Kpt.Jaroše 10 Název výkresu: VZT 3 - Větrání místností ve 3.NP	Vypracoval: Ing. P. Pelikán Odpovědný projektant: Ing. P. Pelikán	Stupeň PD: DPS C. zakázky: 222.44	Datum: 9/2022 Změna:	Rozvaděč: DT13 List: 3
---	--	--	--	--	----------------------------	---------------------------------

## VZT 4 - Větrání místností ve 4.NP

DT14

AI	
DI	
AO	
DO	


RUČ-VYP-AUT SA4.1	KVITACE SB 4.1	CHOD/PORUCHA HL4.1
----------------------	-------------------	-----------------------

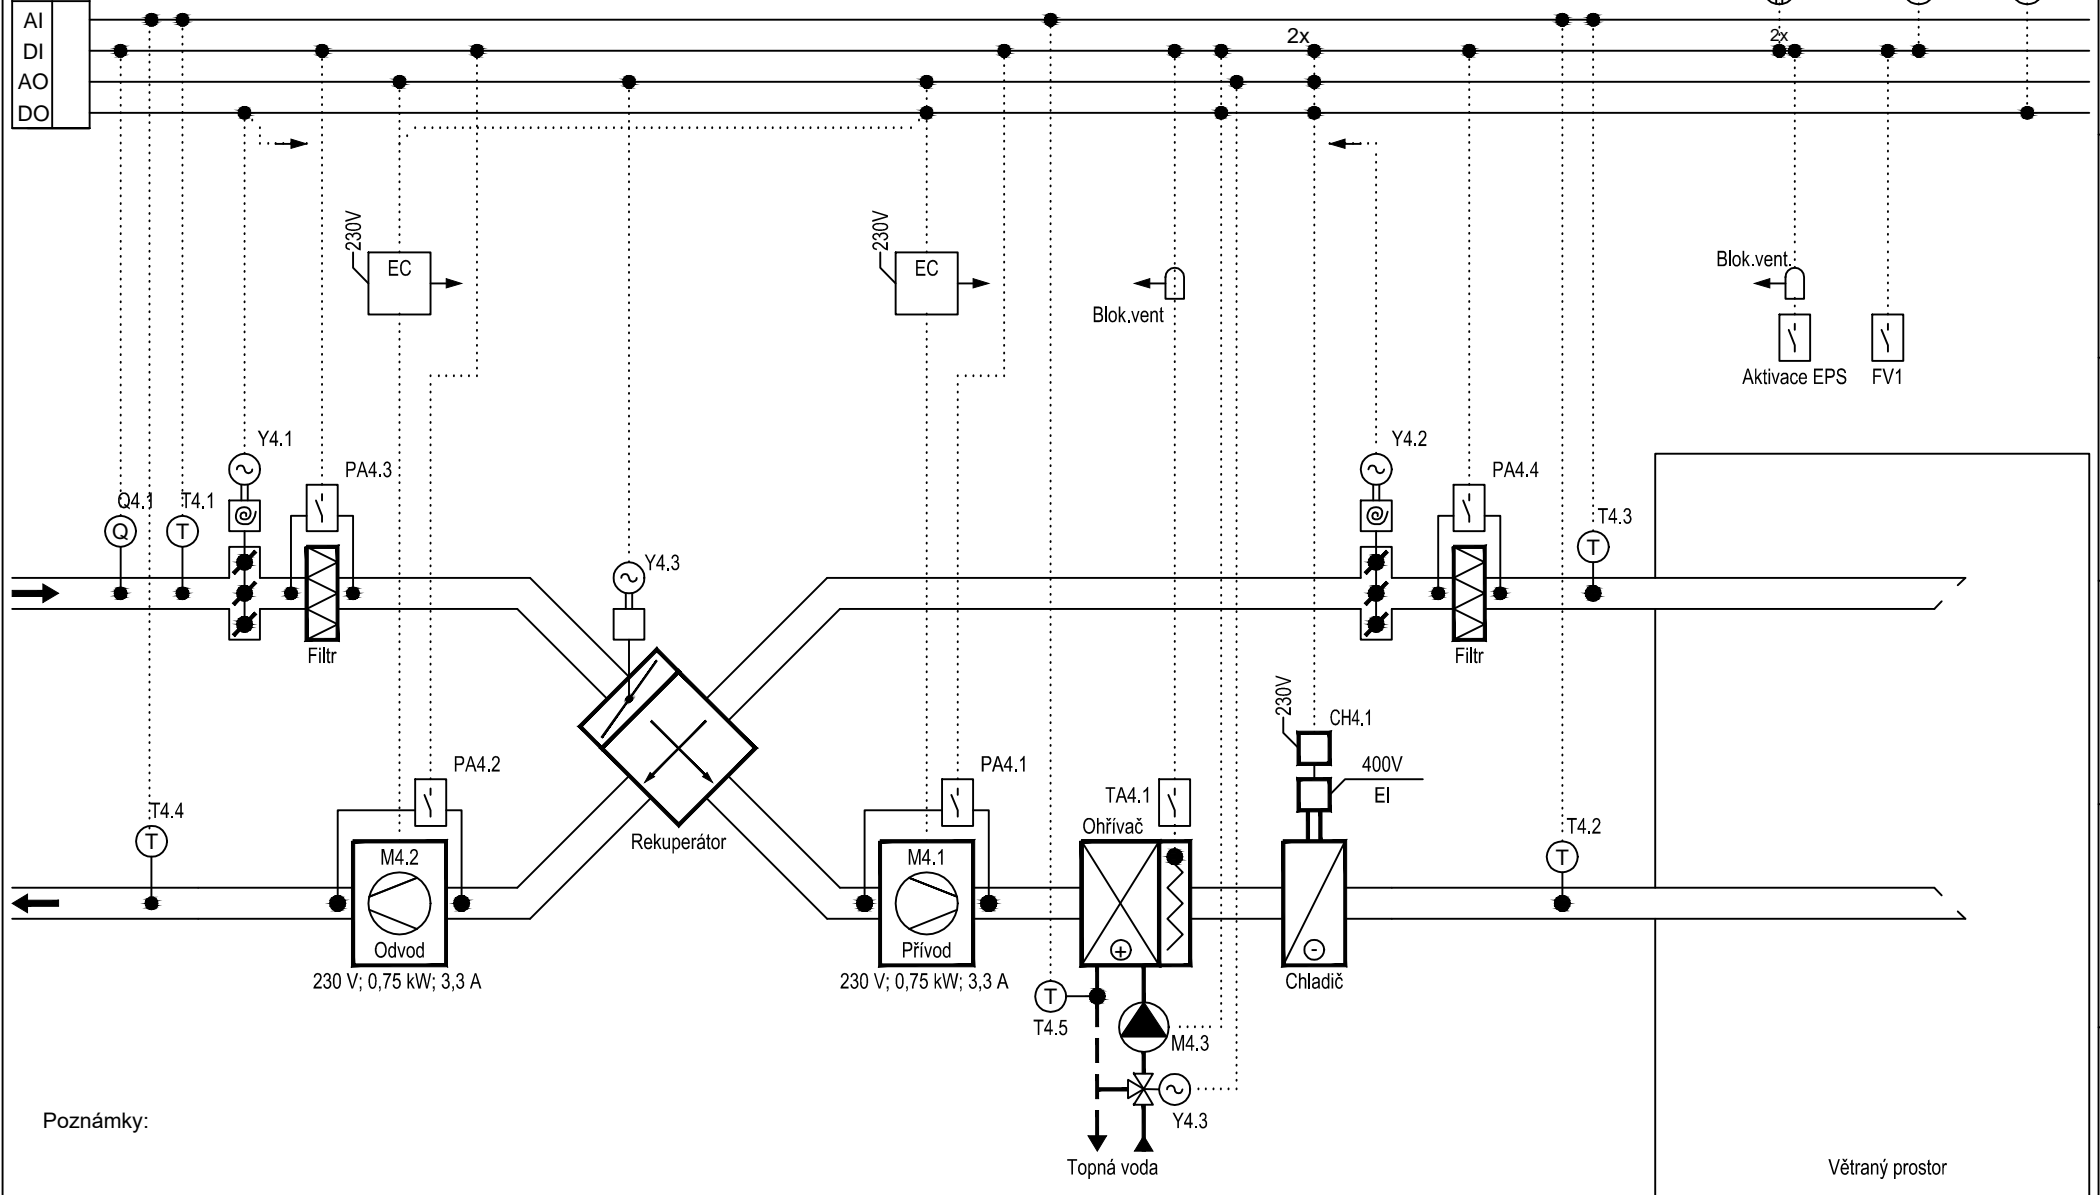

Poznámky:

Větraný prostor

## VZT 5 - Větrání místností v 5.NP

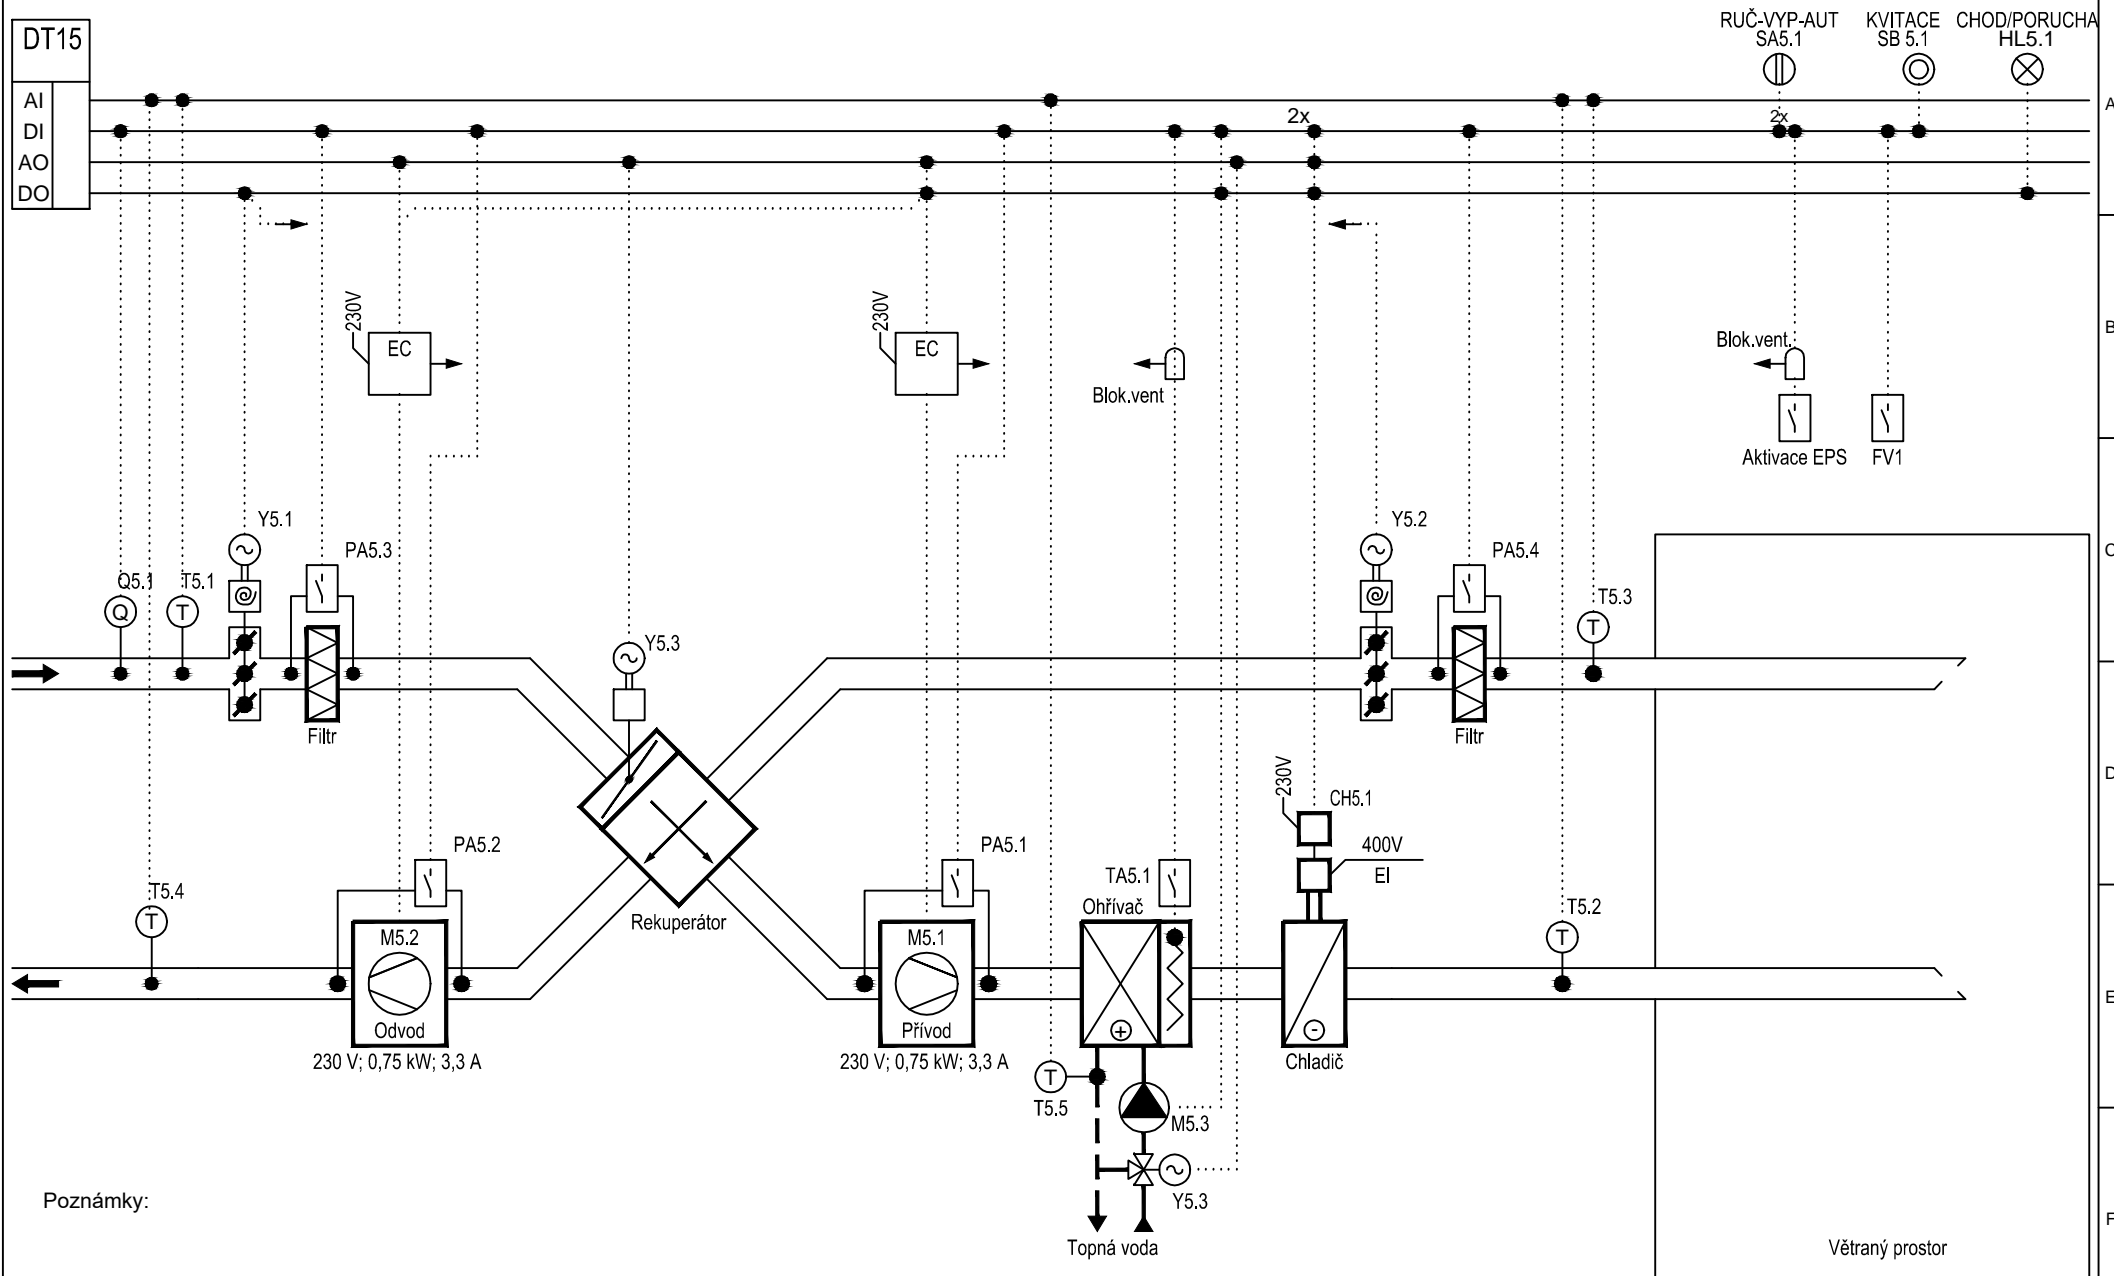

**ČES s r.o.**  
K. Světlé 2556  
Č. Budějovice

**Stavba - objekt:**  
VĚTRÁNÍ ZÁPADNÍHO KŘÍDLA  
Budova B - Pavilon operačních oborů  
Měření a regulace

**Investor:**  
Nemocnice Tábor, a.s., Kpt.Jaroše 10

**Název výkresu:**  
VZT 5 - Větrání místností v 5.NP

<b>Vypracoval:</b> Ing. P. Pelikán
<b>Odpovědný projektant:</b> Ing. P. Pelikán

**Odpovědný vedoucí:**  
Josef Šanda

Stupeň PD:	DPS
Č. zakázky:	222 44

<b>Datum:</b>	9/2022
<b>Změna:</b>	

Rozvaděč:	<b>DT15</b>
List:	<b>5</b>

