


Prádelna

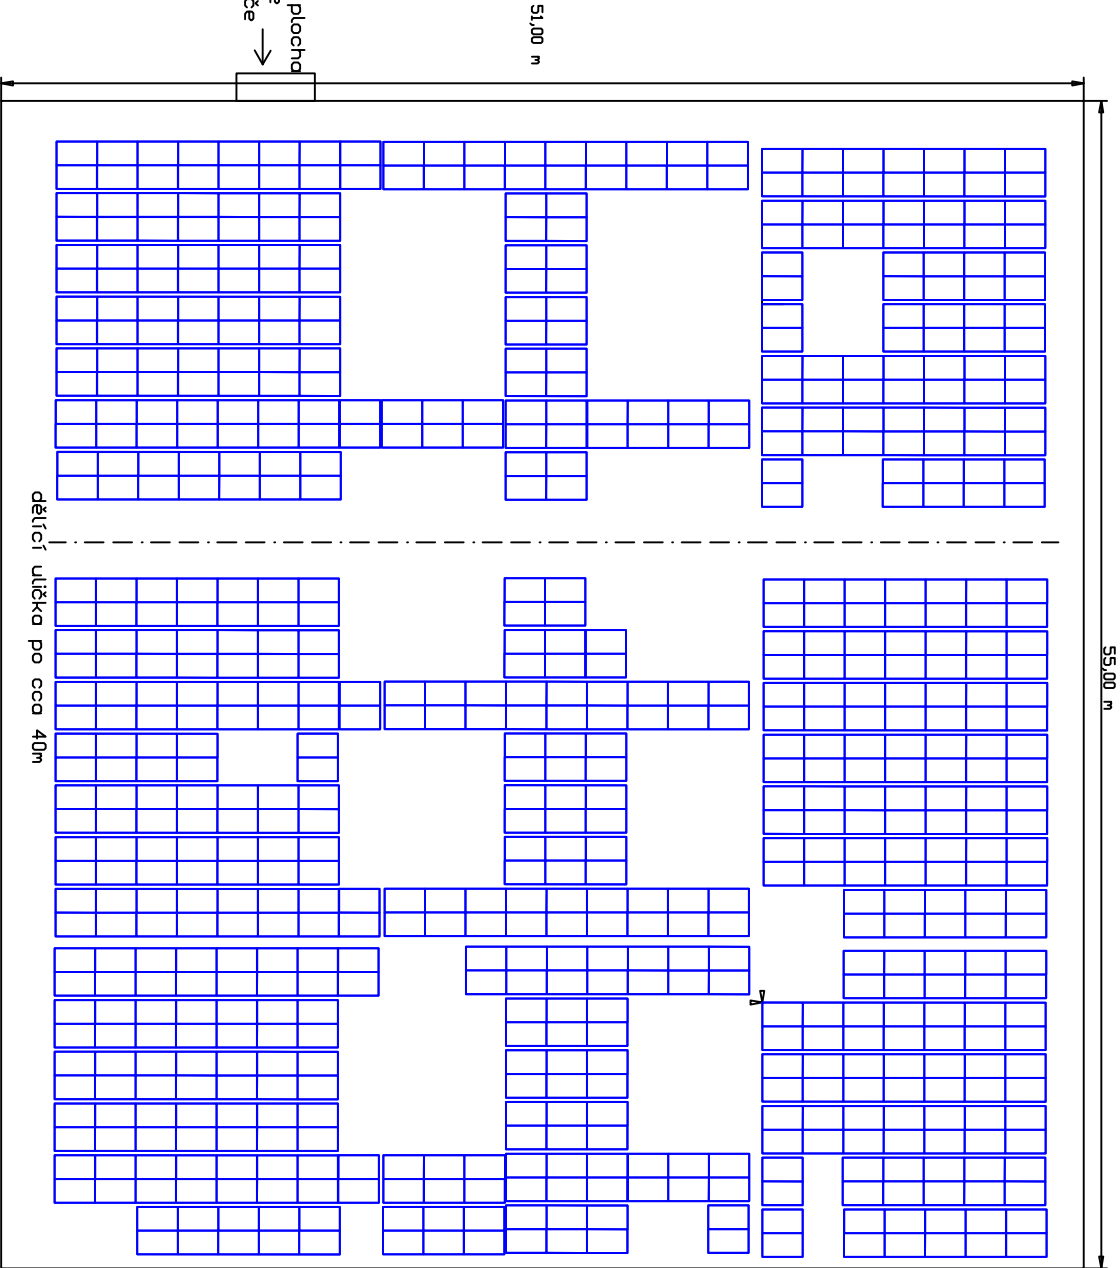

FVE SO 04
instalovaný výkon: 333,04kWp
počet panelů: 724 ks á 460 Wp
- z toho 362 ksorientace 90 st. V, sklon 10 st.(166,52kWp)
- z toho 362 ksorientace 270 st. Z, sklon 10 st.(166,52kWp)

Projekt: FVE SO01+SO02+SO03+SO04 (572,24kWp)
Investor: Nemocnice
Instalace: B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice
pč.st. 1341, 1264/8, 1260
katastrální území: České Budějovice 7

autor: Ing. Jan Kabát
Bak systémy s.r.o.
Ke Státu 18
397 01 Písek

autorizační os.: Bc. Jan Kovář
Vrchlického nábřeží 415/29
37001 České Budějovice

dokument: D1.4.6 Dispozice FVE SO 04
typ: DPS, revize 1.0
datum: listopad 2022

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	LIST:
202201	1