



R2

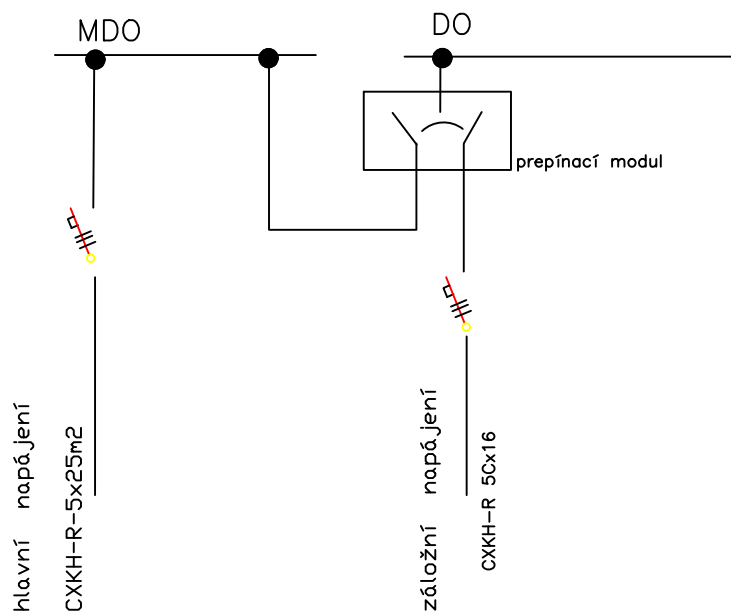


1. ETAPA.

Projekt pro společné povolení

	GP: AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz			
	Vypracoval František Mráz	Odpovědný projektant Ing. František Mráz	Architekt	Autorizoval Ing. František Mráz

Název akce: Infekce Nemocnice Tábor a.s.	Obecní úřad	Tábor
	Krajský úřad	Jihočeský
	Datum	03.2023
	Formát	12 x A4
Místo stavby: Nemocnice Tábor a.s., Tř. Kpt. Jaroše 200/10, 390 03 Tábor	Měřítko	1 : 100
	Číslo zakázky	
Investor: Nemocnice Tábor a.s., Kpt. Jaroše 10, 390 03 Tábor	Stupeň	DSP
	Číslo výkresu	E- 09
Část: Příloha:	D.1.4e SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE ROZVADĚČ R2	

R2

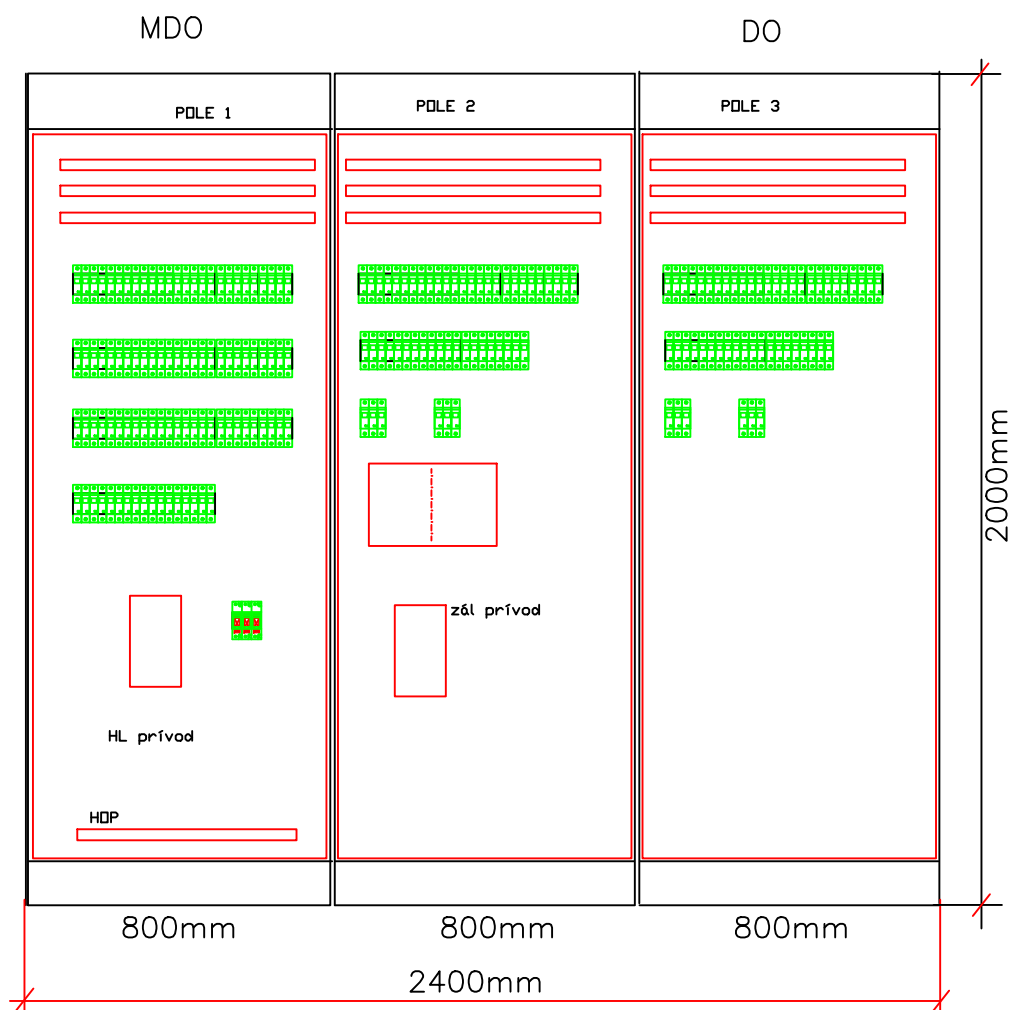

* TYP : SKŘÍNOVÝ ROZVADĚČ
* ROZMERY POLÍ : 800 x 2000 x 250 mm (š x v x hl.)
přívody a vývody zhora


* INSTALOVANÝ PŘÍKON : $P_i = 80 \text{ kW}$ $P_i (DA) = 30 \text{ kW}$
KOEFIGIENT : 0,7
* SOUDOBÝ PŘÍKON : $P_s = 60 \text{ kW}$ $P_s (DA) = 20 \text{ kW}$
IP 40/20

* POZN. :


EI30DPI


R2


3/N/PE,AC, 50Hz 230/400V/TN-S

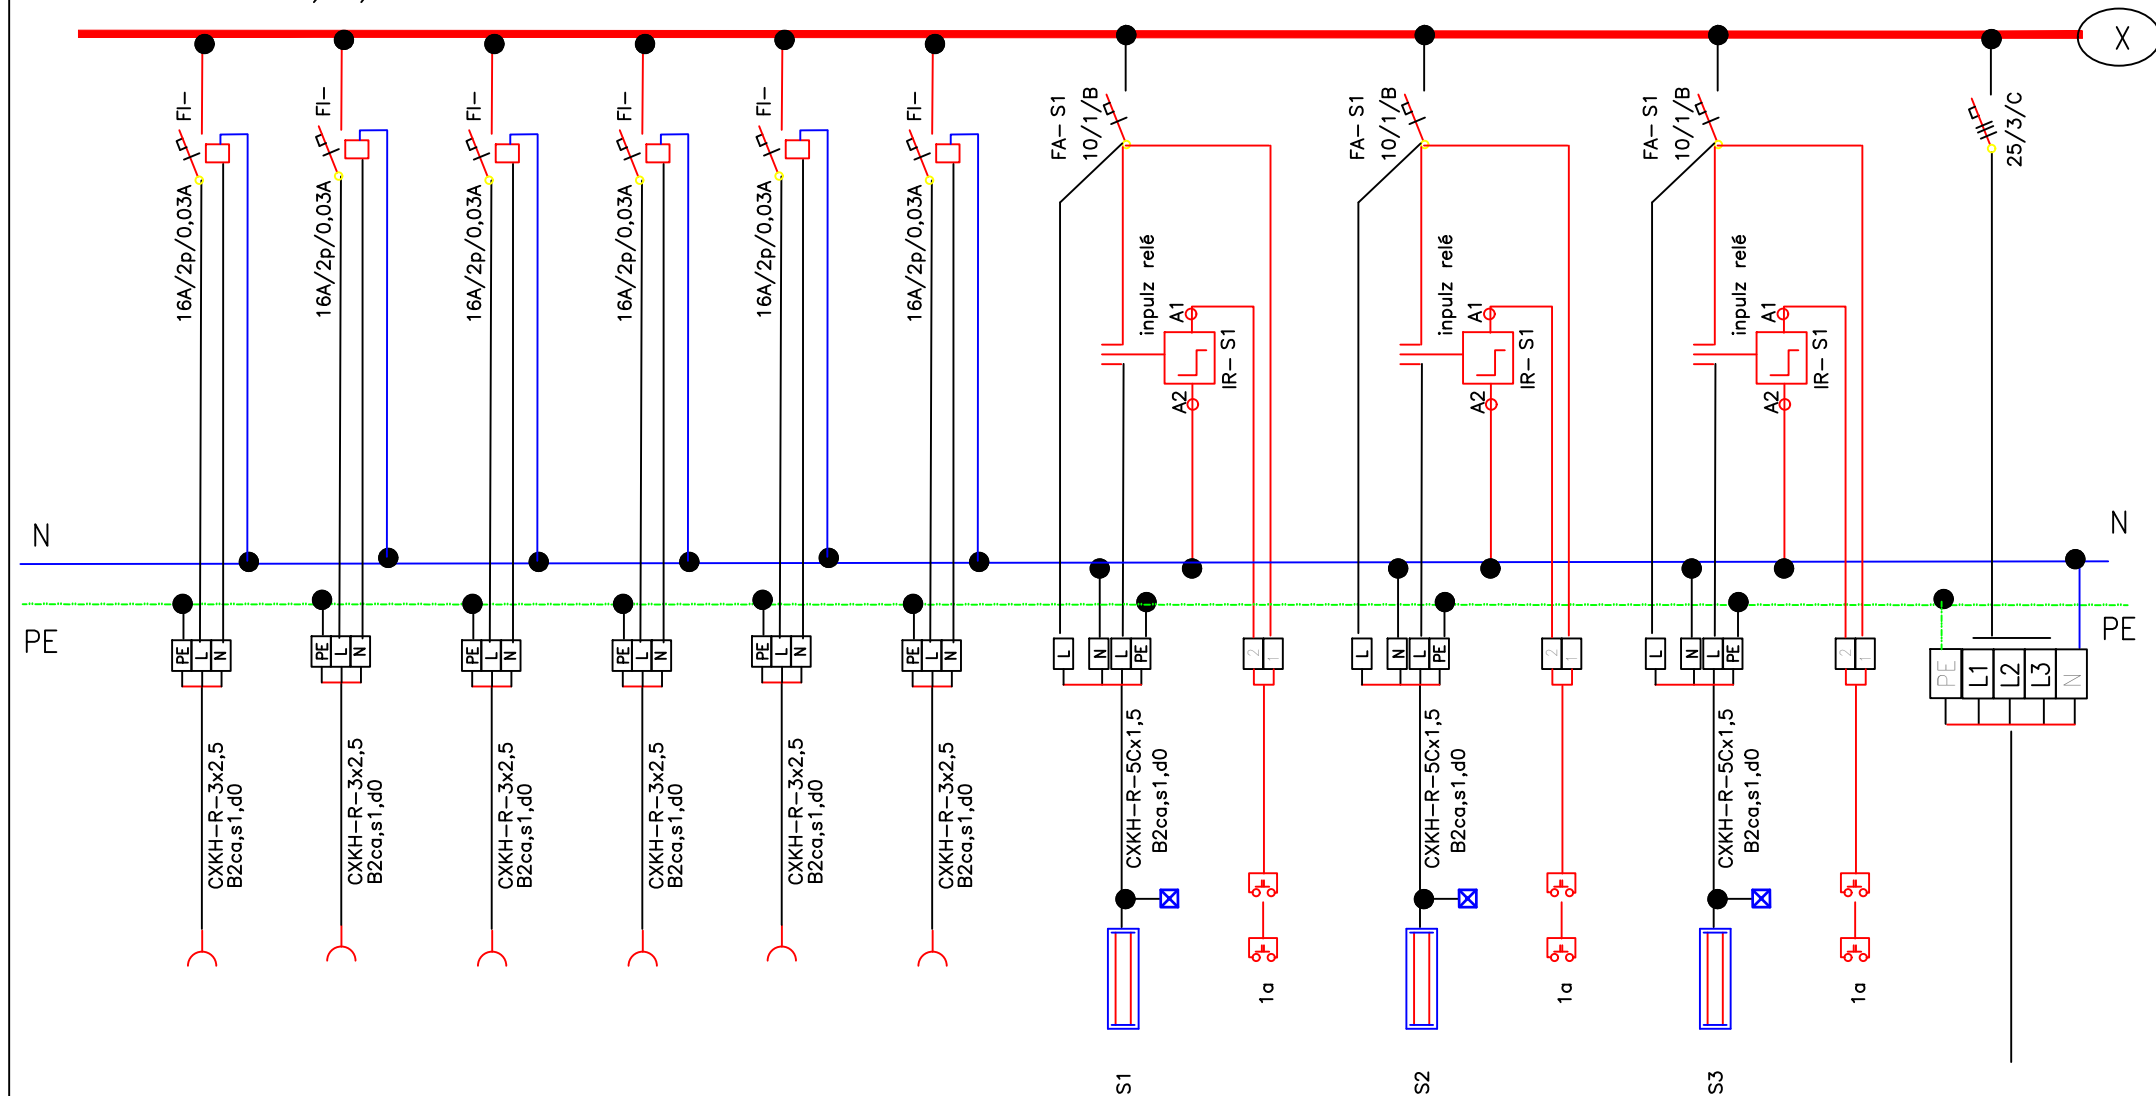


3/N/PE,AC, 50Hz 230/400V/TN-S

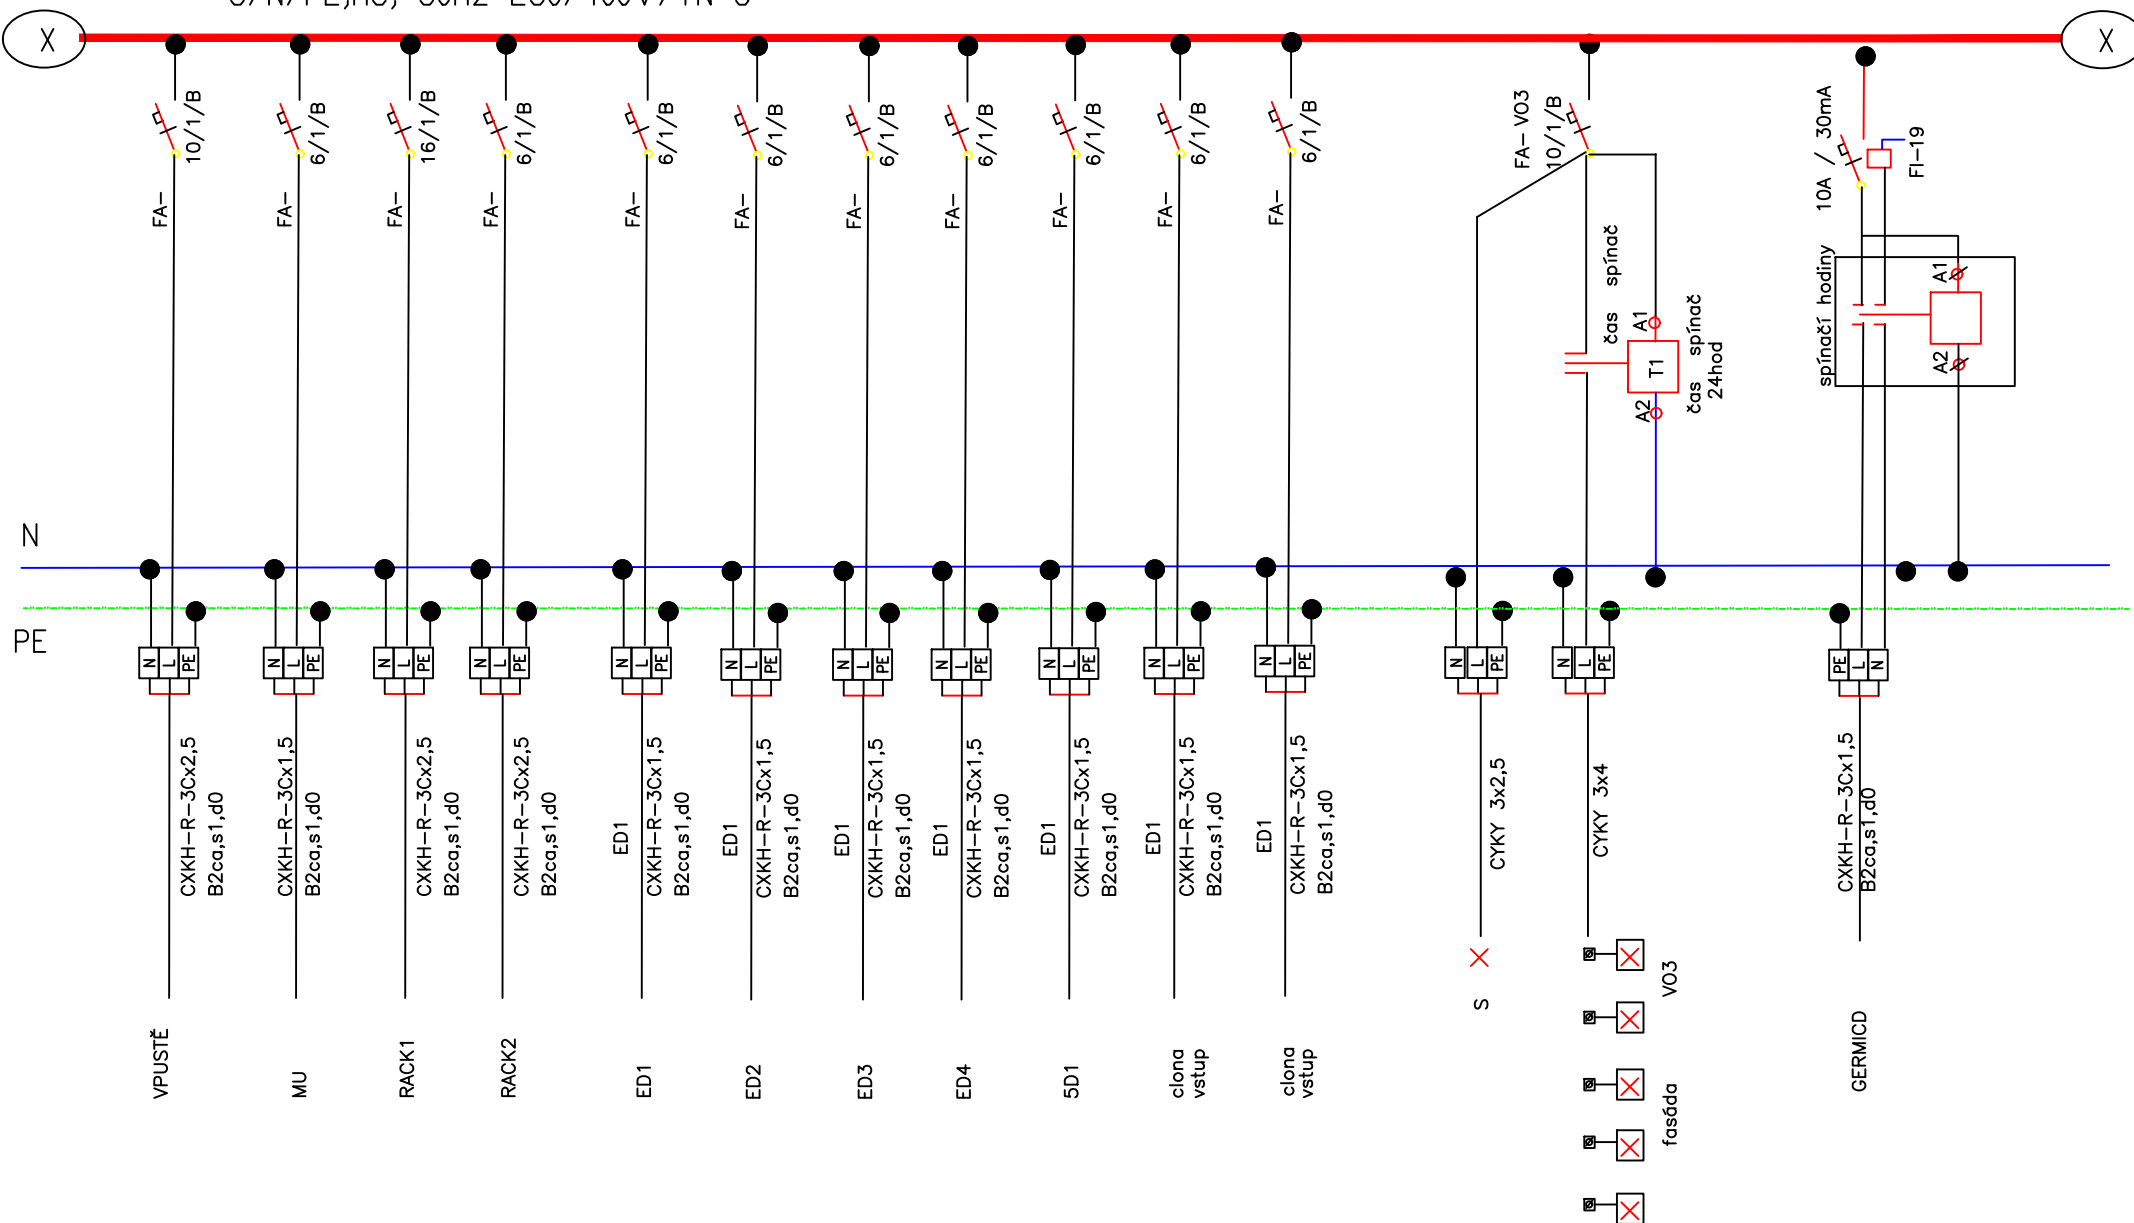




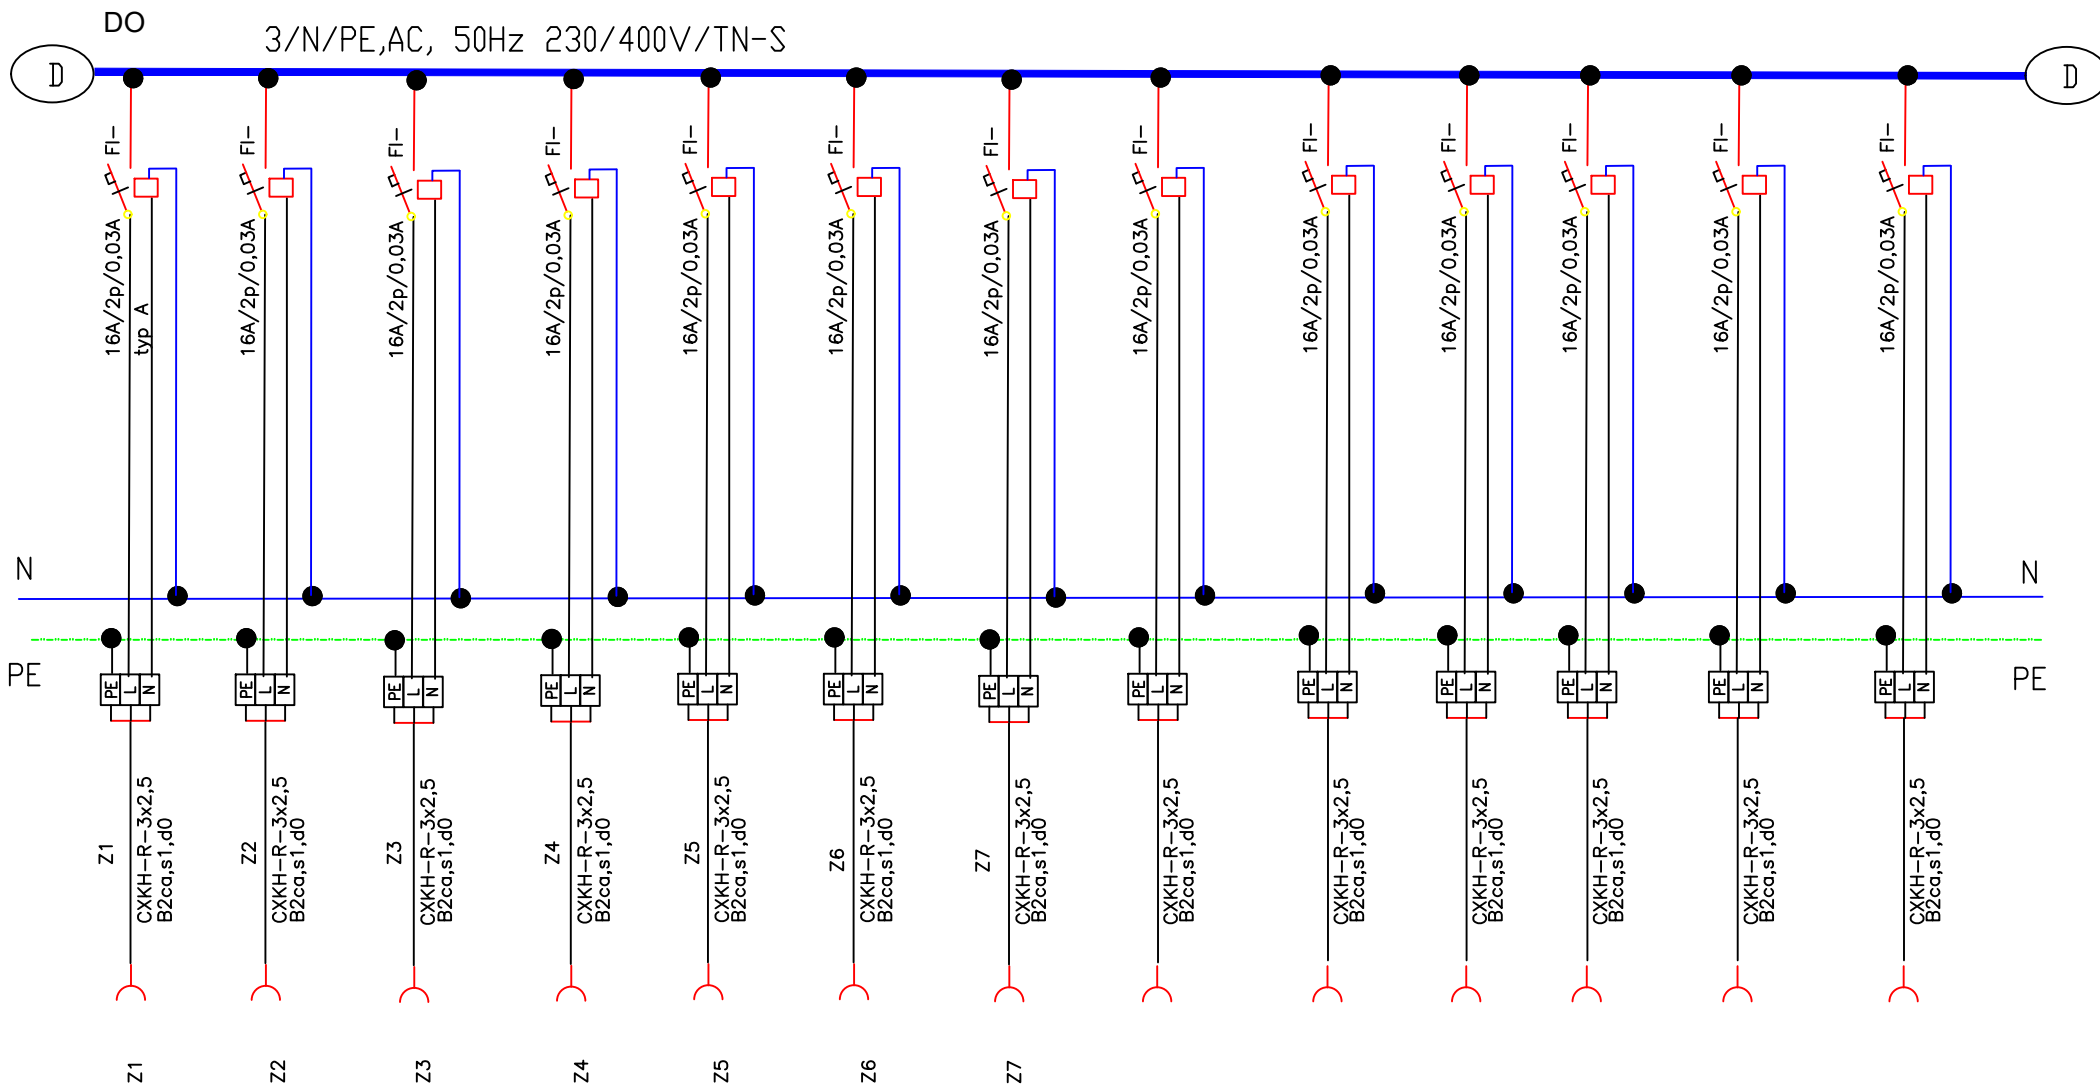


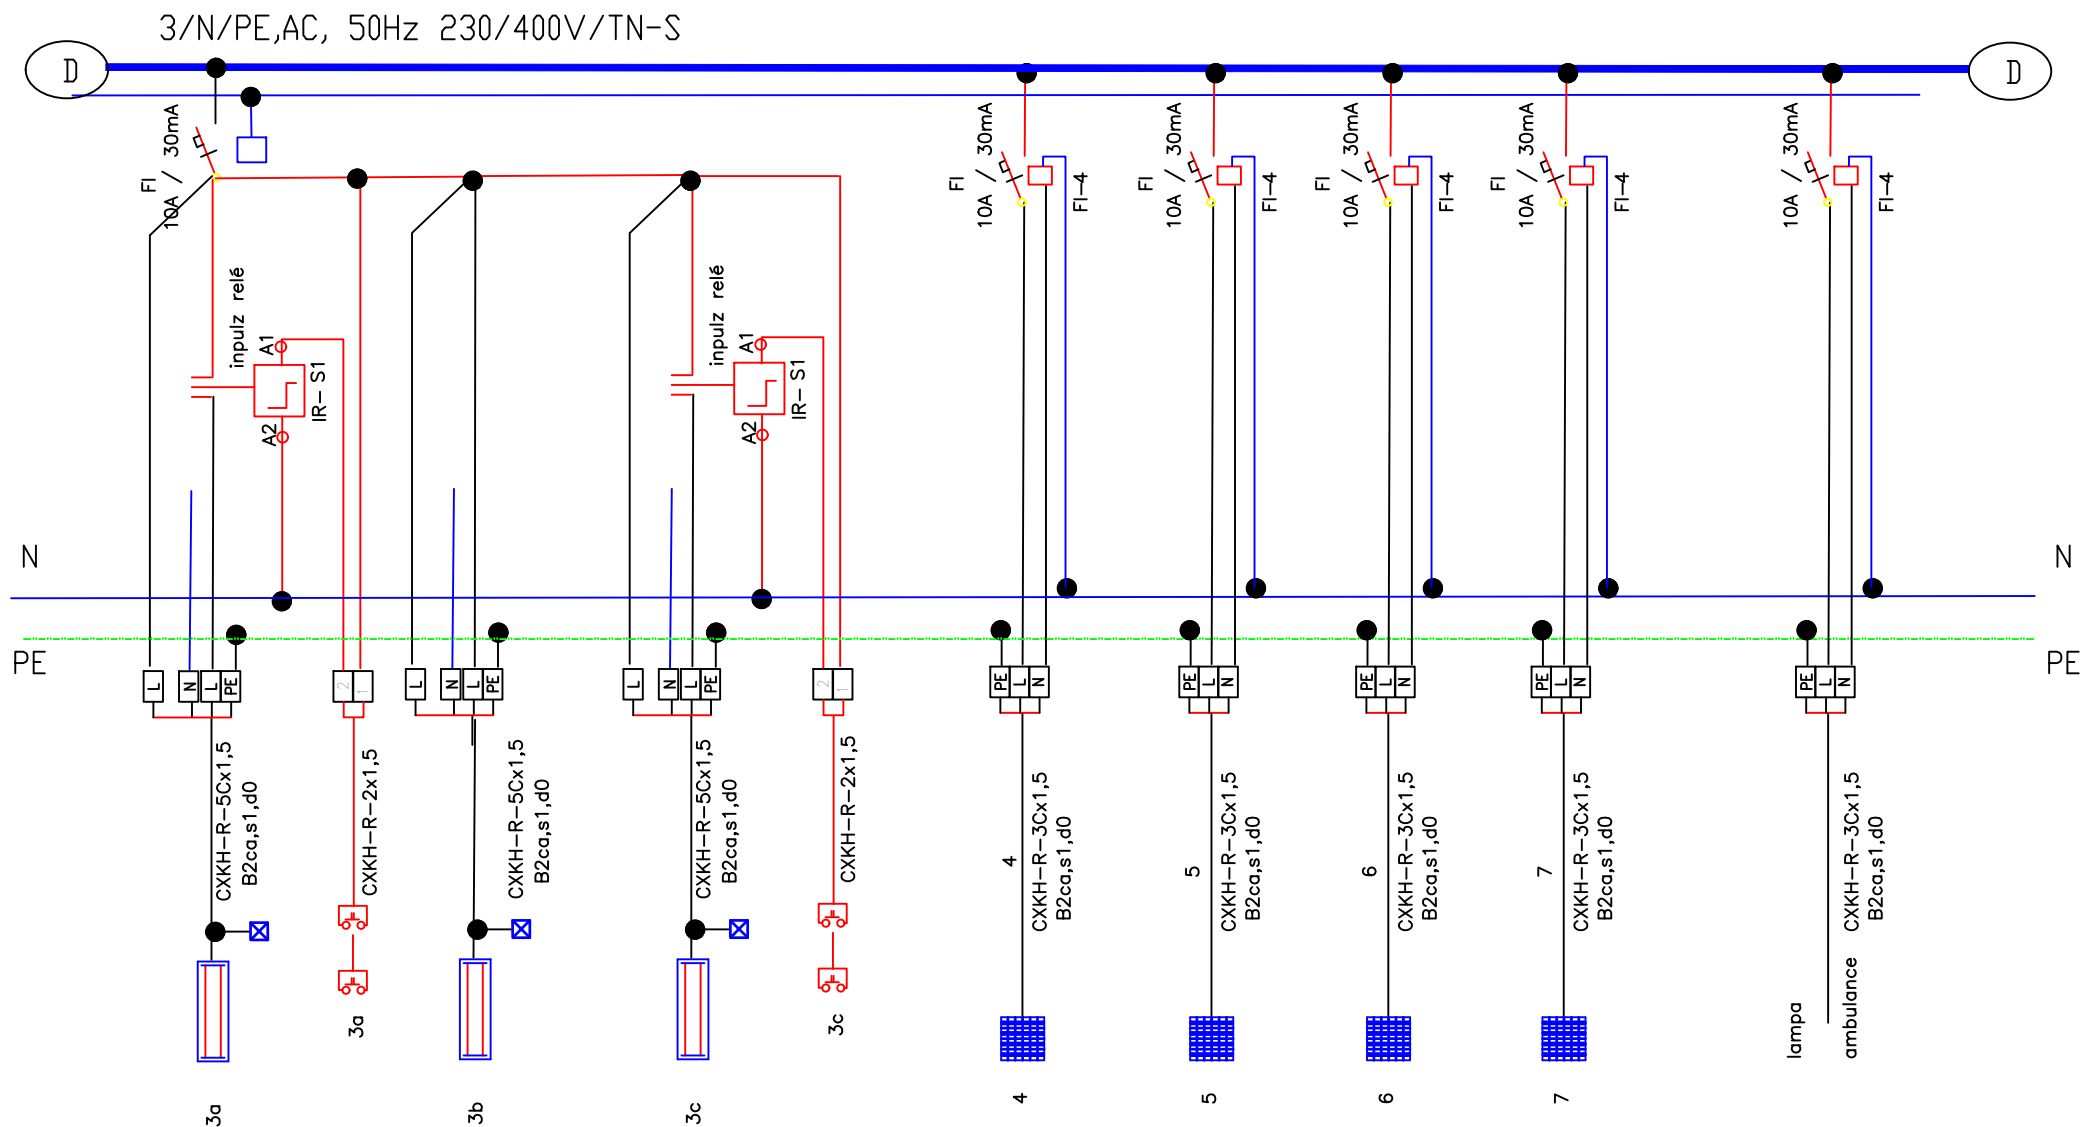

3/N/PE, AC, 50Hz 230/400V/TN-S

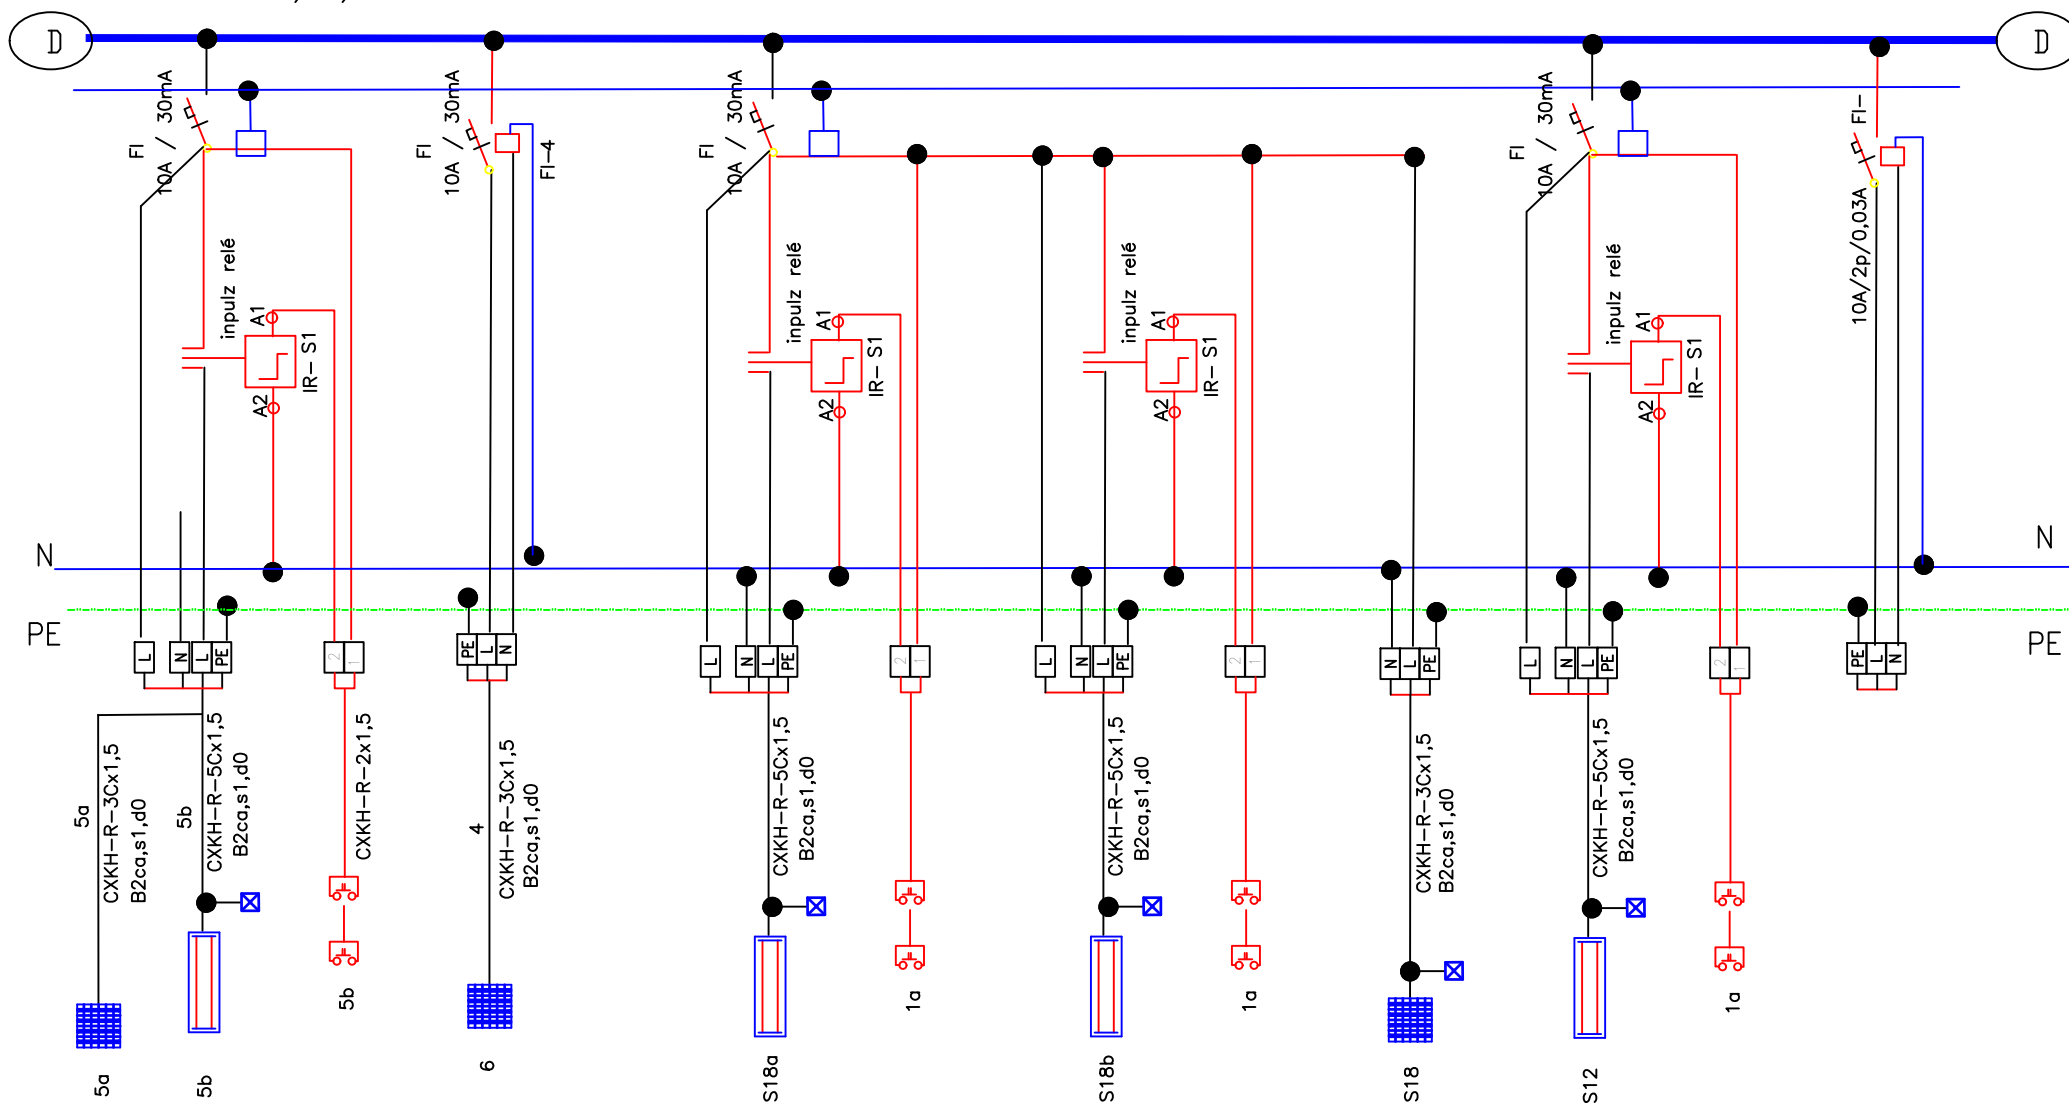

3/N/PE,AC, 50Hz 230/400V/TN-S

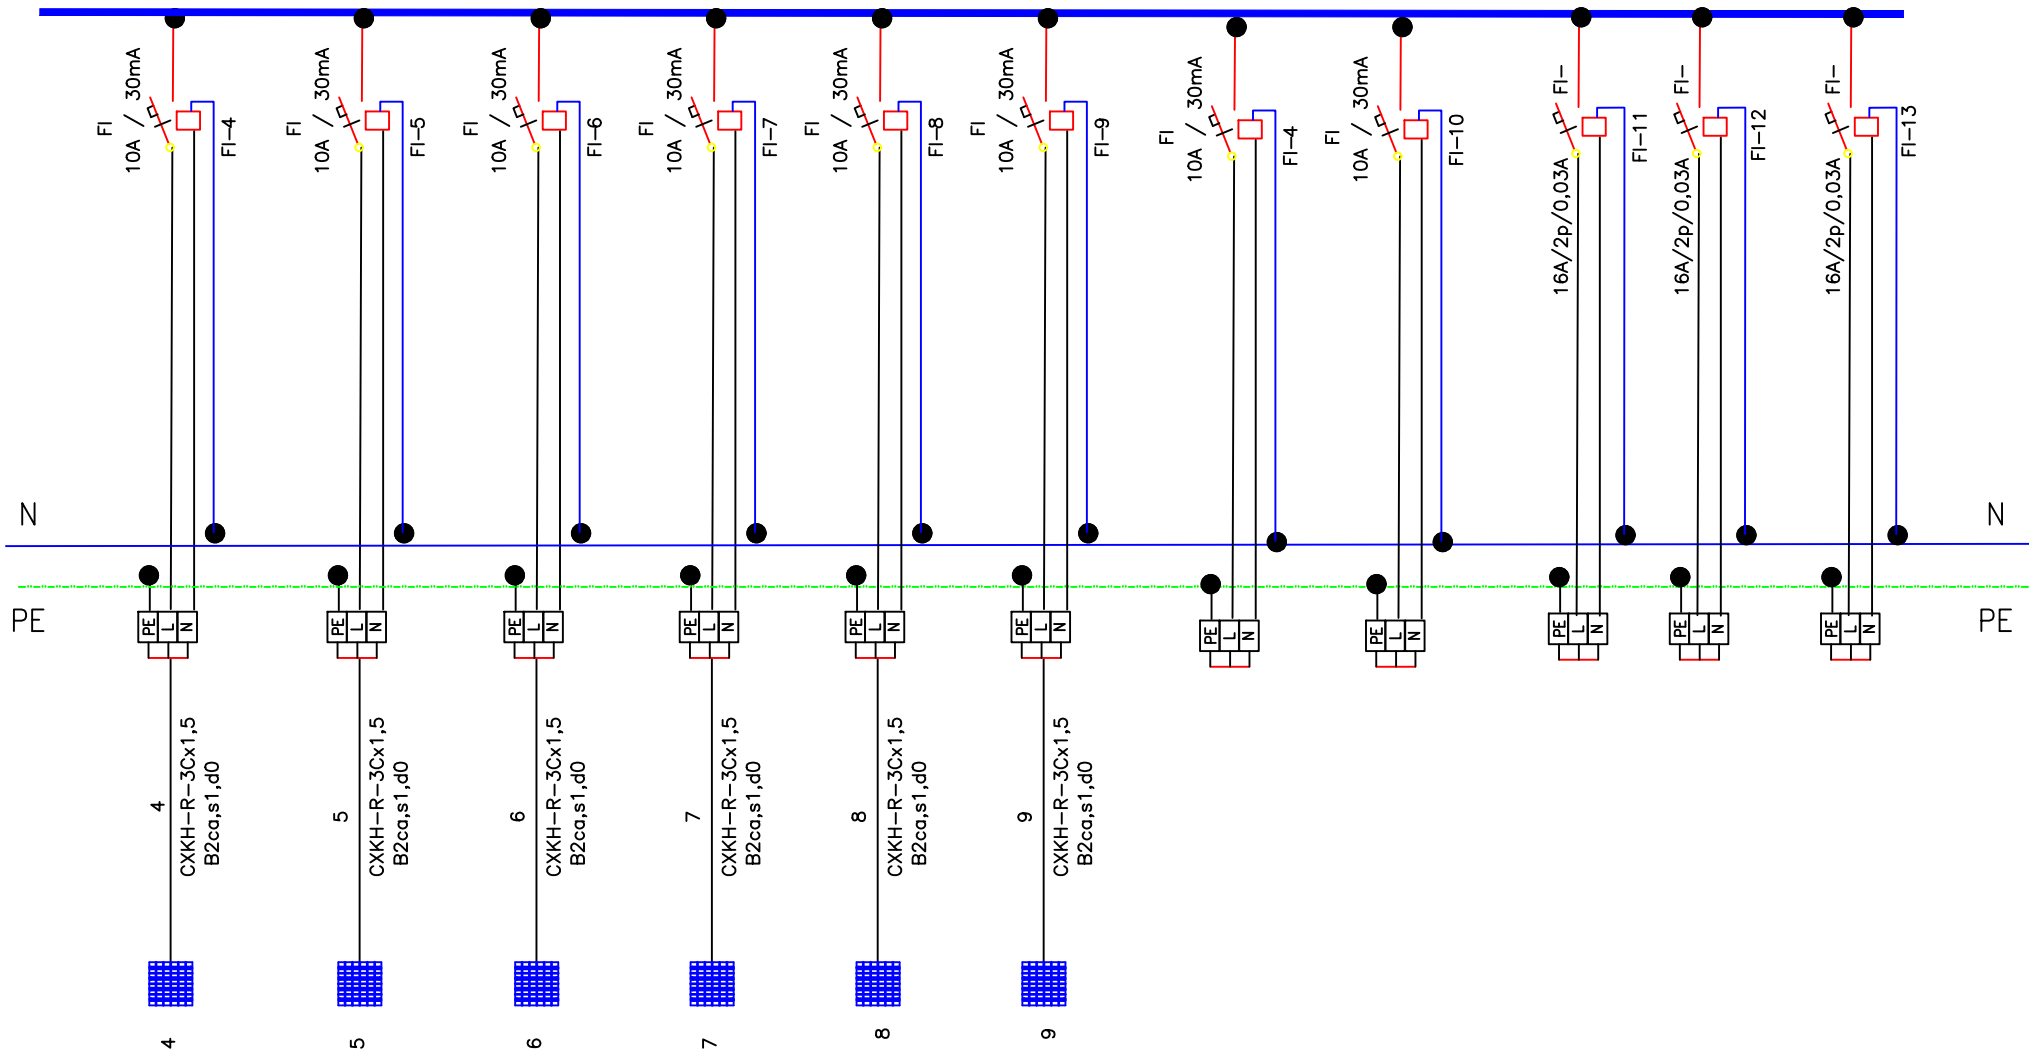

3/N/PE,AC, 50Hz 230/400V/TN-S

