


VEDENÍ ODPADNÍHO VZDUCHU

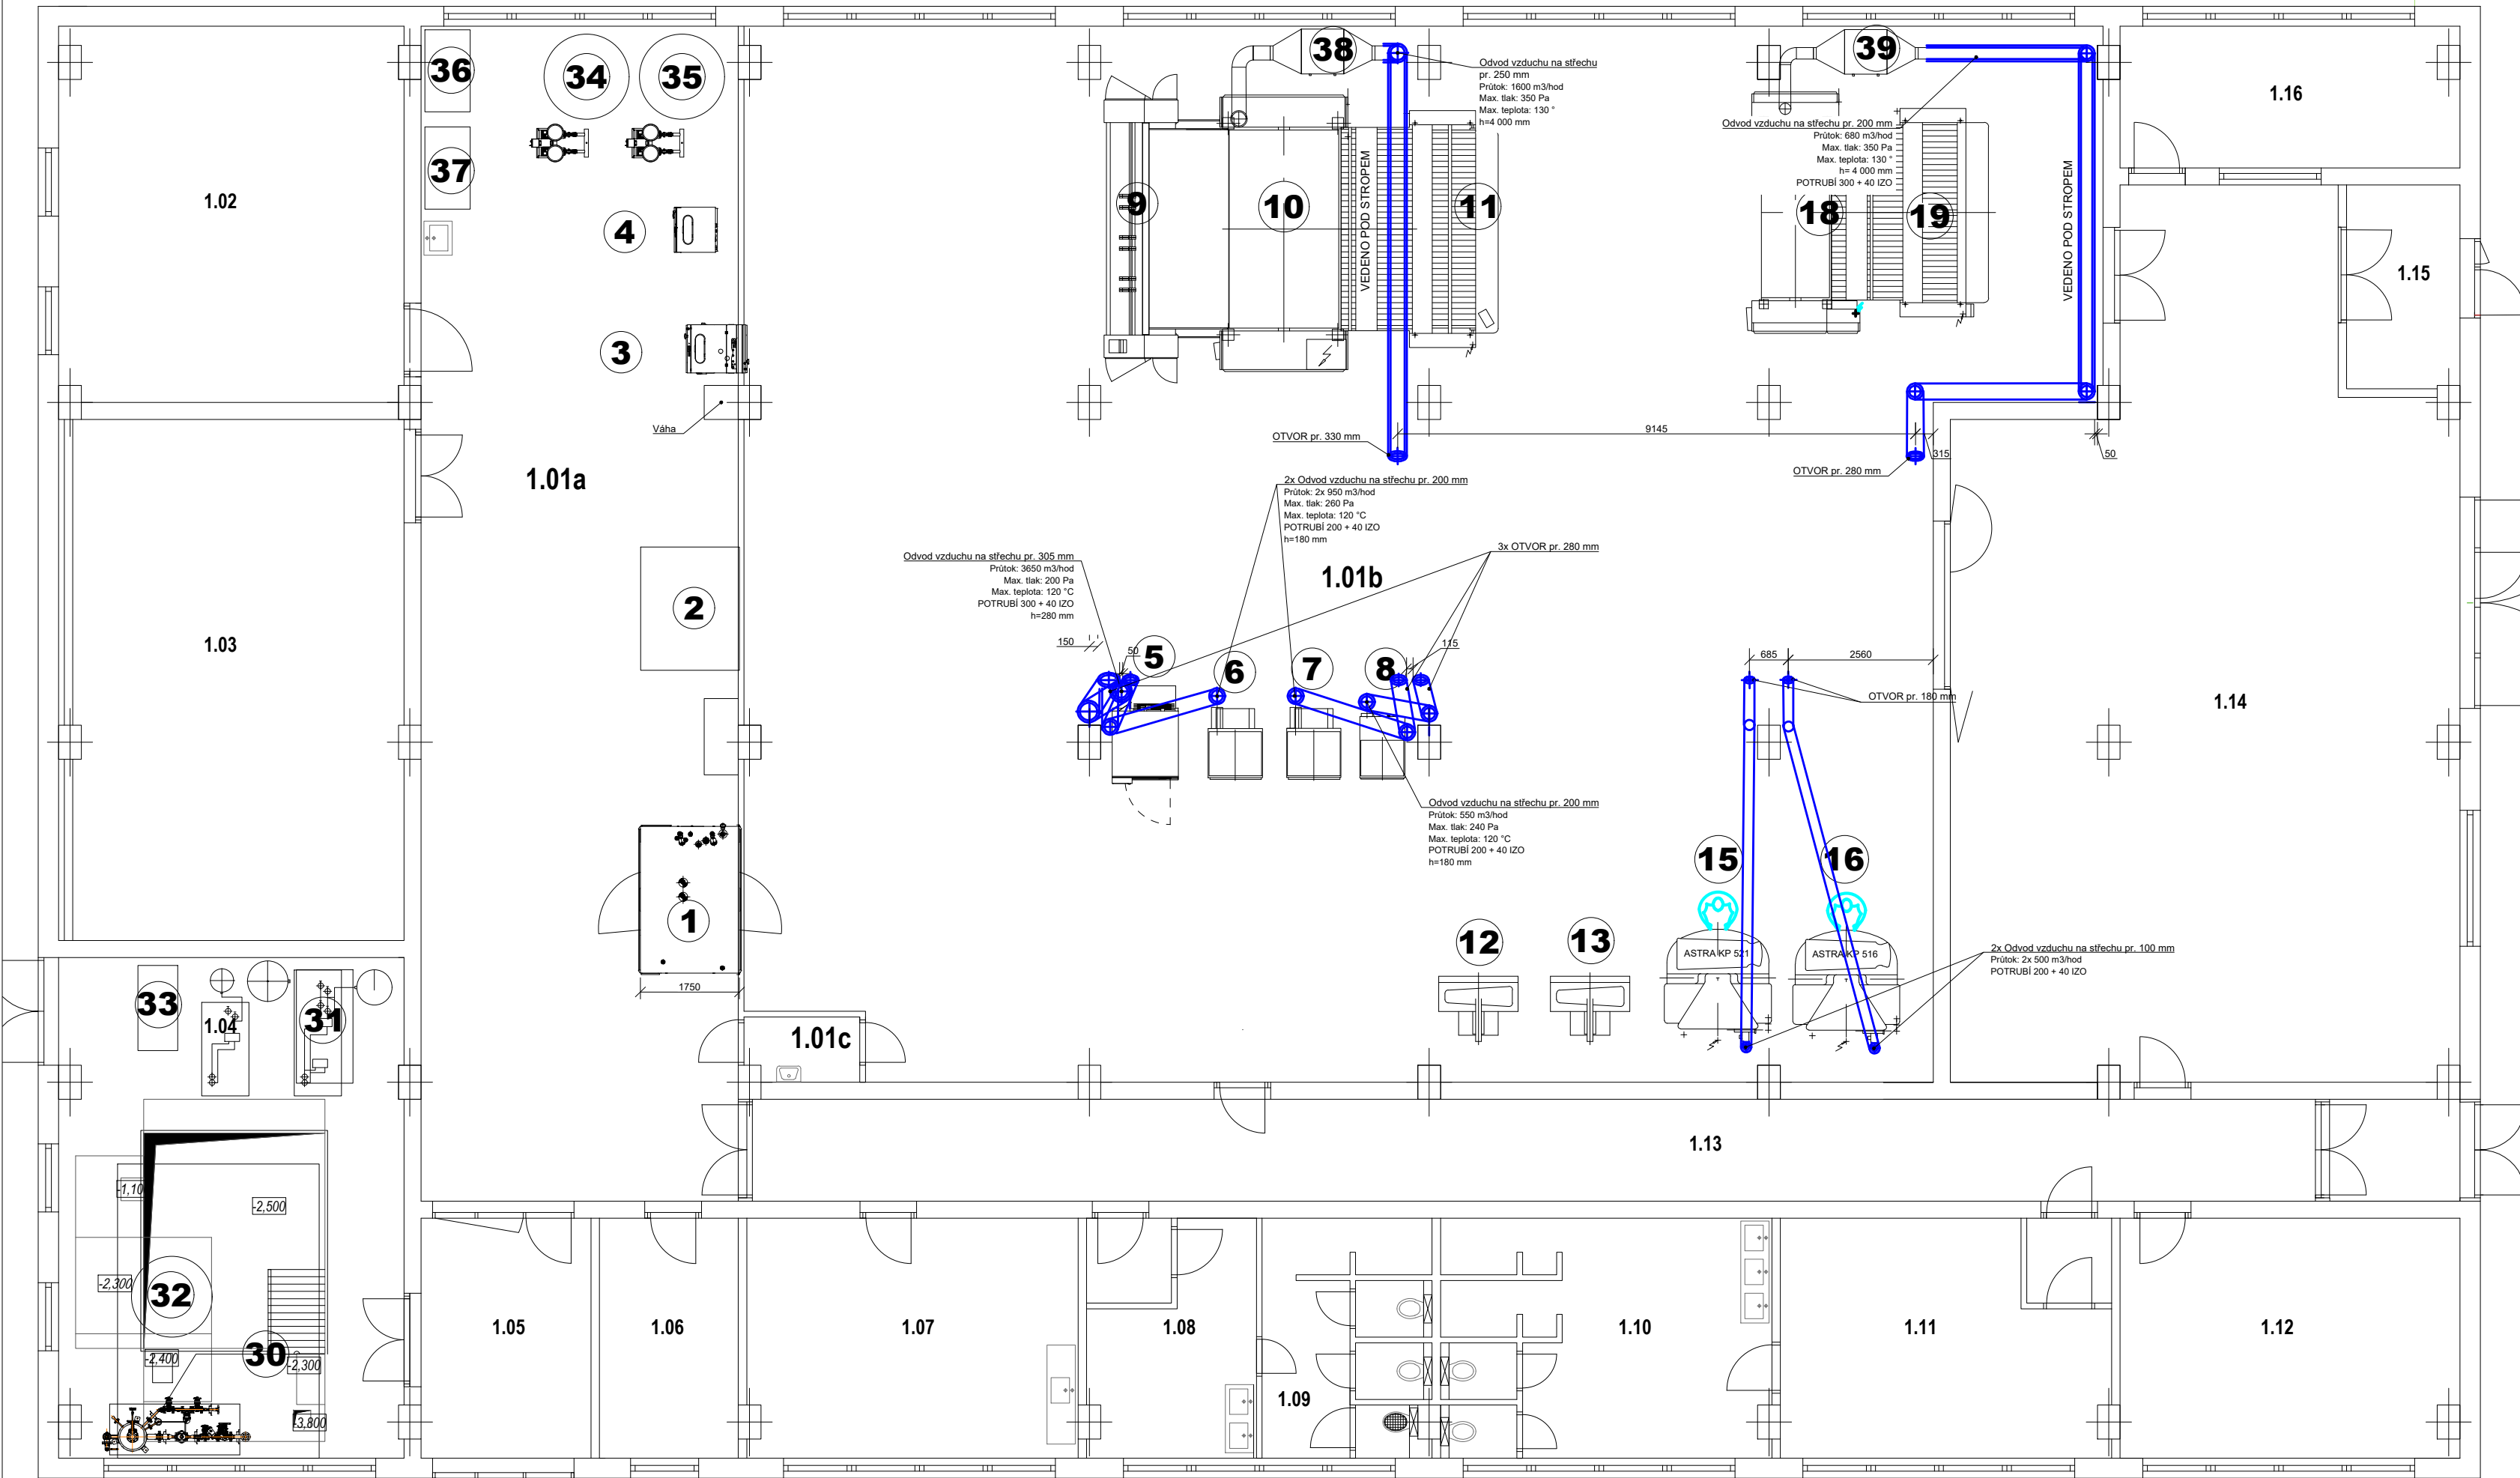

TABULKA STROJŮ

Poz.	Druh technologie	Kapacita	Počet
1	Bariérová pračka	190 kg	1
2	Bariérová pračka - stávající	120 kg	1
3	Bariérová pračka	18 kg	1
4	Vsádková pračka	10,5 kg	1
5	Bubnový sušič	77 kg	1
6	Bubnový sušič	24 kg	1
7	Bubnový sušič	24 kg	1
8	Bubnový sušič	13 kg	1
9	Vkladač	250 kg/h	1
10	Korytový žehlič	250 kg/h	1
11	Škladač	250 kg/h	1
12	Žehlicí lis	40 kg/h	1
13	Žehlicí lis	40 kg/h	1
15	Karuselový lis	17,5 kg/h	1
16	Karuselový lis	17,5 kg/h	1
17			1
18	Korytový žehlič	150 kg/h	1
19	Škladač	150 kg/h	1

TABULKA ZAŘÍZENÍ

Poz.	Druh technologie	Počet
30	Expanderová jednotka	1
31	Stávající výměníková jednotka	1
32	Odpadní teplá voda z praček	1
33	Přečerpávací nádrž, kondenzát	1
34	Teplá měkká technická voda (otevřená nádrž)	1
35	Studená měkká tech.voda (otevřená nádrž)	1
36	Úpravna vody (měkčení)	1
37	Výměníkový systém voda-voda	1
38	Výměník vzduch voda	1
39	Výměník vzduch voda	1



TABULKA MÍSTNOSTÍ

poz.	POPIS
1.01a	ČISTÁ STRANA
1.01b	SPINÁVÁ STRANA
1.01c	HYGIENICKÁ PROPUST
1.02	ELEKTROROZVODNA
1.03	STROJOVNÁ VZT
1.04	KONDENZÁTNÍ HOSP.
1.05	CHODBA
1.06	SKLAD
1.07	SKLAD
1.08	ŠATNA
1.09	HYG. ZÁZEMÍ A SPRCHY
1.10	HYG. ZÁZEMÍ A SPRCHY
1.11	ŠATNA
1.12	ŠÍČÍ DÍLNA
1.13	CHODBA
1.14	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA
1.15	CHODBA
1.16	KANCELÁŘ

POZN.

POTRUBÍ PRO ODVOD HORKÉHO
VZDUCHU: OHEBNÉ HLINÍKOVÉ
POTRUBÍ NAPŘ. ALU FLEXI S 40 mm
IZOLACI

TABULKA REVIZÍ

no.	datum	popis
.	.	.
FIX = ± 0,000 = 388,3 m.n.m.		
2 m		6 m
		ING. ARCH. ZBYNĚK SKALA HAVLIČKOVA 247, 386 01 STRAKONICE TEL: 383 323 436, MOB: 777 732 201 EMAIL: SKALA@STAATELIER.CZ
STUPEŇ DPS		
AKCE	Snížení energetické náročnosti pavilonu TO - objekt prádelna, Nemocnice Písek, a.s.	ZAKAZKA
STAVEBNÍK	Nemocnice Písek, a.s. Karla Čapka 589, 397 01 Písek	ZODP. PROJ.
		ING. JIŘÍ REITKNECHT
MÍSTO	st. 4582 - k.ú. Písek	KONTR.
		ING. JIŘÍ REITKNECHT
OBSAH	D.2.1 TECHNOLOGIE VEDENÍ ODPADNÍHO VZDUCHU	VYPRAC.
		BC. OKSANA KUZNETSOVA
		MĚŘÍTKO
		DATUM
		VÝKRES
		1:100
		05/2023
		08