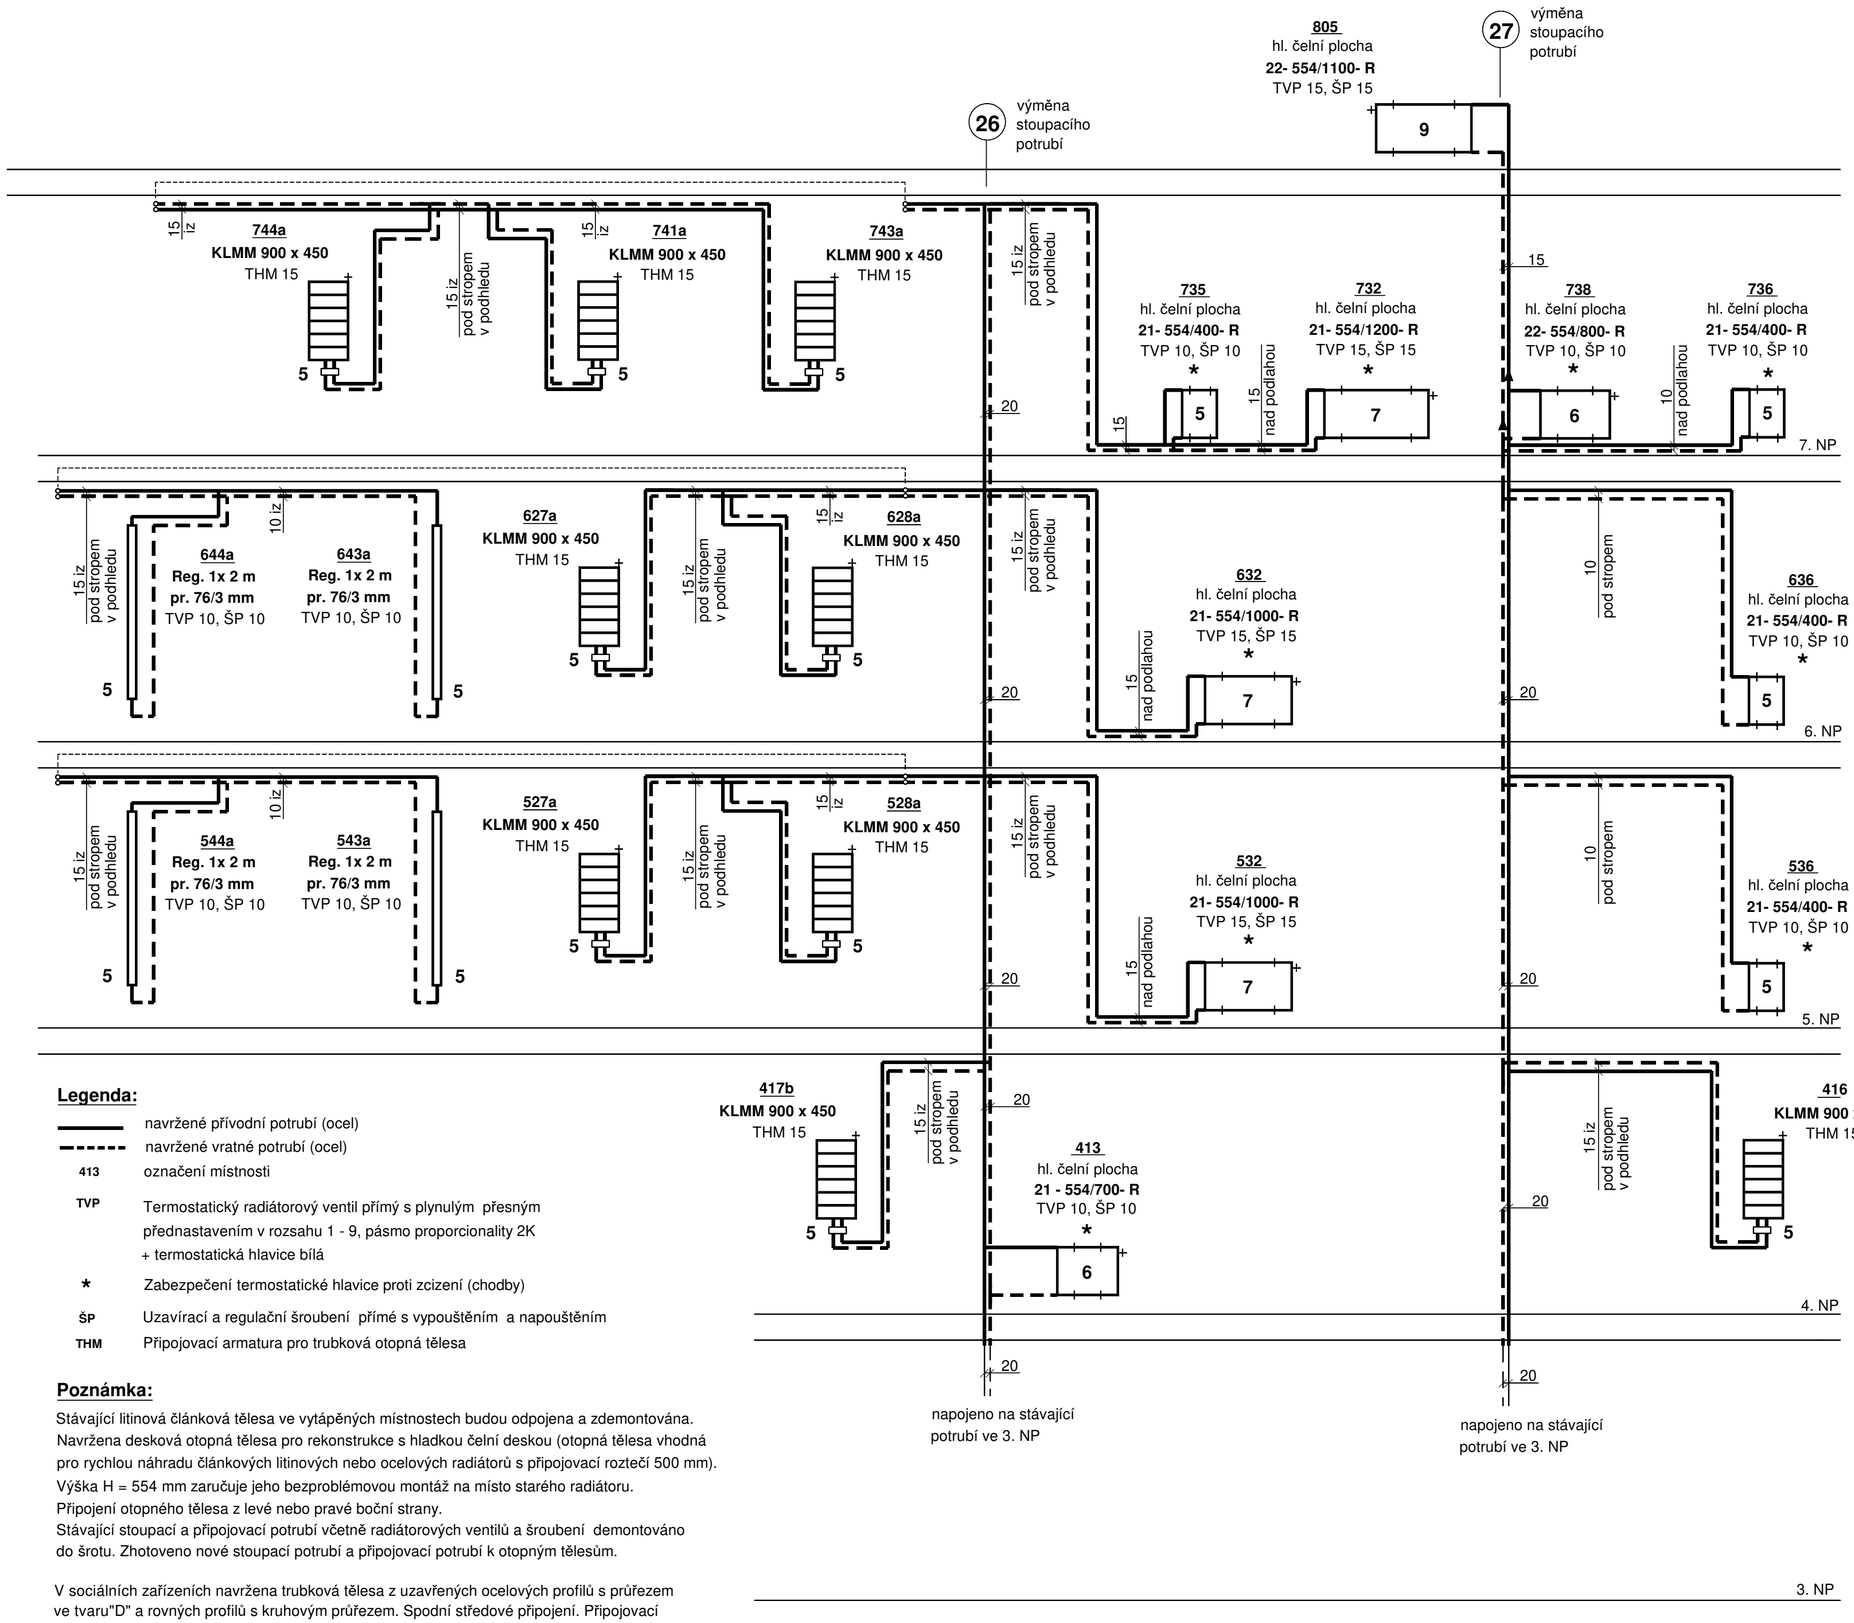

Legenda:

———	navržené přívodní potrubí (ocel)
- - - - -	navržené vratné potrubí (ocel)
413	označení místnosti
TVP	Termostatický radiátorový ventil přímý s plynulým přesným přednastavením v rozsahu 1 - 9, pásmo proporcionality 2K + termostatická hlavice bílá
*	Zabezpečení termostatické hlavice proti zcizení (chodby)
ŠP	Uzavírací a regulační šroubení přímé s vypouštěním a napouštěním
THM	Připojovací armatura pro trubková otopná tělesa

Poznámka:

Stávající litinová článková tělesa ve vytápěných místnostech budou odpojena a zdemontována.
Navržena desková otopná tělesa pro rekonstrukce s hladkou čelní deskou (otopná tělesa vhodná pro rychlou náhradu článkových litinových nebo ocelových radiátorů s připojovací roztečí 500 mm).
Výška H = 554 mm zaručuje jeho bezproblémovou montáž na místo starého radiátoru.
Připojení otopného tělesa z levé nebo pravé boční strany.
Stávající stoupací a připojovací potrubí včetně radiátorových ventilů a šroubení demontováno do šrotu. Zhotoveno nové stoupací potrubí a připojovací potrubí k otopným tělesům.

V sociálních zařízeních navržena trubková tělesa z uzavřených ocelových profilů s průřezem ve tvaru"D" a rovných profilů s kruhovým průřezem. Spodní středové připojení. Připojovací armatura pro trubková tělesa se spodním středovým připojením. V těle armatury je integrovaný ventil a regulační uzavírací šroubení. Součástí armatury je termostatická hlavice. Krytka armatury bílá.

Marie Vaněčková
Lipová 157, 381 04 Český Krumlov
mob:603 596 121, tel./fax: 380 726 791
e-mail: marie.vaneckova@seznam.cz
IČ: 41904885

Název akce: **NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV - INTERNÍ PAVILON STAVEBNÍ ÚPRAVY 4 - 7. NP**
Investor: Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Archivní číslo: 30 - 2021
Výkres: **D.1.4.2 - Vytápění**
Schéma stoupaček - IV
Stupeň: Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Měřítko: 1:50
Datum: **REVIZE - červen 2023**
Zodp.projektant: Vaněčková
Vypracovala: Vaněčková
Ing. Burdová

Výkres: **13**