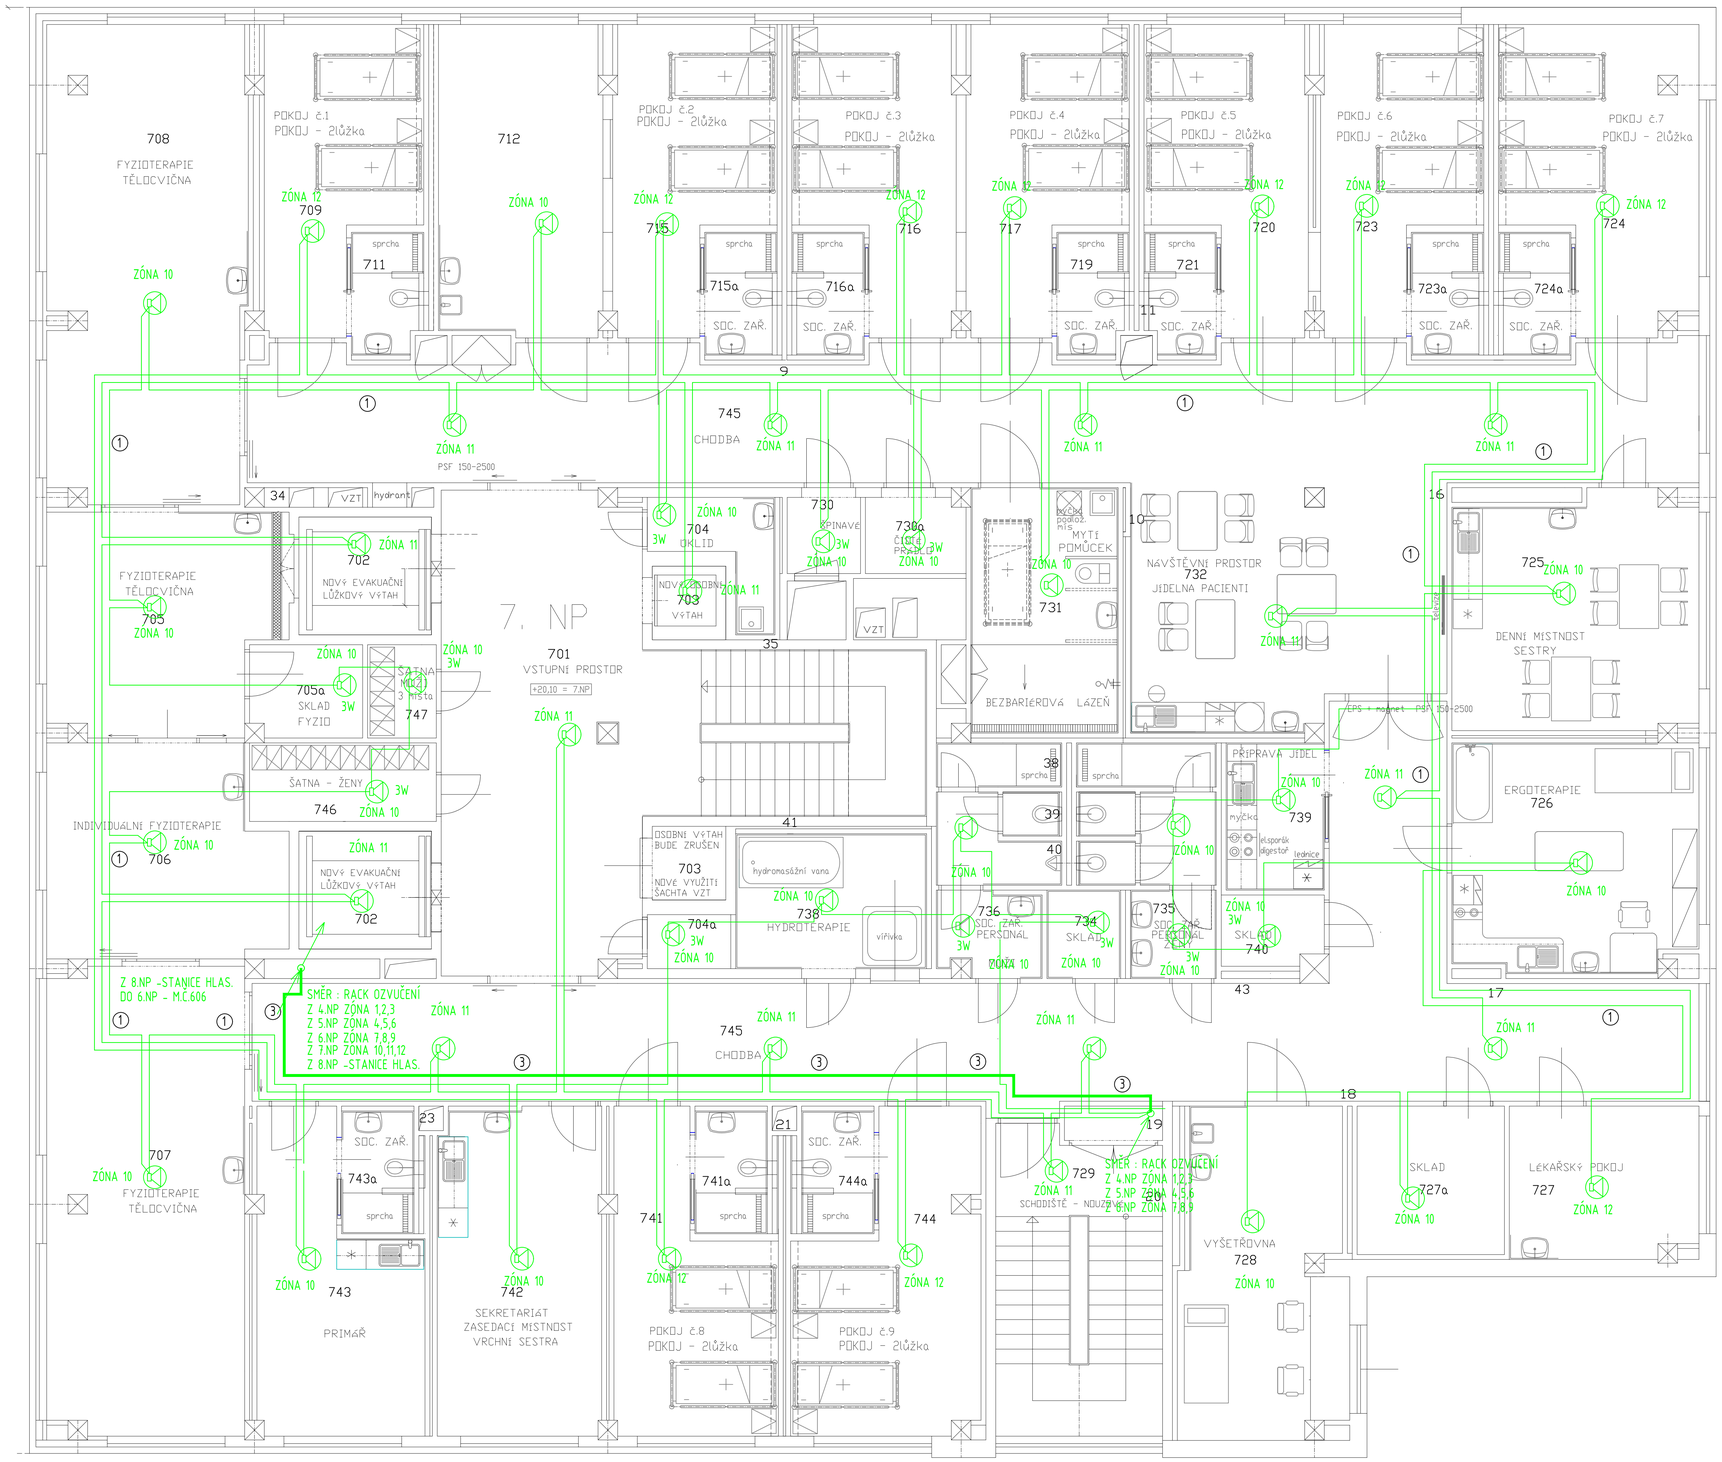

LEGENDA EVAKUAČNÍHO ROZHLASU

- DATOVÝ ROZVADĚČ S AKTIVNÍ ČÁSTÍ ERO
- ZÁLOŽNÍ ZDROJ
- PODHLEDOVÝ REPRODUKTOR ERO
- SKŘÍŇOVÝ REPRODUKTOR ERO
- VENKOVNÍ REPRODUKTOR ERO
- KONTROLNÍ MODUL KONCE ŘÁDKU
- STANICE HLASATELE
- KABEL PRAFlaDur 3x1,5, B2ca,S1,d1
- KABEL STANICE HLASATELE - PO, B2ca,S1,d1
- PROPOJOVACÍ TRASA - 12xKABEL PRAFlaDur 3x1,5, B2ca,S1,d1
- ① KABEL ULOŽEN VE ŽLABU 65x50mm
- ② KABEL ULOŽEN POD OMÍTKOU
- ③ KABEL ULOŽEN VE ŽLABU 65x150mm

OSTATNÍ KABELÁŽE ULOŽENY NA PŘÍCHYTKÁCH NAD PODHLEDEM

PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ BUDE KOORDINOVÁNO PŘÍMO NA STAVBĚ.

TABULKA MÍSTNOSTÍ - NOVÝ STAV - 7. NP REHABILITACE

DZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	PODLAHA	SOKLY	DZN.	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU	DZN.	POZNÁMKA
701	VSTUPNÍ PROSTOR	61,0	Keram. dlažba	Ker. sokl	P2a	Malba + Olejový nátěr (v.2,1m) + obklad	Kazetový podhled	S2	
702	LŮŽKOVÝ VÝTAH EVAKUAČNÍ	2 x 6,50	BUDE NAHRAZEN NOVÝM LŮŽKOVÝM EVAKUAČNÍM VÝTAHEM - 2KS						
703	OSOBNÍ VÝTAH	2 x 2,25	BUDE NAHRAZEN NOVÝM OSOBNÍM VÝTAHEM - 1KS, 1KS BUDE ZRUŠEN A ŠACHTA VYUŽITA PRO VZT						
704	ÚKLID	4,70	Keram. dlažba		P2	Keramický obklad (v.2,1m)+ olejový nátěr	Kazetový podhled	S2	
705a	SKLAD	4,70	Keram. dlažba	Ker. sokl	P2	Malba + Olejový nátěr (v.2,1m)	Kazetový podhled	S2	
705	FYZIOTERAPIE - TĚLOCVIČNA	21,0	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátěr (v.2,1m) + Keramobklad	Kazetový podhled	S2	
705a	FYZIOTERAPIE - SKLAD	4,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátěr (v.2,1m)	Kazetový podhled	S2	
706	FYZIOTERAPIE - TĚLOCVIČNA-INDIVIDUÁLNÍ	20,0	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátěr (v.2,1m) + Keramobklad	Kazetový podhled	S2	
707	FYZIOTERAPIE - TĚLOCVIČNA	39,0	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátěr (v.2,1m) + Keramobklad	Kazetový podhled	S2	
708	FYZIOTERAPIE - TĚLOCVIČNA	39,0	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátěr (v.2,1m) + Keramobklad	Kazetový podhled	S2	
709	POKOJ - 2 LŮŽKA	17,0	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátěr (v.2,1m)	Kazetový podhled	S2	POKOJ č. 1
710	PŘÍSUN - nedostatečně původní stav								
711	SOCIALNÍ ZAŘÍZENÍ	3,60	Keram. dlažba		P2	Keramický obklad (v.2,1m) + Malba	SDK podhled do vlhka	S3	
712	SESTERNA	21,0	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátěr (v.2,1m) + Keramobklad	Kazetový podhled	S2	
713	PŘÍSUN - nedostatečně původní stav								
714	SOCIALNÍ ZAŘÍZENÍ - nedostatečně původní								
715	POKOJ - 2 LŮŽKA	17,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátěr (v.2,1m)	Kazetový podhled	S2	POKOJ č. 2
715a	SOCIALNÍ ZAŘÍZENÍ	3,60	Keram. dlažba		P2	Keramický obklad (v.2,1m) + Malba	SDK podhled do vlhka	S3	
716	POKOJ - 2 LŮŽKA	17,50	PVC		P1	Malba + Olejový nátěr (v.2,1m)	Kazetový podhled	S2	POKOJ č. 3
716a	SOCIALNÍ ZAŘÍZENÍ	3,60	Keram. dlažba		P2	Keramický obklad (v.2,1m) + Malba	SDK podhled do vlhka	S3	
717	POKOJ - 2 LŮŽKA	17,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátěr (v.2,1m)	Kazetový podhled	S2	POKOJ č. 4
718	PŘÍSUN - nedostatečně původní stav								
719	SOCIALNÍ ZAŘÍZENÍ	3,60	Keram. dlažba		P2	Keramický obklad (v.2,1m) + Malba	SDK podhled do vlhka	S3	
720	POKOJ - 2 LŮŽKA	17,50	PVC	PVC	P2	Malba + Olejový nátěr (v.2,1m)	Kazetový podhled	S2	POKOJ č. 5
721	SOCIALNÍ ZAŘÍZENÍ	3,60	Keram. dlažba		P2	Keramický obklad (v.2,1m) + Malba	SDK podhled do vlhka	S3	
722	PŘÍSUN - nedostatečně původní stav								
723	POKOJ - 2 LŮŽKA	17,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátěr (v.2,1m)	Kazetový podhled	S2	POKOJ č. 6
723a	SOCIALNÍ ZAŘÍZENÍ	3,60	Keram. dlažba		P2	Keramický obklad (v.2,1m) + Malba	SDK podhled do vlhka	S3	
724	POKOJ - 2 LŮŽKA	22,0	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátěr (v.2,1m)	Kazetový podhled	S2	POKOJ č. 7
724a	SOCIALNÍ ZAŘÍZENÍ	3,50	Keram. dlažba		P2	Keramický obklad (v.2,1m) + Malba	SDK podhled do vlhka	S3	
725	DENNÍ MÍSTNOST - SESTRY	23,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátěr (v.2,1m) + Keramobklad	Kazetový podhled	S2	
726	ERGOTERAPIE	23,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátěr (v.2,1m) + Keramobklad	Kazetový podhled	S2	
727	LÉKAŘSKÝ POKOJ	12,0	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátěr (v.2,1m) + Keramobklad	Kazetový podhled	S2	
727a	SKLAD	4,10	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátěr (v.2,1m) + Keramobklad	Kazetový podhled	S2	
728	VYŠETŘOVNA	22,0	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátěr (v.2,1m) + Keramobklad	Kazetový podhled	S2	
729	SCHODIŠTĚ - NOUZOVÉ	20,80	Mramor kluzkostávající			Maxalka - stávající	Malba	S1	
730	SPÍNAVÝ PRÁDLO	2,60	Keram. dlažba	Ker. sokl	P2	Malba + Olejový nátěr (v.2,1m)	Malba	S1	
730a	ČISTÉ PRÁDLO	3,50	Keram. dlažba	Ker. sokl	P2	Malba + Olejový nátěr (v.2,1m)	Malba	S1	
731	LAŽEŇ, MYTÍ POMŮCEK	16,0	Keram. dlažba		P2	Keramický obklad (v.2,1m) + Malba	SDK podhled do vlhka	S3	
732	JÍDELNA - PACIENTI, NÁVŠTĚVY	21,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátěr (v.2,1m) + Keramobklad	Kazetový podhled	S2	
733	ČISTÉ PRÁDLO - nedostatečně - původní stav								
734	SKLAD	2,70	Keram. dlažba	Ker. sokl		Malba + Olejový nátěr (v.2,1m)	Kazetový podhled	S2	
735	SOCIALNÍ ZAŘÍZENÍ -PERSONÁL-ŽENY	12,0	Keram. dlažba		P2	Keramický obklad (v.2,1m) + Malba	SDK podhled do vlhka	S3	2 x WC + umyvadlo, 1 x sprcha
736	SOCIALNÍ ZAŘÍZENÍ -PERSONÁL-MUŽI	11,50	Keram. dlažba		P2	Keramický obklad (v.2,1m) + Malba	SDK podhled do vlhka	S3	1 x WC, 1 x pisoár + umyvadlo, 1 x sprcha
737	nedostatečně - původní								
738	HYDROTERAPIE	11,50	Keram. dlažba		P2	Keramický obklad (v.2,1m) + Malba	SDK podhled do vlhka	S3	
739	KUCHYŇKA-PŘÍPRAVA JÍDEL	6,0	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátěr (v.2,1m) + Keramobklad	Kazetový podhled	S2	
740	SKLAD	3,10	Keram. dlažba	Ker. sokl		Malba + Olejový nátěr (v.2,1m)	Kazetový podhled	S2	
741	POKOJ - 2 LŮŽKA	17,60	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátěr (v.2,1m)	Kazetový podhled	S2	POKOJ č. 8
741a	SOCIALNÍ ZAŘÍZENÍ	3,70	Keram. dlažba		P2	Keramický obklad (v.2,1m) + Malba	SDK podhled do vlhka	S3	
742	SEKRETARIÁT, VRCHNÍ SESTRA, ZAS. MÍST.	22,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátěr (v.2,1m) + Keramobklad	Kazetový podhled	S2	
743	PRIMÁŘ	18,20	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátěr (v.2,1m) + Keramobklad	Kazetový podhled	S2	
743a	SOCIALNÍ ZAŘÍZENÍ	3,70	Keram. dlažba		P2	Keramický obklad (v.2,1m) + Malba	SDK podhled do vlhka	S3	
744	POKOJ - 2 LŮŽKA	21,20	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátěr (v.2,1m)	Kazetový podhled	S2	POKOJ č. 9
744a	SOCIALNÍ ZAŘÍZENÍ	3,50	Keram. dlažba		P2	Keramický obklad (v.2,1m) + Malba	SDK podhled do vlhka	S3	
745	CHODBA	196,0	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátěr (v.2,1m)	Kazetový podhled	S2	
746	ŠATNA - ŽENY - úklid	6,10	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátěr (v.2,1m)	Kazetový podhled	S2	
747	ŠATNA - muži - úklid	2,70	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátěr (v.2,1m)	Kazetový podhled	S2	

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL
Ing.Michaela Stáhlavská	Ing.Michaela Stáhlavská	Ing.Martin Vlk

ODDAVATEL: COLBYS

OBJEDNATEL	Ing.LADISLAV SLÁMA, ZUBČICE 41, 382 32 VELEŠÍN
INVESTOR	NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV, A.S.
STAVBA	NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV – INTERNÍ PAVILON
OBSAH	PŮDORYS – 7.NP D.1.4.6 EVAKUAČNÍHO ROZHLASU

ČÍSLO ZAKÁZKY	211201174
DOKUMENTACE	DPS – PROVEDENÍ STAVBY
MĚŘÍTKO	1:50
DATUM	31.07.2021
VYDÁNÍ FORMÁTŮ A4	15 x A4
NÁZEV SOUBORU	Nemocnice_ERO_4,5,6,7.dwg
ČÍSLO VÝTISKU	ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.4.6.04

COLBYS s.r.o. – BUDĚJOVICKÁ 109 – 372 03 KLADNO – ČESKÁ REPUBLIKA
TELEFON: +420 312 278 111 – FAX: +420 312 247 982 – E-MAIL: kladno@colbys.cz
IČO: 14799634 – DIČ: CZ14799634 – OR: MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE, ODD. C, VL. 902
BANKOVNÍ SPOJENÍ: UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC a.s., ČÍSLO ÚČTU: 0200240009/2700

SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY ČSN EN ISO 9001
SYSTÉM ENVIROMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU ČSN EN ISO 14001
SYSTÉM MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI OHSAS 18001
OSVĚDČENÍ ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU ČOS 051622 (AQAP 2110)