


Půdorys 2.NP

M 1:100

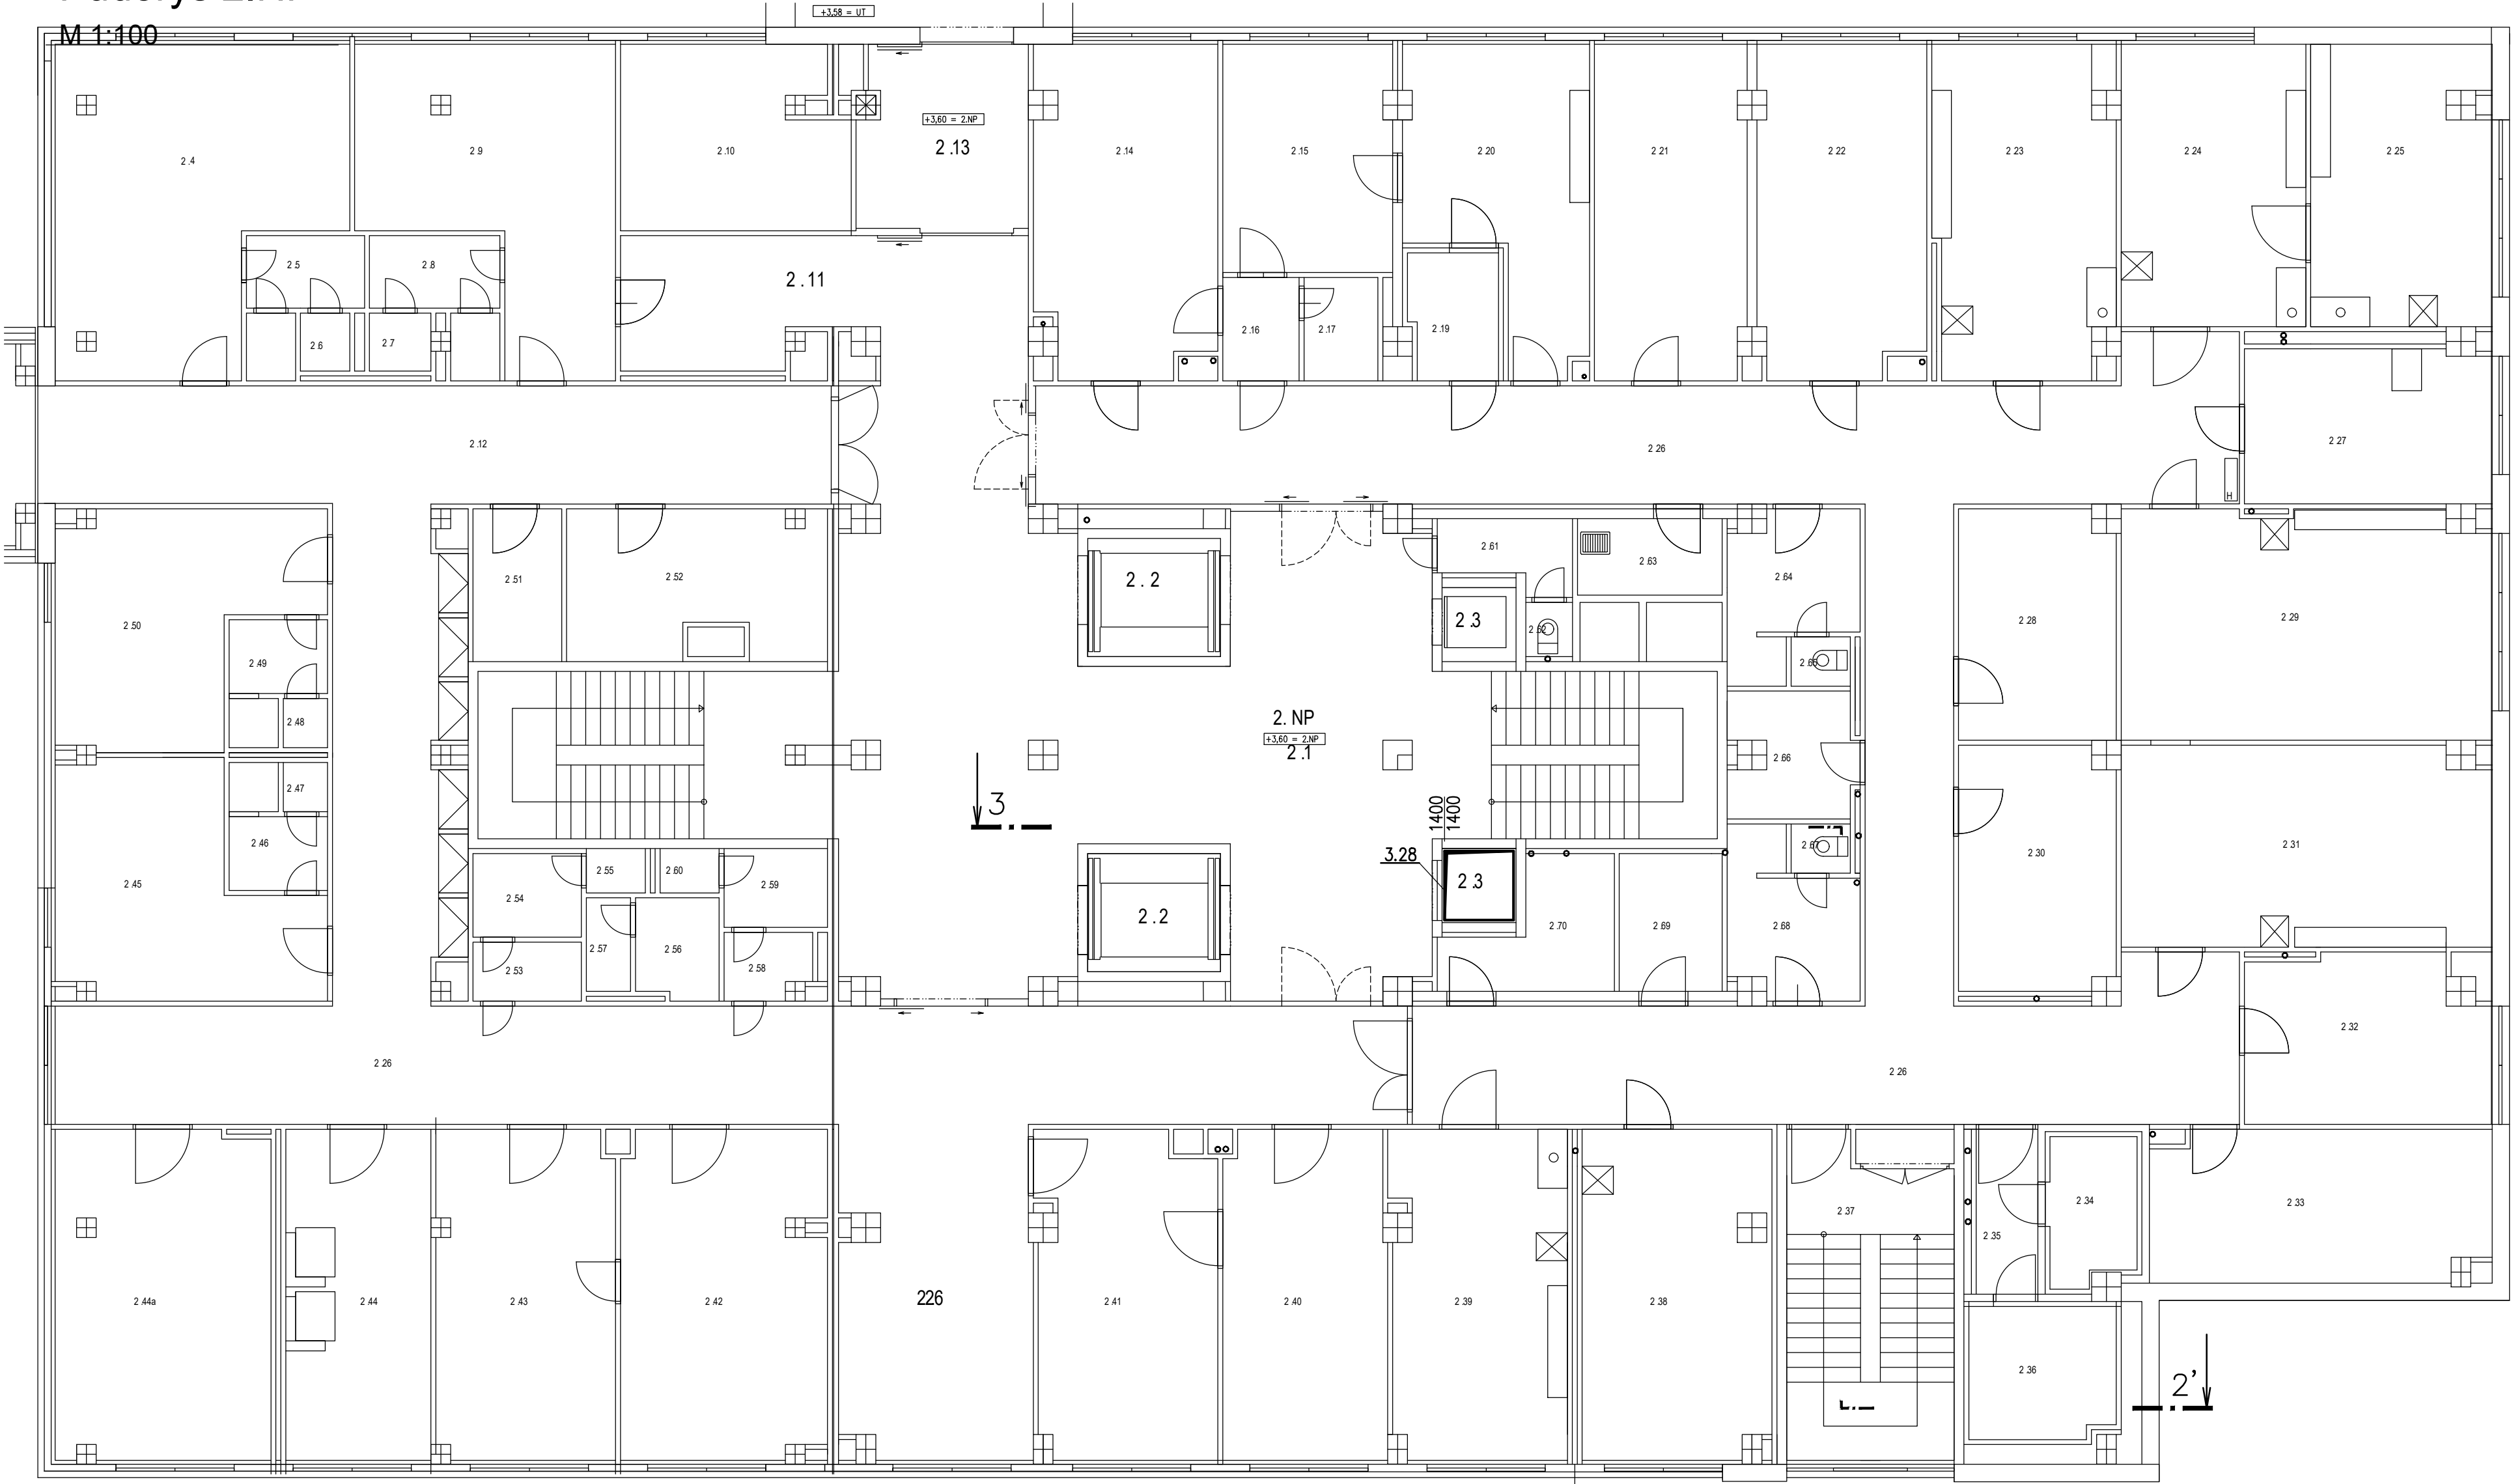


VÝPIS MÍSTNOSTÍ 2. NP - POMOCNÉ PROVOZY, PØÍJEM PACIE

È.M.	MÍSTNOST	È.M.	MÍSTNOST
2 .1	VSTUPNÍ PROSTOR	2 .11	ŠATNA NÁVŠTIVY
2 .2	LÜŽKOVÉ VÝTAHY	2 .12	CHODBA
2 .3	OSOBNÍ VÝTAHY	2 .13	ZÁDVEØÍ
2 .4	ŠATNA ZAMÍSTNANCI	2 .14	ÈEKÁRNA
2 .5	PØEDSÍØ SPRCHA	2 .15	ODBÍR. PROSTOR
2 .6	WC	2 .16	PØEDSÍØ
2 .7	WC	2 .17	WC
2 .8	PØEDSÍØ SPRCHA	2 .44	INHALACE
2 .9	ŠATNA ZAMÍSTNANCI	2 .19	CENTRIFUGY
2 .10	INFORMÁTOR	2 .20	LABOR. MOÈE

POZNÁMKA

- S.H. udává spodní hranu nad čistou podlahou
- V.O. udává výšku osy potrubí nad čistou podlahou
- VZT potrubí vedené ve strojovně a přívodní potrubí po celé délce bude u zařízení č. 1 opatřeno tepelnou izolací tl. 40 mm do AL polepu
- VZT potrubí vedené nad střechou objektu bude u zařízení č. 1,3 opatřeno tepelnou izolací tl. 60 mm do plechu
- Nasávací VZT potrubí až po uzavírací klapku bude u zařízení č. 3 opatřeno tepelnou izolací tl. 40 mm do AL polepu
- VZT potrubí vedené v m.č. 1.26 a 8.02 bude u zařízení č. 3 opatřeno požární izolací EI 30
- VZT potrubí vedené ve strojovně bude u zařízení č. 4 opatřeno tepelnou izolací tl. 40 mm do AL polepu
- VZT potrubí procházející 8.NP bude u zařízení č. 6 opatřeno požární izolací EI 30
- Přesné umístění distribučních elementů a chladicích jednotek bude na stavbě koordinováno se stavbou a ostatními profesemi

- Tepelná izolace tl. 40 mm do AL polepu
- Tepelná izolace tl. 60 mm do plechu
- Požární izolace EI30
- Chladovody, vč. tepelné izolace
- Dveře bez prahu + mezera 20 mm (alt. dveřní mřížka – dodávka stavby)
- Požární klapka
- PU Požární ucpávka pro VZT zařízení
- SO Samostatný ovladač v místnosti k vnitřní chladicí jednotce
- CO v m.č. Centrální ovladač v uvedené místnosti k vnitřní chladicí jednotce
- Stávající VZT potrubí
- Stávající VZT potrubí zdemontované



Změna z 06/2023

VYPRACOVAL: Ing. Ladislav Váňa		ZODP. PROJEKTANT: Ing. Ladislav Váňa		Ing. Ladislav Váňa Větrná 132 370 01 Vráto IČO: 76175481, DIČ: CZ7501051525 tel.: 605 158 381			
INVESTOR: Nemocnice Český Krumlov, a.s.							
AKCE: NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV - INTERNÍ PAVILON STAVEBNÍ ÚPRAVY 4. - 7. NP				STUPEŇ	DPS	ZAKÁZKA	21-66-2
				DATUM	06/2023		
				FORMÁT	8 A4		
				MĚŘITKO	1:100		
				VÝKRES			
Půdorys 2.NP							