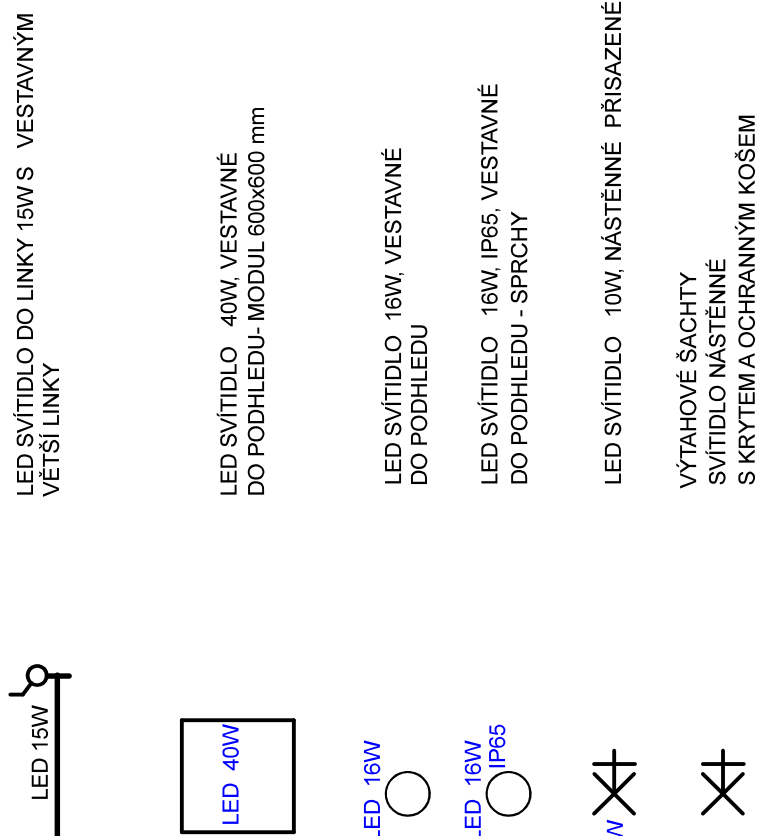
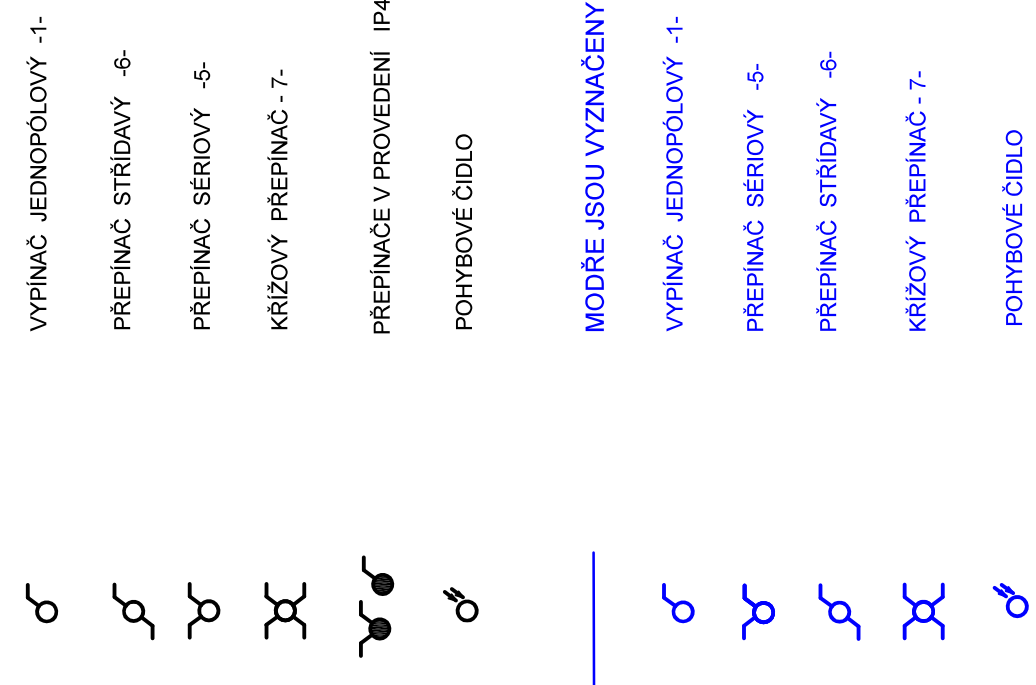


[illegible]

TABULKA MÍSTNOSTÍ - NOVÝ STAV - 4. NP INTERNA - ØÍDÍCÍ ÚSEK

LEGENDA:

VÝPOČET OSVĚTLENÍ PODLE ČSN EN 12464-1/2012 - ZALOŽENÝ V ARCHIVNÍM PÁŘÉ

[illegible]

ELEKTROINSTALACE SE PROVEDE VODIČI CXKH-R VE ŽLÁBECH CABLOFIL V PODHLEDU A VE ZDĚNÝCH PŘÍČKÁCH POD OMÍTKOU

**DŮLEŽITÉ !!!**

PŘED ZAHÁJENÍ MONTÁŽNÍCH PRACÍ  
A ODOJOENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELŮ JE NUTNÉ  
PROVĚŘIT JEJICH FUNKČNOST

PRACOVNÍ NAPĚTÍ : 3 x 230 / 400 V - AC - TN-S  
OCHRANA PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed 3: AUTOMATICKÝM

[illegible]

REVIZE 30.6.2023

414  
TERASA