


- KRYTINA – FALCOVANÝ HLINIKOVÝ PLECH 0,7 mm – CHLIVÉ BARVY
- DOPĹŇKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA – ASFALTOVÁ DIFÚZNĚ UZÁVŘENÁ, SAMOLEPIČÍ PODÉLNÝ SPOJ
- CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ – STAVEBNÍ ŘEZIVO – 25 MM
- VZDUCHOVÁ MEZERA – 60 MM
- KONTRALATĚ 60 x 60 MM
- DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ POJISTNÁ HYDROIZOLACE PRO VĚTRANÉ PLECHOVÉ STŘECHY, PLOŠNÁ HMOTNOST 190g/m²
- KRYTINA – FALCOVANÝ PLECH – ČERVENÉ BARVY – DEMONTÁŽ
- CELOPLOŠNÝ ZAKLOP PRKNY – 25 MM
- KROKVE 100 x 140 MM
- TRVALE ODVĚTRANÝ PŮDNÍ PROSTOR
- 2x TEPELNÁ IZOLACE Z MIN. VLÁKEN – 120 MM
max. λD = 0,038 W/m²K.
- CHELNÁ DLAŽBA – 25 MM
- POTĚR – 50 MM
- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE – 80 MM
- VNITŘNÍ OMÍTKA – 20 MM

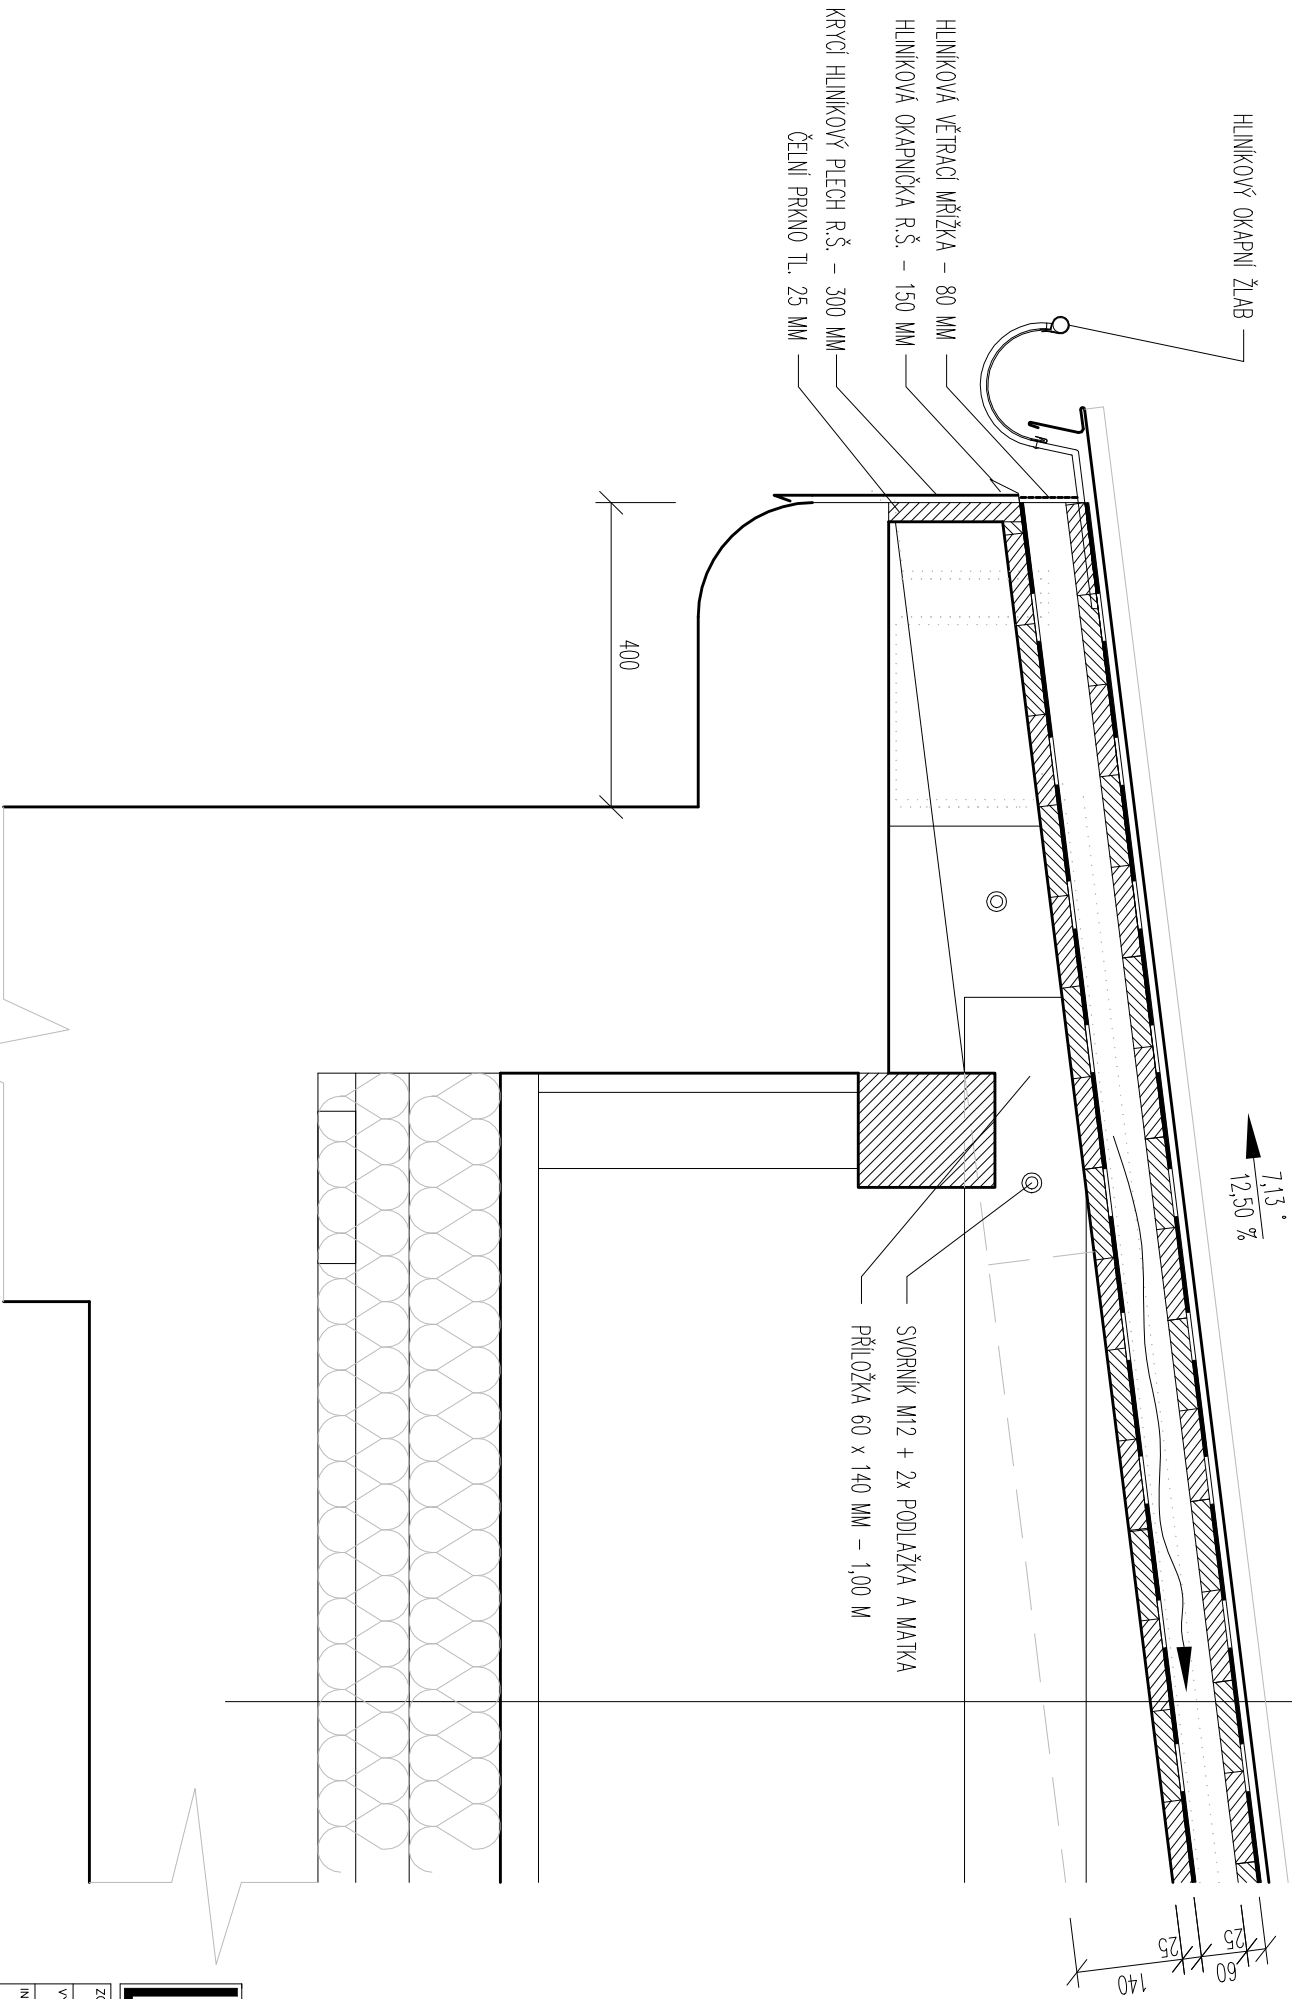

Ing. JIŘÍ BAŠTÁŘ

390 01 DAČICE, HRADŠTÍKO 33 / IČO: 735 43 888 / MOBI: 777 94 62 32 / E-MAIL: jba.vr@centrum.cz

ZODP. PROJEKTANT: ING. RICHARD TUMA		VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ BAŠTÁŘ	
INVESTOR: Nemocnice Dačice, o.s. , Antonínská 85/II, 380 01 Dačice		MÍSTO: DAČICE	
AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU NEMOCNICE DAČICE - VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY		STUPEŇ: DSP, DPS, DZS	
OBJEKT: SO-01 NEMOCNICE - STŘEŠNÍ PLOŠT		MĚŘITKO: 1:10	
ČÁST: 12 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST		ZAK. Č.: 28023	
OBSAH: DETAIL OKAP - NOVÝ STAV		FORMAT: 2 x A4	
		VÝKRES Č.: K - 03	