
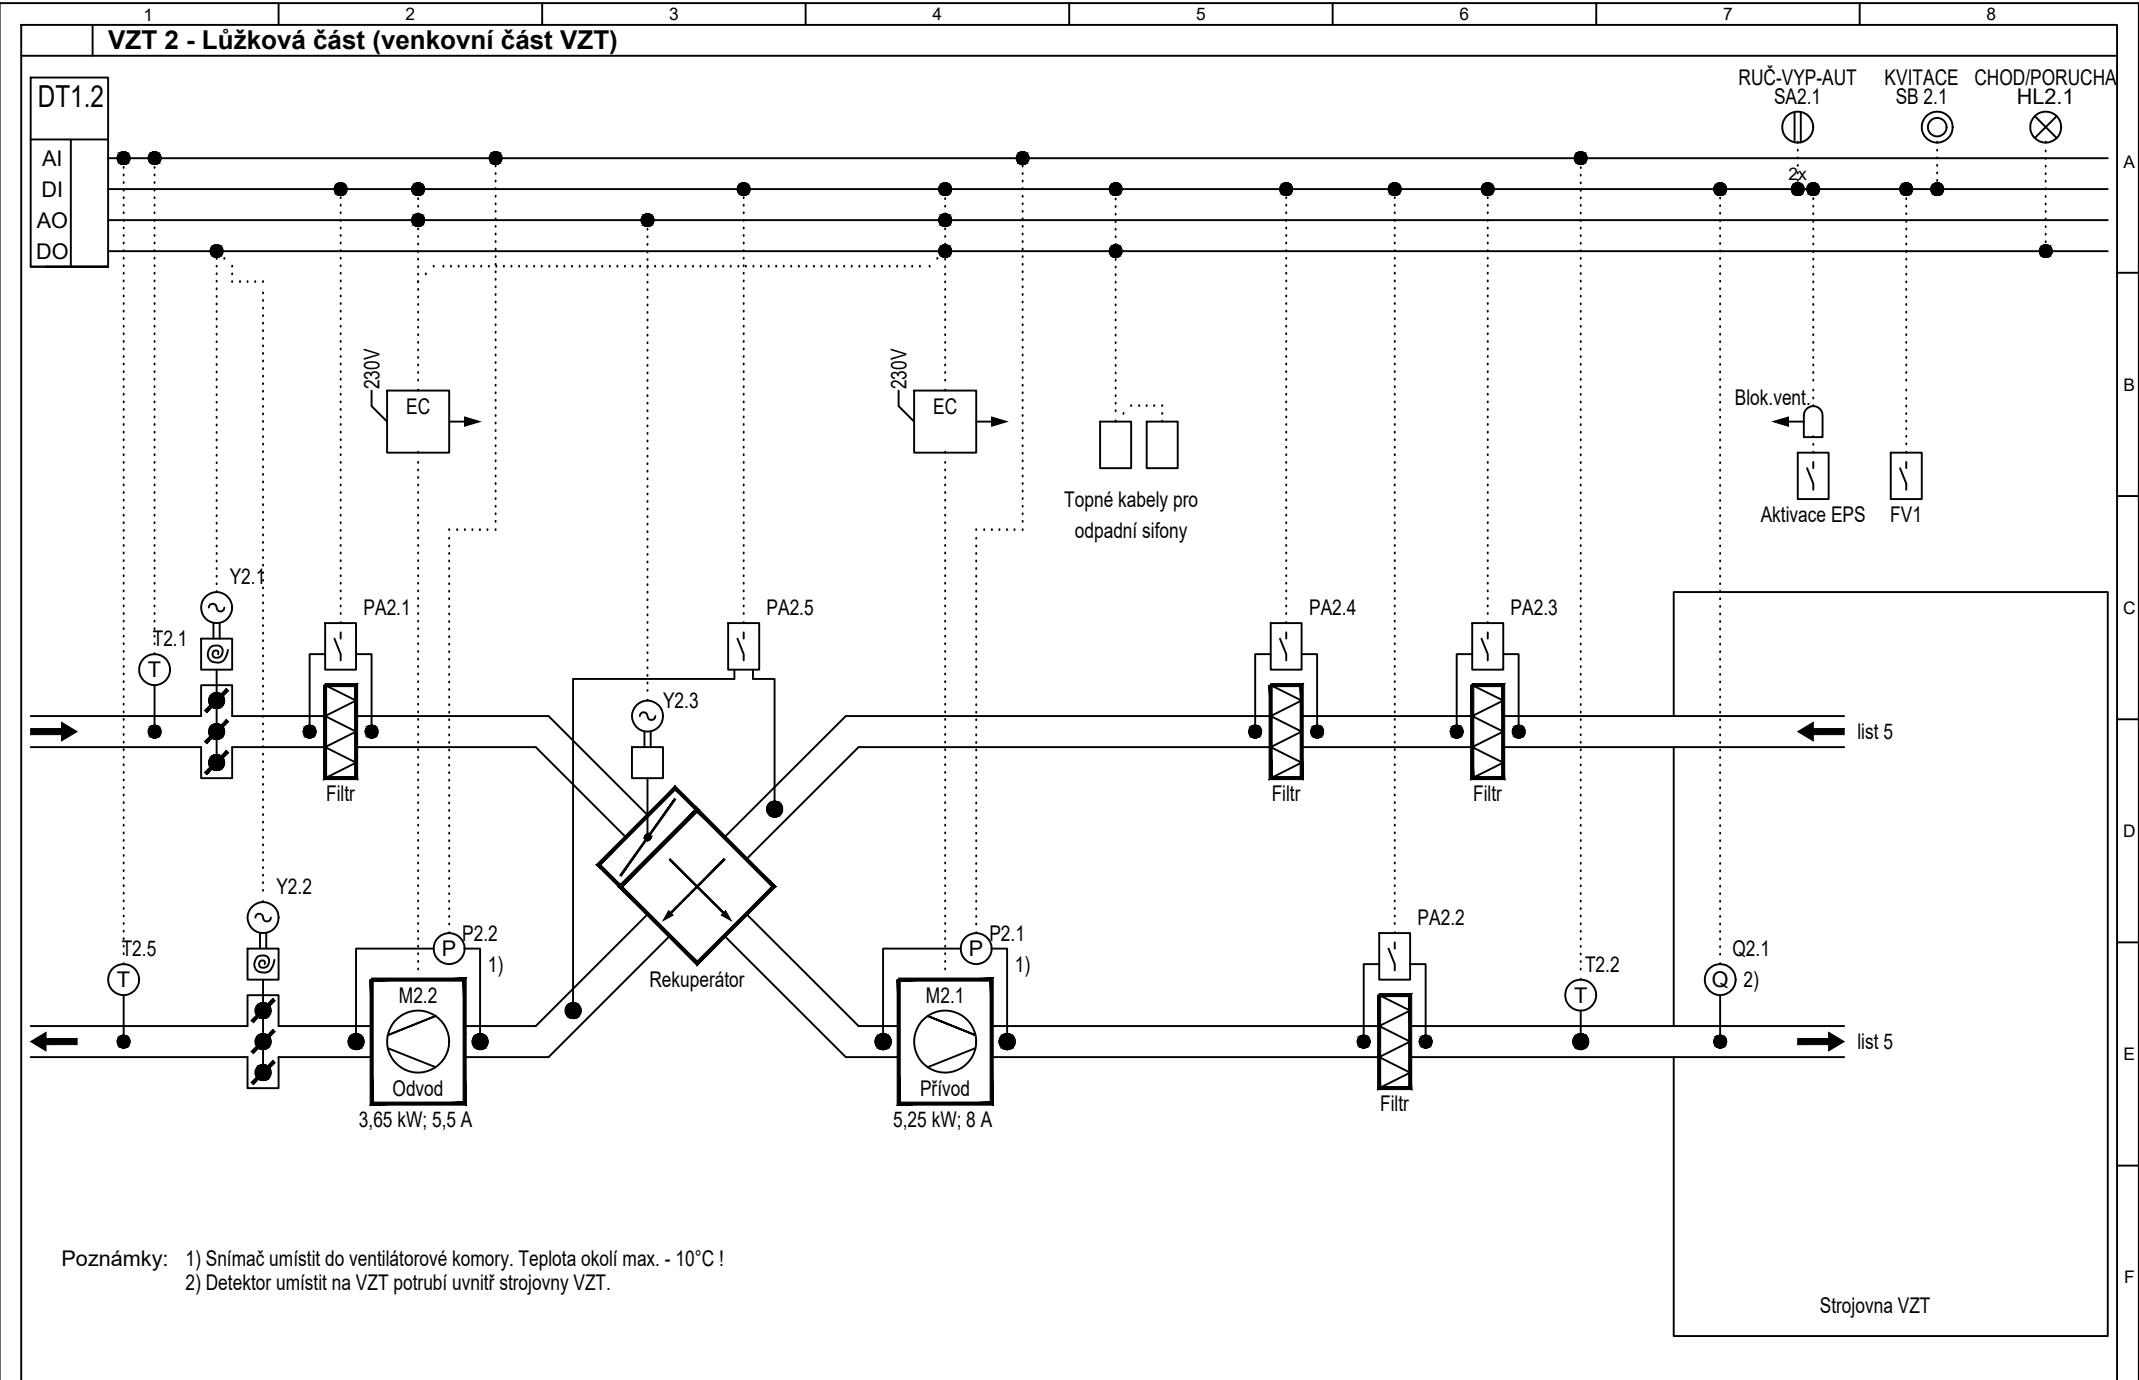



[illegible]

| | | | |
|-------|-------|-------------|-------|
| | | | |
| ZMĚNA | DATUM | POPIS ZMĚNY | JMÉNO |


| | | | | | |
|---|--|-----------------------|-------------------|---|-------------|
| AUTORIZOVAL | VYPRACOVAL | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | ODPOVĚDNÝ VEDOUCÍ | <div> MĚŘENÍ A REGULACE Karolíny Světlé 2556 370 04 České Budějovice tel: +420 387 007 811 e-mail: ces@ces-mar.cz</div> | |
| Ing. Jiří Průša | Ing. Petr Pelikán | Ing. Petr Pelikán | Josef Šanda | | |
| | | | | | |
| MÍSTO STAVBY | Nemocnice Tábor a.s., Tř. Kpt. Jaroše 200/10, 390 03 Tábor | | | | |
| INVESTOR | Nemocnice Tábor, a.s., Kpt.Jaroše 10, 390 03 Tábor | | | | |
| NÁZEV AKCE Infekce Nemocnice Tábor a.s. – 2. etapa | | | | DOKUMENTACE | DPS |
| | | | | DATUM | leden 2024 |
| | | | | POČET FORMÁTŮ | 7 |
| | | | | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO | 222.52 |
| STAVEBNÍ OBJEKT | | | | ARCHIVNÍ ČÍSLO | |
| | | | | MĚŘITKO --- | KOPIE ČÍSLO |
| DÍLČÍ ČÁST D.1.4.8 – Měření a regulace | | | | | |
| NÁZEV VÝKRESU Schéma MaR | | | | ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.8.2 | |




| | | | | | | | |
|---|--|---|--|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| ČES s r.o. K. Světlé 2556 Č. Budějovice | Stavba - objekt: Infekce Nemocnice Tábor a.s. - 2. etapa D.1.4.8 Měření a regulace | Investor: Nemocnice Tábor, a.s., Kpt.Jaroše 10, 390 03 Tábor | Vypracoval: Ing. P. Pelikán | | Stupeň PD: DPS | Datum: leden 2024 | Rozvaděč: DT1.2 |
| | | Název výkresu: VZT 2 - Lůžková část (venkovní část VZT) | Odpovědný projektant: Ing. P. Pelikán | Odpovědný vedoucí: Josef Šanda | Č. zakázky: 222.52 | Změna: | List: 1 |

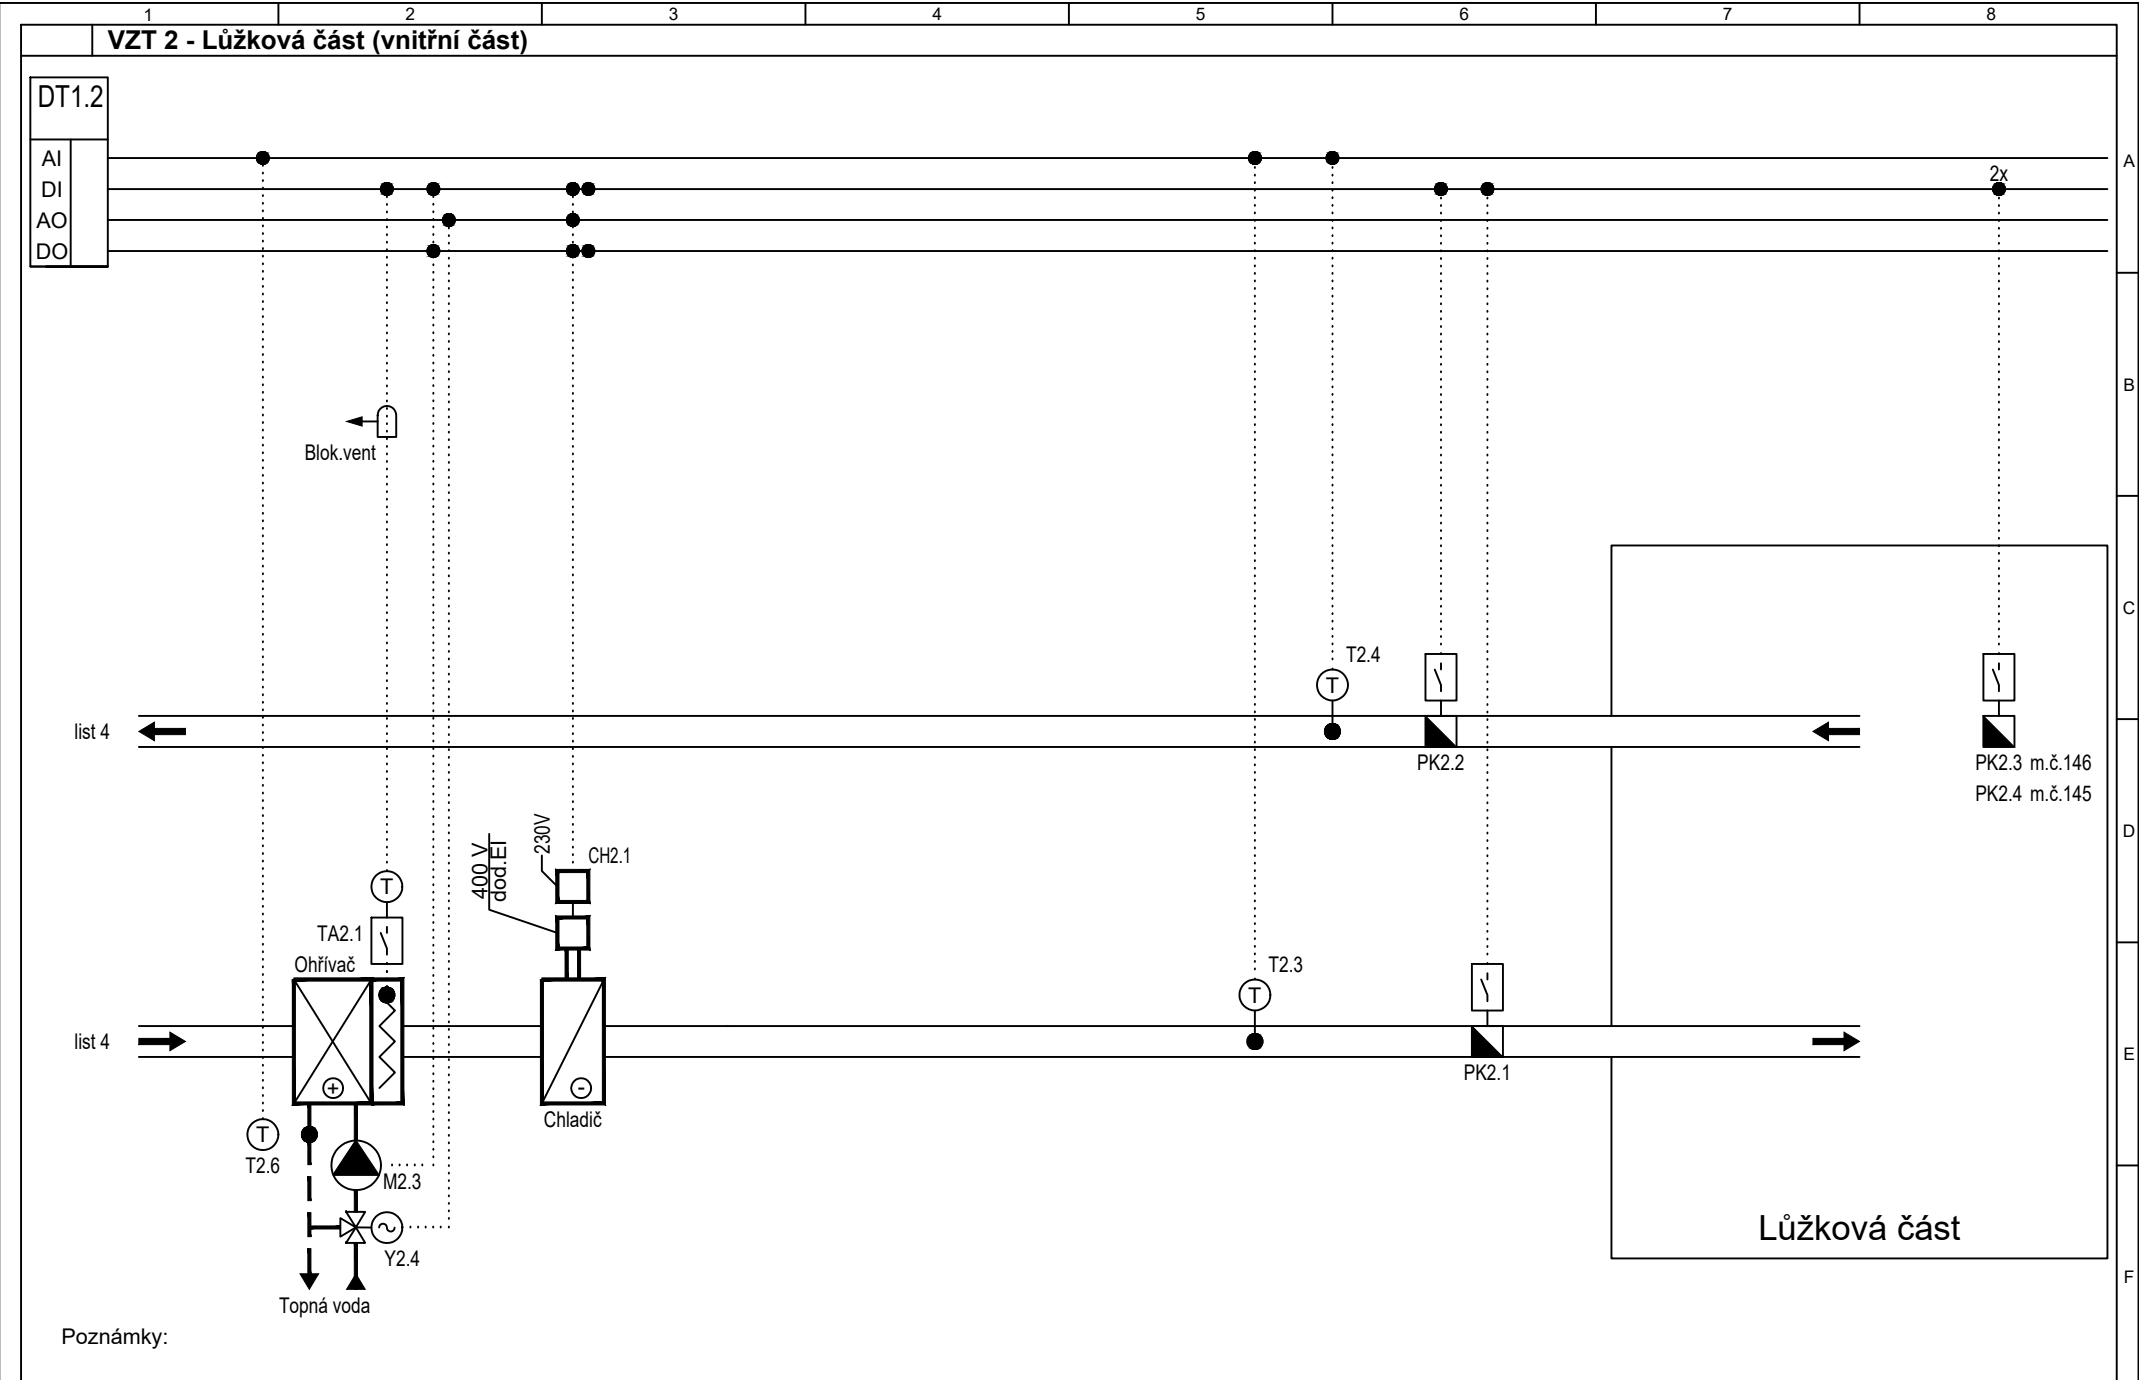


| | | | | | | | |
|---|--|---|--|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| ČES s r.o. K. Světlé 2556 Č. Budějovice | Stavba - objekt: Infekce Nemocnice Tábor a.s. - 2. etapa D.1.4.8 Měření a regulace | Investor: Nemocnice Tábor, a.s., Kpt.Jaroše 10, 390 03 Tábor | Vypracoval: Ing. P. Pelikán | | Stupeň PD: DPS | Datum: leden 2024 | Rozvaděč: DT1.2 |
| | | Název výkresu: VZT 2 - Lůžková část (vnitřní část) | Odpovědný projektant: Ing. P. Pelikán | Odpovědný vedoucí: Josef Šanda | C. zakázky: 222.52 | Změna: | List: 2 |

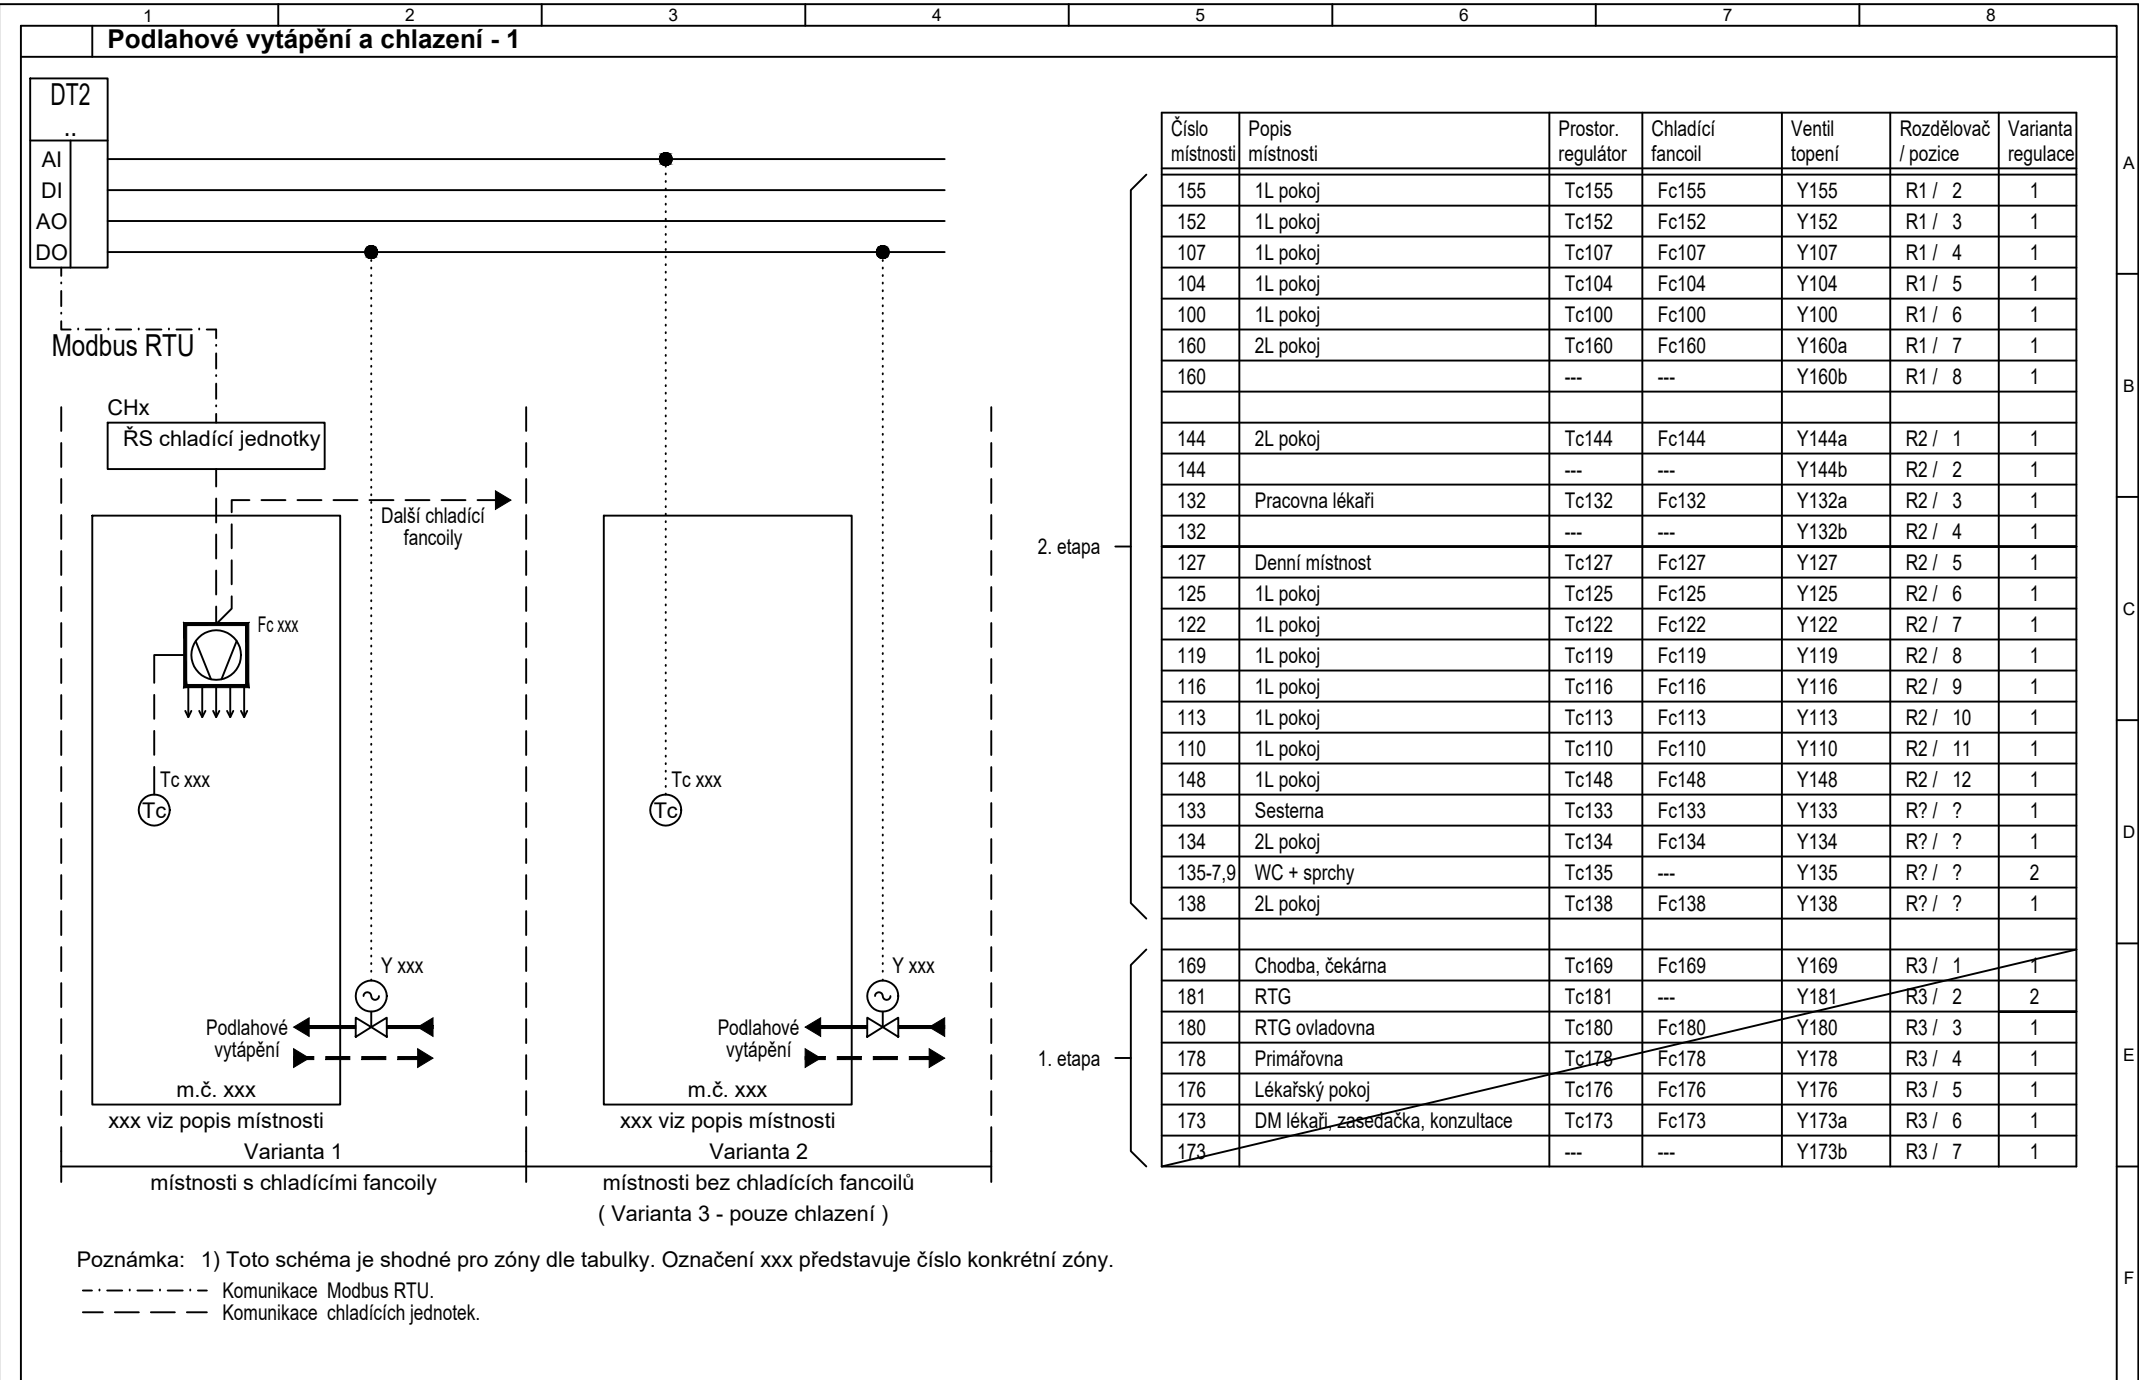

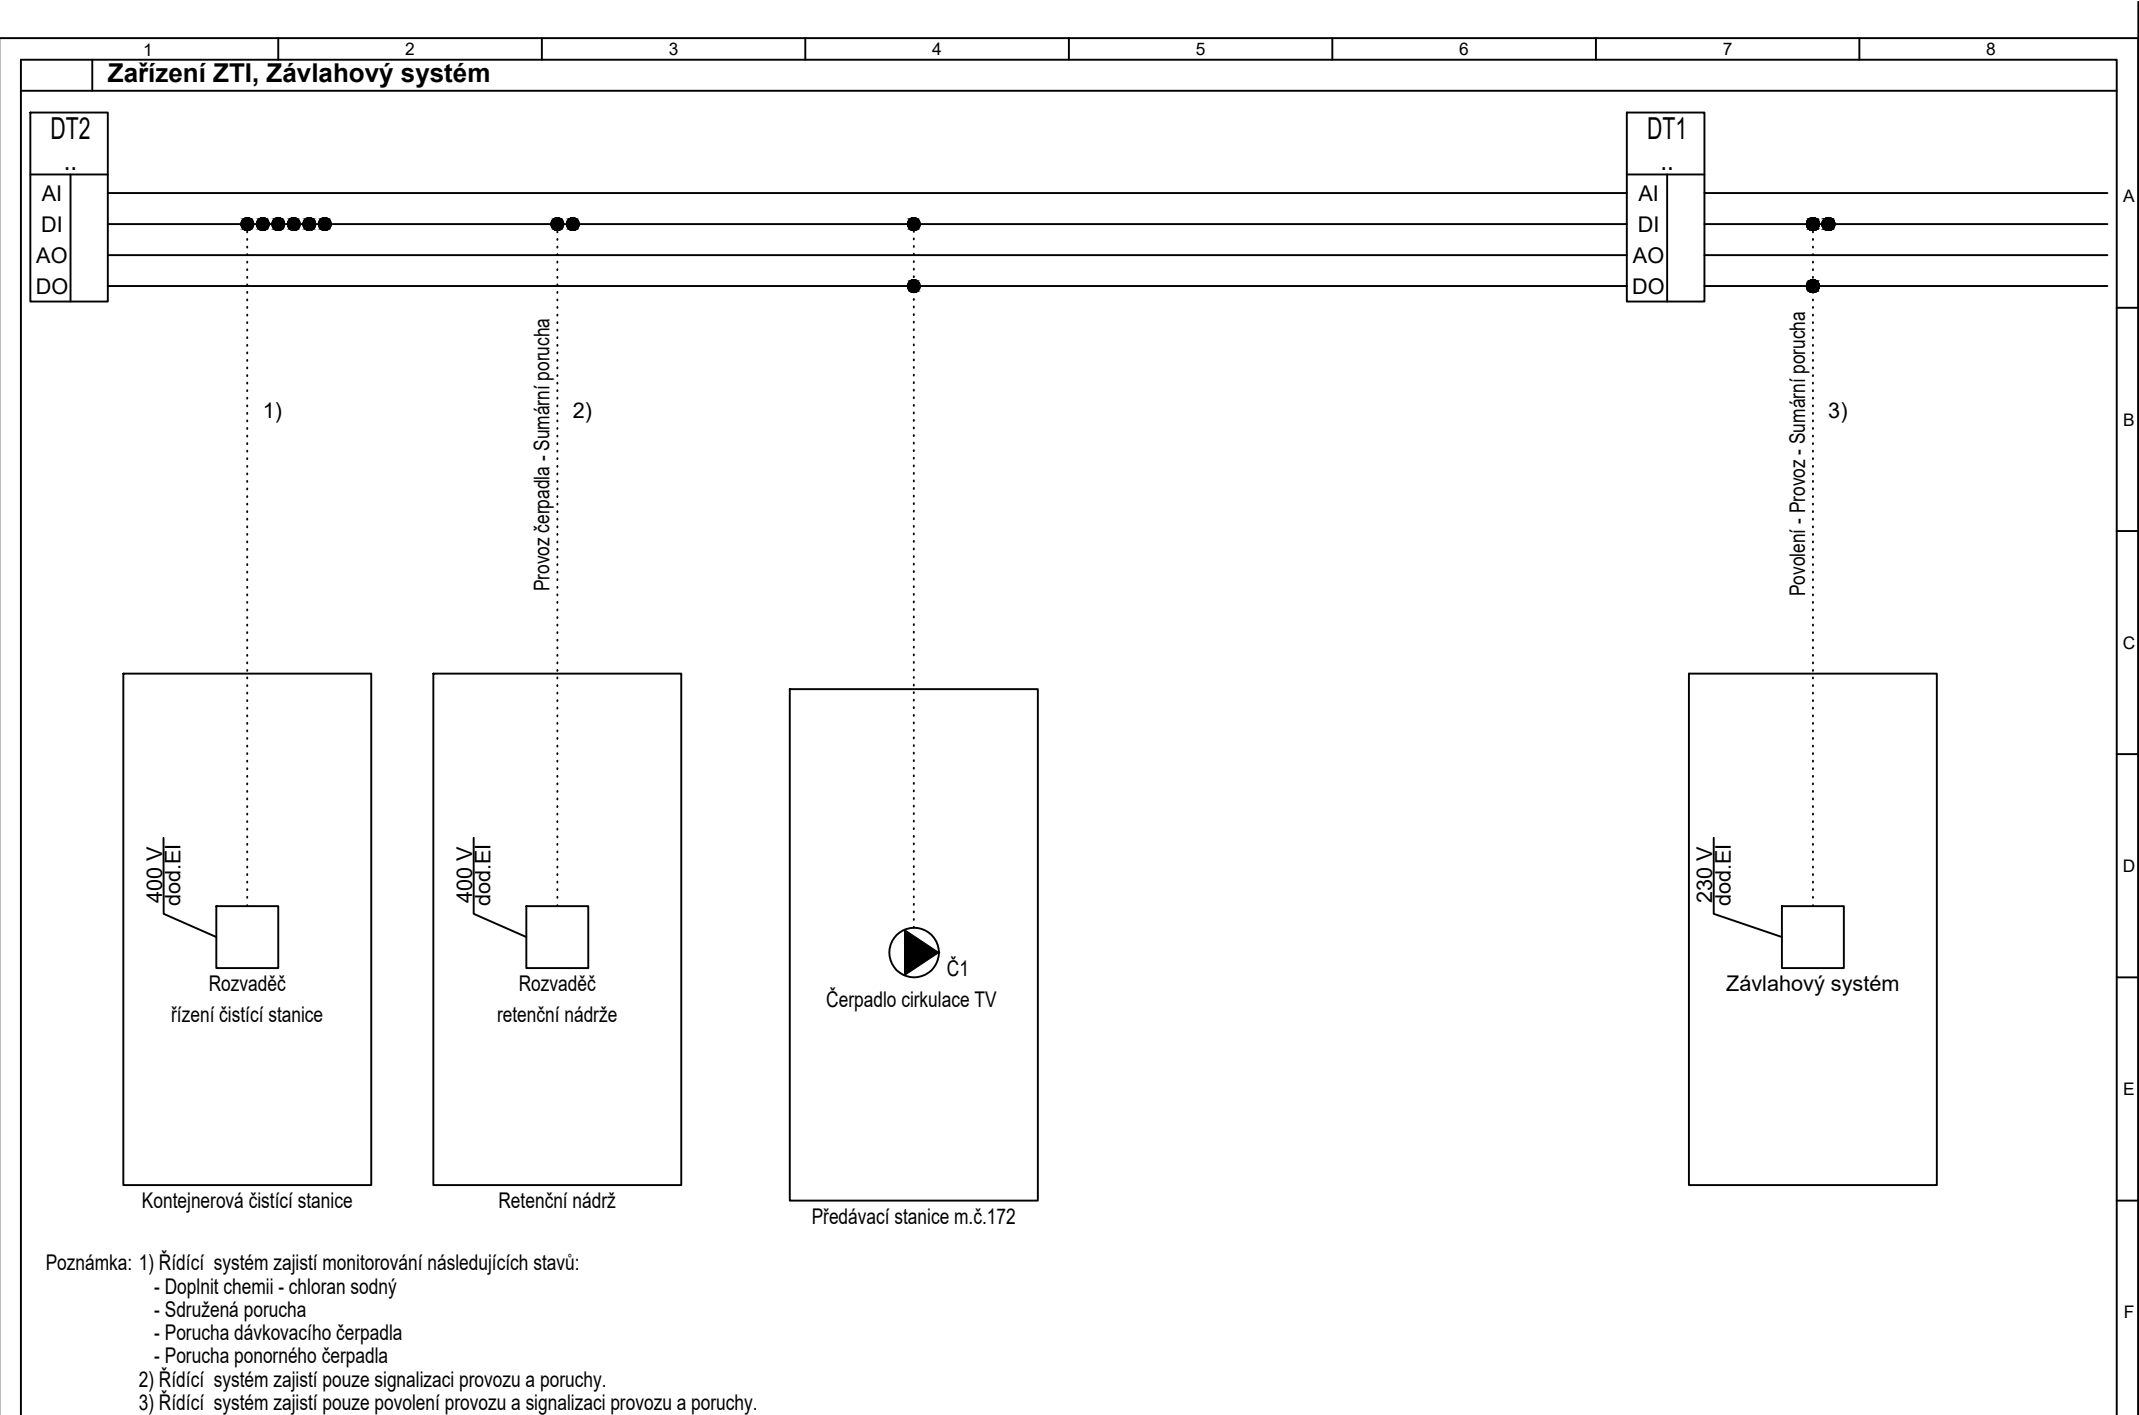

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| ČES s r.o. K. Světlé 2556 Č. Budějovice | Stavba - objekt: Infekce Nemocnice Tábor a.s. - 2. etapa D.1.4.8 Měření a regulace | Investor: Nemocnice Tábor, a.s., Kpt.Jaroše 10, 390 03 Tábor | Vypracoval: Ing. P. Pelikán | | Stupeň PD: DPS | Datum: leden 2024 | Rozvaděč: DT2 |
| | | Název výkresu: Zařízení ZTI, Závlahový systém | Odpovědný projektant: Ing. P. Pelikán | Odpovědný vedoucí: Josef Šanda | Č. zakázky: 222.52 | Změna: | List: 4 |

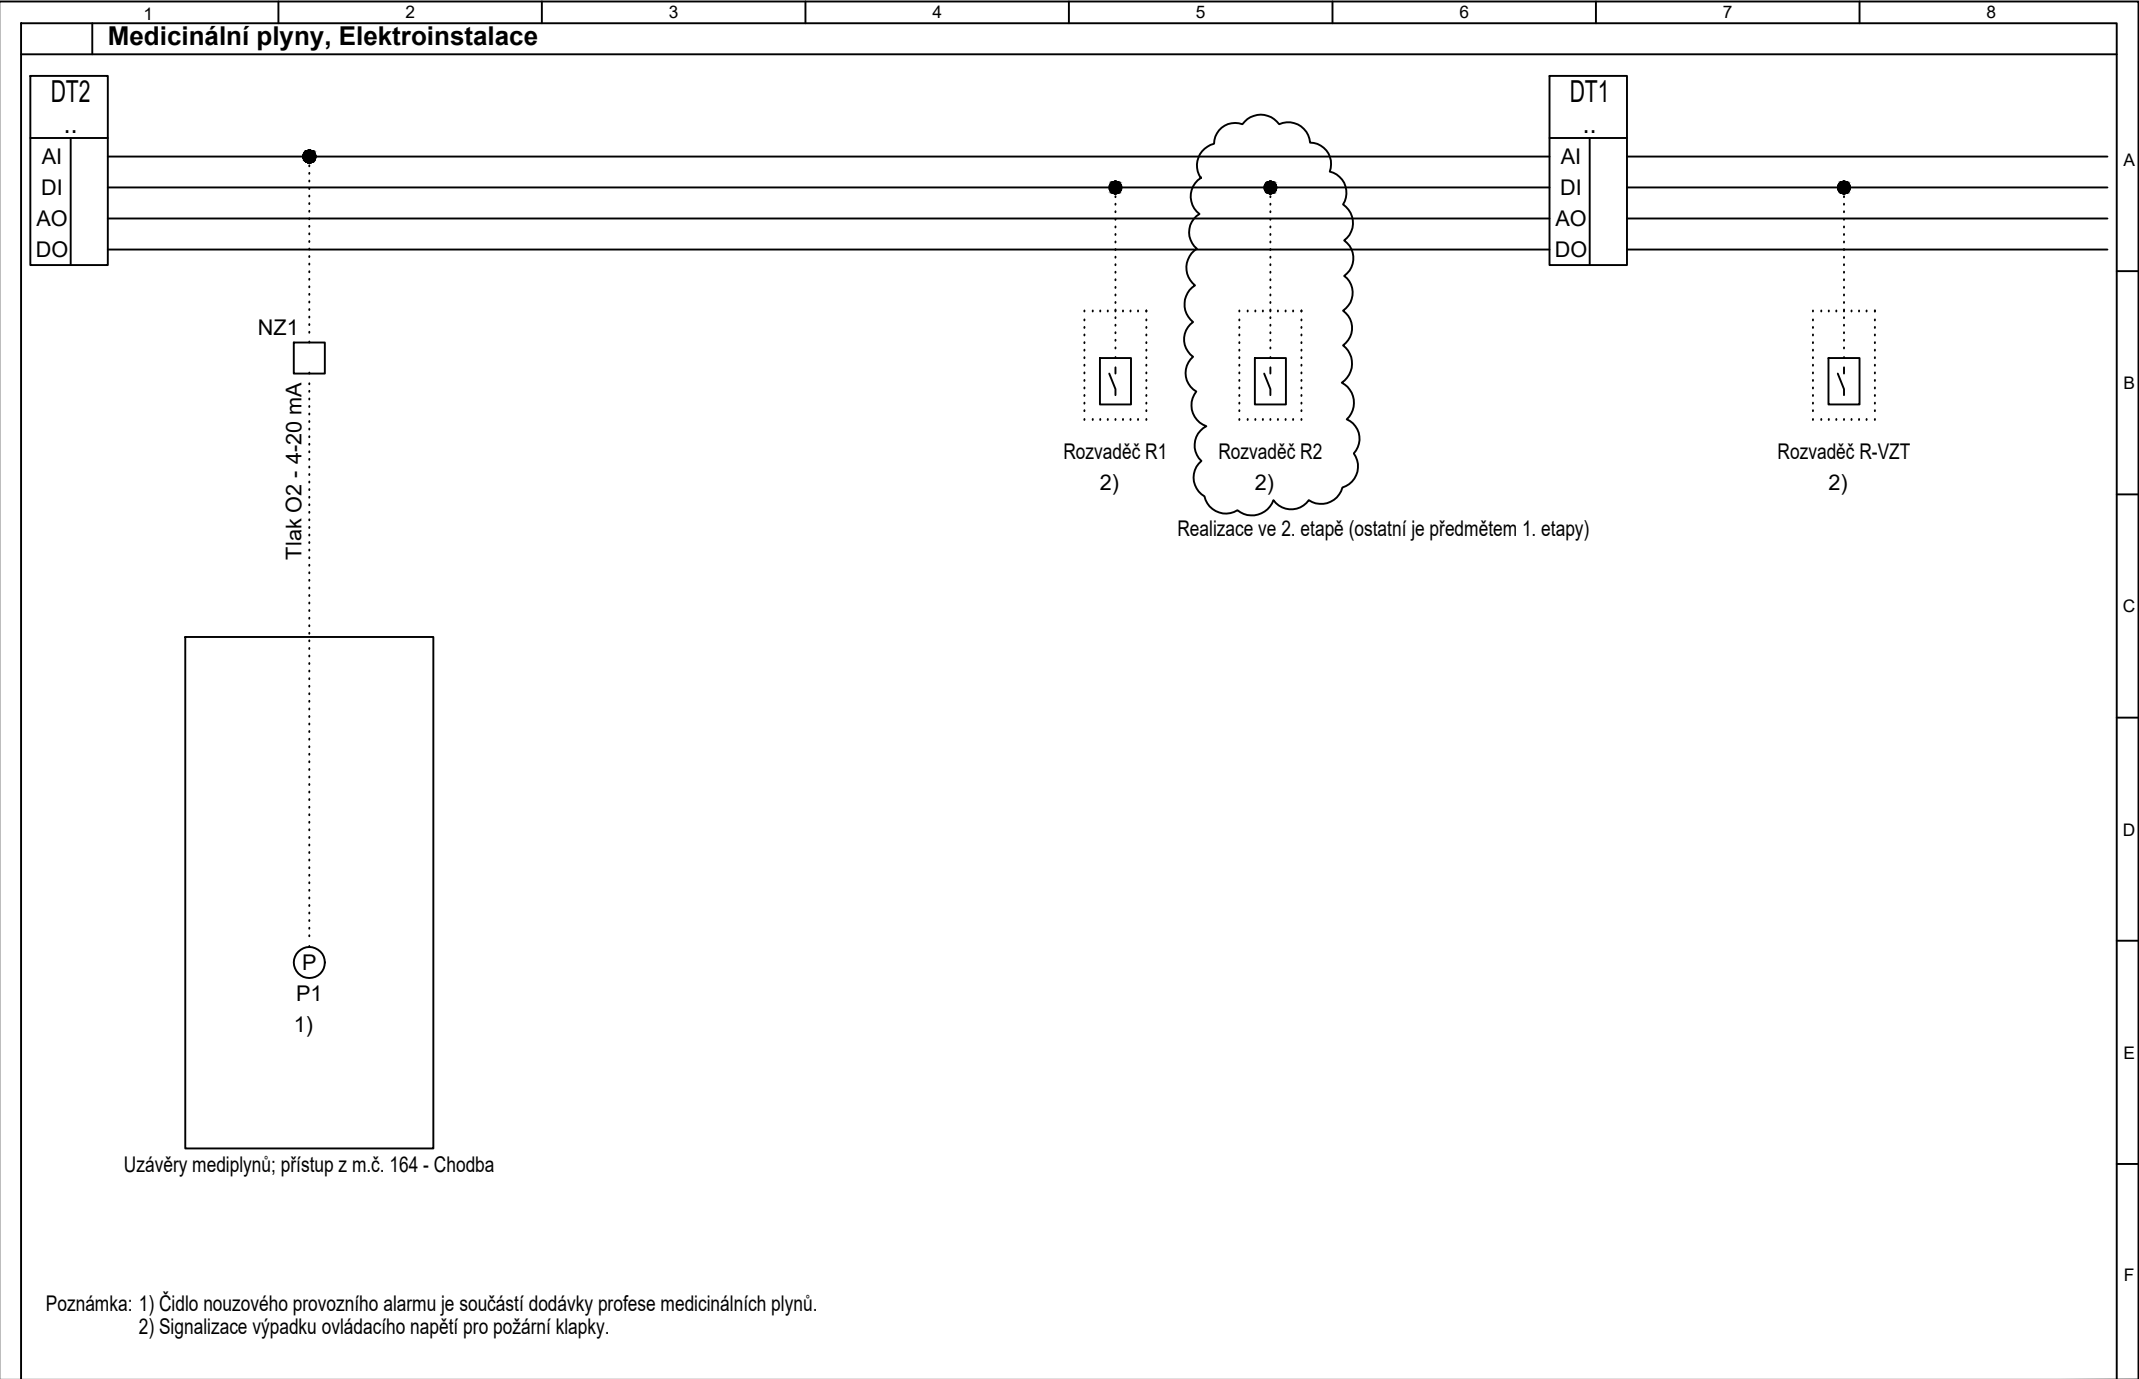

Poznámka: 1) Čidlo nouzového provozního alarmu je součástí dodávky profese medicínálních plynů.
2) Signalizace výpadku ovládacího napětí pro požární klapky.

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| ČES s r.o. K. Světlé 2556 Č. Budějovice | Stavba - objekt: Infekce Nemocnice Tábor a.s. - 2. etapa D.1.4.8 Měření a regulace | Investor: Nemocnice Tábor, a.s., Kpt.Jaroše 10, 390 03 Tábor | Vypracoval: Ing. P. Pelikán | | Stupeň PD: DPS | Datum: leden 2024 | Rozvaděč: DT2 |
| | | Název výkresu: Medicínální plyny, Elektroinstalace | Odpovědný projektant: Ing. P. Pelikán | Odpovědný vedoucí: Josef Šanda | Č. zakázky: 222.52 | Změna: | List: 5 |

