




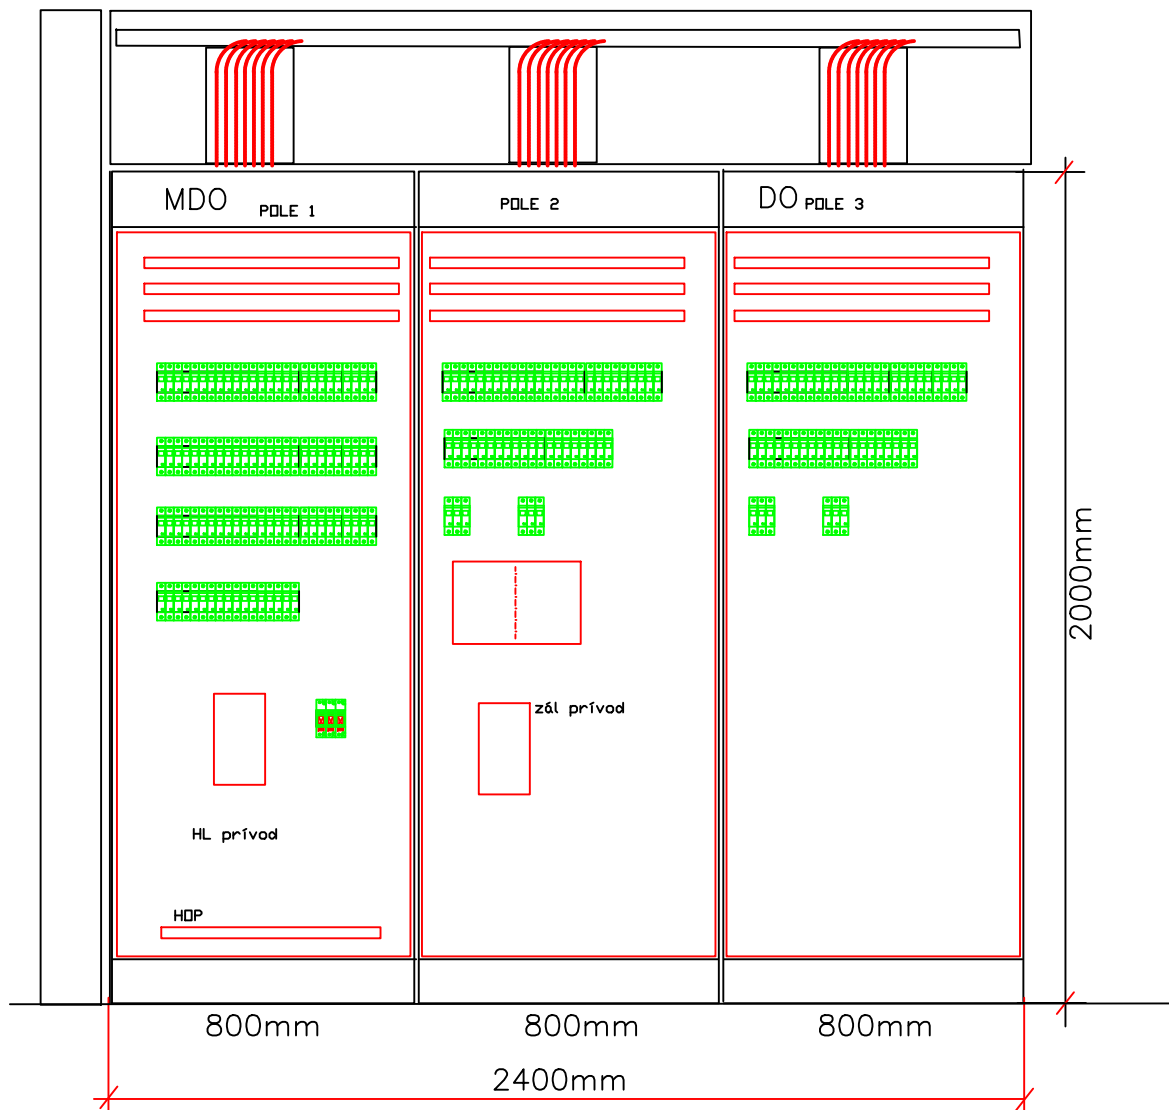
R1

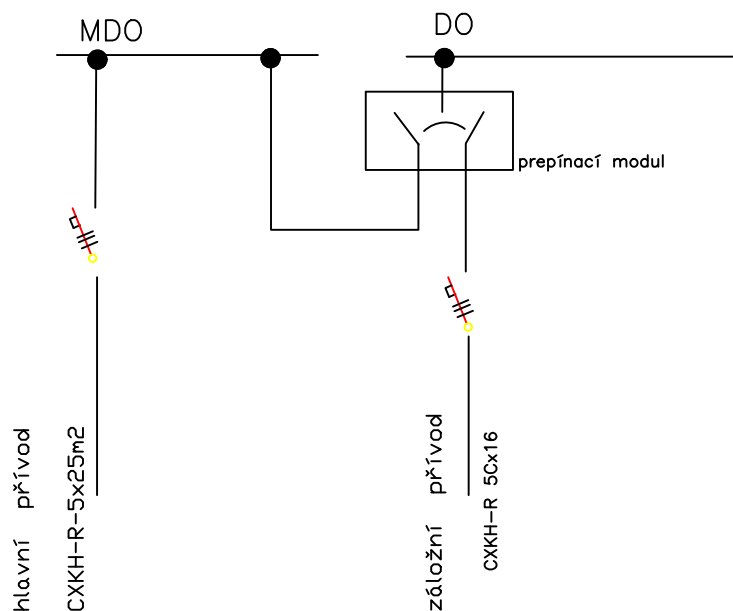

2. ETAPA

	GP: AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice		
	Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz		
Vypracoval František Mráz	Odpovědný projektant Ing. František Mráz	Architekt	Autorizoval Ing. František Mráz
Název akce: Infekce Nemocnice Tábor a.s.		Obecní úřad	Tábor
		Krajský úřad	Jihočeský
		Datum	01.2023
		Formát	8 x A4
Místo stavby: Nemocnice Tábor a.s., Tř. Kpt. Jaroše 200/10, 390 03 Tábor		Měřítko	
		Číslo zakázky	
Investor: Nemocnice Tábor a.s., Kpt. Jaroše 10, 390 03 Tábor		Stupeň	DPS
		Číslo výkresu E- 07	
Část: Příloha:		D.1.4e SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE ROZVADĚČ R1	

R1



* TYP : SKŘÍNOVÝ ROZVADĚČ
* ROZMERY POLÍ : 800 x 2000 x 300 mm (š x v x hl.)
přívody a vývody zhora

* INSTALOVANÝ PŘÍKON : $P_i = 80 \text{ kW}$ $P_i (DA) = 25 \text{ kW}$
KOEFIGIENT : 0,7


* SOUDOBÝ PŘÍKON : $P_s = 60 \text{ kW}$ $P_s (DA) = 15 \text{ kW}$
IP 40/20

* POZN. :


EI30DPI

R1


10kA 3/N/PE,AC, 50Hz 230/400V/TN-S

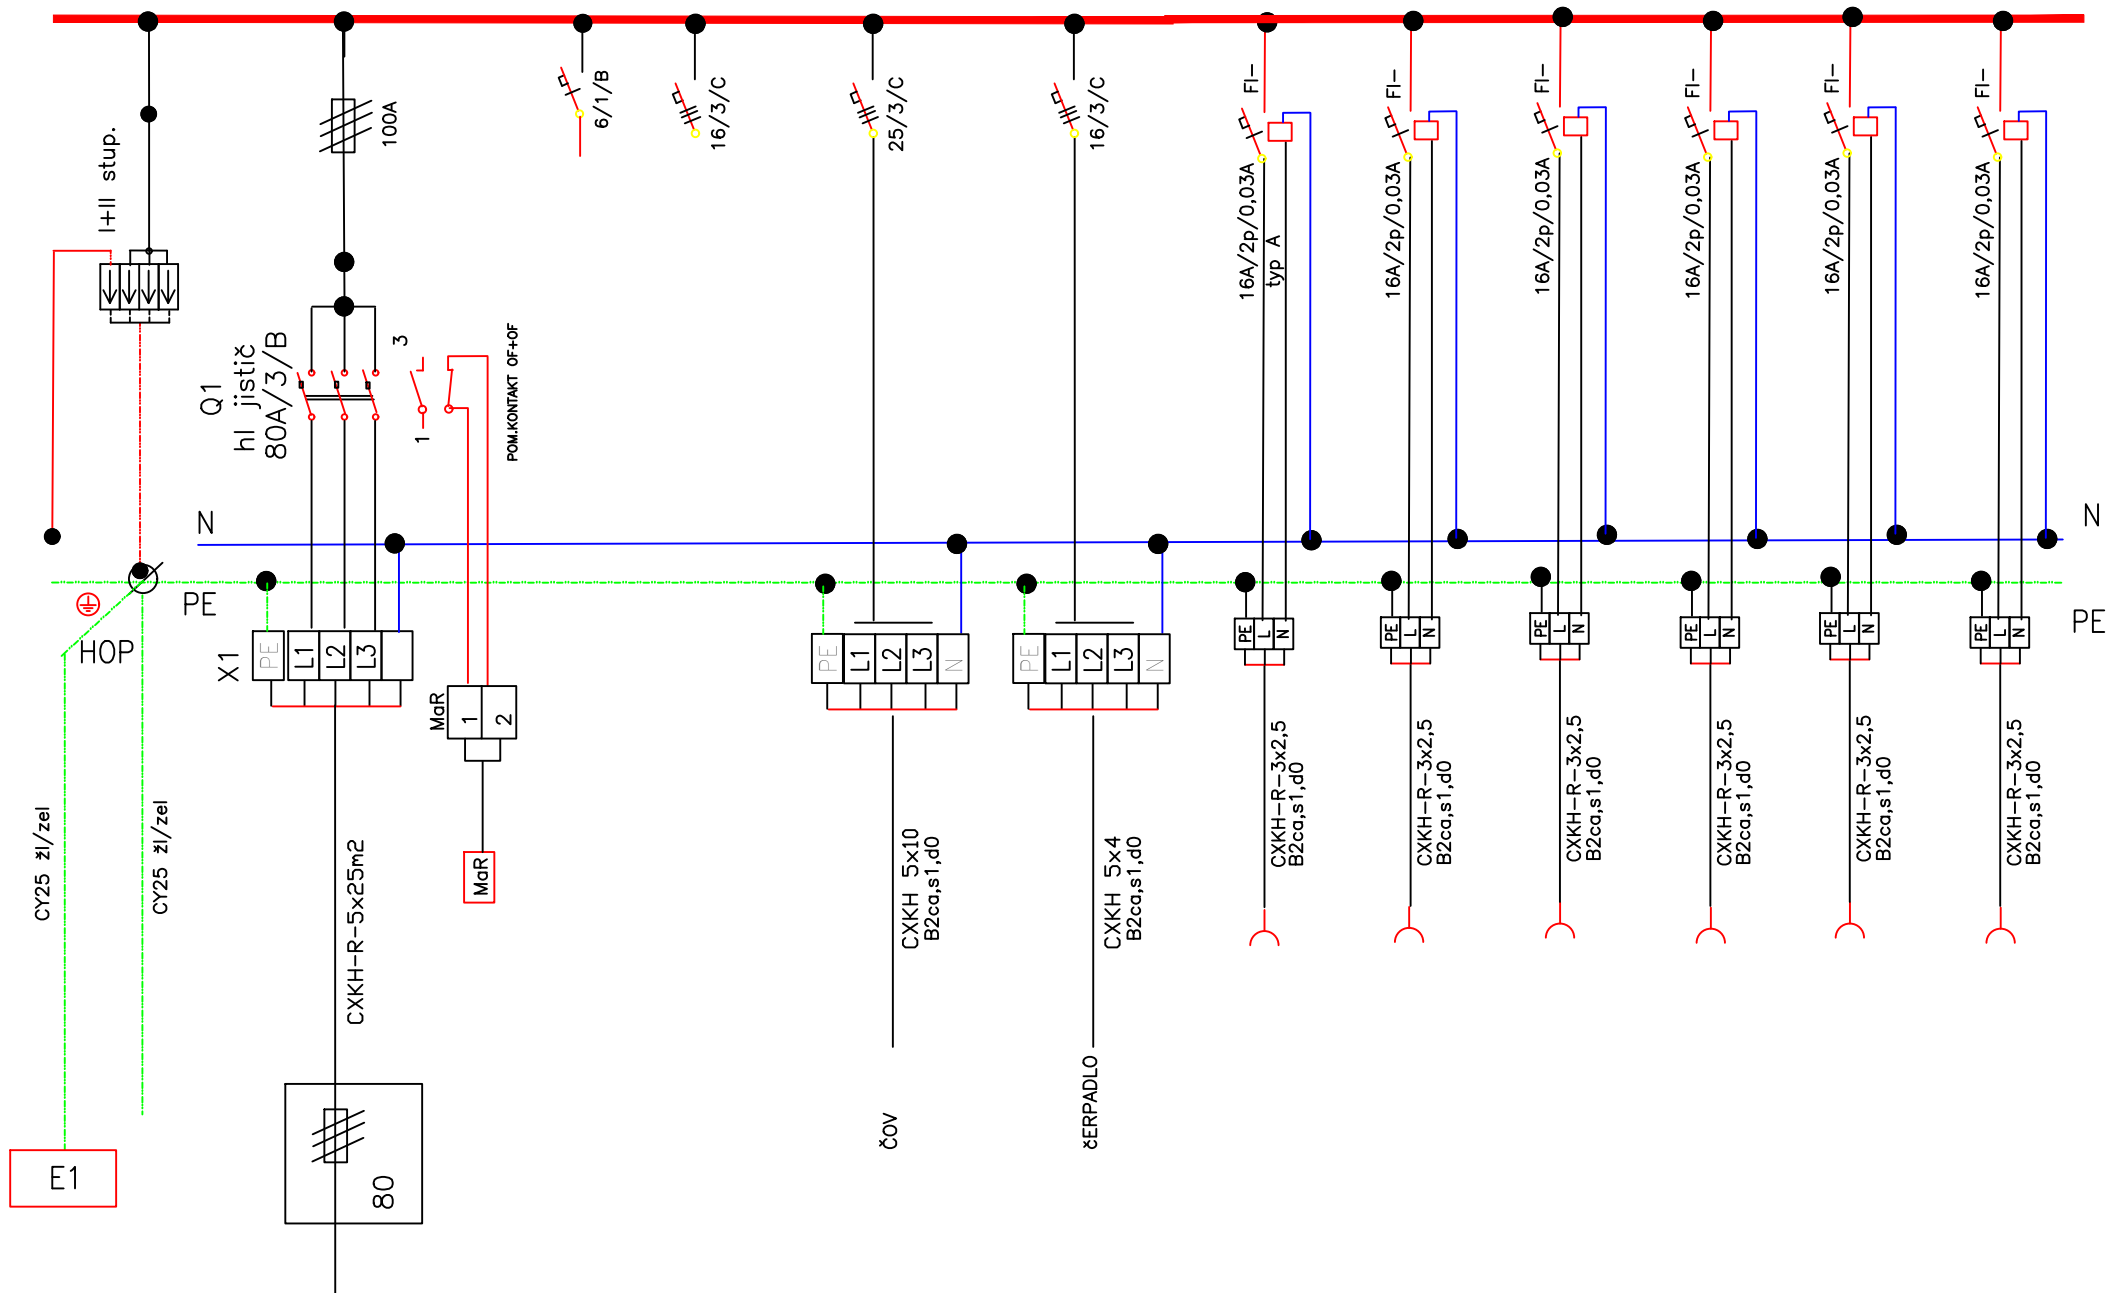



3/N/PE,AC, 50Hz 230/400V/TN-S

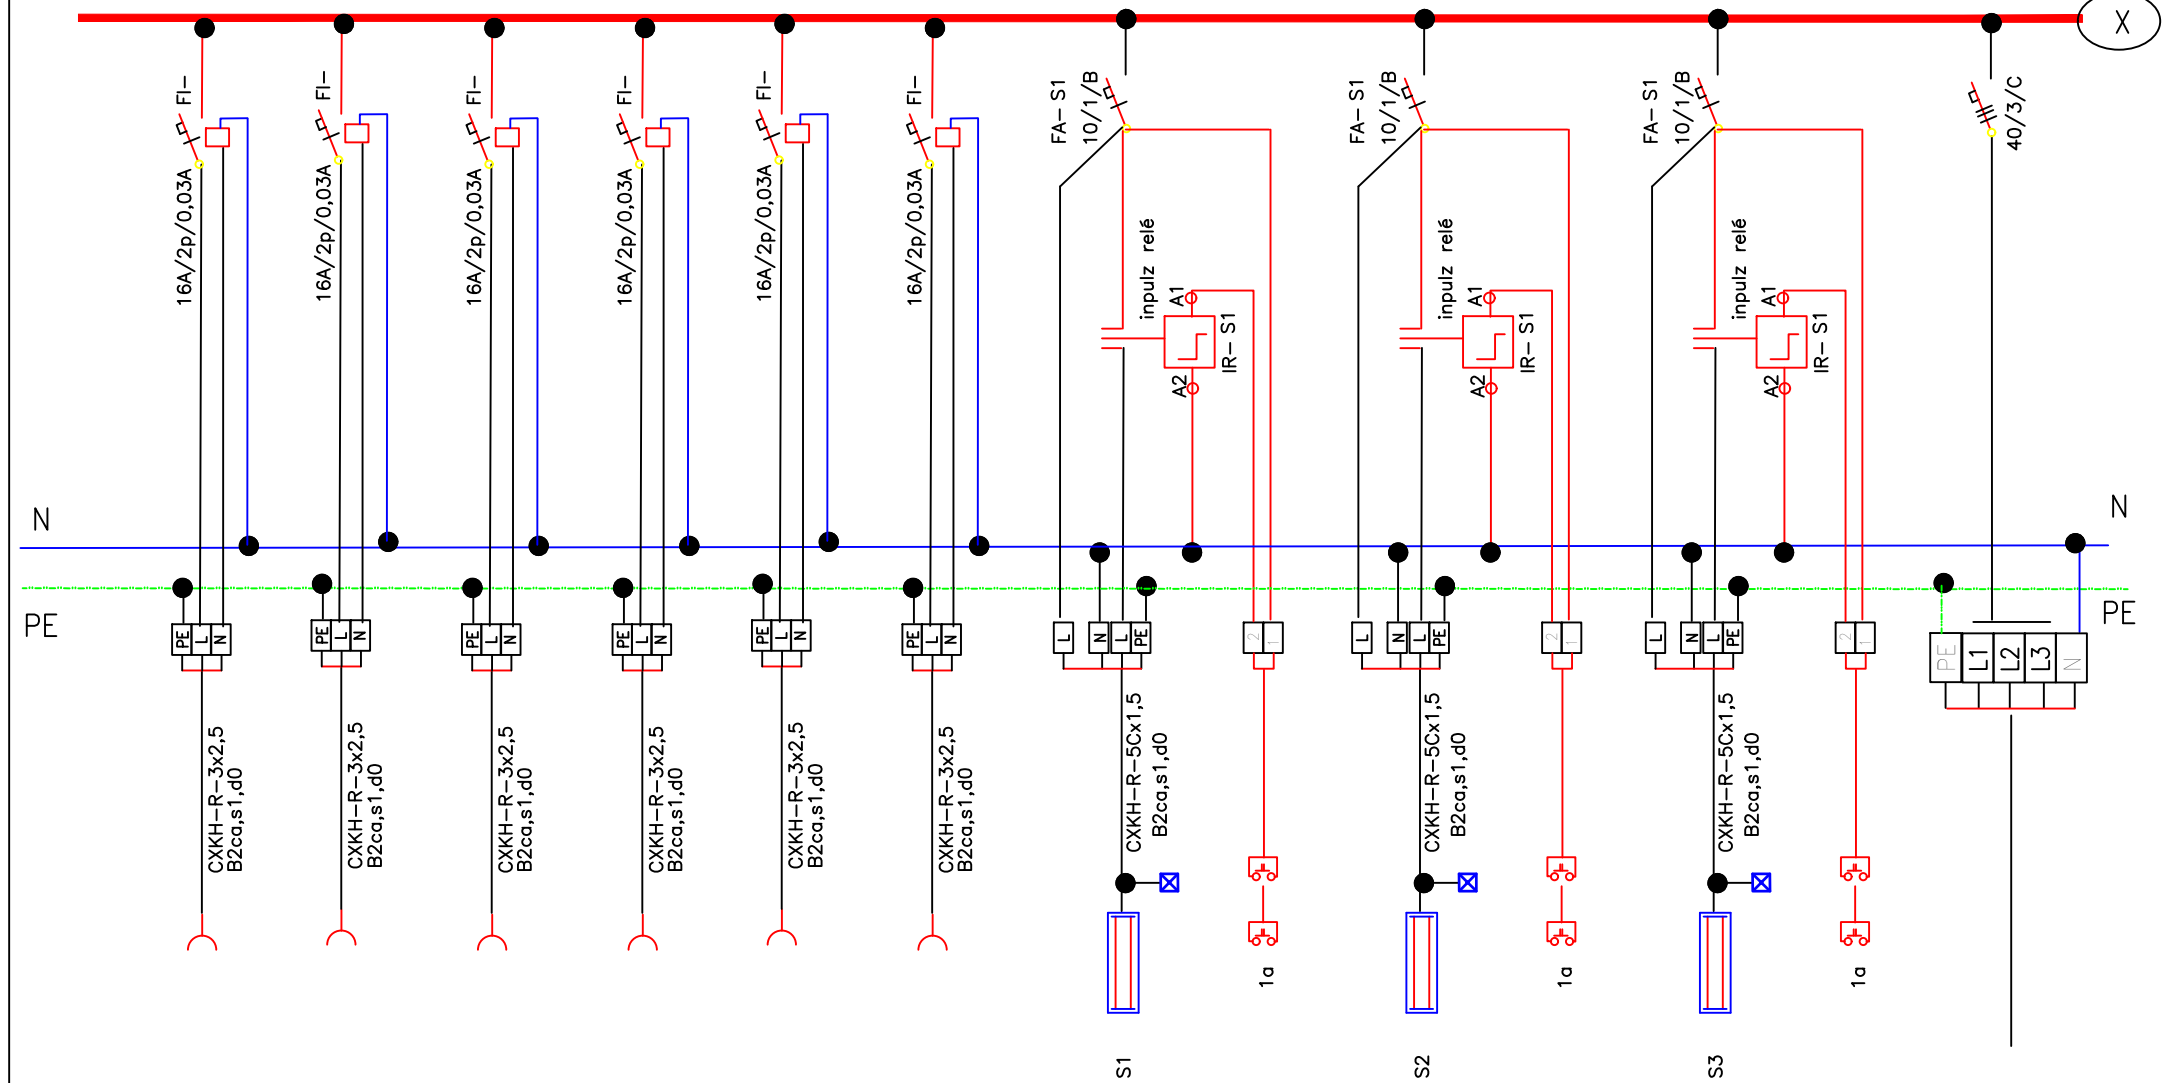

3/N/PE, AC, 50Hz 230/400V/TN-S

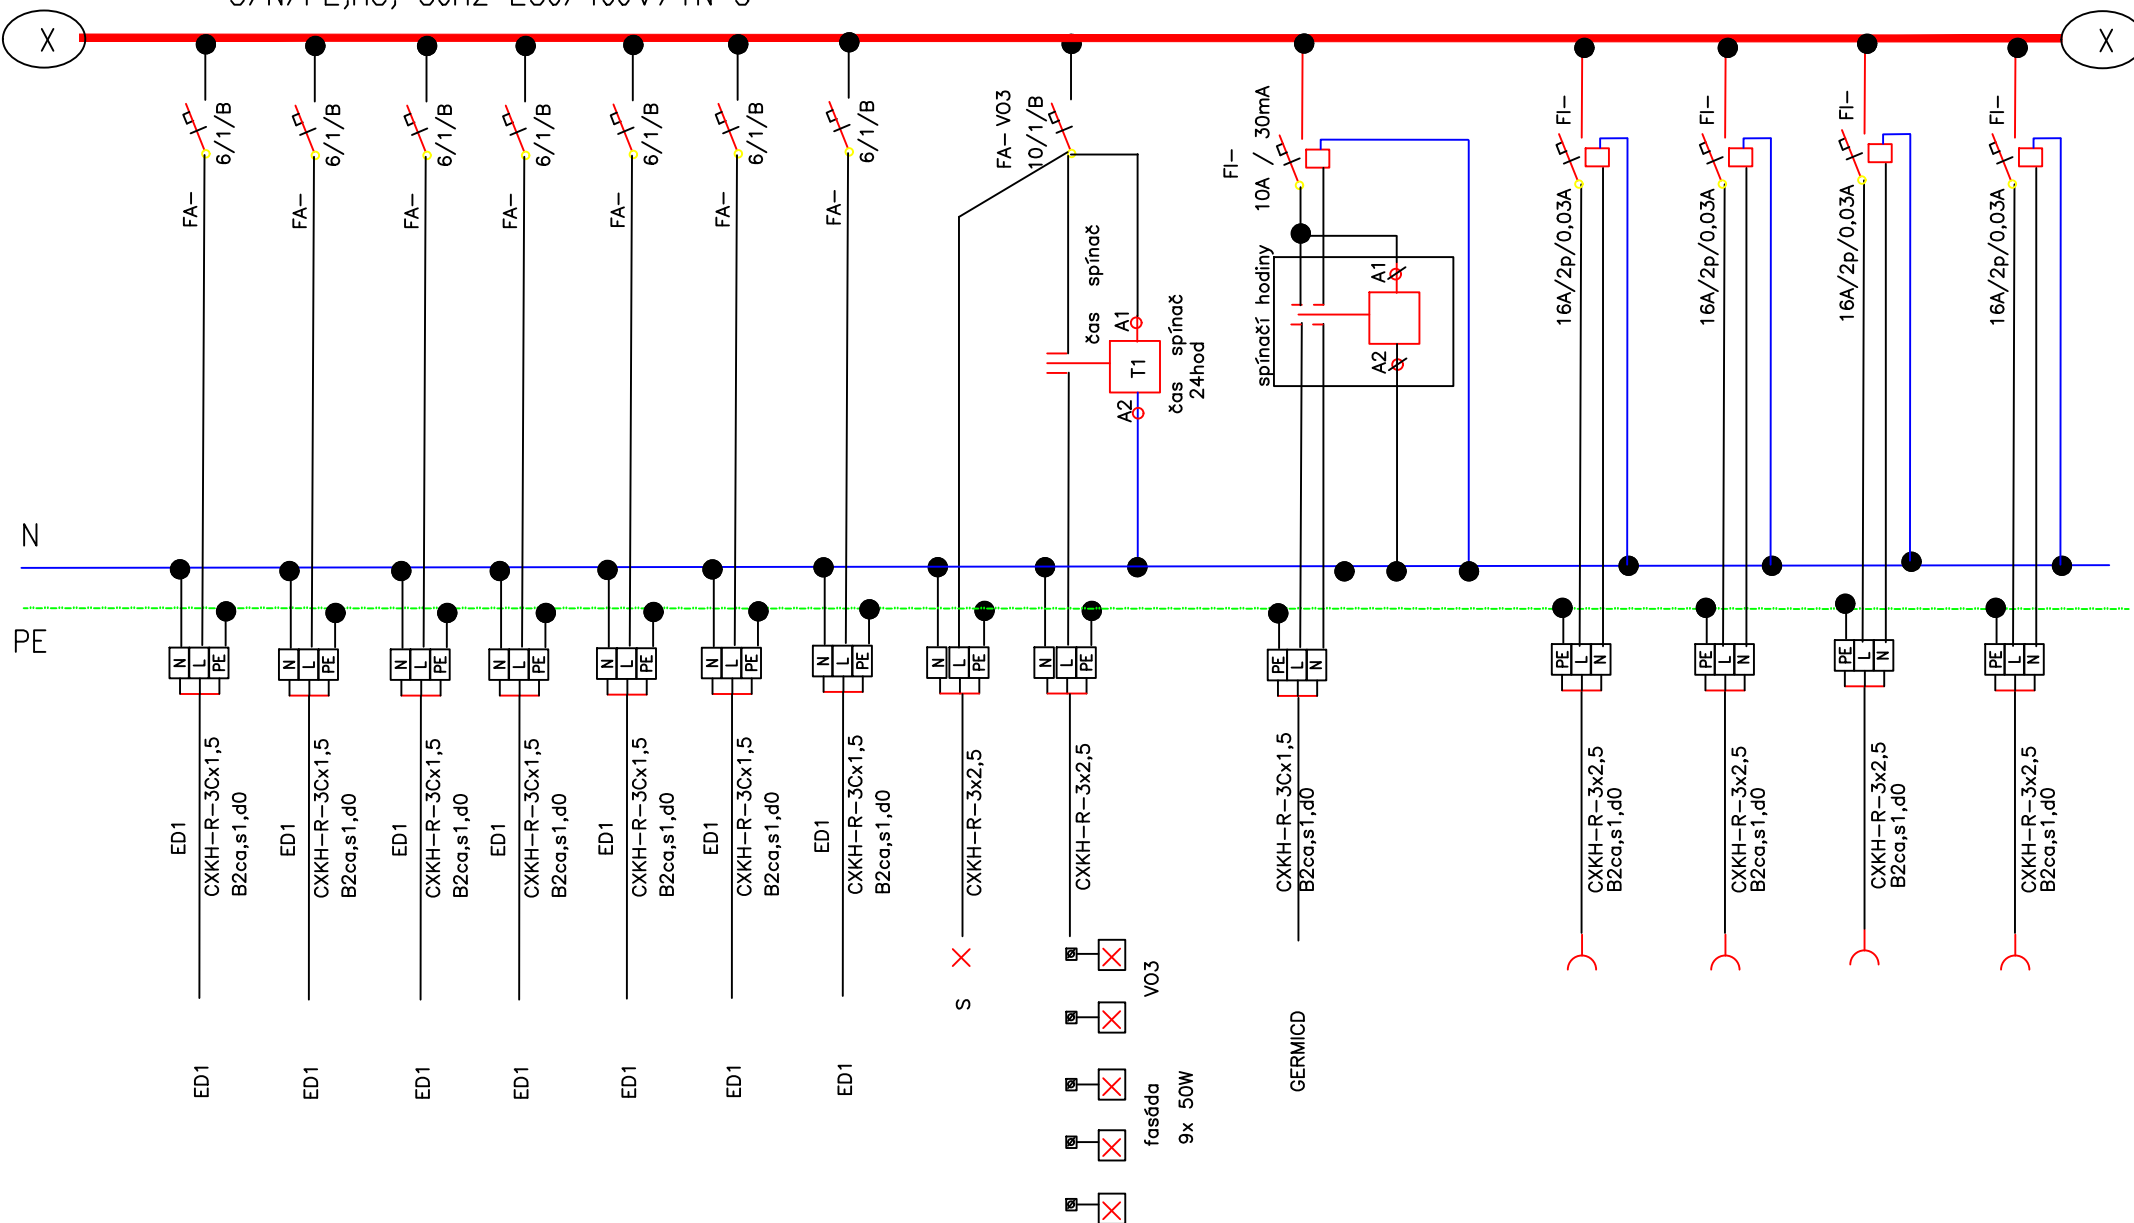


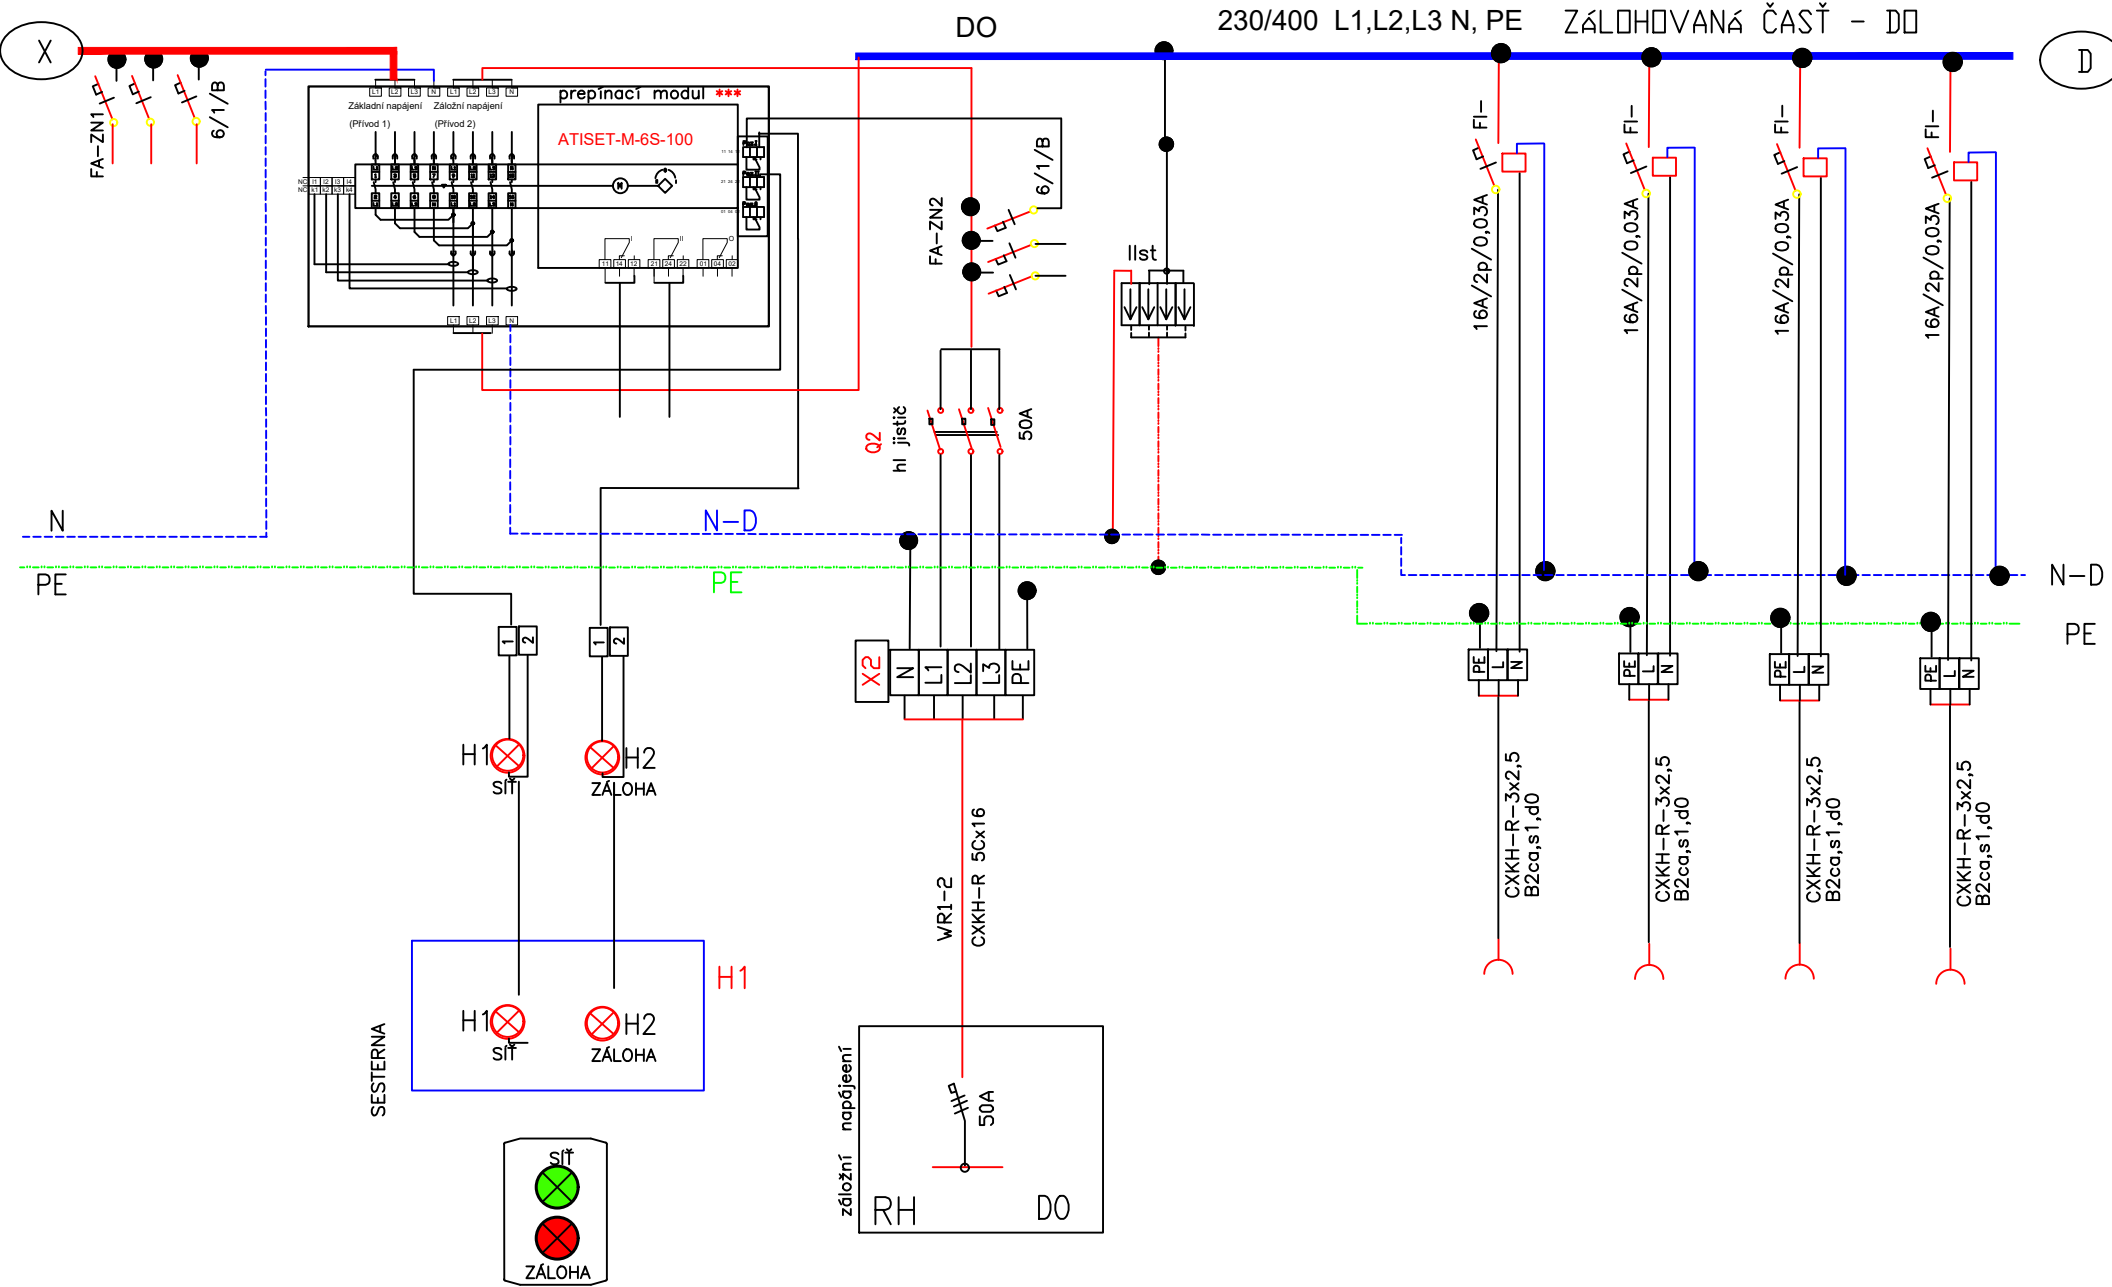

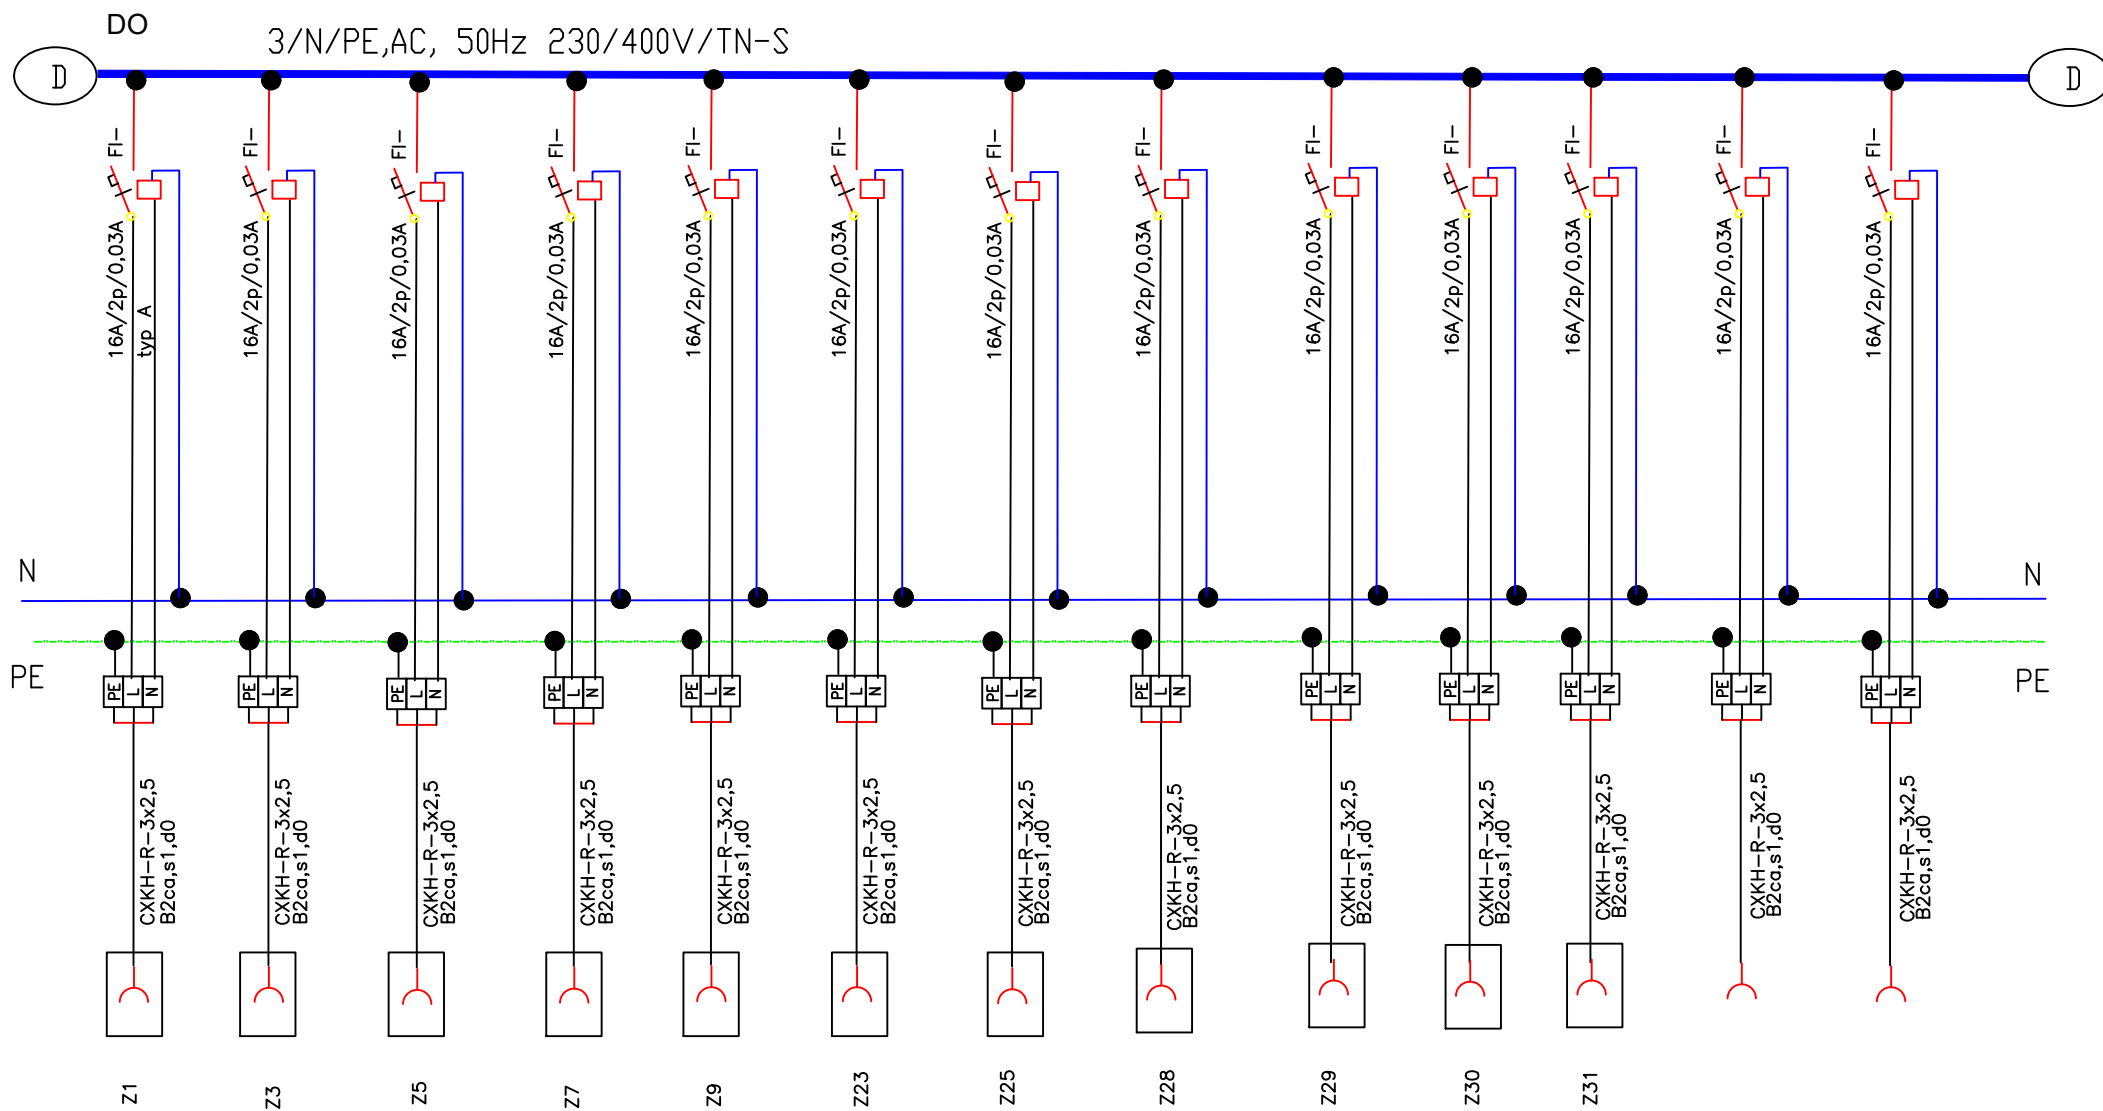


lůžkové odděl.


D1.4e		datum	zak.č.		ROZVADĚČ	R1	05
-------	--	-------	--------	--	----------	----	----

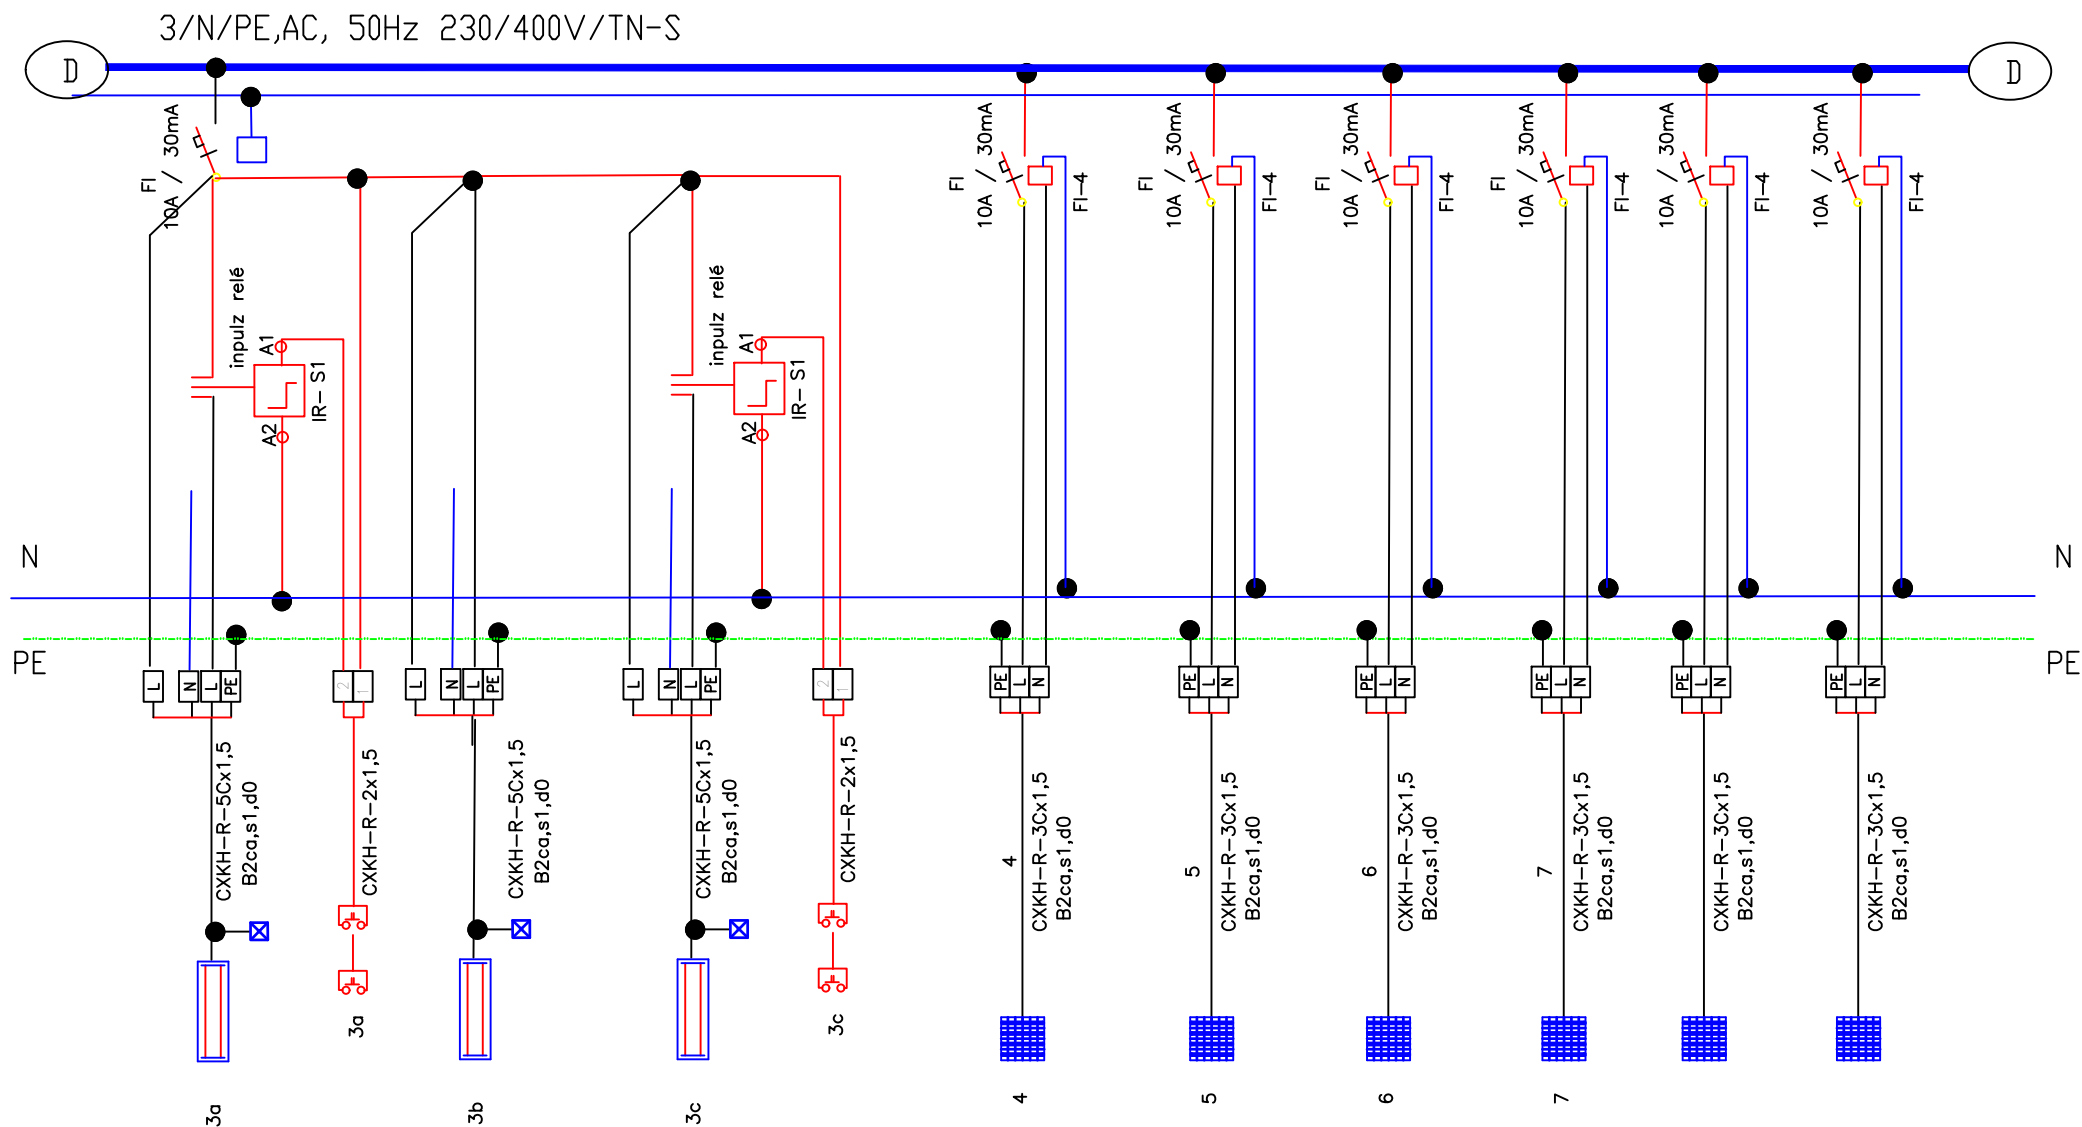


3/N/PE,AC, 50Hz 230/400V/TN-S

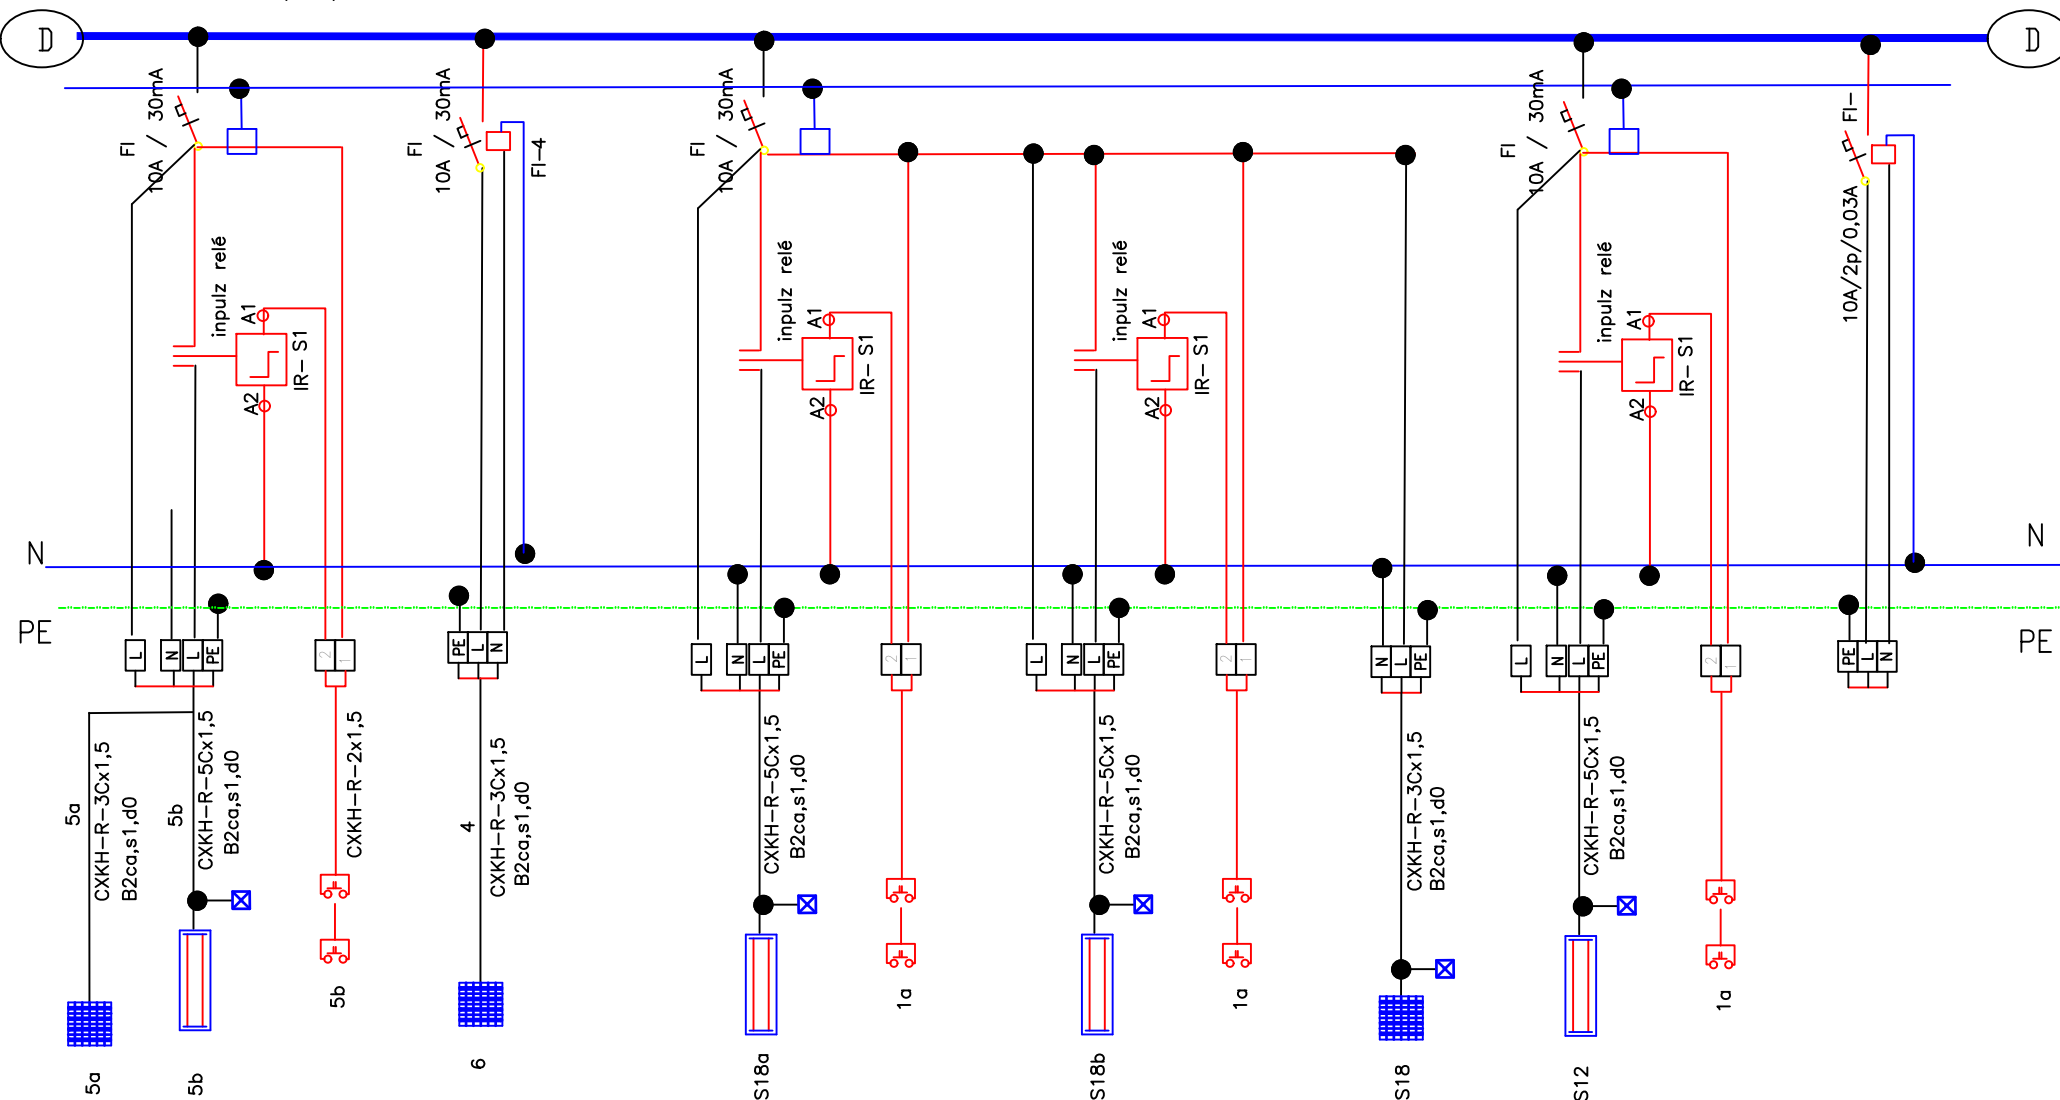

3/N/PE,AC, 50Hz 230/400V/TN-S


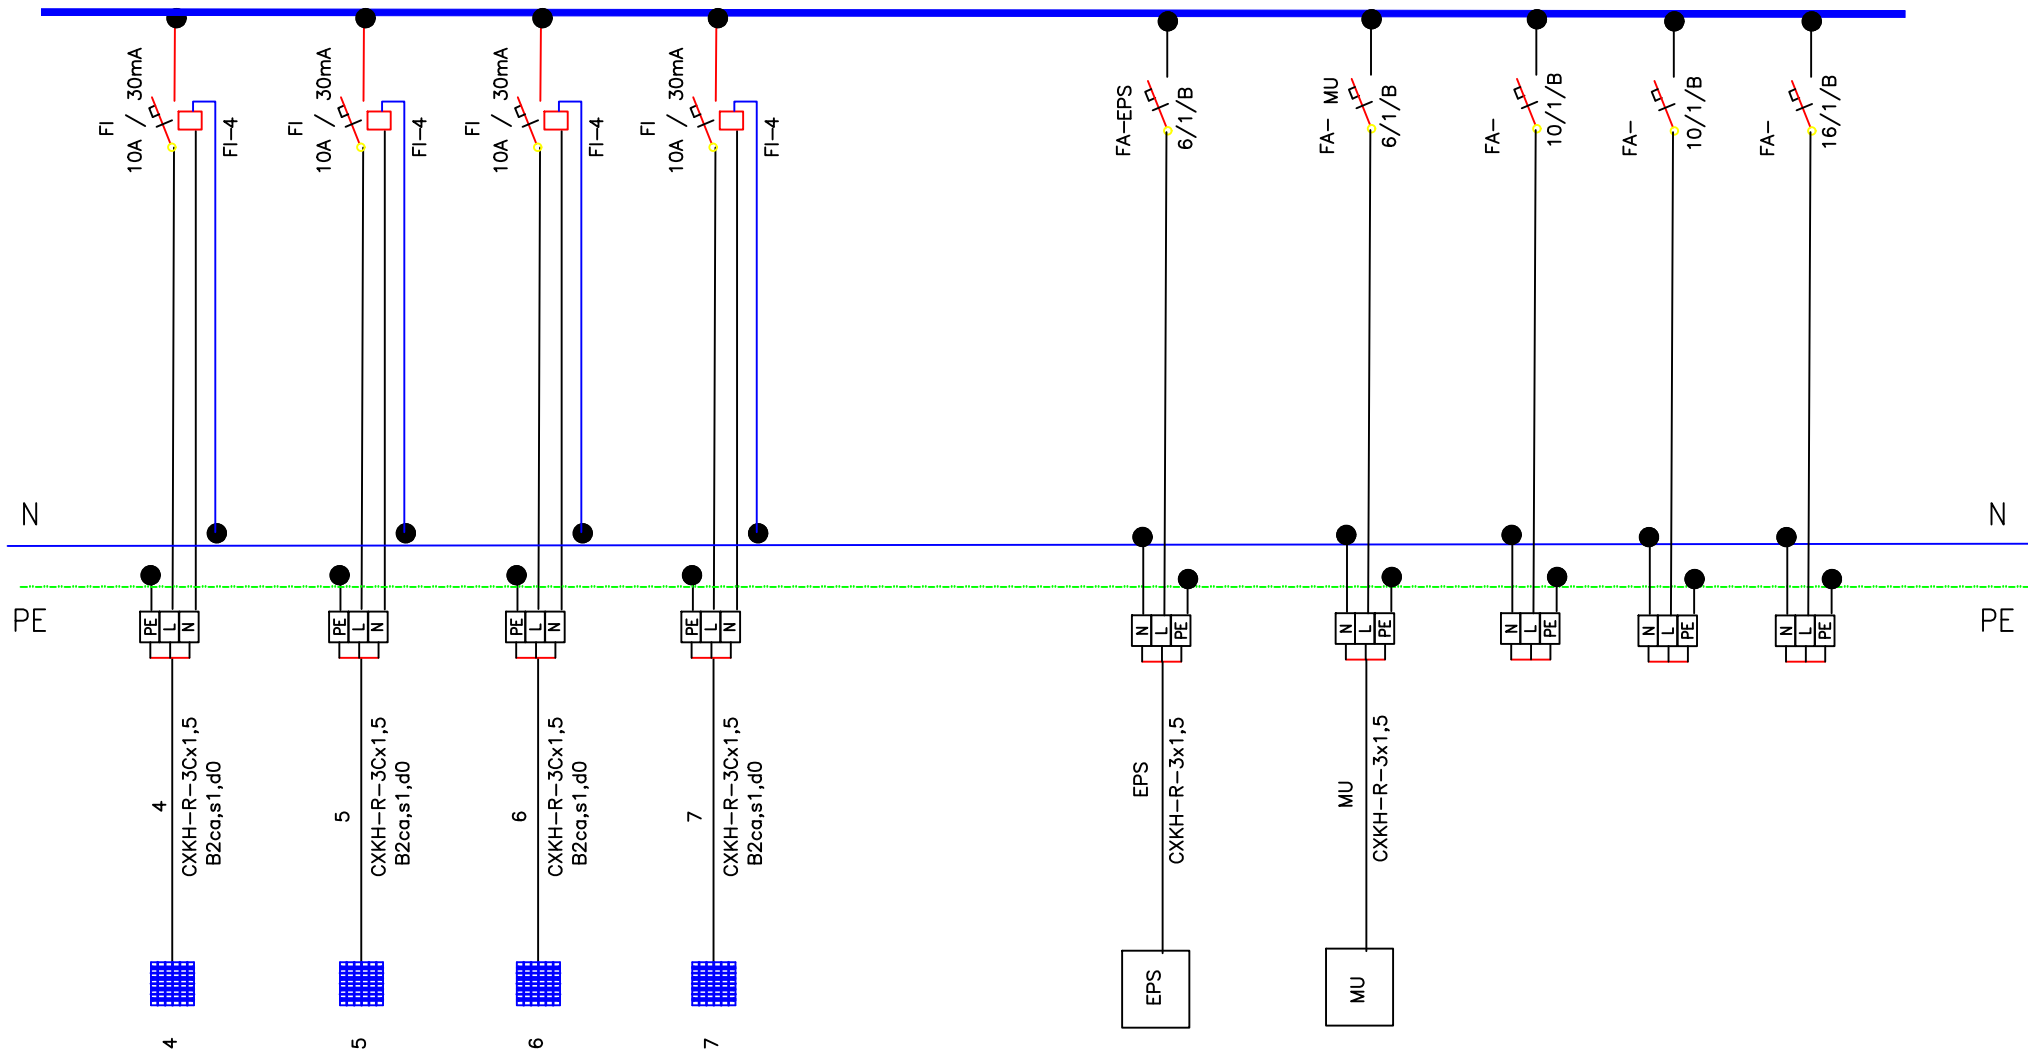


3/N/PE,AC, 50Hz 230/400V/TN-S

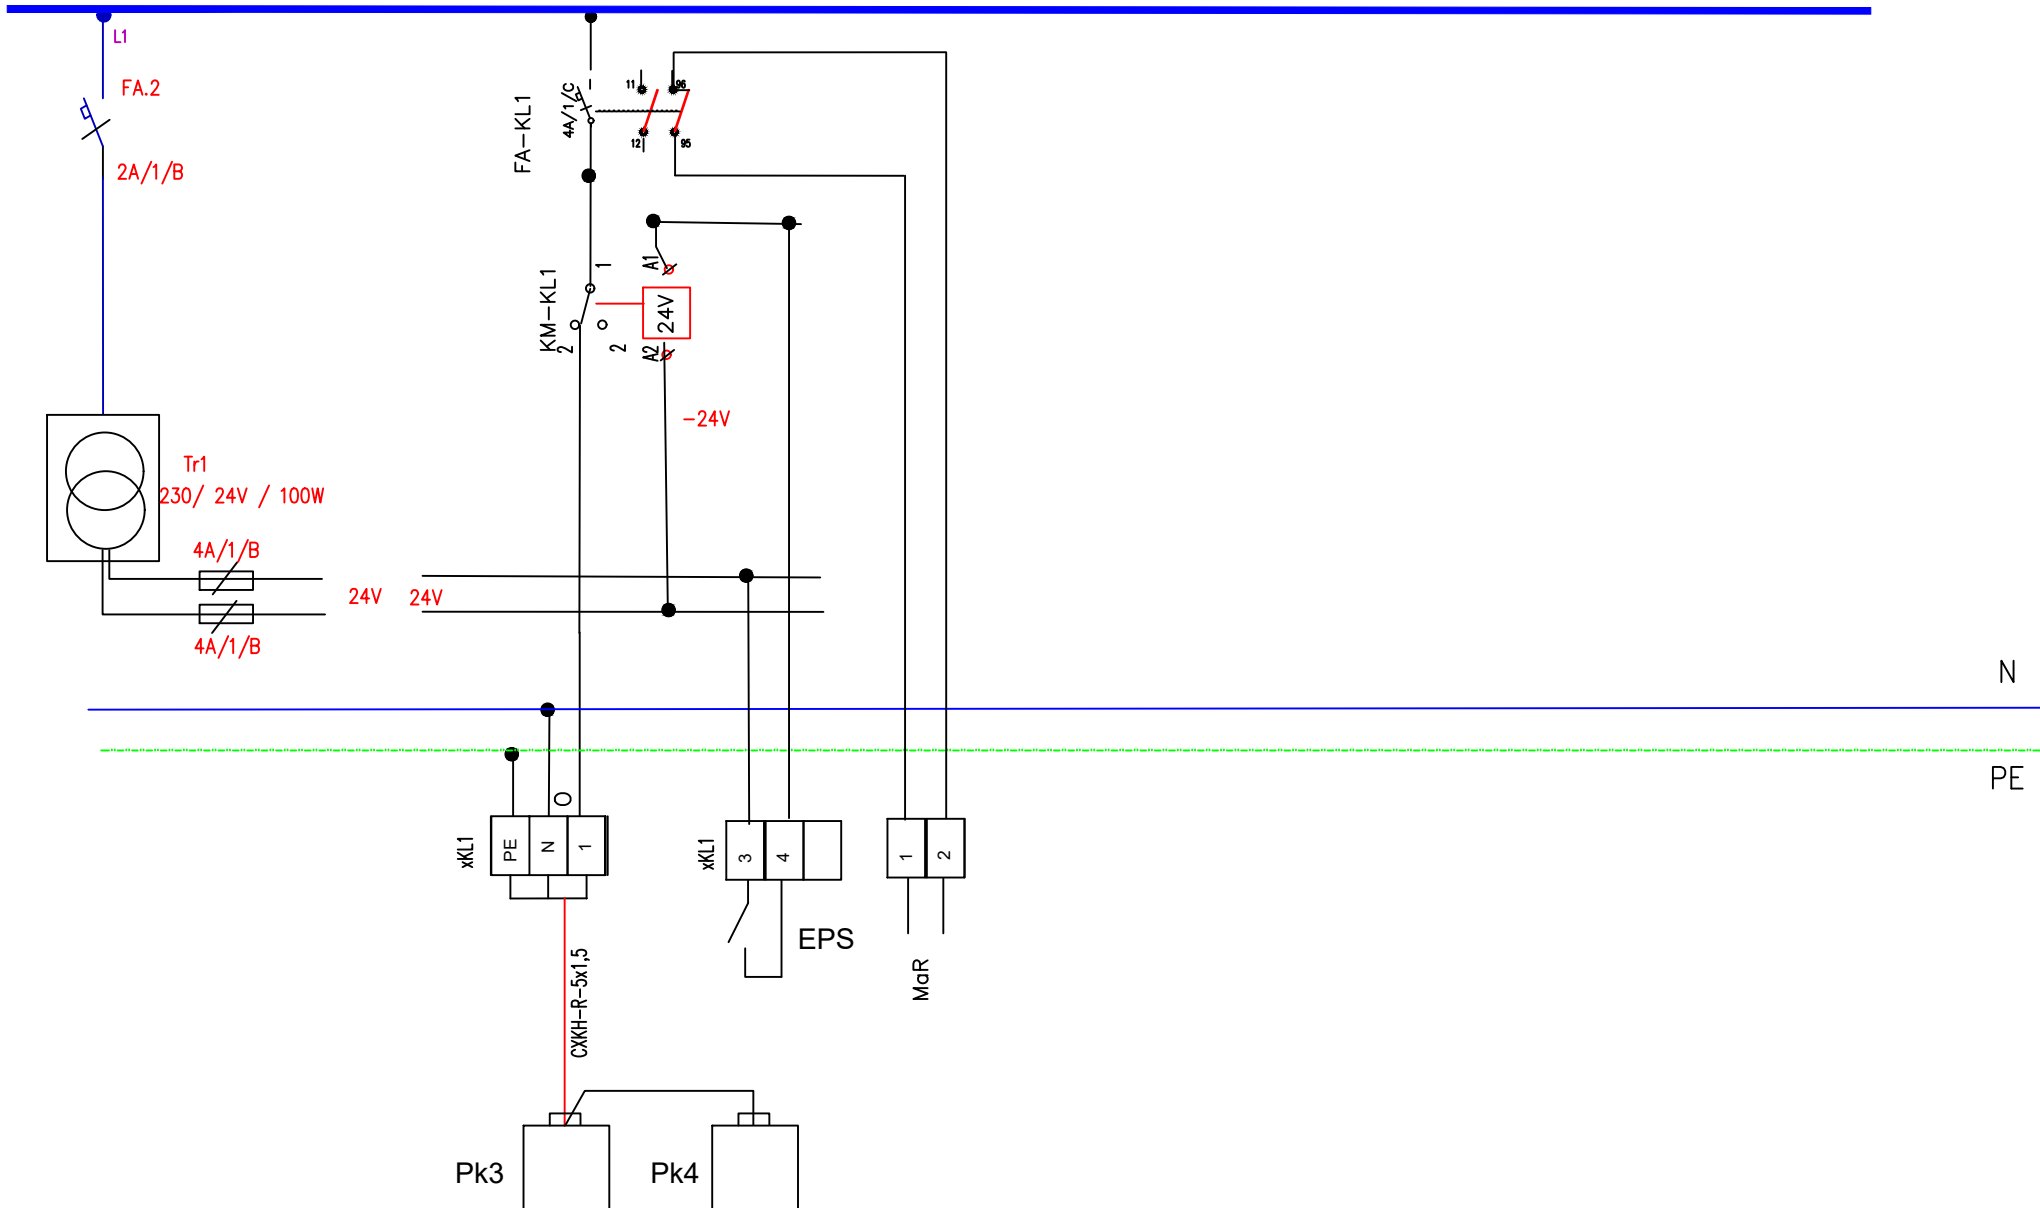

Pohled lůžkový pokoj

1:20

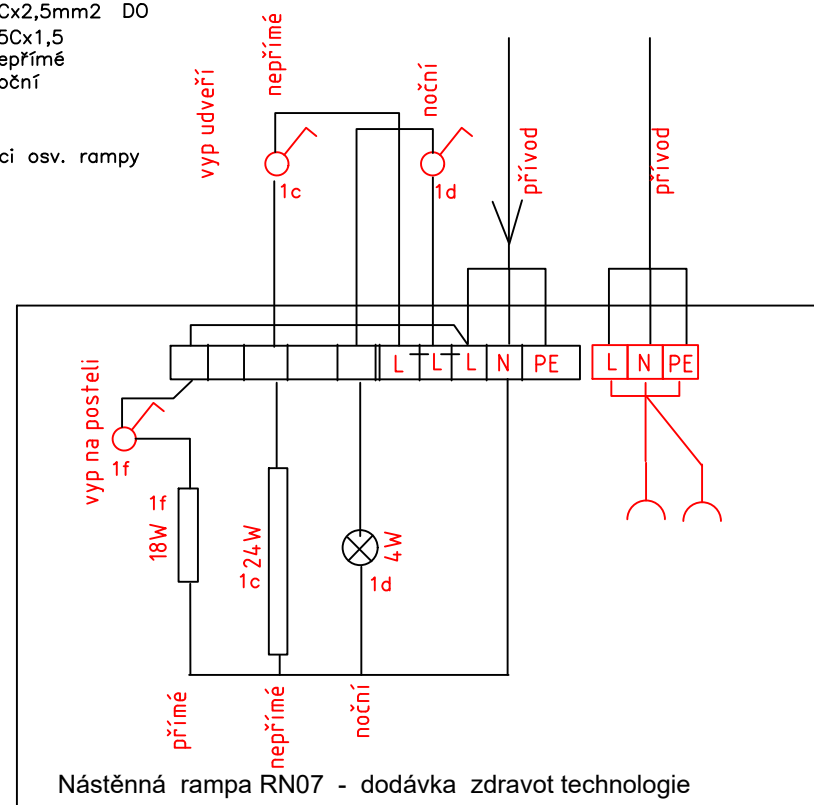

Pohled lůžkový pokoj


D1.4.6		datum	zak.č.		ROZVADĚČ	R1	10
--------	--	-------	--------	--	----------	-----------	-----------

POHLED LŮŽKOVÝ POKOJ


Z1 CXKH-R-3x2,5

S1 CXKH-R-3x1,5
CXKH-R-3x1,5

VSTUP



VSTUP



VIZ TECHNOL

Z

20

Z

20