

R5 - ROZVADĚČ OCELOPLECHOVÝ SKŘÍŇOVÝ

S DVEŘMI A KRYCÍM PANELEM - IP 43/20

1 X SKŘÍŇ - ROZMĚR 800/2000/400 mm

1 X SKŘÍŇ - ROZMĚR 600/2000/400 mm

PŘÍVOD DOLEM , VÝVODY HOREM

EL.ROZVODY BUDOU ŘEŠENÉ PODLE ČSN 33 2000 - 7 -710

PRACOVNÍ NAPĚTÍ : 3 x 230 / 400 V ~ AC - TN-S

OCHRANA PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 : AUTOMATICKÝM


ODPOJENÍM OD ZDROJE,


DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

REVIZE 30.6.2023


Ičo	Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	ELINT - CK s.r.o. PROJEKCE Plešivec 296, 381 01 Český Krumlov	
26018799	VI.Tůmová	VI.Tůmová	M.Tůmová, DiS.		
Kraj: JČ	Okres: Č.Krumlov	Obec: Č.Krumlov	Číslo zak.	34 - 2021	
Investor:	Nemocnice Český Krumlov, a.s.			Arch. číslo	
Název akce:	NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV - INTERNÍ PAVILON STAVEBNÍ ÚPRAVY 4 - 7. NP			Datum	Červenec 2021
Obsah:				Formát	9 A4
				Stupeň	DPS
				Měřítko	-
	D.1.4.4. - ELEKTROINSTALACE + SLABOPROUD SCHÉMA ROZVADĚČE R5-MDO A R5-DO - 5.NP			Č. kopie	Č.výkresu E7

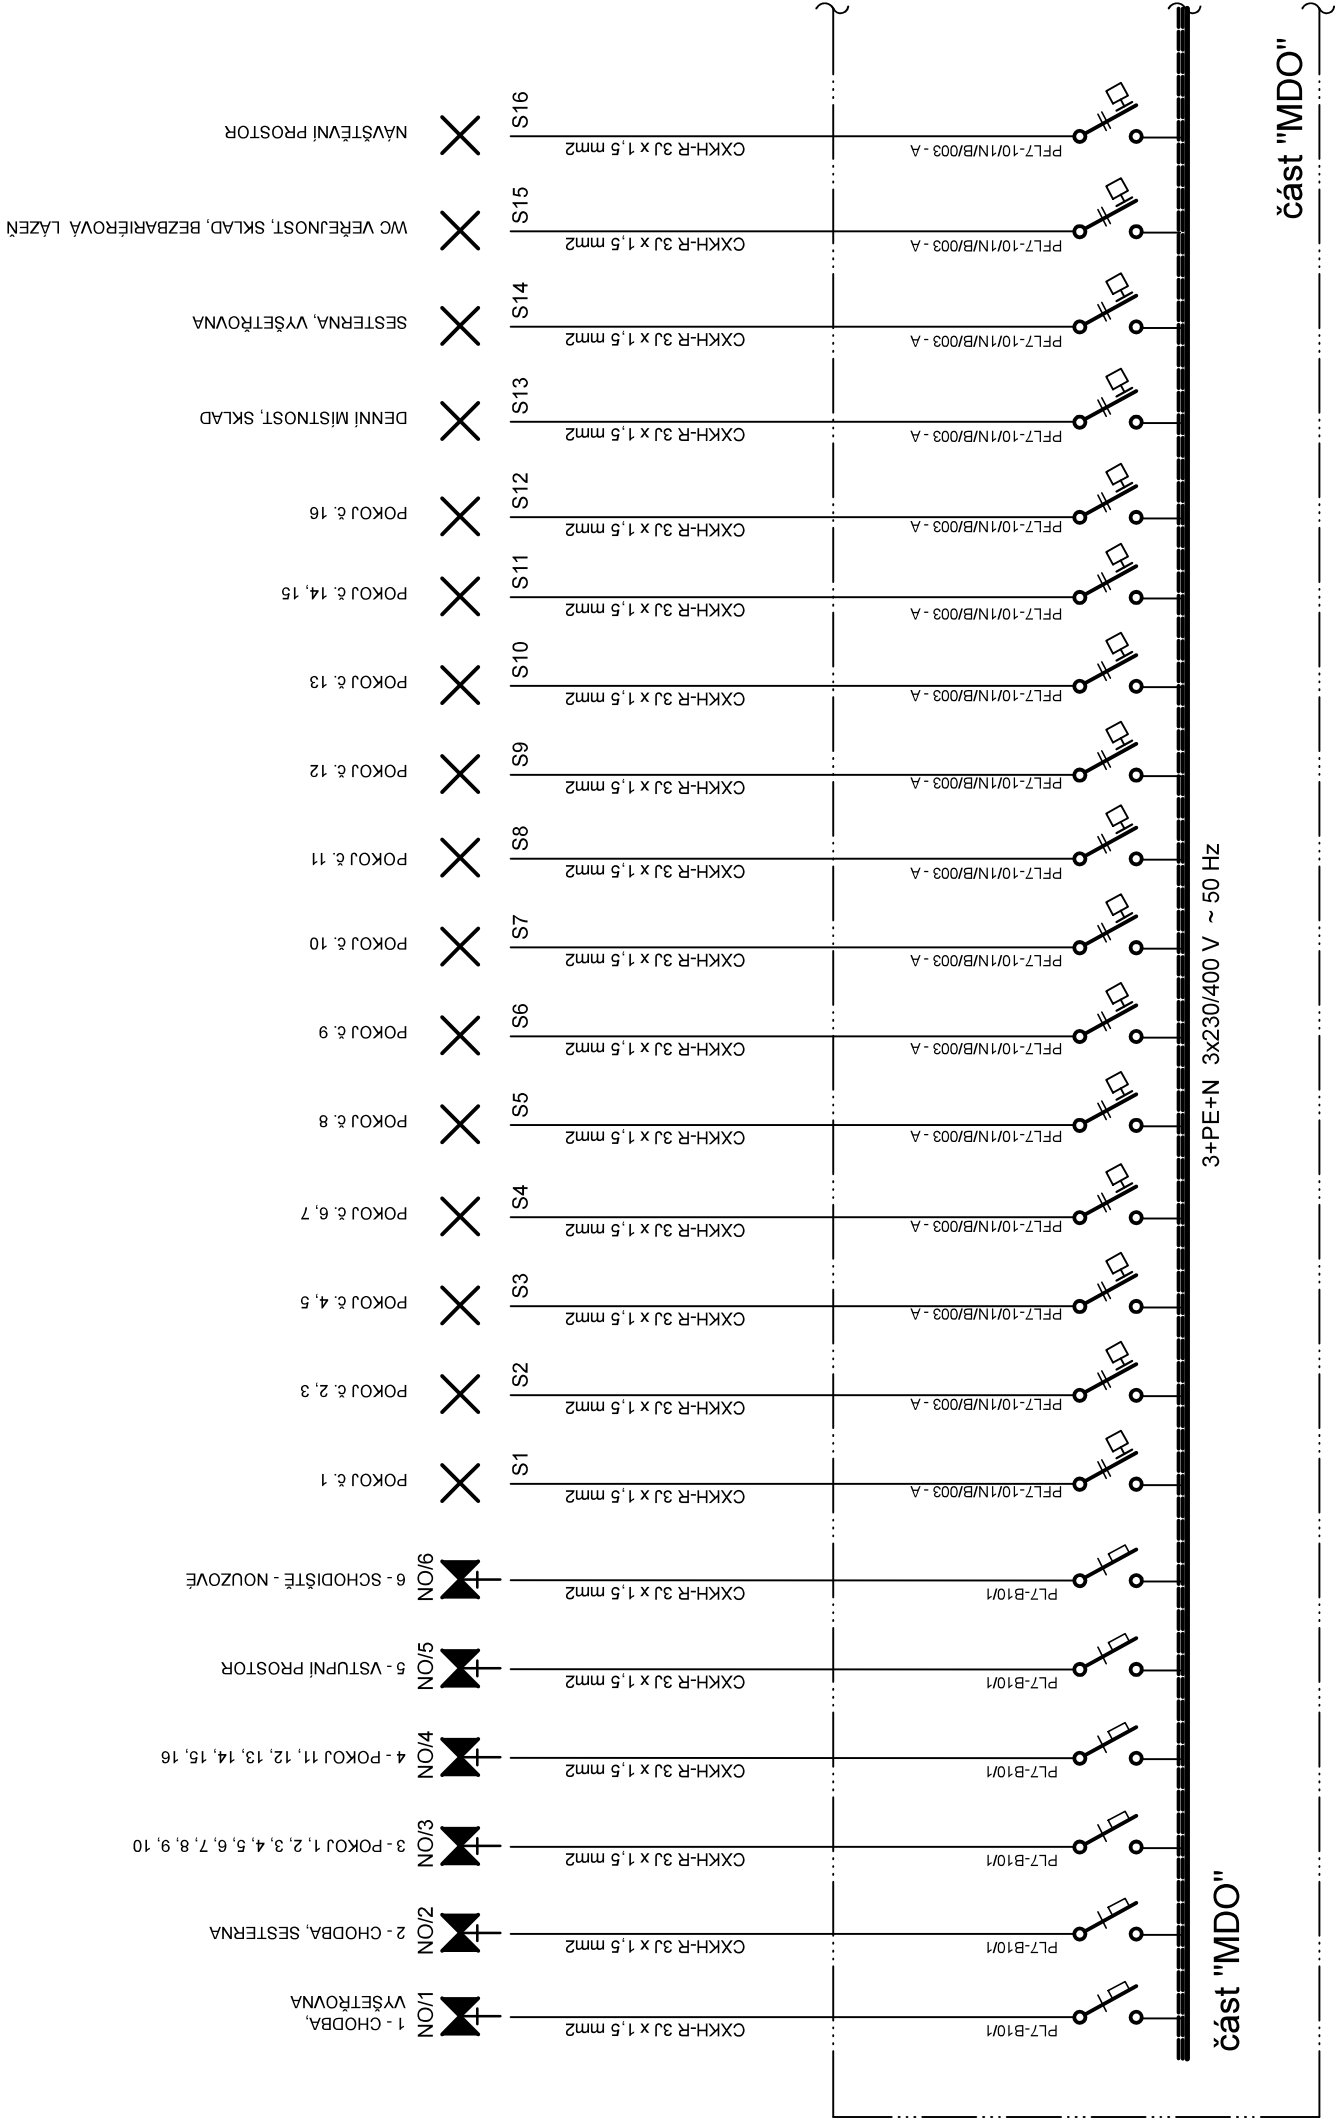

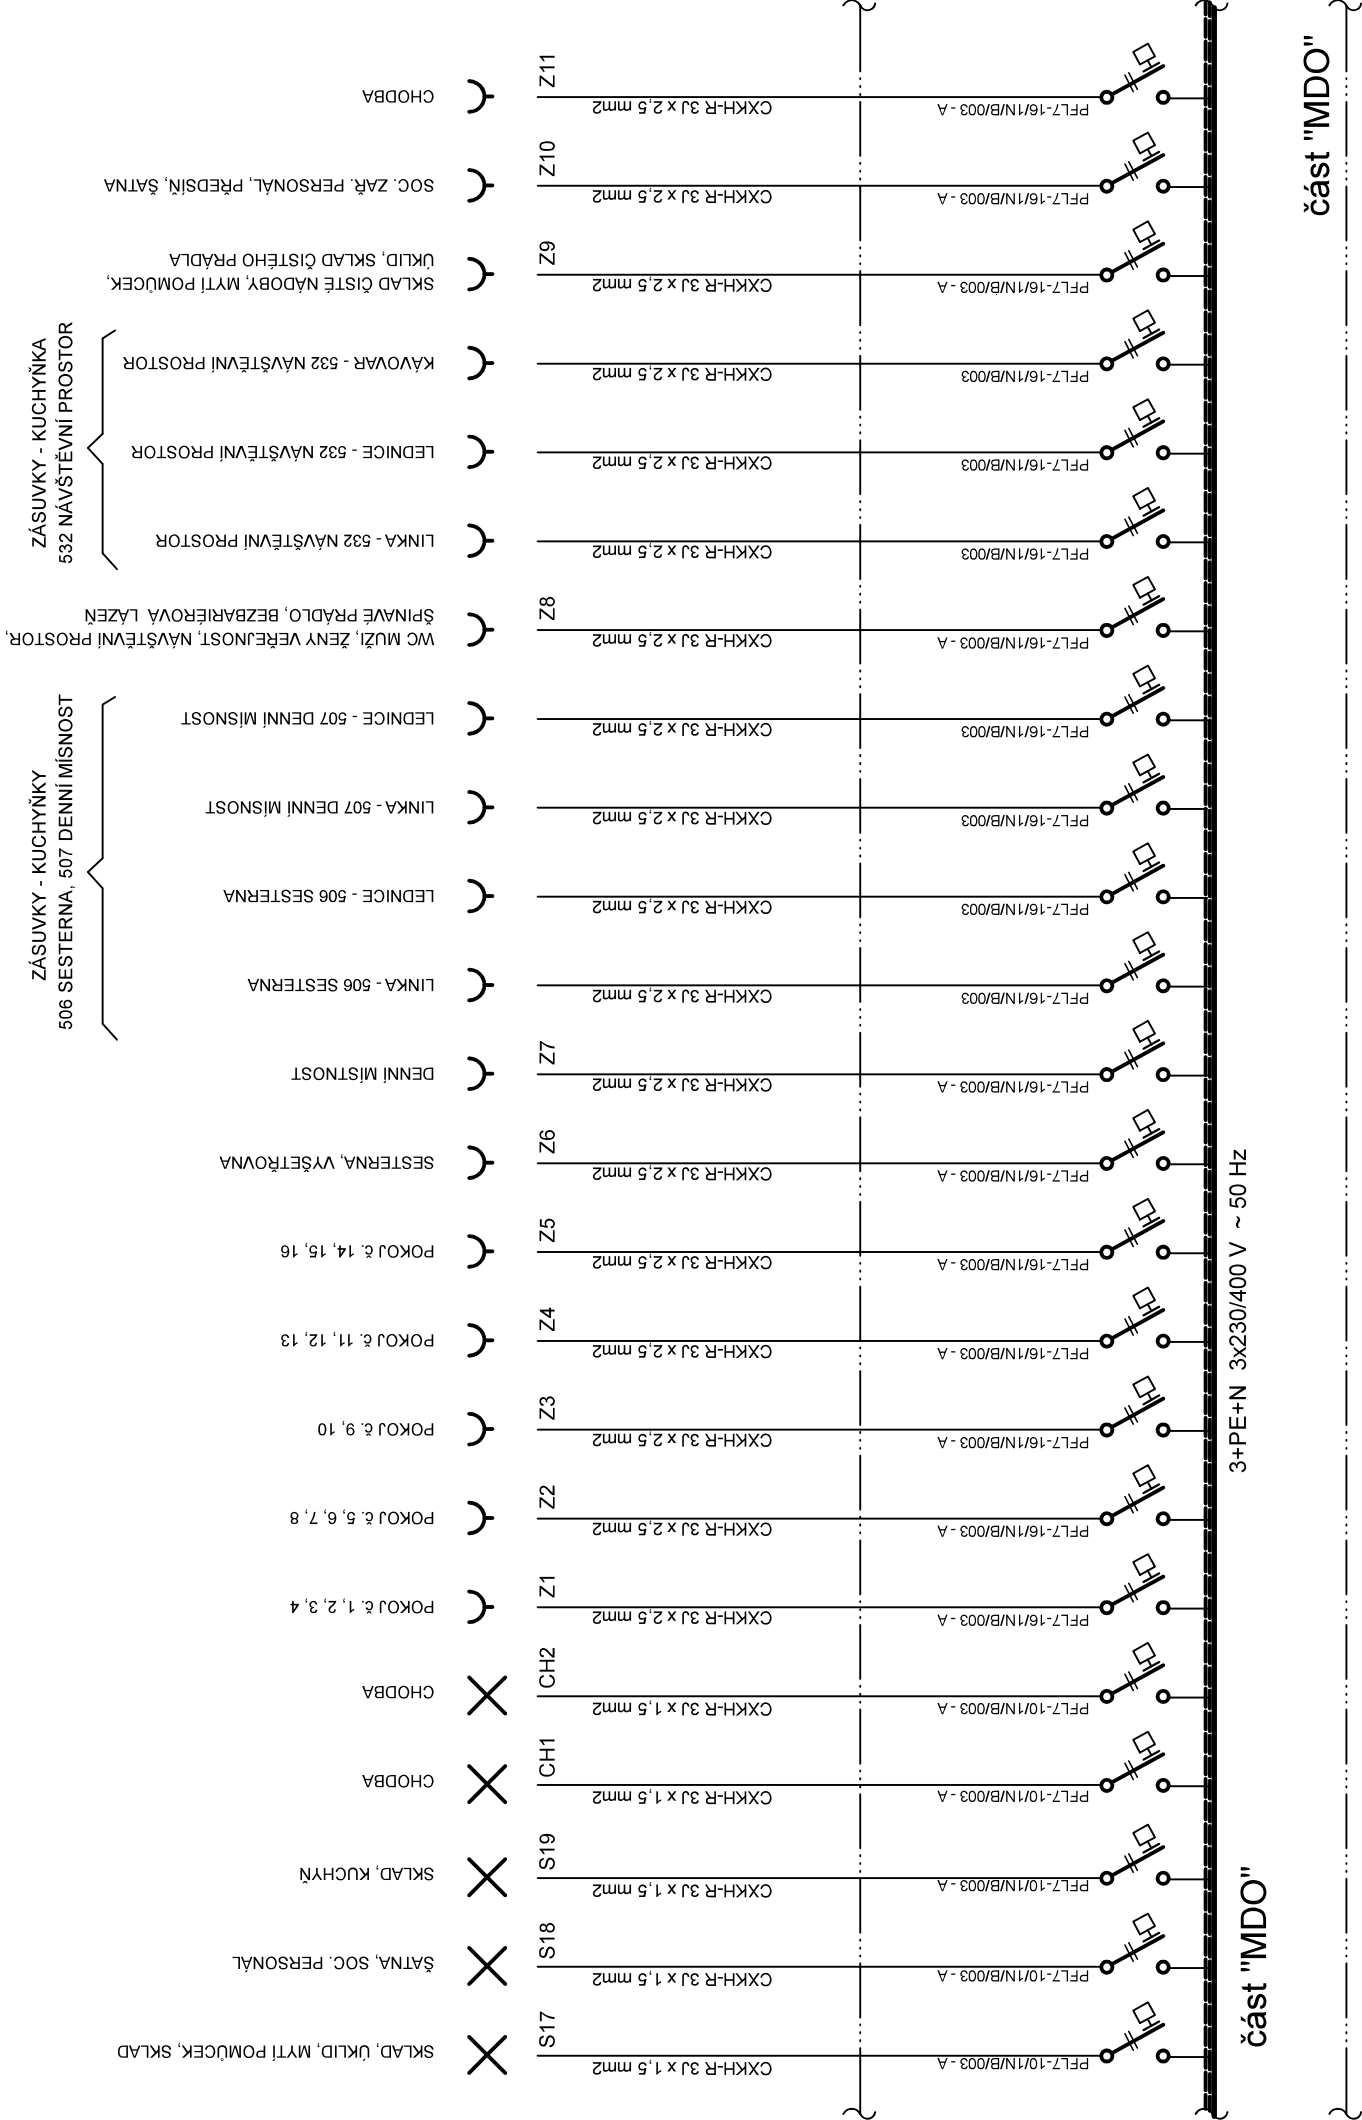

ZÁSUVKY "USB"
INSTALAČNÍ RAMPY NAD LŮŽKY

CHODBA		USB-1	POKOUJ č. 1, 2, 3, 4
KUCHYŇKA PŘÍPRAVA JÍDEL, SKLAD		USB-2	POKOUJ č. 5, 6, 7, 8
LINKA - 526 KUCH. PŘÍPRAVA JÍDEL		USB-3	POKOUJ č. 9, 10, 11, 12
LEDNICE - 526 KUCH. PŘÍPRAVA JÍDEL		USB-4	POKOUJ č. 13, 14
MIKROVLNKA - 526 KUCH. PŘÍP. JÍDEL		USB-5	POKOUJ č. 15, 16
KONVICE - 526 KUCH. PŘÍPRAVA JÍDEL			
MÝČKA - 526 KUCH. PŘÍPRAVA JÍDEL			
526 KUCHYŇKA PŘÍPRAVA JÍDEL EL.SPORÁK 400V, 8kW			
WIFI - CHODBA			
MÝČKA - MÝTÍ POMŮCEK			
MÝČKA - MÝTÍ POMŮCEK			
PŘÍJEM - RECEPCE - PARAPETNÍ ŽLAB			
VYŠETŘOVNA - PARAPETNÍ ŽLAB			
ŠPINAVÉ PRÁDLO			
SKLAD KOMPENZAČ. POMŮCEK			



část "MDO"

část "MDO"


ZÁSUVKY "MDO" INSTALAČNÍ RAMPY NAD LŮŽKY

POKOUJ č. 1, 2	MDO-1	CXKH-R 3J x 2,5 mm ²	PFL7-16/1N/B/003 - A		POKOUJ č. 1, 2	MDO-1	CXKH-R 3J x 2,5 mm ²	PFL7-16/1N/B/003 - A
POKOUJ č. 3, 4	MDO-2	CXKH-R 3J x 2,5 mm ²	PFL7-16/1N/B/003 - A		POKOUJ č. 3, 4	MDO-3	CXKH-R 3J x 2,5 mm ²	PFL7-16/1N/B/003 - A
POKOUJ č. 5, 6	MDO-4	CXKH-R 3J x 2,5 mm ²	PFL7-16/1N/B/003 - A		POKOUJ č. 5, 6	MDO-5	CXKH-R 3J x 2,5 mm ²	PFL7-16/1N/B/003 - A
POKOUJ č. 7, 8	MDO-6	CXKH-R 3J x 2,5 mm ²	PFL7-16/1N/B/003 - A		POKOUJ č. 7, 8	MDO-7	CXKH-R 3J x 2,5 mm ²	PFL7-16/1N/B/003 - A
POKOUJ č. 9, 10	MDO-8	CXKH-R 3J x 2,5 mm ²	PFL7-16/1N/B/003 - A		POKOUJ č. 9, 10	MDO-9	CXKH-R 3J x 2,5 mm ²	PFL7-16/1N/B/003 - A
POKOUJ č. 11, 12	MDO-10	CXKH-R 3J x 2,5 mm ²	PFL7-16/1N/B/003 - A		POKOUJ č. 11, 12	MDO-11	CXKH-R 3J x 2,5 mm ²	PFL7-16/1N/B/003 - A
POKOUJ č. 13, 14	MDO-12	CXKH-R 3J x 2,5 mm ²	PFL7-16/1N/B/003 - A		POKOUJ č. 13, 14	MDO-13	CXKH-R 3J x 2,5 mm ²	PFL7-16/1N/B/003 - A
POKOUJ č. 15, 16	MDO-14	CXKH-R 3J x 2,5 mm ²	PFL7-16/1N/B/003 - A		POKOUJ č. 15, 16	MDO-15	CXKH-R 3J x 2,5 mm ²	PFL7-16/1N/B/003 - A
VYŠETŘOVNA	MDO-16	CXKH-R 3J x 2,5 mm ²	PFL7-16/1N/B/003 - A		VYŠETŘOVNA	MDO-17	CXKH-R 3J x 2,5 mm ²	PFL7-16/1N/B/003 - A
SESTERNA	MDO-18	CXKH-R 3J x 2,5 mm ²	PFL7-16/1N/B/003 - A		SESTERNA	MDO-19	CXKH-R 3J x 2,5 mm ²	PFL7-16/1N/B/003 - A
SESTERNA	MDO-20	CXKH-R 3J x 2,5 mm ²	PFL7-16/1N/B/003 - A					

3+PE+N 3x230/400 V ~ 50 Hz

část "MDO"

část "MDO"



ZÁSUVKY "DO" INSTALAČNÍ RAMPY NAD LŮŽKY

