

#### R4 - ROZVADĚČ OCELOPLECHOVÝ SKŘÍŇOVÝ

S DVEŘMI A KRYCÍM PANELEM - IP 43/20

1 X SKŘÍŇ - ROZMĚR 800/2000/400 mm

1 X SKŘÍŇ - ROZMĚR 600/2000/400 mm

PŘÍVOD DOLEM , VÝVODY HOREM

EL.ROZVODY BUDOU ŘEŠENÉ PODLE ČSN 33 2000 - 7 -710

PRACOVNÍ NAPĚTÍ : 3 x 230 / 400 V ~ AC - TN-S

OCHRANA PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 : AUTOMATICKÝM

ODPOJENÍM OD ZDROJE,


DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM


PROUDOVÝMI CHRÁNIČI


**REVIZE 30.6.2023**


Ičo	Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	ELINT - CK s.r.o. PROJEKCE Plešivec 296, 381 01 Český Krumlov	
26018799	VI.Tůmová	VI.Tůmová	M.Tůmová, DiS.		
Kraj: JČ	Okres: Č.Krumlov	Obec: Č.Krumlov	Číslo zak.	34 - 2021	
Investor:	Nemocnice Český Krumlov, a.s.			Arch. číslo	
Název akce:	NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV - INTERNÍ PAVILON STAVEBNÍ ÚPRAVY 4 - 7. NP			Datum	Červenec 2021
				Formát	9 A4
				Stupeň	DPS
				Měřítko	-
Obsah:	D.1.4.4. - ELEKTROINSTALACE + SLABOPROUD SCHÉMA ROZVADĚČE R4-MDO A R4-DO - 4.NP			Č. kopie	Č.výkresu <b>E6</b>



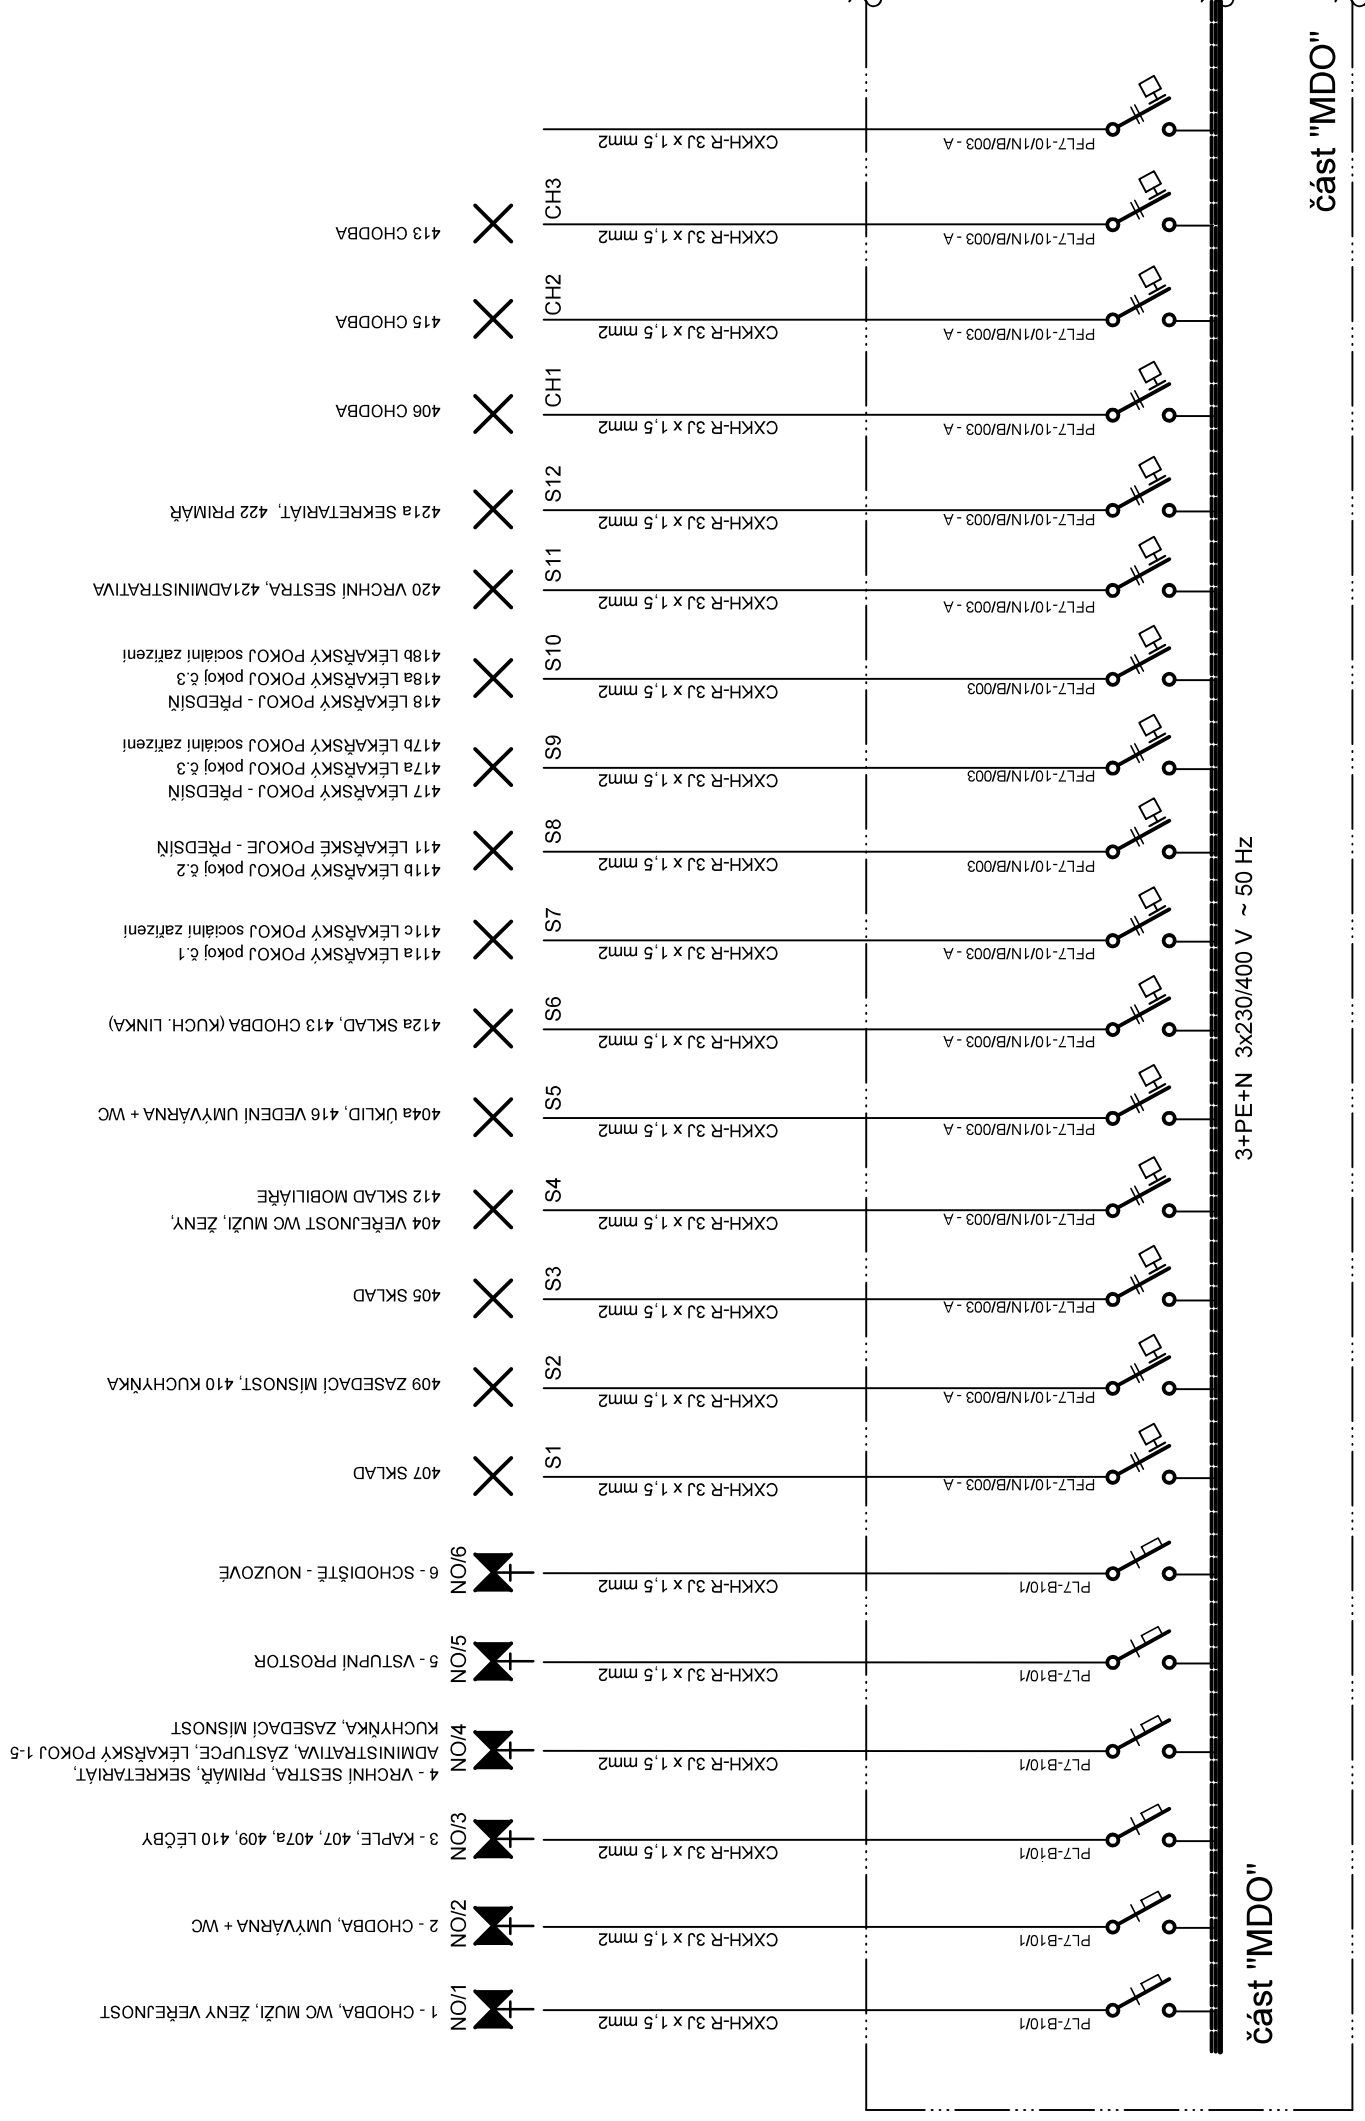

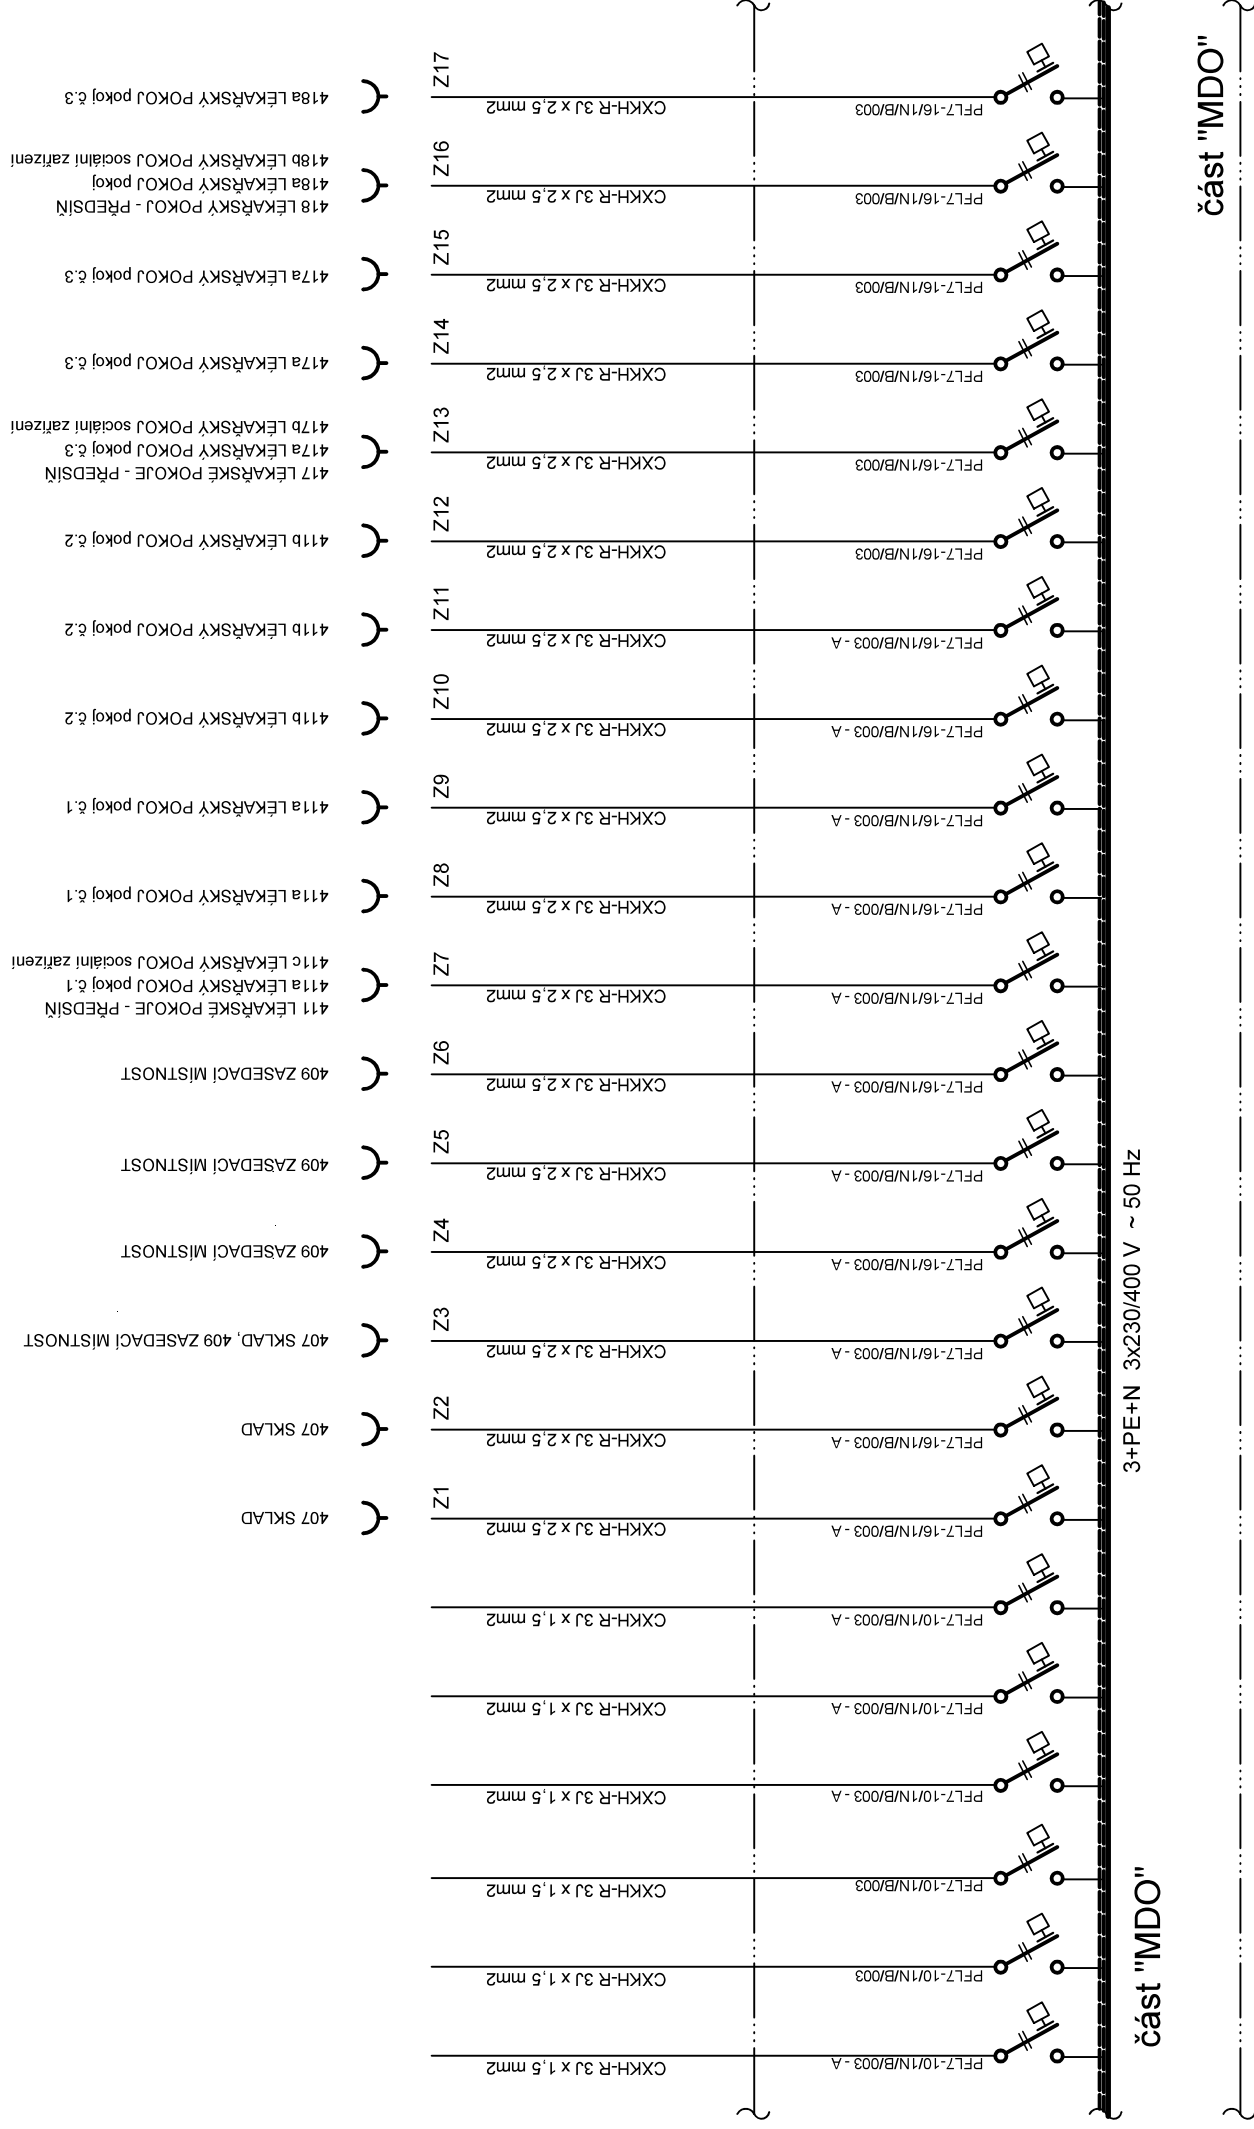

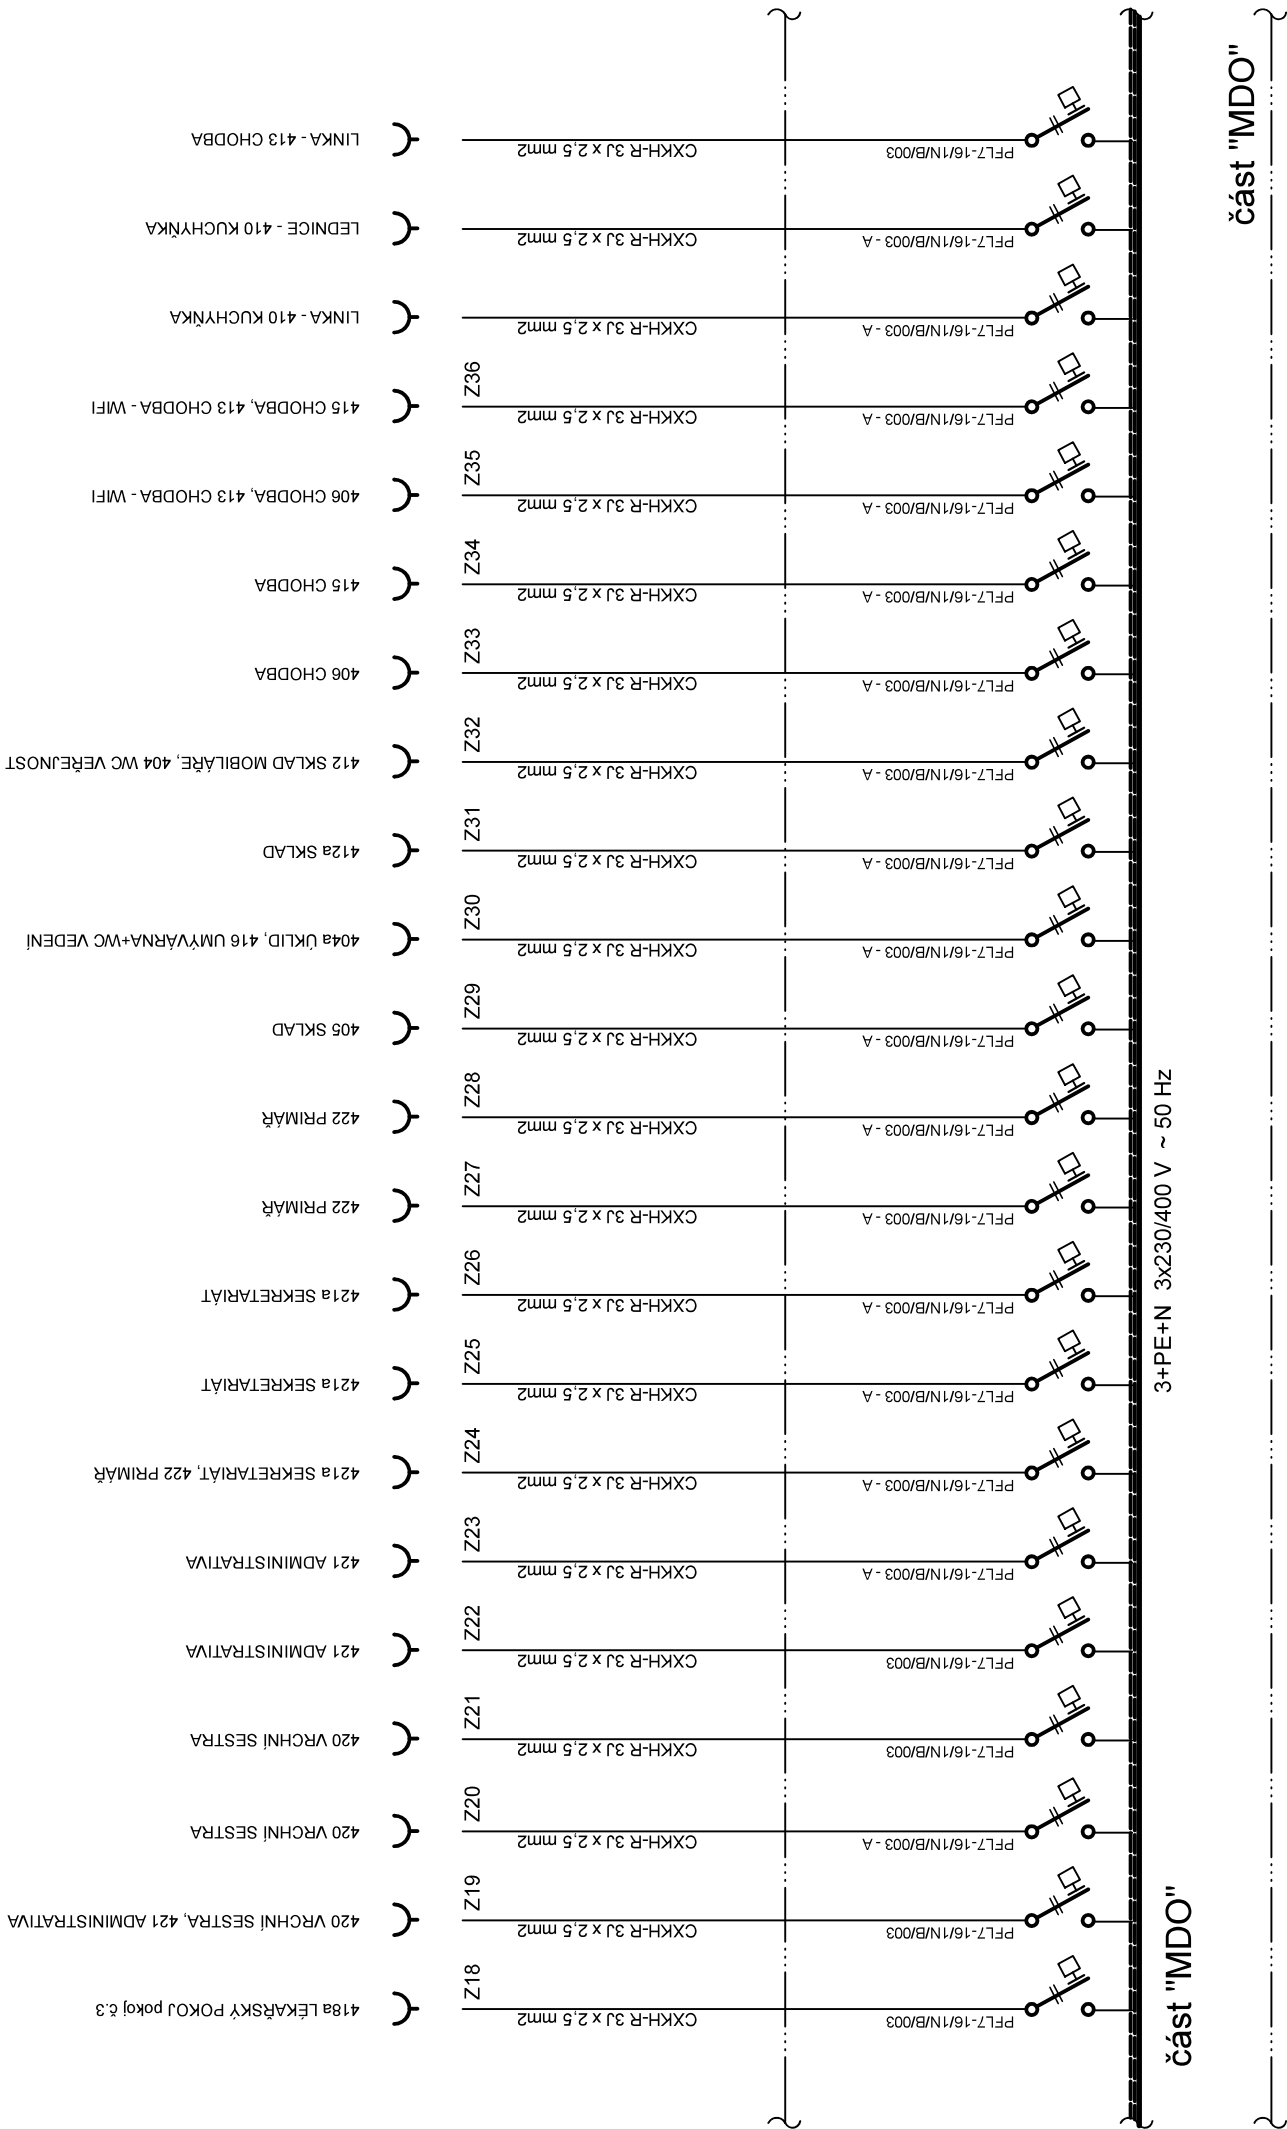

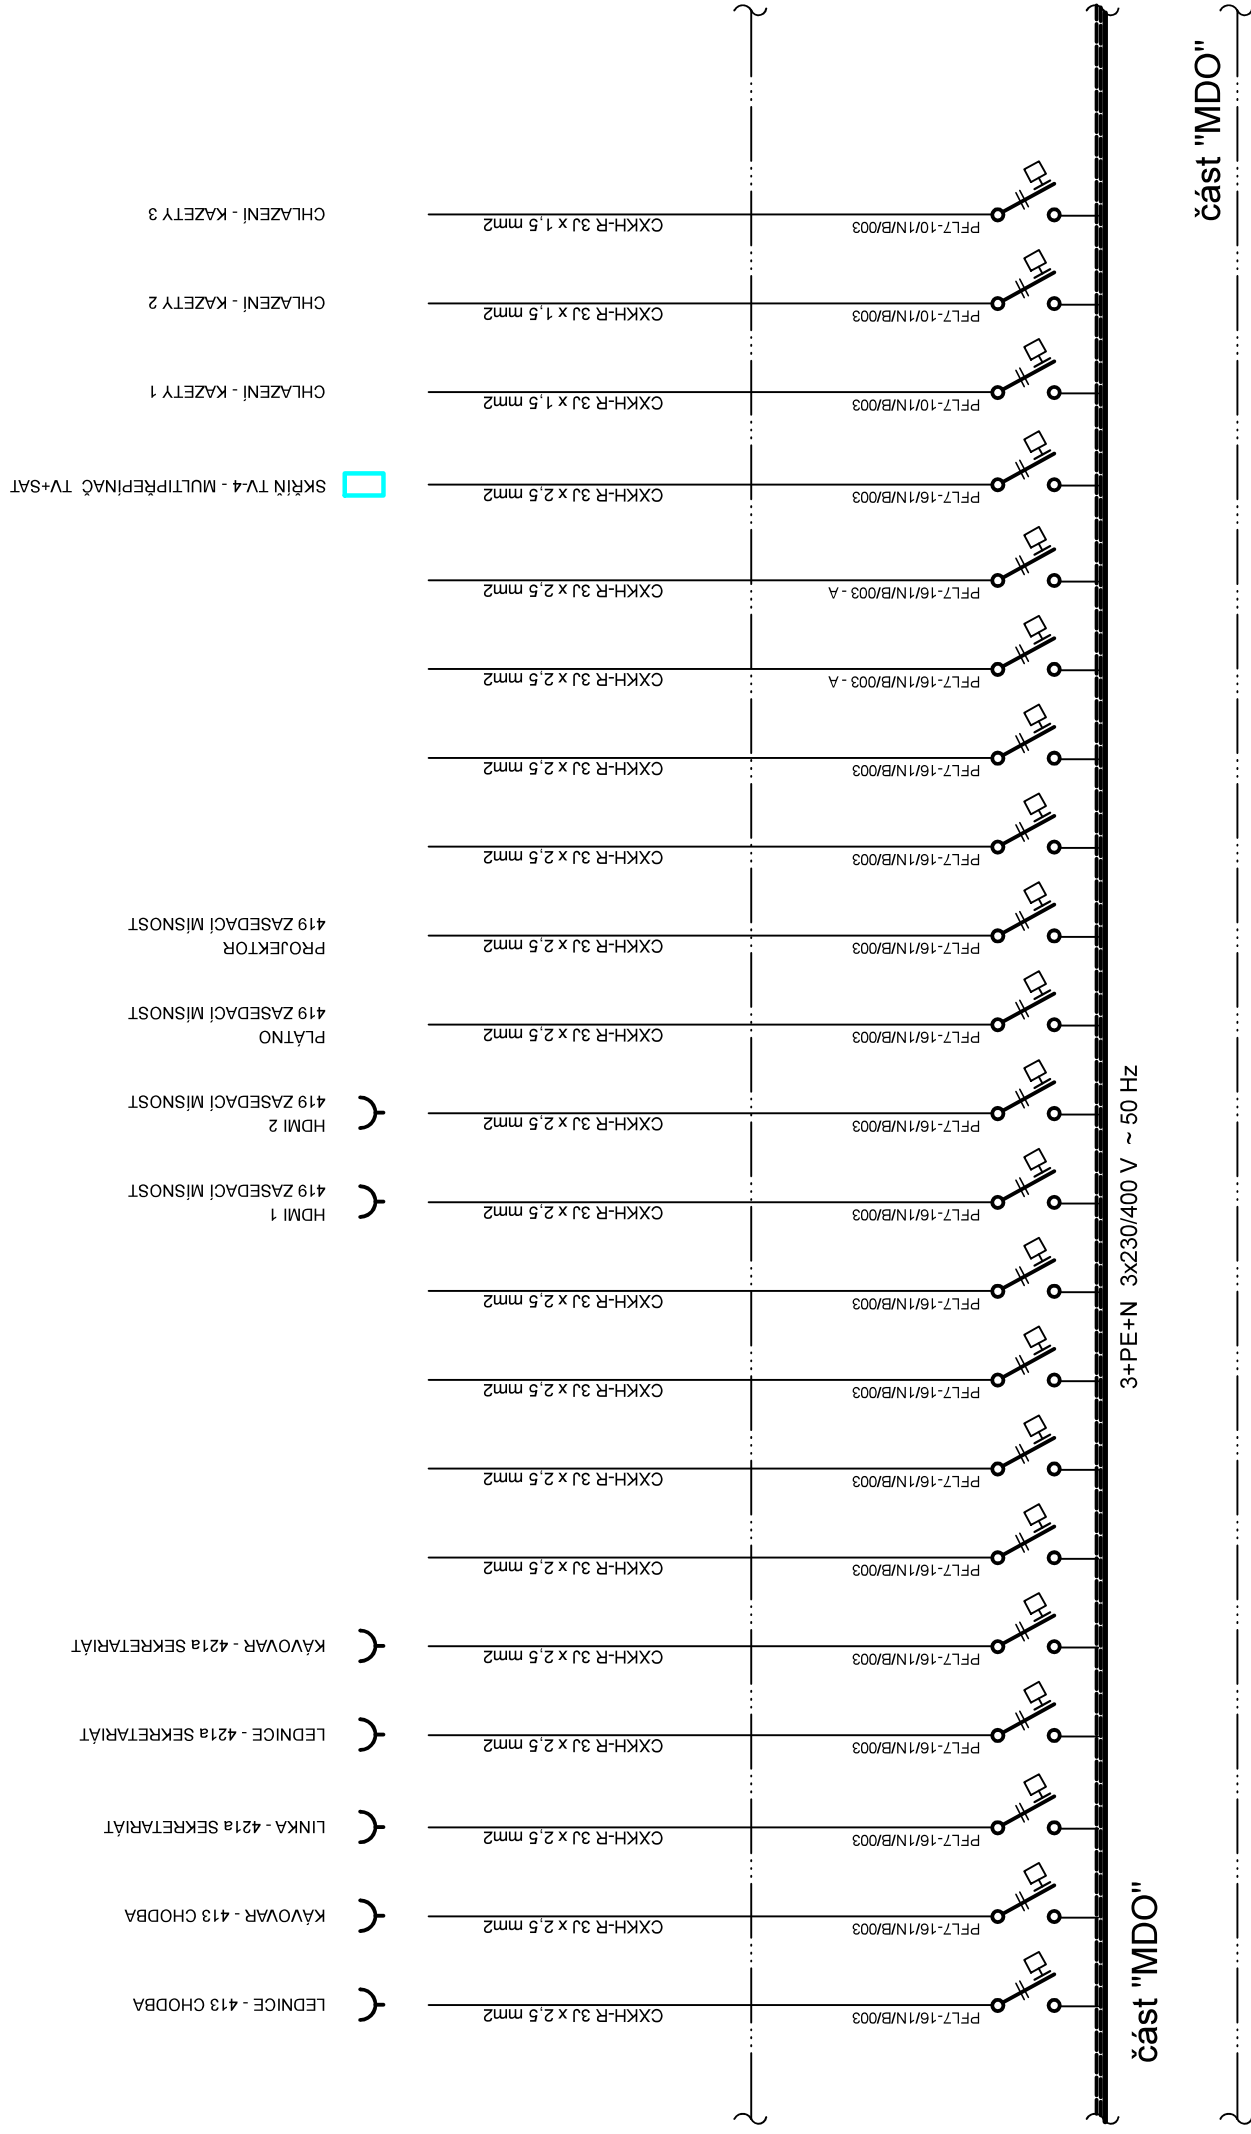


$$\left\{ \begin{array}{l} \text{ } \end{array} \right.$$


U3/1

2

2

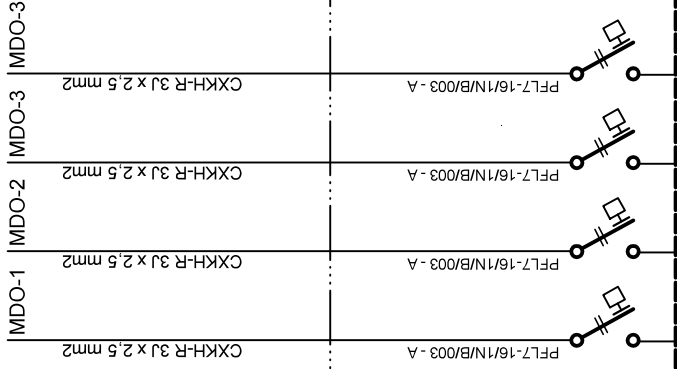

# REZERVY

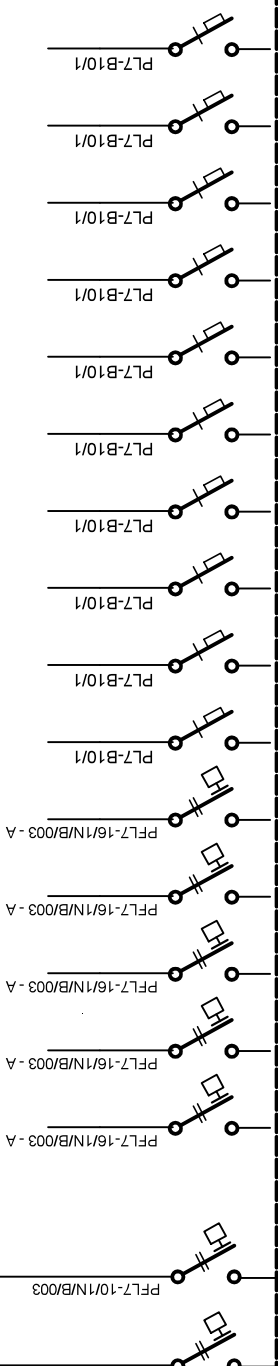


3+PE+N 3x230/400 V ~ 50 Hz

# Část "MDO"

# část "MDO"

# OSVĚTLENÍ HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ

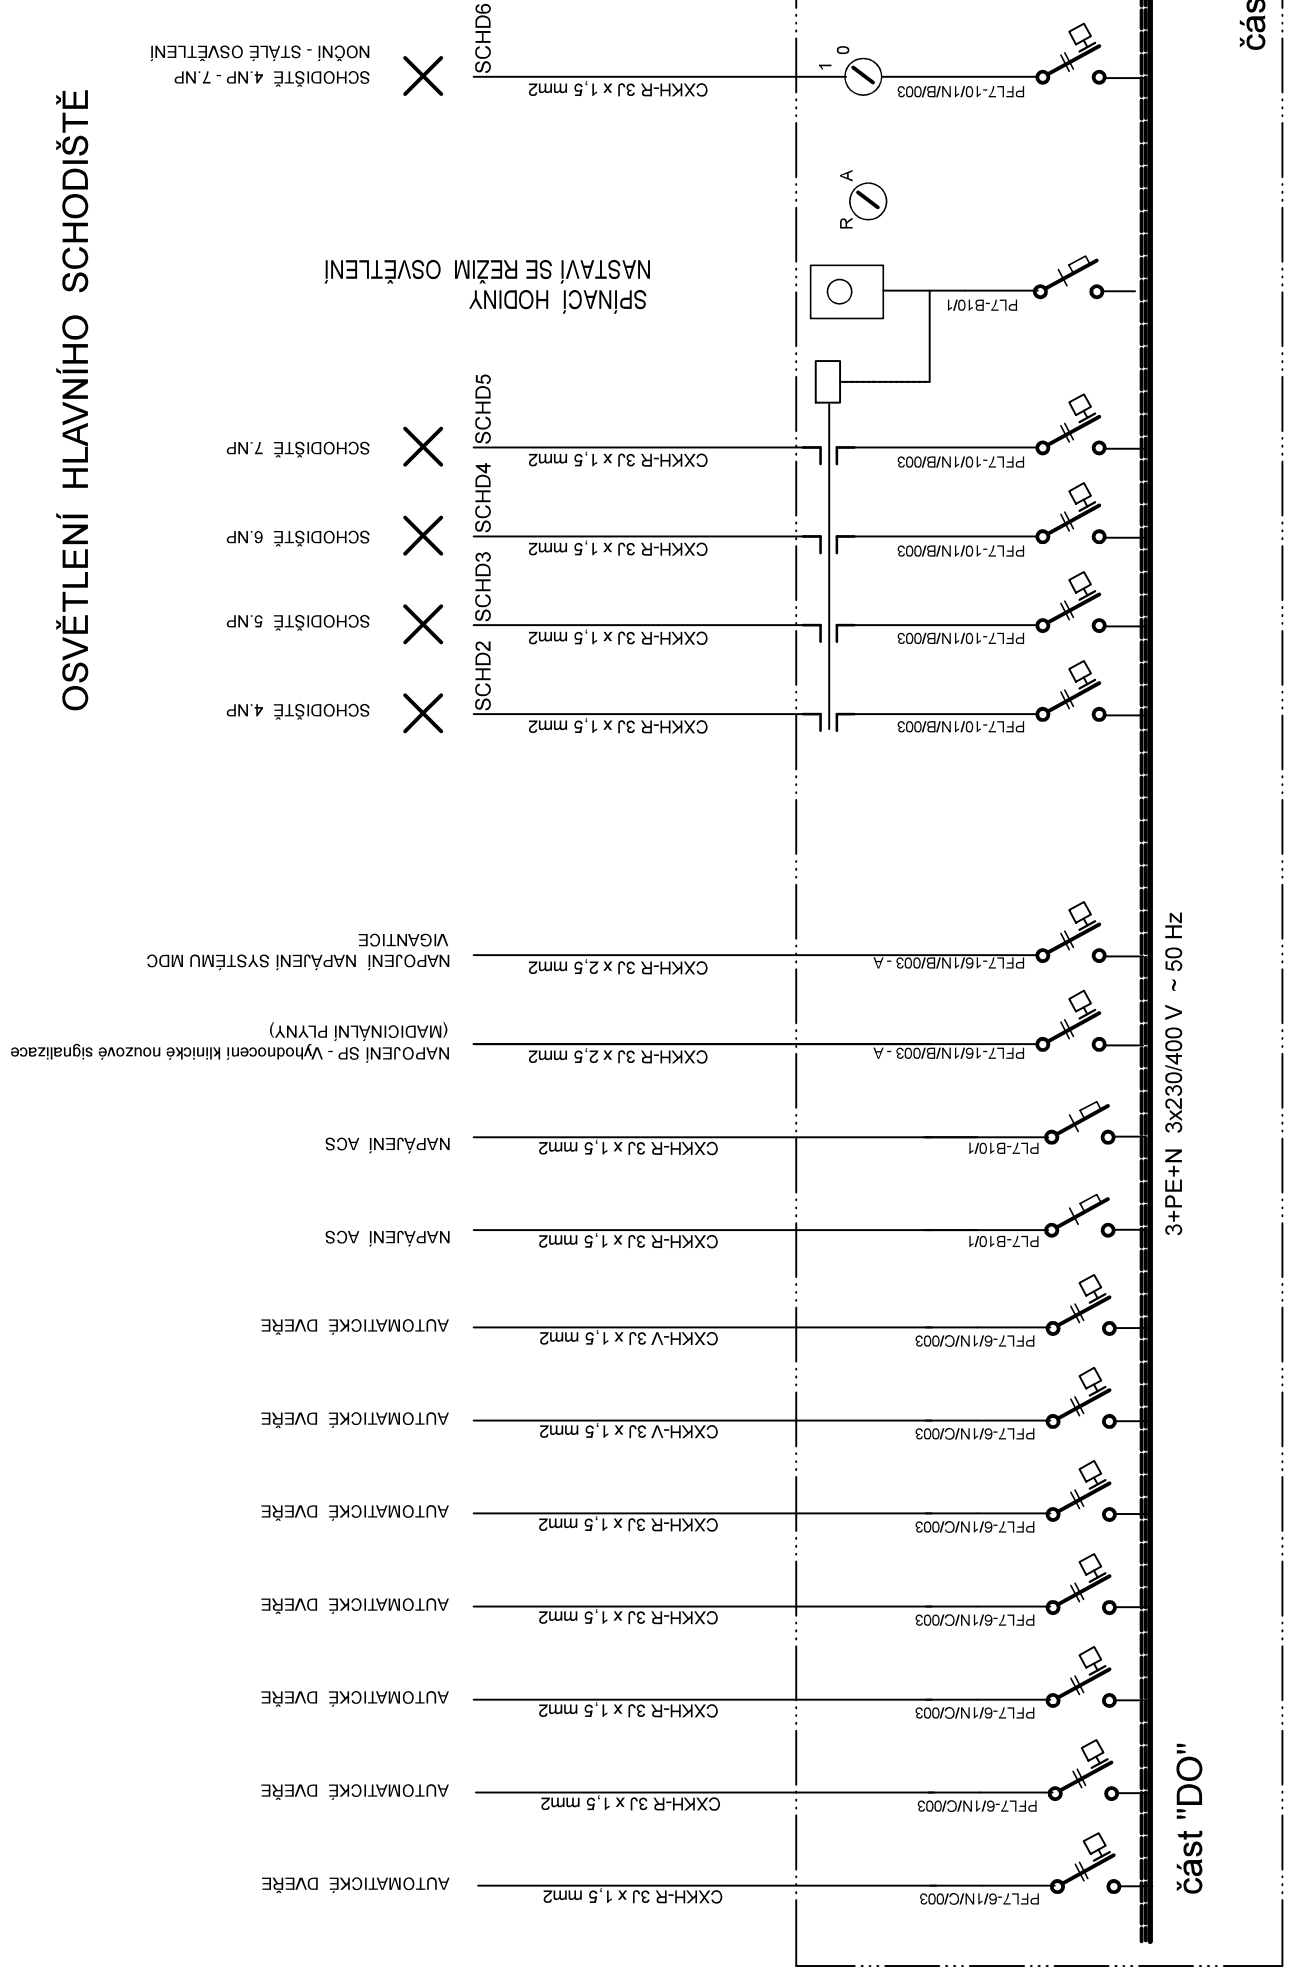



$$\left\{ \begin{array}{l} \text{ } \end{array} \right.$$

X



## čast "DO"

2