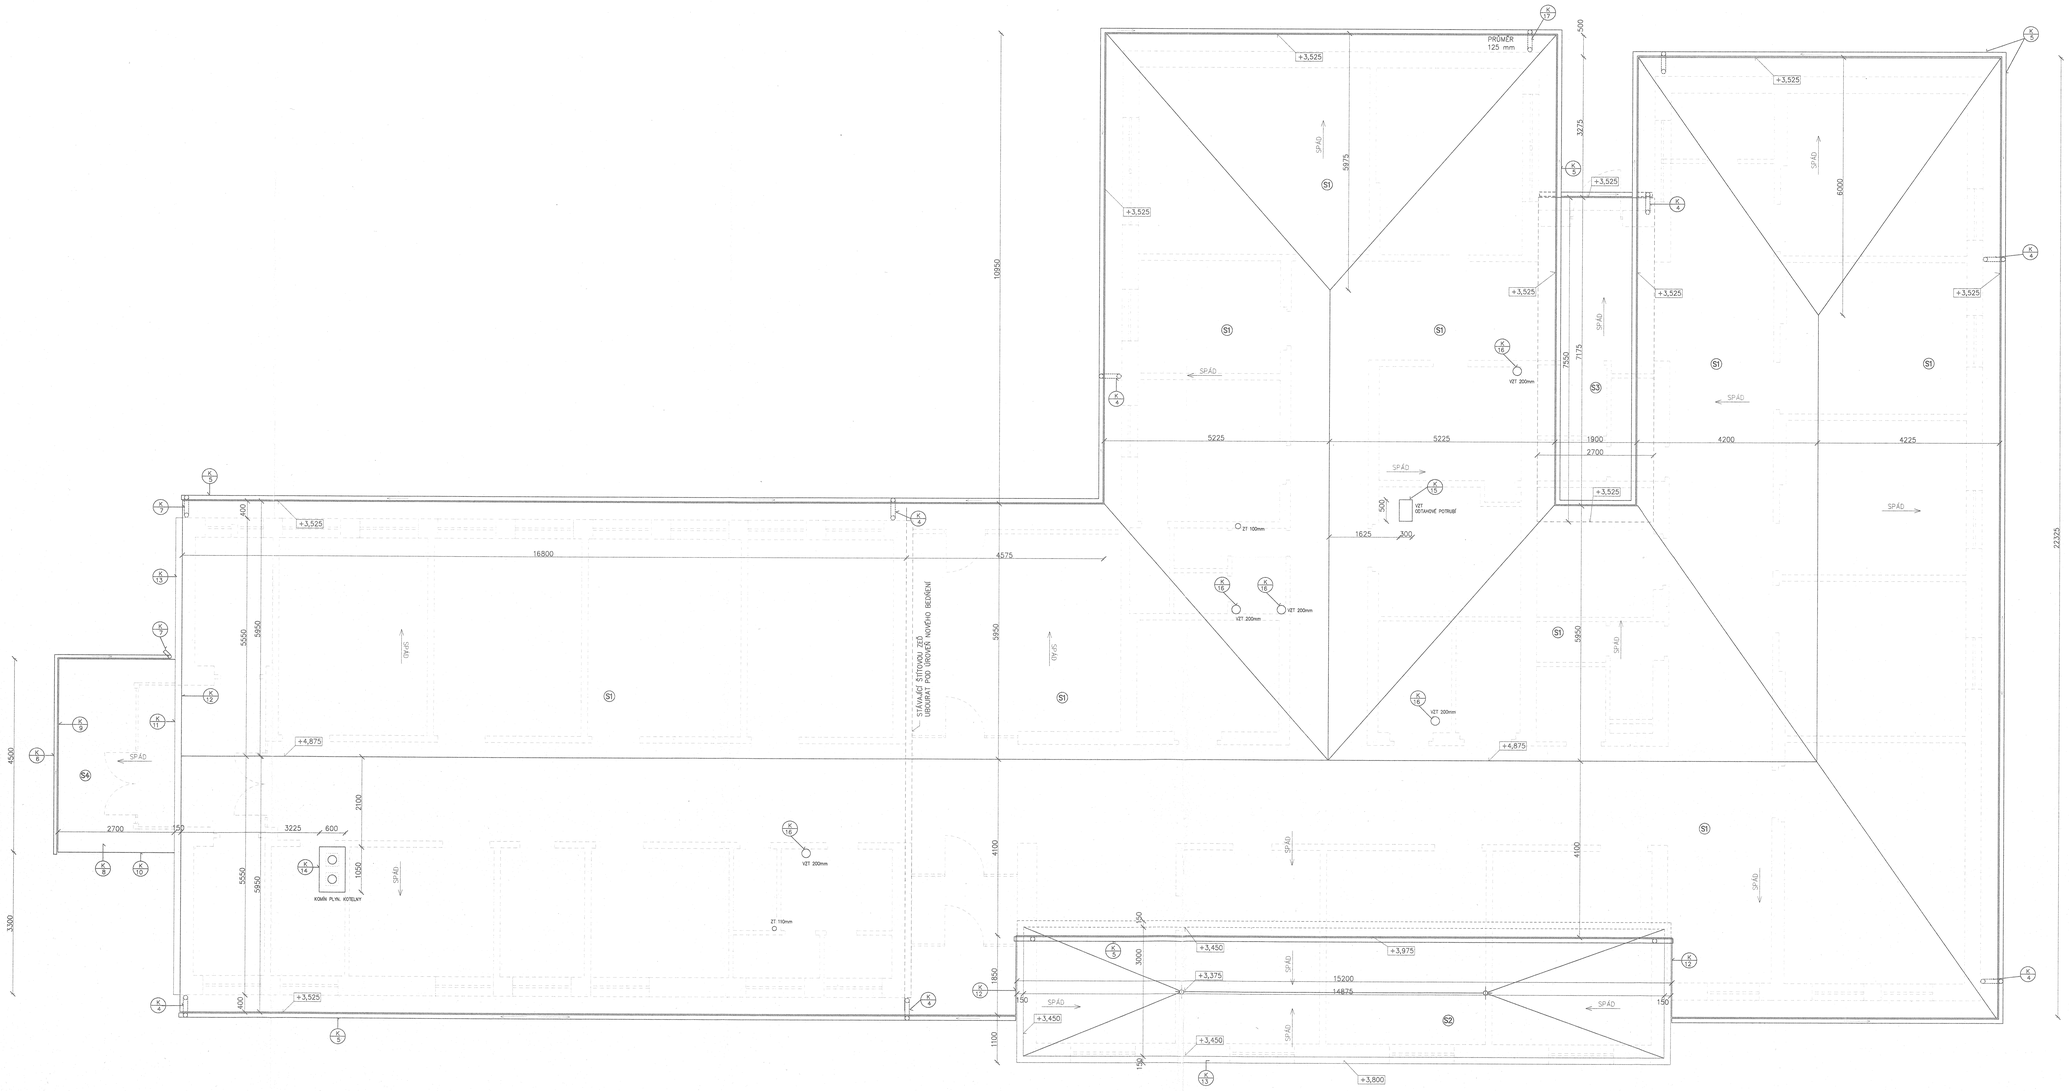


## POZNÁMKA:

(S1) KRYTINA KROVU JE Z VLNITÝCH DESEK ONDULINE
KROVOVÁ KONSTRUKCE JE KRYTA BEDNĚNÍM S POJISTNOU IZOLACÍ
NA BEDNĚNÍ JSOU VE SMĚRU SPÁDU KRYTINY V MÍSTECH KROKVÍ PŘIPEVNĚNY
KONTRALATĚ, PŘES NĚ JSOU UPEVNĚNY LATĚ NAPŘÍČ V ROZTEČI DLE POŽADAVKŮ
POUŽITÉ KRYTINY.
KRYTINA JE PŘIPEVNĚNA HŘEBÍKY S PLASTOVOU HLAVOU.
CELÁ KRYTINA JE PROVĚTRÁVÁNA. VE SPODNÍ ČÁSTI U OKAPU JSOU VLOŽENY
HŘEBENOVÉ UZÁVĚRY VLN ( PROTI DROBNÉMU PTACTVU)
U HŘEBENE JE VLOŽENA TVAROVKA HŘEBENOVÉHO VĚTRÁNÍ.
PROSTUPY PŘES KRYTINU JSOU KRYTY OPLECHOVÁNÍM, U ODVĚTRÁNÍ ZT JE POUŽIT
TYPOVÝ KOMÍNEK ONDULINE ( CELKEM 2 KUSY )
PRO ÚŽLABÍ JE POUŽIT TYPOVÝ PRVEK ONDULINE.
JESTLI V DOBĚ PROVÁDĚNÍ BUDOU K DISPOZICI NOVÉ PRVKY A VÝROBKY ONDULINE
KTERÉ BUDOU NAHRAZOVAT OPLECHOVÁNÍ, DOPORUČUJE PROJEKTANT JEJICH POUŽITÍ.

(S2) PLOCHÁ STŘECHA PŘÍSTAVBY JE KRYTA MODIFIKOVANÝM ASFALTOVÝM PÁSEM
S BŘIDLIČNÝM POSYPEM.
IZOLACE JE ZATAŽENA AŽ POD OPLECHOVÁNÍ ATIKY.

(S3) KRYTINA PLOCHÉ STŘECHY NA DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ,
POUŽITÁ KRYTINA Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S POSYPEM.

(S4) PLECHOVÁ KRYTINA JE Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0,6mm

± 0,00=484,80

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| HLAVNÍ ING. PROJEKTU | ZODPOV. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | PROJEKT Ing. Luděk TOMEK 628 00 BRNO, Stará Zámky 33 | PARÉ 1 |
| ING. L. TOMEK | ING. L. VAJDA | | | |
| INVESTOR | NEMOCNICE S AMBULANTNÍ ČÁSTÍ JINDŘICHŮV HRADEC | | | |
| AKCE | NsAČ JINDŘICHŮV HRADEC "REKONSTRUKCE BUDOVY TO NA STANICI NÁSLEDNÉ PÉČE" | | ZAK. ČÍSLO P 901 | |
| | | | STUPEŇ PS | FORMÁT 12A4 |
| | | | DATUM II.1999 | |
| OBSAH | STŘECHA | | MĚŘÍTKO 1:50 | Č. VÝKR. E1.1–9 |