



REI 60 DP1

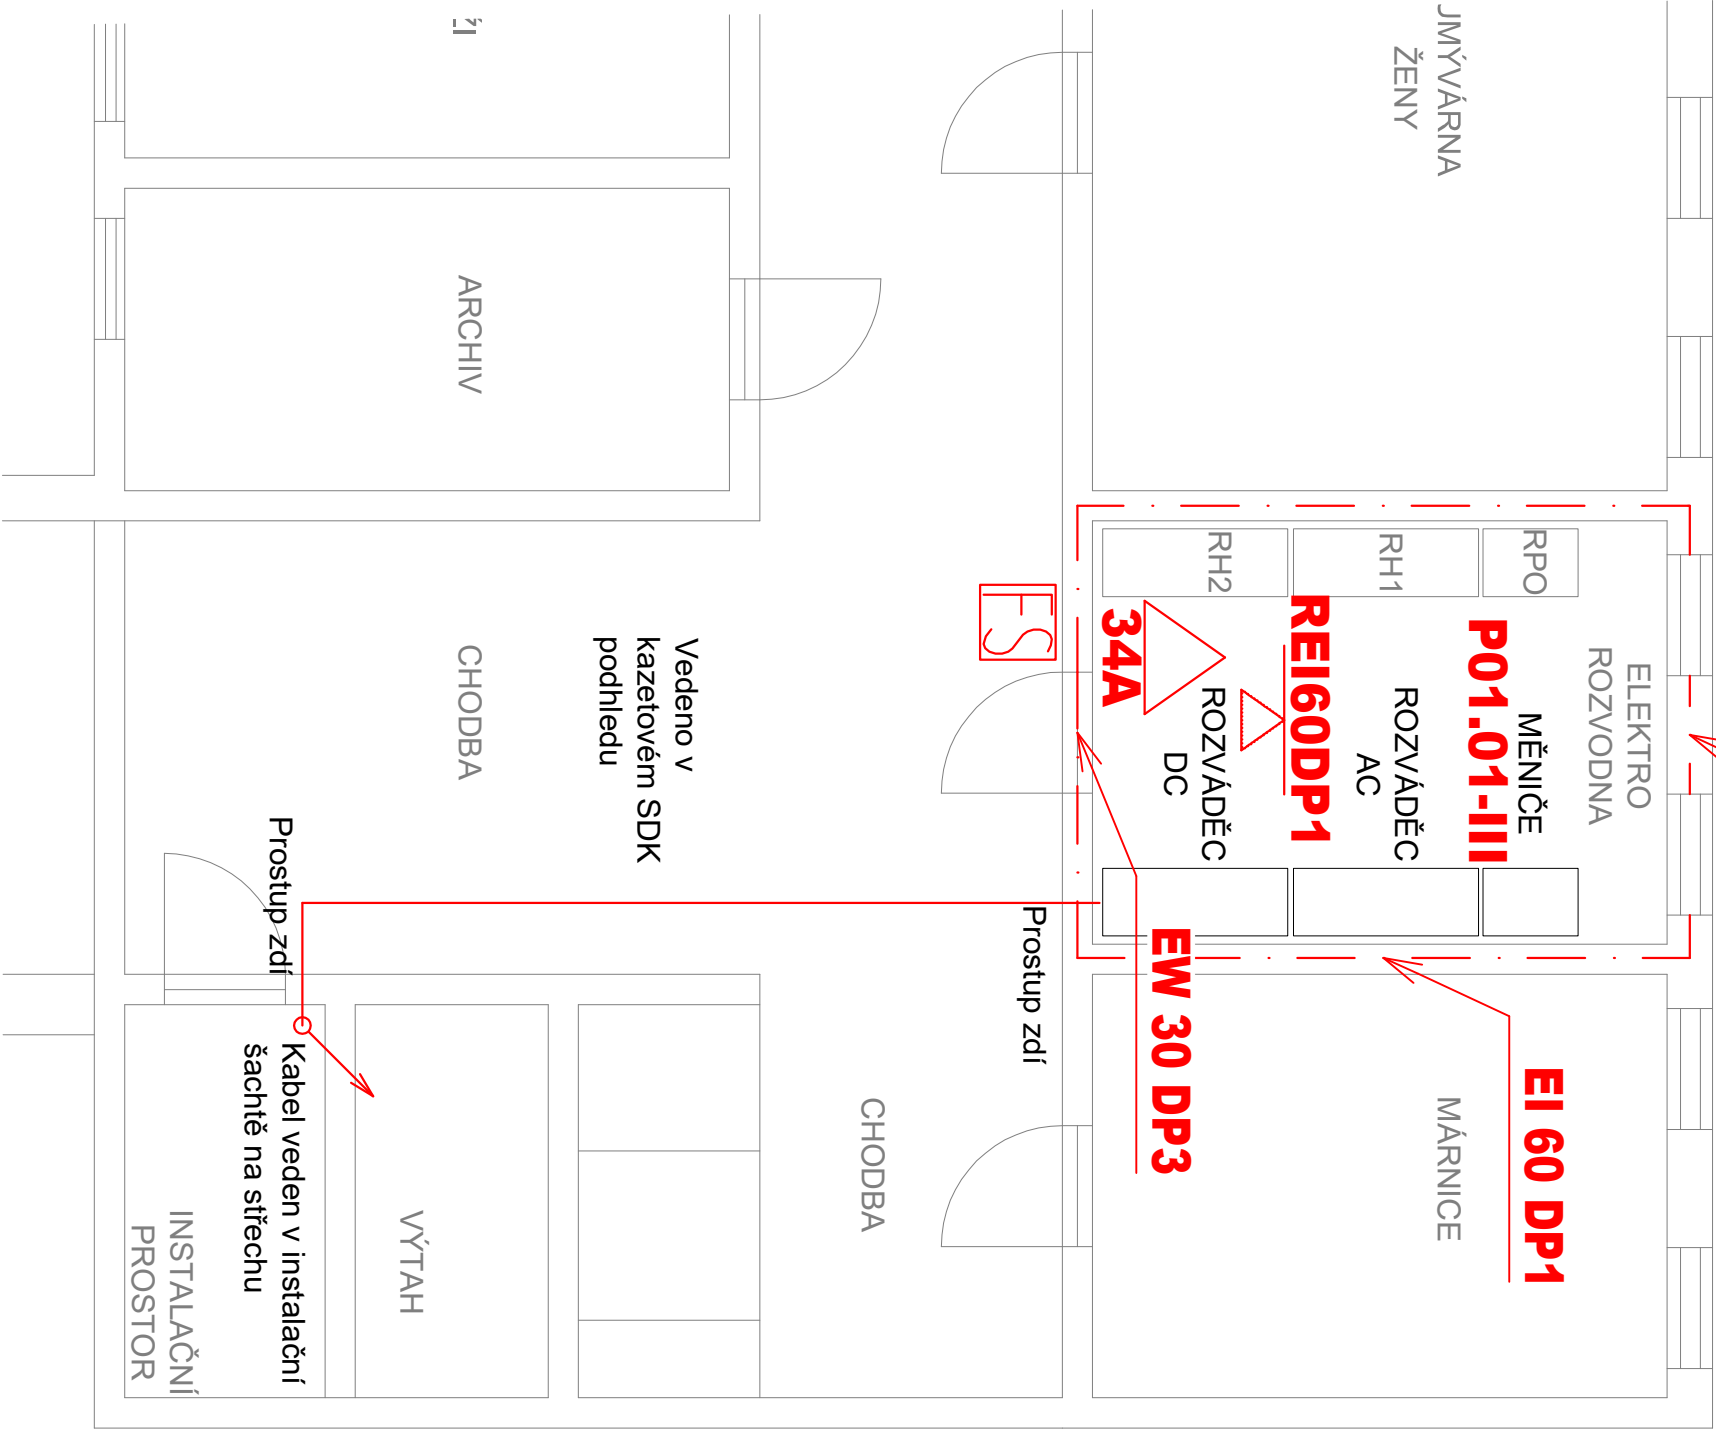

LEGENDA PBŘ:

- ORIENTAČNÍ HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- P01.01-III OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- EI 60 DP1 POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST SVISLÝCH KONSTRUKCÍ
- EW 30 DP3 POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ
- REI60DP1 POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST STŘEPU
- 34A PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ
- ES TLAČÍTKO FVE STOP



ODPOV./PROJEKTANT	Ing. Zdeněk Hradecký	IQservis.cz, s.r.o.		
KONTROLOVAL	Ing. Zdeněk Hradecký	Živcová 990/22		
VYPRACOVAL	Ing. Lenka Hadringerová	153 00 Praha 5–Radotín		
INVESTOR	Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.	FORMÁT	A3	
	U Nemocnice 380 377 01 Jindřichův Hradec;	DATUM	05.10.2023	
ZAKÁZKA: FVE v areálu Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.	U Nemocnice 380 377 01 Jindřichův Hradec	ČÍSLO ZAKÁZKY	4293–	
P. č.: 796, 792, 737/13, 738/6, k. ú. Jindřichův Hradec [660523]		ÚČEL, STUP.DOK.	DSP	
VÝKRES:		MĚŘÍTKO	ČÍSLO PŘÍLOHY	
Půdorys místnosti s FVE technologií pavilon A		1:50	3	