


ČISTÁ VESTAVBA -- PODHLEDY

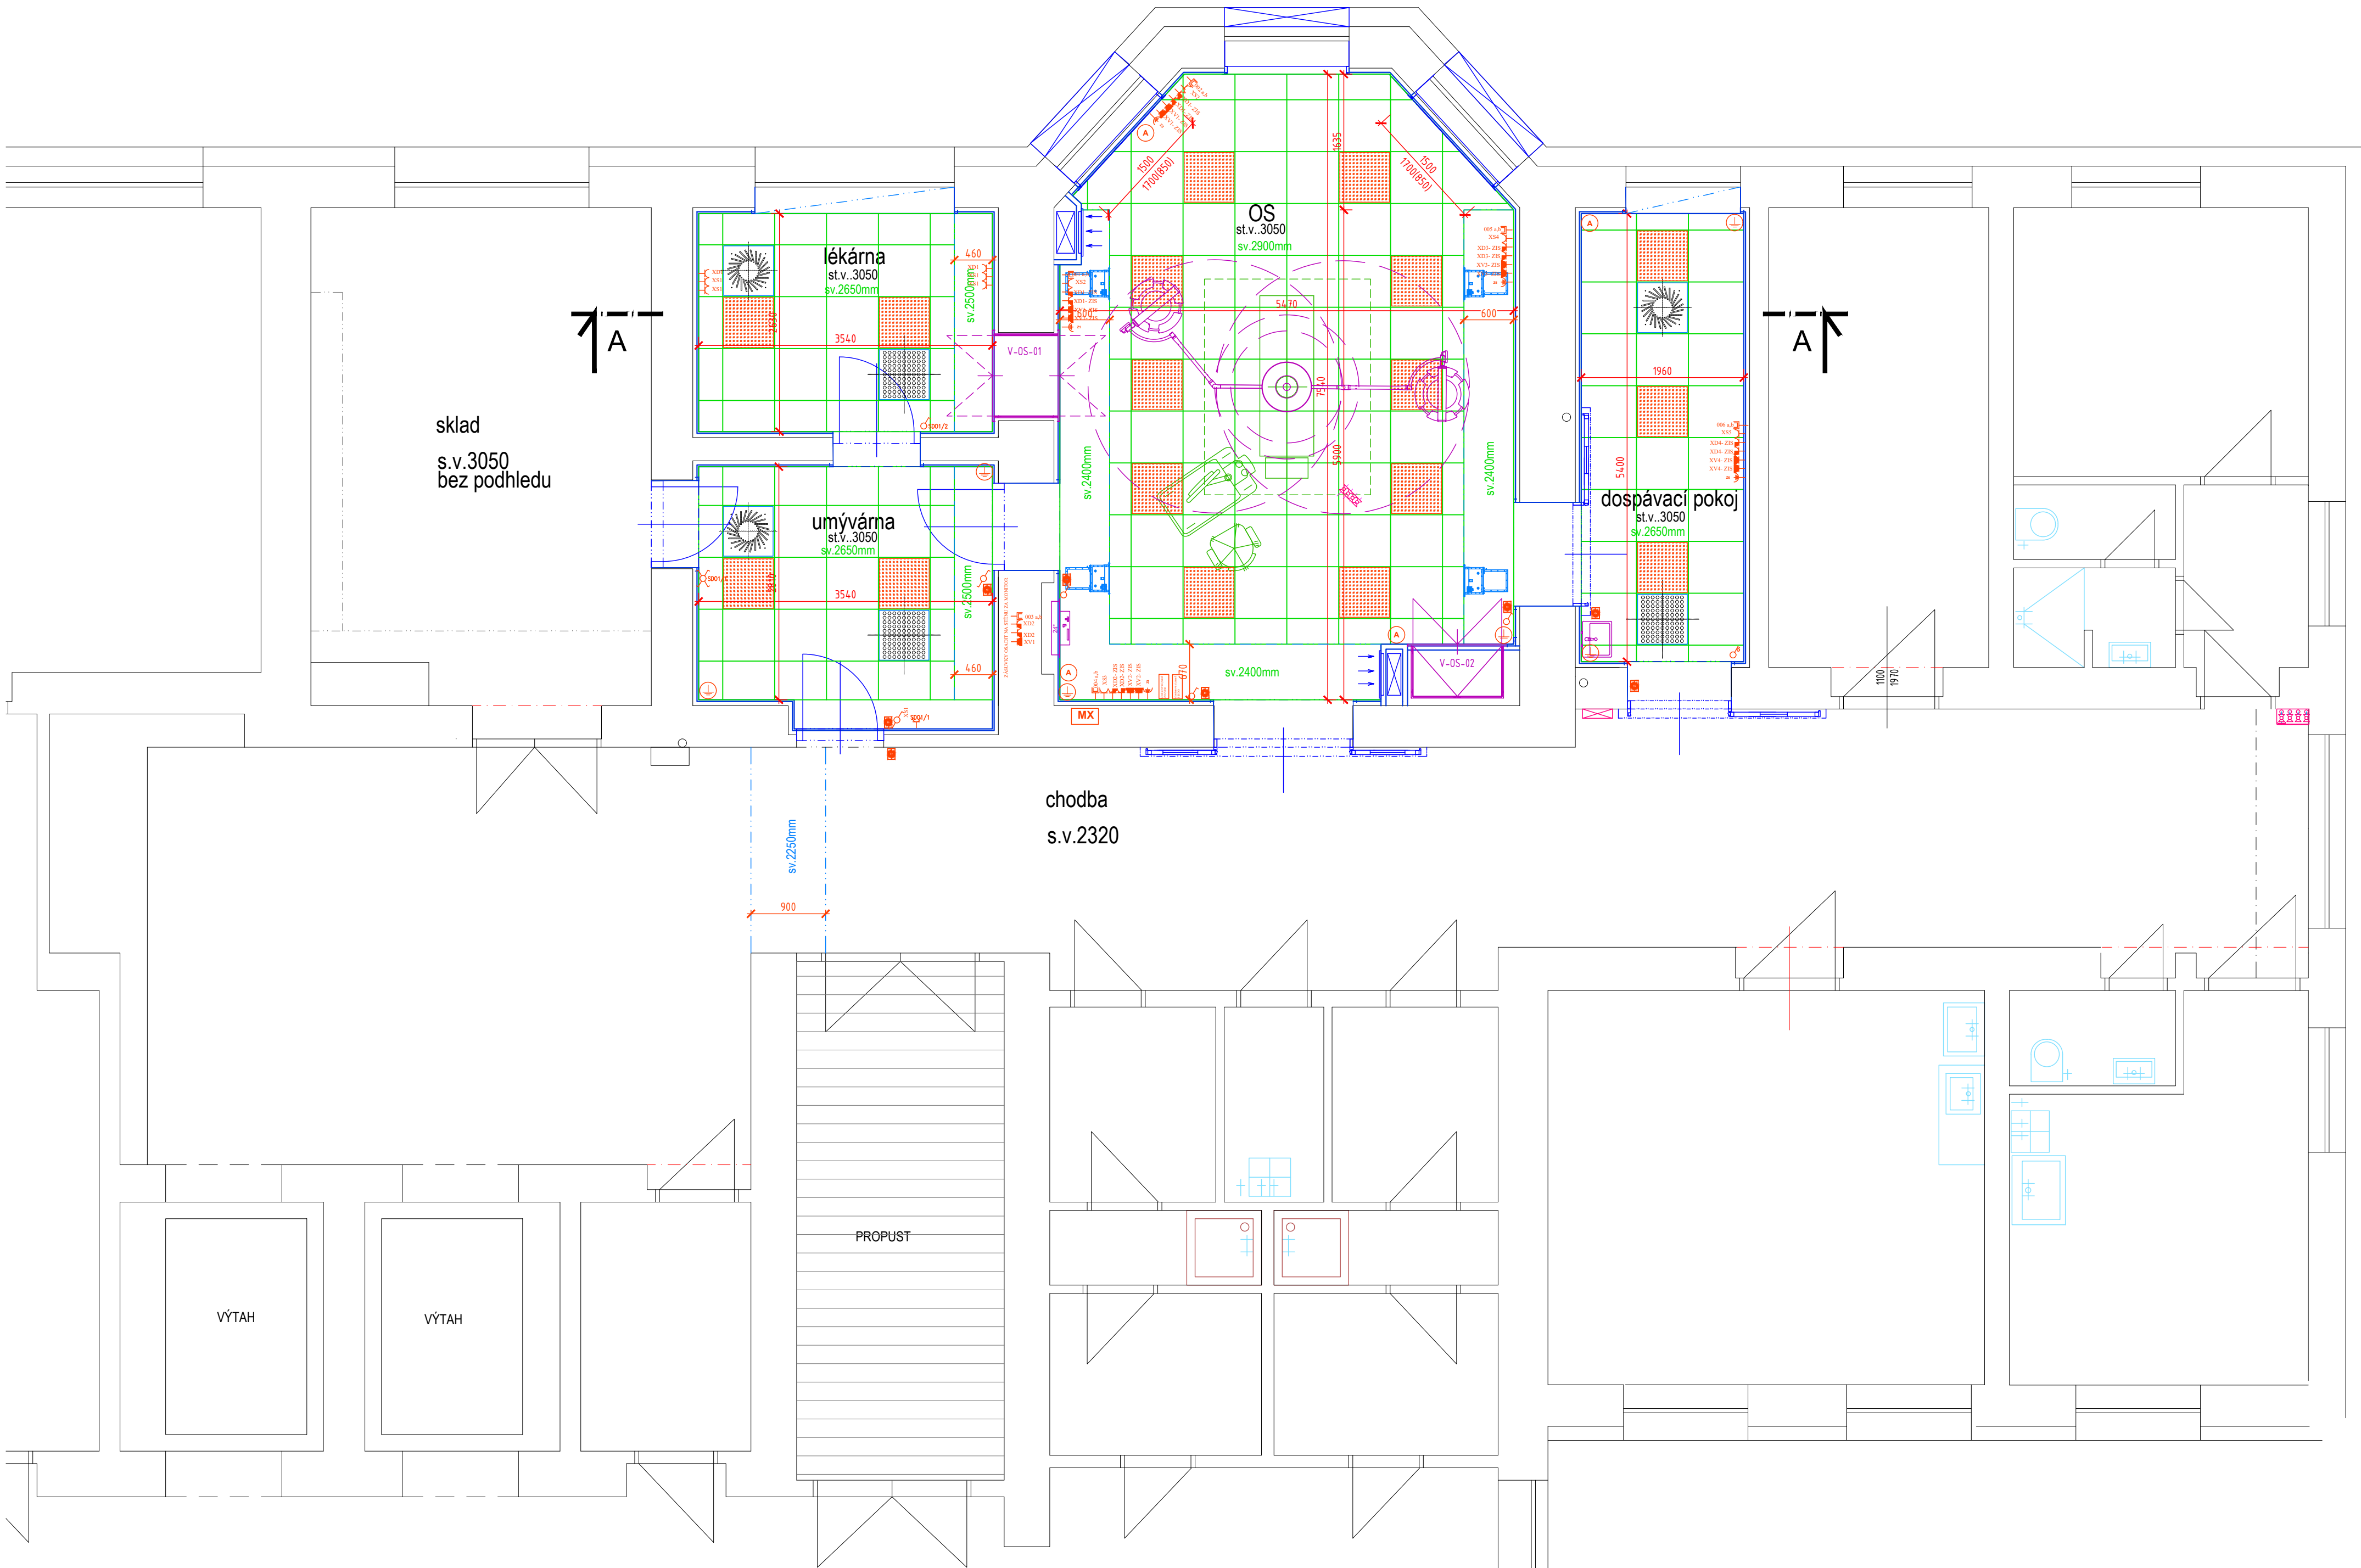

LEGENDA

- KOVOVÝ TĚSNÝ PODHLED SE SKRYTÝM RASTREM 625x625mm VĚ. KOMPONENTŮ PODHLEDŮ
- VESTAVNÉ SVÍTIDLO DO KAZETOVÉHO PODHLEDU, DIANA IP65 LED 72W 7952LM 4000K CRI=90 IK07, UGR=19
- VESTAVNÉ SVÍTIDLO DO KAZETOVÉHO PODHLEDU, DIANA IP65 LED 48W 5994LM 4000K CRI=90 IK07, UGR=19
- PŘÍVODNÍ NÁSTAVEC S HEPA FILTREM INTEGROVANÝ DO PODHLEDU
- ODVODNÍ NÁSTAVEC INTEGROVANÝ DO PODHLEDU

TENTO VÝKRES JE CHRÁNĚN AUTORSKÝMI PRÁVY.	
S	
PROJEKT / PROJECT: Obnova septického chirurgického sálu Nemocniční 429, 38101 Český Krumlov, CZ	
AUTOR / AUTHORS: ING. JIŘÍ SLÁNSKÝ, MGR. OLEKSANDR HORNBACH HLAVNÍ INŽENÉR PROJEKTU: ING. JIŘÍ SLÁNSKÝ	
PROJEKT / CLIENT: Nemocnice Český Krumlov, a.s. Nemocniční 429, 38101 Český Krumlov, CZ	
GENERAL PRINCIPAL DESIGNER / EXECUTIVE ARCHITECT: JIKACZ Česká 102, Písek 39101 T: 773 500 371, E: info@jikac2.cz, W: www.jikac2.cz	
AUTORIZOVANÝ INŽENÉR / AUTHORIZED ENGINEER:	PRŮBĚH / SET:
PROJEKČNÍ PRACOVNÍK / RESPONSIBLE DESIGNER: ING. JIŘÍ SLÁNSKÝ	
PRACOVNÍK / DRAWN BY: Šimčík JIŘÍ	
KONTROLNÍK / CHECKED BY: ING. JIŘÍ SLÁNSKÝ	
FÁZE / PHASE: DPS	
OBJEKT / OBJECT: Budova E	
VEŠTĚNÍ / SCALE: 1:50	ČÍSLO PROJEKTU / PROJECT NUMBER: J24007
NÁZEV VÝKRESU / TITLE: Půdorys 2.NP - Čistá vestavba PODHLÉDY	
ČÍSLO VÝKRESU / DRAWING NO.: ČV - 05	DATA / DATE: 07/2024
REVIZI: X	