


WL 2.1, WL 2.2, WL2.3, WL2.4
KABELY V ZEMI, V KABELOVÉ CHRANIČCE PŘECHÁZÍ DO OCELOVÉHO SLOUPU A DO STROPNÍ KONSTRUKCE.
NA KAŽDÝ KABEL BUDE PŘIPOJENO POUZE JEDNO SVÍTLIDLO


* UMÍSTĚNÍ SVÍTLIDEL V ALTÁNU:
PŘÍPRAVA NA INSTALACI SVÍTLIDEL DO ALTÁNU SE MŮŽE ZAČÍT AŽ BUDE K DISPOZICI KONKRÉTNÍ SVÍTLIDLO. MUSÍ SE ZAJISTIT, ABY PŘIPOJOVACÍ KABEL BYL CO NEJVÍCE ZAKRYTÝ SVÍTLIDLEM, PODLE MÍSTA VSTUPU KABELU DO SVÍTLIDLA SE TEPRVE VYVŘÍ OTVOR DO OCELOVÉHO SLOUPU, ABY BYLA DODRŽENA SPRÁVNÁ VÝŠKA SVÍTLIDLA, KTEROU JEŠTĚ MUSÍ ODSOUHLASIT GENERÁLNÍ PROJEKTANT.

KAŽDÉ SVÍTLIDLO MÁ SVŮJ PŘÍVODNÍ KABEL Z ROZVÁDĚČE r2.
PRO PŘILEŽITOSTNÉ AKCE JSOU V ROZVÁDĚČI INSTALOVANÝ DVĚ ZÁSUVKY 230 V AC/16 A A JE ZDE TAKY PŘÍPRAVENA TRASA PRO MOŽNÉ ULOŽENÍ DATOVÉHO KABELU A PŘIPOJENÍ NA INTERNET.

PŘÍZEMNĚNÍ OCELOVÝCH SLOUPŮ ALTÁNU JE SOUČÁSTÍ SPOLEČNÉHO UZEMNĚNÍ A JE UVEDENO V PROJEKTU SO.08 ELEKTRICKÉ ROZVODY, VÝKRES Č. D08.03.

VNĚJŠÍ VLIVY 		LIMITUJÍCÍ – AD3, NORMALNÍ, VIZ TZ – PROTOKOL ...	
ROZVODNÁ SÍŤ		3 PEN, AC, 400/230 V, TN-C	
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM	ZÁKLADNÍ	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM, ČSN 33 2000-4-41, ED.3	
	ZVÝŠENÁ		
BAREVNÉ ZNAČENÍ VODIČŮ DLE ČSN 33 0165 ed.2			

PŘÍČNÝ ŘEZ ALTÁNEM::

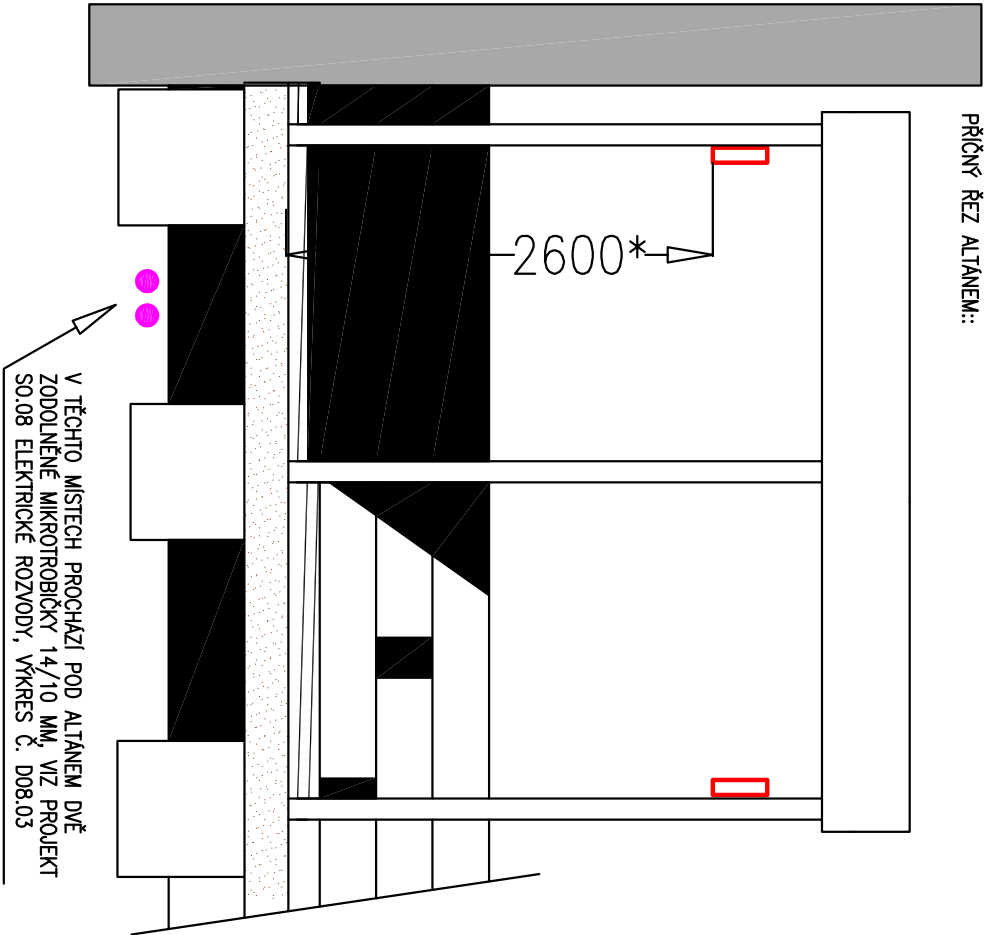

SVÍTLIDLO VENKOVNÍ, NÁSTĚNNÉ, LED 10,5 W, 230 V/50 Hz, 90X360 MM, 3000 K, 1200 AŽ 1500 lm, MATERIAL AL, BARVA ČERNÁ, IP54, PROFIL ČTVEREC 90/95 x 360MM

investor		Souřadnicový systém JTSK	
Nemocnice Písek, a.s., Karla Čapka 589, 39701 Písek			
akce			
Ověřený pavilon rehabilitace Nemocnice Písek, a.s.			
Objekt		č. přílohy	
SO 02 ALTÁN ELEKTROINSTALACE		D02.02	
obsah výkresu		mřítko	
ELEKTROINSTALACE		1:50	
zpracoval	Atelier Gaia - Lucie Langová, M.Sc.	stupeň	DPS
zodpovědný projektant	Ing. Vlastimil Jiřík	datum	
vyracoval	Ing. Vlastimil Jiřík	10/2022	
PROJEKTANT ČÁSTI DOKUMENTACE:			
Ing. Vlastimil Jiřík			
Projektování elektrických zařízení			
IČ:101 11 603			
Na Hrázi 3321/42, 671 81 Znojmo			
Tel: 603 886 940			
E-mail: vlastimil.jirik@seznam.cz			
KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA			
Lucie Langová, M.Sc., Autodizerný krajinářský architekt ČKA			
sídlí: Pásků 4, Znojmo 66902, CZ, IČO: 72400982, DIČ: CZ8153283974			
atelier: Pásků 4, Znojmo 66902, CZ, IČO: 72400982, DIČ: CZ8153283974			
telefon: +420 608 418470, http://www.ateliergaia.cz			
© ušatví řešený obsahem ve výkresové a textové části je předmětem ochrany dle autorského zákona			