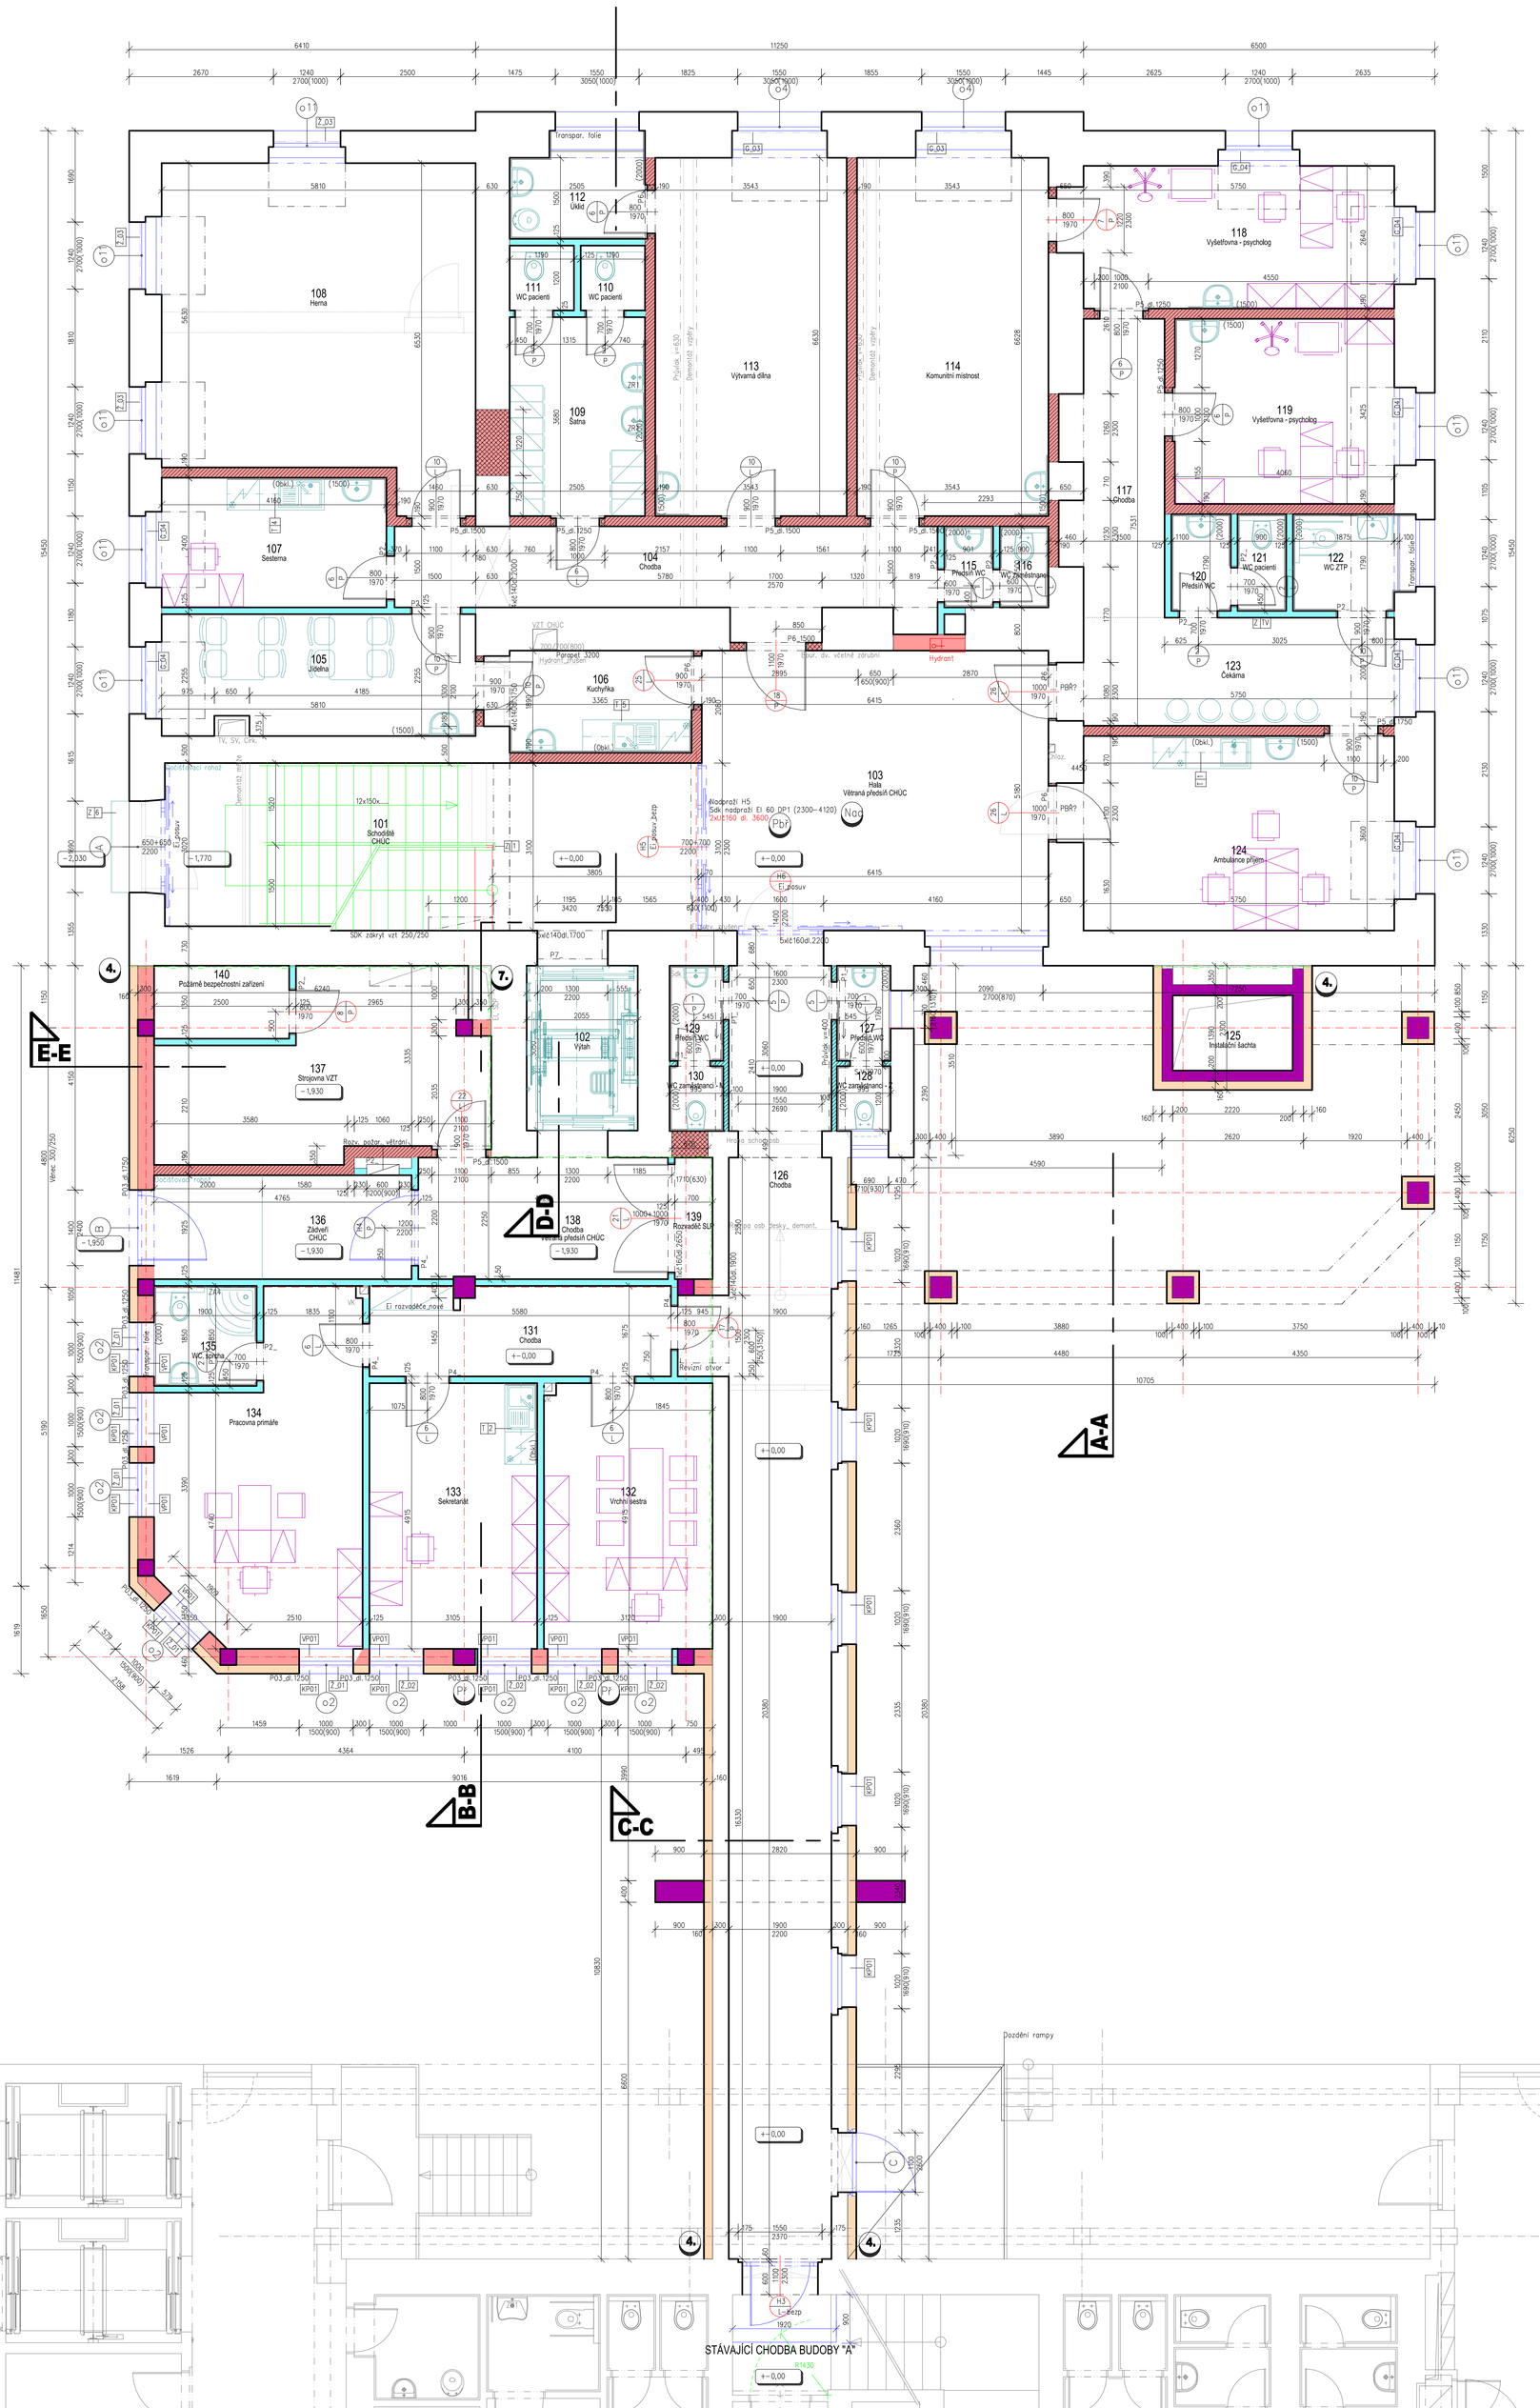

POZNÁMKY

1. DOČIŠŤOVACÍ ROHOŽ VNITŘNÍ ZAPUŠTĚNÁ tl.16 mm – VELIKOST DLE PŮDORYSU
ULOŽENÍ V ÚROVNI PODLAHY DO OSAZENÝCH NEREZOVÝCH RÁMŮ 15/30/2 mm

2. ZATEPLENÍ STROPNÍ KCE ZE SPODNÍ STRANY, ZATEPLENÍ PRŮVLAKŮ ZE TŘÍ STRAN.
DEKORATIVNÍ OMÍTKA SILIKONOVÁ, STĚRKOVÁ HMOTA SE SÍŤOVINOU, TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ tl. 160 mm, LEPÍCÍ VRSTVA (rámeče+terče), ŽB

4. V MÍSTĚ DILATACÍ NA FASÁDĚ OBJEKTU – DILATAČNÍ PROFIL FASÁDNÍ – CELKEM 91,5 m

7. STOUPAČKA EI A SLP (1.NP–3.NP), SDK ZÁKRYT EI 30 DP1, PŘEKRYTÍ OMÍTKOU S FIXAČNÍ SÍŤ (PŘESAH 250 mm)
+ PŘEKRYTÍ OMÍTKA ŠTUKOVÁ, V KAŽDÉM PATŘE 2x REVIZNÍ DVÍŘKA 600/600 EW 30 DP1. UMÍSTĚNÍ U PODLAHY A U STROPNÍ KCE. CELKEM 6 ks

8. NIKA PRO STOUPAČKU VZT 450/400 (1.NP–3.NP). SDK ZÁKRYT EI 30 DP1, PŘEKRYTÍ OMÍTKOU S FIXAČNÍ SÍŤ (PŘESAH 250 mm)
+ PŘEKRYTÍ OMÍTKA ŠTUKOVÁ. V místě prostupu str. kci nenarušit nosné prvky stropu.

Inst INSTALAČNÍ PŘEDSTĚN 300/300 NA VÝŠKU PODLAŽÍ, PRO VEDENÍ TZB Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC tl. 75 mm.
MONTÁŽ STĚN PO INSTALACI JEDNOTLIVÝCH VEDENÍ. OPLÁŠTĚNÍ UKONČENO 200 mm POD STROPNÍ KCÍ – KONTROLA POŽÁRNÍCH TĚSNĚNÍ.
PŘEDSTĚNY PRO TZB KTERÉ NEJSOU ZANESENY, BUDOU PROVEDENY DLE SKUT. PROV. TZB (1.PP–5ks, 1.NP–10ks, 2.NP–10ks, 3.NP–10ks, 4.NP–2ks)

Inst INSTALAČNÍ PŘÍZDÍVKA VÝŠKY 1250 mm PRO VEDENÍ TZB Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC tl.125 mm.
PŘÍZDÍVKU REALIZOVAT POUZE V PŘÍPADĚ OSLABENÍ ZDI A PŘÍČEK – POUSOUZENO NA STAVBĚ.
PŘEDSTĚNY PRO TZB KTERÉ NEJSOU ZANESENY, BUDOU PROVEDENY DLE SKUT. PROVEDENÍ TZB (1.PP_5ks, 1.NP_10m, 2.NP_15m, 3.NP_15m, 4NP_5m)

Výt VÝTAHY – PODROBNOSTI V SAMOSTATNÉ PŘÍLOZE PD – D.2.1 Výtahy
ODVĚTRÁNÍ ŠACHTY DLE ČSN EN 81-1+A3ol.5.2.3.
MONTÁŽNÍ NOSNÍKY 2x IE160 V HLAVĚ ŠACHTY. ÚPRAVA OBOU OSTĚNÍ +15 mm NA ROZMĚR 1300 mm. ÚPRAVA NADPRAŽÍ NA 2200 mm.

Pbř V OBJEKTU OSADIT BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY A POŽÁRNÍ TABULKY DLE PBŘ.

Výt PŘED MONTÁŽÍ ZAŘÍZENÍ TZB A VÝTAHŮ BUDE PROVEDEN NÁTĚR STĚN INSTALAČNÍCH A VÝTAHOVÝCH ŠACHET.
POUŽÍT OTĚRUVZDORNÝ VNITŘNÍ NÁTĚR CHRÁNÍCÍ KCE PŘED PLÍSNÍMI A PROPUSTNÝ PRO VODNÍ PÁRY.

Vzt STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE PRO VZT – PROSTUPY, ZAČIŠTĚNÍ PROSTUPŮ, V MÍSTĚ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍCH STĚN PROVEDENY POŽÁRNÍ UCPÁVKY.
1.NP – PROSTUP DO 0,1 m^2 _ 9x, 3x PR.1 1250/500–(5xIč120–dl.1650)
1.NP – CELKOVÁ DÉLKA POŽÁRNÍCH UCPÁVEK – 12 m

DIL OBJEKTOVÁ DILATACE PODLAHY, STĚN A STROPU – PROVEDENÍ V MÍSTĚ DILATACE OBJEKTU
POPIS SOUČÁSTÍ KNIHY STANDARDŮ
DILATACE PODLAHOVÁ – 1.NP 3,4 m
DILATACE STĚNOVÁ – 1.NP 18,8 m

V MÍSTĚ ROZHRANÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKT A MONOLITICKÉ KCE PROVEDENO POŽÁRNÍ TĚSNĚNÍ POMOCÍ VYPLŇOVÉ HMOTY PRO ZAJIŠTĚNÍ CELISTVOSTI
(MINERÁLNÍ VATA TVRZENÁ) A TĚSNÍCÍHO TMELU PRO ZAJIŠTĚNÍ IZOLAČNÍ SCHOPNOSTI. POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ KCE REI 60 DP1.
CELKOVÁ DÉLKA 1.NP _ 28,2 m

Př PŘEKLADY ULOŽIT NA OCELOVÝ ÚHELNÍK 120/120/10 dl. 300 mm, KOTVIT ŽB SLOUPU POMOCÍ 3x OCEL. KOTEV M16 + CHEM. KOTEV
POČET: 1.NP – 2 ks, 2.NP – 3 ks, 3.NP – 3 ks

Nad NAPRAŽÍ U PROSKLENÝCH STĚN Z SDK PŘÍČKY S DVOJITÝM OCELOVÝM PROFILEM A DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM tl. 200 mm
POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE POPISU V PŮDORYSECH

Inf INFORMAČNÍ SYSTÉM – HLINÍKOVÁ TABULKA S LAKOVÁNÍM – DVEŘNÍ 200/150 mm – U KAŽDÝCH DVEŘÍ
INFORMAČNÍ SYSTÉM HLINÍKOVÁ TABULE S LAKOVÁNÍM – PATROVÁ 700/1500 – 1.PP 2 ks, 1.NP 2 ks, 2.NP 2 ks, 3.NP 2 ks
INFORMAČNÍ SYSTÉM – HLINÍKOVÁ TABULE S LAKOVÁNÍM – VÝTAHOVÁ 400/800 – CELKEM 1 ks

Pbř PŘÍMÝ OBKLAD OCEL PRŮVLAKŮ Z 2xIč160 POŽÁRNĚ OCHRANNÝM DESKAMI NA BÁZI KALCIUM-SILIKÁTU ... POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST R 60 DP1
OBLOŽENÍ ZE ČTYŘ STRAN PRAVOÚHLÉ – OBKLAD tl. 25 mm ... DÉLKA DLE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ

Pbř M.Č. 138 – PODHLED REI 60 DP1 (namáhání shora i zdola) – DESKY NA BÁZI KALCIUM-SILIKÁTU tl. 18 mm, PO OBVODU STĚNOVÝ
ÚHELNÍK 100/100/10 mm, SYSTÉMOVÉ NOSNÍKY K PODHLEDOVÝM DESKÁM PRO ROZPON DO 2,7 m TYP "C" V=101 mm

Vě VE SNÍŽENÉ ČÁSTI PODLAŽÍ BUDE NA PŘÍČKÁCH A OBVODOVÉM ZDIVU PROVEDEN DOPLŇKOVÝ VĚNEC V ÚROVNI +1,120 _ +1,320
OBVODOVÉ ZDIVO 300/200 mm _ HLAVNÍ VÝZTUŽ 4xØ14, TŘMÍNKY E5,5 dl. 950 mm PO 250 mm, BETON C20/25
PŘÍČKY 190/200 mm, 125/200 mm _ HLAVNÍ VÝZTUŽ 4xØ14, TŘMÍNKY E5,5 dl. 600 mm PO 250 mm, BETON C20/25

RO 1.PP _ PŘÍSTUP DO PROSTORU 016 – REVIZNÍ DVÍŘKA 600/750 mm, POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30 DP1 _ 1 ks
1.NP _ PŘÍSTUP DO PROSTORU MEZISTROPU – REVIZNÍ DVÍŘKA 600/750 mm, POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30 DP1 _ 1 ks

Sch STÁVAJÍCÍ STUPNĚ A PODSTUPNICE OPÍSKOVAT. PÍSKOVÁNÍ PROVEDENO I V ZRCADLU SCHODIŠTĚ.
NOVÁ SKLADBA MEZIPODESTY – KERAMICKÁ DLAŽBA, LEPÍCÍ TMEL, CEMENTOVÁ HRUBOZRNÁ MALTA PRO VYROVNÁNÍ VRSTVY 30–100 mm V tl. 40 mm,
PENETRACE PODKLADU, STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE

ZA ozn. ZA4 – 1/4KRUH. ZÁSTĚNA SPRCH. KOUTU 900x900/2000, RÁM HLINÍK, VÝPLŇ MATNÝ PLAST – 1.NP 1 ks, 2.NP 1 ks, 3.NP 1 ks, 4.NP 2

Mp NIKA PRO STOUPAČKU MP 150/150 (1.PP–3.NP). SDK ZÁKRYT EI 30 DP1, PŘEKRYTÍ OMÍTKOU S FIXAČNÍ SÍŤ (PŘESAH 250 mm)
+ PŘEKRYTÍ OMÍTKA ŠTUKOVÁ, V KAŽDÉM PATŘE REVIZNÍ DVÍŘKA 150/250 EW 30 DP1. V místě prostupu str. kci ocelová chráničky 3x.
V KAŽDÉM PATŘE 2x VĚTRACÍ MŘÍŽKA POŽÁRNÍ ZAPĚNOVACÍ Ø150 mm (200 mm NAD PODLAHOU A 200 mm POD PODHLEDEM)
POŽÁRNÍ UCPÁVKY NA POTRUBÍ Ø22 mm – 10 ks.
STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE – ZHOTOVENÍ NIK, PRORAŽÚ A DRÁŽEK – PO OSAZENÍ INSTALACÍ NÁSLEDNÉ ZAPRAVENÍ _ DLE PD Medicinálních plynů

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Číslo	Název místnosti	m²	Podlaha, sokl	Č.podl.	Stěny	Strop
101	Schodiště	31,85	Keram.dl., keram.sokl–obl fab. **		Latexový nátěr v=2 m	Omítka štuková, malba
102	Výtah	3,38	–		–	–
103	Hala	33,23	Keram.dl., keram.sokl–obl fab.		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
104	Chodba	15,82	Keram.dl., keram.sokl–obl fab.		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
105	Jídelna	13,10	Zátěžové PVC, PVC sokl–obl fabion		Omítka štuková	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
106	Kuchyňka	6,36	Zátěžové PVC, PVC sokl–obl fabion		Omítka štuková	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
107	Pracovna sester	9,98	Antistatické PVC, DTTO sokl–obl fab.		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.2
108	Herna	34,02	Zátěžové PVC, PVC sokl–obl fabion		Latexový nátěr v=2 m	SDK podhl. tvrzené desky ozn.52
109	Šatna	12,54	Keram.dl., keram.sokl–obl fab.–R10		Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.3
110	WC pacienti	1,43	Keram.dl., keram.sokl–obl fab.–R10		Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.3
111	WC pacienti	1,43	Keram.dl., keram.sokl–obl fab.–R10		Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.3
112	Úklid	3,76	Keram.dl., keram.sokl–obl fab.–R10		Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.3
113	Výtvarná dílna	23,49	Zátěžové PVC, PVC sokl–obl fabion		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.4
114	Komunitní místnost	23,49	Zátěžové PVC, PVC sokl–obl fabion		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.4
115	Předsíň WC	1,35	Keram.dl., keram.sokl–obl fab.–R10		Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.3
116	WC zaměstnanci	1,35	Keram.dl., keram.sokl–obl fab.–R10		Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.3
117	Chodba	8,30	Keram.dl., keram.sokl–obl fab.		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
118	Vyšetřovna – psycholog	15,18	Antistatické PVC, DTTO sokl–obl fab.		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.2
119	Vyšetřovna – psycholog	13,89	Antistatické PVC, DTTO sokl–obl fab.		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.2
120	Předsíň WC	1,61	Keram.dl., keram.sokl–obl fab.–R10		Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.3
121	WC pacienti	1,61	Keram.dl., keram.sokl–obl fab.–R10		Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.3
122	WC ZTP	3,50	Keram.dl., keram.sokl–obl fab.–R10		Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.3
123	Čekárna	11,50	Keram.dl., keram.sokl–obl fab.		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
124	Ambulance příjem	20,10	Antistatické PVC, DTTO sokl–obl fab.		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.2
125	Instalační šachta	3,09	–		–	–
126	Chodba	47,67	Keram.dl., keram.sokl–obl fab.		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
127	Předsíň WC	1,75	Keram.dl., keram.sokl–obl fab.–R10		Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.3
128	WC zaměstnanci – Ž	1,19	Keram.dl., keram.sokl–obl fab.–R10		Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.3
129	Předsíň WC	1,75	Keram.dl., keram.sokl–obl fab.–R10		Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.3
130	WC zaměstnanci – M	1,19	Keram.dl., keram.sokl–obl fab.–R10		Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.3
131	Chodba	9,64	Keram.dl., keram.sokl–obl fab.		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
132	Vrchní sestra	15,33	PVC, PVC sokl–obl fabion		Omítka štuková	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
133	Sekretariát	15,28	PVC, PVC sokl–obl fabion		Omítka štuková	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
134	Pracovna primáře	20,98	PVC, PVC sokl–obl fabion		Omítka štuková	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
135	WC, sprcha	3,51	Keram.dl., keram.sokl–obl fab.–R10		Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.3
136	Zádveří	11,10	Keram.dl., keram.sokl–obl fab.		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
137	Strojovna VZT	18,43	Keram.dl., keram.sokl–obl fab.		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
138	Chodba	80,14	Keram.dl., keram.sokl–obl fab.		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
139	Rozvaděč SLP	1,64	Dielektrický koberec		Latexový nátěr v=2 m	Omítka štuková, malba
140	Požárně bezpečnostní zařízení	3,37	Dielektrický koberec		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.1

* PVC ukončeno lištou pod keramický obklad
** Ponechány stávající kamenné stupně – opískovat
PBŘ Veškeré podlahy PVC – třída hořlavosti A1(fl)–C(fl)
El Přesné rozdělení protiotřesného lina dle knihy standardů !!!
*** Přesné typy jednotlivých podhledů viz. samostatné výkresy a dle knihy standardů
**** Veškeré omítky stěn budou provedeny jako dvouvrstvé štukové, provedení až ke stropní konstrukci
(Obkl.) Provedení obkladu za kuchyňskou linkou 850 – 1450 mm (upravit dle rozměru linky)

LEGENDA PŘEKLADŮ

P01 1 x VYZTUŽENÝ POROBETON NEP 100–1250
P02 1 x VYZTUŽENÝ POROBETON NEP 125–1250
P03 4 x KERAMICKÝ PŘEKLAD KP 7 70x238
P04 1 x PREFABRIKOVANÝ BETONOVÝ PŘEKLAD NBP 115–2000
P05 2 x KERAMICKÝ PŘEKLAD KP 7 70x238 + XPS tl.50 mm
P06 1 x KERAMICKÝ PŘEKLAD KP 14,5 145x71 dl. 1250 mm
P07 1 x KERAMICKÝ PŘEKLAD KP 11,5 115x71 dl. 1750 mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- VYBOURANÉ KONSTRUKCE
- BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY tl. 300 mm PEVNOST V TLAKU 15 N/mm²
- BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK AKU (Rw=52 dB) NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY tl. 190 mm PEVNOST V TLAKU 15 N/mm²
- DOZDÍVKY VE VNITŘNÍM ZDIVU Z KERAMICKÝCH CIHEL PLNÝCH CPP 290/140/65 NA MALTU P15
- ZDIVO tl.125 mm Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC – 500 kg/m³, POUŽÍT ZDÍCÍ MALTU DLE ZDIVA.
- ZDIVO tl.100 mm Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC – 500 kg/m³, POUŽÍT ZDÍCÍ MALTU DLE ZDIVA.
- ZDIVO tl.50 mm Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC – 500 kg/m³, POUŽÍT ZDÍCÍ MALTU DLE ZDIVA.
- SDK PŘÍČKA S DVOJITÝM KOVOVÝM ROŠTEM, OPLÁŠTĚNÁ SDK DESKOU – BEZPEČNOSTNÍ, AKUSTICKÁ (Skladba pozn.č.6)
- TEPELNÁ IZOLACE – VIZ. SKLADBY KONSTRUKCÍ
- MONOLITICKÉ STĚNY, STROPY A KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU
- HYGIENICKÁ PŘEPÁŽKA PO DOBU VÝSTAVBY – PRACHOTĚSNÁ – DŘEVĚNÝ RÁM, OSB DESKY, FOLIE tl. 1 mm

- VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNÉ PŘED ZAPOČETÍM STAVBY PROVĚŘIT
- NUTNÉ PROVÉST KOORDINACI SE VŠEMI ŘEMESLY TZB
- OTVORY V NOSNÉM ZDIVU A V PŘÍČKÁCH DLE DODAVATELE DVEŘÍ (RÁMOVÝCH A OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ).
- V CELÉM OBJEKTU BUDE PROVEDENA VZDUCHOTECHNIKA VIZ. SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. FIRMA ZAJIŠŤUJÍCÍ STAVEBNÍ PROFESE ZAJISTÍ VYSEKÁNÍ OTVORŮ PRO PROSTUPY VZT POTRUBÍ A TO VŽDY O 10 cm VĚTŠÍ NEŽ JE VELIKOST POTRUBÍ. PO DOKONČENÍ MONTÁŽE PROVEDE DOZDĚNÍ VČETNĚ NÁSLEDNÉHO ZAČIŠTĚNÍ PROSTUPŮ VZT.
- V CELÉM OBJEKTU PROVEDENA DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA. OMÍTKY PROVEDENY PO STROPNÍ KCI. POD LATEXOVÝ NÁTĚR PROVEDENO KYTOVÁNÍ A BROUŠENÍ PODKLADU.
- PŘÍČKY UKONČENY 3 cm POD STROPNÍ KCÍ, PROVEDENO TĚSNĚNÍ MINERÁL. ROHOŽÍ + ZATMELENÍ. PŘIPOJENÍ PŘÍČEK KE STROPNÍ KCI POMOCÍ PRISTŘELENÝCH OCELOVÝCH ÚHELNÍKŮ 40/60 U POŽÁRNÍCH PŘÍČEK PROVEDENO TĚSNĚNÍ PROTIPOŽÁRNÍ.
- V MÍSTECH NAPOJENÍ PŘÍČEK NA STÁVAJÍCÍ ZDIVO PROVEDENO KOTVENÍ POMOCÍ PLOCHÝCH STĚNOVÝCH SPON
- KOTVENÍ STĚN K ŽB KCI POMOCÍ KOTEVNÍCH TRNŮ pr. E8, PŘIVAŘENÉ K OBNAŽENÉ VÝZTUŽI, OPRAVA POLYMERCEMENTOVOU M.
- PŘIZDÍVKA ZA WC A UMYVADLY – VÝŠKA 125 cm, OBEZDĚNÍ ZÁVĚSNÉHO SYSTÉMU PRO WC A PŘIZDÍVKA PRO INSTALACE

Změny				
	–	–	–	
	–	–	–	
	–	–	–	
Číslo	Popis		Datum	Podpis

Ing. arch. Ivana Gantnerová
Podpisově Ing. arch. Ivana Gantnerová
ČKA autorizovaná inženýrka a architektka
č.ČKA 02 0574
email:ivana.gant@atelierggg.cz
Datum: 2022.05.20 14:12:16 +02'00'

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ATELIER G+G s. r. o. Nádražní 569/III 377 01 J. Hradec tel./fax 384 321 088 e-mail:info@atelierggg.cz
Ing. arch. Ivana Gantnerová	Martin Voldán	
MÍSTO: č. parc. 1245/2, 1247/1, 1247/20, k.ú. České Budějovice		
INVESTOR: Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice		FORMÁT 15xA4
AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI OBJEKTU "A" (BUDOVY T13) NA DĚTSKOU PSYCHIATRII NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE		DATUM 05/2022
		ÚČEL DPS
		ZAK. Č. 15/21
		ARCH. Č. 15/21
OBSAH: PŮDORYS 1.NP		1:50 D.1.1.b3