

Poznámky:

Výškové a směrové polohy rozvodů ZTI musí být namontovány v souladu s koordinátními výkresy Konečné přípojny VZT a VRV jednotek na rozvody ZTI je nutné provést až po jejich definitivním osazení!

Všechny prostory plastového potrubí požárně dělící konstrukcí pro dimenze větší než DN 50 budou opatřeny protipožární manžetou ostatní prostory požárně dělící konstrukcí budou vyplněny protipožárními těsněními.

Všechny montážní dířky osadí v souladu s projektem interiéru!

Na rozvody ZTI bude provedeno dle příslušné dokumentace technologického vybavení!

Isolační soupravy u podlahových vpustí budou dle použité hydroizolace.

Realizační firmy jsou povinny během montáže koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi zejména s lékařskou technologií, seznámit se s projektovou dokumentací a včas upozornit na možné nedostatky a zjevné závady.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamy pozice, všech výkresů a specifikace materiálů). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálů a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být všechny náklady, aby cena byla kompletní a zahrnovala celou dodávku a montáž díla.


Dodávka díla se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doopravného, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Účastníkem výběrového řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou odpovědností za stanovení rozsahu prací prostřednictvím prozkoumání a produkování veškeré dokumentace s příslušnými stranami a za provedení kompletního funkčního díla. Povinností účastníka výběrového řízení je seznámit se všemi částmi projektové dokumentace, tj. technickou zprávu, výkresy, výkazy výměr atd., upozornit na případné nedostatky a chyby, v případě nejasností vnesti dotazy k dokumentaci. Neбудe-li tak učiněno, předpokládá se, že cena účastníka zahrnuje veškeré součásti k zajištění kompletnosti.

Typ výrobku a jeho provedení je nutné nechat odsouhlasit generálním projektantem společně s investorem.

Veškeré prostory základovou deskou musí být utěsněny protipožární manžetou a následně hydroizolací.

- LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ**
- KOTY JSOU UMĚNĚNY OD ČARTE OBLOŽENÉ DO NEBO PODLAHY.
- WC KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ + NOSNÝ PRVK (KOMPLET) + DVOULÁTKOVÉ SPLACHOVÁNÍ (VÝŠKA WC VČ. SEDÁTKA 450M NAD ČISTOU PODLAHU – DLE POŽADAVKU STAVEBNÍKA)
 - WC KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ PRO ZIP + NOSNÝ PRVK (KOMPLET) + DVOULÁČ. SPLACHOVÁNÍ MALO PEVNĚ DL. 800M, MALO SKLOPNĚ DL. 800M – KOVOVÁ BÍLÁ (VÝŠKA WC VČ. SEDÁTKA 500M NAD ČISTOU PODLAHU – DLE POŽADAVKU STAVEBNÍKA)
 - U UMÝVADLO KERAMICKÉ Š. 600M + SIFON Z CHROMOVANÉ ABS + ZÁTKA CLUX-CLACK (VÝŠKA UMÝVADLA 850M N.C.P., ODPAD 530M N.C.P.)
 - UI UMÝVADLO KERAMICKÉ PRO ZIP Š. 650M, S VÝPUSTÍ + SIFON Z CHROMOVANÉ ABS + ZÁTKA CLUX-CLACK + WALLO PEVNĚ K UMÝVADLU DL. 600M – KOVOVÉ BÍLÉ (VÝŠKA UMÝVADLA 80+550M N.C.P.)
 - US UMÝVADLO KERAMICKÉ Š. 600M + SIFON Z CHROMOVANÉ ABS + ZÁTKA CLUX-CLACK (VÝŠKA UMÝVADLA 850M N.C.P., ODPAD 530M N.C.P.) + POLOKHA (KERAMICKÝ KRYTÍ SIFONU)
 - PI PŘÍSOBÁŘOVÝ ZACHODEK KERAMICKÝ AUTOMATICKÝ S RADAROVÝM SENZOREM (SÍŤOVÉ NÁKLADNÍ) – KOMPLET (VÝŠKA PŘÍSOBÁŘOVÉHO OKRAJE PŘÍSOBÁŘOVÉHO ZACHODEKU 65CM N.C.P.)
 - Sr ROHOVÁ SPRCHA 90x90CM SE ZABĚLENÝM VÝSTUPEM Z LITEHO MRAMORU PRO INSTALACI DO OKRAJÍ, (S ATYPICKÝM STUOVÁNÍM ODPADU) S VÁNČOVÝM SIFONEM S KRYTKOU Z BÍLÉHO PLASTU, ZASTĚNA OTEVŘÍVACÍ Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA, KONSTRUKCE ZE SILNOSTĚNNÉHO HLINÍKU DLE SIKKY, PŘÍRODNÍ CHROM, SPOVOKY TL. 700M, 600M
 - Vy VÝŠKA KERAMICKÁ STUČKA, ODPAD DN 100, S PLASTOVOU SKLOPNOU MŘÍŽKOU
 - VP DOPLNĚNÍ O SPLACHOVACÍ NÁDRŽKU VYSOKOPOLŽENOU, ROHOVÝ VENTIL 6/2"
 - VP PODLAHOVÁ VPUST S VARIABLNÍM ODTOKEM DN75
 - OK ODTOK KONDENZÁTU – VTKO DN 32 SE ZAPACHOVOU UZÁVĚRKOU A KULČKOU PRO SUCHÝ STAV
- ZP NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY TĚTO ČÁSTI – ŘEŠENO POUZE JEJICH PŘÍPOJENÍ
- D DŘEZ – DŘEZOVÁ ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA S KULOVÝM KLOBUKEM NA ODTOKU, DN 50
 - My MYČKA – 1x, ROHOVÝ VENTIL 3/4" X 1/2" CHROM, ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 50

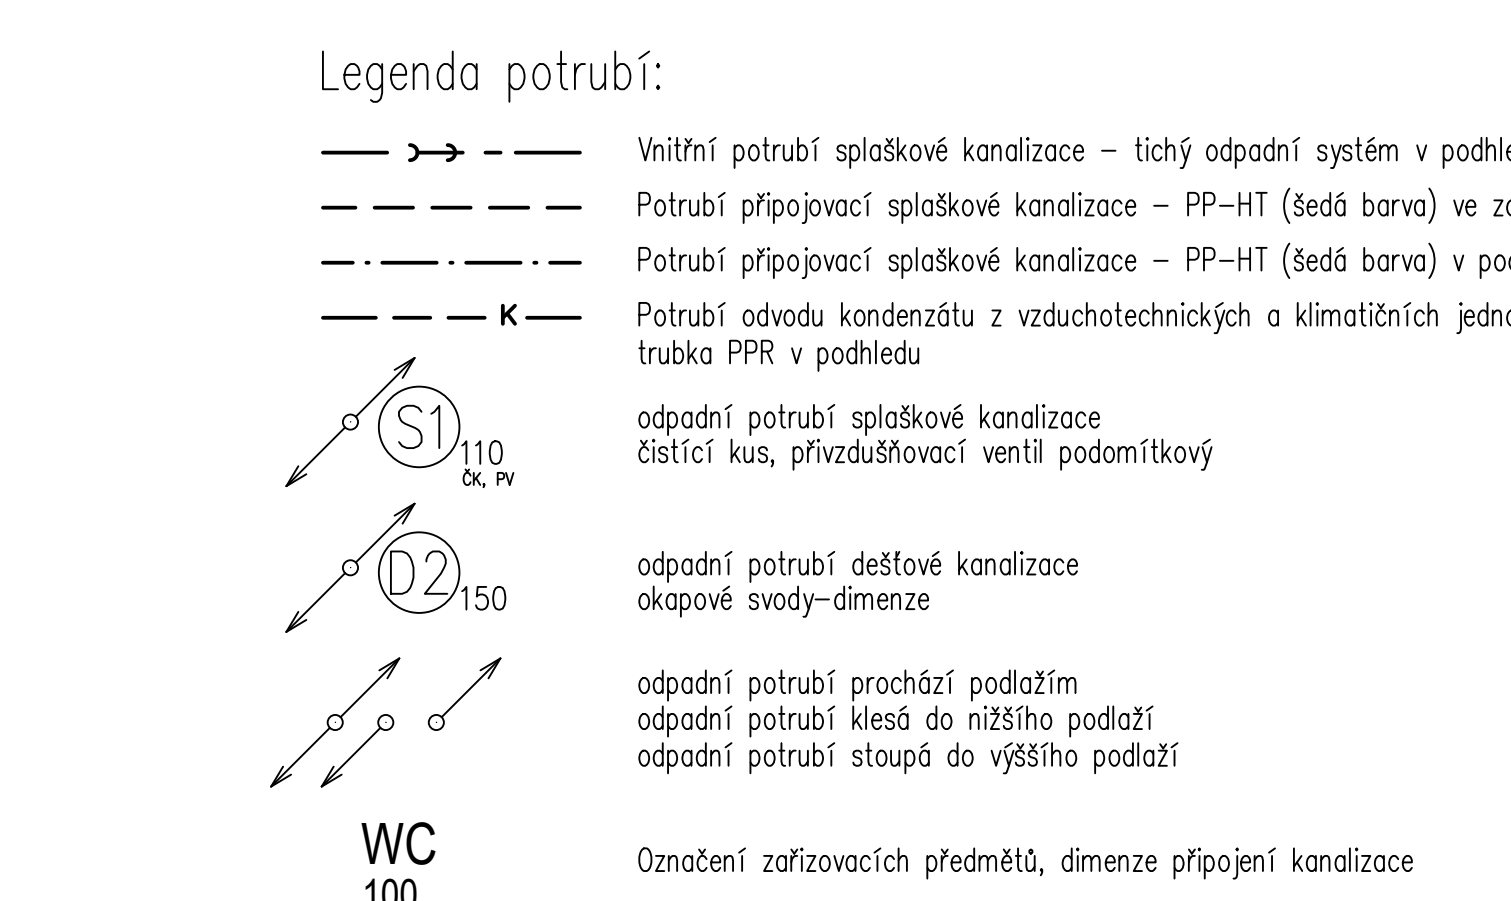

SO 05 Areálové přípojky vodovodu a kanalizace
Areálová kanalizace dešťová vč. vsaků a stávající rušená

AGP nova spol. s r.o. Tr. 28. října 17 370 01 České Budějovice
Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz

PROJEKTANT	VEDOUČÍ PRACOVNÍK	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
M. Borecký, Čest. tech.	M. Borecký, Čest. tech.	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Ing. B. M. Svědka	Ing. B. M. Svědka	Ing. B. M. Svědka
Název akce:	Název akce:	Název akce:

Parkoviště pro zaměstnance a heliport

Místo stavby: Areál Nemocnice České Budějovice

Investor	Projektant	Stavba
Nemocnice České Budějovice, a.s.	AGP nova spol. s r.o.	Areál Nemocnice České Budějovice
Průběh: P000P15 1AP	Průběh: P000P15 1AP	Průběh: P000P15 1AP

Číslo: 01412 Závazná technická instalace / Kanalizace
D.1.4.1.2