


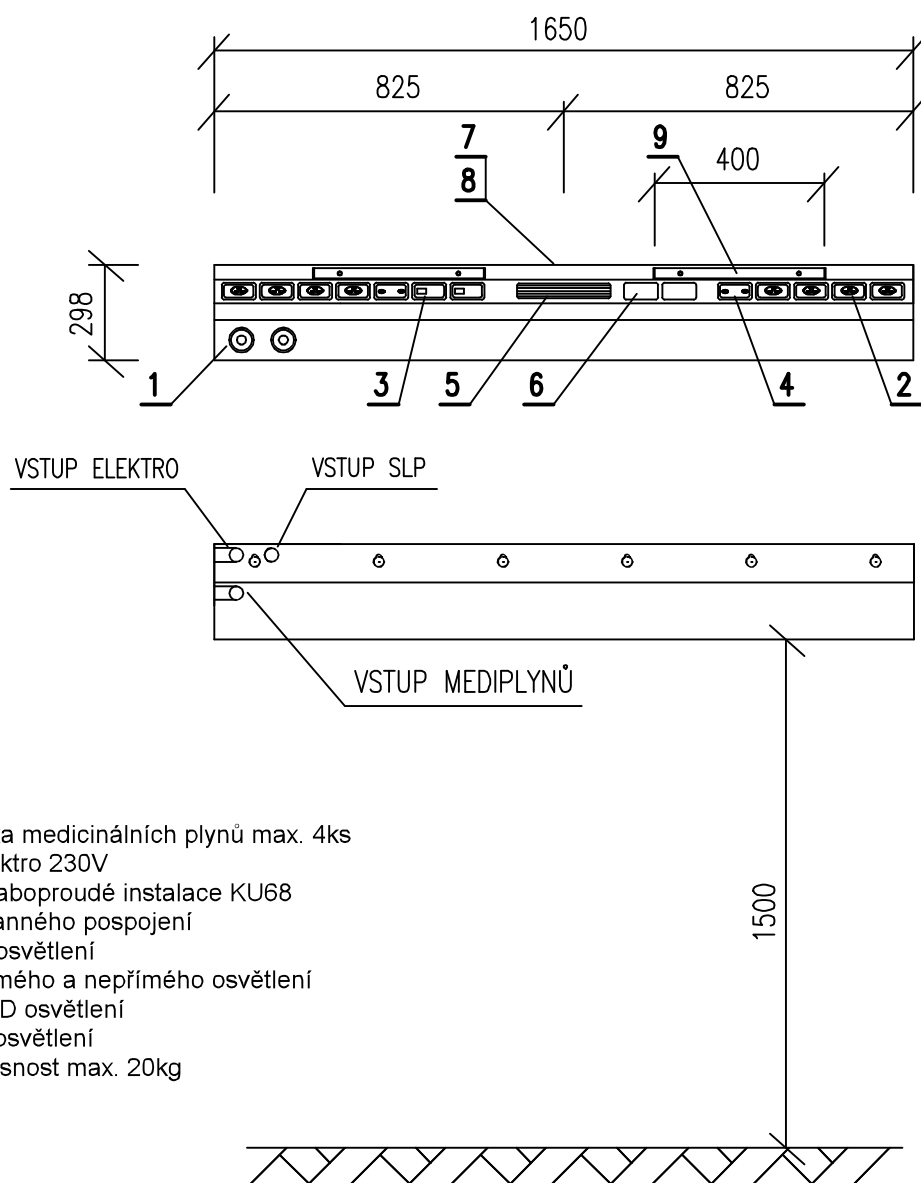


REVIZE 08/2025

TK PROJEKT LIBEREC ING. ZDENĚK KVAPIL Letná 431 460 01 Liberec 12	Profesní část		Autorizoval
	Rozvody medicinálních plynů		
	Vypracoval Ing. Zdeněk Kvapil 	Odpovědný projektant Ing. Zdeněk Kvapil 	

	AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz			

Název akce: Stavební úpravy pro urgentní příjem interních oborů Nemocnice Tábor, a.s.	Obecní úřad	Tábor
	Krajský úřad	Jihočeský
	Datum	30.06.2021
	Formát	4 x A4
Místo stavby: Kpt. Jaroše 200/10, 390 03 Tábor	Měřítko	-
	Číslo zakázky	08/2019
Investor: Nemocnice Tábor a.s., Kpt. Jaroše 10, 390 03 Tábor	Stupeň Dokumentace pro provádění stavby	Objekt SO 01
	Část: Příloha:	D.1.4.6 Rozvody medicinálních plynů INSTALAČNÍ KOMPLEXY
	Číslo výkresu	D.1.4.6-02



LEGENDA:

1. Rychlospojka medicínálních plynů max. 4ks
2. Zásuvka elektro 230V
3. Otvor pro slaboproudé instalace KU68
4. Zdířka ochranného pospojení
5. Přímé LED osvětlení
6. Vypínač přímého a nepřímého osvětlení
7. Nepřímé LED osvětlení
8. Noční LED osvětlení
9. Medilišta nosnost max. 20kg

LŮŽKOVÁ OSVĚTLOVACÍ RAMPA pro 1 lůžko

observační box 119, 122

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

POČET LŮŽEK/ KUSŮ	VSTUP vlevo/vpravo L/P	OSAZENÍ PLYNY POČET ODBĚROVÝCH MÍST				POČET EL. ZÁSUVK / POČET OKRUHŮ				ZDÍŘKY OCHRANNÉHO POSPOJ.	
		KYSLÍK	VZDUCH	PODTLAK	N2O	MDO	DO	ZIS	VDO	ABB	METRA
1/4	2L/2P	2	—	—	—	—	—	6/2	—	3	—
LAMPIČKA (samostat. přívod)	MEDILIŠTA 400mm	NOSIČ INFUZÍ NA MEDILIŠTU	VĚŠÁK	ZÁVĚSNÁ TYČ	POLICE NA MEDILIŠTU	SPOJENÍ SESTRA PACIENT	DATOVÁ DVOJZÁS. 2RJ45	DATOVÁ ZÁSUVKA 1RJ45	PŘÍMÉ OSVĚTLENÍ LŮŽKA Z RAMPY	NEPŘÍMÉ OSVĚTLENÍ OD DVEŘÍ Z RAMPY	NOČNÍ OSVĚTLENÍ OD DVEŘÍ
ANO	2	1	—	—	1	1	2	—	ANO	—	—

