


PŪDORYS 1.NP 1:100

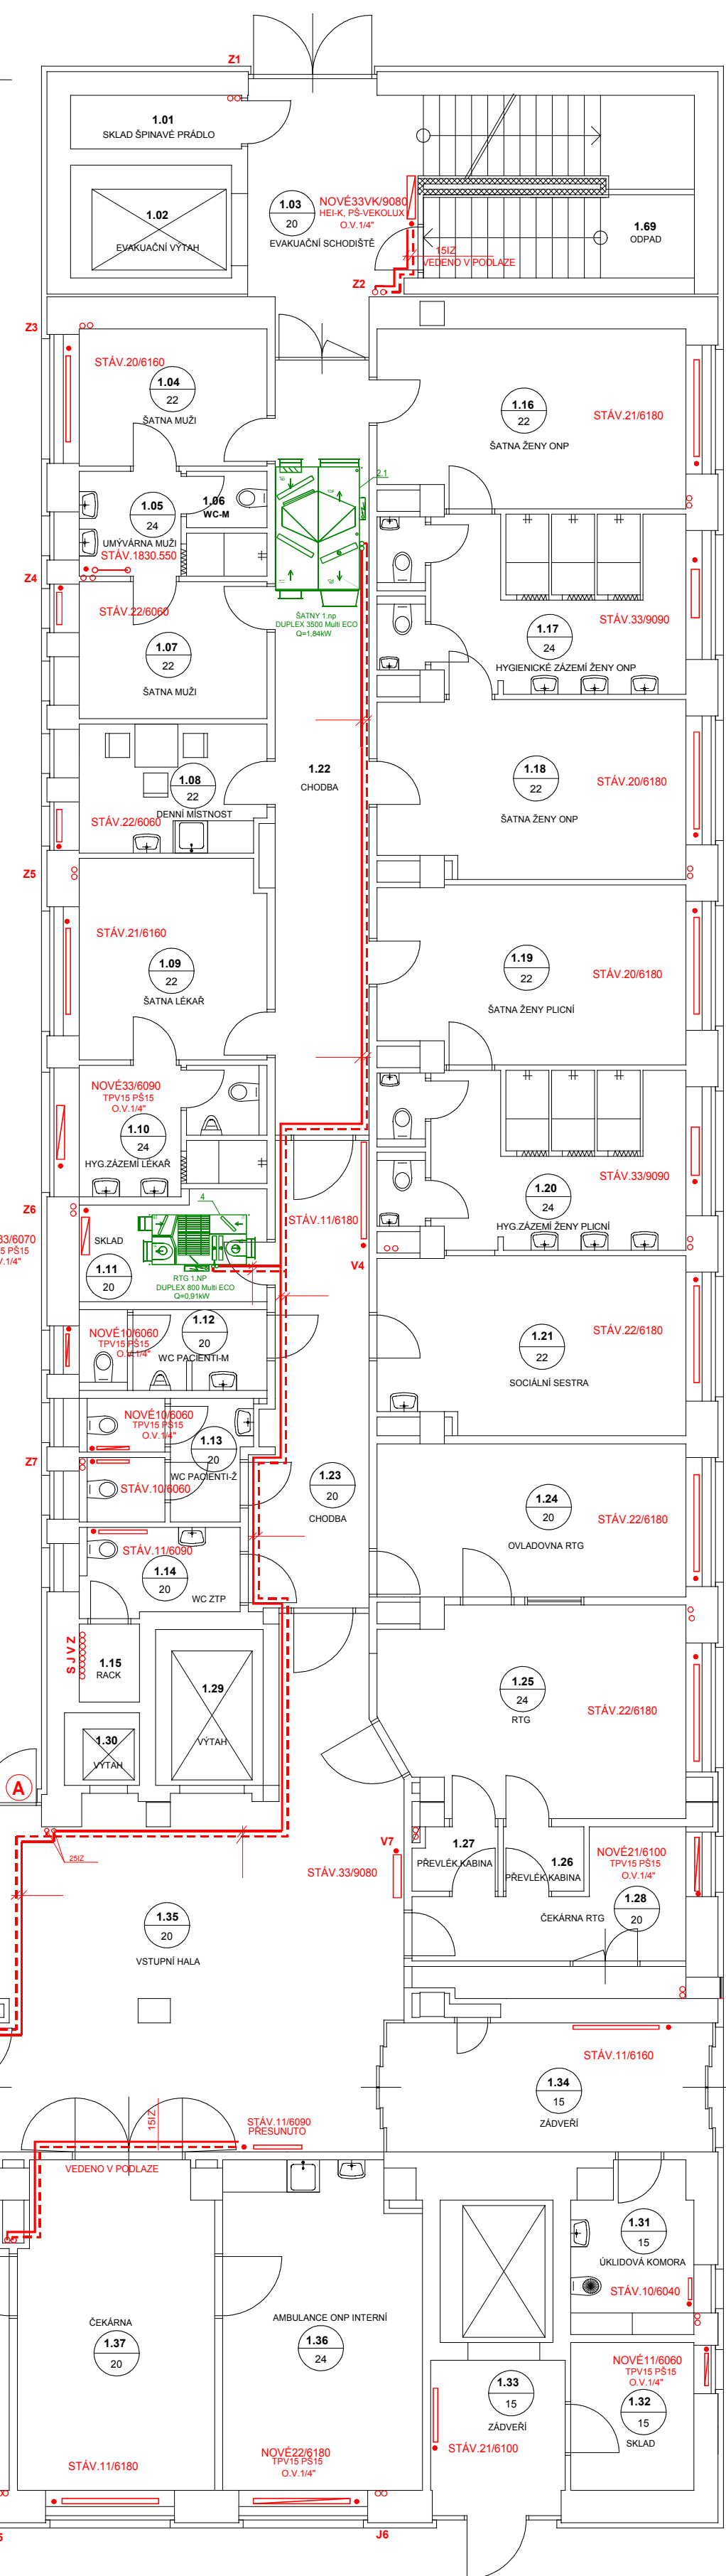

LEGENDA

TOPNÁ VODA - NÁHEBOVÁ, TČS

TOPNÁ VODA - ZPĚTNÁ 65C

POJISTNÉ POTRUBÍ

SPÁD POTRUBÍ

STOLPÁČKY ÚT

KK KULOVÝ KOHOUT "GIACOMINI" R25SD

F FILTR ŽÁVŮVÝ "PETRAGLIOLI" TYP EMS

AOV AUTOMATICKÝ OVDZDUSŇOVACÍ VENTIL "GIACOMINI" R88

OV OVDZDUSŇOVACÍ VENTIL V 4320

VK KULOVÝ VYPLOUŠTĚČ KOHOUT "GIACOMINI" R608

T TEPLOMĚR ROZSAH 0 - 120 C

M MANOMETER ROZSAH 0 - 250 kPa

ZK ZPĚTNÁ KLAPKA "EURA"

TRV RADIAČOVÝ VENTIL ROHOVÝ "HEIMEIER" S TERMOSTAT. HLAVICÍ "K"

RŠ UZÁVRAČKA A REGULAČNÍ RADIAČOVÝ ŠROUBENÍ ROHOVÉ "REGULUX" - HEIMEIER S VYPLOUŠTĚM

TPV RADIAČOVÝ VENTIL PŘÍMÝ "HEIMEIER" S TERMOSTAT. HLAVICÍ "K"

pŠ UZÁVRAČKA A REGULAČNÍ RADIAČOVÝ ŠROUBENÍ PŘÍME "REGULUX" - HEIMEIER S VYPLOUŠTĚM

HEI 4340 -K TERMOSTATICKÁ HLAVICE HEIMEIER TYP "K"

PŠ-VEKOLUX VEKOLUX ŠROUBENÍ S KULOVÝMI KOHOUTY PRO HYDROKOMPAKTNÍ VENTILOVÁ TĚLESA "KORADO"

POZNÁMKA

NOVÝ HORIZONTÁLNÍ ROZVOD TOPNÉ VODY V OBJEKTU JE VEDEN V PODLAŽE
ROZVOD BUDE TEPELNĚ OIZOLOVÁN TEPELNOU IZOLACÍ - TEPELNĚ IZOLAČNÍ
TRUBICE V SÍLE DLE DIMENZE POTRUBÍ.
ROZVOD V TECHNICKÉ MÍSTNOSTI JE VEDEN POD STROPEM.
ROZVOD BUDE TEPELNĚ OIZOLOVÁN IZOLACÍ "PAROC".

projektóvral	krasral	odp. projektant	ved. projektant	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Nejedlý Václav Gregorova 2424 397 01 Písek email: vnejedly@200a.cz tel.: 0040 771 146037
NEJEDLÝ		NEJEDLÝ	ING.ARCH.PROKOP	
		IČO: 11315431		
OU	Č.BUDĚJOVICE	MÚ (Ob. a.)	Č. BUDĚJOVICE	
investor:	NEMOCNICE Č.B.a.s., B.Němčova 585/54, Č.Budějovice 7, 370 01 Č.Budějovice			
STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU I NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE p.č.1261, 1247/17, 1247/1, k.ú. České Budějovice 7 D.1.4.2 - TPS VYTÁPĚNÍ				
obsah výkresu				datum: 03/2019 form.: A4 úhel: ZDS měřítko: 1:100 zak. číslo: 030-2018 paré číslo: číslo výkr.:
PŮDORYS 1.NP				D.1.4.2.1