


SCHEMA ÚT - SEVER

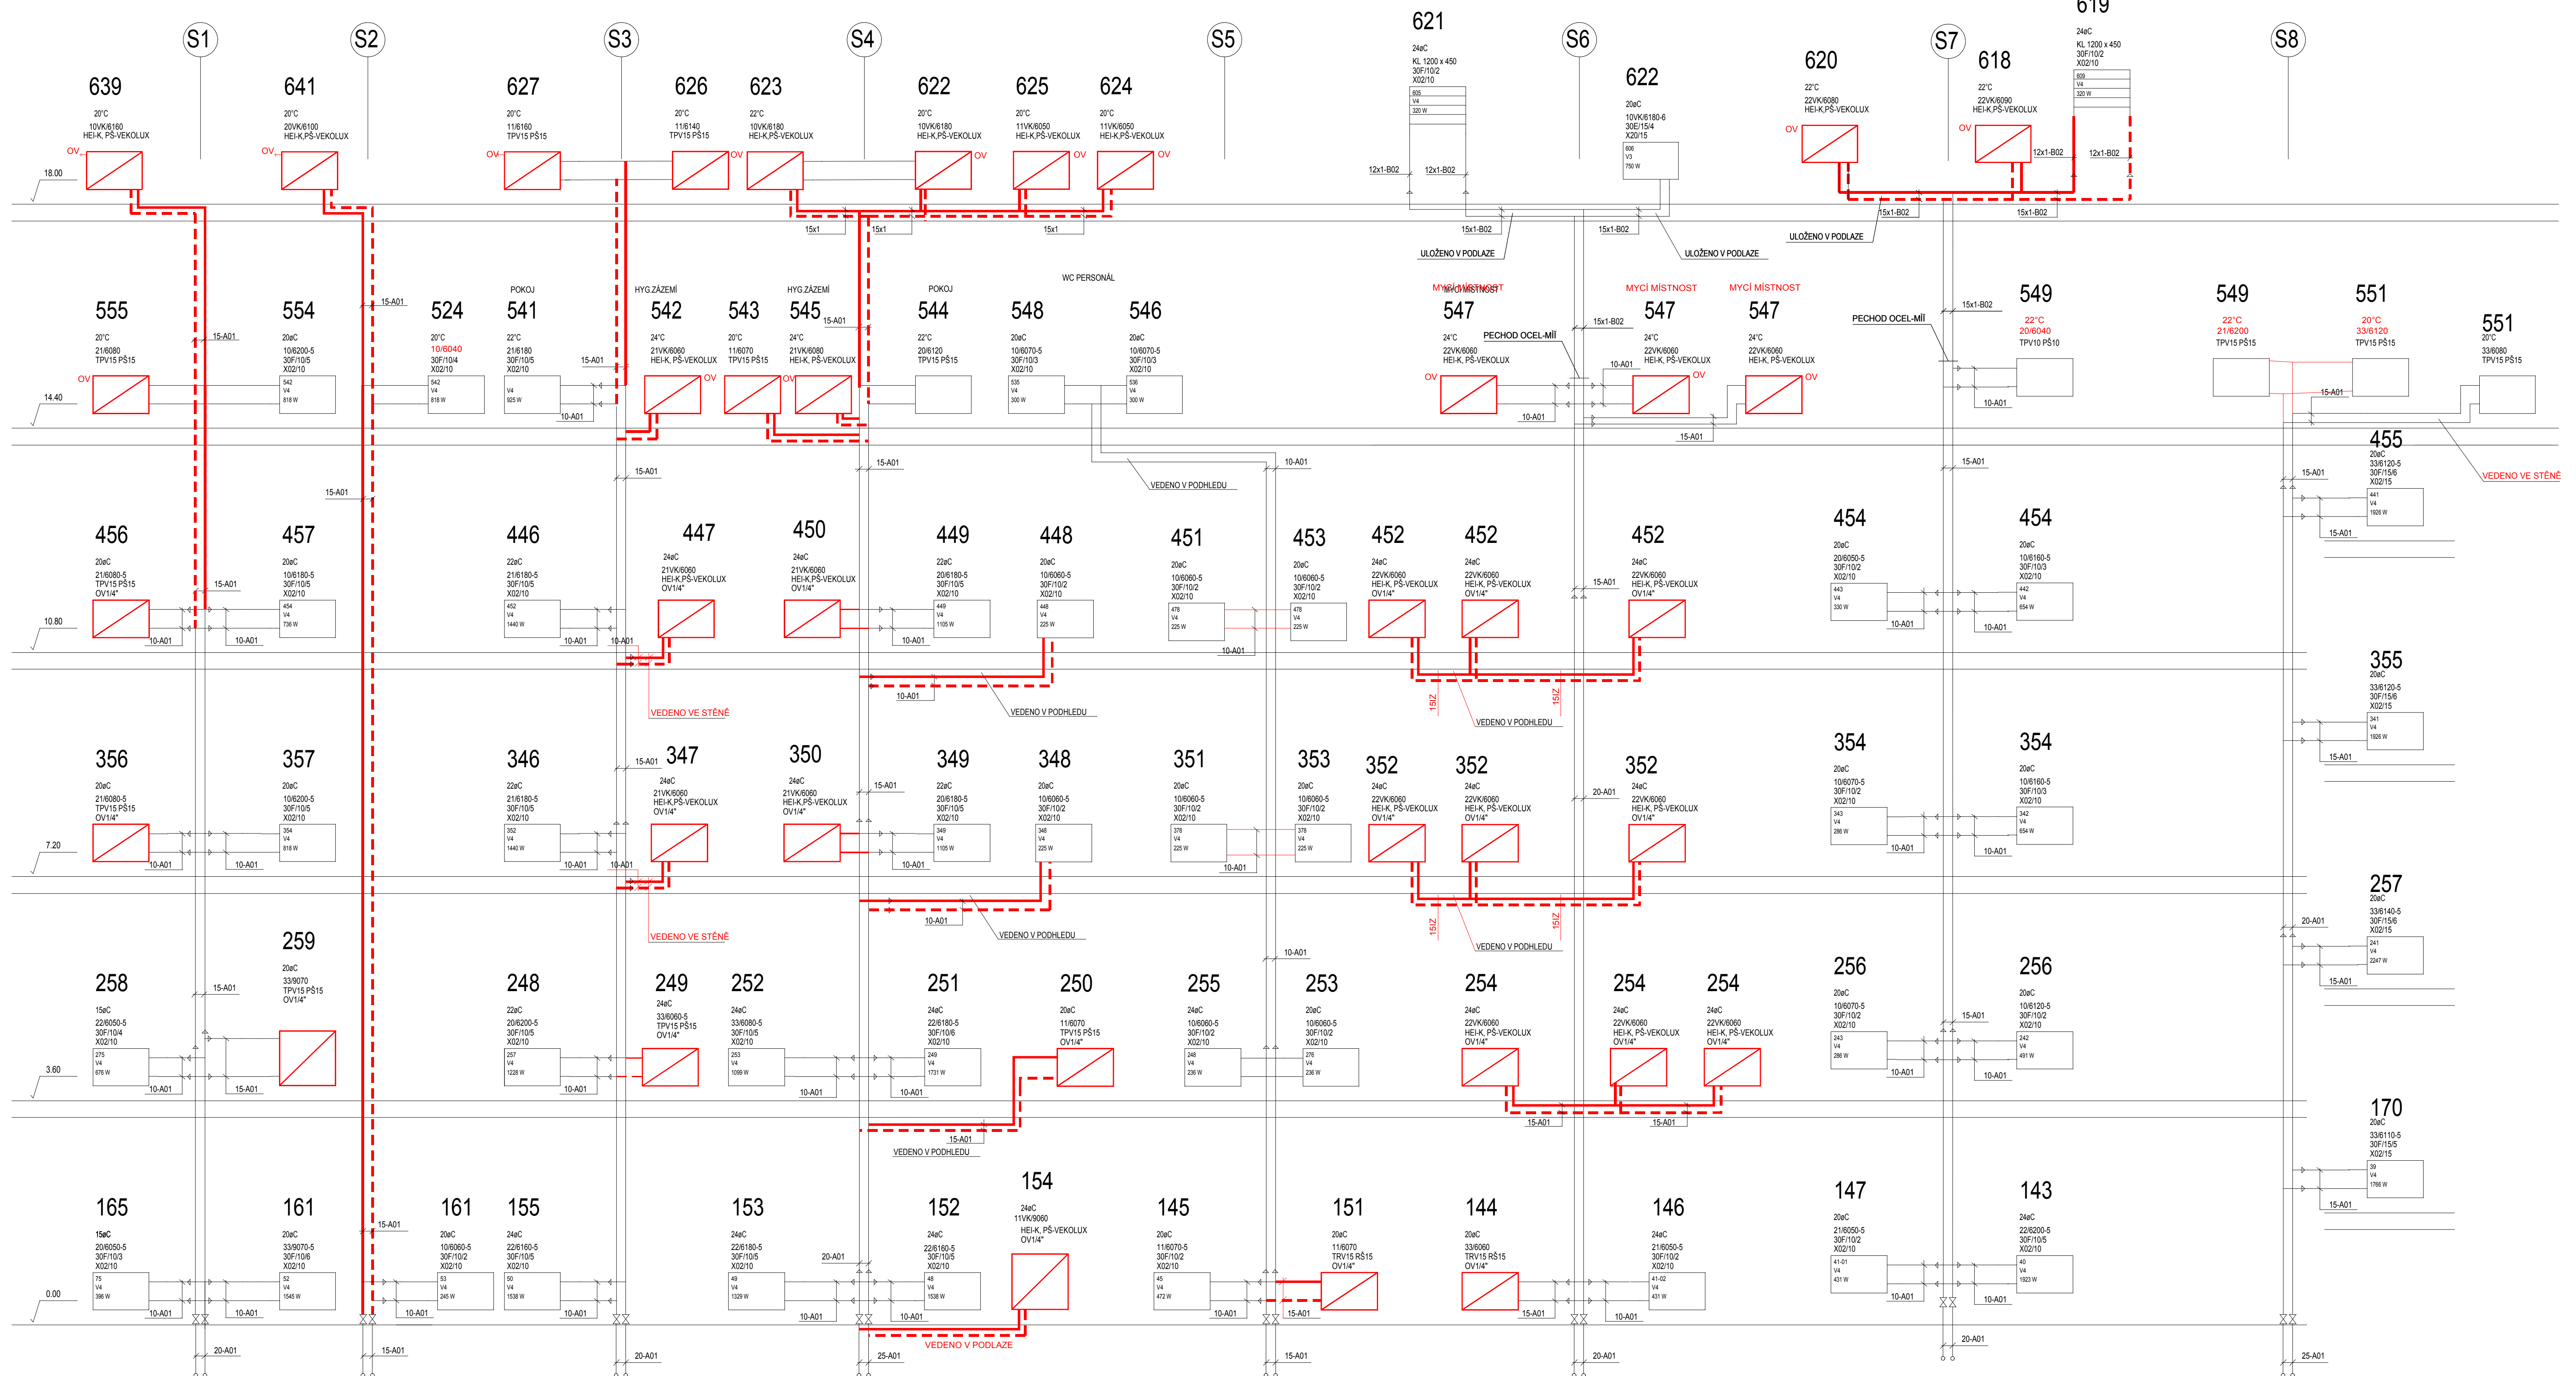

LEGENDA

- TOPNÁ VODA - NABĚHOVÁ 70C
TOPNÁ VODA - ZPĚTNÁ 55C
POUŠTNĚ POTRUBÍ
SPAD POTRUBÍ
STOUPAČKY ÚT
- KK KULOVÝ KOHOUT "GACOMINI" R250
F FILTR ZAVÍTOVÝ "RETINAROLI" TVP E60
AOV AUTOMATICKÝ OVLÁDÁVACÍ VENTIL "GACOMINI" R88
OV OVLÁDÁVACÍ VENTIL V 430
VK KULOVÝ VYPUSŤEČ KOHOUT "GACOMINI" R68
T TEPELOMĚR ROZSAH 0 - 120 C
M MANDMETR ROZSAH 0 - 250 kPa
ZK ZPĚTNÁ KLAPKA "TURK"
TRV RADIÁTOROVÝ VENTIL ROHOVÝ "HEIMEER" S THERMOSTAT HLAVICÍ "K"
- RŠ UZÁVÍRAČI A REGULÁČNÍ RADIÁTOROVÉ SROUŠENÍ ROHOVÉ "REGULUX" - HEIMEER S VÝPOUŠTNĚM
TPV RADIÁTOROVÝ VENTIL PRŮMY "HEIMEER" S THERMOSTAT HLAVICÍ "K"
PŠ UZÁVÍRAČI A REGULÁČNÍ RADIÁTOROVÉ SROUŠENÍ PRŮMY "REGULUX" - HEIMEER S VÝPOUŠTNĚM
HEI 4349 -K THERMOSTATICKÁ HLAVICE HEIMEER TVP "K"
PŠ-VEKOLUX VEKOLUX SROUŠENÍ S KULOVÝMI KOHOUTY PRO KOMPAKTNÍ VENTILOVÁNÍ TELISA "TORADO"

POZNÁMKA

NOVÝ HORIZONTÁLNÍ ROZVOD TOPNÉ VODY V OBJEKTU JE VEDEN V PODLAŽE.
ROZVOD BUDE TEPELNĚ OIZOLOVAN TEPELNOU IZOLACÍ - TEPELNĚ IZOLAČNÍ TRUBICE V SÍLE DLE DIMENZE POTRUBÍ.
ROZVOD V TECHNICKÉ MÍSTNOSTI JE VEDEN POD STROPY.
ROZVOD BUDE TEPELNĚ OIZOLOVAN IZOLACÍ "PAROC".

projektant	investor	odp.projektant	ved.projektant	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Nejedlý Václav Gregorova 2424 397 01 Písek email: vnejedly@seznam.cz tel: 381 775 4633	
NEJEDLÝ		NEJEDLÝ	ING.ARCH.PROKOP		
		IČO: 11315431			
OV	Č.BUDĚJOVICE	MÚ (OV-Ú)	Č.BUDĚJOVICE		
investor: NEMOCNICE Č.B.a.s. - B.Němcova 585/54, Č.Budějovice 7, 370 01 Č.Budějovice					
STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU I NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE p.č.1261, 1247/17, 1247/1, k.ú. České Budějovice 7 D.1.4.2 - TPS VYTÁPĚNÍ					
období výkresu		datum	03/2019	form:	3 A4
		účet:	ZDS		
		měřítka:	-		
		zak. číslo	030-2018		
		paré číslo		číslo vkr:	
SCHEMA ÚT - SEVER				D.1.4.2.8	