
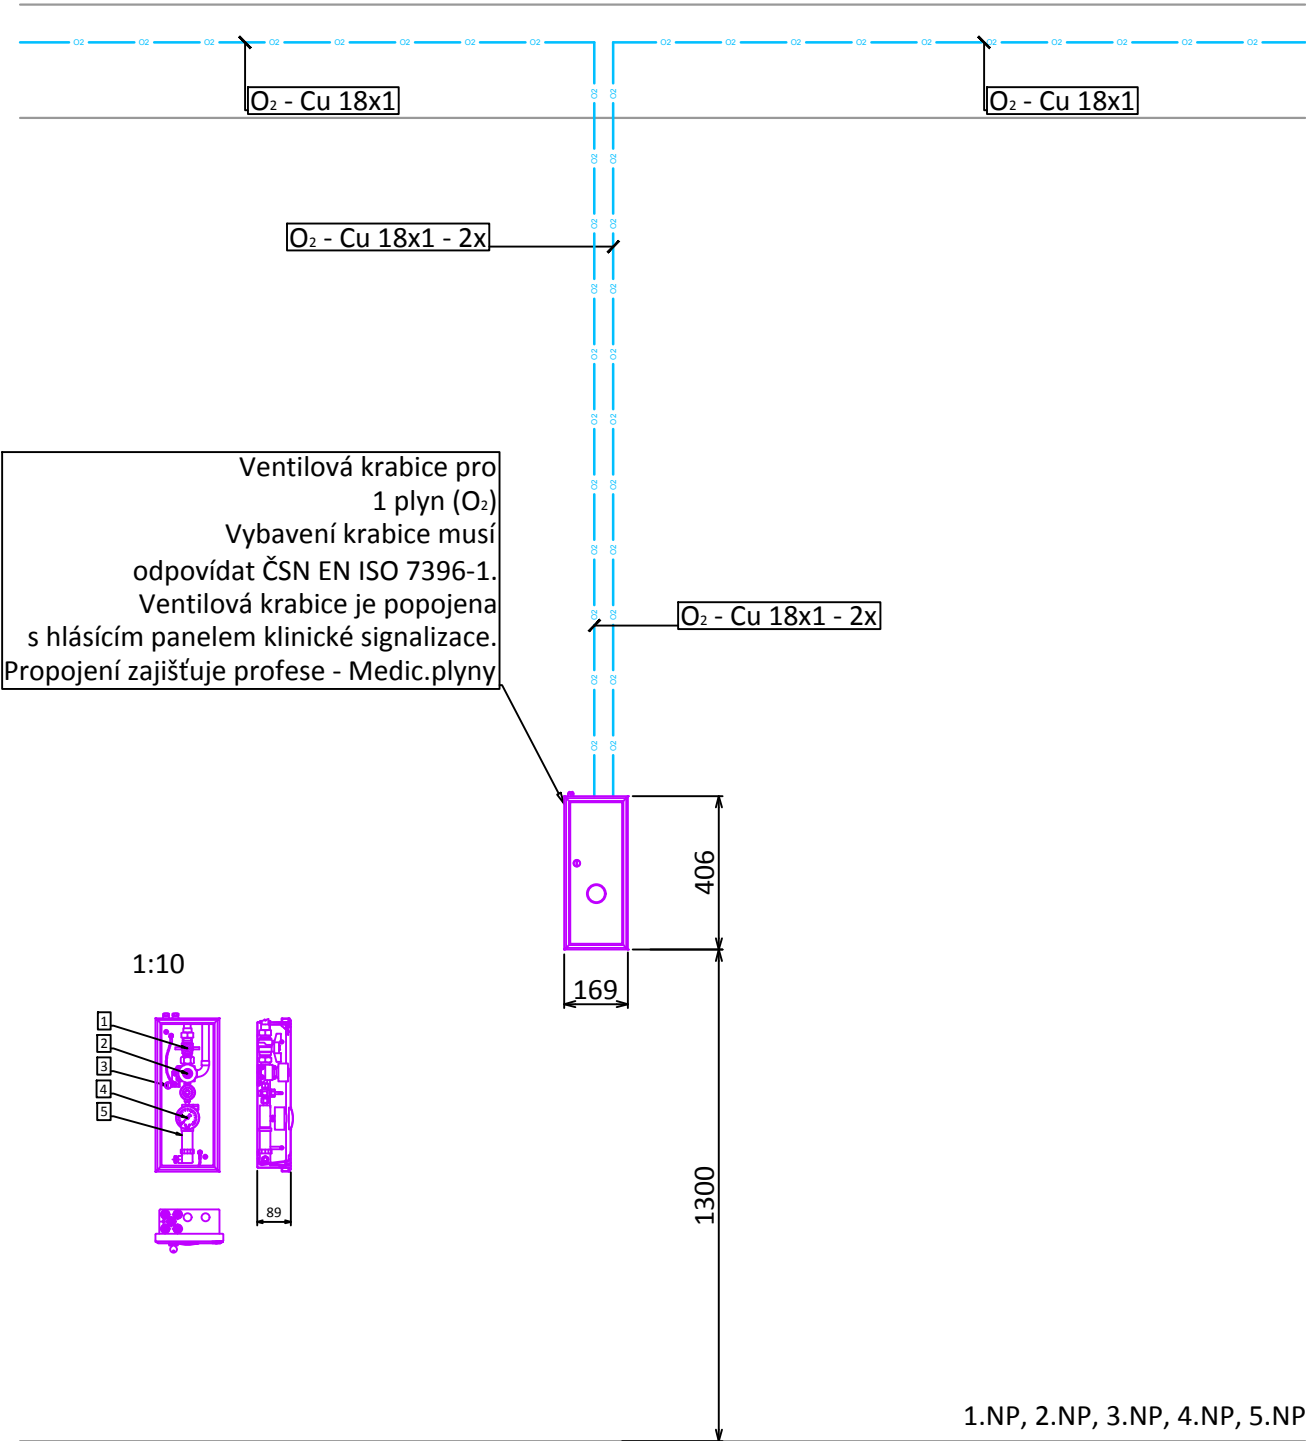


HL. ARCHITEKT	HL. PROJEKTANT	VED.PROJEKTU	PROJEKTOVAL	ARKUS5 , s.r.o. K. Weise 5, České Budějovice 370 04	
Ing. arch. P. Prokop	Ing. arch. P. Prokop Ing. V. Daněk	Ing. Z. Kvapil 	P. Ducháčová		
INVESTOR Nemocnice České Budějovice, a.s. B. Němcové 585/54, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice					
MÍSTO STAVBY p.č. 1261, 1247/17, 1247/1, k.ú. České Budějovice 7				FORMÁT	8xA4
STUPEŇ PROJEKTU ZDS				DATUM	3/2019
NÁZEV AKCE STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU I NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE				MĚŘÍTKO	1:20
				Č. ZAKÁZKY	-
NÁZEV VÝKRESU POHLEDY NA UKONČOVACÍ PRVKY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ				Č. KOPIE	Č. VÝKRESU
					D.1.4.9.8

Pohled 01


1:20



LEGENDA

	Rozvodné potrubí kyslíku - Cu trubka 4 bar
1	Uzavírací ventil
2	Rychlospojka pro napoení na náhradní zdroj - dle druhu plynu
3	Zámek ventilové krabice
4	Kontrolní manometr nebo vakuometr
5	Čidlo klinického alarmu

Pohled 02

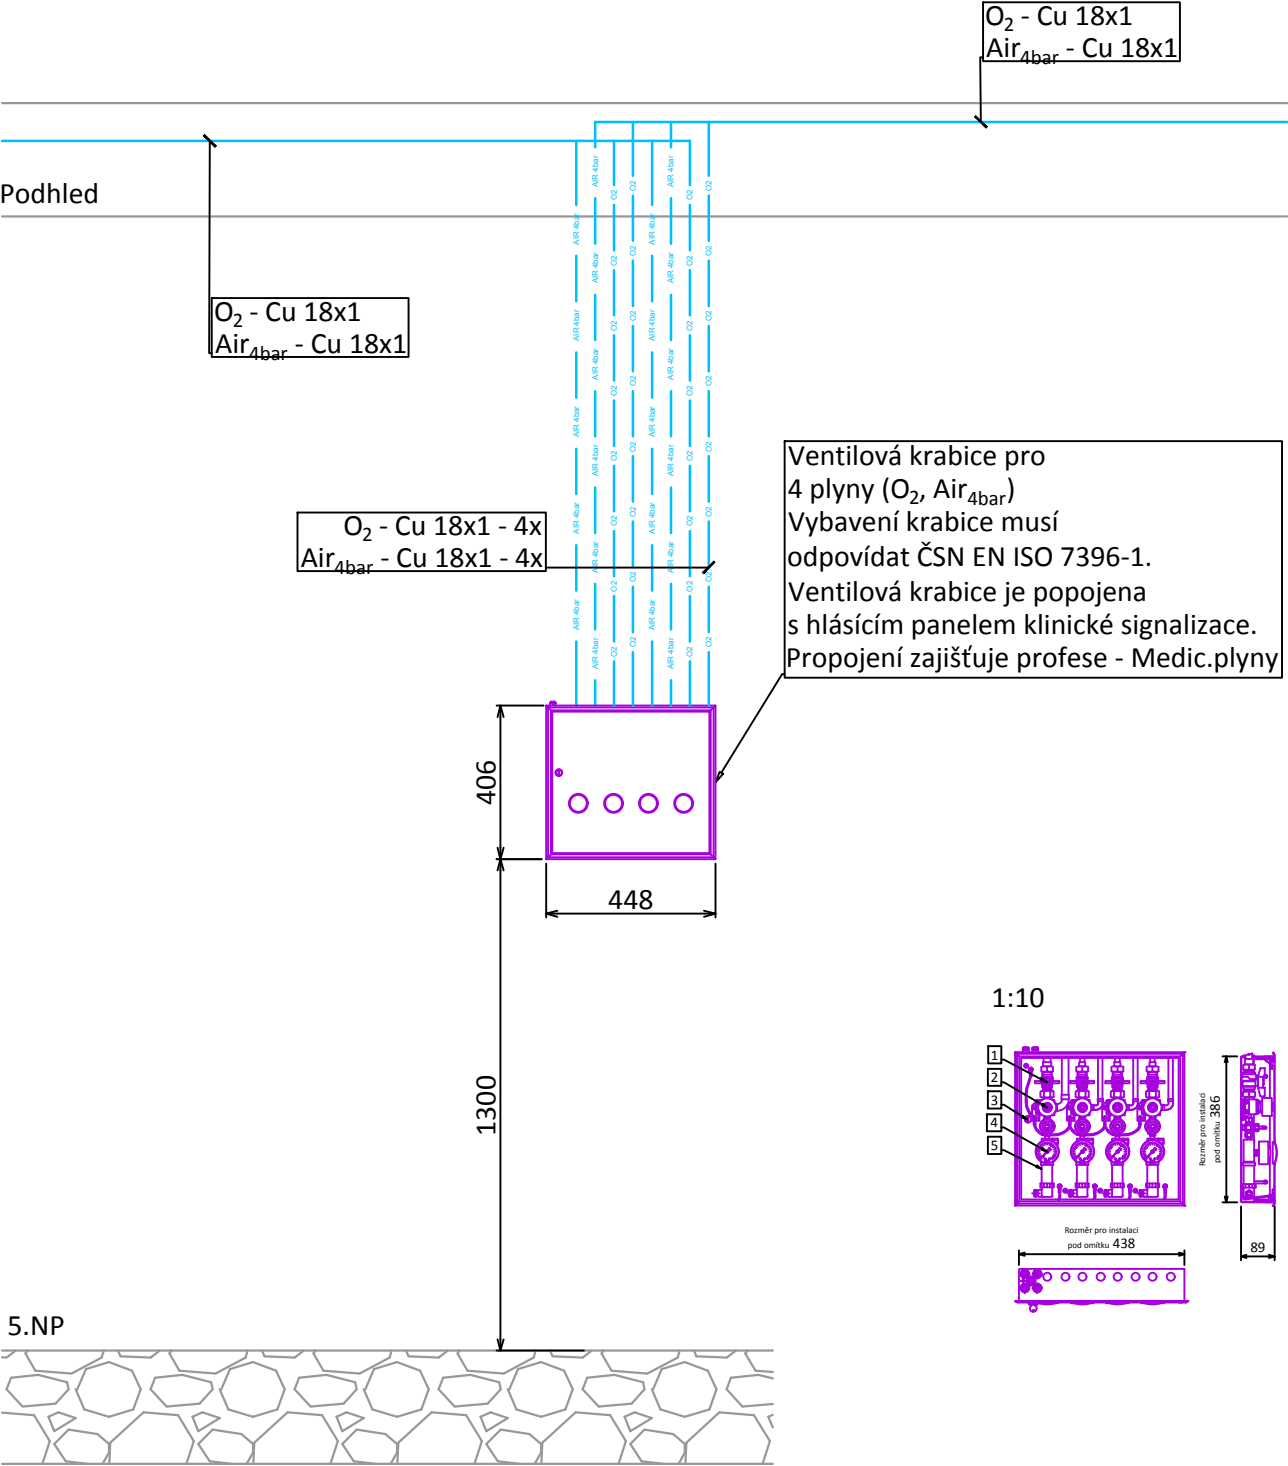


LEGENDA

	O ₂ - Cu 18x1
	Air _{4bar} - Cu 18x1
1	Uzavírací ventil
2	Rychlospojka pro napojení na náhradní zdroj - dle druhu plynu
3	Zámek ventilové krabice
4	Kontrolní manometr nebo vakuometr
5	Čidlo klinického alarmu

1:20

Podhled

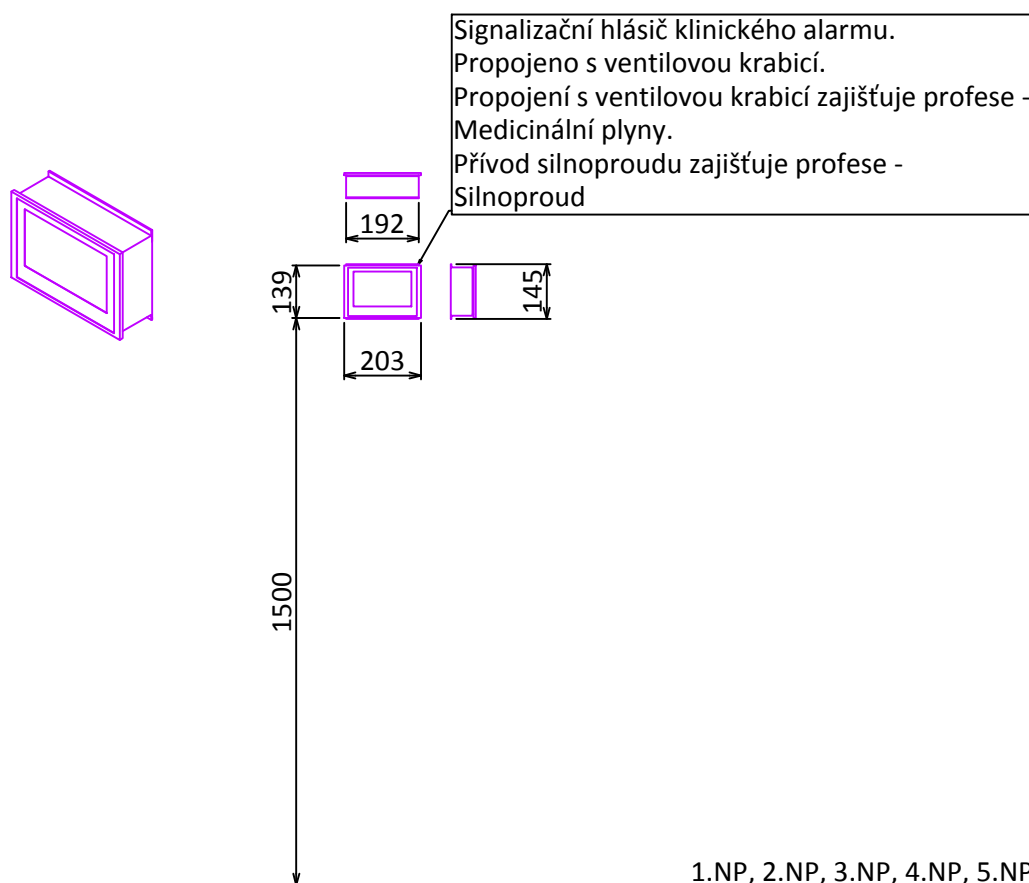
[illegible]

1:20

[illegible]

1:20

Podhled

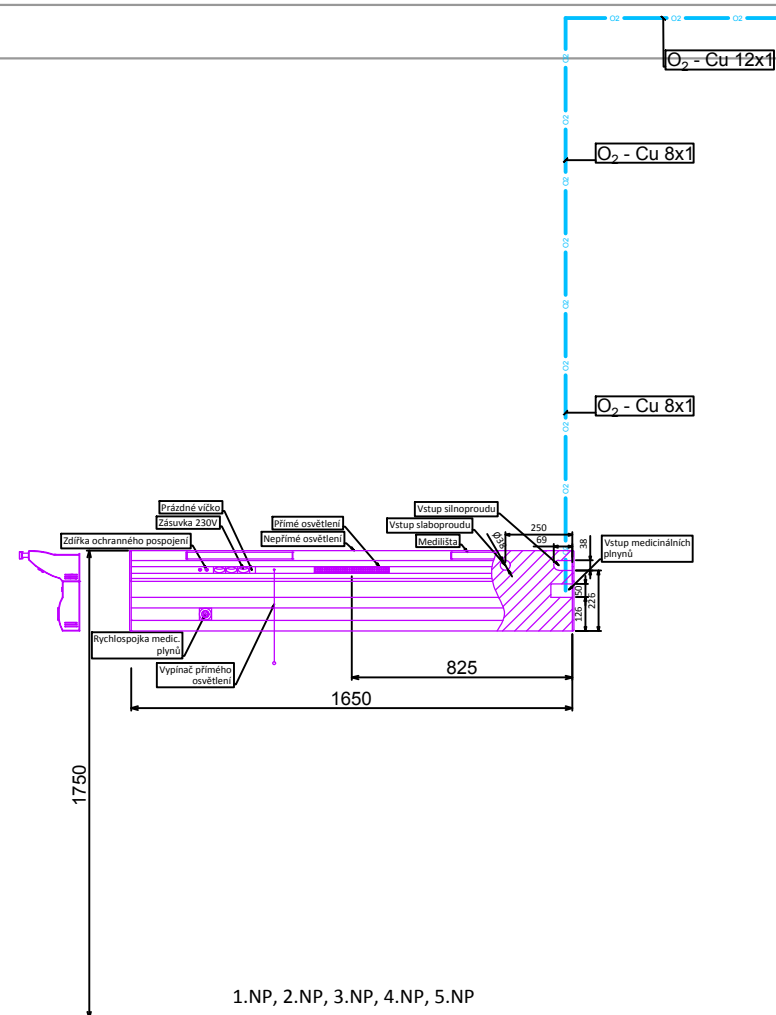


pokoje: 1.52, 1.55, 1.56,
2.04, 2.06, 2.09, 2.48, 2.51,
3.04, 3.06, 3.09, 3.46, 3.49,
4.04, 4.06, 4.09, 4.46, 4.48,
5.41, 5.44

TECHNICKÉ VYBAVENÍ PRO 1 LŮŽKO											
POČET KUSŮ/ POČET LŮŽEK	VSTUP vlevo/ vpravo (L/P)	OSAZENÍ PLYNY POČET ODBĚROVÝCH MÍST					POČET ELEKTRICKÝCH ZÁSUVK/ POČET OKRUHŮ				ZDÍRKY OCHR. POSP.
		KYSLÍK (O ₂)	OXID DUSNÝ (N ₂ O)	VZDUCH (Airflow)	VAKUUM (Vac)	ODTAH ANEST. SMĚSI	MDO (bílá)	DO (zelená)	ZIS (žlutá)	VDO (oranžová)	
0/0	0/0	1	-	-	1	-	2/1	1/1	-	-	1
OSVĚTLENÍ NA RAMPĚ/ SPÍNÁNÍ OSVĚTLENÍ		SLABOPROUDÉ INSTALACE				PŘÍSLUŠENSTVÍ RAMPY					
PŘÍMÉ OSV. LŮŽKA	NEPŘÍMÉ OSV. LŮŽKA	NOČNÍ ORIENT. OSV. LŮŽKA	DATOVÉ ZÁSUVKY RJ45	SPJOENÍ SESTRA/ PACIENT	PRAZDNÉ VIČKO	MEDIJISTA	DRŽÁK INFUZI	POLICE NA MEDIJISTU	LAMPÍČKA	TYČ LINEÁRNÍCH DÁVKOVAČŮ	-
ANO/ SPÍNÁNO NA RAMPĚ	SPÍNÁNO ODE DVEŘÍ, NA RAMPĚ	NE	2	ANO/ DLE DODAVATELE	2	ANO/2x (á l=400 mm)	-	-	-	-	-

[illegible]

1:20

Podhled

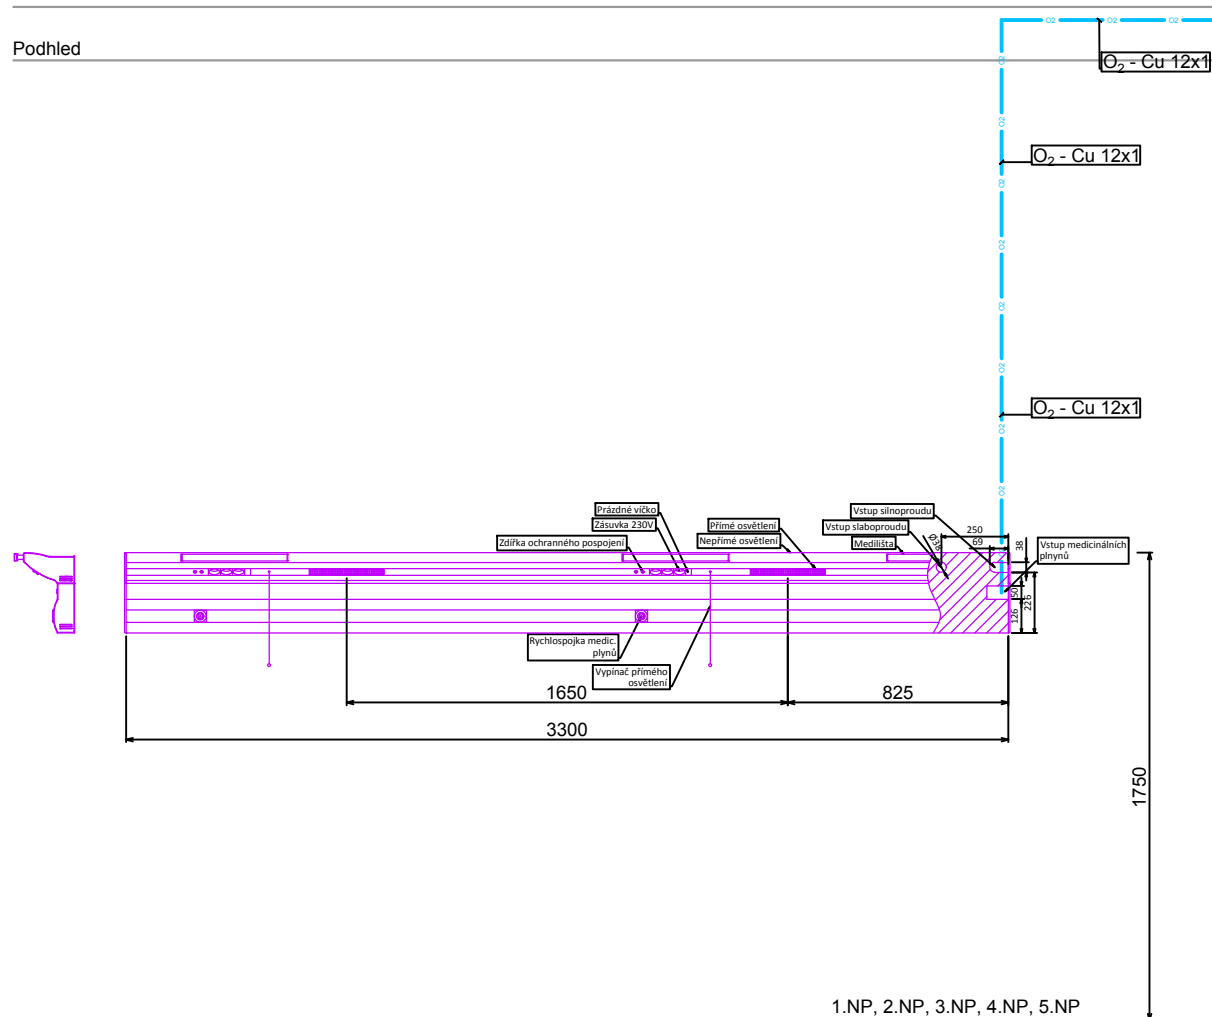


pokoje: 1.59
2.16, 2.18, 2.20, 2.22, 2.24,
3.16, 3.18, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26
4.16, 4.18, 4.20, 4.22, 4.24, 4.26

TECHNICKÉ VYBAVENÍ PRO 1 LŮŽKO											
POČET KUSŮ/ POČET LŮŽEK	VSTUP vlevo/ vpravo (L/P)	OSAZENÍ PLYNY POČET ODBĚROVÝCH MÍST					POČET ELEKTRICKÝCH ZÁSUVK/ POČET OKRUHŮ				ZDÍRKY OCHR. POSP.
		KYSLÍK (O ₂)	OXID DUSNÝ (N ₂ O)	VZDUCH (Air _{flow})	VAKUUM (Vac)	ODTAH ANEST. SMĚSI	MDO (bílá)	DO (zelená)	ZIS (žlutá)	VDO (oranžová)	
22/2	10/12	1	-	-	1	-	2/1	1/1	-	-	1
OSVĚTLENÍ NA RAMPĚ/ SPÍNÁNÍ OSVĚTLENÍ		SLABOPROUDÉ INSTALACE				PŘÍSLUŠENSTVÍ RAMPY					
PŘÍMÉ OSV. LŮŽKA	NEPŘÍMÉ OSV. LŮŽKA	NOČNÍ ORIENT. OSV. LŮŽKA	DATOVÉ ZÁSUVKY RJ45	SPOJENÍ SESTRA/PACIENT	PRAZDNÉ VÍČKO	MEDIJISTA	DRŽÁK INFUZE	POLICE NA MEDIJISTU	LAMPÍČKA	TYČ LINEÁRNÍCH DÁVKOVAČŮ	-
ANO/ SPÍNÁNO NA RAMPĚ	SPÍNÁNO ODE DVEŘÍ, NA RAMPĚ	NE	2	ANO/ DLE DODAVATELE	2	ANO/2x (á l=400 mm)	-	-	-	-	-

[illegible]

1:20

Podhled

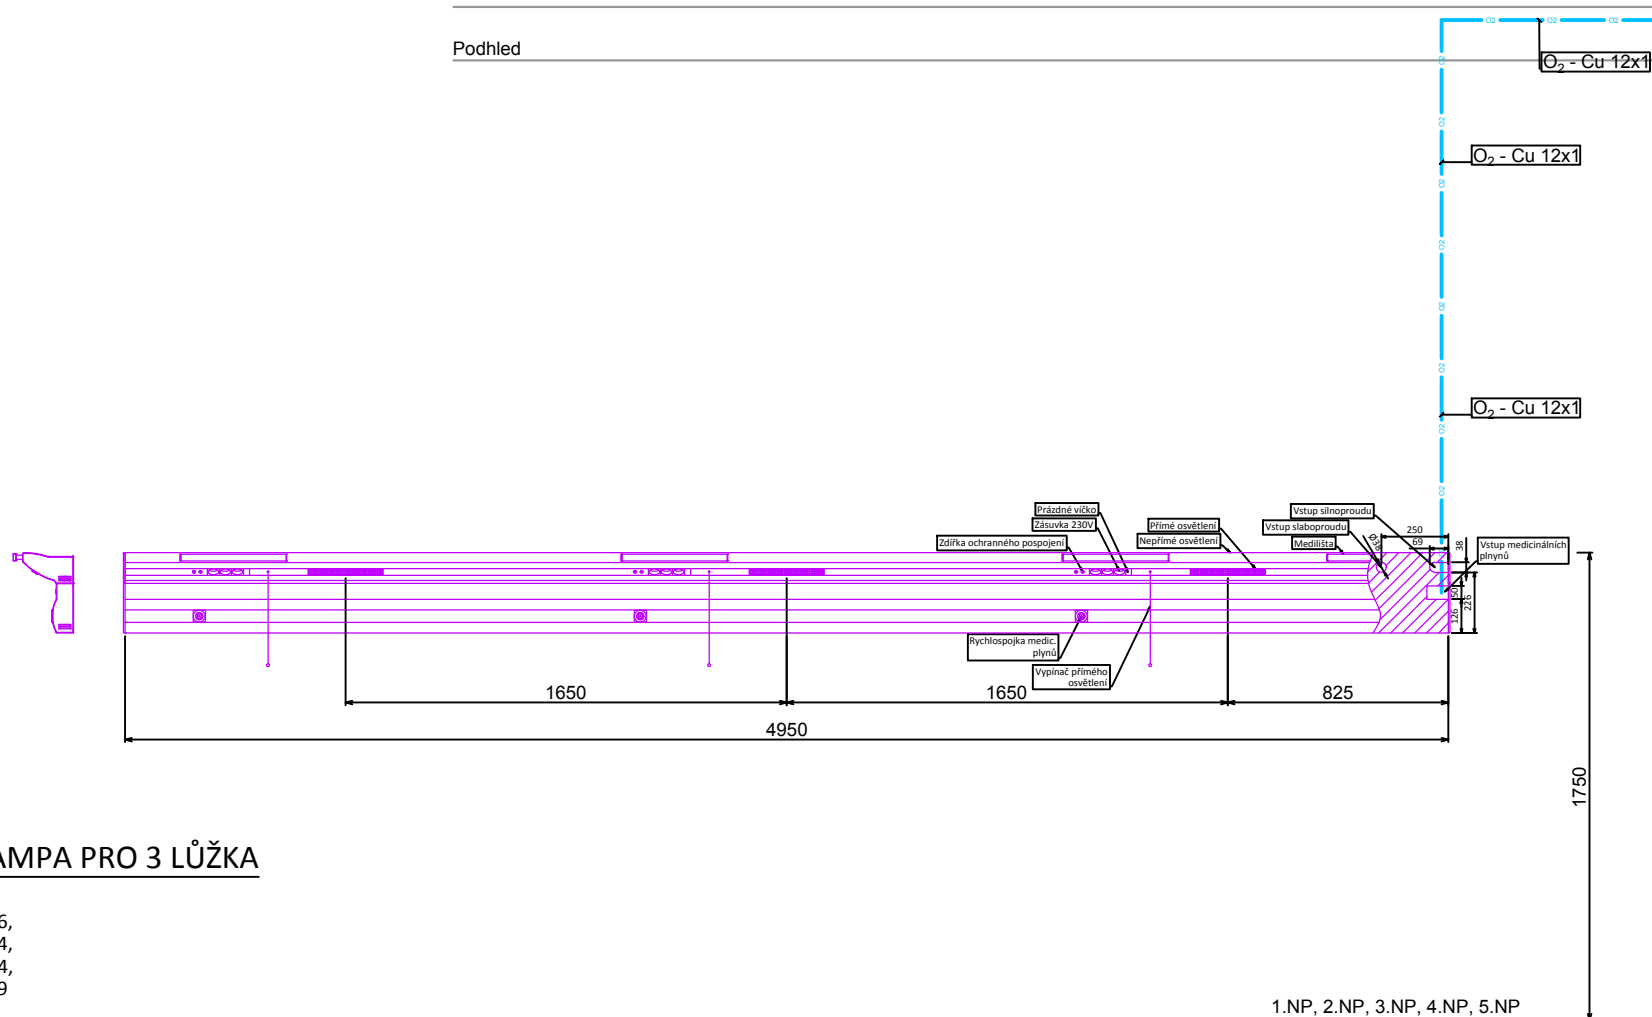

pokoje: 2.36, 2.38, 2.40, 2.42, 2.44, 2.46,
3.34, 3.36, 3.38, 3.40, 3.42, 3.44,
4.34, 4.36, 4.38, 4.41, 4.42, 4.44,
5.29, 5.31, 5.33, 5.35, 5.37, 5.39

TECHNICKÉ VYBAVENÍ PRO 1 LŮŽKO											
POČET KUSŮ/ POČET LŮŽEK	VSTUP vlevo/ vpravo (L/P)	OSAZENÍ PLYNY POČET ODBĚROVÝCH MÍST					POČET ELEKTRICKÝCH ZÁSUVK/ POČET OKRUHŮ				ZDÍRKY OCHR. POSP.
		KYSÍK (O ₂)	OXID DUSNÝ (N ₂ O)	VZDUCH (Airflow)	VAKUUM (Vac)	ODTAH ANEST. SMĚSI	MDO (bílá)	DO (zelená)	ZIS (žlutá)	VDO (oranžová)	
22/2	10/12	1	-	-	1	-	2/1	1/1	-	-	1
OSVĚTLENÍ NA RAMPĚ/ SPÍNÁNÍ OSVĚTLENÍ		SLABOPROUDÉ INSTALACE				PŘÍSLUŠENSTVÍ RAMPY					
PŘÍMÉ OSV. LŮŽKA	NEPŘÍMÉ OSV. LŮŽKA	NOČNÍ ORIENT. OSV. LŮŽKA	DATOVÉ ZÁSUVKY RJ45	SPOJENÍ SESTRA/PACIENT	PRAZDNÉ VIČKO	MEDIJISTA	DRŽÁK INFUZE	POLICE NA MEDIJISTU	LAMPÍČKA	TYČ LINEÁRNÍCH DÁVKOVAČŮ	-
ANO/ SPÍNÁNO NA RAMPĚ	SPÍNÁNO ODE DVEŘÍ, NA RAMPĚ	NE	2	ANO/ DLE DODAVATELE	2	ANO/2x (á l=400 mm)	-	-	-	-	-

[illegible]