


+0,00 = čísta podlaha 1.NP		1m	Zm	
STUPEN  ING. ARCH. ZBYNĚK SKALA HAVLČKOVA 247, 386 01 STRAKONICE TEL: 383323436, MOB: 77732201 EMAIL: SKALA@STAATELIER.CZ				
stavební povolení a provádění stavby				
ZAKÁZKA				
AKCE		Nemocnice Strakonice - Rekonstrukce oddělení odběru krve a prodejna ETAPA 1		
STAVEBNÍK		Nemocnice Strakonice, a.s. Radomyslská 336, 38601 Strakonice IČ: 26095181		
MÍSTO		areál Nemocnice Strakonice pč 588/1, st. 418 - ku Strakonice		
OBSAH		SCHÉMA RP1.1		
09/2018		3.1		
VYKRES		DATUM		
VYPRAC.		MARTIN POČTA TEL. 608908692		
PROJ.		MARTIN POČTA TEL. 608908692		
ZODP.		MARTIN POČTA TEL. 608908692		

TN-C-S (3+PE+N, 400V, 50Hz~, In=25A)



RP1.1

TN-C-S (3+PE+N, 400V, 50Hz~, I_n=25A)

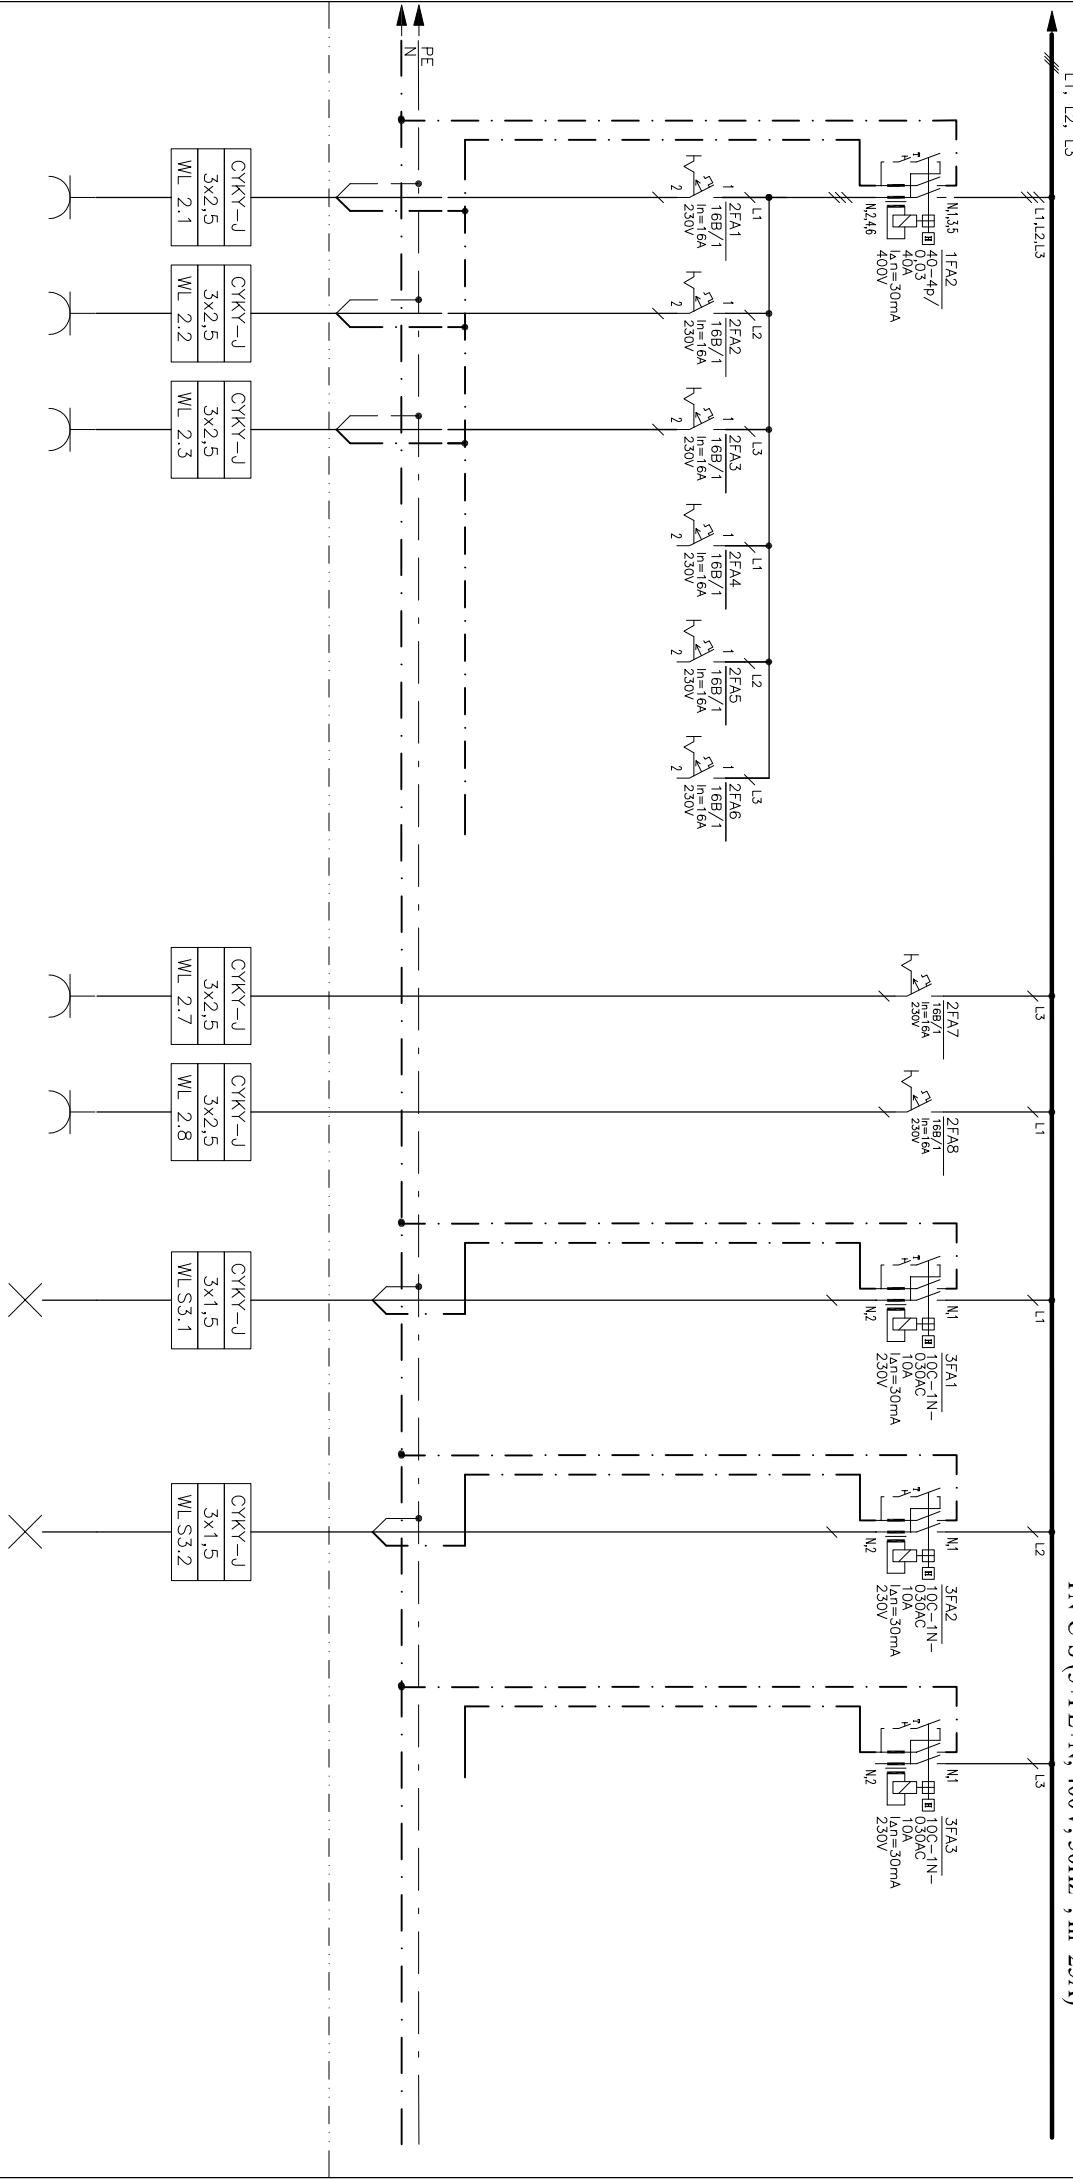

ZÁSUVKA
230V/16A
M.Č. 1.03

obv.č.
2.1

ZÁSUVKA
230V/16A
M.Č. 1.01,1.02,1.06

obv.č.
2.2

ZÁSUVKA
230V/16A
M.Č. 1.02

obv.č.
2.3

REZERVA

obv.č.
2.4

REZERVA

obv.č.
2.5

REZERVA

obv.č.
2.6

LEDNICE
230V/16A
M.Č. 1.02

obv.č.
2.7

DR1.1
230V/16A

obv.č.
2.8

OSVĚTLENÍ
230V/10A
1.NP

obv.č.
S3.1

OSVĚTLENÍ
230V/10A
1.NP

obv.č.
S3.2

REZERVA

obv.č.
S3.3

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA – SILOVÁ ČÁST:

TN-C 3+PEN, 50 HZ , 400 V
TN-S 3+PE+N, 50 HZ , 400 V
TN-S 1+PE+N, 50 HZ , 230 V

OVLÁDACÍ, ŘÍDICÍ A SIGNALIZAČNÍ SOUSTAVA:



TN-S 1+PE+N, 50 HZ , 230 V

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM (ČSN 332000 4-41 ED.2):

- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- POSPOJENÍM
- PROUDOVÝM CHRÁNIČEM (RCD)

OCHRANA PROTI NADPROUDŮM :

DLE ČSN 332000-4-43 ED.2 SELEKTIVNÍM DIMENZOvánÍM JISTIČÍCH PRVKŮ

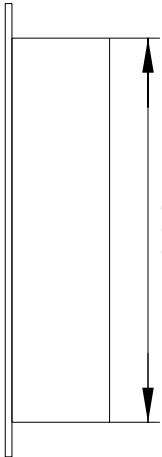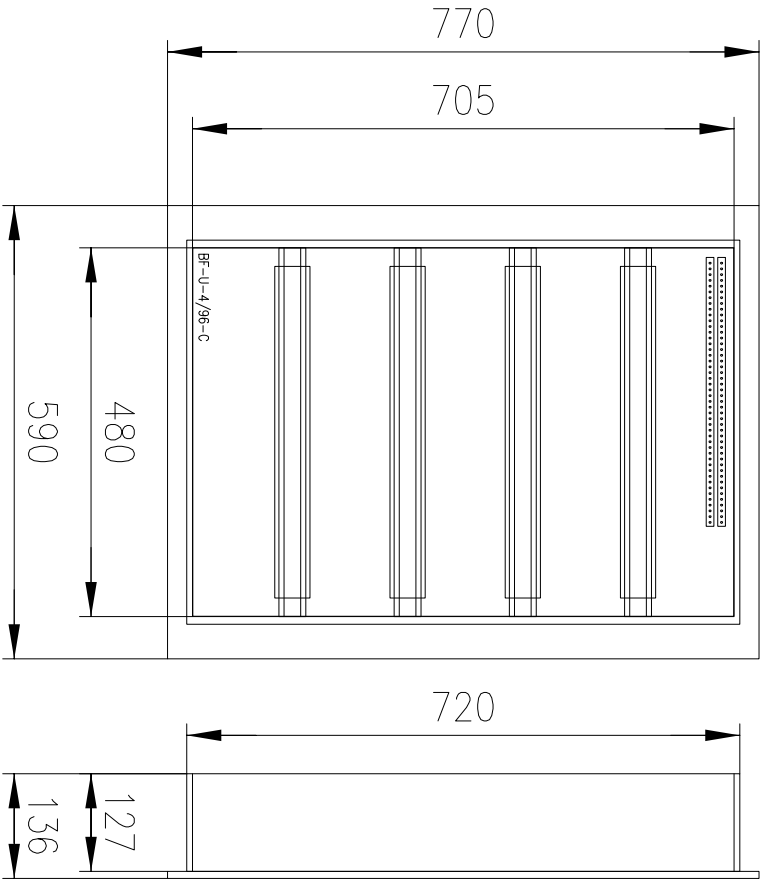

Rozvodnice
Rozvodnice

Poloha:

Barva:

Dveře:

Zadní kryt:

Konstrukce:

Počet řad, modulů:

Vnější rozměry:

Vnitřní rozměry:

Výklenek:

Velkoobchodní rozvodnice, řada BF-U
Plechová velkoobchodní rozvodnice. Stupeň krytí IP30. Maximální proud 160A Všechné N/PE svorkovnice.
POD omítkou

Barva:

Dveře:

Zadní kryt:

Konstrukce:

Počet řad 4. Počet modulů 96.

590 x 770 x 136 (Šířka x Výška x Hloubka)

480 x 705 (Šířka x Výška)

500 x 720 x 127 (Šířka x Výška x Hloubka)

Poznámka:

výkres č.

list:

4