




+0,00 = čista podlaha 1.NP m.č. 1.02		1m	2m	
ING. ARCH. ZBYNĚK SKALA HAVLIČKOVA 247, 386 01 STRAKONICE TEL: 383 323 436, MOB: 777 732 201 EMAIL: SKALA@STAATELIER.CZ				
stavební povolení a provádění stavby				
AKCE				
Stavební úpravy objektu DA a TS				
ZAKAZKA				
ZODP. ING.ARCH. ZBYNĚK SKALA				
PROJ. TEL. 777 732 201				
VYPRAC. MARTIN POČTA				
MISTO				
areál Nemocnice Prachátice				
IČ: 26095165				
Nebahovská 1015, 38301 Prachátice				
STAVEBNÍK Nemocnice Prachátice, a.s.				
pč st.1873/1 - ku Prachátice				
OBSAH				
D.1.4 - ELEKTROINSTALACE				
SCHEMA-ROZVÁDĚČE RDA1				
01/2019				3.4

RHN2

L1, L2, L3



RDA1

TN-S (3+PE+N, 400V, 50Hz~, In=80A)

L1, L2, L3

L2

PE

PE

CY 10

PE

N

HOP



zs1  
ZASUVKOVA SKRIN  
1x400V/16A,2x230V/16A

obv.č.  
1.1

zs1  
ZASUVKOVA SKRIN  
1x400V/16A,2x230V/16A

obv.č.  
1.2

zs1  
ZASUVKOVA SKRIN  
1x400V/16A,2x230V/16A

obv.č.  
1.3





OSVETLENI  
230V/10A

obv.č.  
S1

RDAI

TN-S (3+PE+N, 400V, 50Hz~, In=80A)

L1, L2, L3



MGR

N24 L24



VZT 1 400V/ 4,0kW

obv.č. VZT1


VZT 2 400V/ 4,0kW

obv.č. VZT2

VZT 3 400V/ 2,01kW

obv.č. VZT3

VZT STROJOVNA DA

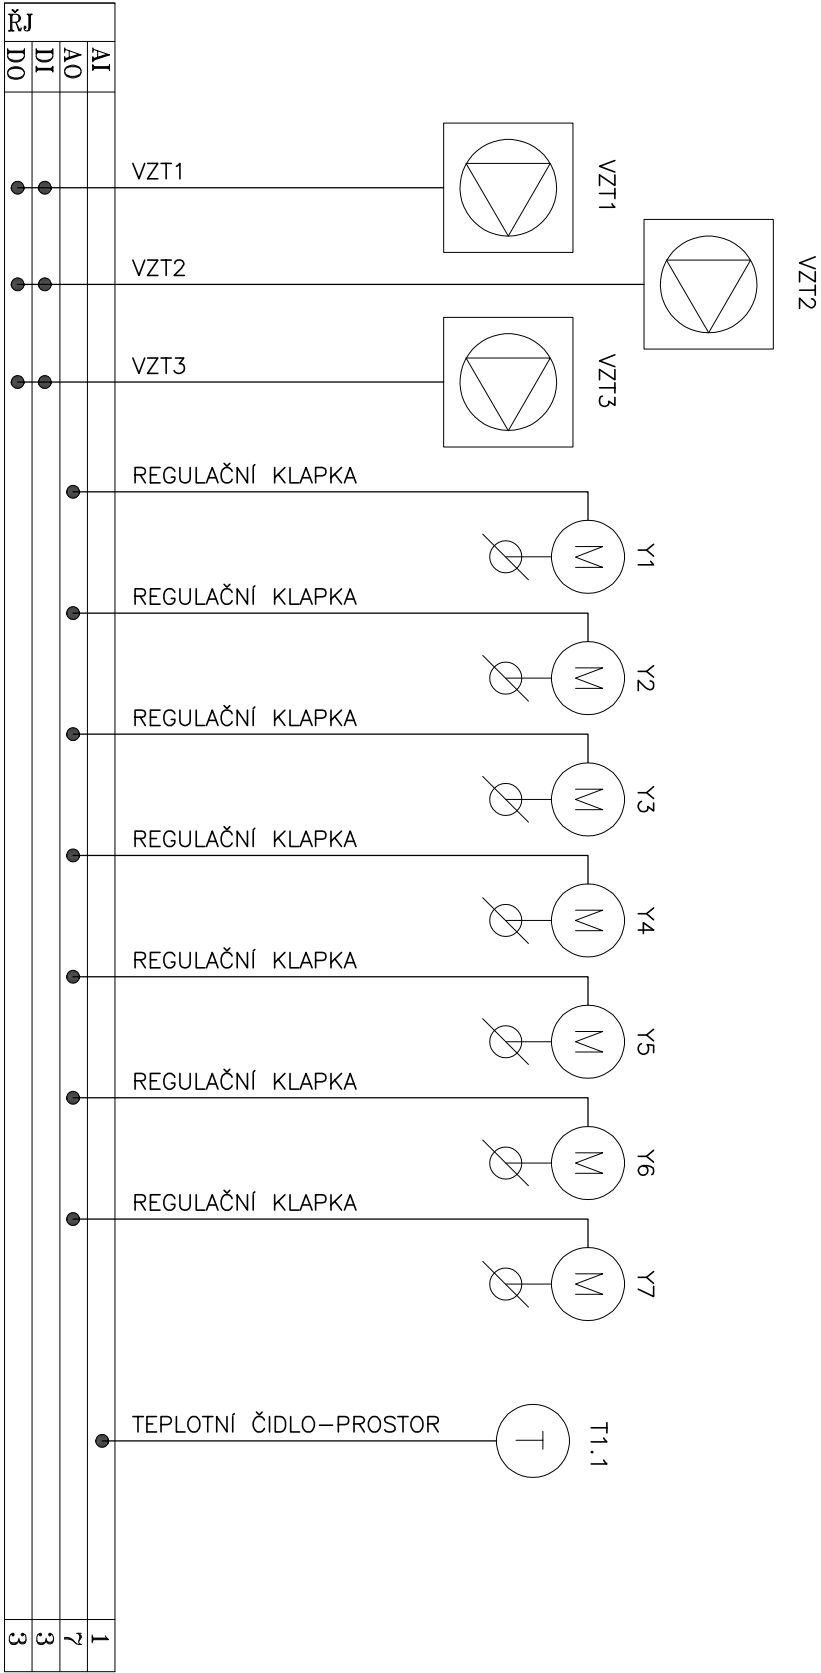

# NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA – SILOVÁ ČÁST:

TN-C 3+PEN, 50 HZ , 400 V

TN-S 3+PE+N, 50 HZ, 400 V

TN-S 1+PE+N, 50 HZ , 230 V

## OVLÁDACÍ, ŘÍDICÍ A SIGNALIZAČNÍ SOUSTAVA:

TN-S 1+PE+N, 50 HZ , 230 V

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM (ČSN 332000 4-41 ed.3):

- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- POSPOJENÍM
- PROUDOVÝM CHRÁNIČEM (RCD)