

		ING. ARCH. ZBYNĚK SKALA HAVLÍČKOVA 247, 386 01 STRAKONICE TEL: 383 323 436, MOB: 777 732 201 EMAIL: SKALA@STAATELIER.CZ	
AKCE	Stavební úpravy objektu DA a TS Nemocnice Prachatice		
MÍSTO	areál Nemocnice Prachatice pč st.1873/1,241/9,1532/1,1532/3, kú Prachatice		
STAVEBNÍK	Nemocnice Prachatice, a.s., IČ: 26095165 Nebahovská 1015, 38301 Prachatice		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Arch. Zbyněk Skala Havlíčková 247, 386 01 Strakonice tel. 777 732 201, email: skala@STAatelier.cz		
DATUM	02/2019		
STUPEŇ	stavební povolení a provádění stavby		
OBSAH	PŘÍLHA PD - DOKLADOVÁ ČÁST		

PLNÁ MOC

ZMOCNITEL:

Nemocnice Prachatice, a.s.
Nebahovská 1015, 383 01 Prachatice
IČ: 26095165

Zastoupený:

Ing. Michal Čarvaš, MBA, předseda představenstva
a
MUDr. František Stráský, člen představenstva

ZMOCNĚNĚC:

STA, projektový atelier, v.o.s.
Havlíčkova 247, 386 01 Strakonice
IČ: 26061252

Zastoupený:

Ing. arch. Zbyněk Skala

Zmocnitel zmocňuje zmocněnce a zmocněnec plnou moc přijímá, aby jeho jménem a v uvedeném rozsahu jednal, před správním orgánem nás zastupoval, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti spojené s výkonem stavební inženýrské činnosti, zejména pak obstarání územního rozhodnutí a stavebního povolení k akci:

„Stavební úpravy objektu DA a TS, Nemocnice Prachatice“
areál Nemocnice Prachatice- k.ú. Prachatice, p.č. st.1873/1,241/9,1532/1,1532/3

v Prachaticích

v

dne 4.3.2019

dne

Zmocnitel:

Zmocněnec:

.....
Ing. Michal Čarvaš, MBA
předseda představenstva

.....
Ing. Arch. Zbyněk Skala

.....
MUDr. František Stráský
člen představenstva

**NEMOCNICE
PRACHATICE**
NEMOCNICE PRACHATICE, a.s.
Nebahovská 1015, 383 20 Prachatice



E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

STA, projektový ateliér, v.o.s.
Martin Krtouš
Havlíčkova 247
38601 Strakonice

České Budějovice, 21.02.2019

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti.**

Investor stavby: STA, projektový ateliér, v.o.s.
Název stavby: Rekonstrukce DA Nemocnice Prachatice
Místo stavby: KÚ Prachatice (732630), žadatelem vyznačené zájmové
území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení
distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON
Distribuce, a.s. a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení VN

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy je
investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy
v energetických odvětvích, v platném znění.

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční
soustavy uděluje E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD). S podáním žádosti o
souhlas, prosím, předložte projektovou dokumentaci stavby s podrobným
zákresem a okótováním umístění stavby v ochranném pásmu. Žádost můžete
podat elektronicky na **www.eon-distribuce.cz – Souhlas s činností a
stavbou v ochranném pásmu.**

Kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření.

Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných
prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste
povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit
veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na
majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

E.ON Distribuce, a.s.
Poskytování informací k
sítím
F. A. Gerstnera 2151/6
370 01 České Budějovice
www.eon-distribuce.cz

Martina Nováková
T +420-38253-4541
[martina.novakova2@eon.c](mailto:martina.novakova2@eon.cz)
z

Naše značka
M18391-16306444

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl B., vložka 1772
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

1. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců ECD. **Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Milan Brom, tel.: 388344620, email: milan.brom@eon.cz.**
2. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
3. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení:

Minimální dovolené vzdálenosti	Holé vodiče	Izolované vodiče
Nad budovami		
Nad neschůdnými částmi (sklon > 15°), vzdorující ohni	0,5 m	0,3 m
Nad schůdnými částmi (sklon ≤ 15°), vzdorující ohni	4 m	3 m
Na budovách		
K budovám a jejich částem nebo vybavením	0,2 m	0,1 m
Kolem zedních oken		
Před oknem (pouze stávající vedení)	2 m	1 m
Nad oknem	0,2 m	0,2 m
Vedle okna	0,5 m	0,5 m
Pod oknem	1 m	1 m
Kolem střešních oken		
Před oknem	3 m	2 m
Nad oknem	1 m	1 m
Vedle okna	1 m	1 m
Pod oknem	1 m	1 m

4. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění



zařízení distribuční soustavy.

5. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby **800 22 55 77**.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN:

Regionální správa, Ing. Jaromír Bžoch, tel.: 388344630,

email: jaromir.bzoch@eon.cz

Vyjádření má platnost do 19.02.2021.

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené situaci s informativním zákresem sítě

Do přiložené a námi orazítované situace jsme **informativně** zakreslili:

- červeně plně podzemní vedení VN
- červeně čárkovaně nadzemní vedení VN
- polygon s černým obrysem podzemní chránička
- fialově plně zrušené podzemní vedení

Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.

Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa můžete podat žádost elektronicky na www.eon-distribuce.cz.

S přátelským pozdravem

E.ON Distribuce, a.s.



E.ON Distribuce, a.s.

F. A. Gerstnera 2151/6

České Budějovice 7

370 01 České Budějovice



Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem sítí

Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy


Udělení souhlasu (pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka ECD)

Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením

Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

E.ON Distribuce, a.s.

Informativní zákres sítí **elektro** k žádosti 0016306444

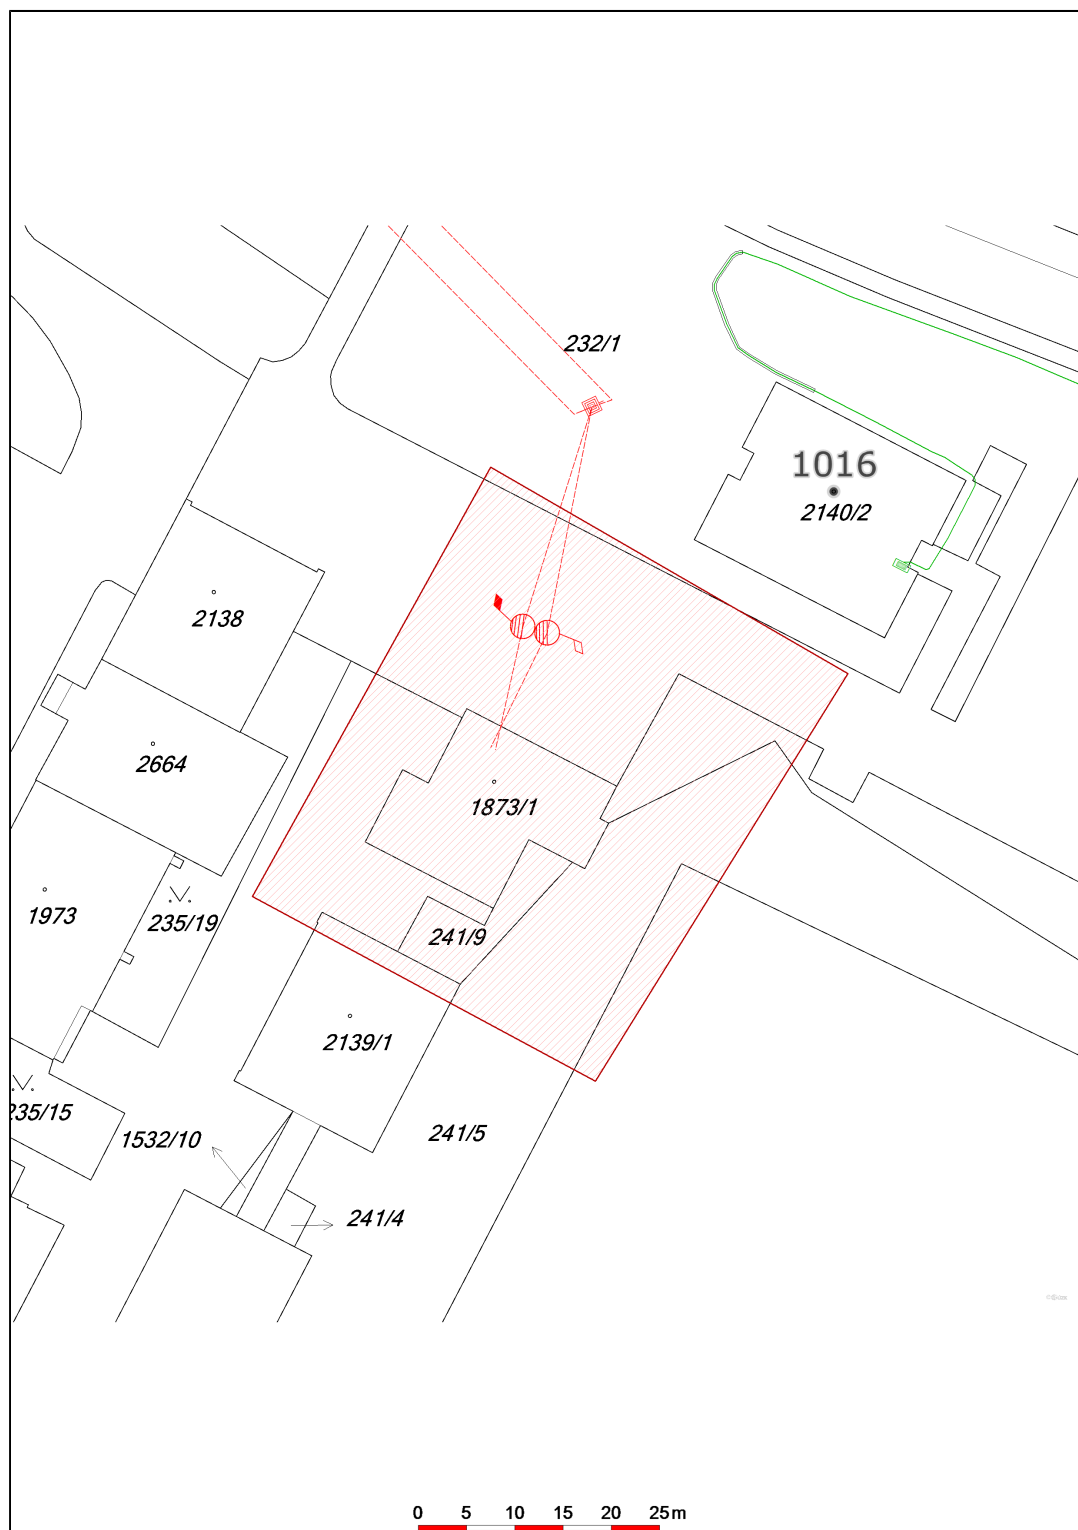

Datum 19.02.2019

e-on
E.ON Distribuce, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice



E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

STA, projektový ateliér, v.o.s.
martin krtouš
Havlíčková 247
38601 Strakonice

České Budějovice 19.02.2019

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn) ve vlastnictví
E.ON Distribuce, a.s.**

Investor stavby: STA, projektový ateliér, v.o.s.
Název stavby: Rekonstrukce DA Nemocnice Prachatice
Místo stavby: KÚ Prachatice (732630), žadatelem vyznačené
zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím zařízení distribuční soustavy plynu vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

**V zájmovém území se nenachází žádné plynárenské zařízení ve
vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.**

Vyjádření má platnost do 19.02.2021.

S přátelským pozdravem

E.ON Distribuce, a.s.



E.ON Distribuce, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice

E.ON Distribuce, a.s.

Poskytování informací k sítím
F. A. Gerstnera 2151/6
370 01 České Budějovice
www.eon-distribuce.cz

Martina Nováková
T +420-38253-4541
martina.novakova2@eon.cz

Naše značka
M18391-16306444

Číslo žádosti: 16306444

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem sítí

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl B., vložka 1772
IČ: 28085400

Váš dopis značky:
Ze dne:

Naše č. j.: KHSJC 07954/2019/HOK.PT-ST
Spisová značka: S-KHSJC 07954/2019

STA, projektový ateliér, v.o.s.
Havlíčková 247
386 01 Strakonice

Vyřizuje: Šlapáková
Tel.číslo: 387 712 921

Datum: 26. 3. 2019

PD pro stavební řízení – „Stavební úpravy objektu DA a TS, Nemocnice Prachatice“ - závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (dále také „KHS Jč kraje“) jako orgán ochrany veřejného zdraví, místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“ nebo „s. ř.“), a jako dotčený správní úřad při rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními předpisy, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), vydává podle § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 149 správního řádu a ve spojení s § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů toto

z á v a z n é s t a n o v í s k o :

S návrhem projektové dokumentace pro společné řízení na stavbu „**Stavební úpravy objektu DA a TS, Nemocnice Prachatice**“ (dále jen „projektová dokumentace“), zpracovaným zhotovitelem – STA, projektovým ateliérem v.o.s., Havlíčkova 247, 386 01 Strakonice, předloženou orgánu ochrany veřejného zdraví dne 19. 3. 2019 – stavebník – Nemocnice Prachatice, a.s., Nebahovská 1015, 383 01 Prachatice, IČ: 26095165, zastoupená na základě plné moci ze dne 4. 3. 2019 zmocněncem firmou STA, projektový ateliér v.o.s., Havlíčkova 247, 386 01 Strakonice (dále jen „žadatel“), jako podkladu pro stavební řízení

s e s o u h l a s í .

O d ů v o d n ě n í :

Žadatel podal KHS Jč. kraje dne 19. 3. 2019 žádost o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci – „Stavební úpravy objektu DA a TS, Nemocnice Prachatice“.

PD řeší výměnu 2 ks stávajících dieselagregátů za 2 ks nových dieselagregátů (DA) Oba DA plní funkci záložního zdroje a jejich funkcí je zajišťovat elektrinu pro provoz nemocnice při výpadku dodávky z veřejné sítě. Jedná se tedy o zdroje pouze pro havarijný provoz.

K projektové dokumentaci byl předložen **akustický posudek č. 19013933 ze dne 15. 3. 2019, zpracovaný firmou Studio D – akustika s.r.o., U Sirkárny 467/2a, 370 04 České Budějovice.**


V **běžném provozu** bude v posuzovaném objektu jediný zdroj hluku – provozní větrání. V objektu bude pouze vnitřní jednotka. Provozní větrání má sání i výdech na střeše objektu.

Dle předložených výpočtů limit z hlediska hluku z objektu pro bytový dům – vyhovuje pro noční i denní dobu. Limit z hlediska hluku z objektu pro MŠ po dobu užívání také vyhovuje. Během běžného provozu objektu nebude docházet k překračování limitů hluku stanovených NV č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů v akusticky chráněných prostorech stanovených dle zák.č. 258/2000 Sb.

Hluk z objektu – havarijní stav – nově umístěné záložní agregáty budou v provozu pouze po dobu výpadku elektrické energie v areálu nemocnice. Jelikož se bude jednat o mimořádný – havarijní stav, tak se tato situace nevyhodnocuje (není limit dle NV č. 272/2011 Sb.)

Akustický posudek bude ponechán pro potřeby Jč.kraje.

Předložená projektová dokumentace byla posouzena v souladu s platnými předpisy v oblasti veřejného zdraví a v mezích kompetencí daných zák.č. 258/2000 Sb..


Krajská hygienická stanice
Jihočeského kraje (58)
se sídlem v Č. Budějovicích
Na Sadech 25
370 71 České Budějovice

Jana Šlapáková
odborný referent
oddělení HOK Prachatice-Strakonice

Příloha: PD zpět