


AXONOMETRIE
DEMI VODA

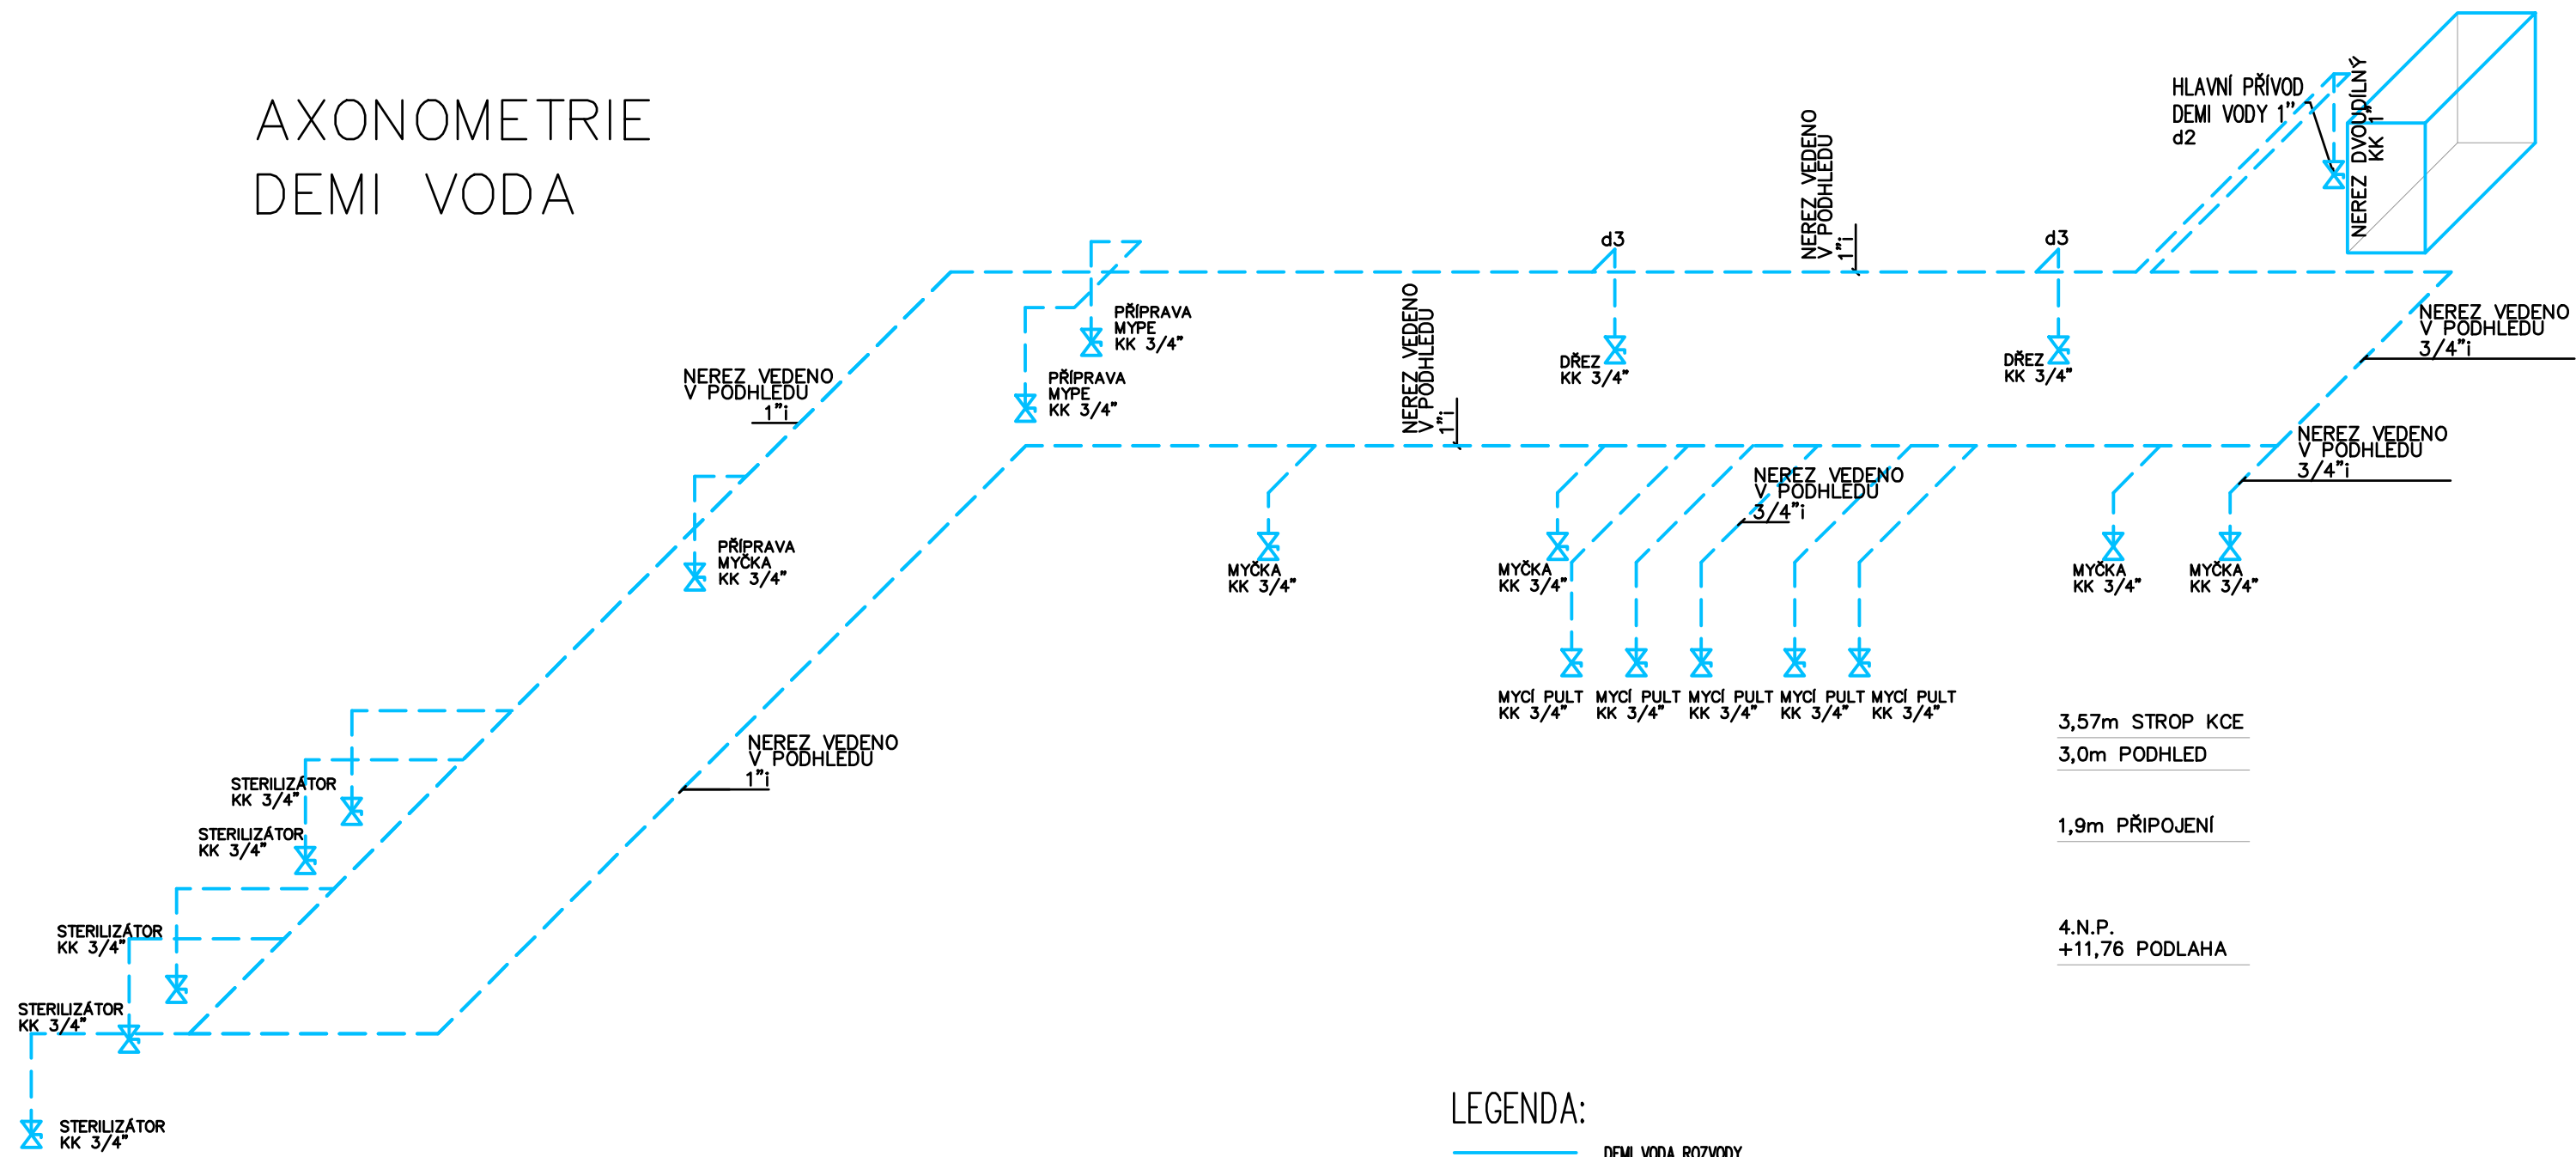

LEGENDA:

DEMI VODA ROZVODY

S0-01 a S0-02 Přístavba a nástavba pavilonu CH

| | | | | | | |
|--------------------------|---|-----------------|---|------------------------------|-------------|------------------------------|
| PROJEKTANT | Tel: +420724257102 | VEDOUČÍ ZAKÁZKY |  | DOKUMENTACE | | DPS |
| M.BOROVANSKÝ, DIPL.TECH. | | AGP NOVA, s.r.o | | DATUM | 03/2019 | |
| | | ING. Z. HAJNÝ | | POČET FORMÁTŮ A4 | 2 | |
| NÁZEV STAVBY | PŘÍSTAVBY, NÁSTAVBY A STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU CH, NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s. | | D.I.M. spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ A.Trägera 91 České Budějovice 370 10 www.dim-projekt.cz | ZAK.ČÍSLO 19_0306 | | |
| MÍSTO STAVBY | AREÁL NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE (Stávající pavilon CH a CH 1 a příjezd sanitek) | | | MÍSTO STAVBY Č.BUDĚJOVICE | | |
| INVESTOR | Nemocnice České Budějovice a.s., B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice | | | MĚŘITKO 1:100 | KOPIE ČÍSLO | |
| OBSAH PŘÍLOHY | | | DEMINERALIZOVANÁ VODA, ROZVOD MYCÍCH A DESINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ - AXONOMETRIE DEMI | | | ČÍSLO PŘÍLOHY D.1.4.1.3.2 |