



ČÁST MDO

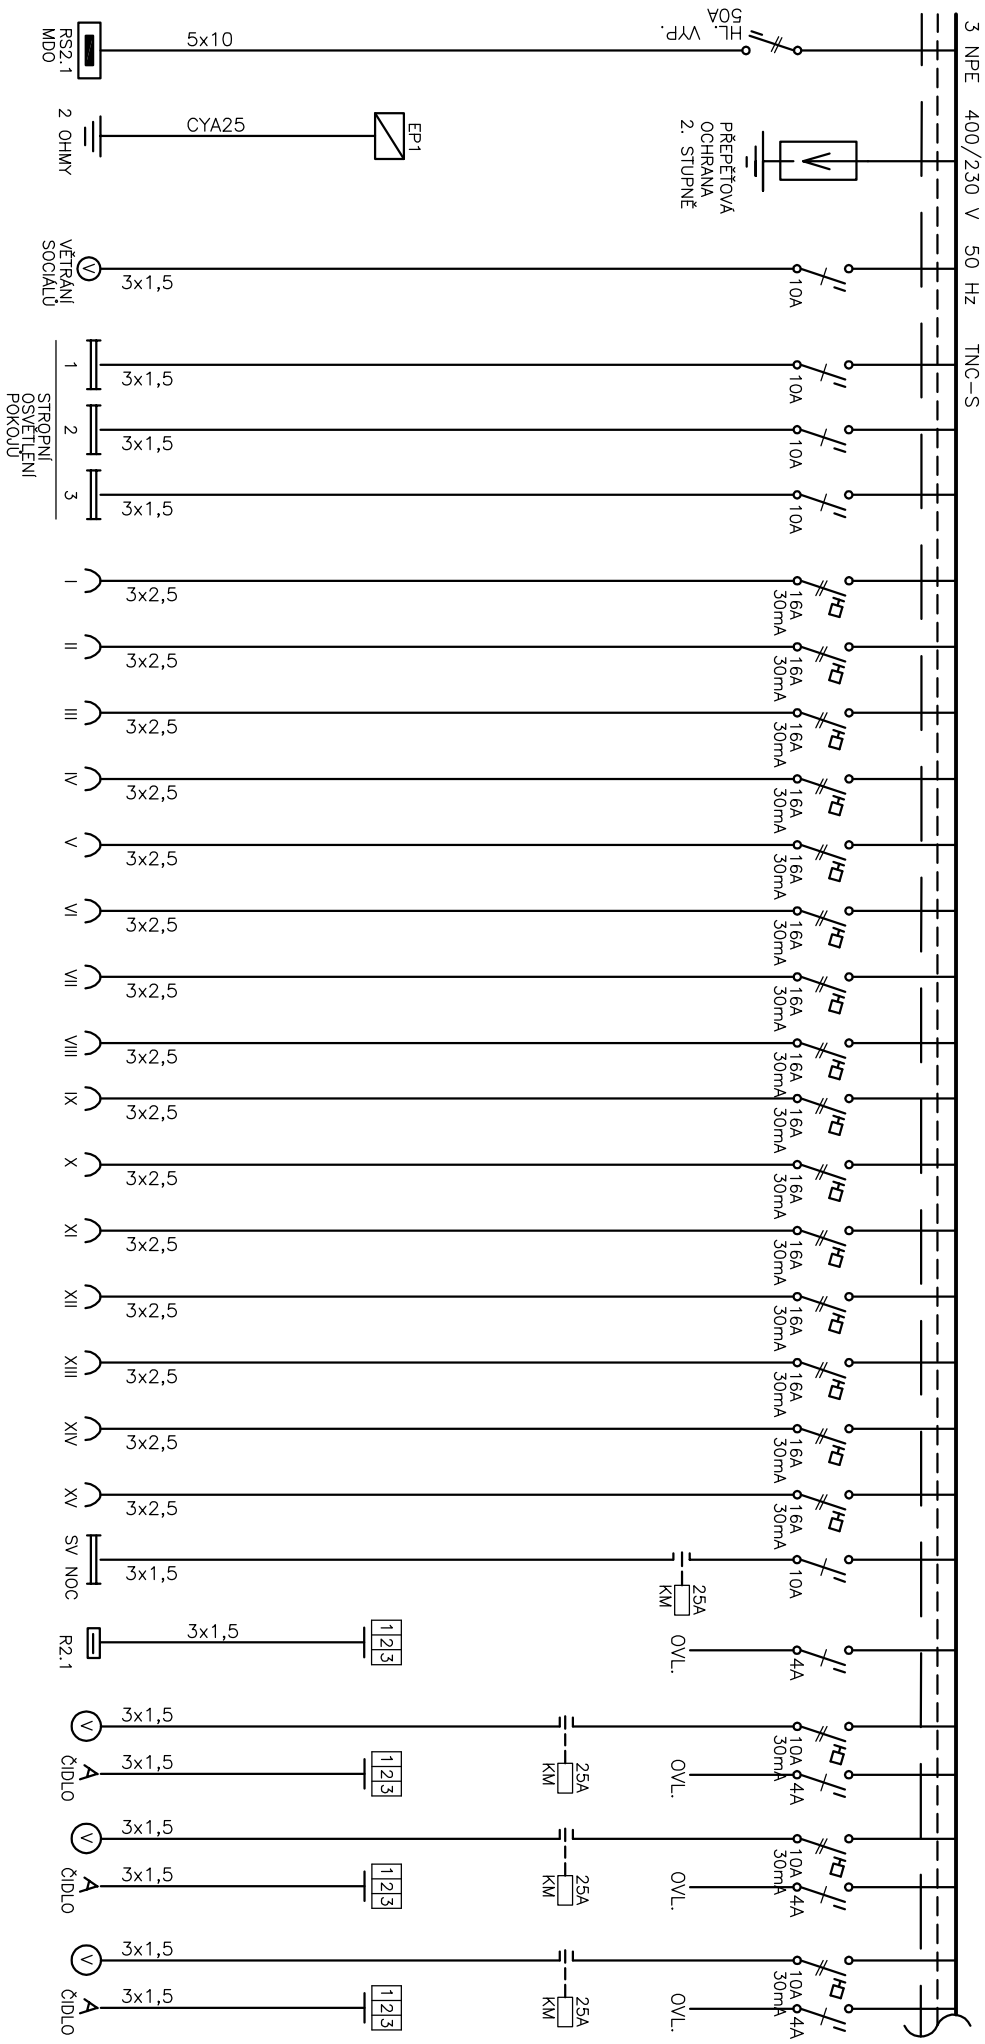

DO—CSKH V180 B2ca s1d0—FUNKČNÍ DLE ČSN
MDO—CKKH—R B2ca s1d0—OHEŇ RETARDUJÍCÍ—BEZHALOGENOVÉ

<div><div><div>PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER</div><div></div></div></div>		Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY 2.NP–3.NP PAVILONU "A" PŘESTAVBA DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ NA LDN NEMOCNICE JIHLADEC–PAVLON A, k.ú. Jihradec		Investor: Nemocnice Jindřichův Hradec U Nemocnice 380/III, 377 38		Stupeň: DPS	Zak.č.	Výkres č. D.1.4.4.7
Část: SCHÉMA ROZVADĚČE RS2.3		Projektant: ING. PRŮŠA JIŘÍ PETR BÜRGER DIS		Kreslil: PETR BÜRGER DIS.			Datum: 12./2018	List/Listů 1/2

ČÁST DO

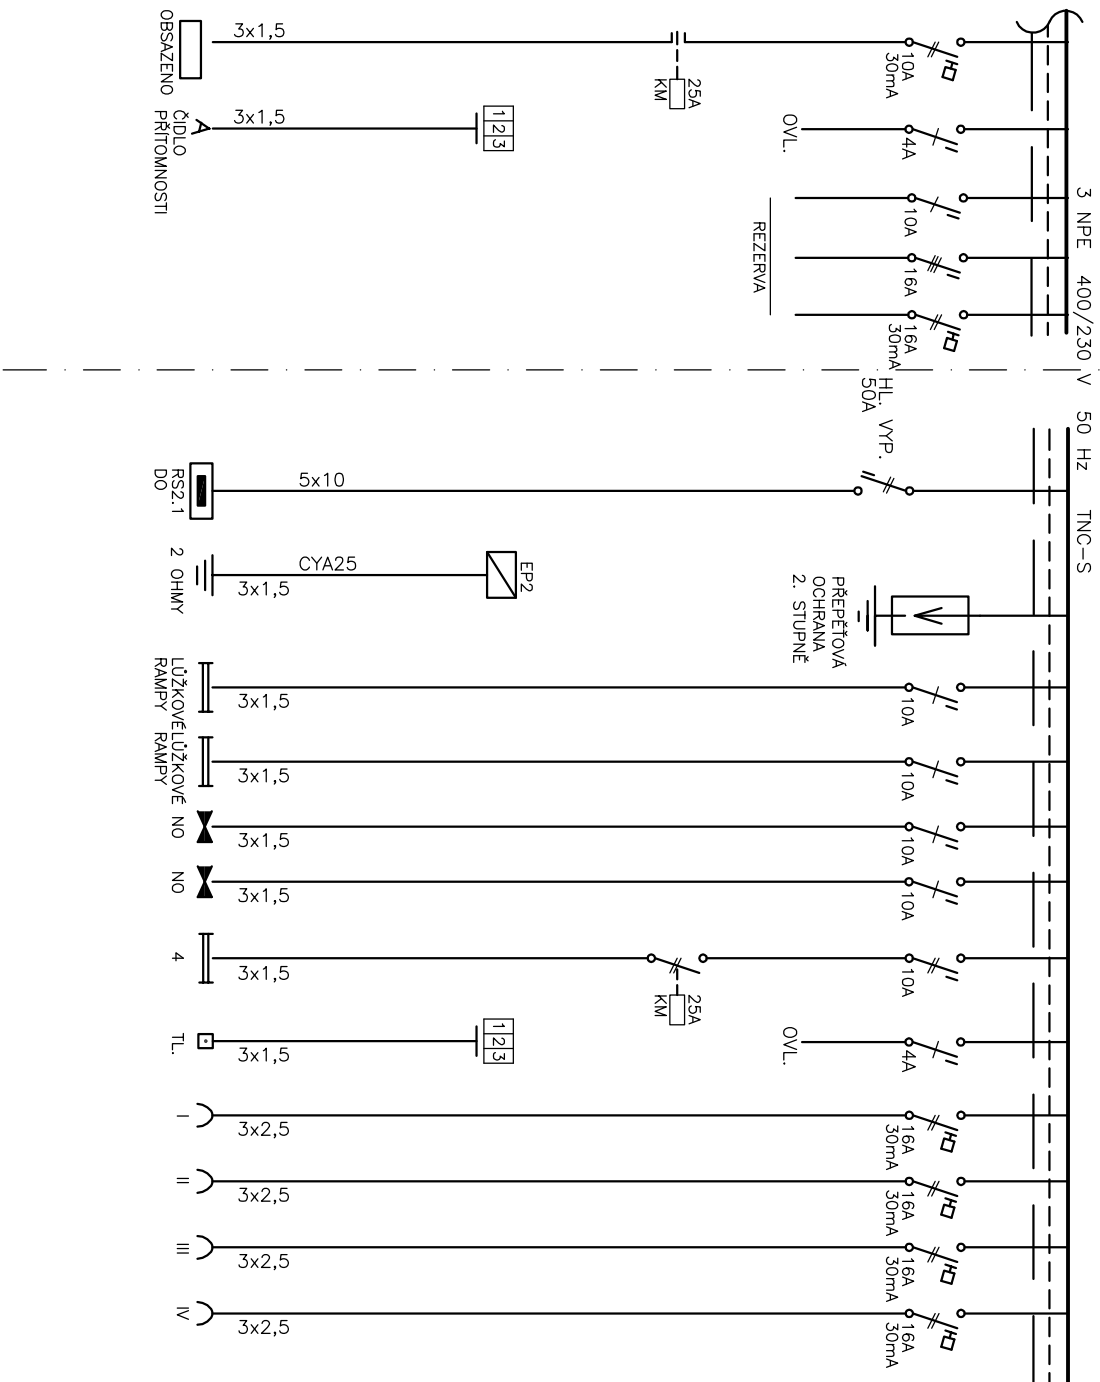

MDO

DO

IP 40/20 + ZÁMEK

OCEP Z 60/150/20

POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30DP1Sm

PROVOZNI NAPĚTÍ: 3+PE+N; 3x400/230V; 50HZ
SOUSTAVA TNC-S

Ochrana PND: základní

- automatickým odpojením od zdroje
- zvýšen
- hlavním pospojováním
- proudovými chrániči

POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE PŘ

MDO

Instalovaný výkon	Pi =	kW
Soudobý příkon	Ps =	kW

KW KW

DO

Instalovaný výkon	P_i	=	kW
Soudobý příkon	P_s	=	kW

KW KW

DO-CSKH V180 B2cd s1d0-FUNKČNÍ DLE ČSN

MDO-CXKH-R B2ca s1d0-OHEŇ RETARDUJÍCÍ-BEZHALOGENOVÉ

Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY 2.NP-3.NP PAVILONU "A"
PŘESTAVBA DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ NA LDN
NEMOCNICE J.HRADEC-PAVILON A, k.ú. J.Hrodec

Část: SCHÉMA ROZVADĚČE RS2.3

DBS

Stupen:	DPS
Kresili:	PETR BÜRGER DIS.

Zak.č.

Datum: 12/2018

Výkres č.	
-----------	--

D.1.4.4.7

List/Listu 2/2