


PŮDORYS 1.NP - OPTIMALIZACE VYUŽITÍ STÁV. RADIATORŮ

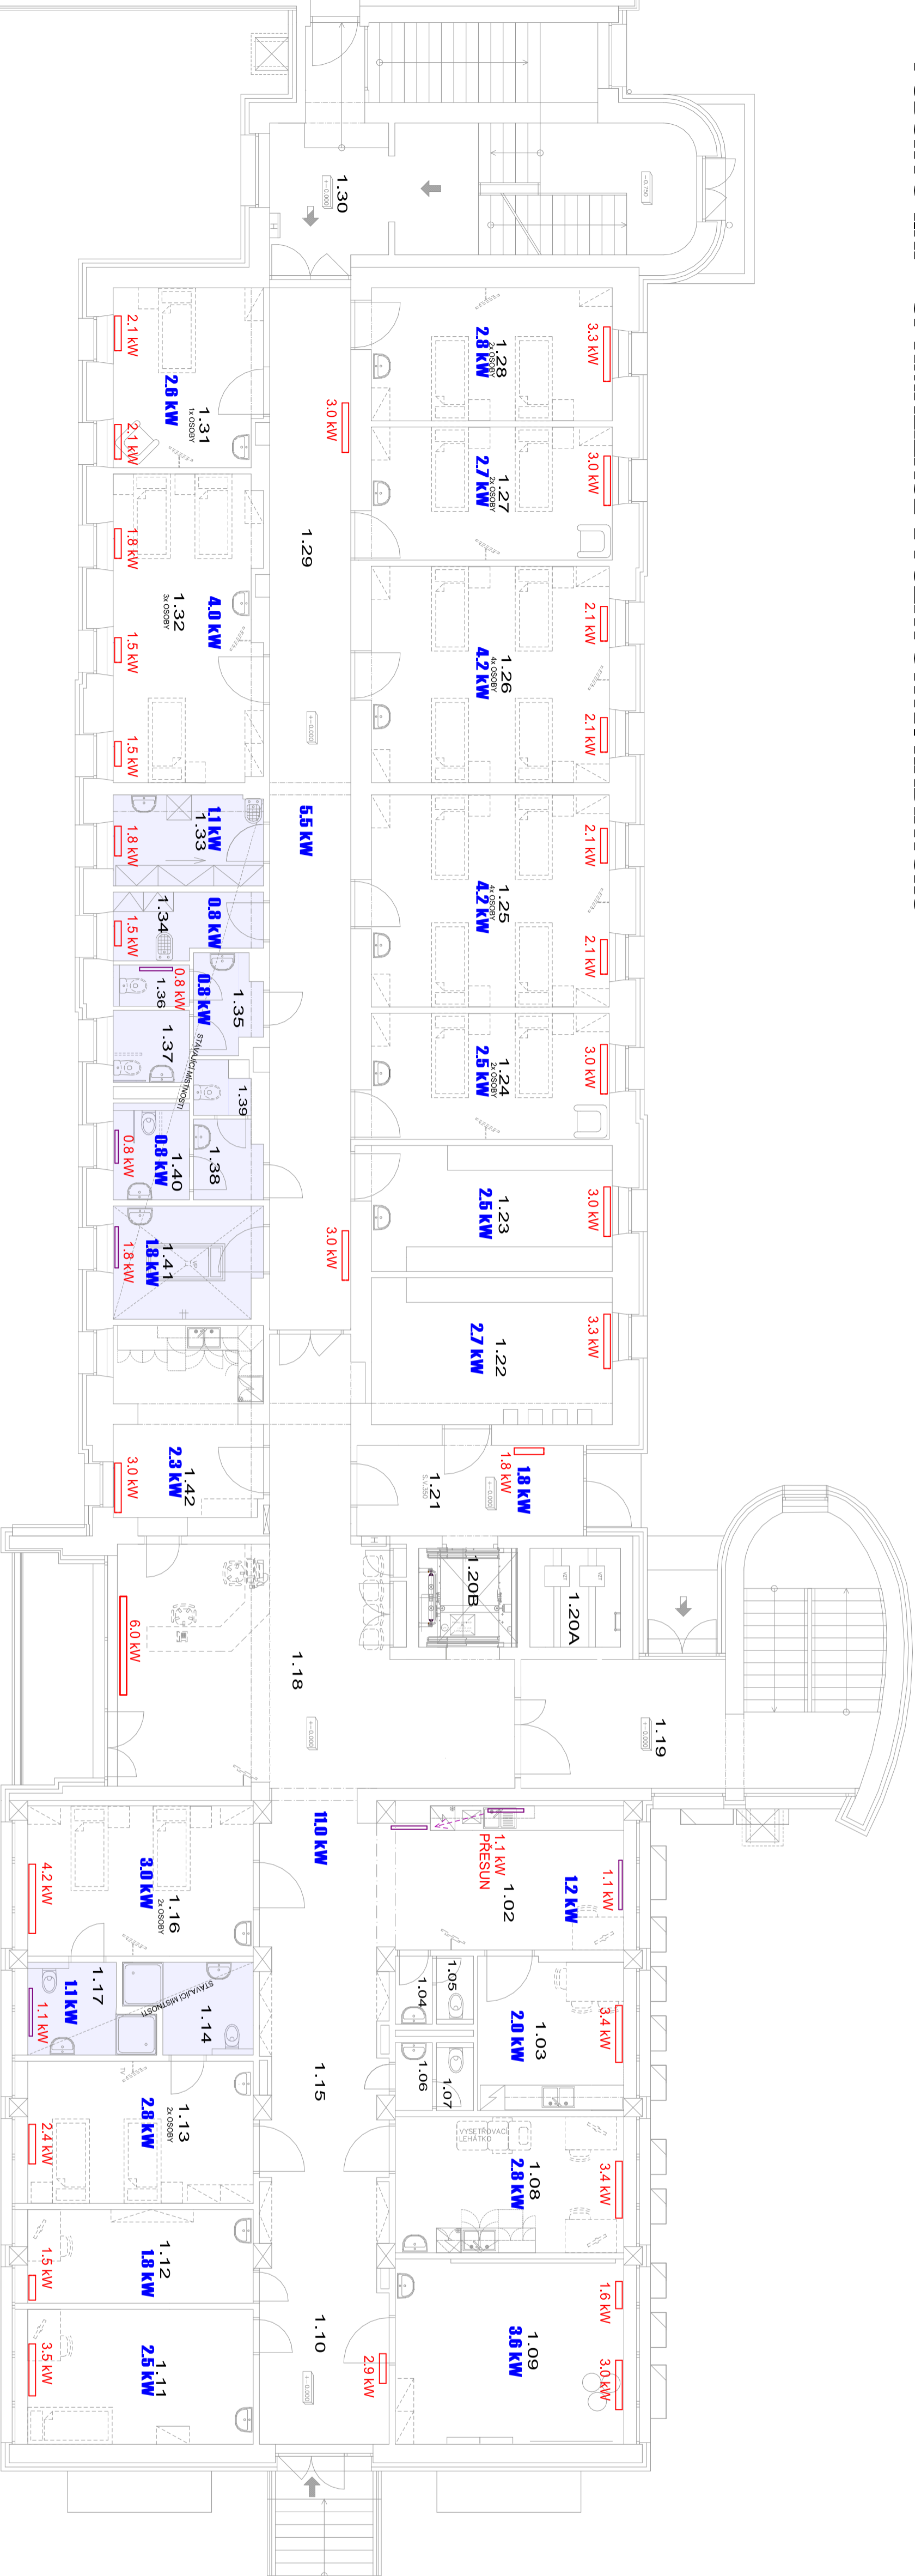

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>
1.01	NAZEV MÍSTNOSTI	
1.02	DENNÍ MÍSTNOST	21,50
1.03	DENNÍ MÍSTNOST – ZAMĚŠTNANCI	13,70
1.04	SOC. MÍSTNOST ŽENY-PERSONAL	1,50
1.05	WC ŽENY – PERSONAL	1,50
1.06	SOC. MÍSTNOST MUŽI-PERSONAL	1,50
1.07	WC MUŽI – PERSONAL	1,50
1.08	VŠETŘOVNA	19,30
1.09	TELOCVČNA	26,00
1.10	CHODBA	13,25
1.11	PRACOVNA PRIMAŘE	18,50
1.12	STANIČNÍ SEŠTRA	13,00
1.13	POKOU Č.1 – KLENTI	19,50
1.14	SOCIALNÍ MÍSTNOST – KLENTI	6,00
1.15	CHODBA	31,20
1.16	POKOU Č.2 – KLENTI	20,60
1.17	SOCIALNÍ MÍSTNOST – KLENTI	6,30
1.18	CHODBA + RECEPCE	60,20
1.19	CHODBA NEJÍ SOUČÁSTÍ PD	37,60

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>
1.20A	VZDUCHOTECHNICKÁ ŠACHTA	5,76
1.20B	VÝTAHOVÝ PROSTOR	5,76
1.21	PŘEDSÍN	13,00
1.22	SKLAD	21,00
1.23	SKLAD ZDRKAV. MATERIÁLU	18,60
1.24	POKOU Č.3 – KLENTI	18,35
1.25	POKOU Č.4 – KLENTI	30,55
1.26	POKOU Č.5 – KLENTI	31,15
1.27	POKOU Č.6 – KLENTI	19,55
1.28	POKOU Č.7 – KLENTI	19,55
1.29	CHODBA	50,30
1.30	CHODBA	10,23
1.31	POKOU Č.8 – KLENTI	15,95
1.32	POKOU Č.9 – KLENTI	27,00
1.33	ČISTIČ MÍSTNOST	8,20
1.34	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	5,60
1.35	SOCIALNÍ ZÁŘ. ŽENY KLENTI	3,75
1.36	WC ŽENY – KLENTI	3,40
1.37	WC ŽENY ZP – KLENTI	3,10
1.38	SOCIALNÍ ZÁŘ. MUŽI – KLENTI	1,60
1.39	WC MUŽI – KLENTI	1,60
1.40	WC MUŽI ZP – KLENTI	4,50
1.41	KOUPELNA ZP – KLENTI	9,90
1.42	SEŠTERNA + PŘÍPRAVA LEKŮ	17,25

- 3.8 kW

AKTUÁLNÍ VÝKON STÁVAJÍCÍCH RADIATORŮ NA NOVĚ NAVRŽENOU DISPOZICI VČETNĚ PŘÍPADNĚ ZAMĚNÝ RADIATORŮ
- 3.6 kW

POŽADOVANÝ VÝKON RADIATORŮ NA MÍSTNOST (DLE M3, STAVU KČÍ ATD.)
- DOPLNĚNÍ RADIATORŮ / VÝMĚNA /
- LITINOVÝ RADIATOR, PŘEDPOKLADANÝ VÝKON NA ŽEBRO – 150 W
- DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA (OSAŽENO V RÁMCI ČÁSTEČNĚ REKONSTRUKCE V ROCE 2013)
- VŠECHNY RADIATORY BUDOU DEMONTOVÁNY, USKLADNĚNY A NÁSLEDNĚ OSAŽENY NA NOVÁ MÍSTA A KOTVY, VČETNĚ NOVÉHO NÁTERU
- VŠECHNY RADIATORY BUDOU OSAŽENY TERMOSTATIČKOU HLAVICÍ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ATELIER G+G s. r. o.
Ing. arch. Ivana Gannertová	Ing. Jan Gannert	Nádražní 669/II 377 01 J. Hradec tel./fax 384 321 088 e-mail:info@ateliergg.cz
MÍSTO:	Nemocnice Jindřichův Hradec	FORMAT
INVESTOR:	Nemocnice Jindřichův Hradec, U nemocnice 380/III, 377 38	4/A4
AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY 2.NP - 3.NP PAVILONU "A"	DATUM
	PŘESTAVBA DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ NA LDN	6/2019
	D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - 3. ČÁST - 1.NP	ÚČEL
		DPS
		ZAK. Č.
		40/15
		ARCH. Č.
		40/15
OBSAH:	PŮDORYS 1.NP - OPTIMALIZACE VYUŽITÍ STÁV. RADIATORŮ	MÉRITKO
		1:100
		ČÍSLO V.
		D.1.1.b.9.