
 PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER	Akce: STAVBNÍ ÚPRAVY 2.NP – 3.NP PAVILONU "A" PŘÍSTAVBA DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ A LUN – 3.ČÁST – 1.NP NEMOONICE JINDŘICHŮV HRADEC PAVILON A	Investor: Nemocnice Jindřichův Hradec U Nemocnice 380/III., 377 38 Jindřichův Hradec	Stupeň: DPS	Zak.č.	Výkres č. D.1.4.4.6
	Část: D.1.4.4 – ELEKTROINSTALACE SCHEMÁ ROZVADĚČE RS1.1 – ČÁST MDO	Projektant: ING. PRŮŠA JIŘÍ PETR BÜRGER DIS	Kreslil: DANIEL MADL	Datum: 7/2019	List/Listů 3/4

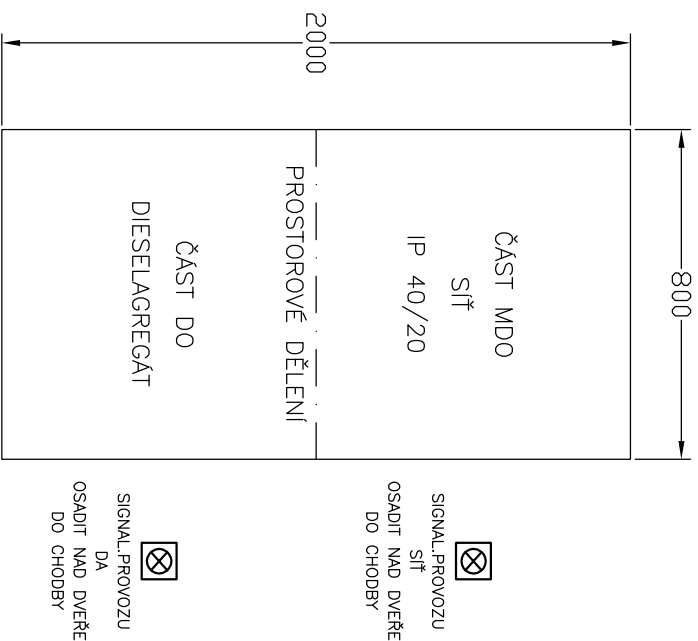

ROZVADĚČ OSAZEN ZA POŽÁRNÍ DVEŘE EI30DP1Sm

- Ochrana PND: základní – automatickým odpojením od zdroje
zvýšená – hlavnítní pospojováním
– proudovými chrániči
– doplňující pospojování

ČÁST MDO


INSTALOVANÝ PŘÍKON: $P_i = 40\text{kW}$

SOUDOBÝ PŘÍKON: $P_s = 25\text{kW}$

ČÁST DO

INSTALOVANÝ PŘÍKON: $P_i = 25\text{kW}$

SOUDOBÝ PŘÍKON: $P_s = 15\text{kW}$

 PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER	Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY 2.NP – 3.NP PAVILONU "A" PŘESTAVBA DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ A LDN – 3.ČÁST – 1.NP NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC PAVILON A		Investor: Nemocnice Jindřichův Hradec U Nemocnice 380/III., 377 38 Jindřichův Hradec		Stupeň: DPS		Zak.č.		Výkres č. D.1.4.4.6	
	Část: D.1.4.4 – ELEKTROINSTALACE SCHEMA ROZVADĚČE RS1.1 – ČÁST MDO		Projektant: ING. PRŮŠA JIŘÍ PETR BÜRGER DIS		Kreslil: DANIEL MÁDL		Datum: 7/2019		List/Listů 4/4	