








## DOČASNÉ PŘELOŽKY PAROKONDENZÁTNÍHO POTRUBÍ - PŘED REALIZACÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV


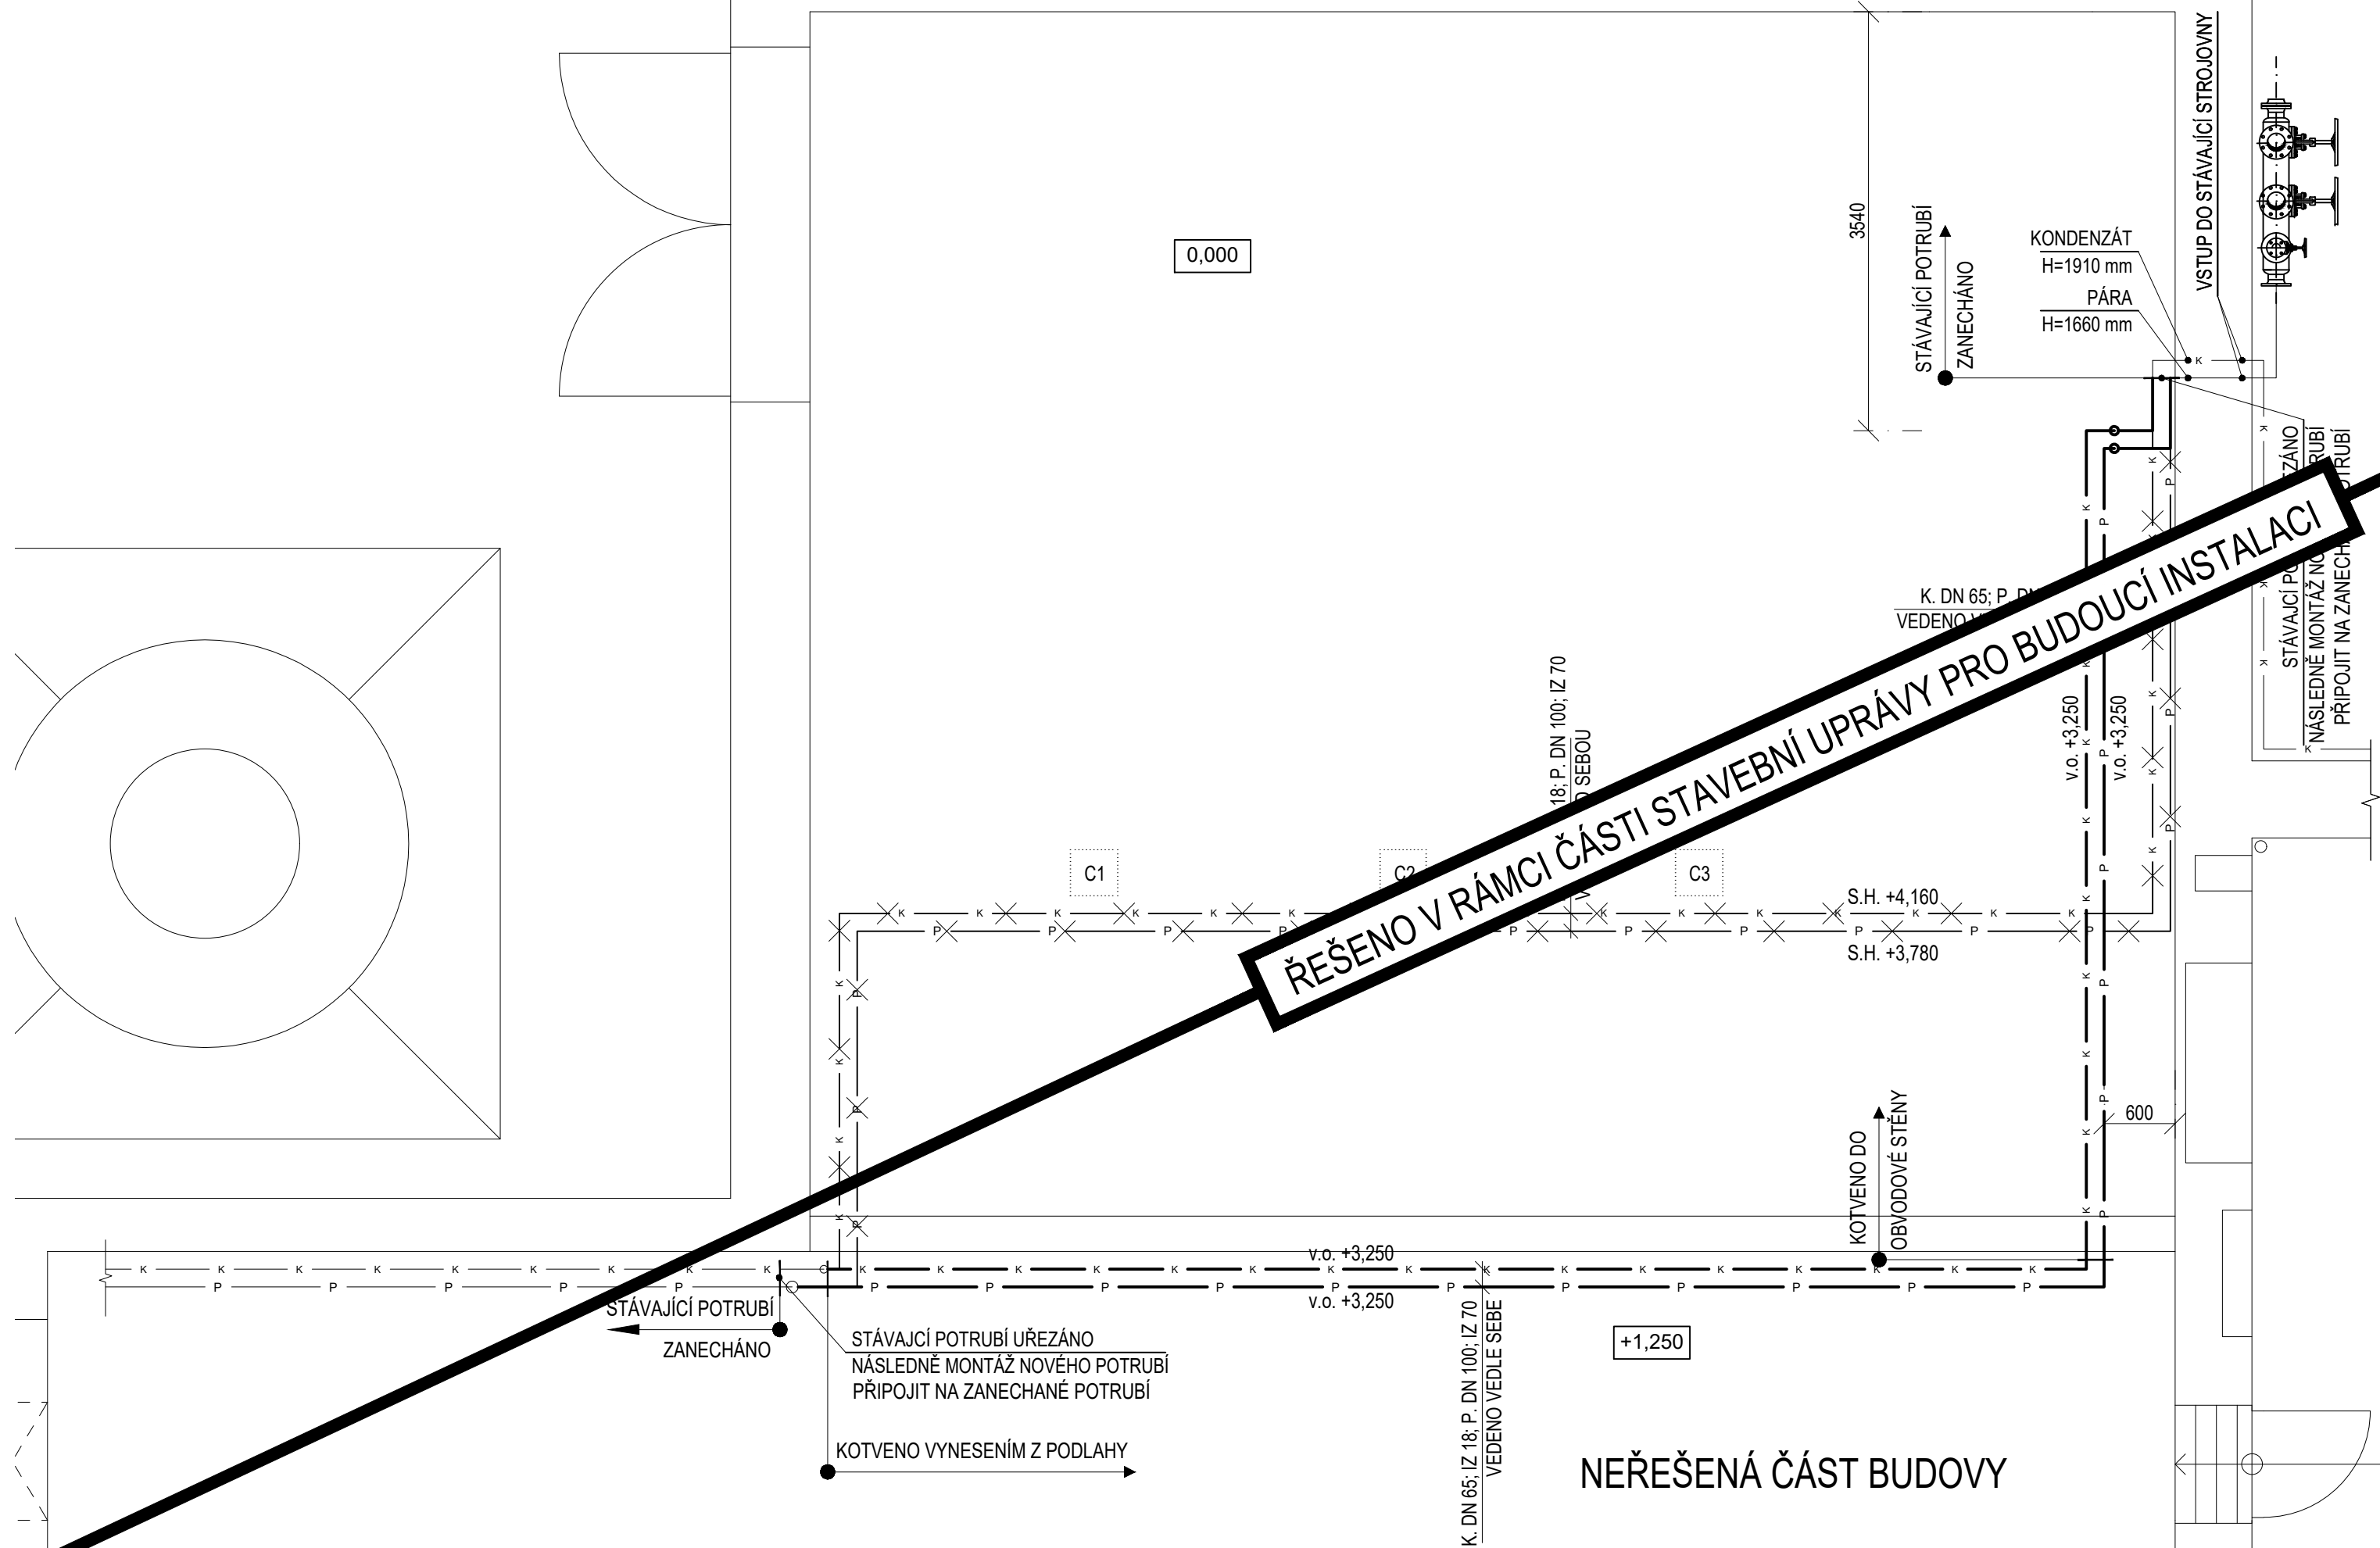


## LEGENDA ČAR

	KONDENZÁT - NOVÝ; OCEĽ
	PARNÍ POTRUBÍ - NOVÉ; OCEĽ
	KONDENZÁT - RUŠENÉ; OCEĽ
	PARNÍ POTRUBÍ - RUŠENÉ; OCEĽ
	KONDENZÁT - STÁVAJÚCI; OCEĽ
	POARNÍ POTRUBÍ - STÁVAJÚCI; OCEĽ

## POZNÁMKY

- VZHLEDEM K POVAZE VÝKLETÍ JE NUTNÉ, ABY DOČASNÁ PŘELOŽKA PARNÍHO POTRUBÍ BYLA VYHOTOVENA PŘEDNOSTNĚ, PŘED ZADÍKOVÁNÍM BOURACÍCH PRACÍ A TÍM BY BYLO RIZIKO POŠKOZENÍ POTRUBÍ MINIMALIZOVÁNO
- JE NUTNOST POSTUPOVAT TAK, ABY VÝPADEK DODÁVKY PÁRY BYL ELIMINOVÁN NA MINIMUM
- NOVÉ POTRUBÍ/PŘELOŽKY BUDOU REALIZOVÁNY V DIMENZI POTRUBÍ OPĚT PŘÍPOJOVANÉHO I KDYBY TOTO BYLO V PROJEKTU UVEDENO ODLIŠNĚ -> UVAŽOVAT SKUTEČNÉ PROVEDENÍ DLE STAVBY
- VEŠKERÉ POMOCNÉ A NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE A JEJICH STATICKÉ POSOUZENÍ BUDE UPŘESNĚNO VE VÝROBNÍ DOKUMENTACI KTERÁ BUDE ZPRACOVÁNA DODAVATELEM
- PŮDORYSNÉ A VÝŠKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ PŘELOŽENÉHO POTRUBÍ V KOTELNĚ JE DANÉ A LZE JEJ MĚNIT JEN PO KONSULTACI S PROJEKTANTEM
- PŘELOŽENÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO PŘED VLASTNÍMI STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI KOTELNY - TZN. POTRUBÍ BUDE UCHYCENO NA DOČASNÝ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM
- POTRUBÍ VEDENÉ V EXTERIÉRU BUDE OPATŘENO OCHRANNÝM OPLECHOVÁNÍM
- POTRUBÍ PÁRY MUSÍ BÝT SPÁDOVÁNO PO SMĚRU TOKU PÁRY

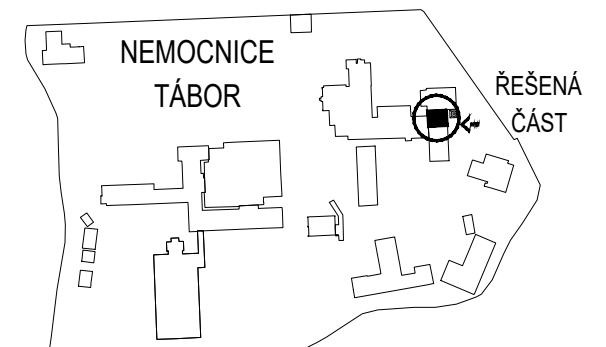

PROJEKTANT ČÁSTI:		ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VYPRACOVAL		
BRES spol. s.r.o. náměstí Republiky 366/1 614 00 Brno - Husovice		ING. JIŘÍ REITKNECHT 	ING. FILIP KUPKA 	ING. ONDŘEJ MATUŠŮ 		
KRAJ: Jihočeský		OKRES: Tábor				
INVESTOR: Nemocnice Tábor a.s., kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor					FORMÁT	3xA4
AKCE: Realizace vlastního energetického zdroje v nemocnici Tábor D.1.4.1 Technologie					MĚŘITKO	1:50
					DATUM	7.2019
					ÚČEL	PDPS
					Č. ZAKÁZKY	B0476
OBSAH: DOČASNÉ PŘELOŽKY PAROKONDENZÁTNÍHO POTRUBÍ - PŘED REALIZACÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV					Č. VYKR.	PARÉ
					02	