


PRINCIPIÁLNÍ INSTALAČNÍ SCHÉMA

DUPLEXNÍ ZMĚKČOVACÍ FILTRY 1" A 1 1/2" S DÁVKOVACÍ SESTAVOU

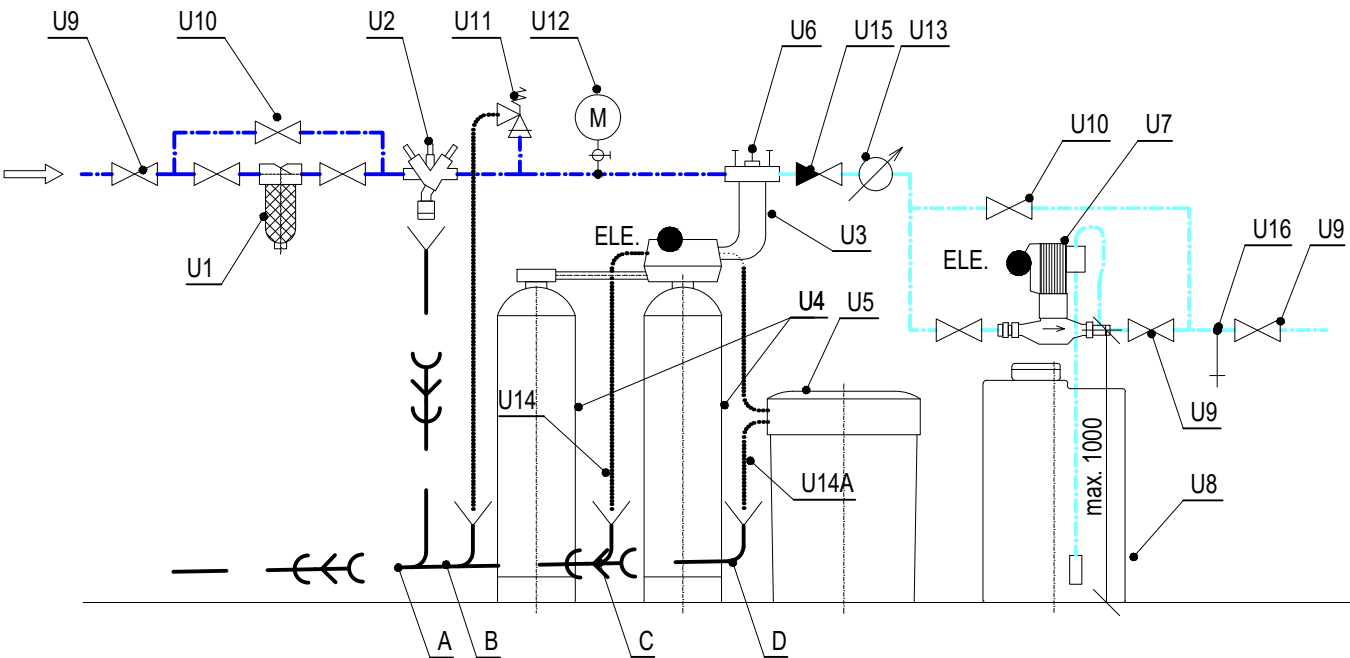



LEGENDA

POZICE	POPIS
U1	FILTR MECHANICKÝCH NEČEISTOT
U2	SYSTÉMOVÝ ODDĚLOVAČ
U3	NEREZOVÉ PROPOJOVACÍ HADICE
U4	ZMĚKČOVACÍ FILTR
U5	PE SOLNÁ NÁDOBA ZMĚKČOVACÍHO FILTRU
U6	MONTÁŽNÍ BLOK S OBTOKEM
U7	DÁVKOVACÍ ČERPADLO S IMPULSNÍM VODOMĚREM
U8	ZÁSOBNÍ NÁDRŽ DÁVKOVACÍHO ČERPADLA
U9	KULOVÝ UZAVÍRACÍ VENTIL
U10	OBTOK S UZÁVĚREM
U11	POJIŠŤOVACÍ VENTIL - POUZE PŘI TLAKU NAD 8 BAR
U12	MANOMETR
U13	VODOMĚŘ S ODEČTEM
U14	PVC ODPADNÍ HADICE
U14A	PVC ODPADNÍ HADICE - NENÍ-LI PLOVÁKOVÝ VENTIL
U15	ZPĚTNÁ KLAPKA
U16	VZORKOVACÍ KOHOUT
A	ODPAD
B	ODPAD
C	ODPAD
D	ODPAD

LEGENDA ARMATUR

ZNAČKA	POPIS
	KULOVÝ KOHOUT
	ZPĚTNÁ KLAPKA
	VODOMĚŘ
	VZORKOVACÍ KOHOUT
	PROPIRATELNÝ PŘEDFILTR
	POJISTNÝ VENTIL
	MANOMETR; 1-10 bar
	POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ
	BLOK S OBTOKEM
	DÁVKOVACÍ ČERPADLO

PŮDORYS



LEGENDA ČAR

- NOVÝ VODOVOD - STUDENÁ VODA; NEREZ/PPR
- NOVÝ VODOVOD - UPRAVENÁ STUDENÁ VODA; PPR

PROJEKTANT ČÁSTI:		ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VYPRACOVAL		
BRES spol. s.r.o. náměstí Republiky 366/1 614 00 Brno - Husovice		ING. JIŘÍ REITKNECHT 	ING. FILIP KUPKA 	ING. ONDŘEJ MATUŠŮŠ 		
KRAJ: Jihočeský		OKRES: Tábor				
INVESTOR: Nemocnice Tábor a.s., kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor					FORMÁT	2xA4
AKCE: Realizace vlastního energetického zdroje v nemocnici Tábor D.1.4.1 Technologie					MĚŘÍTKO	1:50
					DATUM	7.2019
					ÚČEL	PDPS
					Č. ZAKÁZKY	B0476
OBSAH: SCHÉMA ÚPRAVNY TOPNÉ VODY					Č. VÝKR.	PARÉ
					19	