



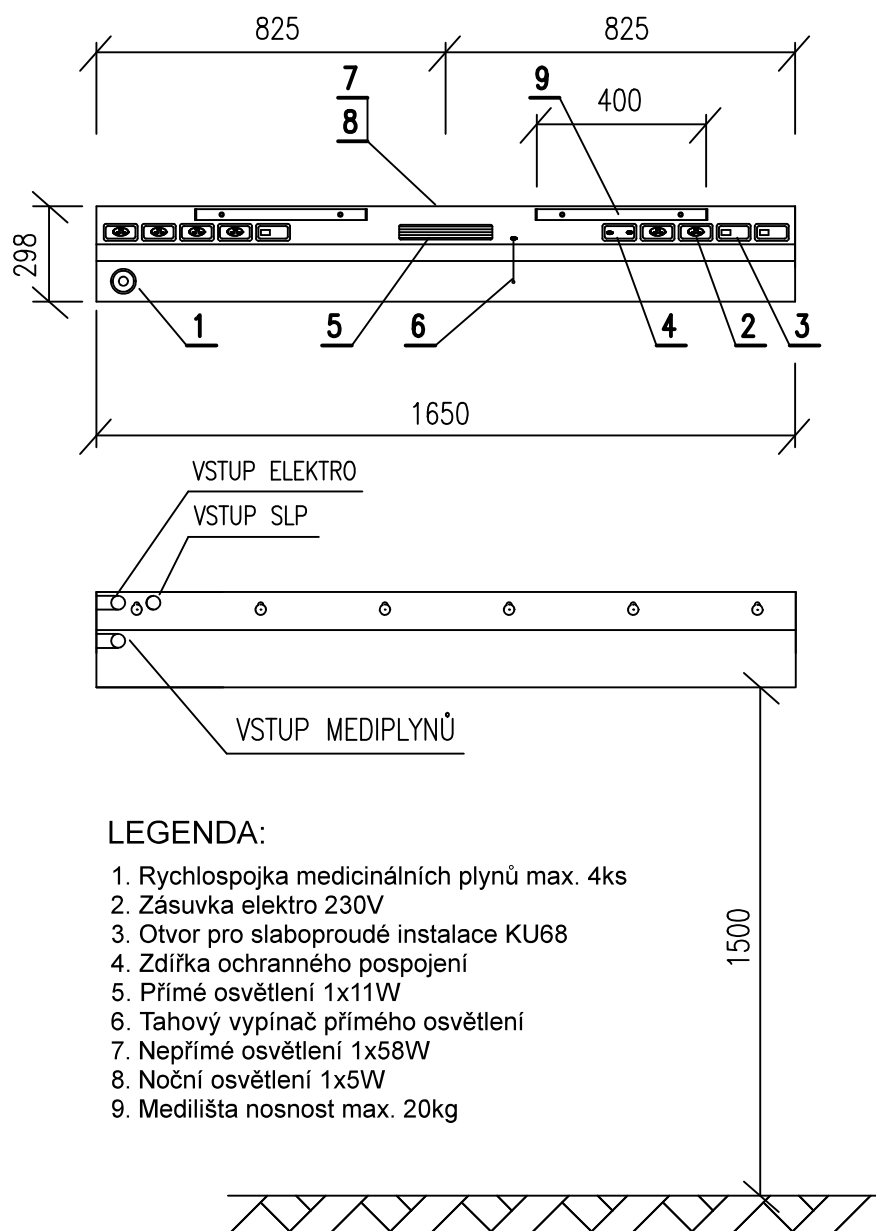


Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

 <p>PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY</p>		Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ Vedoucí projektant zakázky: ING. PETR TOMICKÝ		Investor:  Nemocnice Písek, a.s. Karla Čapka 589 397 23 Písek			
Profese: MED		Zpracovatel dílu: TK Projekt, Letná 431, Liberec, 460 01 Tel: +420 602 287 810 E-mail: tk_projekt@volny.cz		Autorizace:			
Odpovědný projektant: ING. ZDENĚK KVAPIL 		Vypracoval: Bc. ŠTĚPÁN KVAPIL				Kontroloval: ING. ZDENĚK KVAPIL 	
Akce: Nemocnice Písek, a.s. Sociální zázemí chirurgic. oddělení - I.etapa			Zakázkové číslo: DPS 01 - 2020		Paré:		
			Datum: 02 - 2020				
			Stupeň: PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY				
Objekt: Rekonstrukce části 2.NP budovy L SO 01			Formát: 3 A4				
Obsah: INSTALAČNÍ KOMPLEXY			Měřítko: -		Číslo výkresu: D.1.01.4e-102		



LEGENDA:

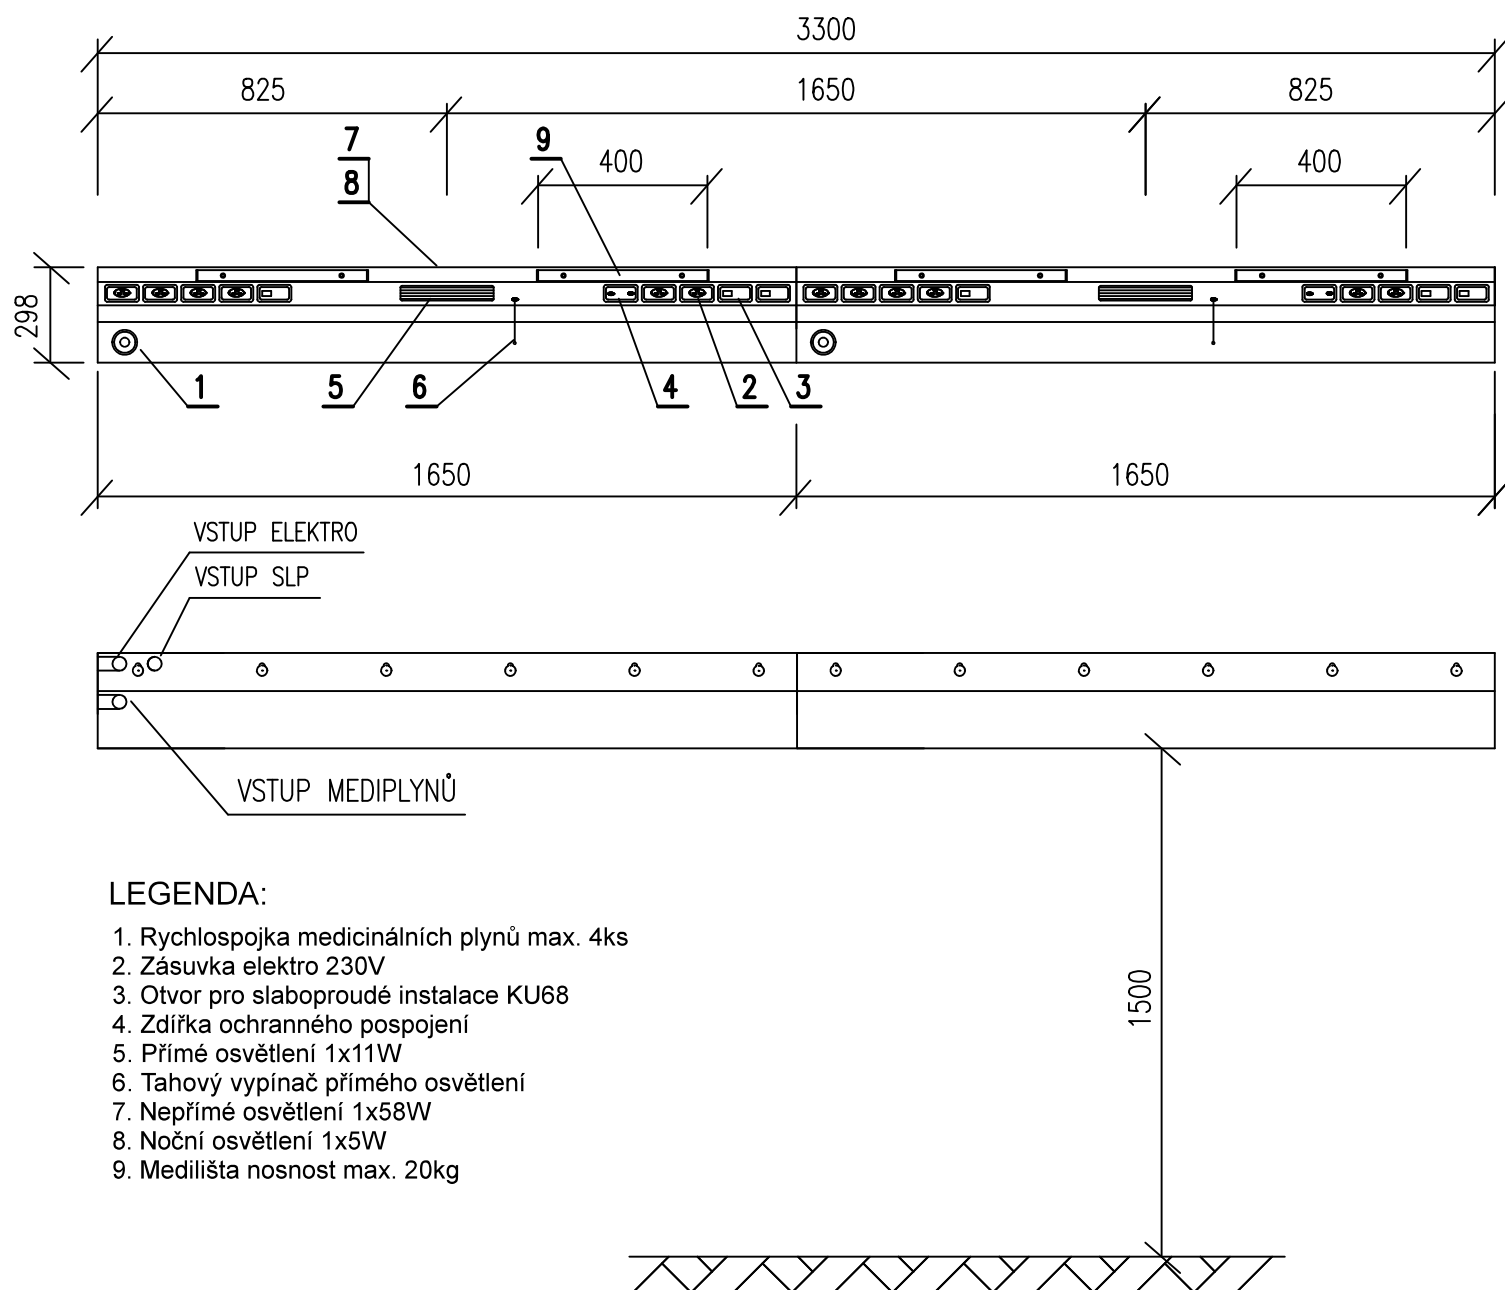
1. Rychlospojka medicínálních plynů max. 4ks
2. Zásuvka elektro 230V
3. Otvor pro slaboproudé instalace KU68
4. Zdířka ochranného pospojování
5. Přímé osvětlení 1x11W
6. Tahový vypínač přímého osvětlení
7. Nepřímé osvětlení 1x58W
8. Noční osvětlení 1x5W
9. Medilišta nosnost max. 20kg

LŮŽKOVÁ OSVĚTLOVACÍ RAMPA pro 2 lůžka

pokoje L-2.26, L-2.30

TECHNICKÉ VYBAVENÍ NA 1 LŮŽKO

POČET LŮŽEK/ KUSŮ	VSTUP vlevo/vpravo L/P	OSAZENÍ PLYNY POČET ODBĚROVÝCH MÍST				POČET EL. ZÁSUVK / POČET OKRUHŮ				ZDÍŘKY OCHRANNÉHO POSPOJ.	
		KYSLÍK	VZDUCH	PODTLAK	N2O	MDO	DO	ZIS	VDO	ABB	METRA
1/2	1L/1P	1	—	—	—	5/1	1/1	—	—	1x2	—
LAMPIČKA (samostat. přívod)	MEDILIŠTA 400mm	PLENTA	NOSIČ INFUZÍ	ZÁVĚSNÁ TYČ	POLICE NA MEDILIŠTU	SPOJENÍ SESTRA PACIENT	DATOVÁ DVOJZÁS. 2RJ45	DATOVÁ ZÁSUVKA 1RJ45 LAN	PŘÍMÉ OSVĚTLENÍ LŮŽKA Z RAMPY	NEPŘÍMÉ OSVĚTLENÍ Z RAMPY	NOČNÍ OSVĚTLENÍ OD DVEŘÍ
—	2	—	—	—	—	1	—	1	ANO	ANO	ANO



LEGENDA:

1. Rychlospojka medicínálních plynů max. 4ks
2. Zásuvka elektro 230V
3. Otvor pro slaboproudé instalace KU68
4. Zdiřka ochranného pospojení
5. Přímé osvětlení 1x11W
6. Tahový vypínač přímého osvětlení
7. Nepřímé osvětlení 1x58W
8. Noční osvětlení 1x5W
9. Medilišta nosnost max. 20kg

LŮŽKOVÁ OSVĚTLOVACÍ RAMPA pro 2 lůžka

pokoje L-2.06, L-2.08, L-2.10, L-2.12, L-2.14, L-2.16, L-2.18, L-2.20, L-2.22

TECHNICKÉ VYBAVENÍ NA 1 LŮŽKO

POČET LŮŽEK/ KUSŮ	VSTUP vlevo/vpravo L/P	OSAZENÍ PLYNY POČET ODBĚROVÝCH MÍST				POČET EL. ZÁSUVK / POČET OKRUHŮ				ZDIŘKY OCHRANNÉHO POSPOJ.	
		KYSLÍK	VZDUCH	PODTLAK	N2O	MDO	DO	ZIS	VDO	ABB	METRA
2/9	4L/5P	1	—	—	—	5/1	1/1	—	—	1x2	—
LAMPIČKA (samostat. přívod)	MEDIlišTA 400mm	PLENTA	NOSIČ INFUZÍ	ZÁVĚSNÁ TYČ	POLICE NA MEDIlišTU	SPOJENÍ SESTRA PACIENT	DATOVÁ DVOJZÁS. 2RJ45	DATOVÁ ZÁSUVKA 1RJ45 LAN	PŘÍMÉ OSVĚTLENÍ LŮŽKA Z RAMPY	NEPŘÍMÉ OSVĚTLENÍ Z RAMPY	NOČNÍ OSVĚTLENÍ OD DVEŘÍ
—	2	—	—	—	—	1	—	1	ANO	ANO	ANO