

LEGENDA

**VI** NOVÁ CENTRÁLNÍ STOUPAČKA PITNÉ VODY (SV, TV, C)  
ŠÍPKY NAHORU–STOUPÁ, ŠÍPKY DOLŮ–KLESA, OBĚ=PRŮBĚŽNÁ

UVV UZAVÍRACÍ VENTIL S VYPOUŠTĚNÍM  
UV UZAVÍRACÍ VENTIL  
VyVv AUTOMATICKÝ VYVÁŽOVACÍ/REGULAČNÍ VENTIL NA CÍRKULACI

UPOZORNĚNÍ:  
JAKO UZÁVĚRY BUDOU NA VŠECH ROZVODECH POUŽITY VÝHRADNĚ UZAVÍRACÍ VENTILY NEBO ŠOUPATA.  
NEPOUŽÍVAT KULOVÉ KOHOUTY.

POTRUBÍ VODOVODU  
(PP–RCT/BF/PP–RCT  
S 3,2 PN 28, S4 PN 22)

PLAST	VZDÁLENOST PODPOR (cm)
20 x 2,8	90
25 x 3,5	110
32 x 4,4	120
40 x 5,5	130
50 x 6,9	140
63 x 8,6	160
75 x 8,4	165
90 x 10,1	180
110 x 12,3	190


TEPELNÁ IZOLACE  
STUDENÁ VODA TEPLÁ VODA

TL (mm)	TL (mm)
13	25
13	30
13	40
13	40
13	50
13	50
13	50
13	50

POZN.:

- PRO SVISLÁ POTRUBÍ SE MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST PODPOR NÁSOBÍ KOEFICIENTEM 1,3
- TL TEPELNÉ IZOLACE JE PRO VOLNĚ VEDENÉ POTRUBÍ

VOLNĚ VEDENÉ POTRUBÍ VČETNĚ TVAROVEK BUDE OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VLNÝ  
S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL FÓLIÍ.

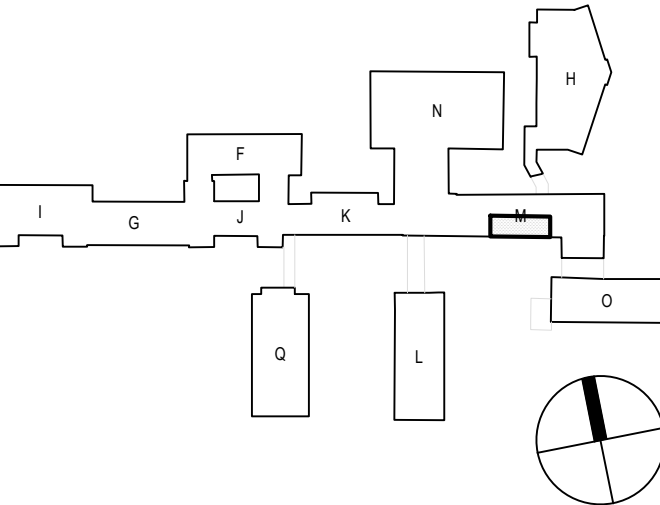

±0,000 = 396,650 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum
--------	------------	--------------	-------

<b>LT PROJEKT</b> PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY		Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ  Vedoucí projektant zakázky: ING. PETR TOMICKÝ	Investor: <b>NEMOCNICE PÍSEK</b> Nemocnice Písek, a.s. Karla Čapka 589 397 23 Písek	
Profese:  ZTI	Zpracovatel dílu: H P consult s.r.o. Mukařovského 1987, 155 00 Praha 5 Tel: +420 542 215 144 Fax: +420 542 215 144 E-mail: projekte@strecha.cz		Autorizace:	
Odpovědný projektant: ING. LADISLAV PILAŘ	Vypracoval: EVA SZABÓOVÁ	Kontroloval: ING. LADISLAV PILAŘ		
Akce: <b>NEMOCNICE PÍSEK, a.s.</b> <b>SOC. ZÁZEMÍ CHIR. ODDĚLENÍ - I. ETAPA</b>		Zakázkové číslo: DPS 01 - 2020 Datum: 02 - 2020 Stupeň: PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		Paré:
Objekt: REKONSTRUKCE ČÁSTI 2.NP BUDOVM M		SO 02	Formát: 4 A4	
Obsah: <b>PŮDORYS 1.NP - VODOVOD</b>		Měřítko: <b>1:100</b>	Číslo výkresu: <b>D.1.02.4a-105</b>	