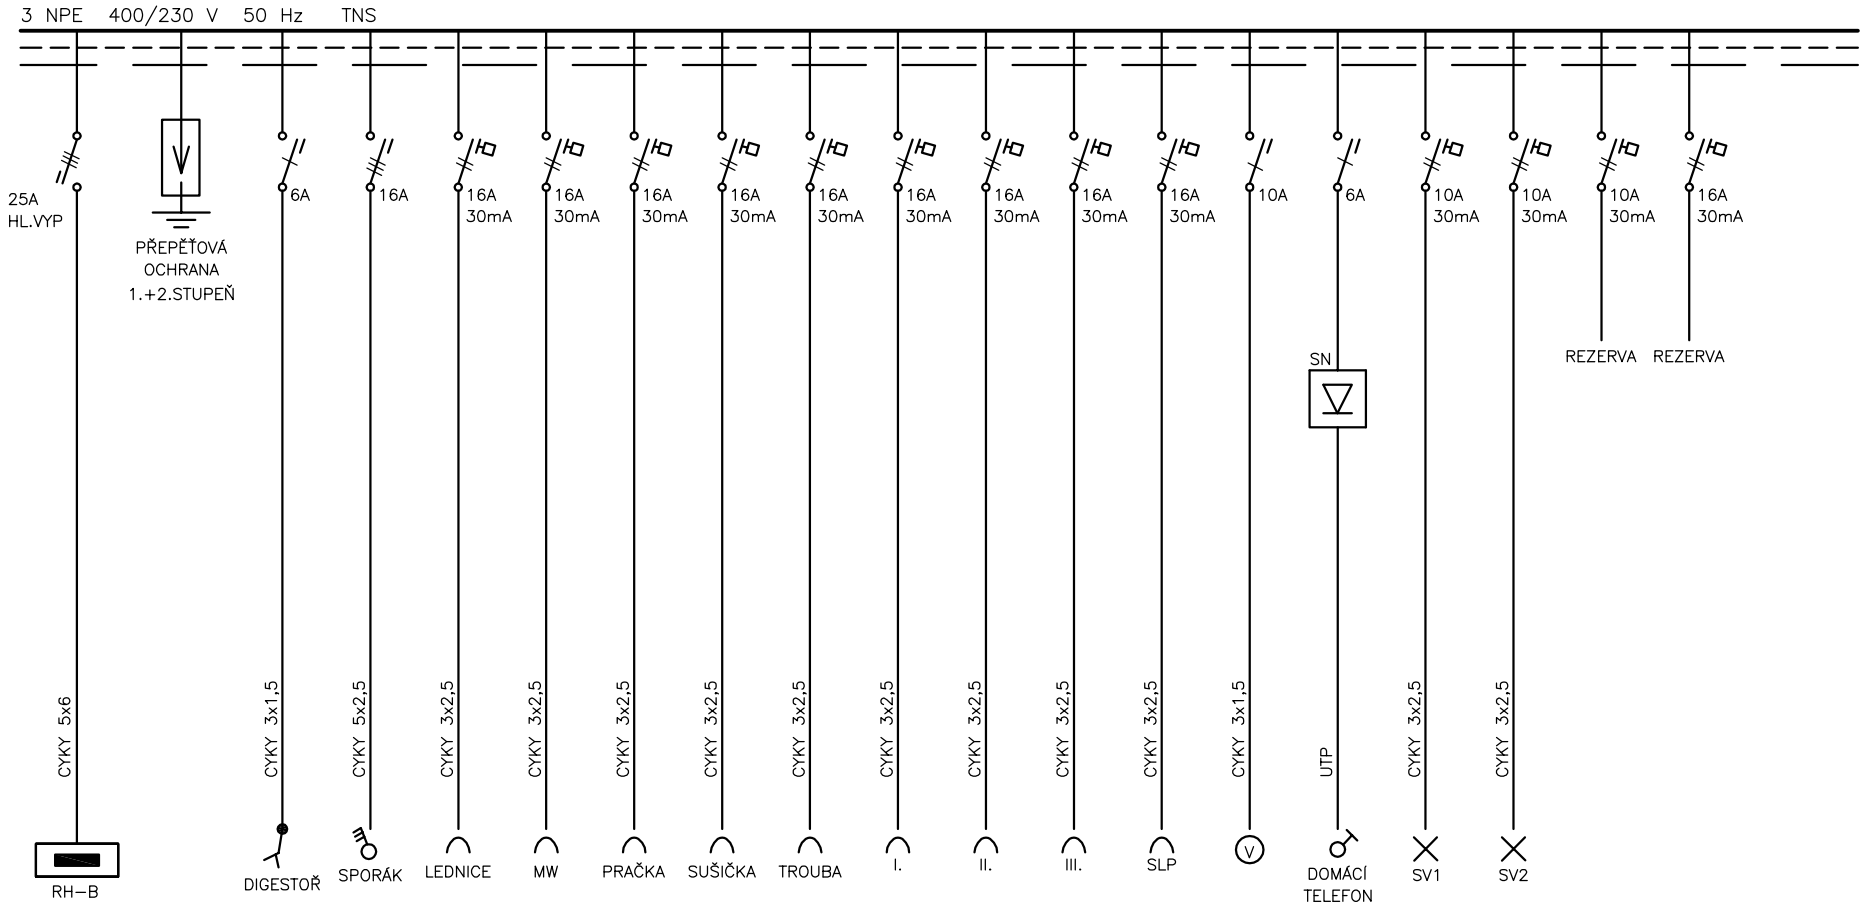

Ochrana PND: základní – automatickým odpojením od zdroje
zvýšená – hlavním pospojováním
– proudovými chrániči
– doplňující pospojování

INSTALOVANÝ PŘÍKON: Pi = kW
SOUDOBÝ PŘÍKON: Ps = kW

PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIÉR	Akce: Úprava lékárny Nemocnice Prachatice a.s. parc.č. st. 2138, st. 2664, k.ú. Prachatice	Investor: Nemocnice Prachatice a.s., Nebahovská 1015, 38301 Prachatice	Stupeň: DPS	Zak.č.	Výkres č. D.1.4.4.16
	Část: SCHÉMA ROZVADĚČE RB4, RB5	Projektant: ING. PRŮŠA JIŘÍ PETR BÜRGER DiS	Kreslil: ROMAN JELÍNEK	Datum: 5/2020	List/Listů 1/1