


TABULKA MÍSTNOSTÍ - 2.NP

Číslo	Název místnosti	m²	Podlaha, sokl	Stěny	Strop
2.13a	AR0	48,41	Antistat. PVC, DITTO sokl—oblý fab. Klas. tř. A1fl AŽ Cfl	Antistat. PVC, DITTO sokl—oblý fab. Klas. tř. A1fl AŽ Cfl	keram. obkl. v=3000 mm, pl.46,9 m?
2.13b	AR0_izolace I.	12,74	Antistat. PVC, DITTO sokl—oblý fab. Klas. tř. A1fl AŽ Cfl	Antistat. PVC, DITTO sokl—oblý fab. Klas. tř. A1fl AŽ Cfl	keram. obkl. v=3000 mm, pl.46,9 m?
2.13c	AR0_izolace II.	12,42	Antistat. PVC, DITTO sokl—oblý fab. Klas. tř. A1fl AŽ Cfl	Antistat. PVC, DITTO sokl—oblý fab. Klas. tř. A1fl AŽ Cfl	keram. obkl. v=3000 mm, pl.46,9 m?
2.13d	AR0_izolace III.	12,67	Antistat. PVC, DITTO sokl—oblý fab. Klas. tř. A1fl AŽ Cfl	Antistat. PVC, DITTO sokl—oblý fab. Klas. tř. A1fl AŽ Cfl	keram. obkl. v=3000 mm, pl.46,9 m?
2.13e	AR0_sesterna	29,66	Antistat. PVC, DITTO sokl—oblý fab. Klas. tř. A1fl AŽ Cfl	Antistat. PVC, DITTO sokl—oblý fab. Klas. tř. A1fl AŽ Cfl	keram. obkl. v=3000 mm, pl.46,9 m?

\* PVC ukončeno lištou pod keramický obklad

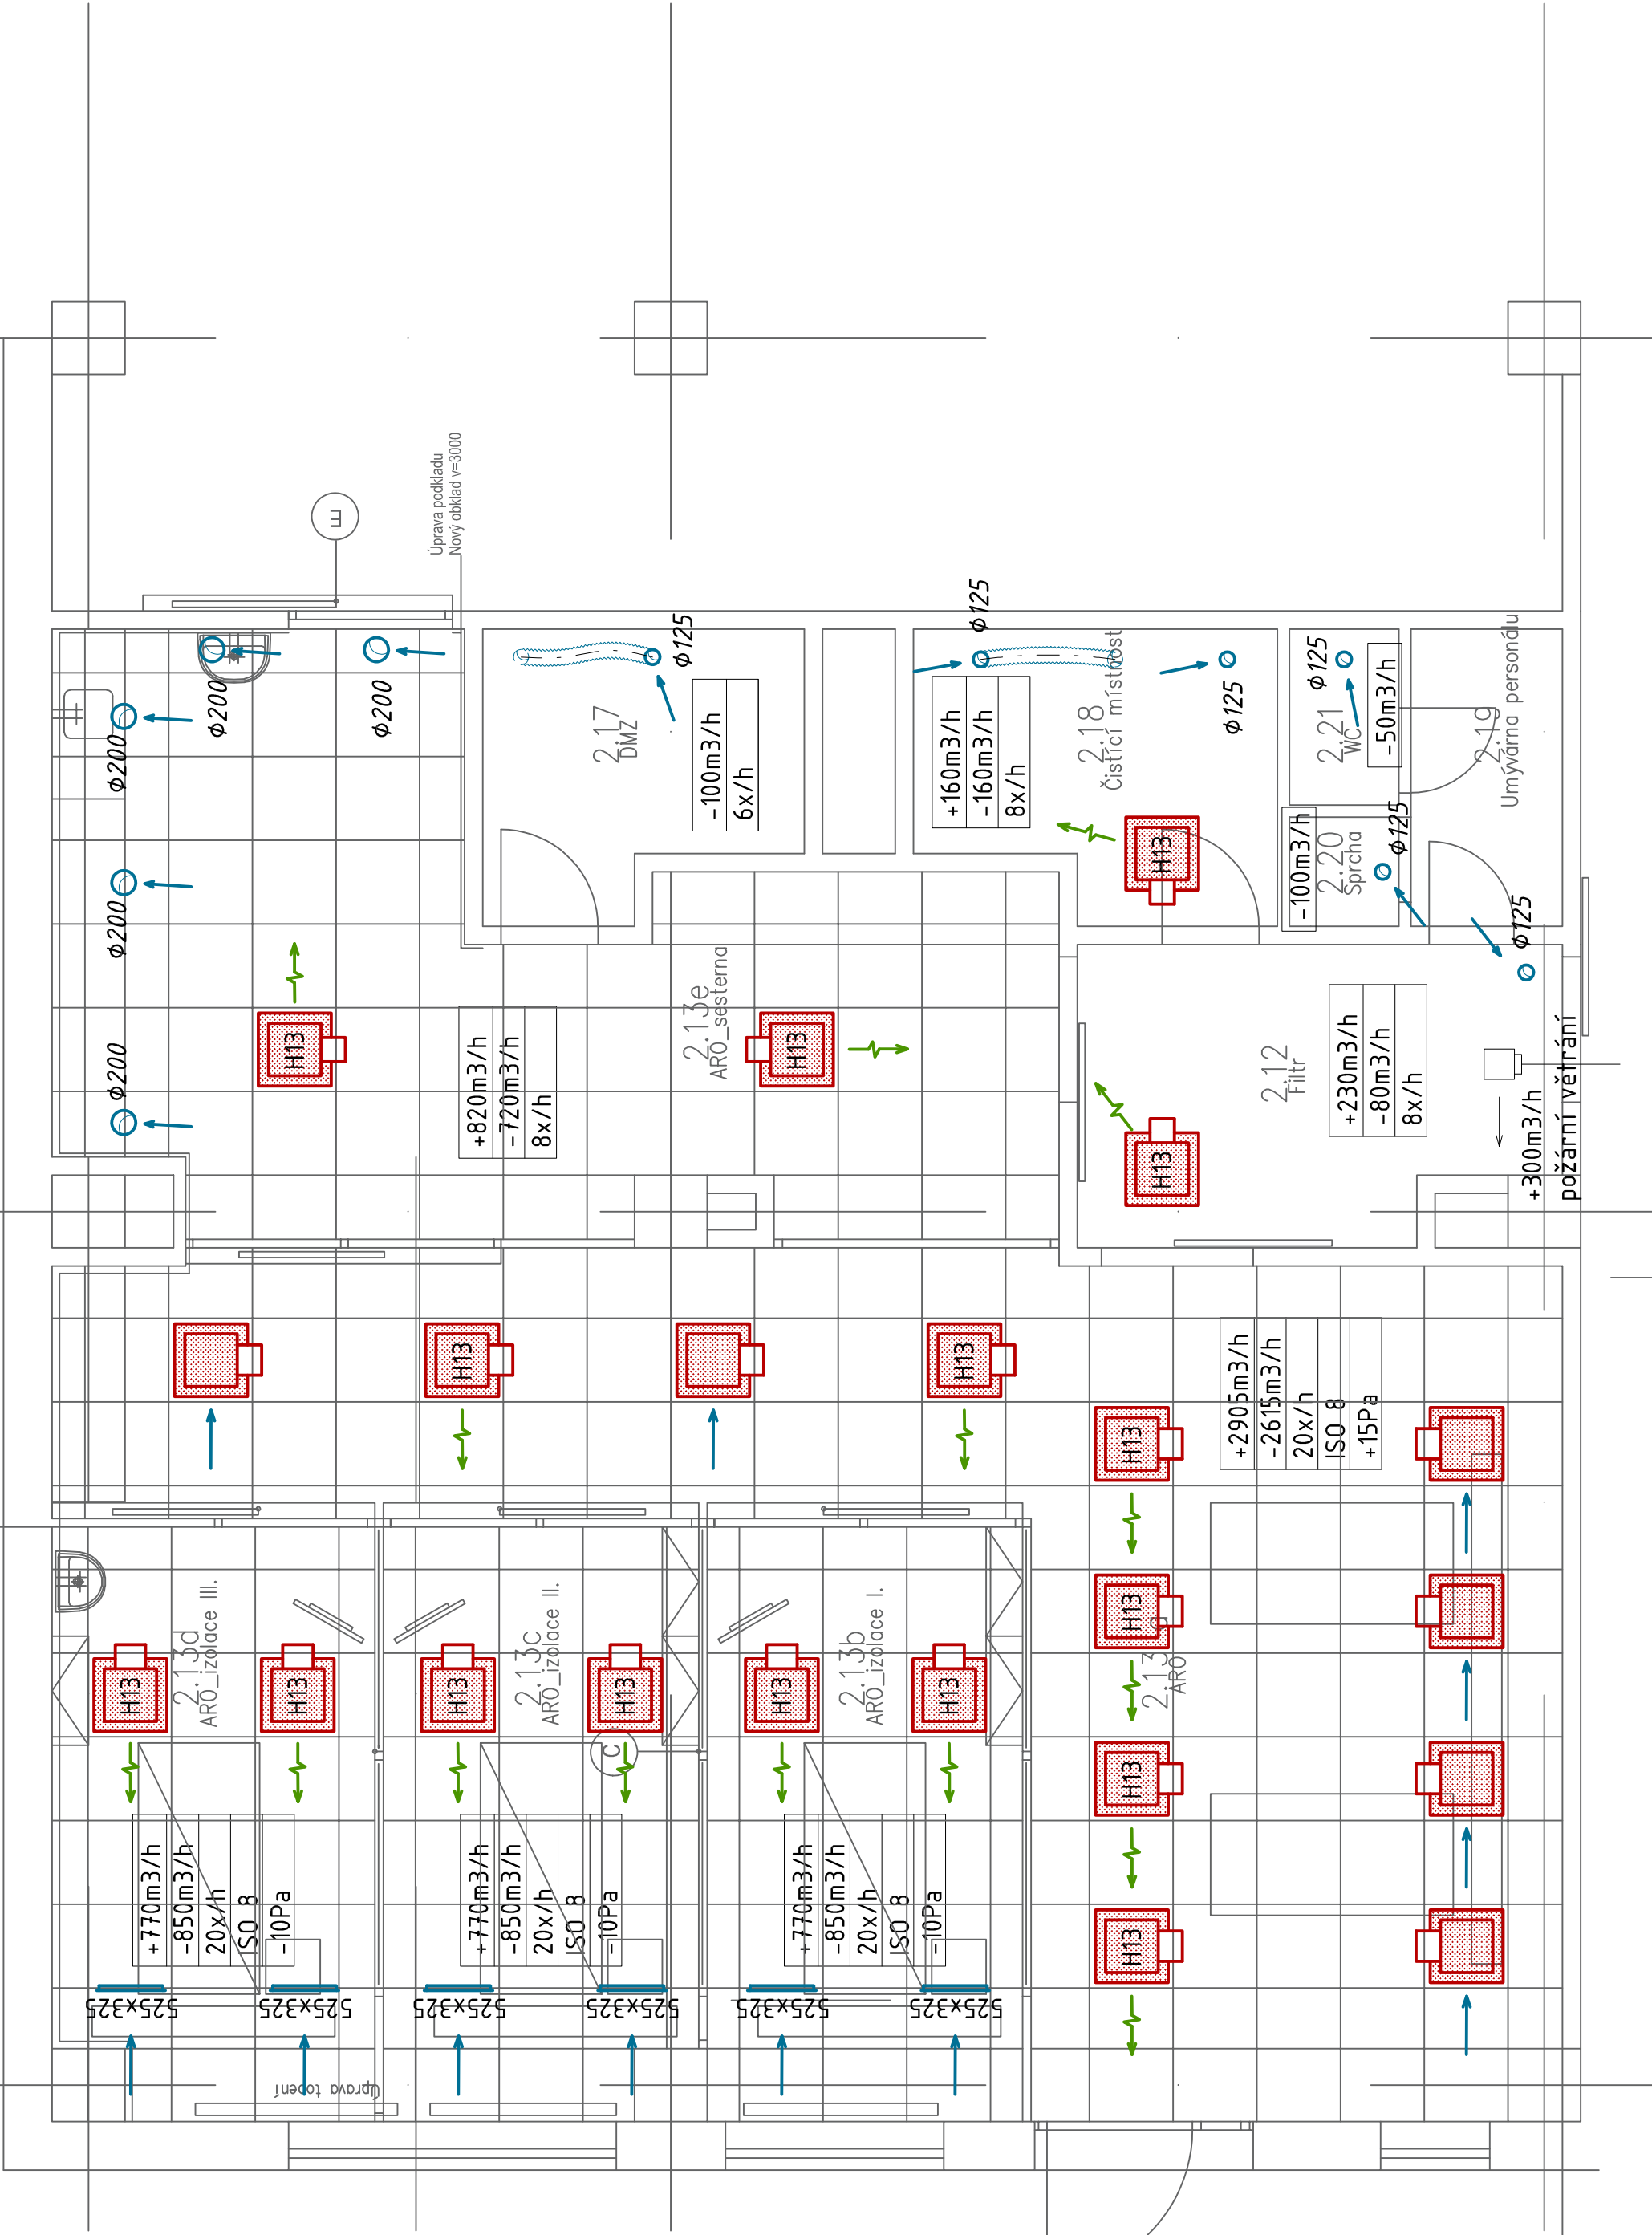

LEGENDA PARAMETRŮ VZT:

+2905m3/h	Přiváděné vzd. množství
-2615m3/h	Odváděné vzd. množství
20x/h	Výměna vzduchu (intenzita větrání)
ISO 8	Třída čistoty
+15Pa	Přetlak (resp. podtlak)

ATELIER G+G s. r. o. Nádražní 1569/II 377 01 J. Hradec tel./fax 384 321 088 e-mail: info@ateliergg.cz		FORMÁT 3/A4	
DATEM 10/2020		ÚČEL DPS	
ZAK. Č. 15/20		ARCH. Č. 15/20	
MĚŘÍTKO ČÍSLO V.		VZT 3	
1:50			

GENERÁLNÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	<b>Zřízení izolačních boxů na oddělení ARO</b> <b>Nemocnice Jindřichův Hradec</b>
Ing. arch. Ivana Gantnerová	Ing. Petr Janeček	
MÍSTO:	Nemocnice Jindřichův Hradec – pavilon E	
INVESTOR:	Nemocnice Jindřichův Hradec a.s., U nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec	<b>AKCE :</b>  <b>Zřízení izolačních boxů na oddělení ARO</b> <b>Nemocnice Jindřichův Hradec</b>
OBSAH :	Půdorys 2.NP - koncové prvky	