




DOPLNĚNÁ ČÁST VDO  
VDO – ZIS

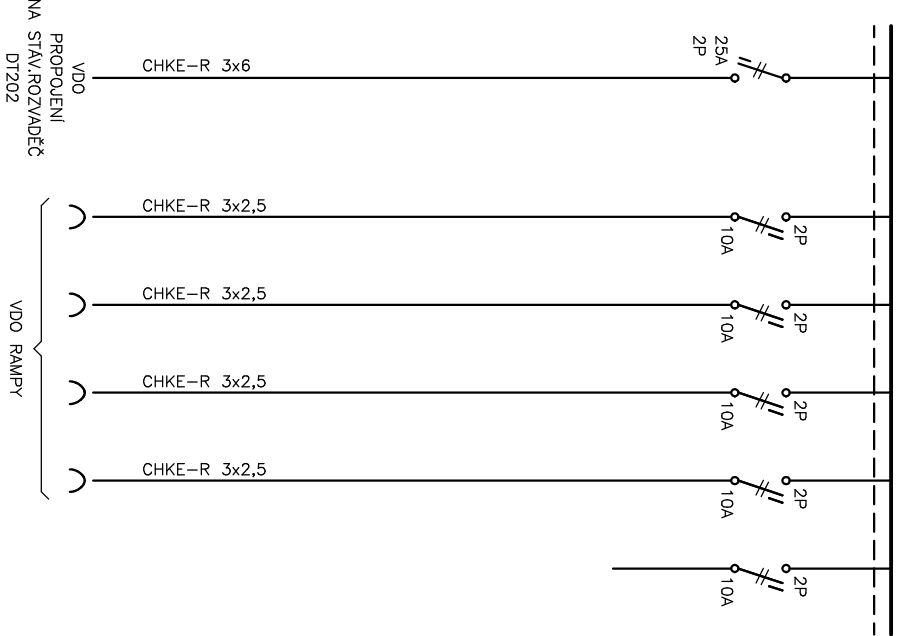



ZIS

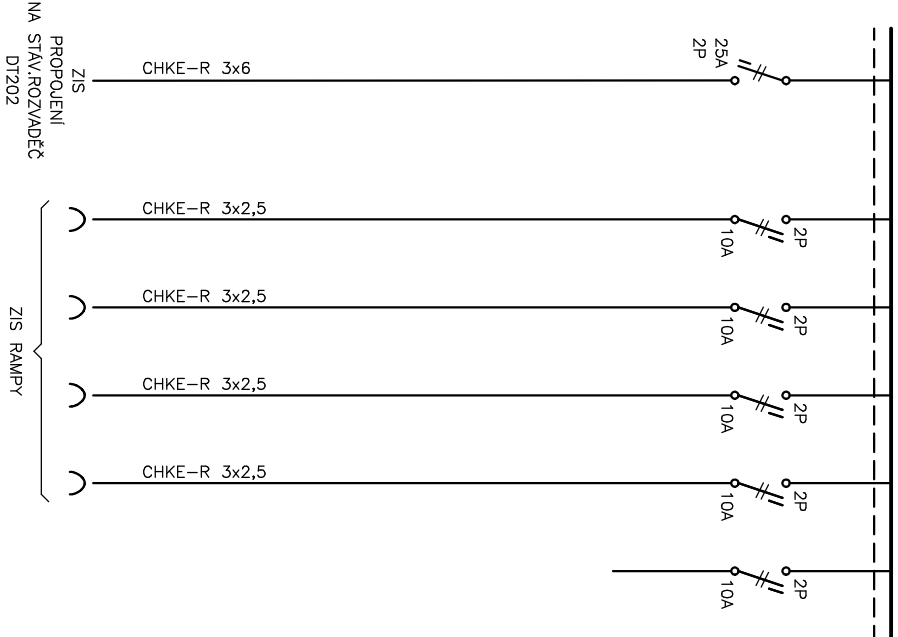

DOPLNĚNÁ ČÁST DO (OSVĚTLENÍ)

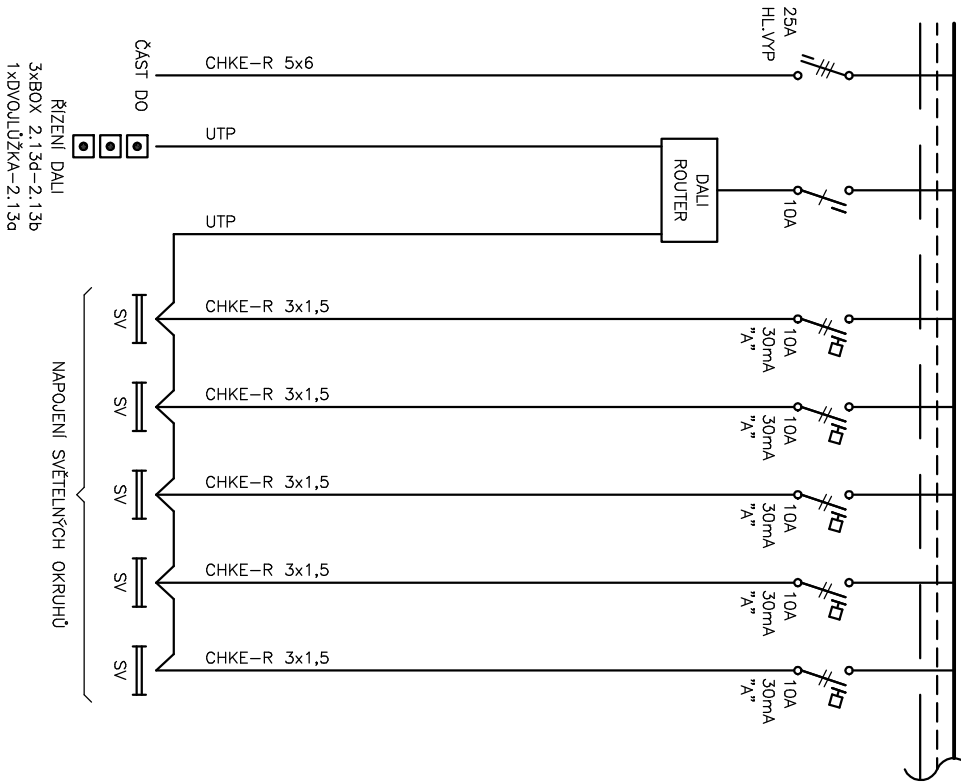

<div>PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER</div> <div></div>	Akce: Pavilon "E" – Izolační boxy JLP – 2.NP Nemocnice Jindřichův Hradec	Investor: Nemocnice Jindřichův Hradec U Nemocnice 380/III., 377 38 J.Hradec	Stupeň: <b>DPS</b>	Zak.č.:	Výkres č.: <b>D.1.4.1.5</b>
	Část: D.1.4.1 ELEKTROINSTALACE SCHEMA ROZŠÍŘENÍ ROZVADĚČE DT202	Projektant: ING. JIŘÍ PRŮŠA PETR BÜRGER D.S.	Kreslil: DANIEL MÁDL	Datum: 8/2021	List/ů: 1/2

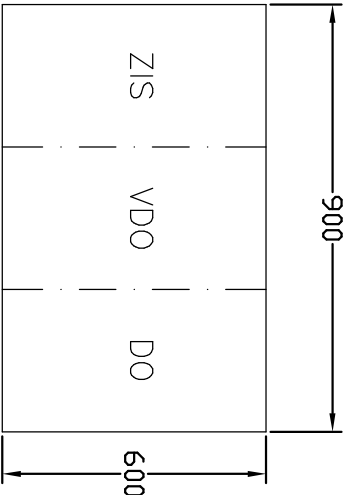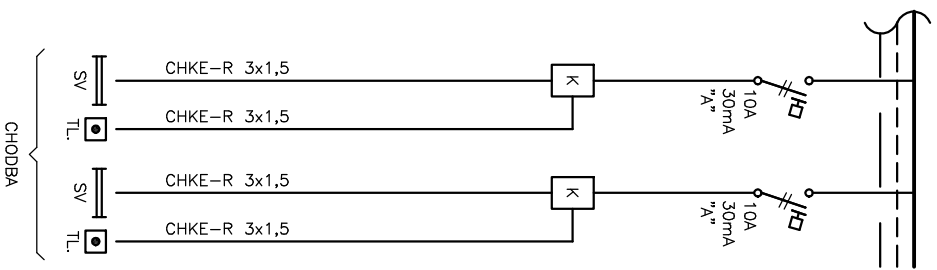

OCEP "P"  
V PROVEDENI EI30DP1Sm  
Ochrana PND: základní – automatickým odpojením od zdroje  
zvýšené – hlavním pospojováním  
– proudovými chránci  
– doplňující pospojování  
INSTALOVANÝ PŘÍKON: P<sub>i</sub> = ...kW  
SOUDOBY PŘÍKON: P<sub>s</sub> = ...kW

<div>PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER</div> <div></div>	Akce: Pavilon "E" – Izolační boxy JLP – 2.NP Nemocnice Jindřichův Hradec	Investor: Nemocnice Jindřichův Hradec U Nemocnice 380/III., 377 38 J.Hradec	Stupeň: <b>DPS</b>	Zak.č.:	Výkres č.: <b>D.1.4.1.5</b>
	Část: D.1.4.1 ELEKTROINSTALACE SCHÉMA ROZŠÍŘENÍ ROZVADĚČE DT202	Projektant: ING. JIŘÍ PRŮŠA PETR BÜRGER D.S.	Kreslil: DANIEL MÄDL	Datum: 8/2021	List/Listů: 2/2