


Akce: Zřízení izolačních boxů na oddělení ARO  
Odběratel: Nemocnice Jindřichův Hradec

Název: TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA ARO  
VZT ARO oddělení

Datum: 15.2.2021  
Projektant: Spěvák

Změna:  
Rozvaděč: RM1

Soubor: SCHEMA  
Strana:

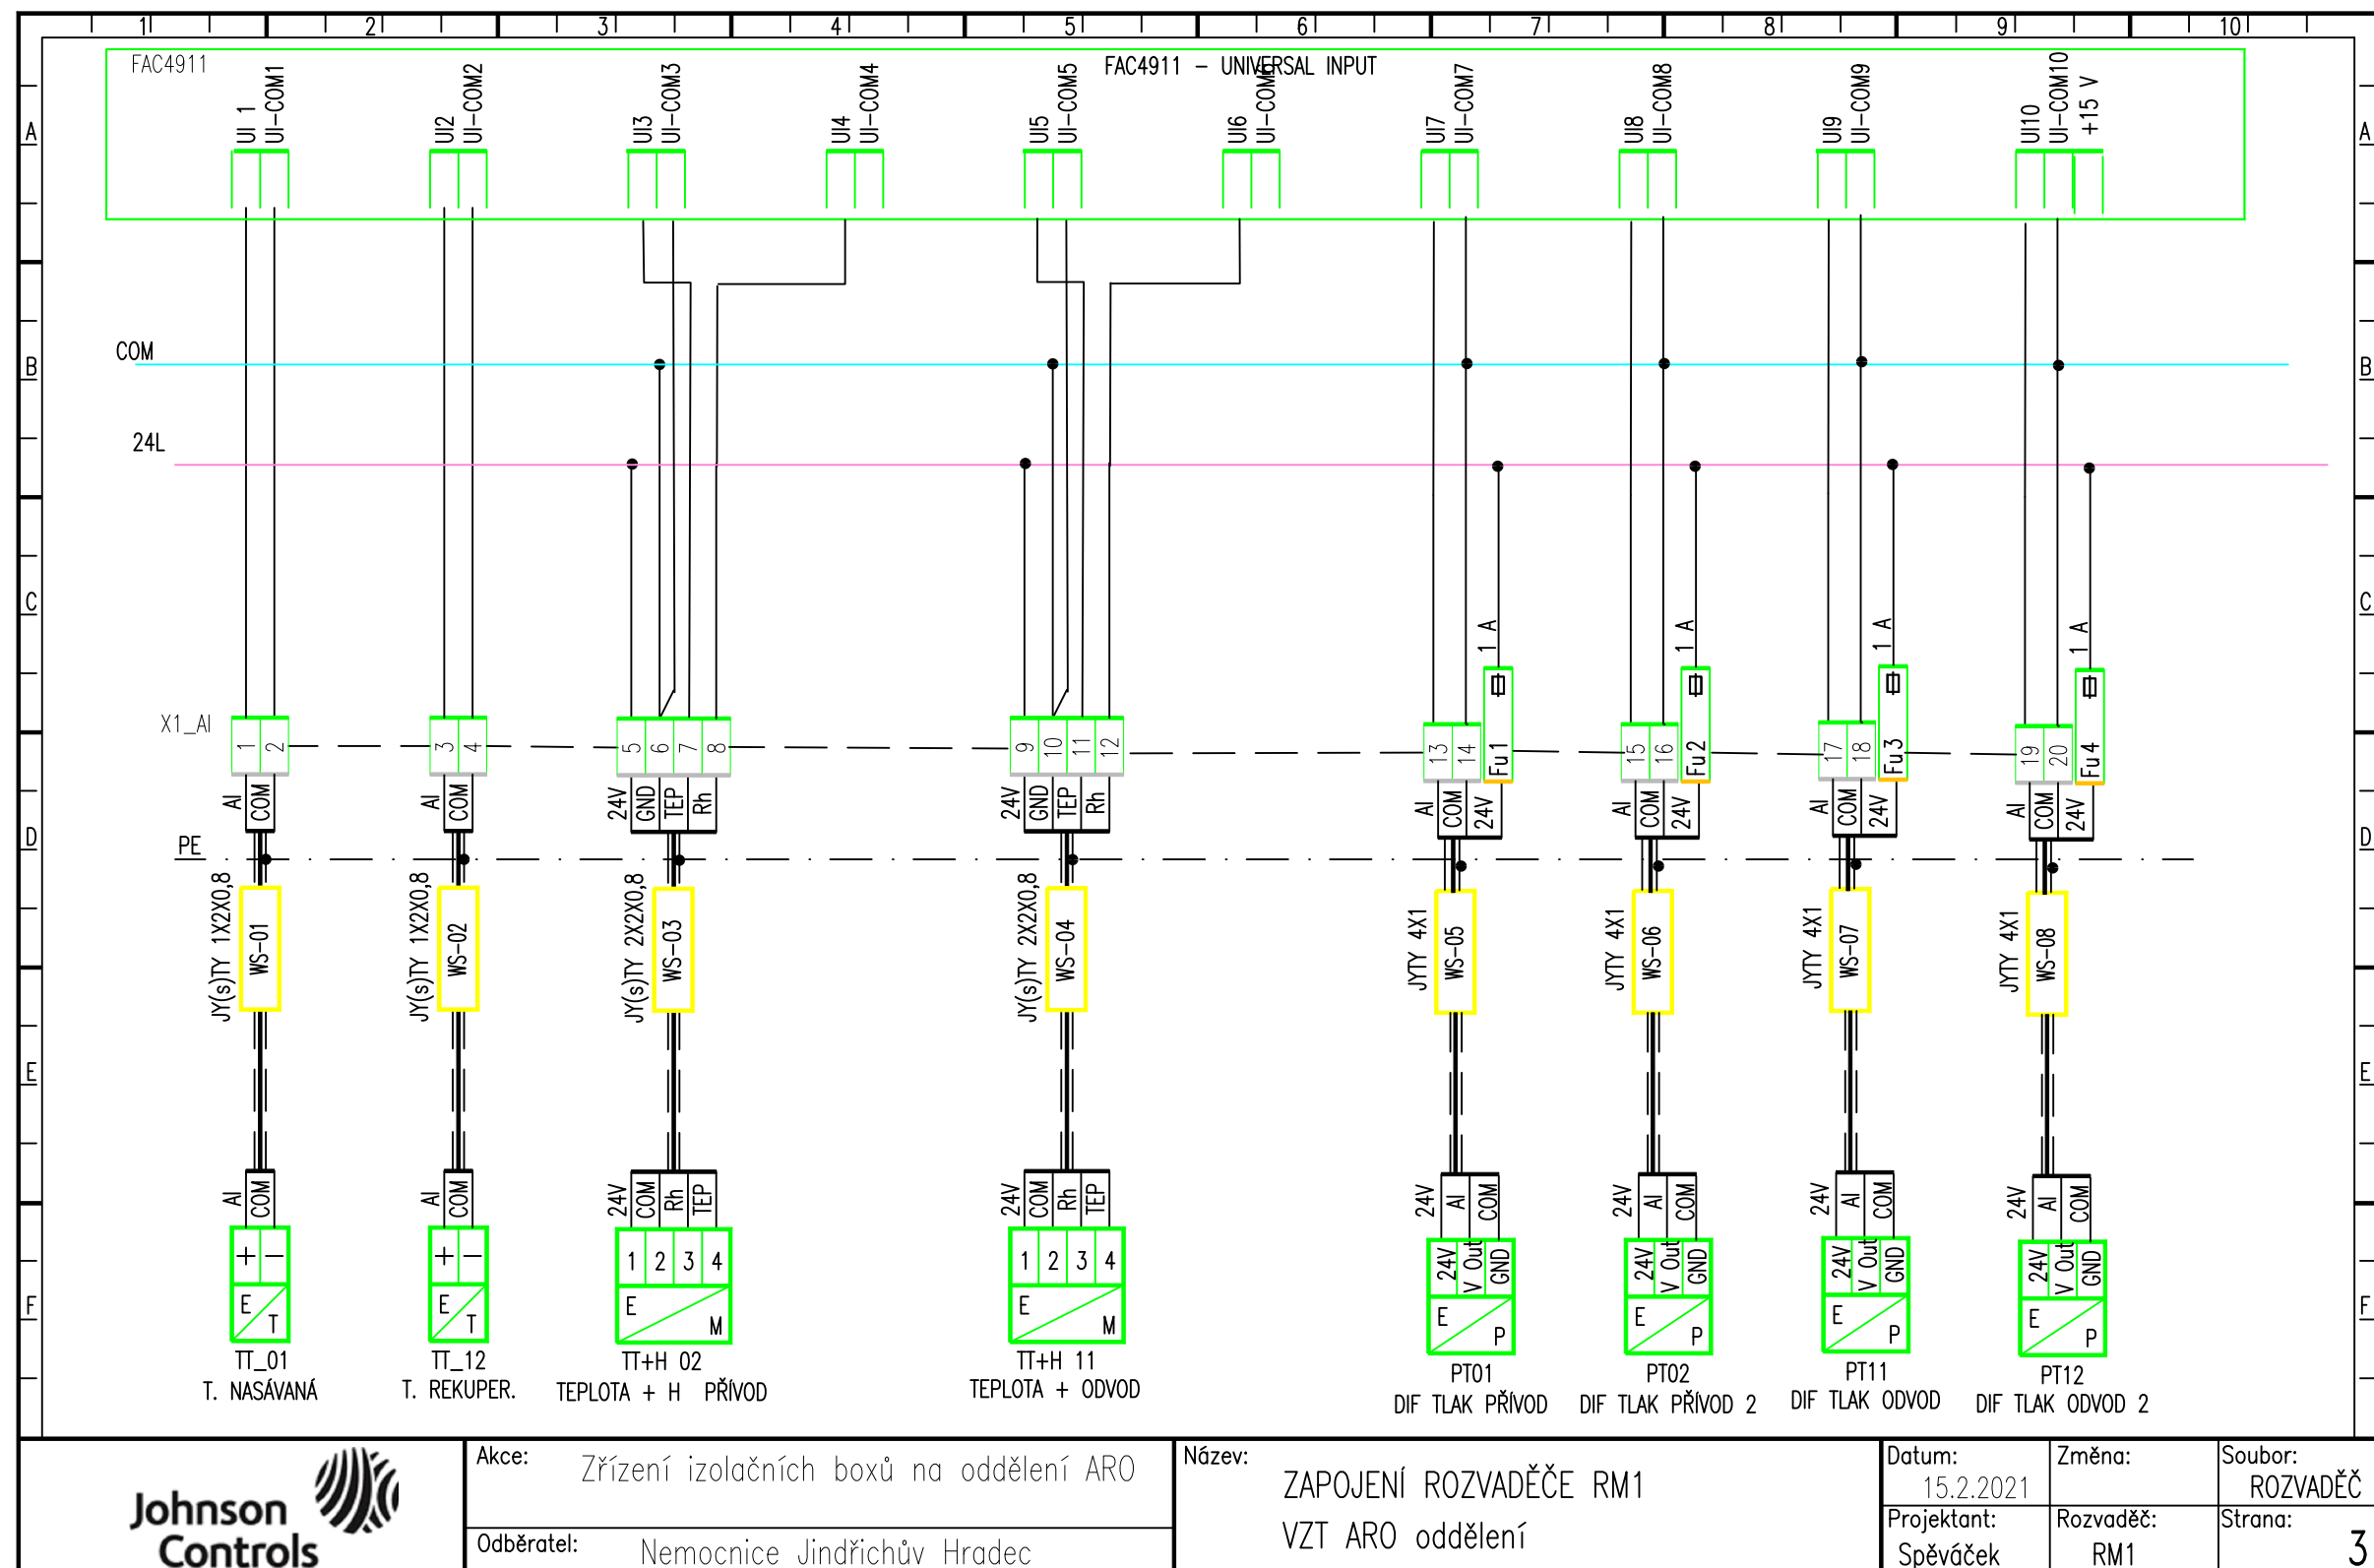

Akce: Zřízení izolačních boxů na oddělení ARO


Odběratel: Nemocnice Jindřichův Hradec


Název: ZAPOJENÍ ROZVADĚČE RM1  
VZT ARO oddělení


Datum: 15.2.2021  
Projektant: Spěvák

Změna: Rozvaděč: RM1

Soubor: ROZVADĚČ  
Strana: 3

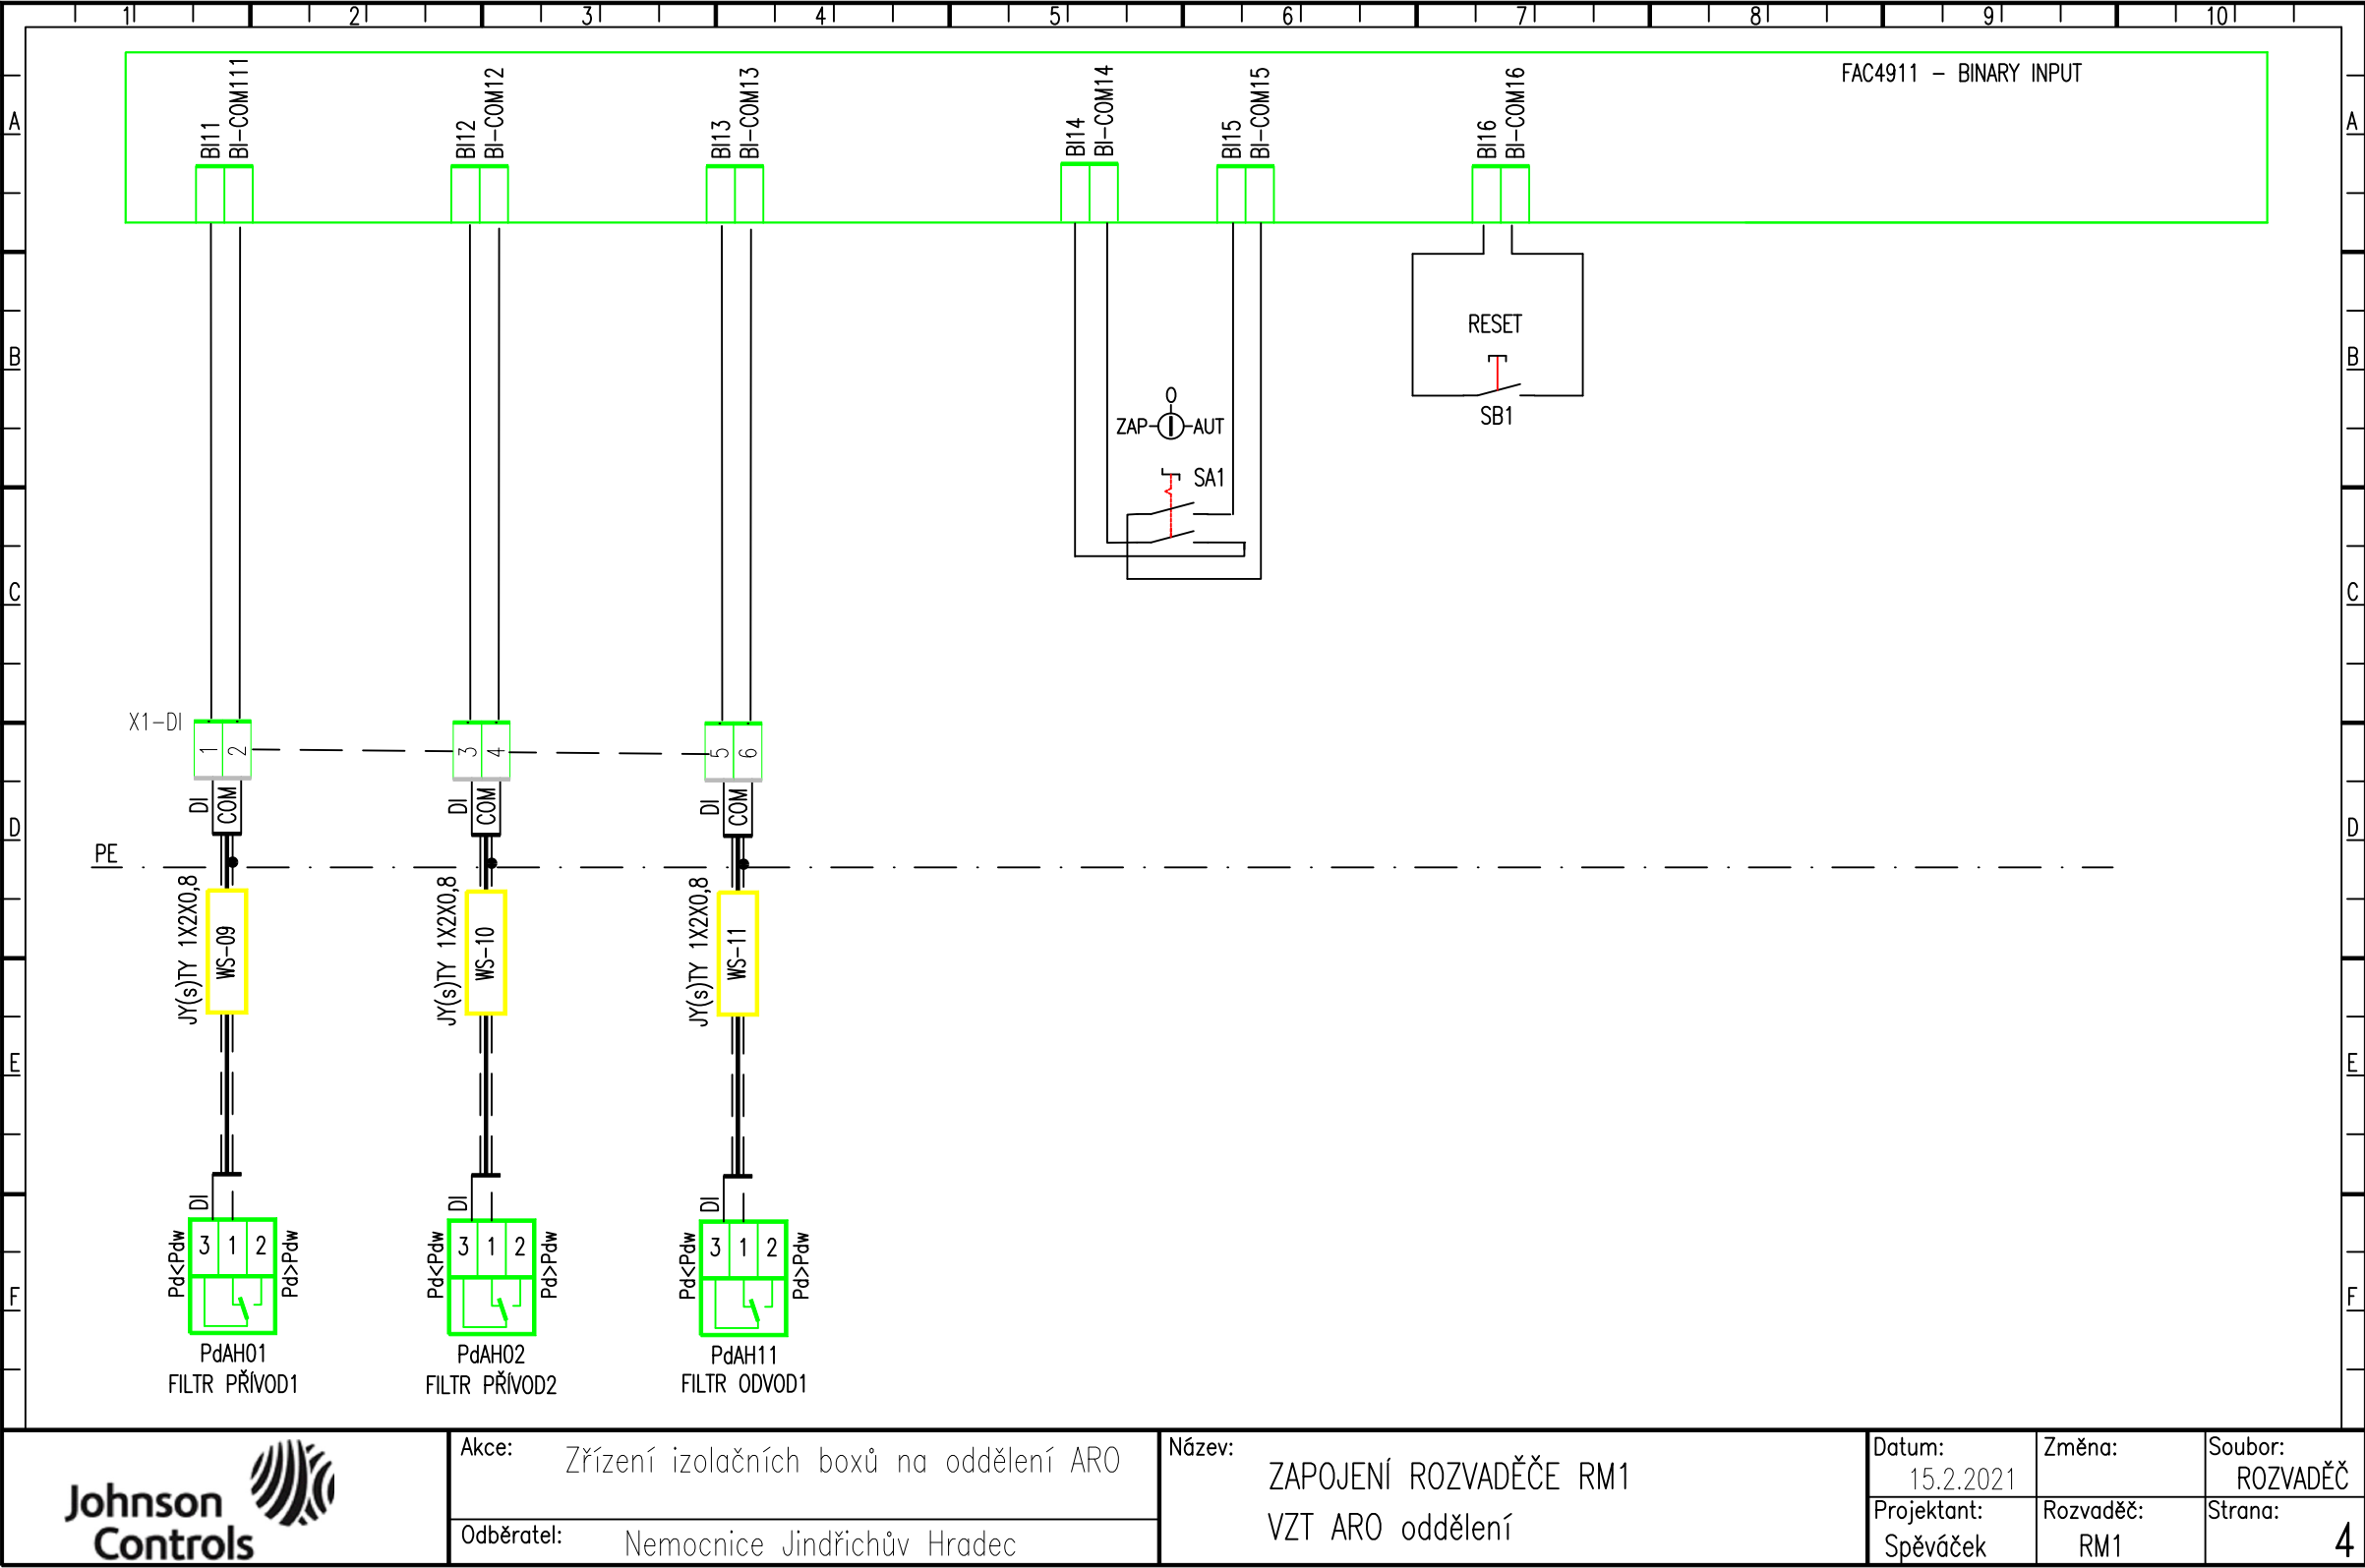

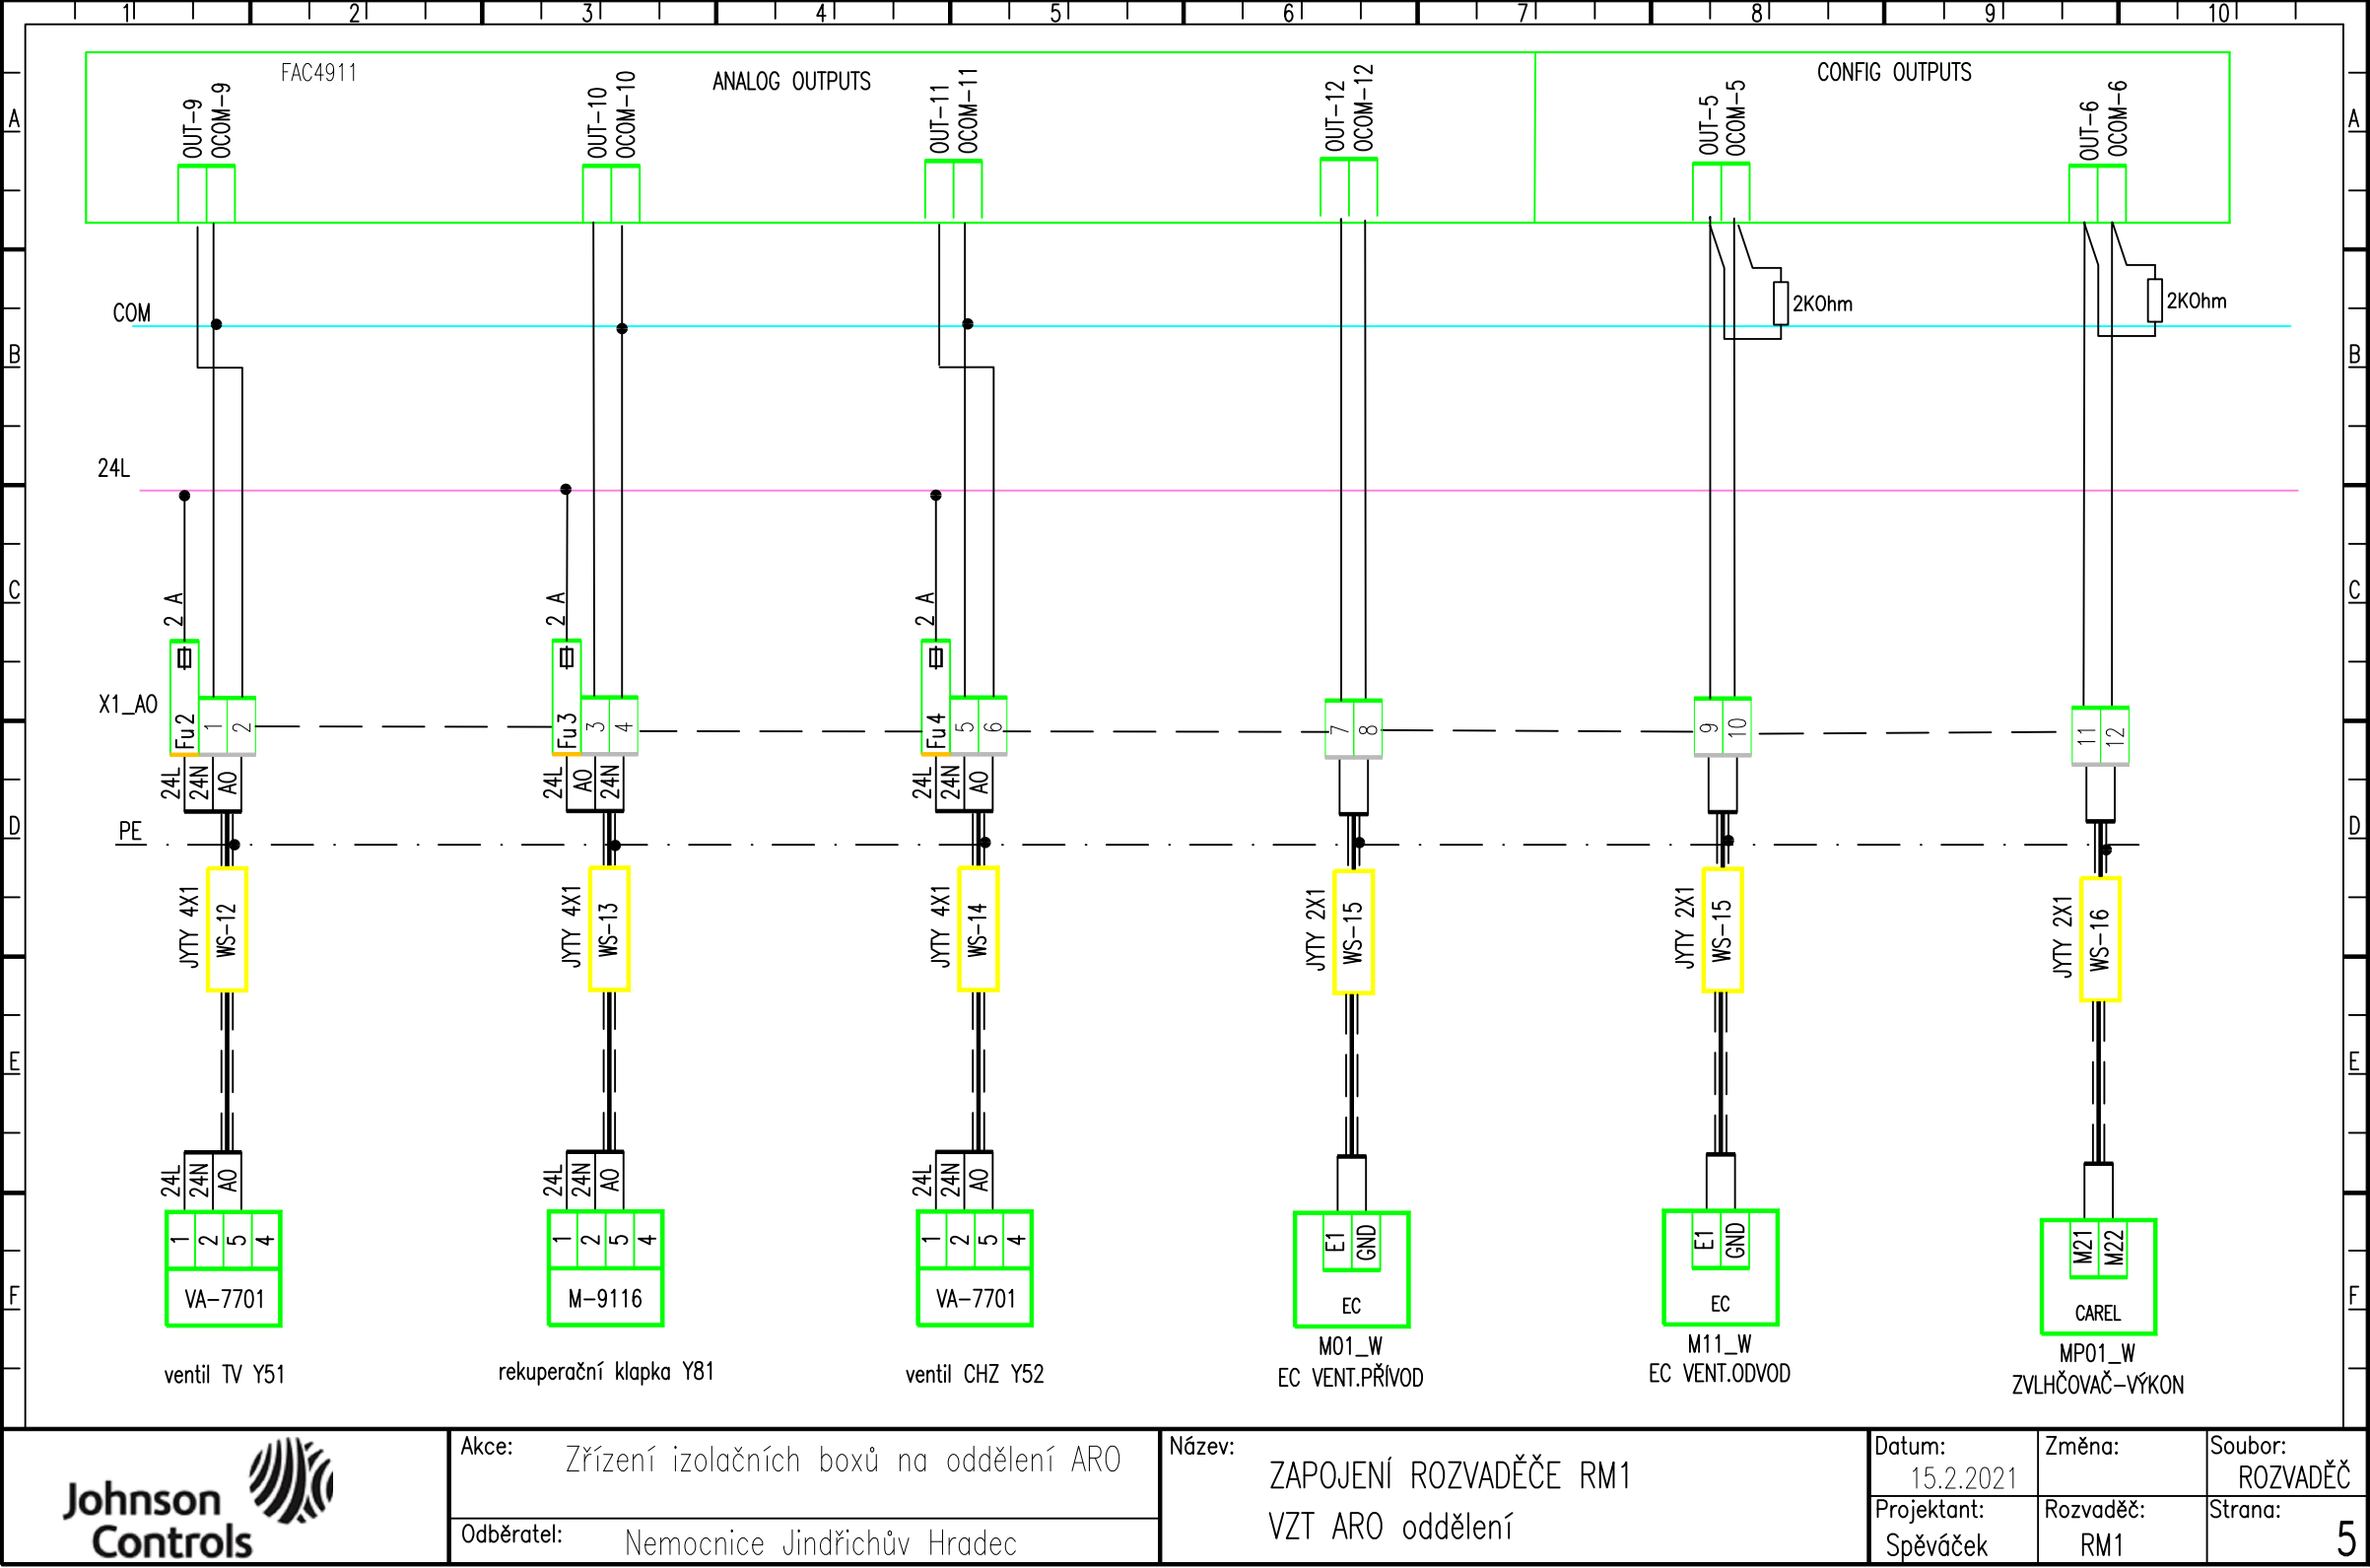


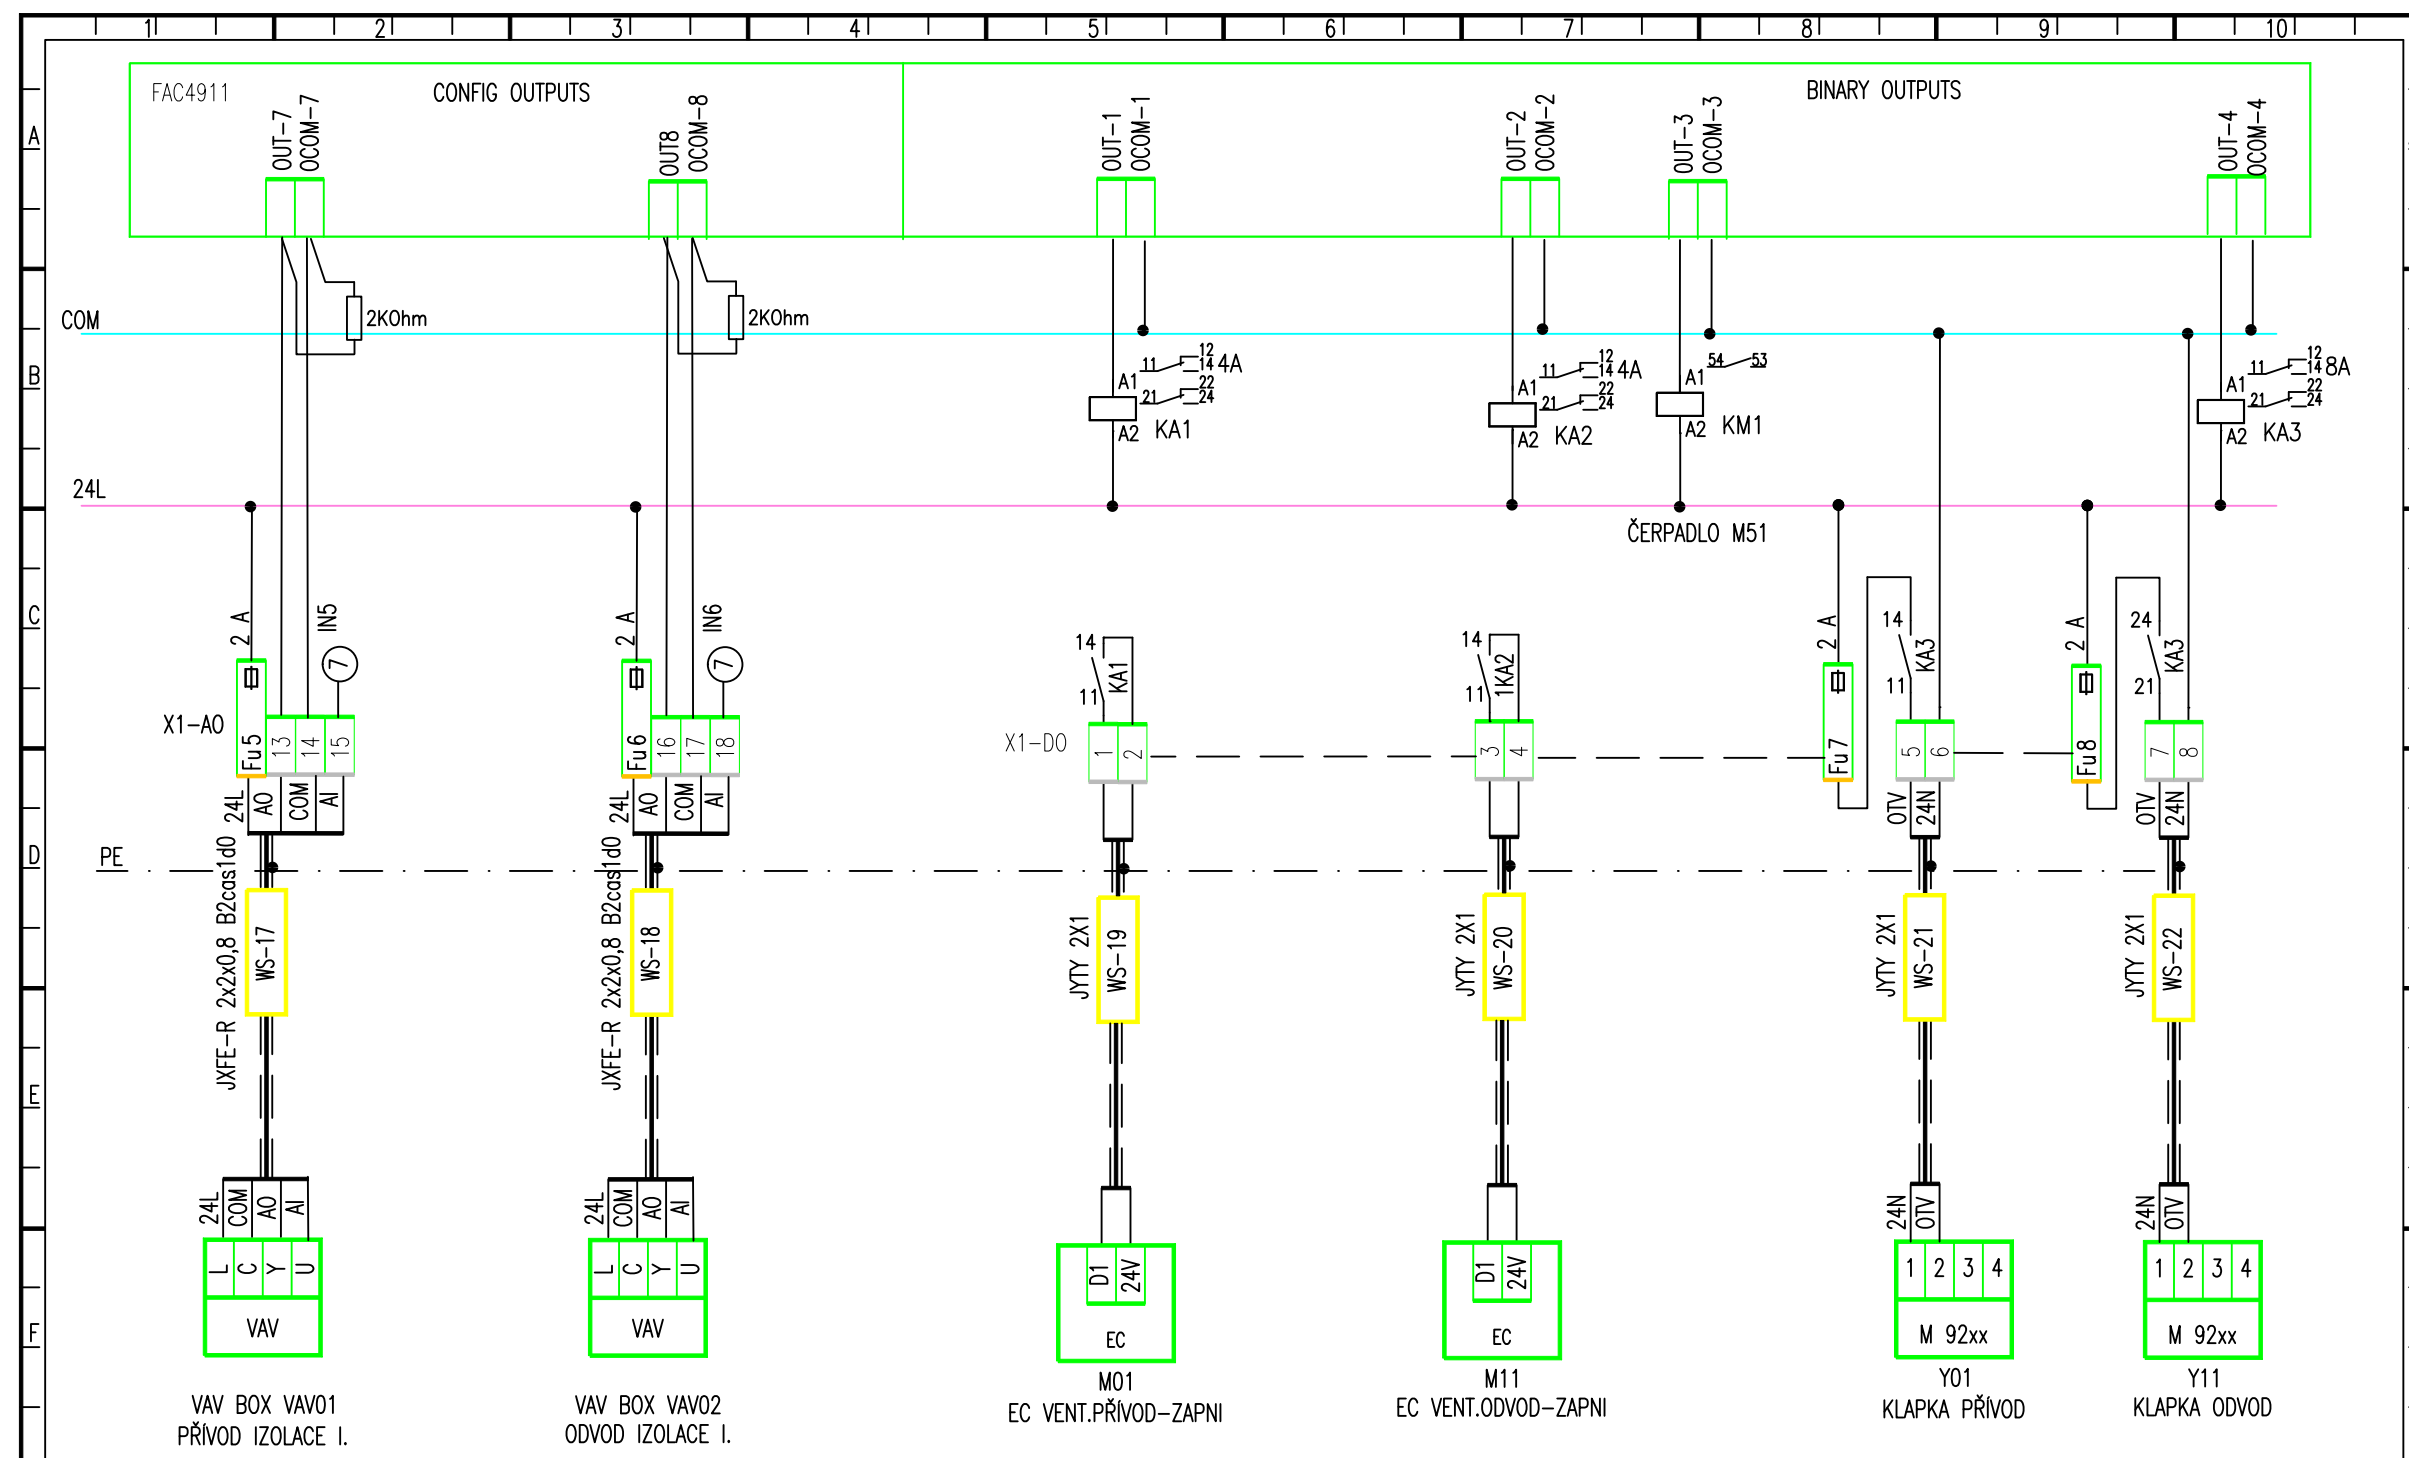

Akce: Zřízení izolačních boxů na oddělení ARO  
Odběratel: Nemocnice Jindřichův Hradec


Název: ZAPOJENÍ ROZVADĚČE RM1  
VZT ARO oddělení

Datum: 15.2.2021  
Projektant: Spěvák  
Změna:  
Rozvaděč: RM1  
Soubor: ROZVADĚČ  
Strana: 6

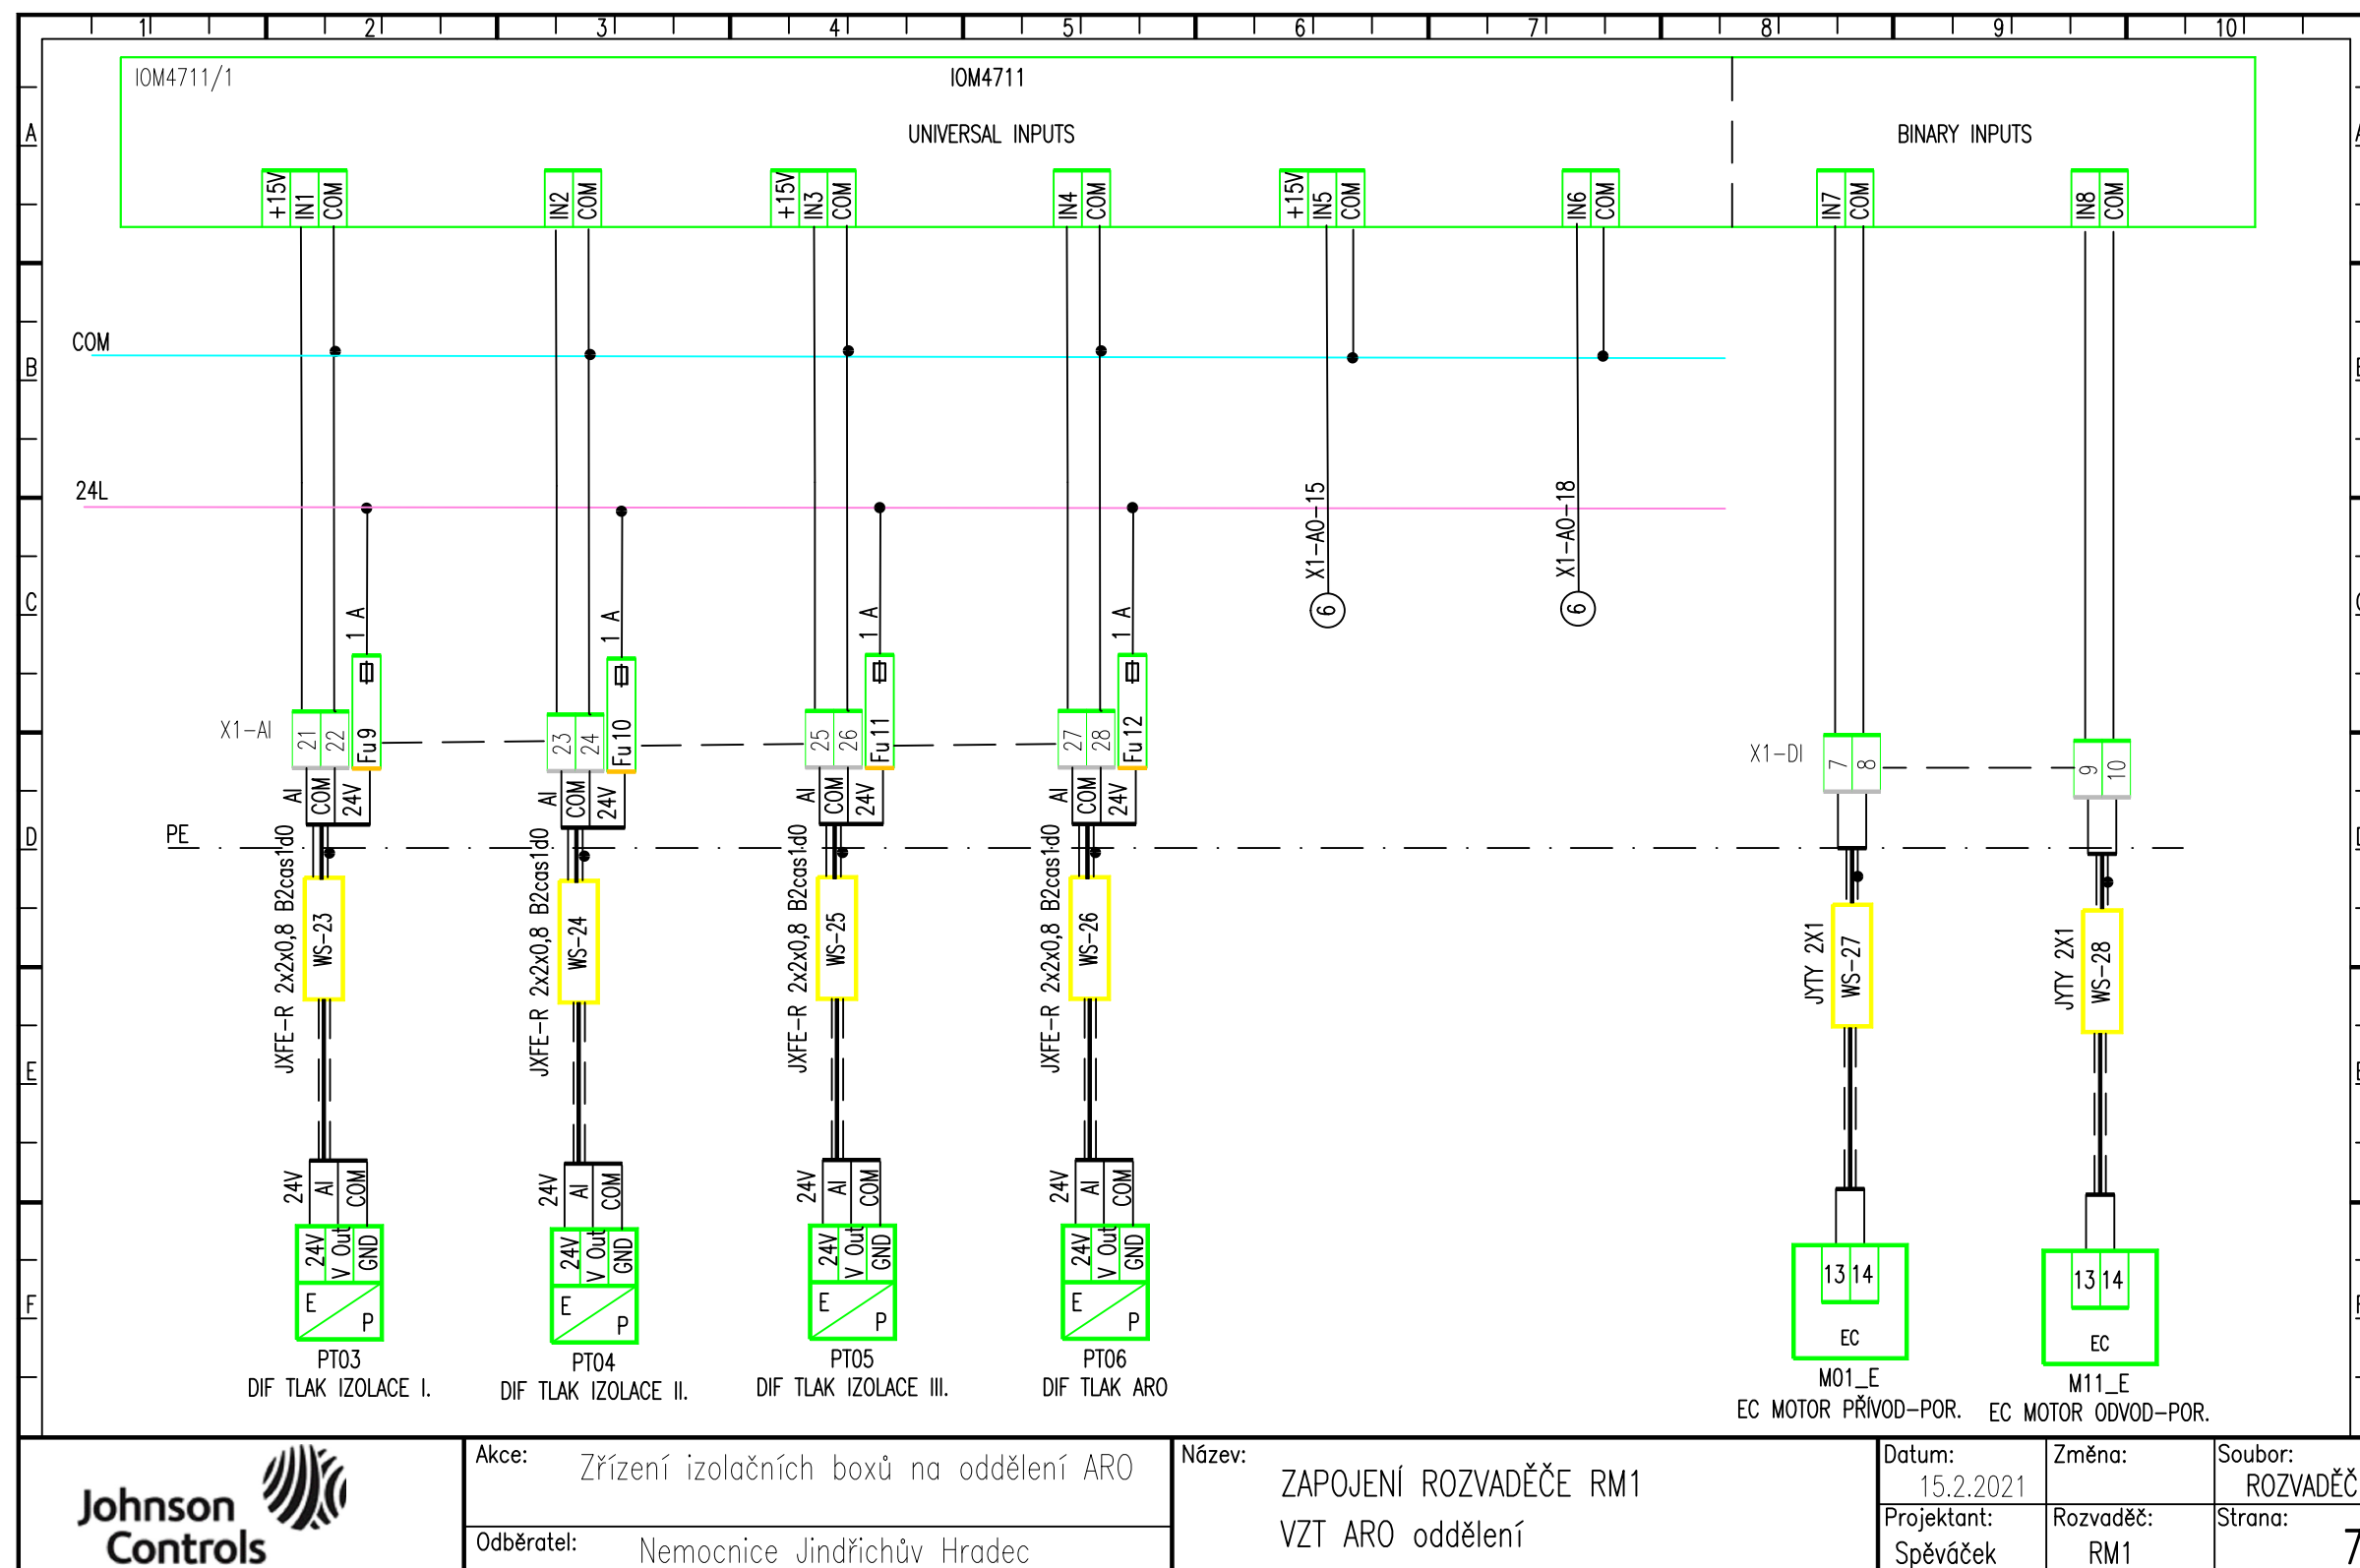





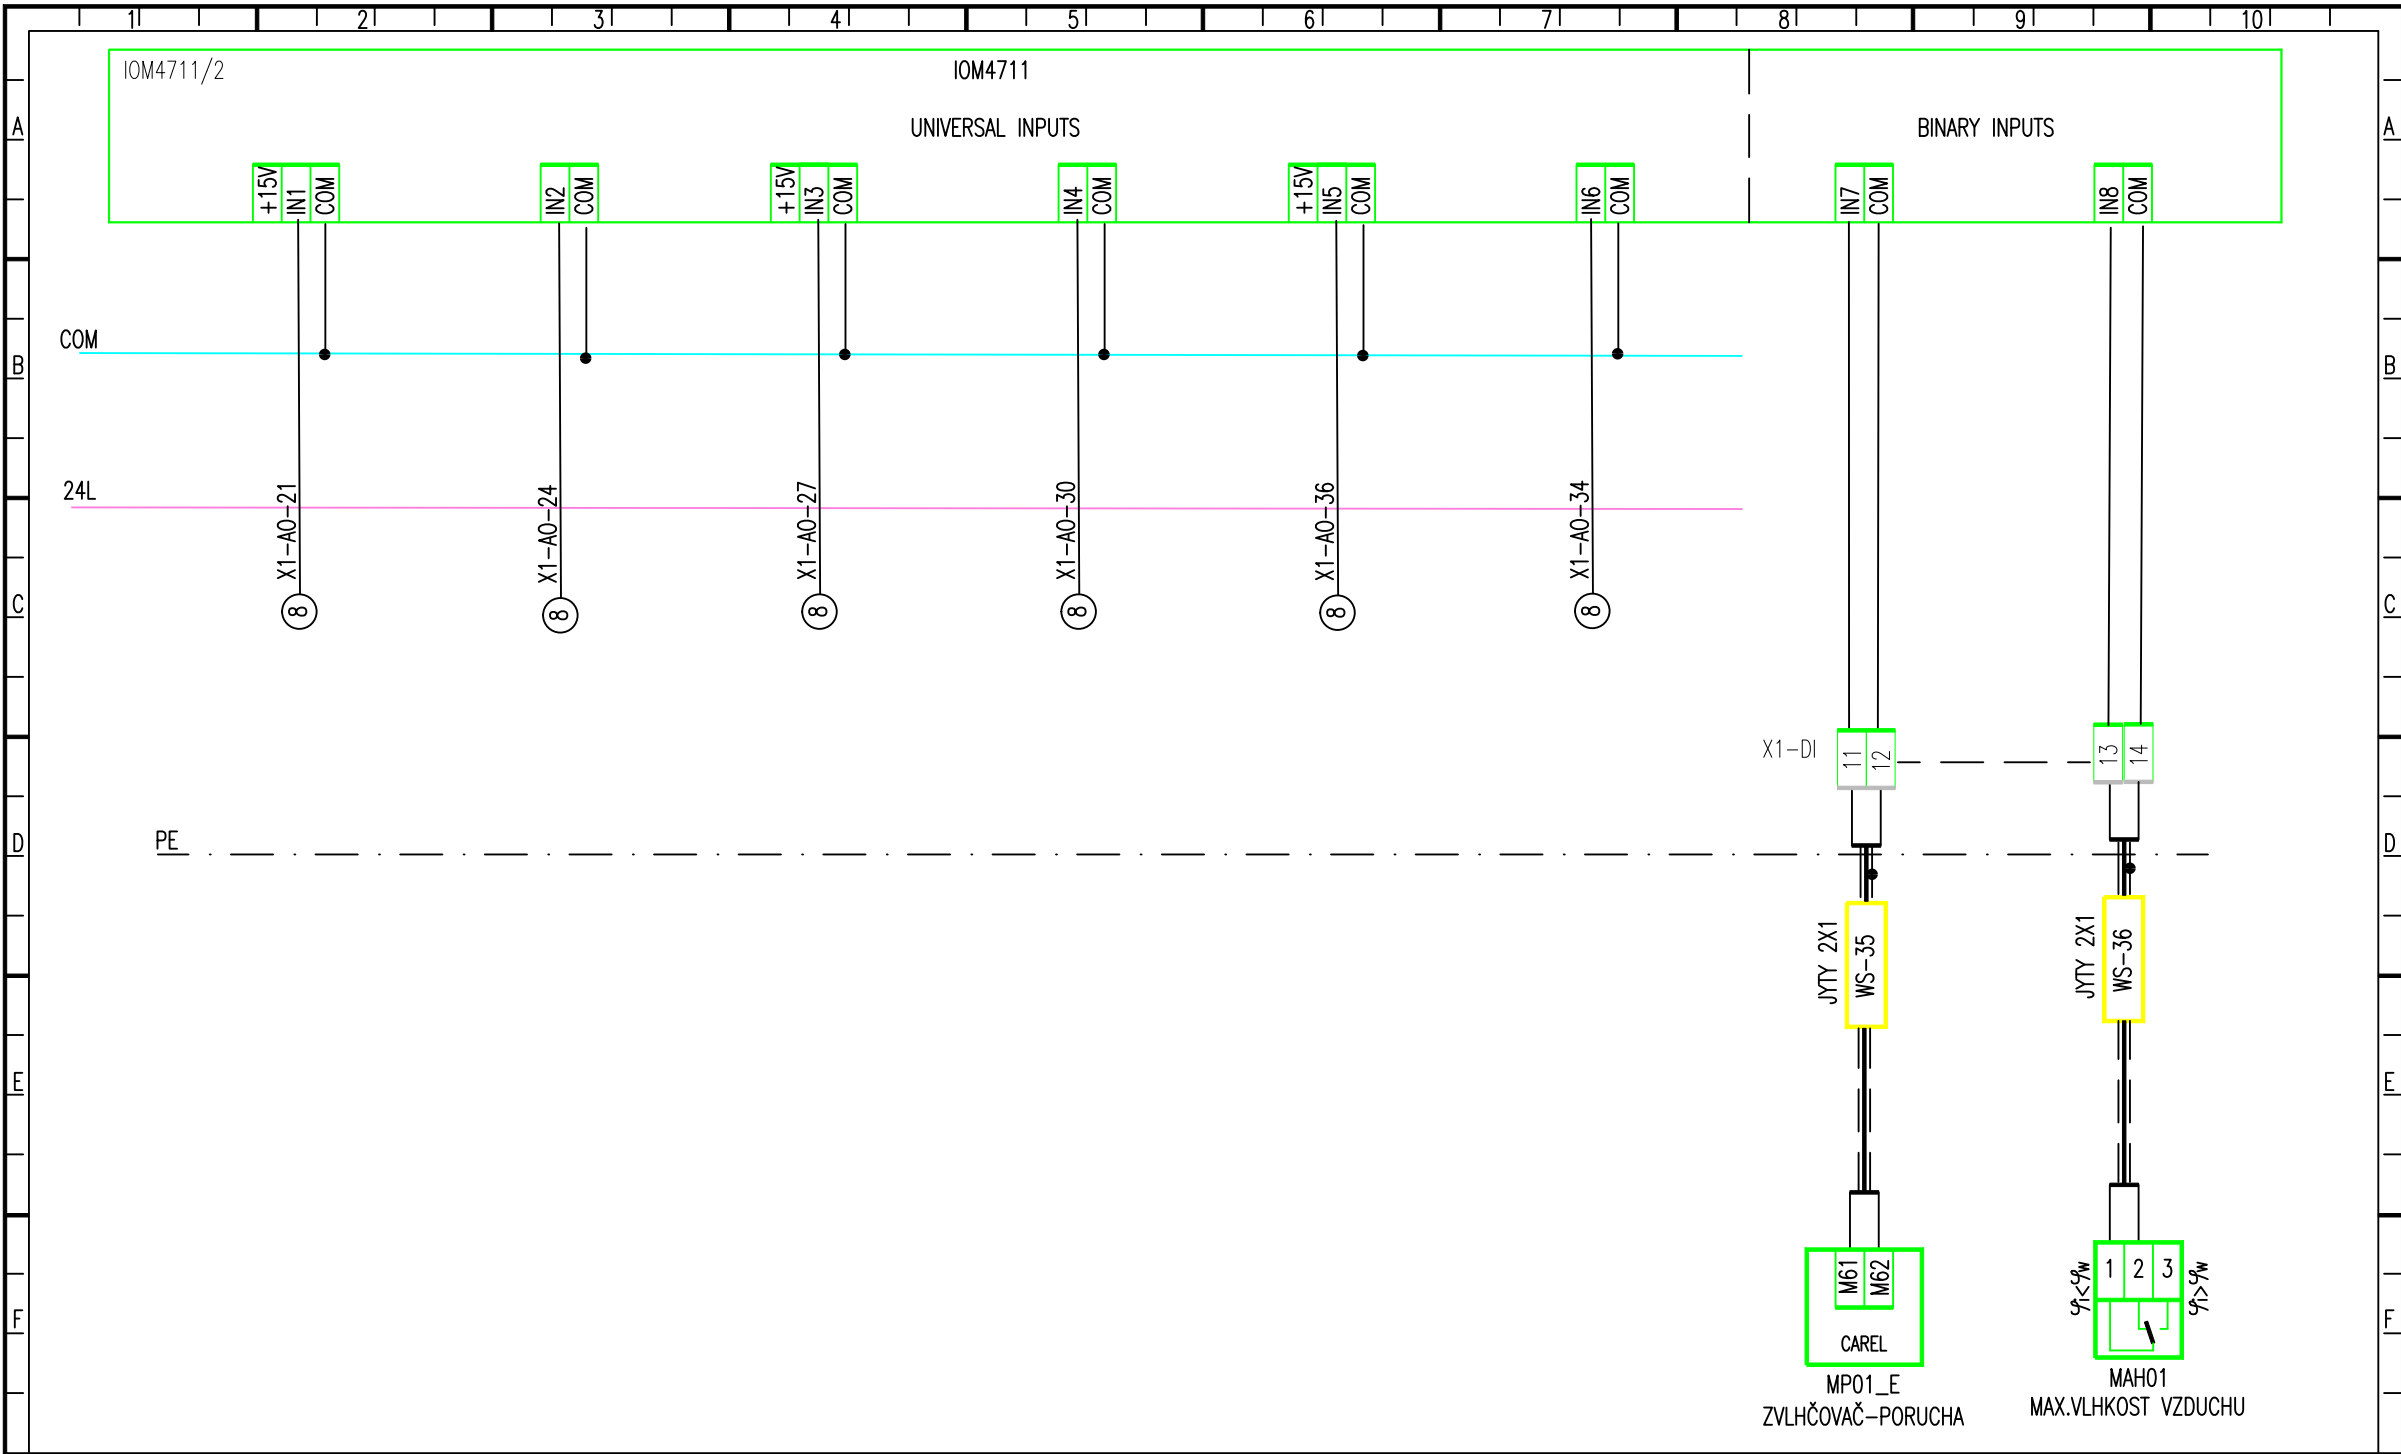

Akce: Zřízení izolačních boxů na oddělení ARO

Odběratel: Nemocnice Jindřichův Hradec

Název: ZAPOJENÍ ROZVADĚČE RM1

VZT ARO oddělení

Datum: 15.2.2021

Projektant: Spěváček


Změna:

Rozvaděč: RM1

Soubor: ROZVADĚČ

Strana: 9




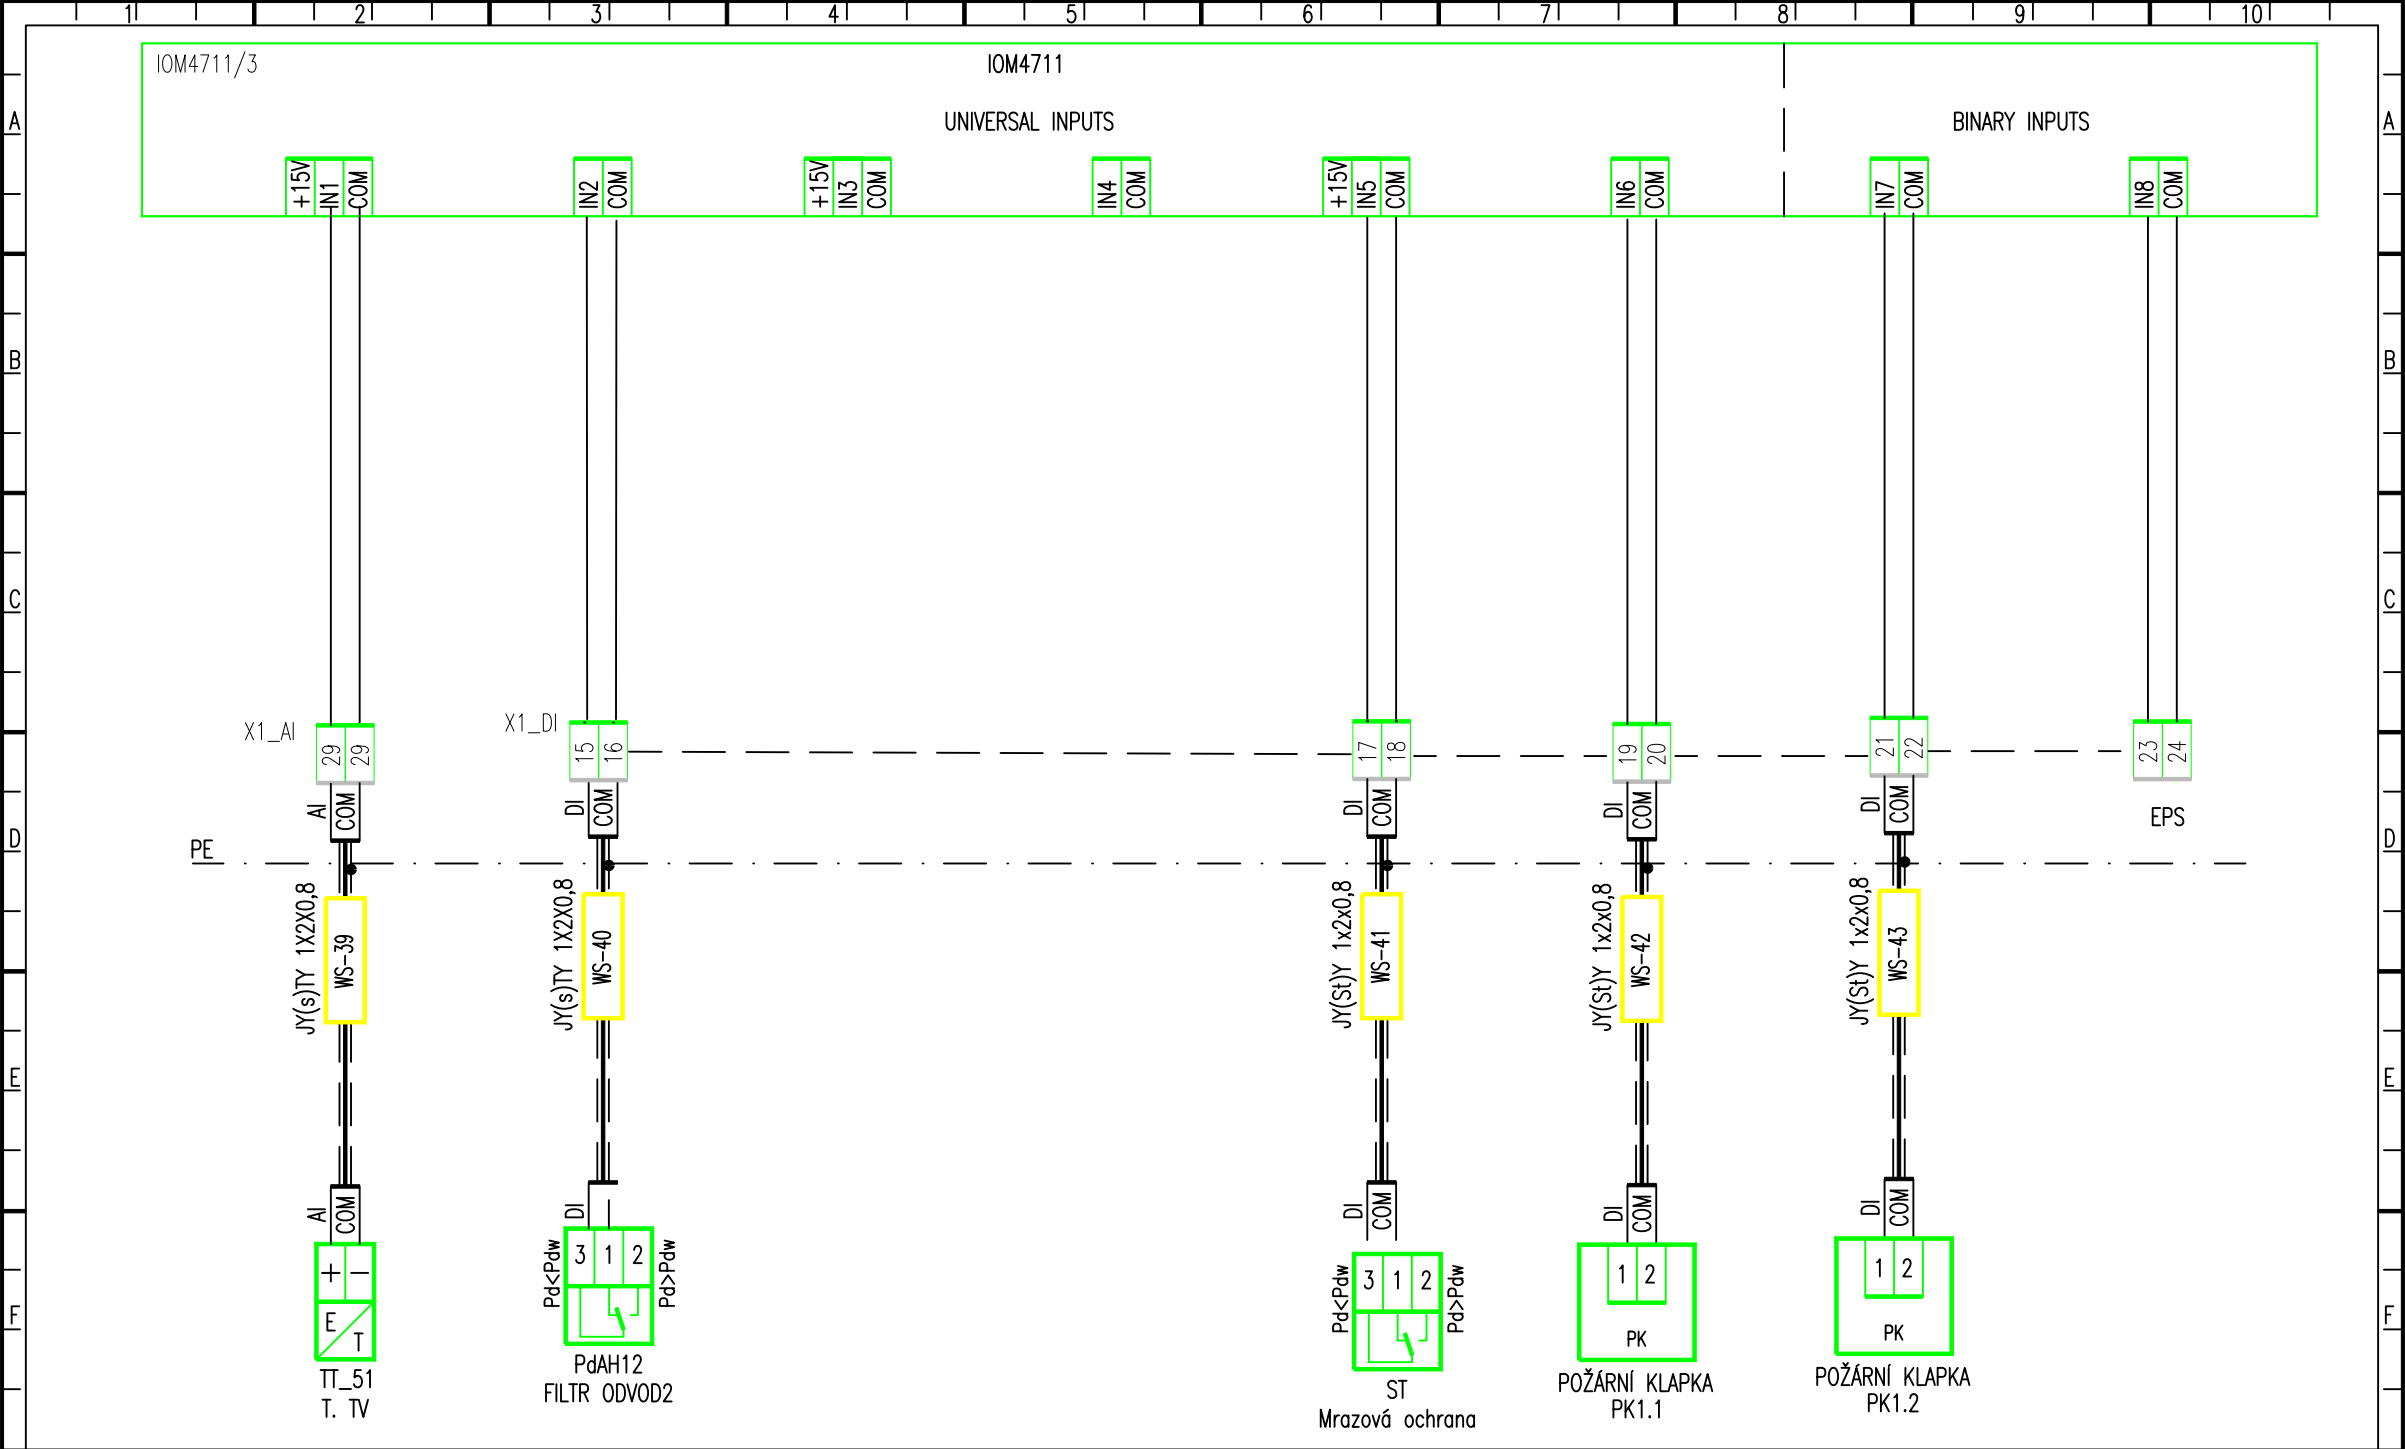


Akce: Zřízení izolačních boxů na oddělení ARO  
Odběratel: Nemocnice Jindřichův Hradec

Název: ZAPOJENÍ ROZVADĚČE RM1  
VZT ARO oddělení

Datum: 15.2.2021	Změna:	Soubor: ROZVADĚČ
Projektant: Spěváček	Rozvaděč: RM1	Strana: 11

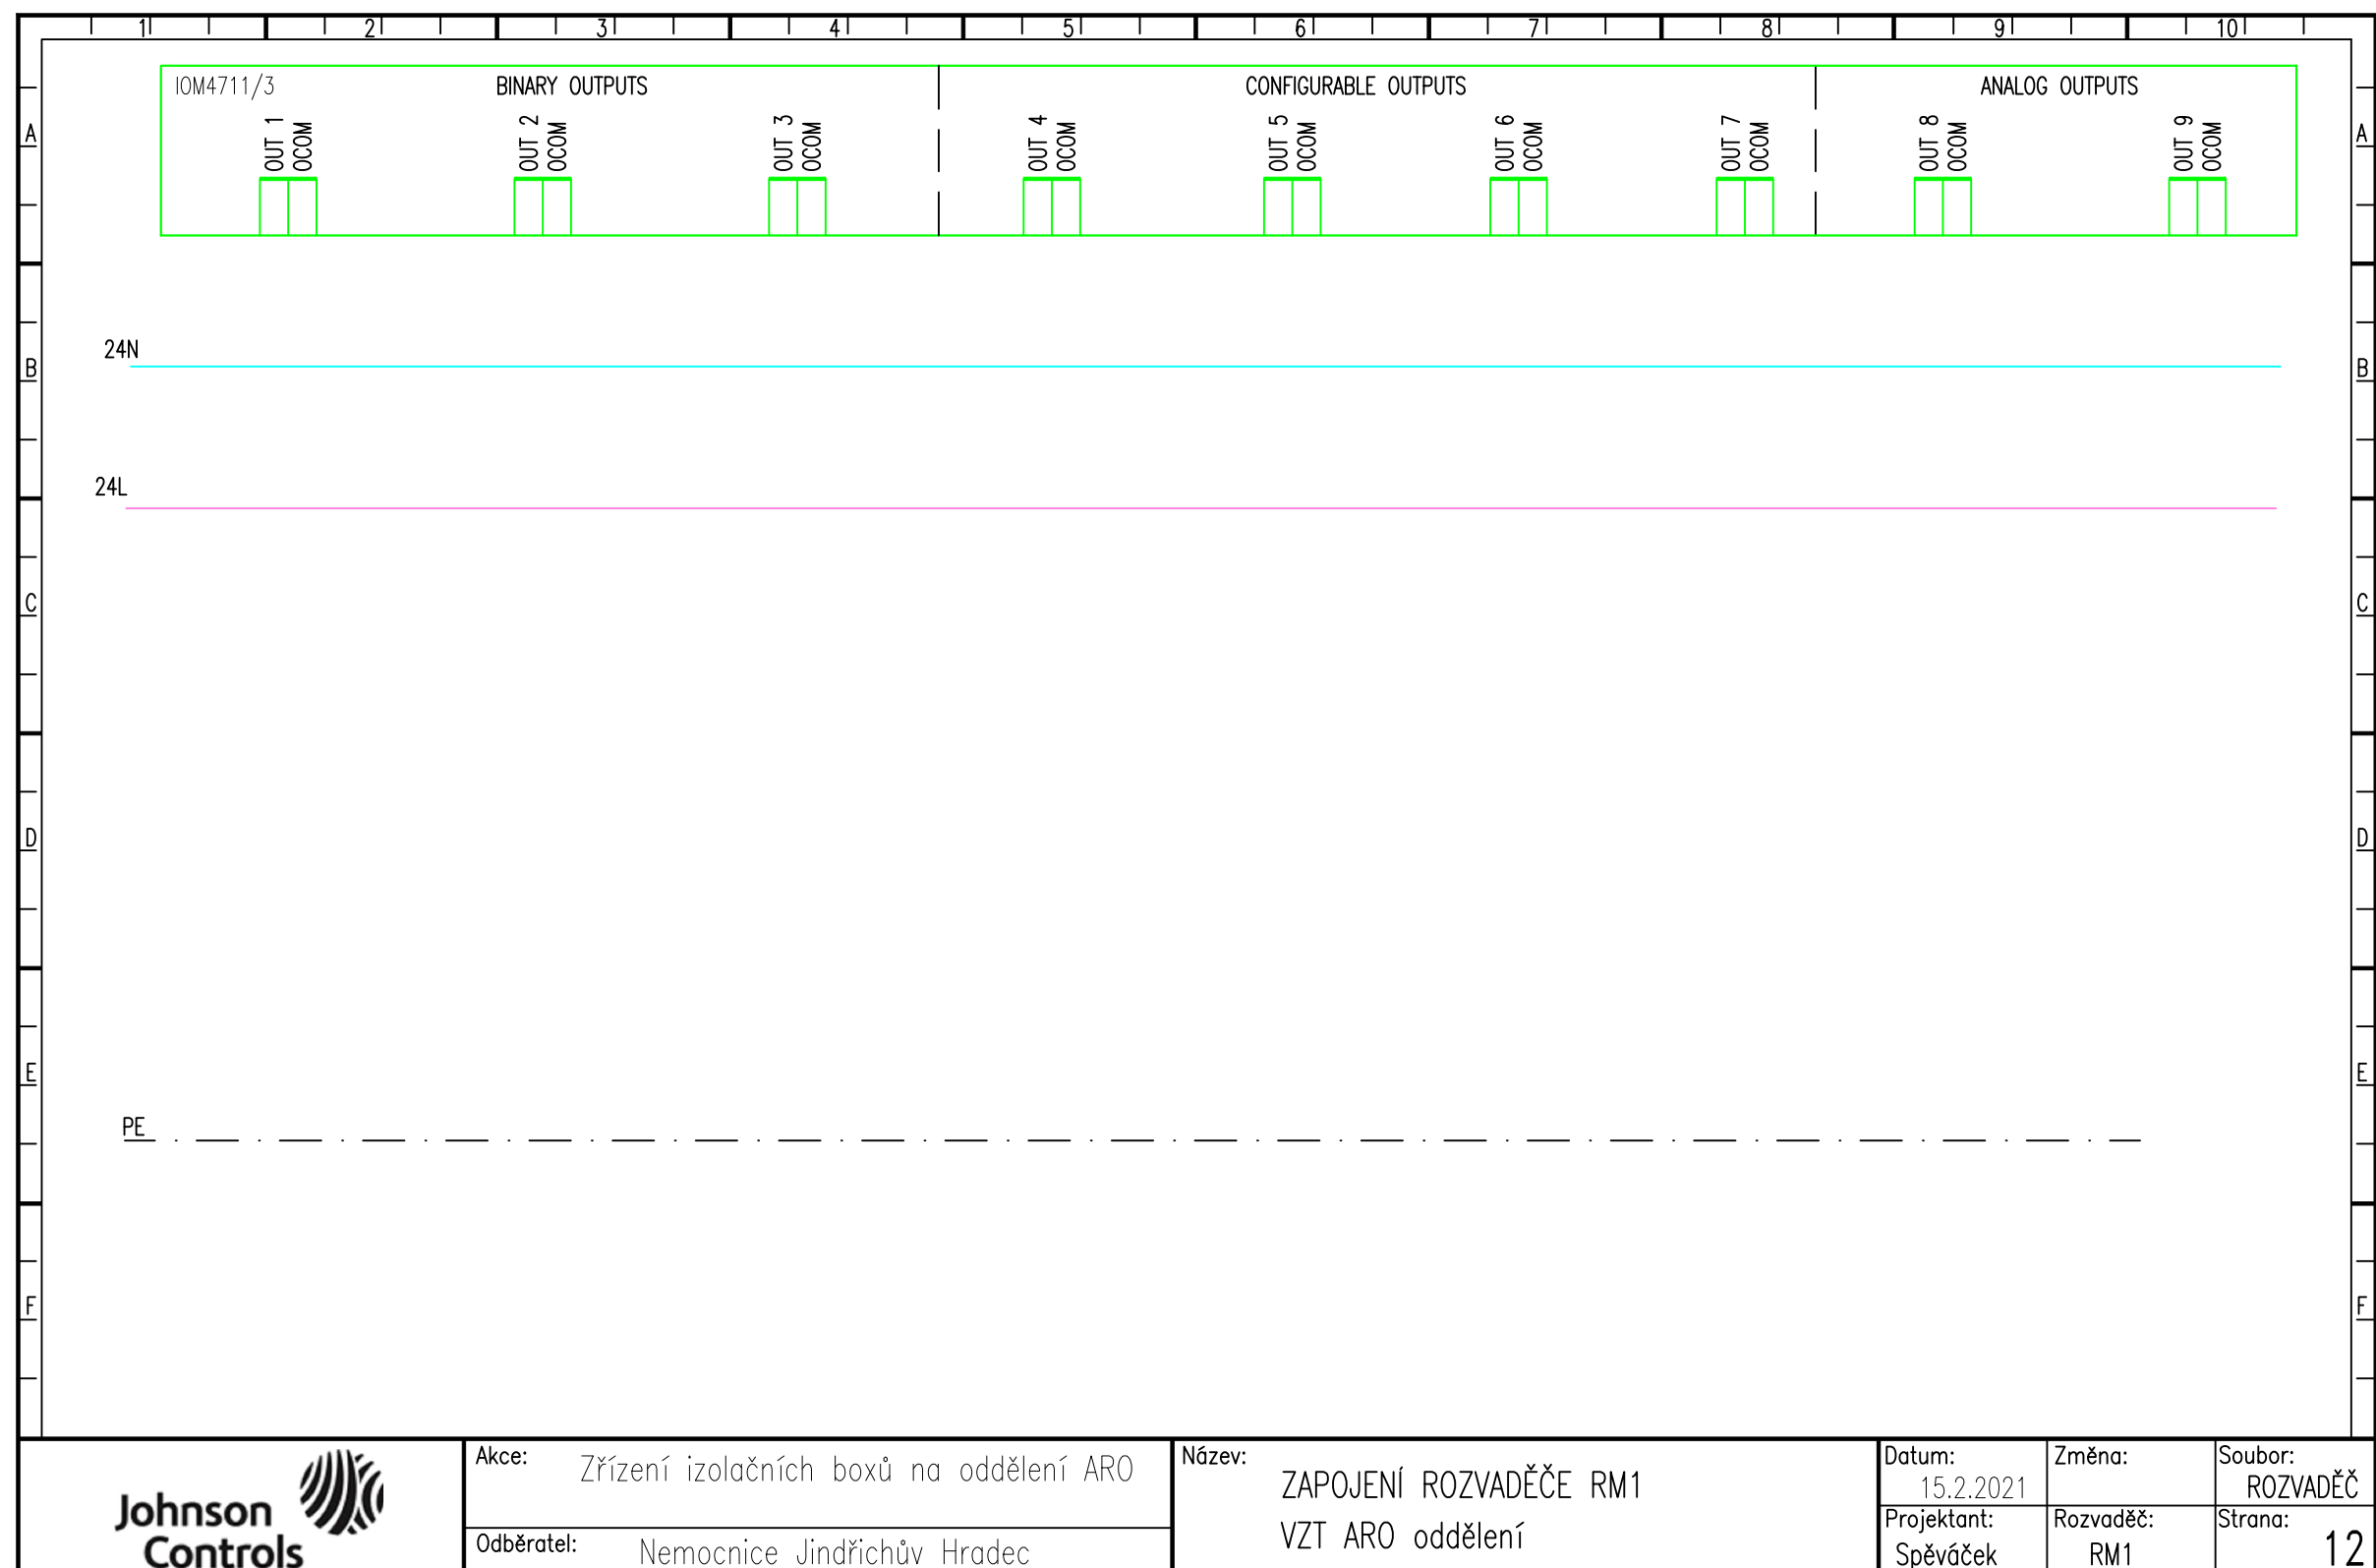


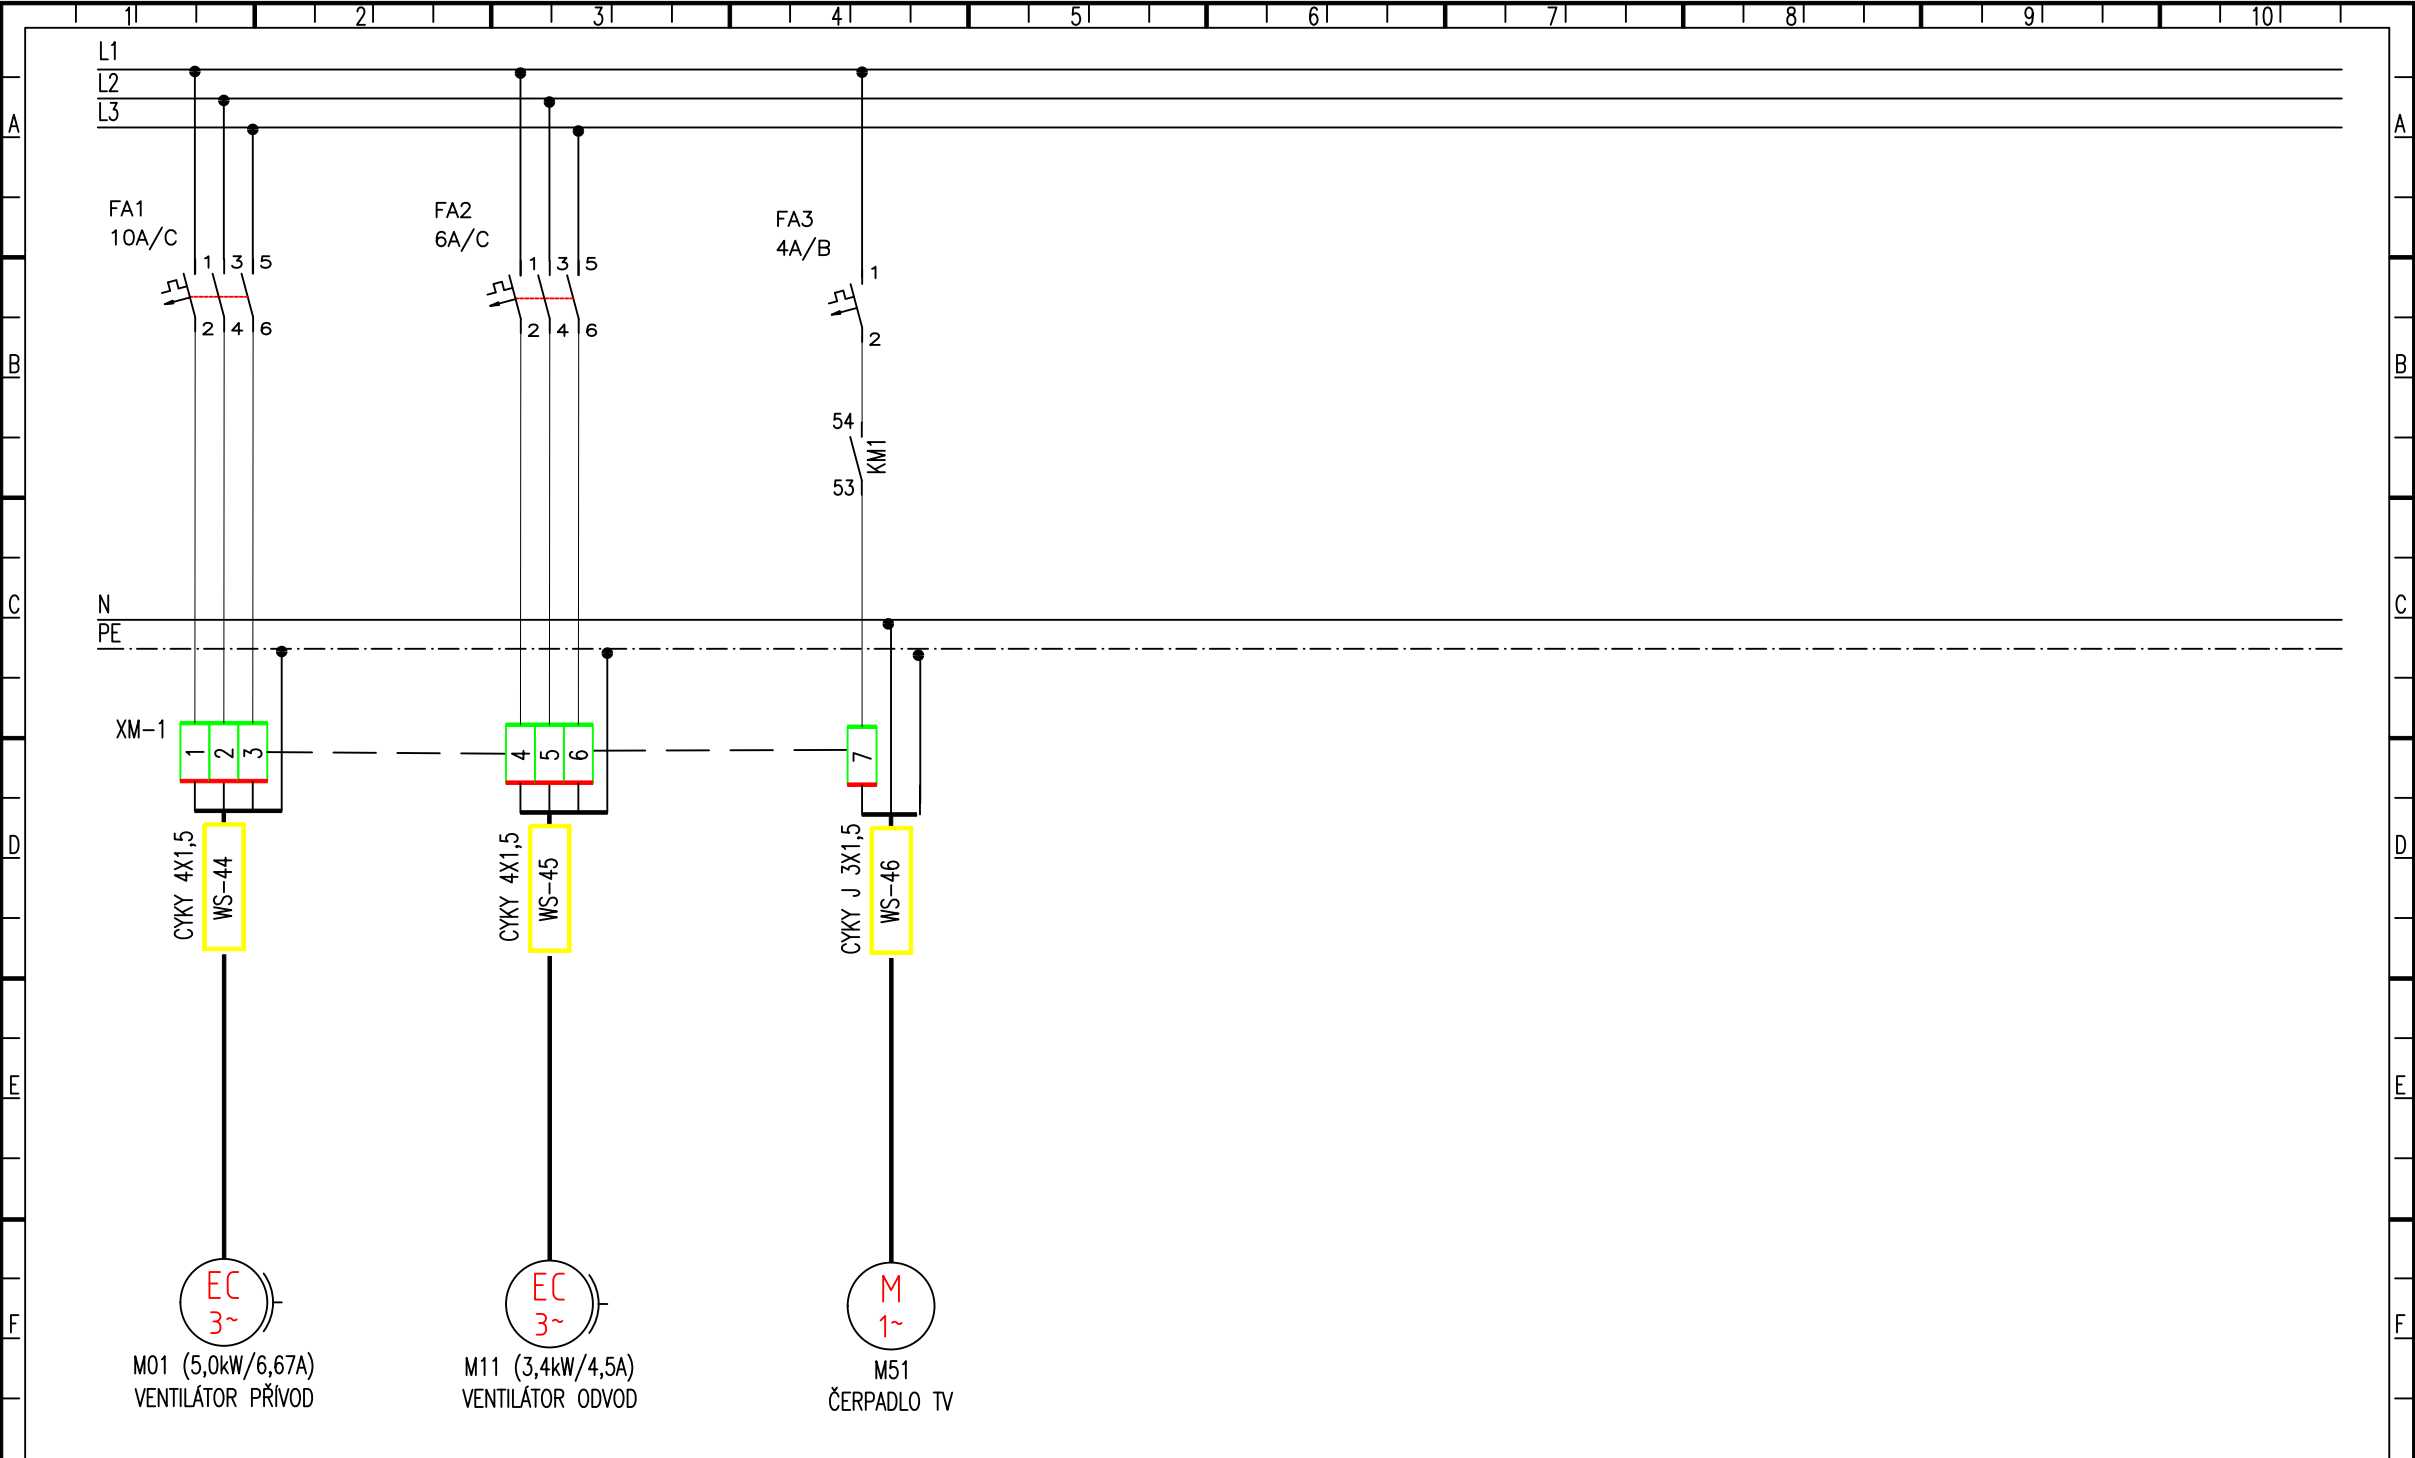

Akce: Zřízení izolačních boxů na oddělení ARO  
Odběratel: Nemocnice Jindřichův Hradec

Název: ZAPOJENÍ ROZVADĚČE RM1  
VZT ARO oddělení


Datum: 15.2.2021	Změna:	Soubor: ROZVADĚČ
Projektant: Spěváček	Rozvaděč: RM1	Strana: 13

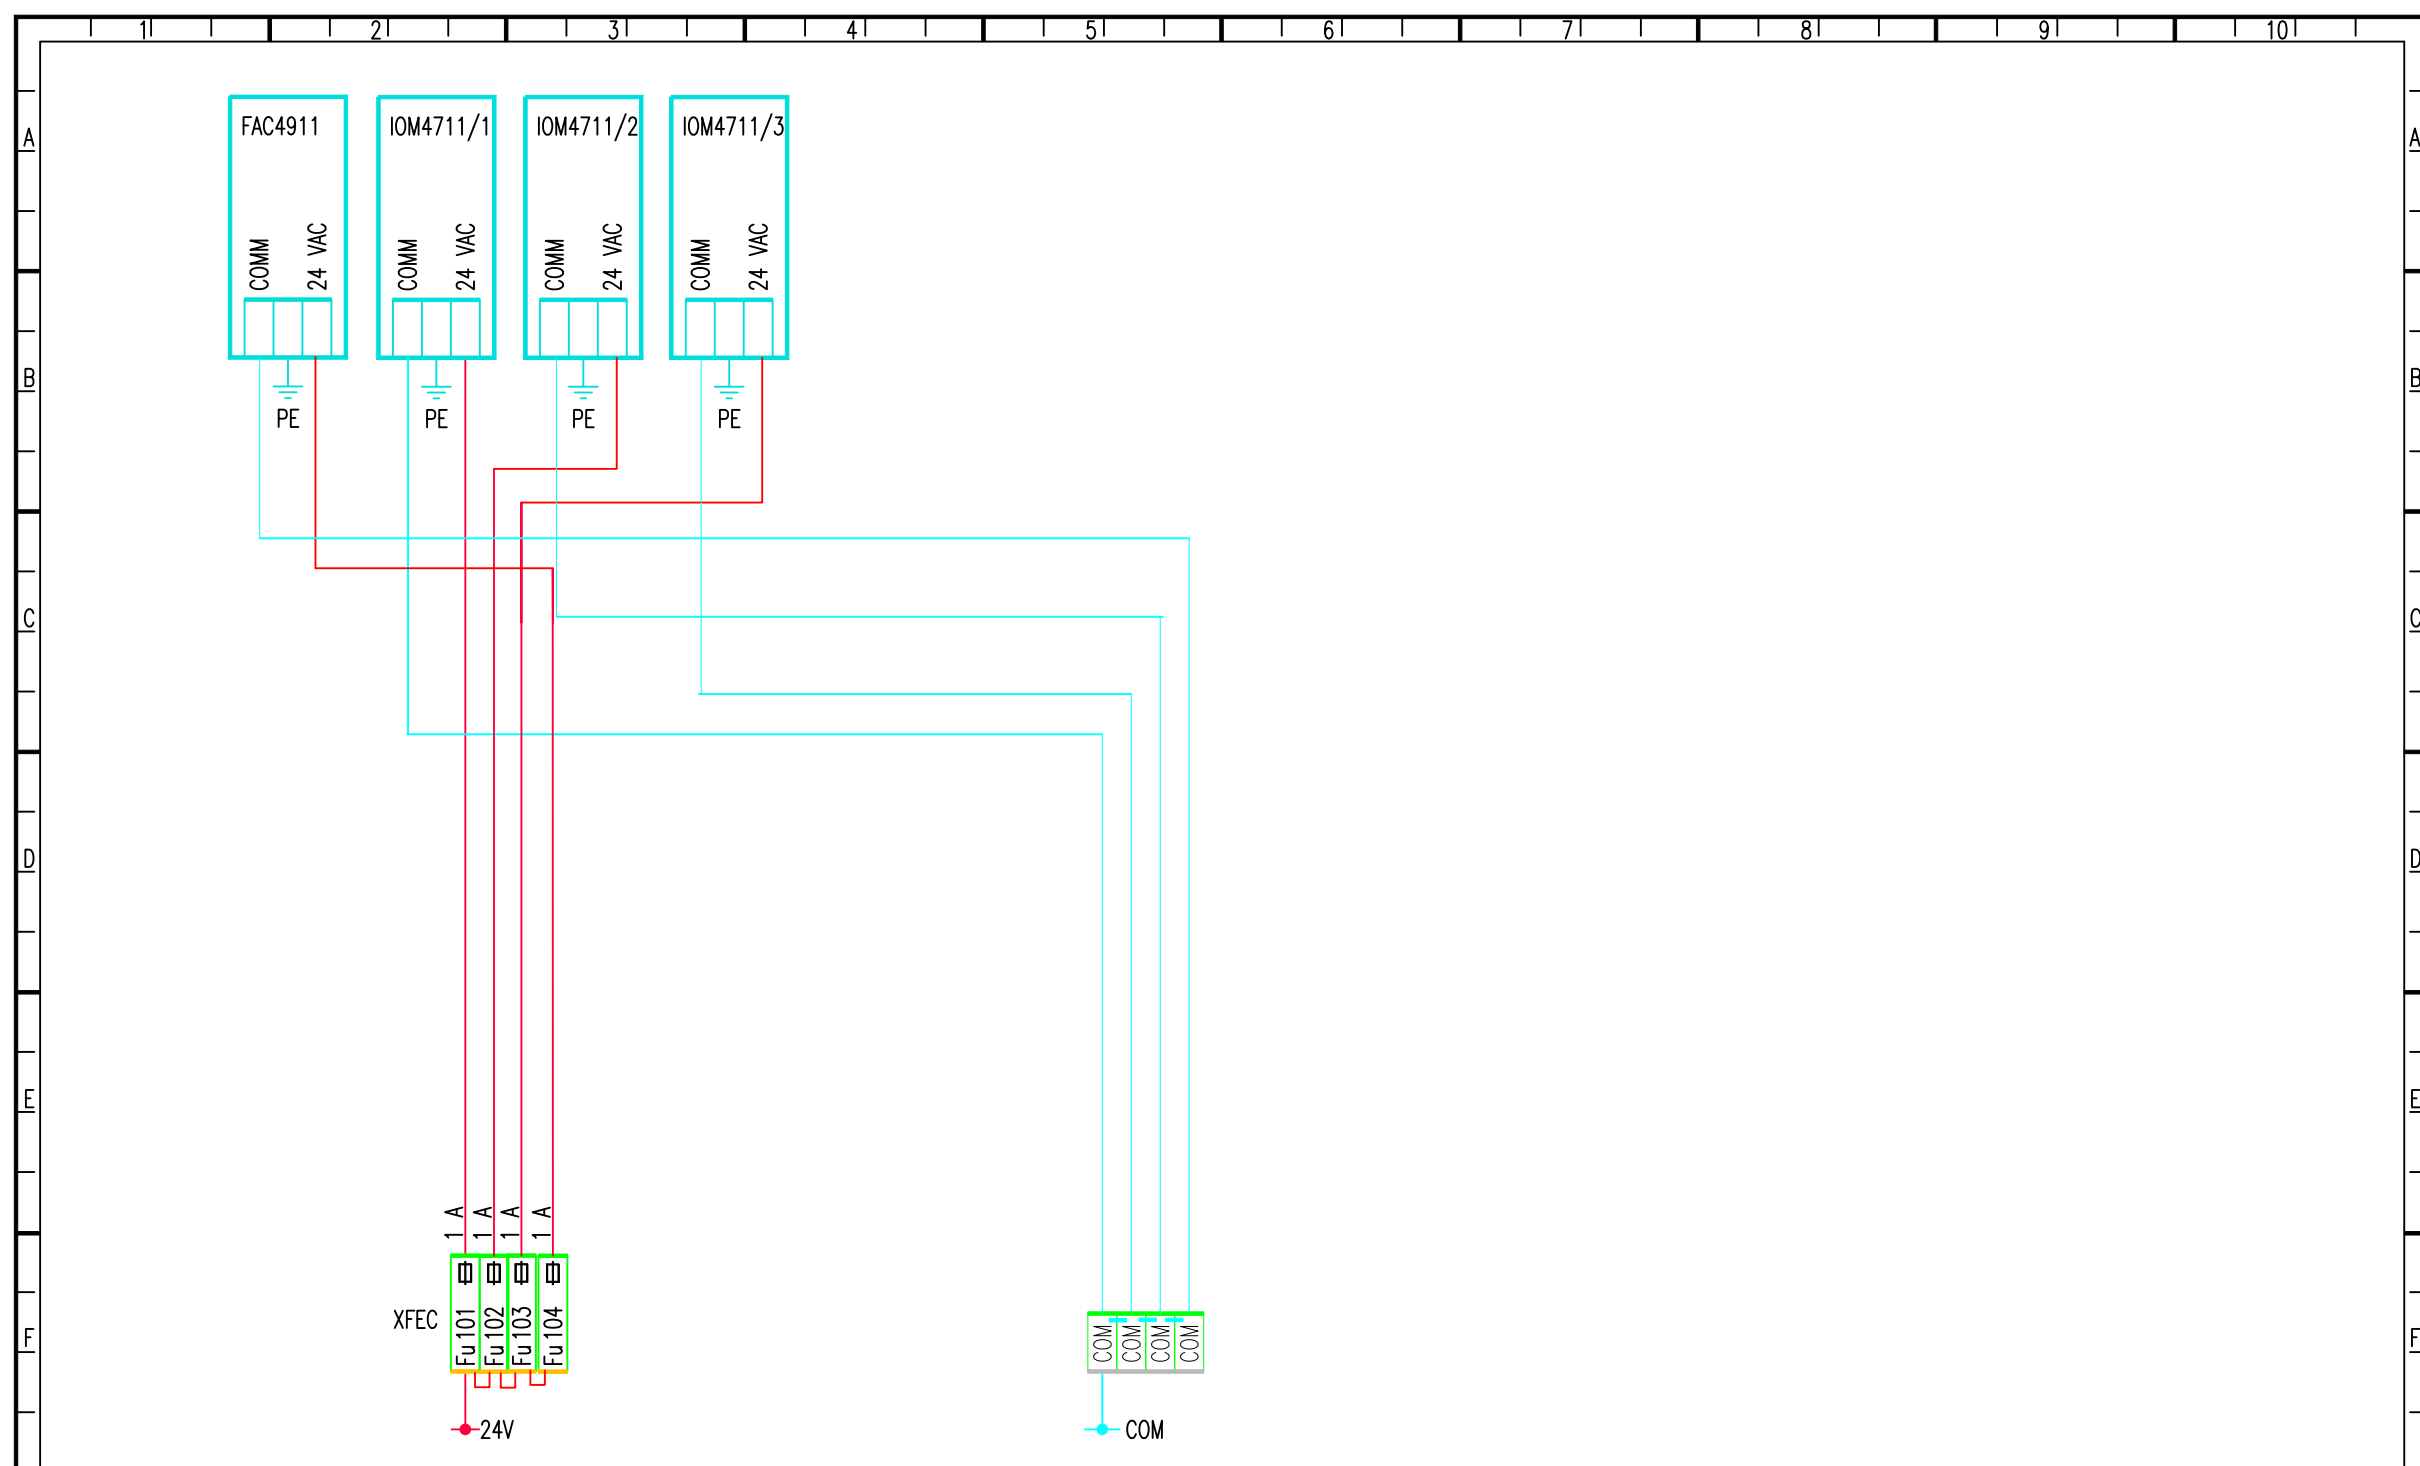

Akce: Zřízení izolačních boxů na oddělení ARO  
Odběratel: Nemocnice Jindřichův Hradec

Název: ZAPOJENÍ ROZVADĚČE RM1  
VZT ARO oddělení

Datum: 15.2.2021	Změna:	Soubor: ROZVADĚČ
Projektant: Spěvák	Rozvaděč: RM1	Strana: 14

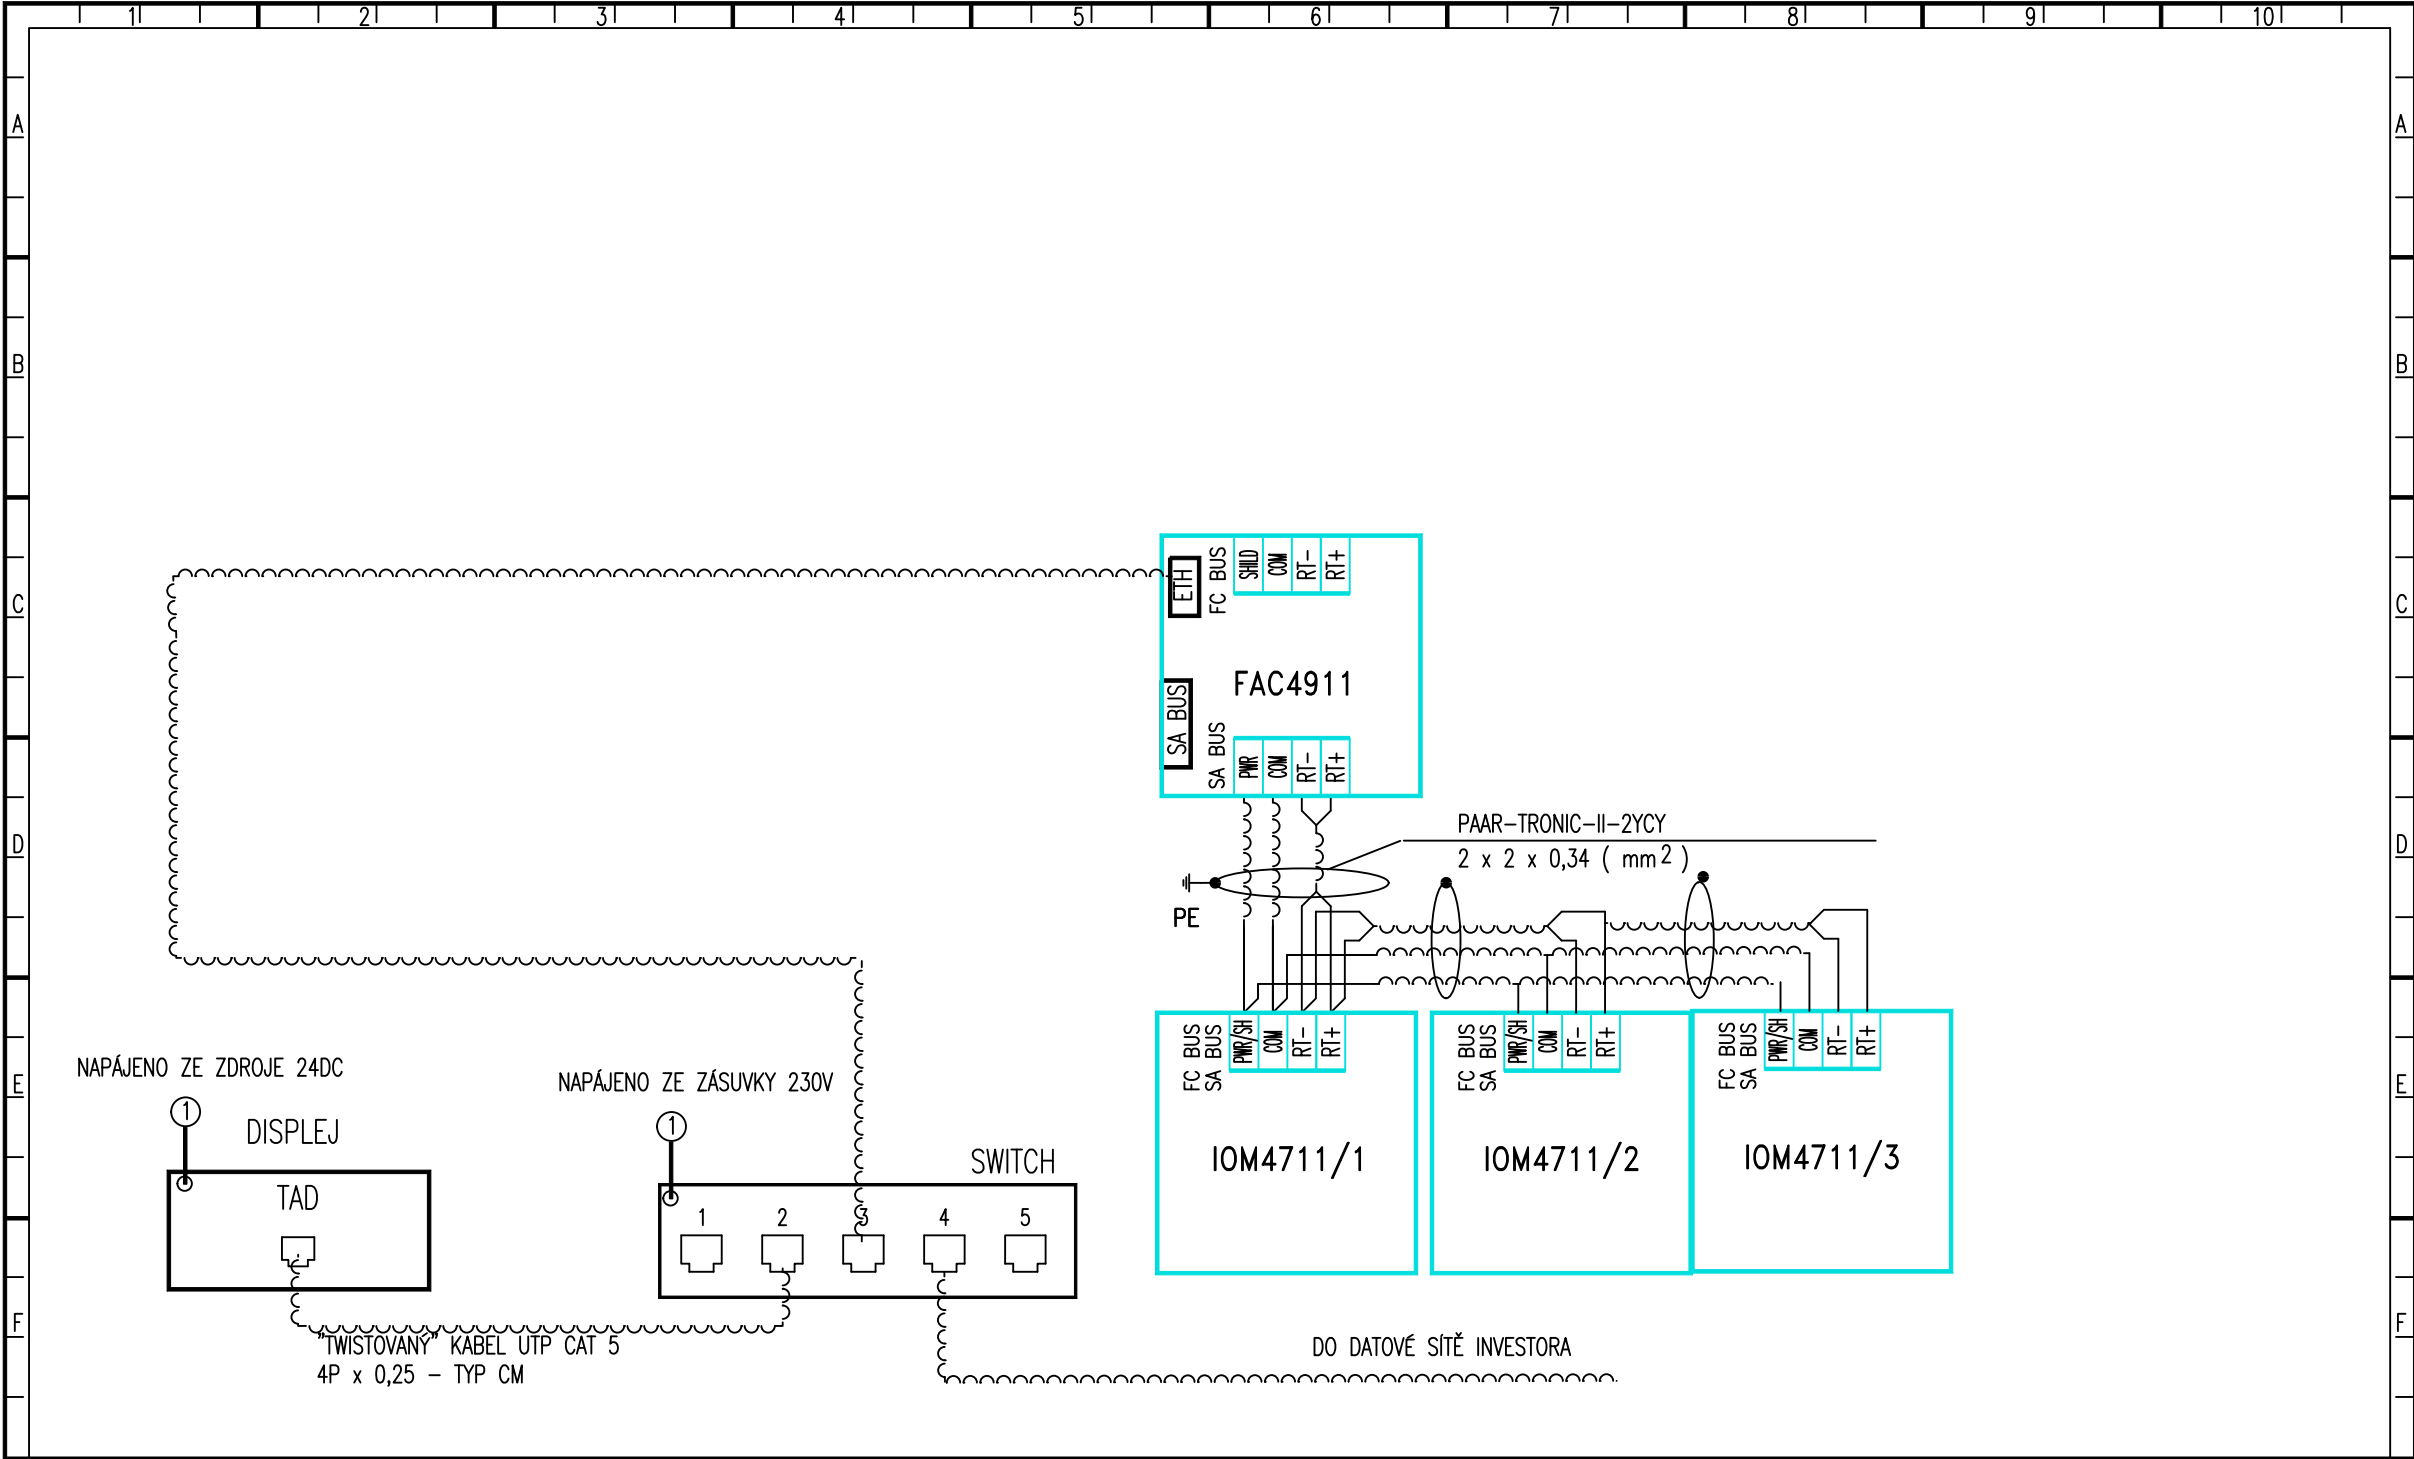

Akce: Zřízení izolačních boxů na oddělení ARO  
Odběratel: Nemocnice Jindřichův Hradec

Název: ZAPOJENÍ ROZVADĚČE RM1  
VZT ARO oddělení

Datum: 15.2.2021	Změna:	Soubor: ROZVADĚČ
Projektant: Spěvák	Rozvaděč: RM1	Strana: 15

