


PŮDORYS 1.NP - DISPOZICE

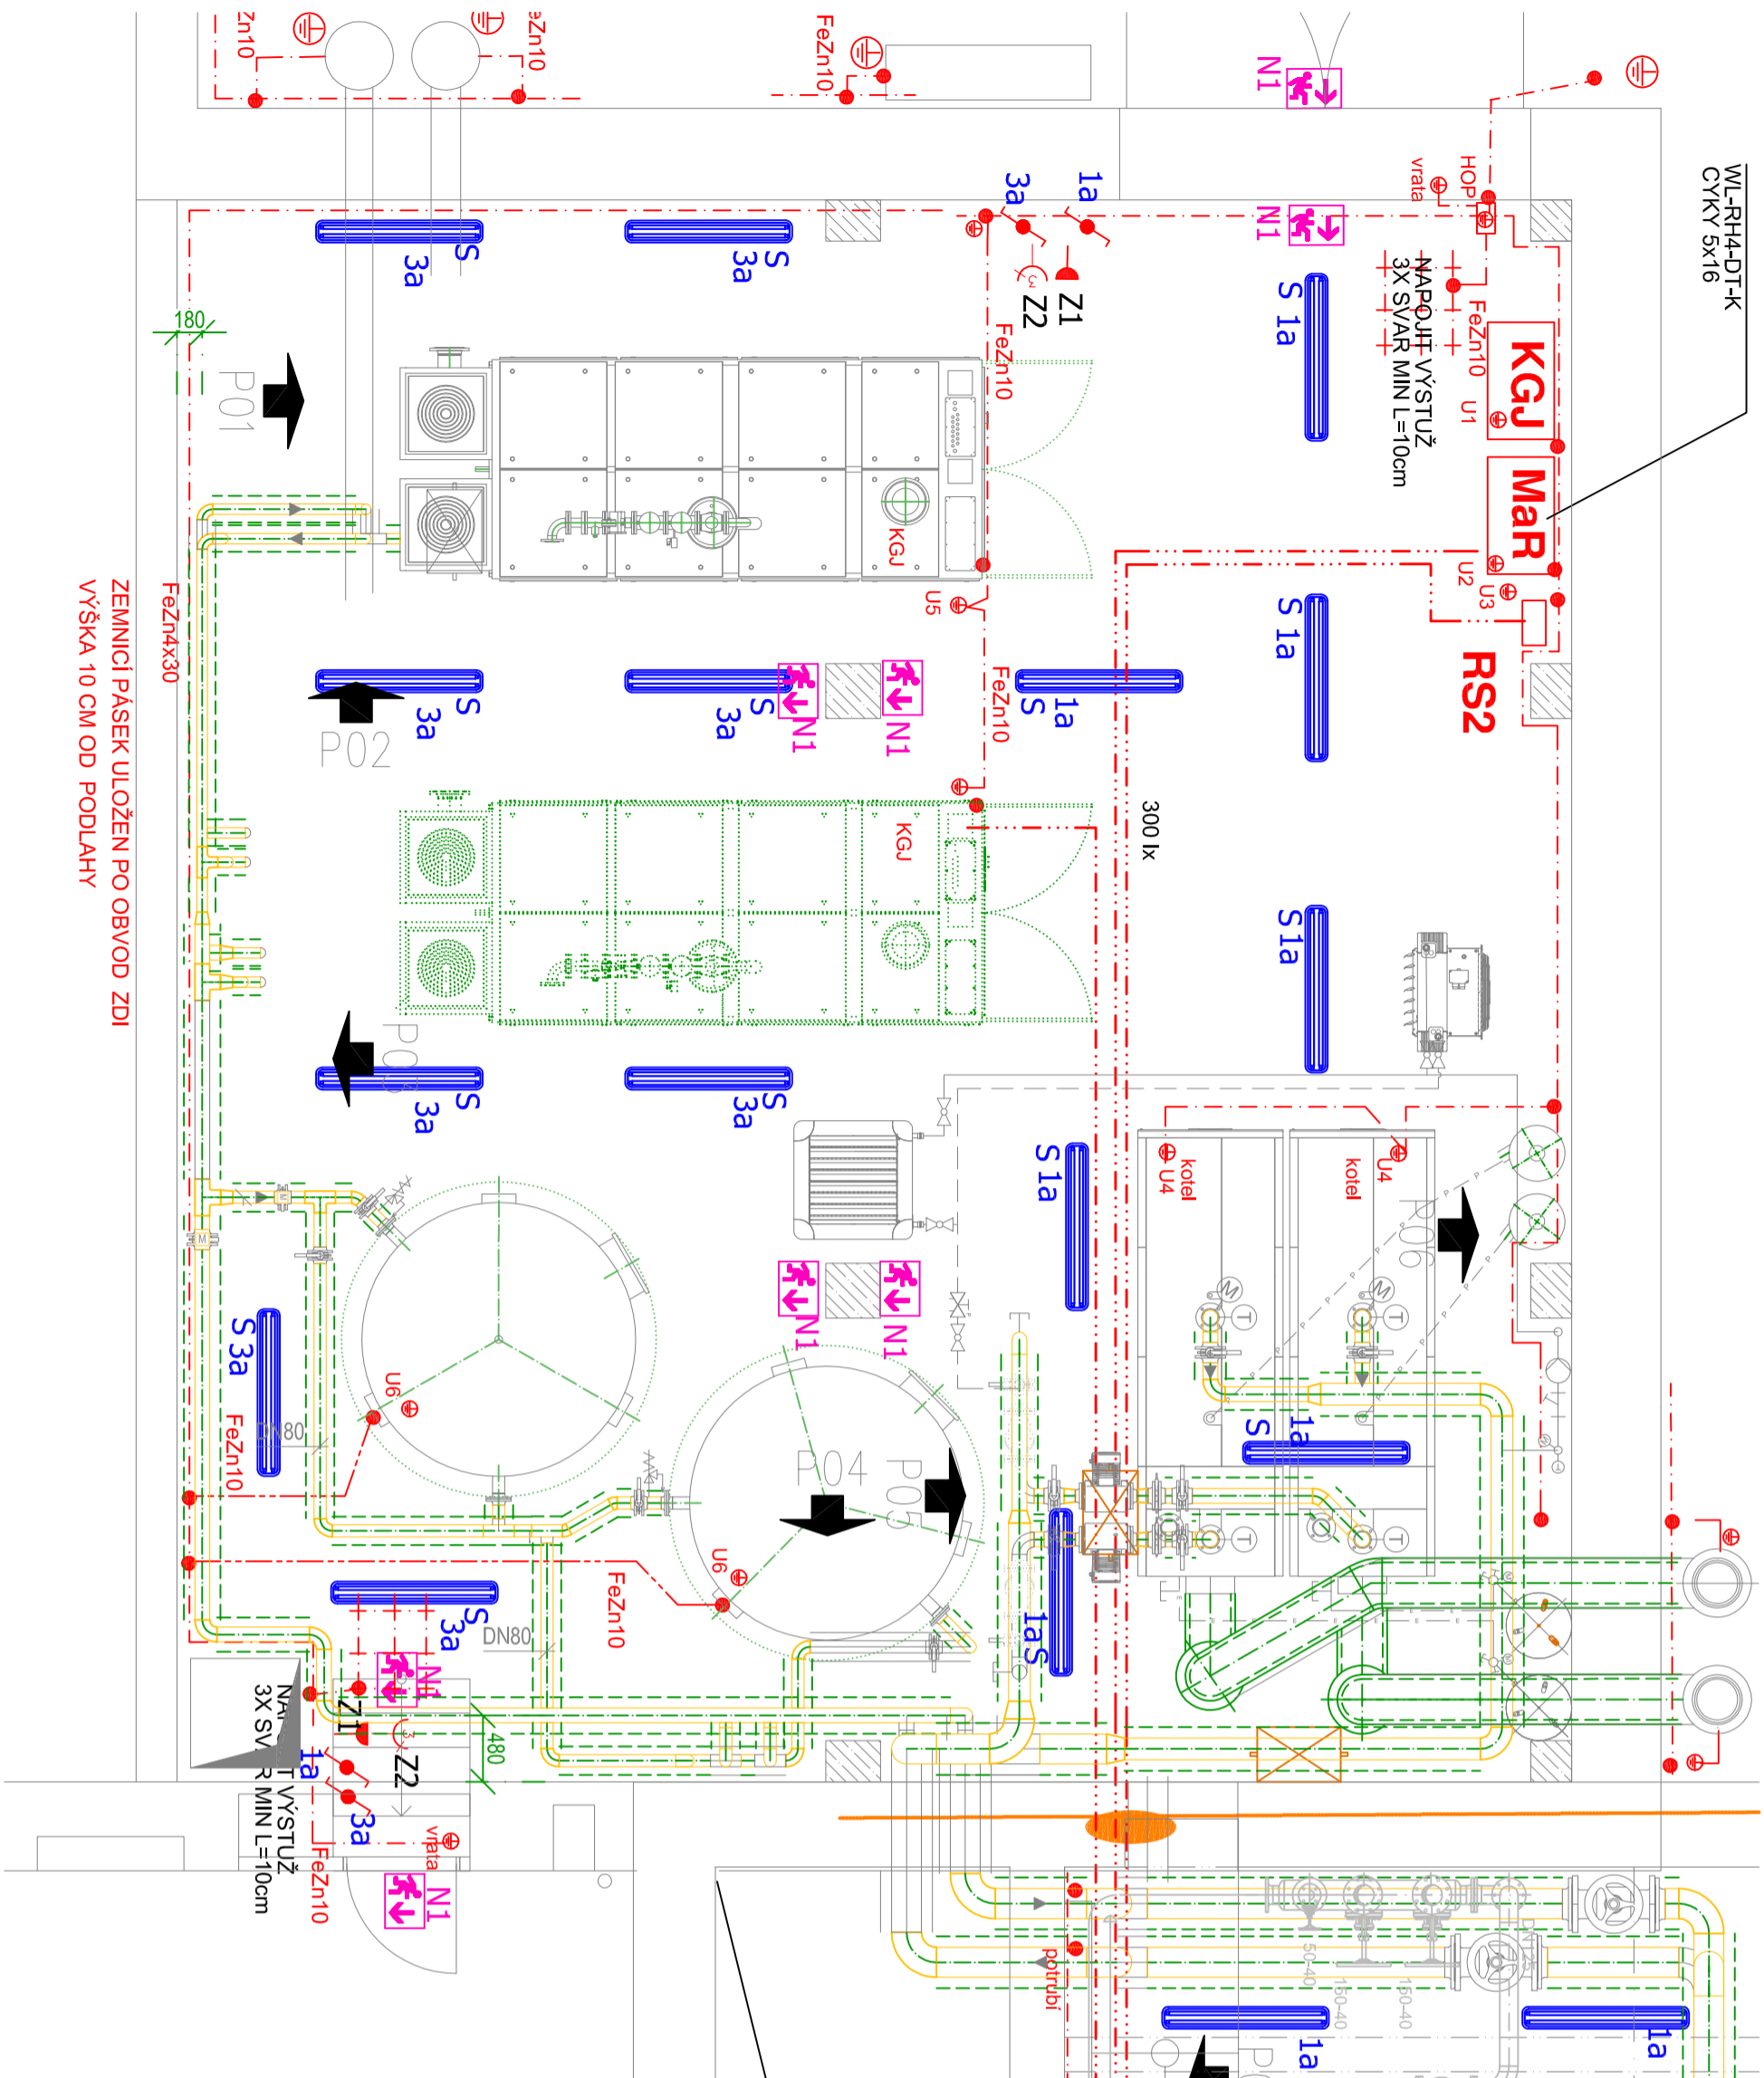

S LED svítidlo prachotěs -7500-258 4K-58W, IP54

N Nouzové osvětlení těleso

vypínač 01 250V / 10A/IP44

Zasuvka IP44

Zasuvka 400V / 16A IP44

Střídačový přepínač 10A/IP44

HOP

ROZVADEČ

SOUSTAVA: TN-S-50Hz-230/400V  
OCHRANA P.N.D.: AUTOMATICKYM ODP.OD SÍTĚ  
dle ČSN 33 2000 - 4-41-ed2  
zvyšená : proud chráničem pospojováním  
min IP44  
PROSTŘEDÍ : DLE ČSN 33 2000-5-51-ed3 - normální

GENERALNÍ PROJEKTANT:		ZODP. PROJEKTANT	
BRES spol. s r.o. náměstí Republiky 366/1, 614 00 Brno - Husovice		ING. JIŘÍ REITKNECHT	
PROJEKTANT ČÁSTI, KOORDINACE: ING. FRANTIŠEK MRAZ PROJEKCE ELEKTRO - MaR xxx České Budějovice		ZODP. PROJEKTANT ING. FRANTIŠEK MRAZ FRANTIŠEK MRAZ	VPRACOVAL FRANTIŠEK MRAZ
KRAJ:	Jihočeský	OKRES:	Tábor
INVESTOR:	Nemocnice Tábor a.s., kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor		
AKCE:	Realizace vlastního energetického zdroje v nemocnici Tábor D.1.4.6 Elektronisace		
OBSAH:	KOTELNA	PŮDORYS	
	D.1.4.6-3		