






POZNÁMKA

- VÝPISY VÝROBKŮ NENAHRAZUJÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI, JSOU SPECIFIKOVÁNY POUZE VYBRANÉ PARAMETRY V SOUVISLOSTI S POŽADOVANÝM ÚČELEM POUŽITÍ
 - PŘI VÝROBĚ A MONTÁŽI JE NUTNO DODRŽET PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ NORMY, RESP. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY
 - PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !
- SYSTÉM ZÁMKŮ A KLÍČŮ BUDE PŘED PŘED REALIZACÍ KONZULTOVÁN S UŽIVATELEM A PROJEKTANTEM

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

 PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY		Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ Vedoucí projektant zakázky: ING. PETR TOMICKÝ	Investor:  Nemocnice Písek, a.s. Karla Čapka 589 397 23 Písek
Profese: ASŘ	Zpracovatel dílu: LT PROJEKT a.s., Křoftova 45, 616 00 Brno Tel: +420 732 264 881 E-mail: petr.tomicky@ltprojekt.cz www: www.ltprojekt.cz		Autorizace:
Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:	
ING. PETR TOMICKÝ	ING. ONDŘEJ ČÁŇ	ING. PETR TOMICKÝ	
			
Akce: NEMOCNICE PÍSEK, a.s. SOC. ZÁZEMÍ CHIR. ODDĚLENÍ - I. ETAPA		Zakázkové číslo: DPS 01 - 2020	Paré:
		Datum: 02 - 2020	
		Stupeň: PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Objekt: REKONSTRUKCE ČÁSTI 2.NP BUDOVY L	SO 01	Formát: A4	
Obsah: VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		Měřítko: 1:50	Číslo výkresu: D1.01.01-502

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Z.Č.: DPS 01 - 2020
STR. Č.: 1

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET					
			2 NP	3 NP	4 NP	STR	Σ	
T 1		<p>Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD.</p> <p>Kování: oboustranně klika se štíty WC, s ukazatelem, z broušené nerez oceli, možnost odjištění z vnější strany</p> <p>Povrchová úprava: - základní nátěr + 2x horní email, odstín dle barevného řešení</p> <p>Do dveří umístit hliníkovou lamelovou mřížku o velikosti 400 x 100 mm. Do dveří do koupelny č.m. L-2.03 bnude mřížka 400x200 mm.</p> <p>Rozměr dveří: 700 x 1970 mm</p>	L P	8 7	- -	- -	- -	8 7
T 2		<p>Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD.</p> <p>Kování: - jednostranně koule - klika (koule ze strany chodby) se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů - zámek v systému generálního klíče</p> <p>Povrchová úprava: - základní nátěr + 2x horní email, odstín dle barevného řešení</p> <p>Rozměr dveří: 900 x 1970 mm</p>	L P	1 1	- 1	- -	- -	1 2
T 3		<p>Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň zvukově izolační. Akustické vlastnosti celého výrobku (vážená laboratorní neprůzvučnost) min. 27 dB.</p> <p>Kování: - oboustranně klika se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů - padací prahová lišta s možností aretace</p> <p>Povrchová úprava: - základní nátěr + 2x horní email, odstín dle barevného řešení</p> <p>Rozměr dveří: 1200 x 1970 mm</p>	L P	5 4	- -	- -	- -	5 4
T 4								

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

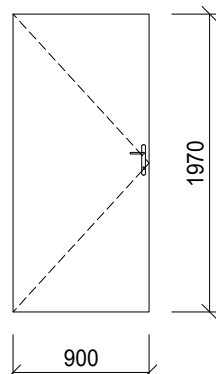
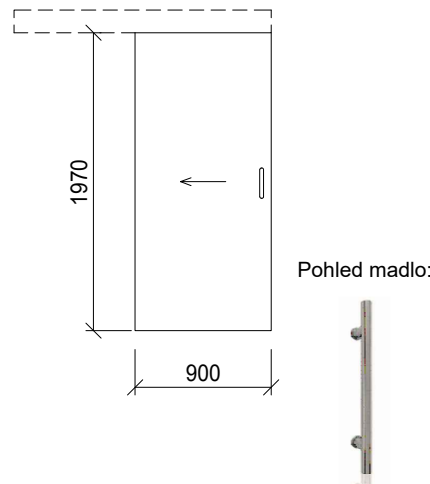
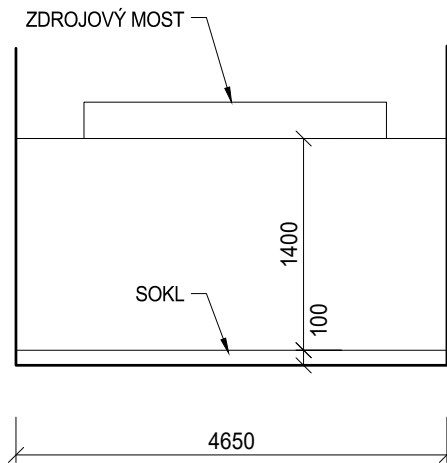
Z.Č.: DPS 01 - 2020
STR. Č.: 2

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET						
			2 NP	3 NP	4 NP	STR.	Σ		
T 5	<div></div>	<div><p>DETAIL OLEMOVÁNÍ</p></div> <p>Skříňové jednokřídlové dveře pro krytí technických instalací. Olemování otvoru do výšky zárubní. Dvíčka a viditelné části korpusů z DTD laminované o tloušťce 18mm, ABS hrany o tloušťce 2 mm ve shodné barvě. ABS hrany na všech stranách desek s výjimkou hran přiražených ke stěnám (tyto budou opatřeny laminovací páskou ve shodné barvě). Nábytkové úchytky jednoduchého mírně zaobleného tvaru (doporučená délka 136 mm, rozteč otvorů 128 mm, šířka 20 mm, výška 30 mm).</p> <p>Kování:</p> <p>- na všech křídlech madla z broušené nerez oceli, skříňový zámek, dveřní závěsy s klipovou technikou</p> <p>Povrchová úprava: viz barevné řešení</p> <td>Rozměr otvoru: 650 x 1950 mm</td> <td>KS</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td>	Rozměr otvoru: 650 x 1950 mm	KS	1	-	-	-	1
T 6	<div></div>	<div><p>Dřevěný obklad stěny nad linkou. Viditelné části korpusů z DTD laminované o tloušťce 18mm, ABS hrany o tloušťce 2mm ve shodné barvě. ABS hrany na všech stranách desek s výjimkou hran přiražených ke stěnám (tyto budou opatřeny laminovací páskou ve shodné barvě).</p><p>Před výrobou zaměřit požadované otvory pro ZTI a EL instalaci přímo na stavbě!</p><p>Povrchová úprava:</p><p>- v barvě dle barevného řešení</p></div>	Rozměr desky: (2850 + 600) x 600 mm	KS	1	-	-	-	1
T 7	<div></div>	<div><p>Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD.</p><p>Kování:</p><p>- oboustranně klika se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů</p><p>- zámek v systému generálního klíče</p><p>Povrchová úprava:</p><p>- základní nátěr + 2x horní email, odstín dle barevného řešení</p></div>	Rozměr dveří: 800 x 1970 mm	L P	- 1	-	-	-	- 1

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Z.Č.: DPS 01 - 2020
STR. Č.: 3

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET					
			2 NP	3 NP	4 NP	5 NP	Σ	
T 8		<p>Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň zvukově izolační. Akustické vlastnosti celého výrobku (vážená laboratorní neprůzvučnost) min. 27 dB.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none">- oboustranně klika se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů- padací prahová lišta s možností aretace <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none">- základní nátěr + 2x horní email, odstín dle barevného řešení <p>Rozměr dveří: 900 x 1970 mm</p>	L P	1 1	- -	- -	- -	1 1
T 9		<p>Dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové, plné, hladké, manuálně posuvné na stěnu. Vnitřní výplň deskou DTD. Obložení otvoru a kryt pojezdu je součástí zárubně - viz výpis zárubní.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none">- madlo z broušené nerez oceli- zadlabávací oválná miska z vnitřní strany- pod madlem rozeta s WC štítkem a ukazatelem. Z vnější strany možnost otevření <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none">- lakované, odstín dle barevného řešení <p>Minimální průchod: 800 mm Rozměr dveří: 900 x 1970 mm</p>	L P	1 1	- -	- -	- -	1 1
T 10		<p>Dřevěný obklad stěny za lůžky pod zdrojovým mostem. Viditelné části korpusů z DTD laminované o tloušťce 18mm, ABS hrany o tloušťce 2mm ve shodné barvě. ABS hrany na všech stranách desek s výjimkou hran přiražených ke stěnám (tyto budou opatřeny laminovací páskou ve shodné barvě). Před výrobou zaměřit požadované otvory pro EL instalaci přímo na stavbě!</p> <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none">- barvě dle barevného řešení <p>Plocha: 4650 x 1400 mm</p>	KS	9	-	-	-	9
T 10	DTTO T/10	<p>DTTO T/10</p> <p>Plocha: 3200 x 1400 mm</p>	KS	2	-	-	-	2

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !