




1.NP

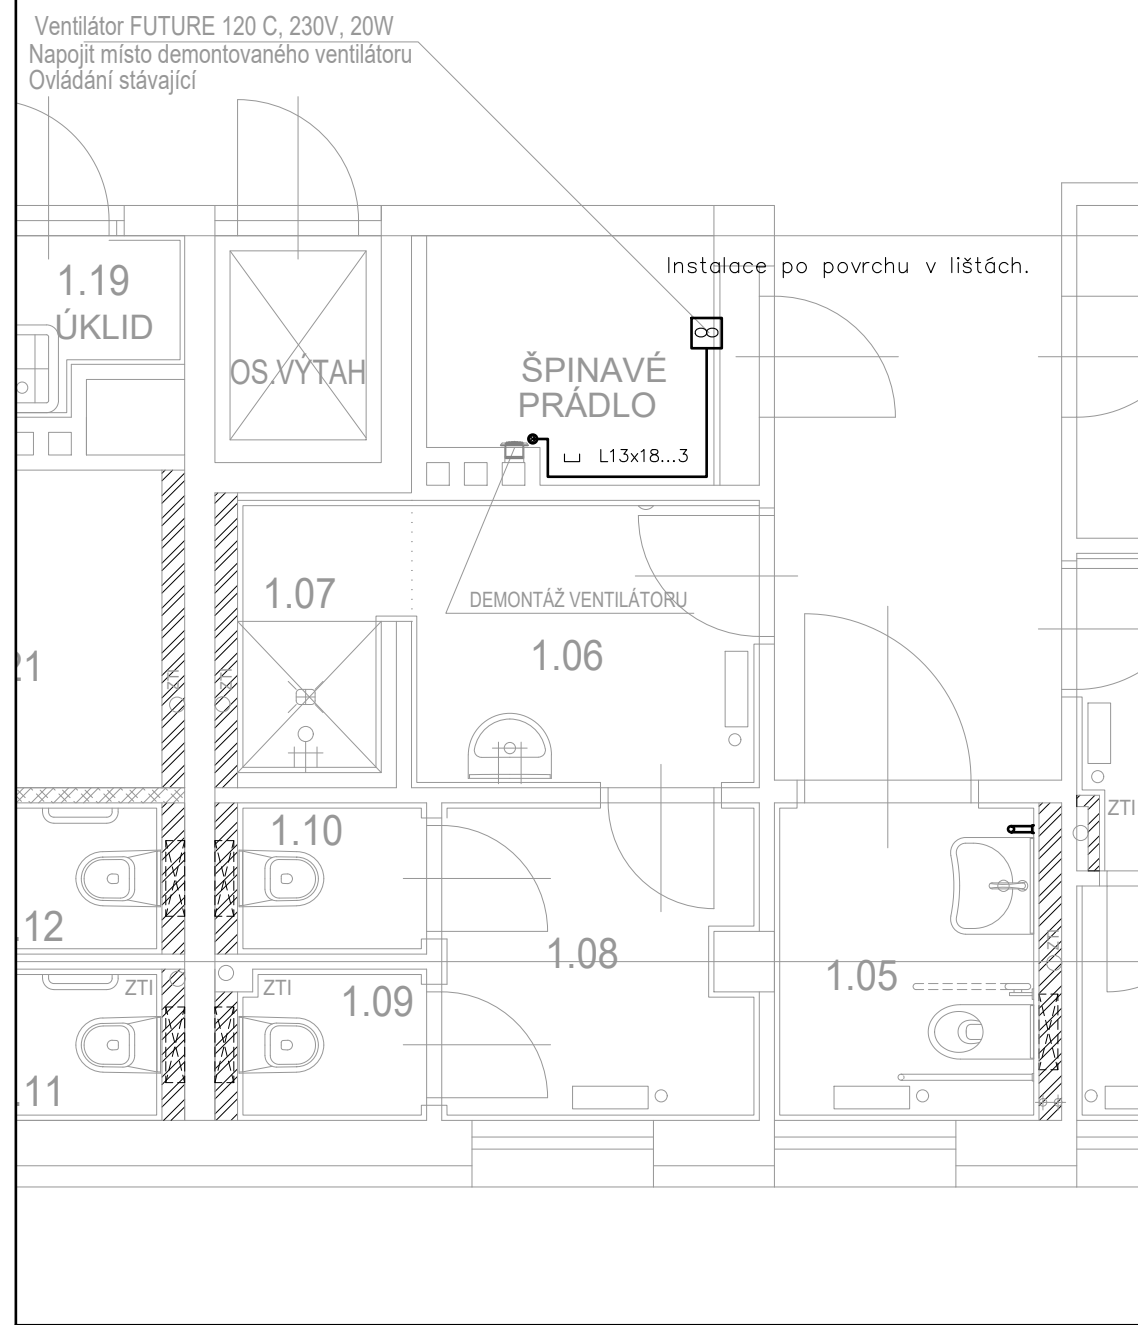

3.NP

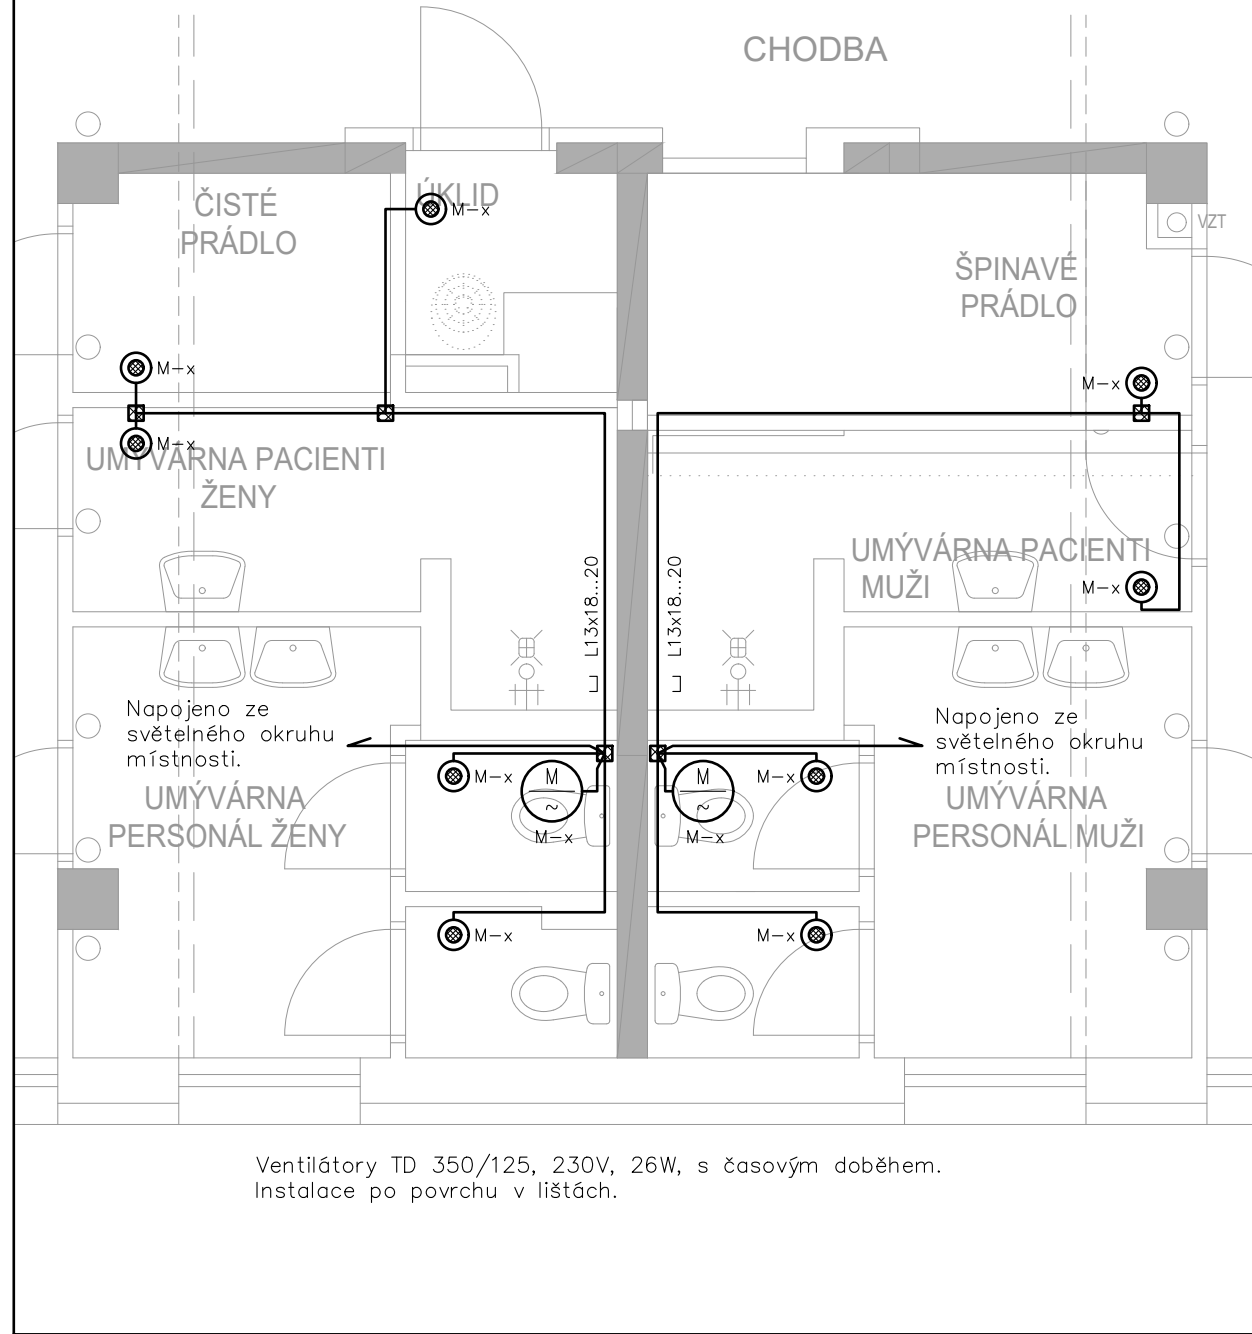

4.NP

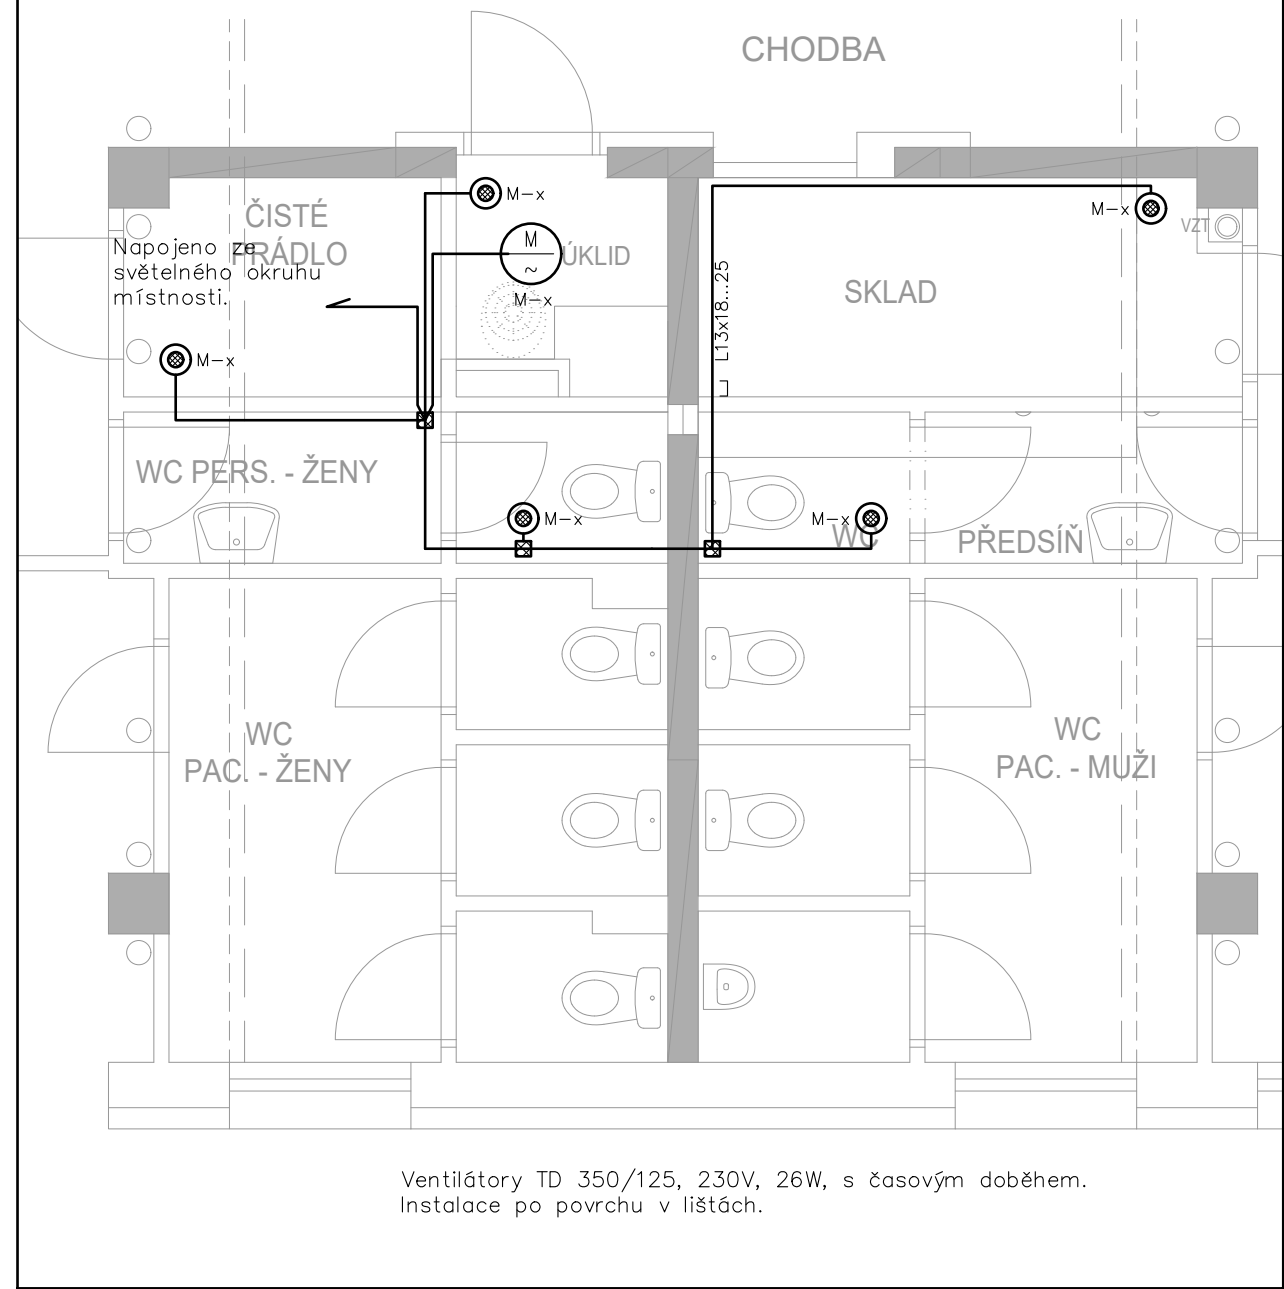

ROZVODNÁ SOUSTAVA
3 NPE AC 400 V / TN-S
1 NPE AC 230 V / TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
(ZÁKLADNÍ OCHRANA, OCHRANA PŘI PORUŠE)
- DLE ČSN EN 61140

OCHRANNÉ OPATŘENÍ DLE ČSN 332000-4-41 ed. 3
- AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
- DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE

±0,000 = 263,200 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

<div><div>LT PROJEKT</div><div>PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY</div></div>		<div>Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ</div> <div>Vedoucí projektant zakázky: ING. PETR TOMICKÝ</div>		<div>Investor:</div> <div><div><div><div></div></div><div>NEMOCNICE PÍSEK</div></div><div>Nemocnice Písek, a.s. Karla Čapka 589 397 23 Písek</div></div>	
<div>Profese:</div> <div>EL</div>		<div>Zpracovatel dílu:</div> <div><div>SUBTECH</div><div>Slovinská 29, 612 00 Brno +420 541 247 419 www.subtech.cz</div></div>		<div>Autorizace:</div>	
<div>Odpovědný projektant:</div> <div>BC. JOSEF ADAMEC</div>		<div>Vypracoval:</div> <div>IVAN MEDVĚD</div>	<div>Kontroloval:</div> <div>ING. JAN NOVOTNÝ</div>		
<div>Akce:</div> <div><div>Nemocnice Písek, a.s.</div><div>Sociální zázemí chirurgic. oddělení - I.etapa</div></div>				<div>Zakázkové číslo:</div> <div>DPS 01 - 2020</div> <div>Paré:</div>	
<div>Objekt:</div> <div>REKONSTRUKCE ČÁSTI 2.NP BUDOVY L</div> <div>SO 01</div>				<div>Datum:</div> <div>02 - 2020</div>	
				<div>Stupeň:</div> <div>PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY</div>	
<div>Obsah:</div> <div>Silnoproudé rozvody - úpravy VZT</div>				<div>Formát:</div> <div>4x A4</div>	
				<div>Měřítka:</div> <div>1:50</div>	<div>Číslo výkresu:</div> <div>D.1.01.4c - 113</div>