2.NP

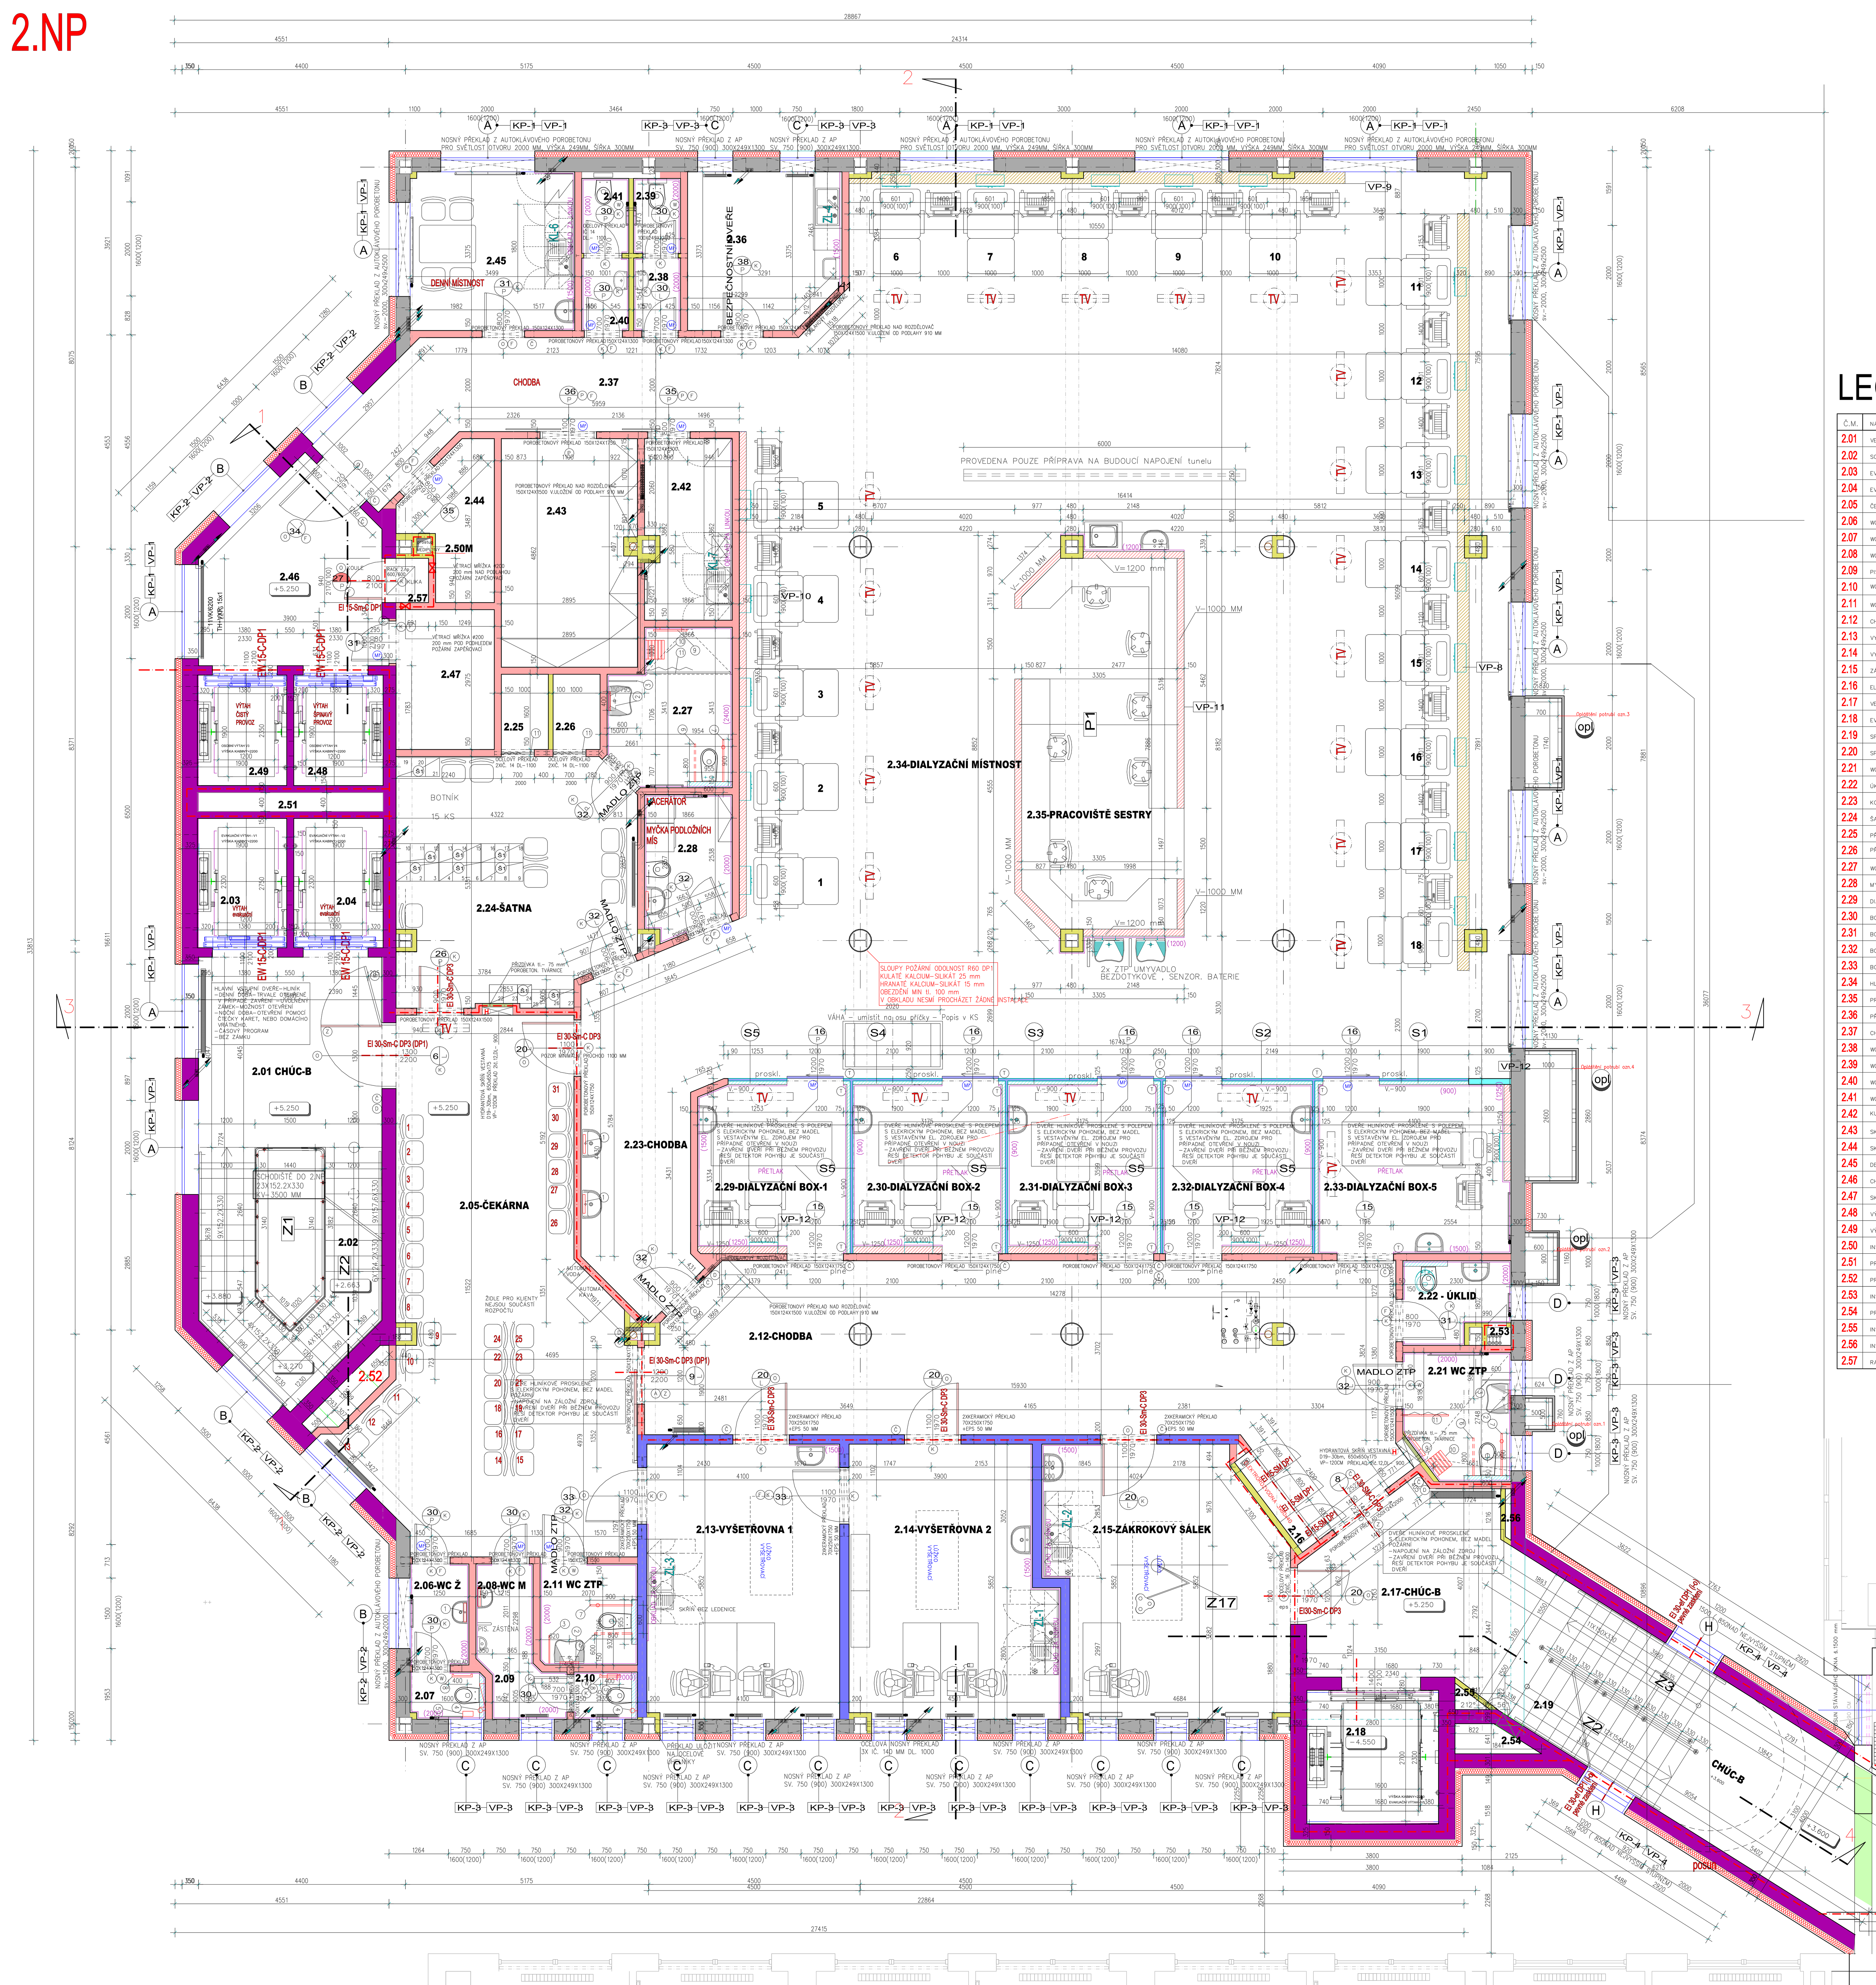

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.-NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTOSTI	PLOCHA M2	DRUH PODLAHY	ÚPRAVY POVRCHŮ A STĚN	ÚPRAVY STROPŮ
2.01	VESTIBUL	16.75	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ R 9, DLE VÝBĚRU INVESTORA	SOKL-V 12 CM KERAMICKÝ / LATEXOVÝ NÁTĚR V-200 (DO VÝŠKY DVEŘÍ)/ ŠTUKOVÉ OMÍTKY	1-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ČIŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.02	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	18.50	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ R 9, DLE VÝBĚRU INVESTORA	SOKL-V 12 CM KERAMICKÝ / LATEXOVÝ NÁTĚR V-200 (DO VÝŠKY DVEŘÍ)/ ŠTUKOVÉ OMÍTKY	1-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ČIŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.03	EVAKUAČNÍ VÝTAH-OSOBNÍ	5.18	-		
2.04	EVAKUAČNÍ VÝTAH OSOBNÍ	5.18	-		
2.05	ČEKÁRNA	54.0	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ R 9, DLE VÝBĚRU INVESTORA	SOKL-V 12 CM KERAMICKÝ / LATEXOVÝ NÁTĚR V-200 (DO VÝŠKY DVEŘÍ)/ ŠTUKOVÉ OMÍTKY	1-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ČIŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.06	WC PŘEDSÍŇKA ŽENY PACIENTI	2.70	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ R 9, DLE VÝBĚRU INVESTORA	KERAMICKÝ OBKLAD V-200 CM/ ŠTUKOVÉ OMÍTKY	4-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ANTIKOROZNÍ RASTR, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ČIŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.07	WC ŽENY PACIENTI	1.60	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ R 9, DLE VÝBĚRU INVESTORA	KERAMICKÝ OBKLAD V-200 CM/ ŠTUKOVÉ OMÍTKY	4-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ANTIKOROZNÍ RASTR, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ČIŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.08	WC PŘEDSÍŇKA MUŽI PACIENTI	2.60	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ R 9, DLE VÝBĚRU INVESTORA	KERAMICKÝ OBKLAD V-200 CM/ ŠTUKOVÉ OMÍTKY	4-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ANTIKOROZNÍ RASTR, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ČIŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.09	PISOÁR MUŽI PACIENTI	1.60	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ R 9, DLE VÝBĚRU INVESTORA	KERAMICKÝ OBKLAD V-200 CM/ ŠTUKOVÉ OMÍTKY	4-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ANTIKOROZNÍ RASTR, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ČIŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.10	WC MUŽI PACIENTI	1.40	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ R 9, DLE VÝBĚRU INVESTORA	KERAMICKÝ OBKLAD V-200 CM/ ŠTUKOVÉ OMÍTKY	4-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ANTIKOROZNÍ RASTR, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ČIŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.11	WC ZTP PACIENTI	4.45	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ R 9, DLE VÝBĚRU INVESTORA	KERAMICKÝ OBKLAD V-200 CM/ ŠTUKOVÉ OMÍTKY	4-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ANTIKOROZNÍ RASTR, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ČIŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.12	CHODBA PERSONÁL	62.00	PVC ZÁTĚŽOVÉ - BARVA dle investora PLYNULE PŘECHÁZEJÍCÍ V SOKL-POŽLÁBEK V.-12 CM, POLOMĚR 5 CM,	SOKL-V 12 CM VIZ PVC / LATEXOVÝ NÁTĚR V-200 (DO VÝŠKY DVEŘÍ)/ ŠTUKOVÉ OMÍTKY	1-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ČIŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.13	VYŠETŘOVNA	24.00	PVC-ANTISTATICKÁ - VNITŘNÍ ODPOR 5X10(6) - 10(8) OHM, PŘECHÁZEJÍCÍ V SOKL-POŽLÁBEK V.-12 CM, POLOMĚR 5 CM,	SOKL-V 12 CM VIZ PVC / LATEXOVÝ NÁTĚR V-200 (DO VÝŠKY DVEŘÍ), KERAMICKÁ DLAŽBA ZA LINKOU/ŠTUKOVÉ OMÍTKY	2-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, DEZINFEKCE , ČIŠTĚNÍ PAROU, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.14	VYŠETŘOVNA	24.50	PVC-ANTISTATICKÁ - VNITŘNÍ ODPOR 5X10(6) - 10(8) OHM, PŘECHÁZEJÍCÍ V SOKL-POŽLÁBEK V.-12 CM, POLOMĚR 5 CM,	SOKL-V 12 CM VIZ PVC / LATEXOVÝ NÁTĚR V-200 (DO VÝŠKY DVEŘÍ), KERAMICKÁ DLAŽBA ZA LINKOU/ŠTUKOVÉ OMÍTKY	2-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, DEZINFEKCE , ČIŠTĚNÍ PAROU, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.15	ZÁKROKOVÝ SÁL	27.70	PVC - ELEKTROSTATICKY VODIVÁ -VNITŘNÍ ODPOR V ROZSAHU 5X10(4)-10(6) OHM, PŘECHÁZEJÍCÍ V POŽLÁBEK V-12CM, POL. 5 CM	SOKL-V 12 CM VIZ PVC / LATEXOVÝ NÁTĚR V-200 (DO VÝŠKY DVEŘÍ), KERAMICKÁ DLAŽBA ZA LINKOU/ŠTUKOVÉ OMÍTKY	3-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, VZDUCHOTĚSNÝ, DEZINFEKCE , ČIŠTĚNÍ PAROU, KLAS. ISO 5, TL. 20MM
2.16	ELEKTROROZVODNA	1.50	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ R 9, DLE VÝBĚRU INVESTORA	SOKL-V 12 CM KERAMICKÝ / LATEXOVÝ NÁTĚR V-200 (DO VÝŠKY DVEŘÍ)/ ŠTUKOVÉ OMÍTKY	
2.17	VESTIBUL	20.10	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ R 9, DLE VÝBĚRU INVESTORA	SOKL-V 12 CM KERAMICKÝ / LATEXOVÝ NÁTĚR V-200 (DO VÝŠKY DVEŘÍ)/ ŠTUKOVÉ OMÍTKY	1-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ČIŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.18	EVAKUAČNÍ VÝTAH OSOBNÍ	8.00			
2.19	SPOJOVACÍ CHODBA + SCHODY	23.80	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ R 9, DLE VÝBĚRU INVESTORA	SOKL-V 12 CM KERAMICKÝ / LATEXOVÝ NÁTĚR V-200 (DO VÝŠKY DVEŘÍ)/ ŠTUKOVÉ OMÍTKY	1-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ČIŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.20	SPOJOVACÍ CHODBA-ČÁST C-b-STÁVAJÍCÍ	11.50	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ R 9, DLE VÝBĚRU INVESTORA	SOKL-V 12 CM KERAMICKÝ / LATEXOVÝ NÁTĚR V-200 (DO VÝŠKY DVEŘÍ)/ ŠTUKOVÉ OMÍTKY	1-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ČIŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.21	WC ZTP PACIENTI KARANTÉNA	6.22	PVC ZÁTĚŽOVÉ - BARVA dle investora PLYNULE PŘECHÁZEJÍCÍ V SOKL-POŽLÁBEK V.-12 CM, POLOMĚR 5 CM,	SOKL-V 12 CM VIZ PVC / KERAMICKÝ OBKLAD V-200 CM/ŠTUKOVÉ OMÍTKY	4-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ANTIKOROZNÍ RASTR, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ČIŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.22	ÚKLIDOVÁ KOMORA	4.30	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ R 9, DLE VÝBĚRU INVESTORA	KERAMICKÝ OBKLAD V-200 CM/ ŠTUKOVÉ OMÍTKY	4-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ANTIKOROZNÍ RASTR, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ČIŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.23	KOMUNIKAČNÍ UZEL	20.00	PVC ZÁTĚŽOVÉ - BARVA dle investora PLYNULE PŘECHÁZEJÍCÍ V SOKL-POŽLÁBEK V.-12 CM, POLOMĚR 5 CM,	SOKL-V 12 CM VIZ PVC / LATEXOVÝ NÁTĚR V-200 (DO VÝŠKY DVEŘÍ), KERAMICKÁ DLAŽBA ZA LINKOU/ŠTUKOVÉ OMÍTKY	2-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, DEZINFEKCE , ČIŠTĚNÍ PAROU, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.24	ŠATNA KLIENTI	26.00	PVC ZÁTĚŽOVÉ - BARVA dle investora PLYNULE PŘECHÁZEJÍCÍ V SOKL-POŽLÁBEK V.-12 CM, POLOMĚR 5 CM,	SOKL-V 12 CM VIZ PVC / LATEXOVÝ NÁTĚR V-200 (DO VÝŠKY DVEŘÍ), KERAMICKÁ DLAŽBA ZA LINKOU/ŠTUKOVÉ OMÍTKY	1-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ČIŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.25	PŘEVLÉKACÍ BOX 1	1.60	PVC ZÁTĚŽOVÉ - BARVA dle investora PLYNULE PŘECHÁZEJÍCÍ V SOKL-POŽLÁBEK V.-12 CM, POLOMĚR 5 CM,	SOKL-V 12 CM VIZ PVC / LATEXOVÝ NÁTĚR V-200 (DO VÝŠKY DVEŘÍ), KERAMICKÁ DLAŽBA ZA LINKOU/ŠTUKOVÉ OMÍTKY	1-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ČIŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.26	PŘEVLÉKACÍ BOX 2	1.60	PVC ZÁTĚŽOVÉ - BARVA dle investora PLYNULE PŘECHÁZEJÍCÍ V SOKL-POŽLÁBEK V.-12 CM, POLOMĚR 5 CM,	SOKL-V 12 CM VIZ PVC / LATEXOVÝ NÁTĚR V-200 (DO VÝŠKY DVEŘÍ), KERAMICKÁ DLAŽBA ZA LINKOU/ŠTUKOVÉ OMÍTKY	1-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ČIŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.27	WC ZTP SPRCHA PACIENTI	8.05	PVC ZÁTĚŽOVÉ PROTISKLUZNÉ R10- BARVA dle investora PLYNULE PŘECHÁZEJÍCÍ V SOKL-POŽLÁBEK V.-12 CM, POLOMĚR 5 CM,	SOKL-V 12 CM VIZ PVC / KERAMICKÝ OBKLAD V-240 (DO VÝŠKY DVEŘÍ), ŠTUKOVÉ OMÍTKY	4-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ANTIKOROZNÍ RASTR, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ČIŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.28	MYČKA PODLOŽNÍCH MÍS	5.33	PVC ZÁTĚŽOVÉ PROTISKLUZNÉ R10- BARVA dle investora PLYNULE PŘECHÁZEJÍCÍ V SOKL-POŽLÁBEK V.-12 CM, POLOMĚR 5 CM,	SOKL-V 12 CM VIZ PVC / KERAMICKÝ OBKLAD V-200 (DO VÝŠKY DVEŘÍ), ŠTUKOVÉ OMÍTKY	4-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ANTIKOROZNÍ RASTR, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ČIŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.29	DIALÝZA BOX 1	11.50	PVC - ELEKTROSTATICKY VODIVÁ -VNITŘNÍ ODPOR V ROZSAHU 5X10(4)-10(6) OHM, PŘECHÁZEJÍCÍ V POŽLÁBEK V-12CM, POL. 5 CM	SOKL-V 12 CM VIZ PVC / LATEXOVÝ NÁTĚR V-200 (DO VÝŠKY DVEŘÍ), KERAMICKÁ DLAŽBA ZA UMYVADLY/ŠTUKOVÉ OMÍTKY	2-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, DEZINFEKCE , ČIŠTĚNÍ PAROU, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.30	BOX 2	11.50	PVC - ELEKTROSTATICKY VODIVÁ -VNITŘNÍ ODPOR V ROZSAHU 5X10(4)-10(6) OHM, PŘECHÁZEJÍCÍ V POŽLÁBEK V-12CM, POL. 5 CM	SOKL-V 12 CM VIZ PVC / LATEXOVÝ NÁTĚR V-200 (DO VÝŠKY DVEŘÍ), KERAMICKÁ DLAŽBA ZA UMYVADLY/ŠTUKOVÉ OMÍTKY	2-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, DEZINFEKCE , ČIŠTĚNÍ PAROU, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.31	BOX 3	11.50	PVC - ELEKTROSTATICKY VODIVÁ -VNITŘNÍ ODPOR V ROZSAHU 5X10(4)-10(6) OHM, PŘECHÁZEJÍCÍ V POŽLÁBEK V-12CM, POL. 5 CM	SOKL-V 12 CM VIZ PVC / LATEXOVÝ NÁTĚR V-200 (DO VÝŠKY DVEŘÍ), KERAMICKÁ DLAŽBA ZA UMYVADLY/ŠTUKOVÉ OMÍTKY	2-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, DEZINFEKCE , ČIŠTĚNÍ PAROU, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.32	BOX 4	11.50	PVC - ELEKTROSTATICKY VODIVÁ -VNITŘNÍ ODPOR V ROZSAHU 5X10(4)-10(6) OHM, PŘECHÁZEJÍCÍ V POŽLÁBEK V-12CM, POL. 5 CM	SOKL-V 12 CM VIZ PVC / LATEXOVÝ NÁTĚR V-200 (DO VÝŠKY DVEŘÍ), KERAMICKÁ DLAŽBA ZA UMYVADLY/ŠTUKOVÉ OMÍTKY	2-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, DEZINFEKCE , ČIŠTĚNÍ PAROU, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.33	BOX 5-ZTP	14.75	PVC - ELEKTROSTATICKY VODIVÁ -VNITŘNÍ ODPOR V ROZSAHU 5X10(4)-10(6) OHM, PŘECHÁZEJÍCÍ V POŽLÁBEK V-12CM, POL. 5 CM	SOKL-V 12 CM VIZ PVC / LATEXOVÝ NÁTĚR V-200 (DO VÝŠKY DVEŘÍ), KERAMICKÁ DLAŽBA ZA UMYVADLY/ŠTUKOVÉ OMÍTKY	2-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, DEZINFEKCE , ČIŠTĚNÍ PAROU, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.34	HLAVNÍ DIALYZAČNÍ MÍSTNOST	281.00	PVC - ELEKTROSTATICKY VODIVÁ -VNITŘNÍ ODPOR V ROZSAHU 5X10(4)-10(6) OHM, PŘECHÁZEJÍCÍ V POŽLÁBEK V-12CM, POL. 5 CM	SOKL-V 12 CM VIZ PVC / LATEXOVÝ NÁTĚR V-200 (DO VÝŠKY DVEŘÍ), KERAMICKÁ DLAŽBA ZA UMYVADLY/ŠTUKOVÉ OMÍTKY	2-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, DEZINFEKCE , ČIŠTĚNÍ PAROU, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.35	PRACOVIŠTĚ SESTRY	27.00	PVC - ELEKTROSTATICKY VODIVÁ -VNITŘNÍ ODPOR V ROZSAHU 5X10(4)-10(6) OHM, PŘECHÁZEJÍCÍ V POŽLÁBEK V-12CM, POL. 5 CM	SOKL-V 12 CM VIZ PVC / LATEXOVÝ NÁTĚR V-200 (DO VÝŠKY DVEŘÍ), KERAMICKÁ DLAŽBA ZA UMYVADLY/ŠTUKOVÉ OMÍTKY	2-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, DEZINFEKCE , ČIŠTĚNÍ PAROU, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.36	PŘÍPRAVNA	10.66	PVC ZÁTĚŽOVÉ - BARVA dle investora PLYNULE PŘECHÁZEJÍCÍ V SOKL-POŽLÁBEK V.-12 CM, POLOMĚR 5 CM,	SOKL-V 12 CM VIZ PVC / LATEXOVÝ NÁTĚR V-200 (DO VÝŠKY DVEŘÍ), KERAMICKÁ DLAŽBA ZA UMYVADLY/ŠTUKOVÉ OMÍTKY	2-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, DEZINFEKCE , ČIŠTĚNÍ PAROU, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.37	CHODBA	19.80	PVC - ELEKTROSTATICKY VODIVÁ -VNITŘNÍ ODPOR V ROZSAHU 5X10(4)-10(6) OHM, PŘECHÁZEJÍCÍ V POŽLÁBEK V-12CM, POL. 5 CM	SOKL-V 12 CM VIZ PVC / LATEXOVÝ NÁTĚR V-200 (DO VÝŠKY DVEŘÍ), KERAMICKÁ DLAŽBA ZA UMYVADLY/ŠTUKOVÉ OMÍTKY	2-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, DEZINFEKCE , ČIŠTĚNÍ PAROU, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.38	WC PŘEDSÍŇ ŽENY PERSONÁL	1.53	PVC ZÁTĚŽOVÉ - BARVA dle investora PLYNULE PŘECHÁZEJÍCÍ V SOKL-POŽLÁBEK V.-12 CM, POLOMĚR 5 CM,	SOKL-V 12 CM VIZ PVC / KERAMICKÝ OBKLAD V-200 CM/ŠTUKOVÉ OMÍTKY	4-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ANTIKOROZNÍ RASTR, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ČIŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.39	WC ŽENY PERSONÁL	1.60	PVC ZÁTĚŽOVÉ - BARVA dle investora PLYNULE PŘECHÁZEJÍCÍ V SOKL-POŽLÁBEK V.-12 CM, POLOMĚR 5 CM,	SOKL-V 12 CM VIZ PVC / KERAMICKÝ OBKLAD V-200 CM/ŠTUKOVÉ OMÍTKY	4-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ANTIKOROZNÍ RASTR, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ČIŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.40	WC PŘEDSÍŇ MUŽI PERSONÁL	1.53	PVC ZÁTĚŽOVÉ - BARVA dle investora PLYNULE PŘECHÁZEJÍCÍ V SOKL-POŽLÁBEK V.-12 CM, POLOMĚR 5 CM,	SOKL-V 12 CM VIZ PVC / KERAMICKÝ OBKLAD V-200 CM/ŠTUKOVÉ OMÍTKY	4-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ANTIKOROZNÍ RASTR, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ČIŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.41	WC MUŽI PERSONÁL	1.60	PVC ZÁTĚŽOVÉ - BARVA dle investora PLYNULE PŘECHÁZEJÍCÍ V SOKL-POŽLÁBEK V.-12 CM, POLOMĚR 5 CM,	SOKL-V 12 CM VIZ PVC / KERAMICKÝ OBKLAD V-200 CM/ŠTUKOVÉ OMÍTKY	4-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ANTIKOROZNÍ RASTR, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ČIŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.42	KUCHYŇKA	7.21	PVC ZÁTĚŽOVÉ - BARVA dle investora PLYNULE PŘECHÁZEJÍCÍ V SOKL-POŽLÁBEK V.-12 CM, POLOMĚR 5 CM,	SOKL-V 12 CM VIZ PVC / LATEXOVÝ NÁTĚR V-200 (DO VÝŠKY DVEŘÍ), KERAMICKÁ DLAŽBA ZA LINKOU/ŠTUKOVÉ OMÍTKY	1-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ČIŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.43	SKLAD LÉČIV	14.07	PVC ZÁTĚŽOVÉ - BARVA dle investora PLYNULE PŘECHÁZEJÍCÍ V SOKL-POŽLÁBEK V.-12 CM, POLOMĚR 5 CM,	SOKL-V 12 CM VIZ PVC / LATEXOVÝ NÁTĚR V-200 (DO VÝŠKY DVEŘÍ), ŠTUKOVÉ OMÍTKY	1-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ČIŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.44	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA	7.00	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ R 9, DLE VÝBĚRU INVESTORA	SOKL-V 12 CM KERAMICKÝ / LATEXOVÝ NÁTĚR V-200 (DO VÝŠKY DVEŘÍ)/ ŠTUKOVÉ OMÍTKY	1-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ČIŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.45	DENNÍ MÍSTNOST PERSONÁL	11.81	PVC ZÁTĚŽOVÉ - BARVA dle investora PLYNULE PŘECHÁZEJÍCÍ V SOKL-POŽLÁBEK V.-12 CM, POLOMĚR 5 CM,	SOKL-V 12 CM VIZ PVC / LATEXOVÝ NÁTĚR V-200 (DO VÝŠKY DVEŘÍ), KERAMICKÁ DLAŽBA ZA LINKOU/ŠTUKOVÉ OMÍTKY	1-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ČIŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.46	CHODBA	15.40	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ R 9, DLE VÝBĚRU INVESTORA	SOKL-V 12 CM KERAMICKÝ / LATEXOVÝ NÁTĚR V-200 (DO VÝŠKY DVEŘÍ)/ ŠTUKOVÉ OMÍTKY	1-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ČIŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.47	SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA	5.80	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ R 9, DLE VÝBĚRU INVESTORA	SOKL-V 12 CM KERAMICKÝ / LATEXOVÝ NÁTĚR V-200 (DO VÝŠKY DVEŘÍ)/ ŠTUKOVÉ OMÍTKY	1-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ČIŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.48	VÝTAH ŠPINAVÝ PROVOZ	4.45			
2.49	VÝTAH ČISTÝ PROVOZ	4.45			
2.50	INSTALAČNÍ ŠACHTA MEDIPLYNY	0.10			
2.51	PRŮBĚŽNÁ ŠACHTA VZT- VÝFUK	1.56			
2.52	PRŮBĚŽNÁ ŠACHTA VZT - CHÚC-B	0.25			
2.53	INSTALAČNÍ ŠACHTA ÚT	0.12			
2.54	PRŮBĚŽNÁ ŠACHTA VZT - CHÚC-B	0.22			
2.55	INSTALAČNÍ ŠCHTA SLP	0.22			
2.56	INSTALAČNÍ ŠCHTA EI	0.94			
2.57	RACK	0,90			

POZNÁMKY

- PŘÍMÝ OBKLAD OCELOVÝCH SLOUPŮ POŽÁRNĚ OCHRANNÝMI DESKAMI NA BÁZI KALCIUM-SILIKÁTU ... POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST R60 DP1
  U HEB PROFILŮ POUŽÍT PŘÍŘEZY.
  HEB 300 - OBLOŽENÍ ČTYŘHRANNÉ PRAVOÚHLÉ - OBKLAD tl. 15 mm ... 5x SLOUP
  HEB 300 - OBLOŽENÍ KULATÉ - OBKLAD tl. 25 mm ... 7x SLOUP
- PŘÍMÝ OBKLAD OCELOVÉ STROPNÍ KCE POŽÁRNĚ OCHRANNÝMI DESKAMI NA BÁZI KALCIUM-SILIKÁTU ... POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST R60 DP1
  U HEB PROFILŮ POUŽÍT PŘÍŘEZY. OBLOŽENÍ BUDE TŘÍSTRANNÉ PRAVOÚHLÉ.
  HEB 300 - OBKLAD tl. 15 mm ... 24x 8400 mm
  HEB 360 - OBKLAD tl. 15 mm ... 4x 8400 mm, 4x 1200 mm
  IPE 240 - OBKLAD tl. 25 mm ... 3x 4500 mm, 1x 5200 mm
  TRCTV 100x5 - OBKLAD tl. 25 mm ... 12x 4500 mm, 3x 5200 mm
  IPE 200 + PŘÍHRADOVÉ STUŽIDLO 100x780 - OBKLAD tl. 25 mm ... 4x 4500 mm, 1x 5200 mm
- INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA 450/450 PRO VEDENÍ ÚT A ZTI Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC tl.100 mm .
  MONTÁŽ STĚN PO INSTALACI JEDNOTLIVÝCH VEDENÍ ÚT A ZTI. OPLÁŠTĚNÍ UKONČENO 250 mm POD STROPNÍ KCÍ - KONTROLA POŽÁRNÍCH TĚSNĚNÍ.
  PŘEDSTĚNY PRO ÚT A ZTI NEJSOU ZANESENY, BUDOU PROVEDENY DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ ZTI (1.PP-10ks, 1.NP-30ks, 2.NP-30ks, 3.NP-30ks)
- STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE PRO VZT - PROSTUPY, ZAČIŠTĚNÍ PROSTUPŮ, V MÍSTĚ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍCH STĚN PROVEDENY POŽÁRNÍ UCPÁVKY.
  DOZDĚNÍ VČETNĚ NÁSLEDNÉHO ZAČIŠTĚNÍ PROSTUPŮ VZT - PLOCHA POTRUBÍ do $0,05m^2$ - 11ks, do $0,1m^2$ - 8ks, do $0,3m^2$ - 7 ks, do $0,5m^2$ - 7 ks
  NAD PROSTUPY PROVEDENY PŘEKLADY Z prof. Ič12-dl.1200 - CELKEM 9 ks
  2.NP - POŽÁRNÍ UCPÁVKA dl. do 1000 mm - 3 ks, POŽÁRNÍ UCPÁVKA dl. do 1500 mm - 3 ks, POŽÁRNÍ UCPÁVKA dl. do 2500 mm - 2 ks.
- V PODHLEDECH PROVEDENA INSTALACE VĚTRACÍCH MŘÍŽEK 15/15 cm KŘÍŽOVÝM SYSTÉMEM PO 600 cm.
  ROZMÍSTĚNÍ DLE DODAVATELE MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ. 1PP-7ks, 1NP-8ks, 2NP-33ks, 3NP-31ks.
  KOMBINOVANÁ MŘÍŽKA PRO KOMBINACI VĚTRÁNÍ A NASÁVÁNÍ. VENTILAČNÍ MŘÍŽKA S PEVNÝMI ŽALUZIEMI, VHODNÁ PRO STROPNÍ MONTÁŽ, UCHYCENÍ POMOCÍ ŠROUBŮ. MŘÍŽKA OPATŘENA MŘÍŽKOU PROTI HMYZU, VNITŘNÍ STRANA MŘÍŽKY SE SNADNO ODNÍMATELNÝMI ZÁMKY.
  MATERIÁL: PLAST ABS, BARVA BÍLÁ, VNITŘNÍ ROZMĚR 15x15 cm.
- V MÍSTĚ ROZHRANÍ MONOLITICKÉ A PREFA KCE PROVEDENO POŽÁRNÍ TĚSNĚNÍ POMOCÍ VÝPLŇOVÉ HMOTY PRO ZAJIŠTĚNÍ CELISTVOSTI (MINERÁLNÍ VATA TVRZENÁ) A TĚSNÍCÍHO TMELU PRO ZAJIŠTĚNÍ IZOLAČNÍ SCHOPNOSTI. POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ KCE R60 DP1.
  CELKOVÁ DÉLKA 2.NP _ 42,1 m
- STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE PRO MEDICINÁLNÍ PLYNY - ZHOTOVENÍ NIK PRO STOUPAČKY, MONITOROVACÍ ZAŘÍZENÍ A VENTILOVÉ SKŘÍNĚ + NÁSLEDNÉ ZAPRAVENÍ PO OSAZENÍ INSTALACÍ. ZHOTOVENÍ PRŮRAZŮ PŘÍČKAMI, NOSNOU ZDÍ A STROPEM + ZAPRAVENÍ PO OSAZENÍ. PROTIPOŽÁRNÍ DVÍŘKA 300/300 mm NA STOUPAČCE 2.NP ... 1 ks, POŽÁRNÍ UCPÁVKA dl. do 500 mm 2.NP ... 3 ks, VENTILAČNÍ MŘÍŽKA POŽÁRNÍ ZAPĚŇOVACÍ V HORNÍ A DOLNÍ ČÁSTI ŠACHTY ø200 mm 2.NP ... 2 ks.
- opl: OPLÁŠTĚNÍ POTRUBÍ VZT - ROZMĚRY UPRAVIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ VZT POTRUBÍ.
  NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE: JAKL 80/80/3 mm + KOTEVNÍ PLECHY 150/150/5 + CHEMICKÉ KOTVY, V MÍSTĚ NOSNÉ KCE PROVEDENY VZPĚRY.
  OPLÁŠTĚNÍ: CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA tl. 20 mm, ZÁKLADNÍ NÁTĚR, IZOLAČNÍ DESKA MINERÁLNÍ tl. 30 mm, STĚRKOVÁ HMOTA SE SÍŤOVINOU, PENETRACE, DEKORATIVNÍ OMÍTKA SILIKONOVÁ zrn. 1,5 mm.

SYSTÉMY OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ
- (O) KOULE
- (K) KLIKA
- (W) WC ZAVÍRAČ
- (F) ZÁMEK FAB
- (Č) ČTEČKA KARET
- (D) DOMÁCÍ VRÁTNÝ, ZVONEK , MLUVÍTKO, MOŽNOST OTEVŘENÍ DVEŘÍ Z 2 PRACOVIŠŤ
- (A) AUTOMATICKÉ OTEVŘENÍ, FOTOBUŇKA
- (T) TLAČÍTKO OTEVŘENÍ, ZMÁČKNUTÍM OTEVŘÍT, ZMÁČKNUTÍM ZAVŘÍT
- (Z) NAPOJENÍ NA ZÁLOŽNÍ ZDROJ
- (M) PŘÍDRŽNÝ MAGNET
- (P) MECHANICKÉ POSUVNÉ
- (B) BEZ ZÁMKU
- (MŘ) AL DVEŘNÍ MŘÍŽKA 400/100 mm, OBOUSTRANĚ - DODÁVKA DVEŘÍ

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE Z RŮZNÝCH MATERIÁLŮ
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO TL. 300MM Z TVÁRNIC Z AUTOKLÁVOVÉHO POROBETONU P 650
- zdivo v pohledu — ZDIVO TL. 150 MM Z TVÁRNIC Z AUTOKLÁVOVÉHO POROBETONU P500
- ŽELEZOBETONOVÉ A BETONOVÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO TL. 190 MM Z KERAMICKÝCH BROUŠENÝCH TVÁRNIC AKU - P15, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY
- ZDIVO TL. 115 MM Z KERAMICKÝCH BROUŠENÝCH TVÁRNIC AKUSTICKÝCH-P15 NA M.PRO TENKÉ SPÁRY
- zdivo v pohledu — ZDIVO TL- 125MM Z TVÁRNIC Z AUTOKLÁVOVÉHO POROBETONU P500
- ZDIVO TL. 100 Z TVÁRNIC Z AUTOKLÁVOVÉHO POROBETONU P500
- zdivo v pohledu — ZDIVO TL. 250 Z TVÁRNIC Z AUTOKLÁVOVÉHO POROBETONU P500
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY , CELKOVÁ TL. 150 MM
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, TEPELNÁ IZOLACE XPS
- TEPELNÁ IZOLACE EPS
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO

- VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNÉ PŘED ZAPOČETÍM STAVBY PROVĚŘIT
- NUTNÉ PROVÉST KOORDINACI SE VŠEMI ŘEMESLY TZB
- OTVORY V NOSNÉM ZDIVU A V PŘÍČKÁCH DLE DODAVATELE DVEŘÍ (RÁMOVÝCH A OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ).
- V CELÉM OBJEKTU BUDE PROVEDENA VZDUCHOTECHNIKA VIZ. SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. FIRMA ZAJIŠŤUJÍCÍ STAVEBNÍ PROFESE ZAJISTÍ VYSEKÁNÍ OTVORŮ PRO PROSTUPY VZT POTRUBÍ A TO VŽDY O 10 cm VĚTŠÍ NEŽ JE VELIKOST POTRUBÍ. PO DOKONČENÍ MONTÁŽE PROVEDE DOZDĚNÍ VČETNĚ NÁSLEDNÉHO ZAČIŠTĚNÍ PROSTUPŮ VZT.
- V CELÉM OBJEKTU PROVEDENA DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA. OMÍTKY PROVEDENY PO STROPNÍ KCI. POD LATEXOVÝ NÁTĚR PROVEDENA SÁDROVÁ STĚRKA A BROUŠENÍ PODKLADU. OMÍTKA NA POROBETONU - TMEL, PERLINKA, ŠTUK
- PŘÍČKY UKONČENY 3 cm POD STROPNÍ KCÍ, PROVEDENO TĚSNĚNÍ MINERÁL. ROHOŽÍ + ZATMELENÍ. U POŽÁRNÍCH PŘÍČEK PROVEDENO TĚSNĚNÍ PROTIPOŽÁRNÍ.
- V MÍSTECH NAPOJENÍ PŘÍČEK NA ZDIVO PROVEDENO KOTVENÍ POMOCÍ PLOCHÝCH STĚNOVÝCH SPON
- KOTVENÍ STĚN K OCELOVÉ KCI POMOCÍ KOTEVNÍCH TRNŮ pr. E8 dl. 400 mm, PŘIVAŘENÉ K OCELOVÉ KCI, MEZI PROFIL A ZDIVO VLOŽENA MINERAL ROHOŽ tl. 20 mm.
- PŘIZDÍVKA ZA WC - VÝŠKA 125 cm, OBEZDĚNÍ ZÁVĚSNÉHO SYSTÉMU PRO WC

+-0.000 = 392,32 - ČISTÁ PODLAHA 1.NP PAVILONU "C"

DOKUMENTACE PŘEVZATÁ ZE STÁVAJÍCÍ PASPORTIZACE NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE A.S.
POZOR, VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNÉ PŘED ZAPOČETÍM STAVBY PROVĚŘIT, POZOR, NUTNÉ PROVÉST KOORDINACI SE VŠEMI ŘEMESLY TZB

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ATELIER G+G s. r. o. Nádražní 569/II 377 01 J. Hradec tel./fax 384 321 088 e-mail:info@ateliergg.cz	
Ing. arch. Ivana Gantnerová	Věra Davidová		
MÍSTO:	Horní areál Nemocnice České Budějovice a.s., pavilon "C"		
INVESTOR:	Nemocnice České Budějovice a.s., B.Němcové 585/54	FORMÁT	21/A4
AKCE :	PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU „C"-A NA ODDĚLENÍ HEMODIALÝZY A GASTROSKOPIE NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE A.S.	DATUM	02/2020
		ÚČEL	DPS
		ZAK. Č.	18/17
		ARCH. Č.	18/17
OBSAH :	D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS 2.NP	MĚŘÍTKO 1:50	ČÍSLO V. D.1.1.b3