




Nemocnice Český Krumlov

Obsah

Nemocnice Český Krumlov.....	3
Kusovník svítidel.....	4
Pohledy.....	
Plocha 1.....	5
Shrnutí výsledků ploch.....	5


Nemocnice Český Krumlov

Počet kusů	Svítidlo (Výstup světla)		
9	LED OsamSTREET Sline 35W Výstup světla 1 Provozní účinnost: 99.97% Světelný tok svítidla: 3947 lm Výkon: 36.6 W	Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel.	
28	LED OsamSTREET Sline 60W Výstup světla 1 Provozní účinnost: 99.97% Světelný tok svítidla: 6322 lm Výkon: 57.7 W	Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel.	
6	LED OsamSTREET Sline 90W Výstup světla 1 Provozní účinnost: 102.03% Světelný tok svítidla: 9479 lm Výkon: 83.0 W	Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel.	


Celkový světelný tok svítidla: 269413 lm, Celkový výkon: 2443.0 W

Nemocnice Český Krumlov

Plocha 1 (2)

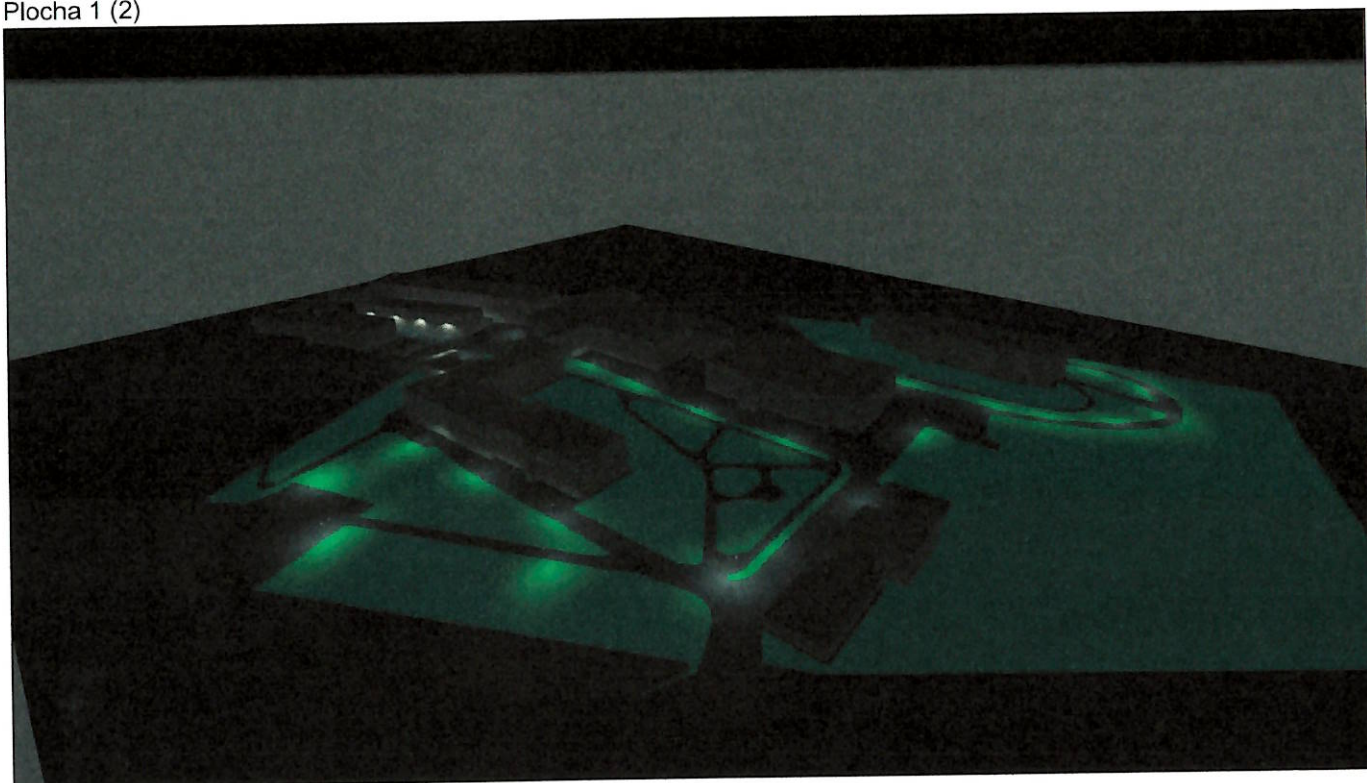


Plocha 1 (3)

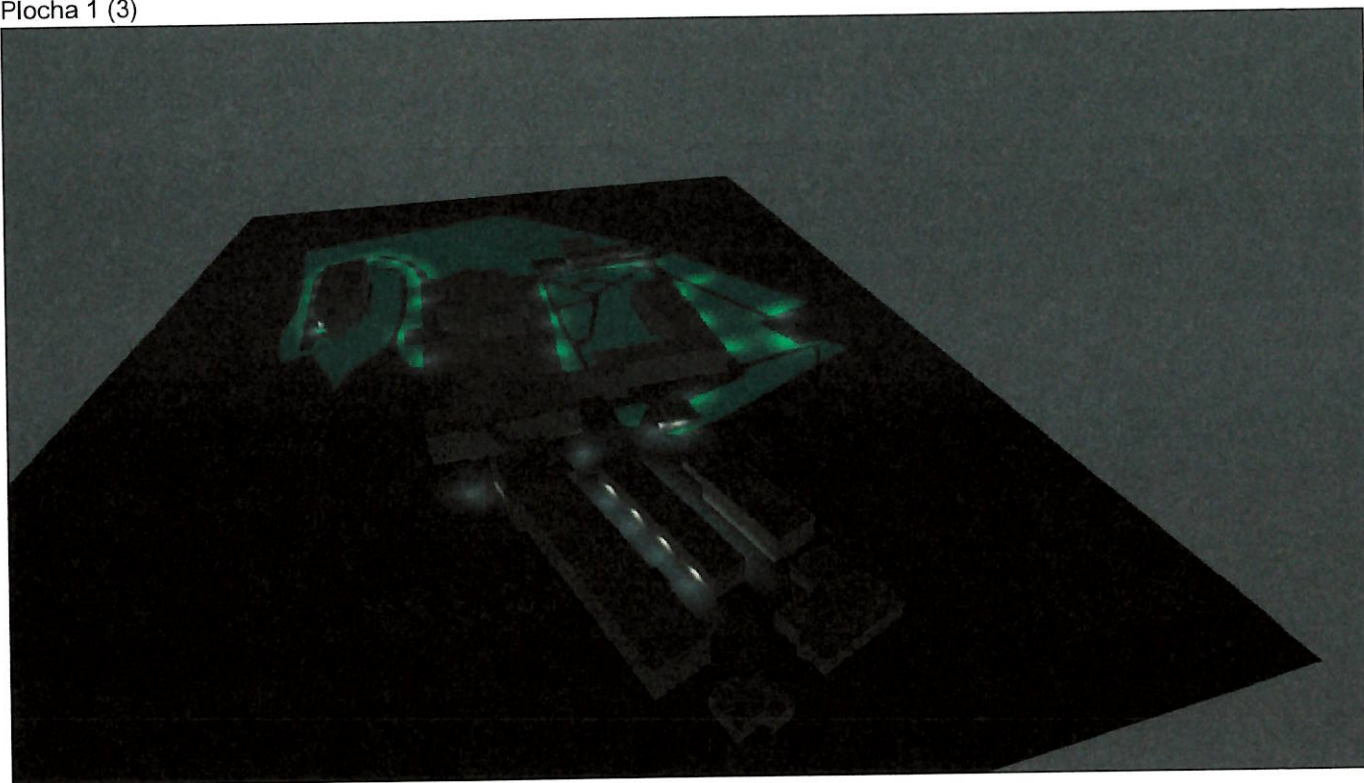

Plocha 1 / Shmutí výsledků ploch

Plocha 1

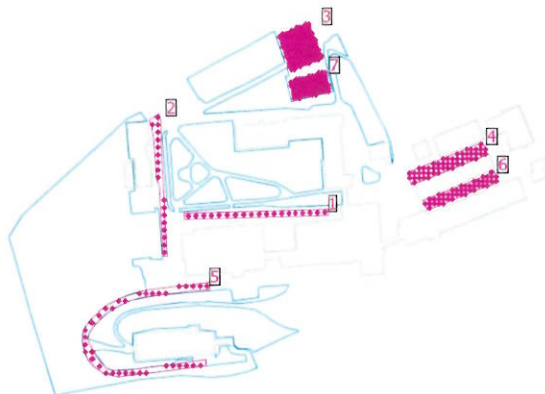

Všeobecně

Plocha	Výsledek	Střední (pož.)	Min	Max	Min/střední	Min/Max
1 Výpočtová plocha 2	Svislá intenzita osvětlení [lx]	10.6	3.28	20.8	0.31	0.16
2 Výpočtová plocha 3	Svislá intenzita osvětlení [lx]	13.6	1.06	38.7	0.08	0.03
3 Výpočtová plocha 4	Svislá intenzita osvětlení [lx]	8.10	1.15	53.7	0.14	0.02
5 Výpočtová plocha 6	Svislá intenzita osvětlení [lx]	20.5	4.34	50.1	0.21	0.09
4 Výpočtová plocha 7	Svislá intenzita osvětlení [lx]	17.3	3.00	44.3	0.17	0.07
6 Výpočtová plocha 8	Svislá intenzita osvětlení [lx]	16.3	3.65	37.8	0.22	0.10
7 Výpočtová plocha 9	Svislá intenzita osvětlení [lx]	14.7	3.51	64.5	0.24	0.05